


- 1 Edificio tecnologico
- 2 Fossa Imhoff
- 3 Vasca trattamento acque di prima pioggia
- Stallo condiviso
- Stazioni altri produttori
- Cavidotto MT 30 kV

- TR Trasformatore elevatore 150/30 kV
- SC Scaricatore con contascariche
- TV Trasformatore di tensione
- TA Trasformatore di corrente
- INT Interruttore tripolare
- SEZ Sezionatore tripolare orizzontale
- A1 Trasformatore ausiliario
- A2 Scaricatore di sovratensioni MT
- A3 Interruttore di sezionamento
- A4 Messa a terra

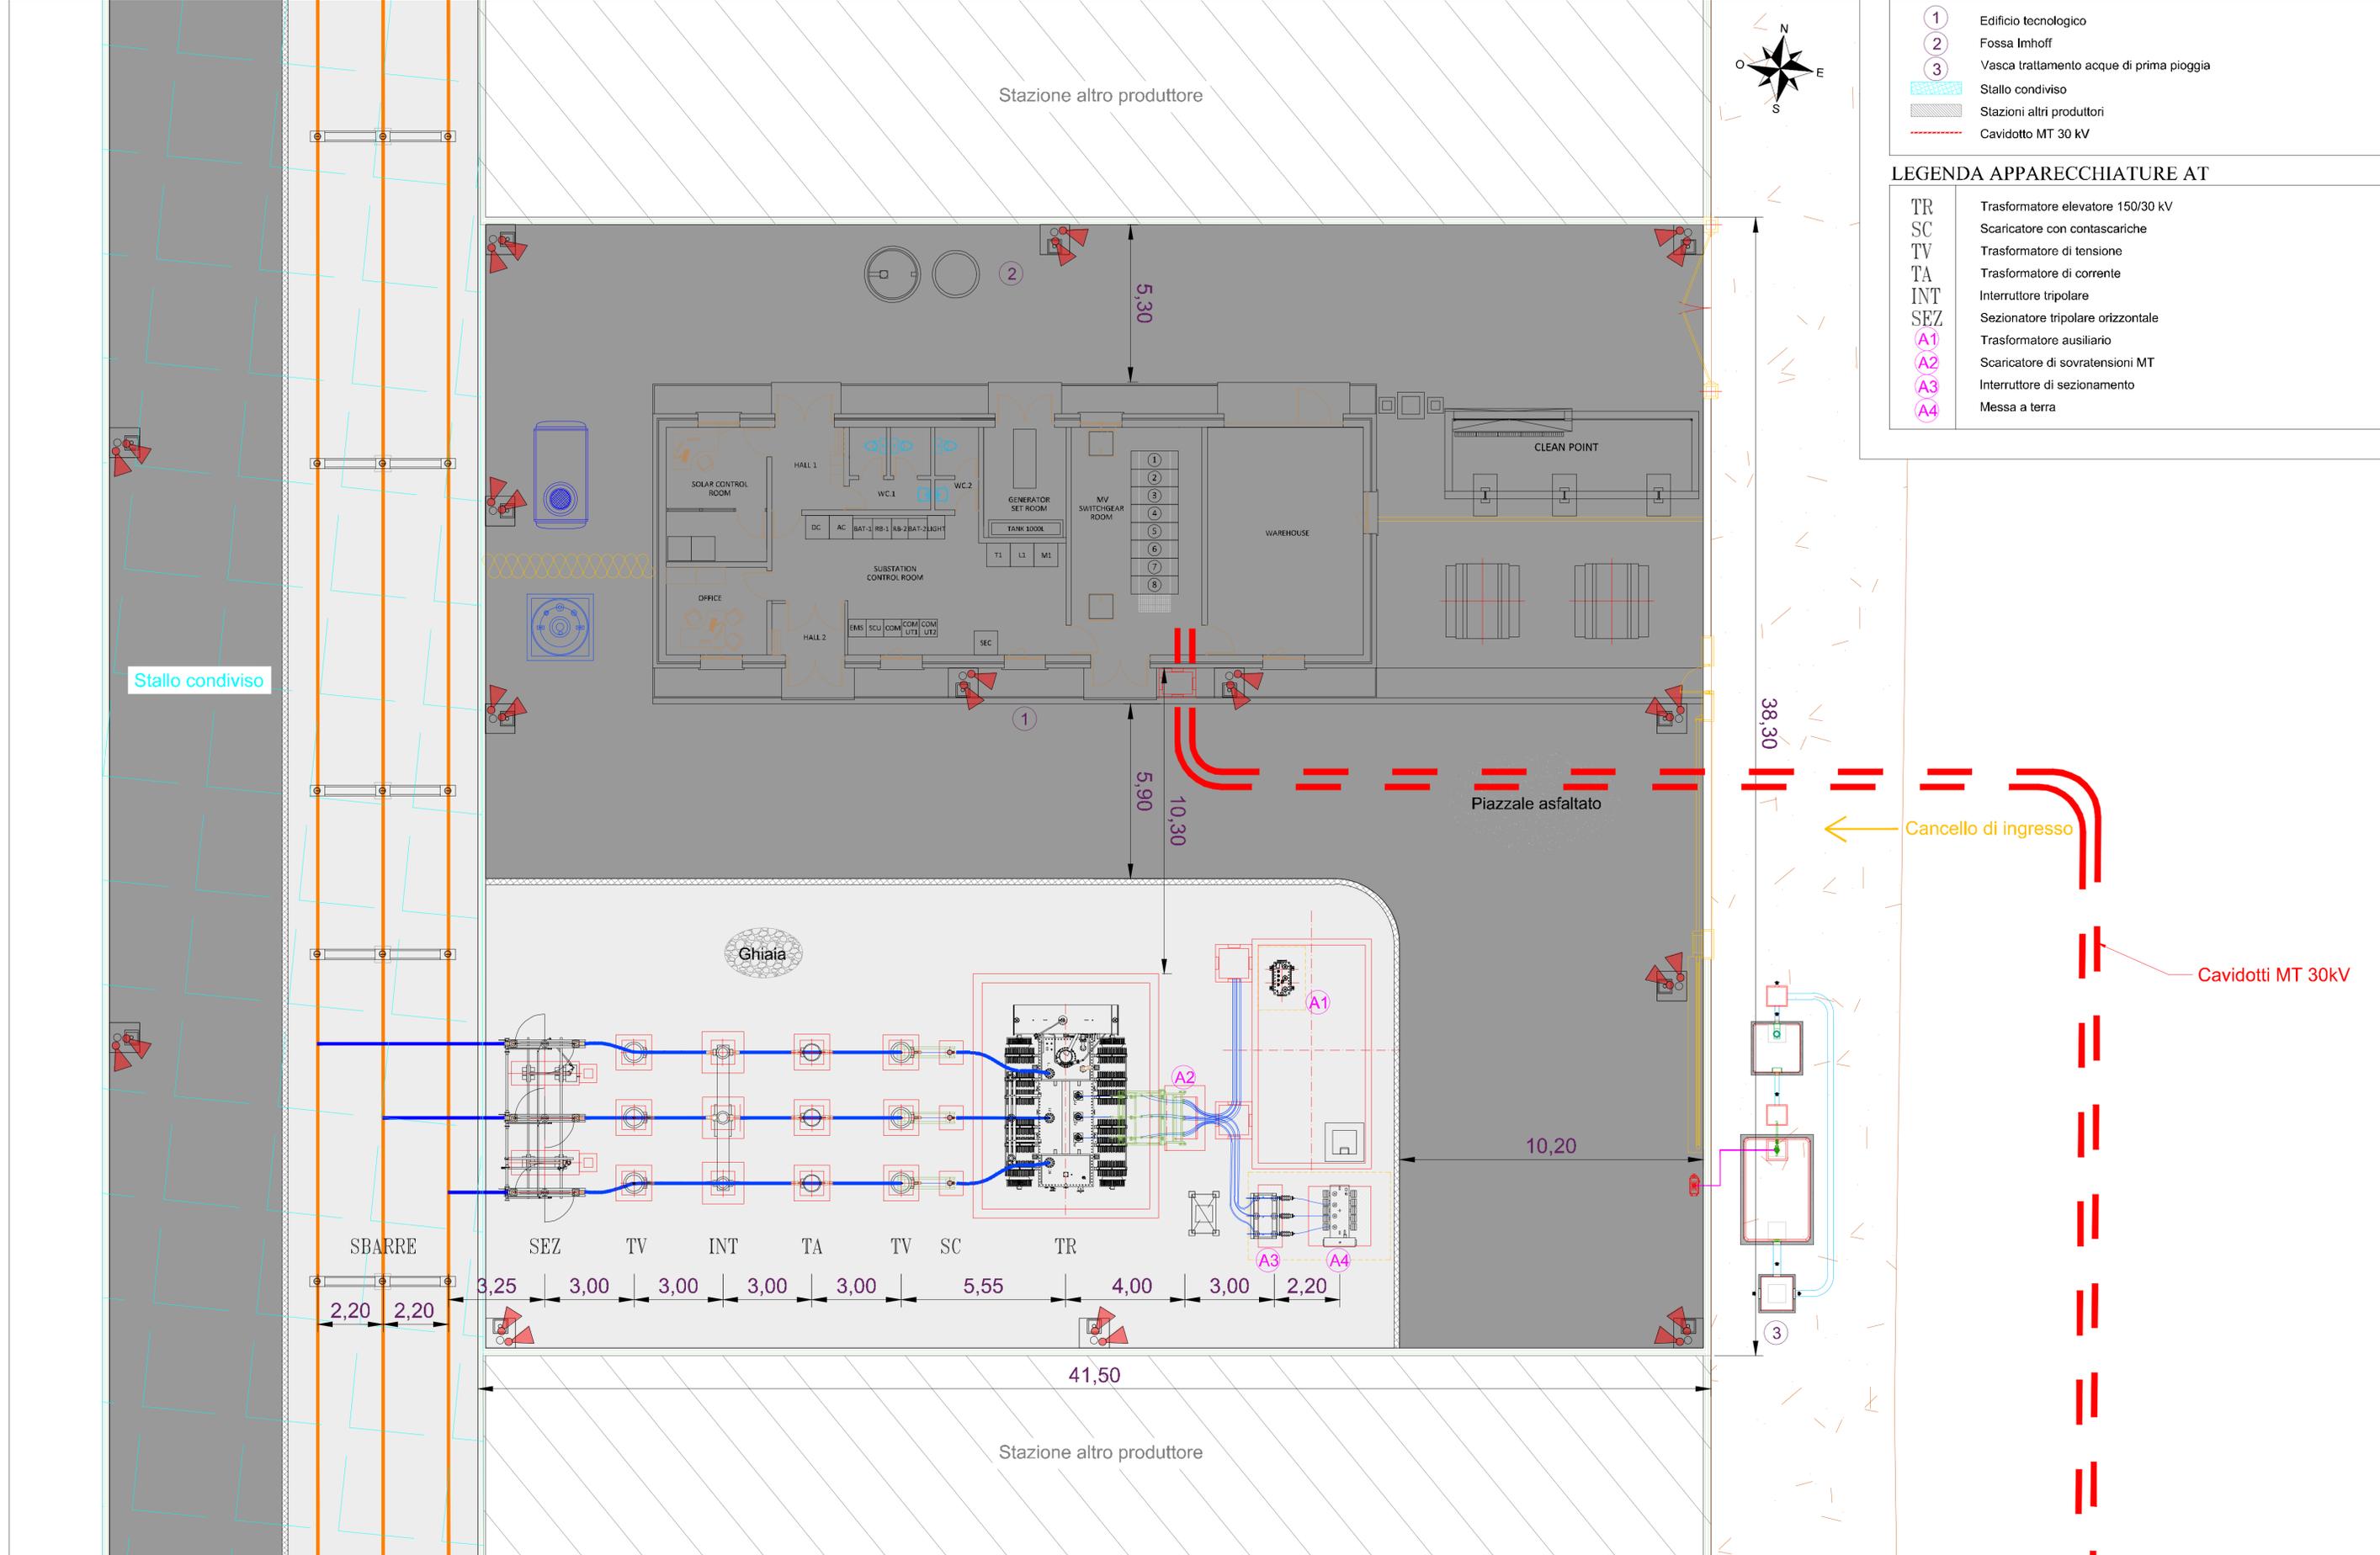

EDIC.	DATE	DRAWN	CHECKED	REVISED-EDPR	MODIFICATION
	10/03/2022	DC	DC	ST	PRIMA EMISSIONE PER AU