



Denominazione impianto:	<b>CONTRADA DEL FICO</b>	
Ubicazione:	Comune di Guglienesi (CB) Località "Contrada del Fico"	Fogli: 85 Particelle: varie

**PROGETTO DEFINITIVO**  
 per la realizzazione di un impianto agrovoltaico da ubicare in agro del comune di Guglienesi (CB) in località "Contrada del Fico", potenza nominale pari a 45,60 MW in DC, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei comuni di Guglienesi (CB), Palata (CB) e Montecilfone (CB).

PROPRONTE	<b>METKA EGN RENEWABLES DEVELOPMENT ITALY S.R.L.</b> Piazza Fontana n.6 - 20122 Milano (MI) Partita IVA: 11737990967 Indirizzo PEC: metkaegnrnewables@legaimail.it
-----------	---

ELABORATO	Carta delle intervisibilità STATO DI PROGETTO CTR	Tav. n°	<b>A.13.19d</b>	
		Scala	<b>1:20.000</b>	
Aggiornamenti	Numero   Data   Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
	Rev 0   Giugno 2022   Istanza per l'avvio del procedimento di rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.			


**PROGETTAZIONE**  
 Dott. Ing. ANTONIO ALFREDO AVALONE  
 Contrada Lama n.18 - 75012 Bernalda (MT)  
 Ordine degli Ingegneri di Matera n. 924  
 PEC: gmggroups@pec.it  
 Cell: 339 796 8183

**IL TECNICO**  
 Dott. Forestale ALFONSO TORTORA  
 TITO PZ - 85050  
 Via Roma n.413  
 Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali  
 Della provincia di Potenza n.306



Spazio riservato agli Enti

Tutti i diritti sono riservati. la riproduzione anche parziale del disegno è vietata.

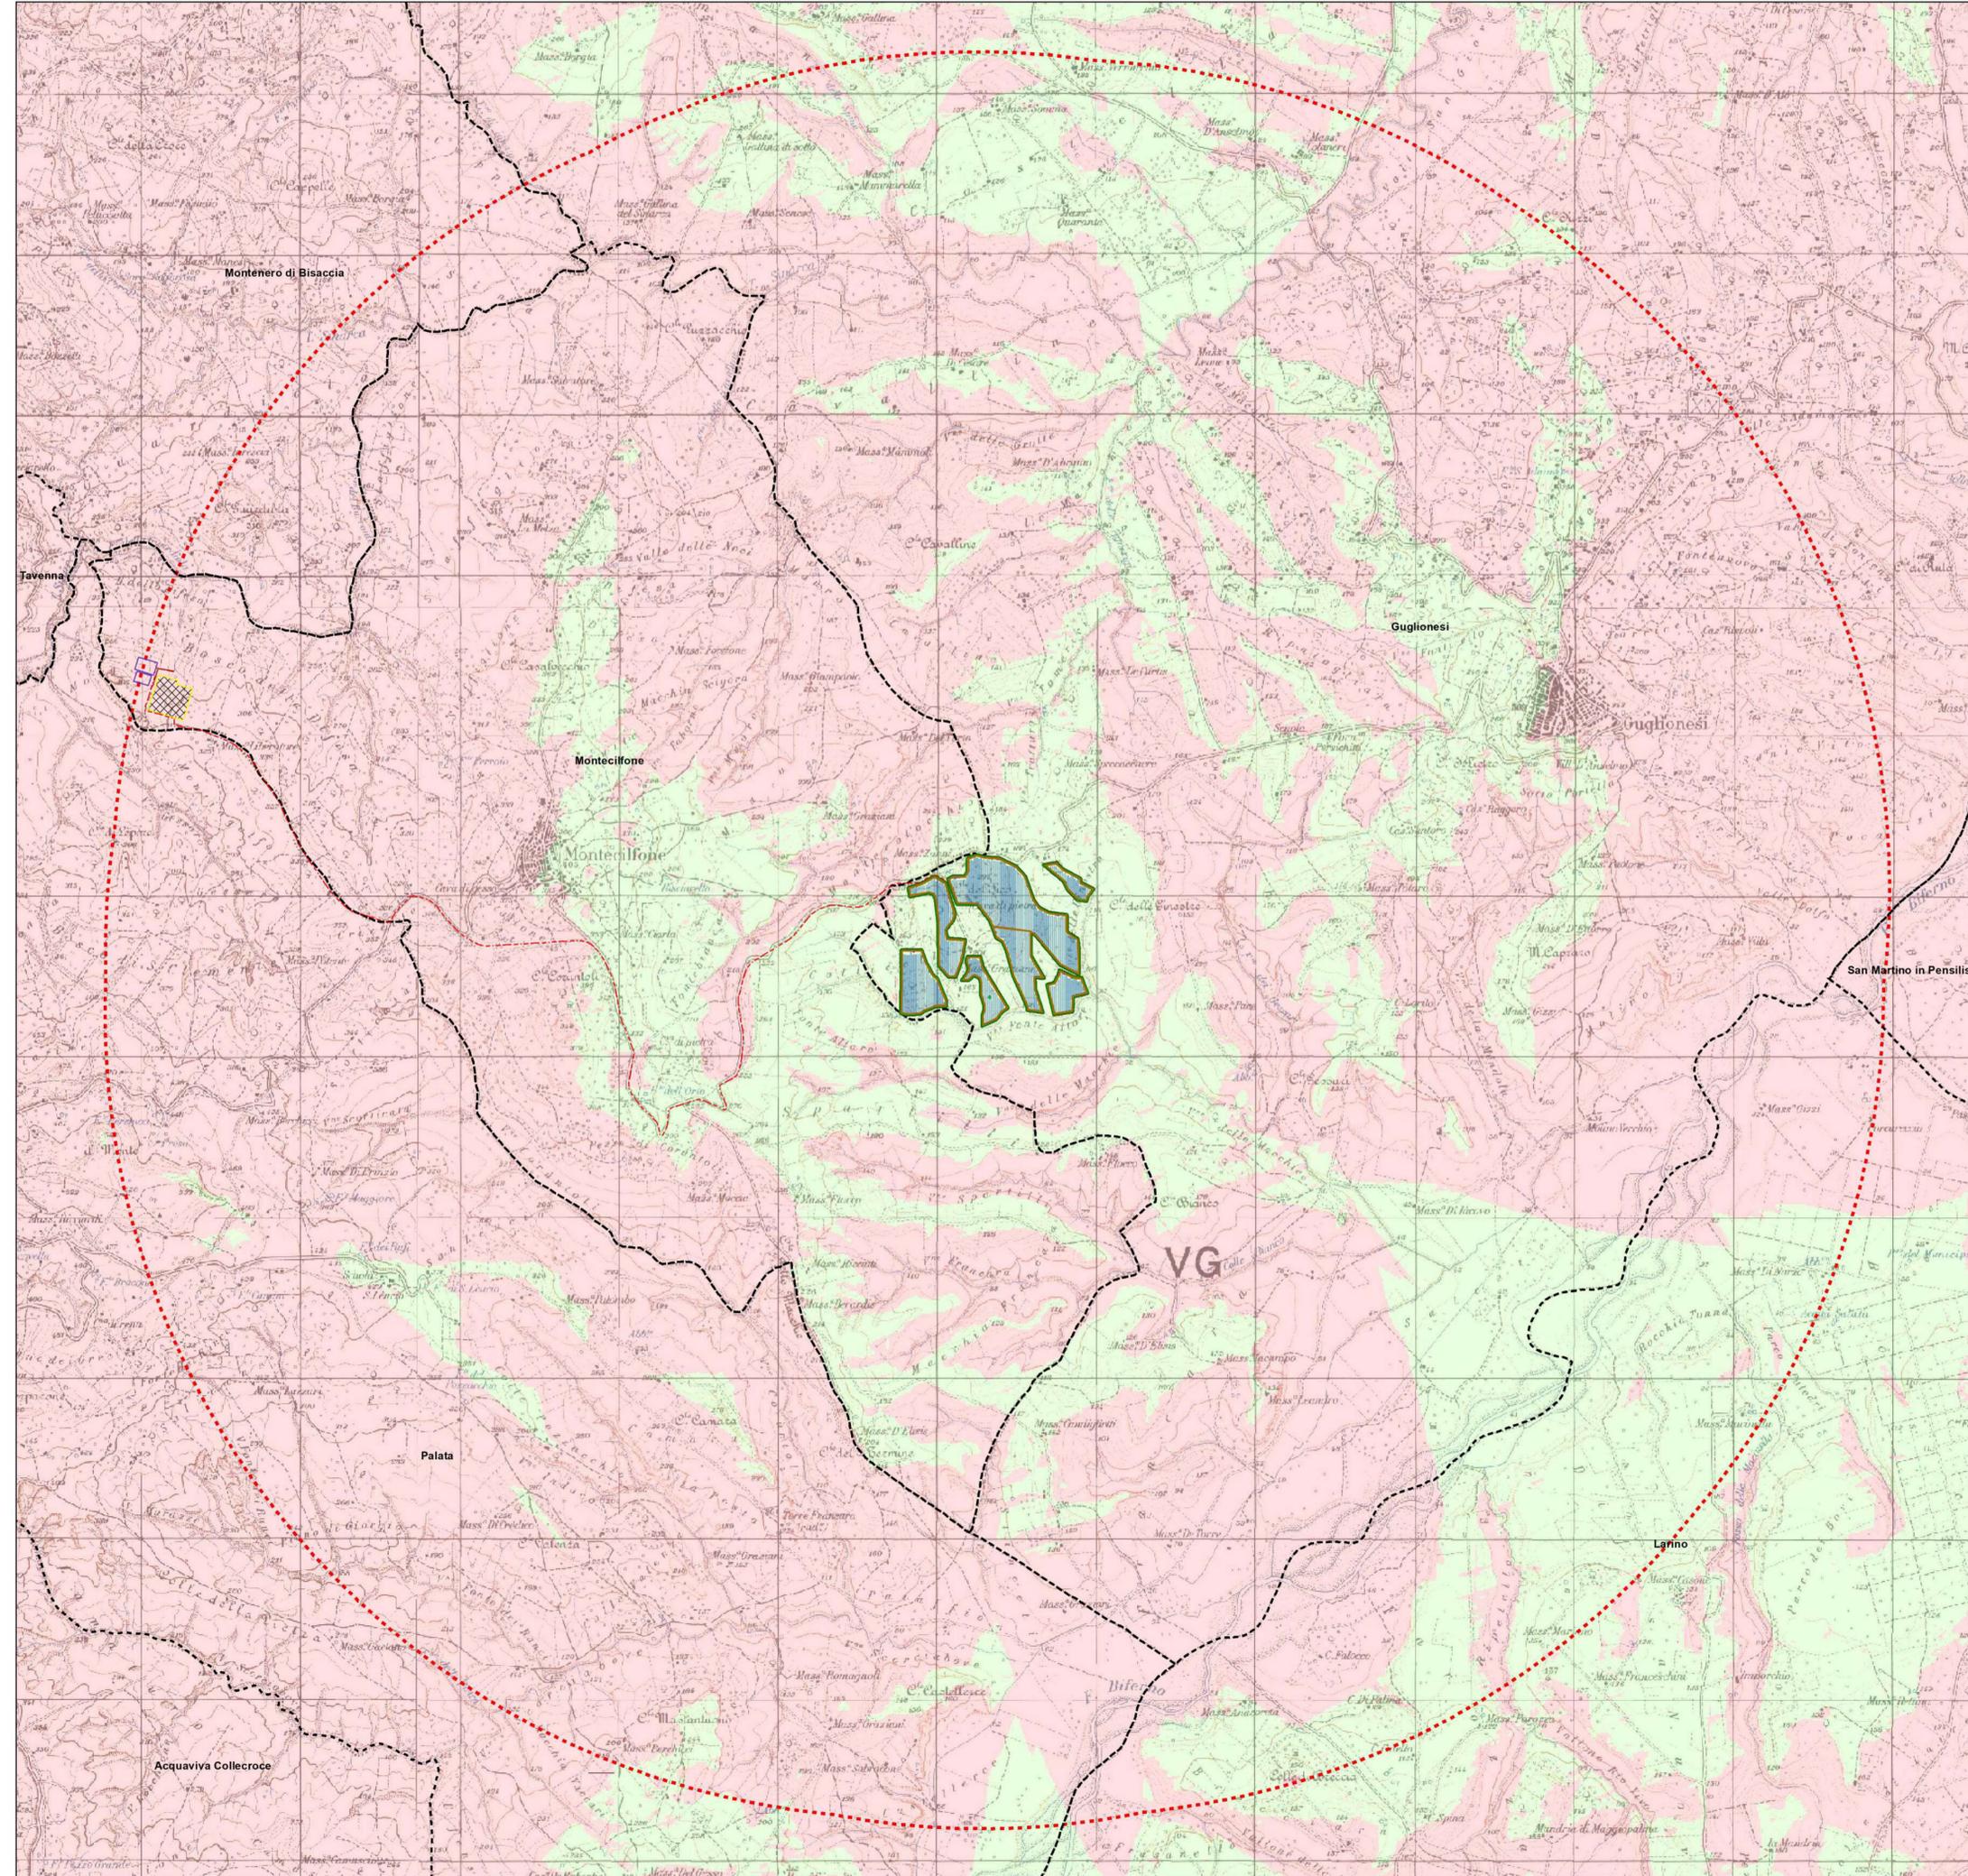

**Legenda**

- Impianto in Progetto**
- CABINA
  - Fascia Arborea
  - Pannelli
  - Recinzione
  - Viabilità
  - Cavidotti Interni
  - Cavidotto
  - CavidottoAT
  - SSE 150 kW
  - ▣ Cabina di Consegna
  - Fascia Arborea
  - - - Limiti Comunali
  - Area di Analisi-5km
- Intervisibilità Potenziale dello SDP**
- Aree senza Intervisibilità
  - Aree con Intervisibilità

**1:20.000**

