







	LEGENDA SC	ARICHI	LEGENDA: 1% Pendenza tratti orizzontali i = 0,5 ÷ 1% Colonne di scarico con ventilazione primaria in polipropiler PVC
	LAVABO	Øest 50	
,	DOCCIA	Øest 63	Tubazioni adibite allo scarico fognario, realizzate in materia in PP o PVC completa di idonei accessori predisposti al corri ancoraggio. (De 50 - 110 - 125)
0	w.c.	Øest 110	Scaldacqua elettrico murale ad accumulo tipo Styleboiler se "Standard SE". V= 50litri
	·		



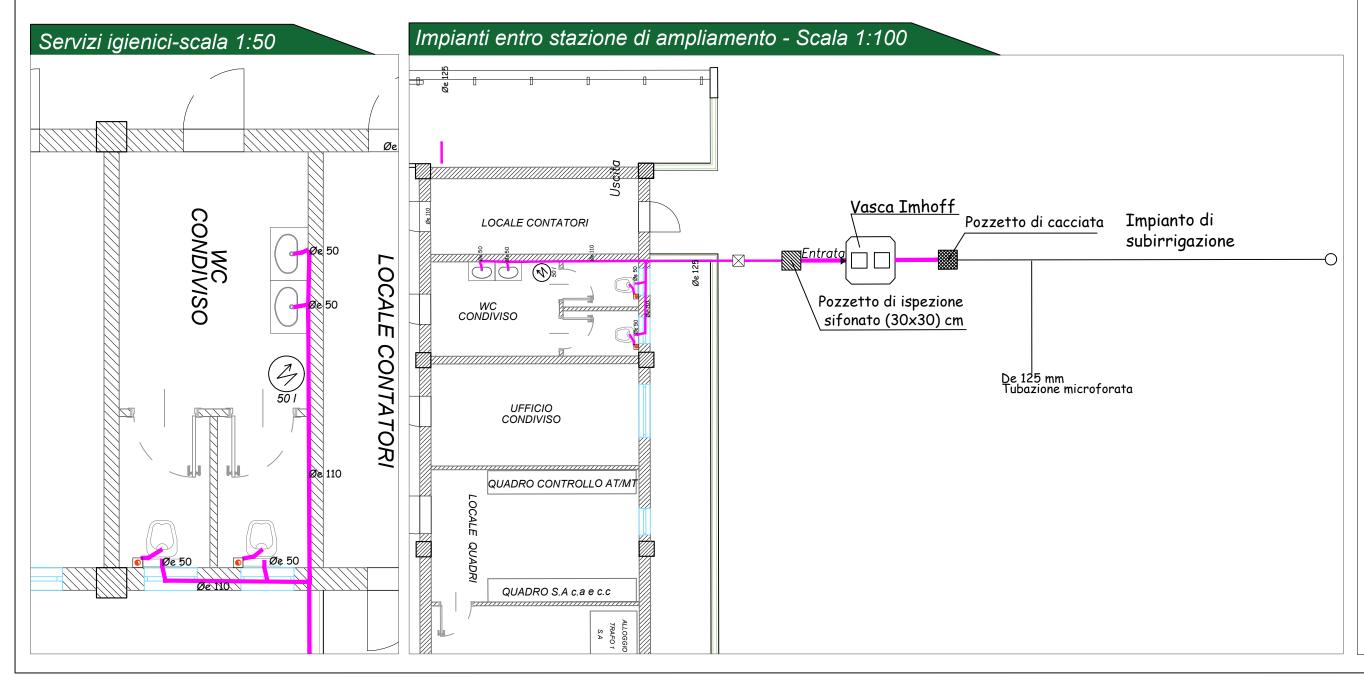

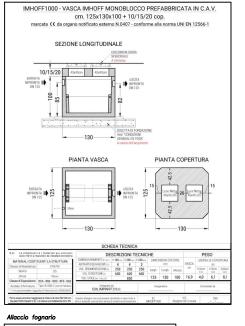

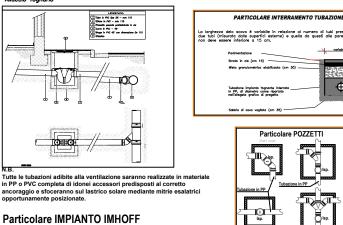

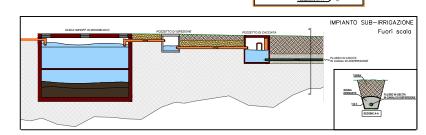

L'impianto imhoff deve presentare 2 coperchi a vite (a tenuta) per l'ispezione ed il prelievo periodico dei fanghi. Esso dovrà essere dotato di un bocchettone di sfiato in corrispondenza dell'ingresso dei liquami. La vasca imhoff scelta sulla base di n. 2 Abitanti Equivalenti dovrà essere dimensionata per un tempo di ritenzione di 12 ore sulla portata media giornaliera e dovranno rispettare i limiti di abbatimento previsti dalla legge 152/06 allegato V. NOTA: Il refluo chiarificato a valle della vasca Imhoff verrà sversato sugli strati superficiali del suolo mediante sub irrigazione.







RE20 All.1 Filename: TKA686-PD-Impianto acque meteoriche e reflue.dwg Protocollo Tekne:

TKA686

Tavola:

FEBBRAIO 2023 1:500 G. PERTOSO R.PERTUSO 1:100 1:50