


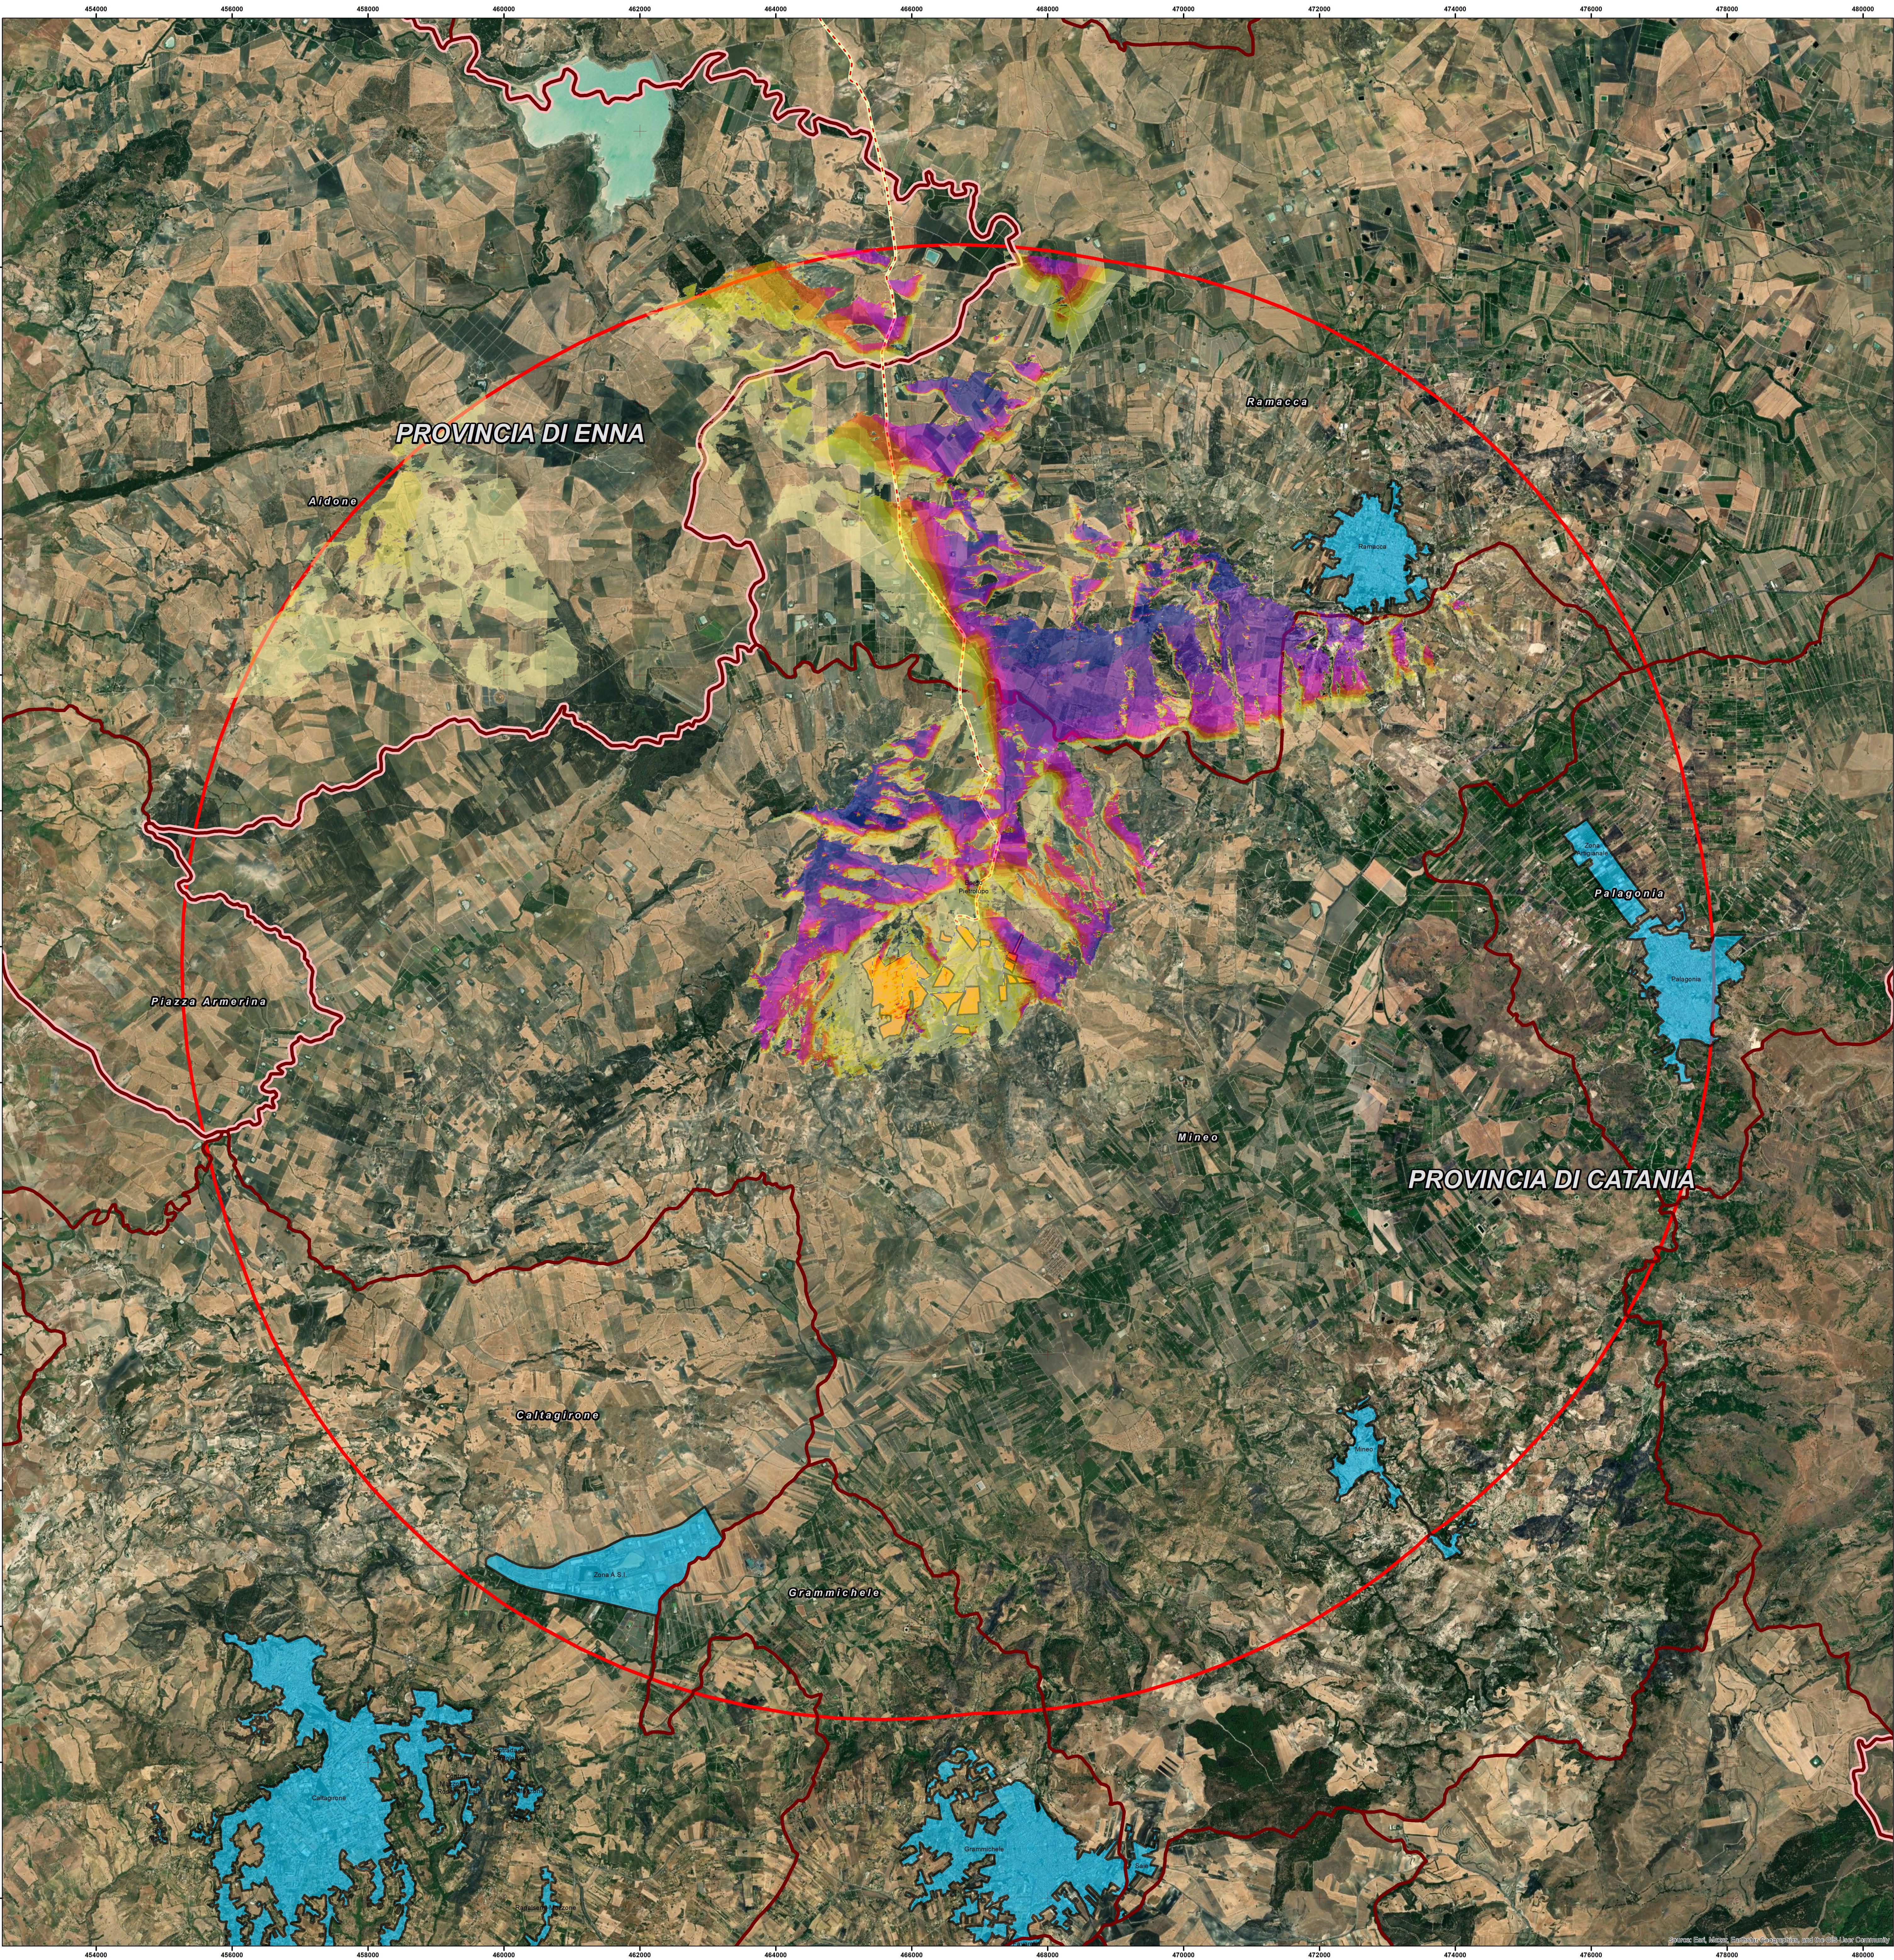

Legenda

IMPIANTO IN PROGETTO

- Stazione "Raddusa 380"
- Cabina utente 30/150 kV
- Area impianto
- Elettrodotto 150 kV
- Cavidotto 30 kV
- Cavidotto interno

INTERVISIBILITA' TEORICA

- 10%
- 20%
- 30%
- 40%
- 50%
- 60%
- 70%
- 80%
- 90%
- 100%
- Area di intervisibilità 10 km

LIMITI AMMINISTRATIVI

- Località Principali
- Limite Comunale
- Limite Provinciale

Regione SICILIA

Provincia CATANIA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRIVOLTAICO E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

Comune di Mineo
Località: "Contrada Torretta" - "Torretta Mongialino"

A. PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI

ELABORATI GRAFICI

Codice: PTL04 | Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs 387/2003 e D. Lgs 152/2006

N° elaborato: A.13.SIA.14 | Carta dell'intervisibilità teorica

N° Foglio	Tot. Fogli	Formato	Scala	Tipo di documento
1	1	A0	1:35.000	Progetto Definitivo

Progettazione

Progettisti

Proponente

ITS MEDORA Srl
via Sebastiano Catania n.317
95123 CATANIA (CT)
P. IVA 05767670879

Ing. VASSALLI Quirino

Rappresentante legale Proponente

Emmanuel MACQUERON

Ing. SPERANZA Carmine Antonio

Data

Maggio 2022

Sp. Speranza

Antonio

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
00	05/2022	Emissione	DL	QR/AS/DR	IS

ITS MEDORA S.r.l. - Via S. Catania, 317 - 95123 Catania (CT) - Italia - Tel. (+39) 0971.283416 - P.I. 05767670879 - pec: itsmedora@pec.it

ITS_PTL04_A135A14 - carta dell'intervisibilità.pdf

ITS_PTL04_A135A14 - carta dell'intervisibilità.pdf