


Legenda

IMPIANTO IN PROGETTO	CARTA DELLA PRESSIONE ANTROPICA	LIMITI AMMINISTRATIVI
Stazione "Raddusa 380"	Bassa	Località Principali
Cabina utente 30/150 kV	Media	Limite Comunale
Area impianto	Alta	Limite Provinciale
Elettrodoto 150 kV	Molto alta	
Cavidotto 30 kV		
Cavidotto interno		

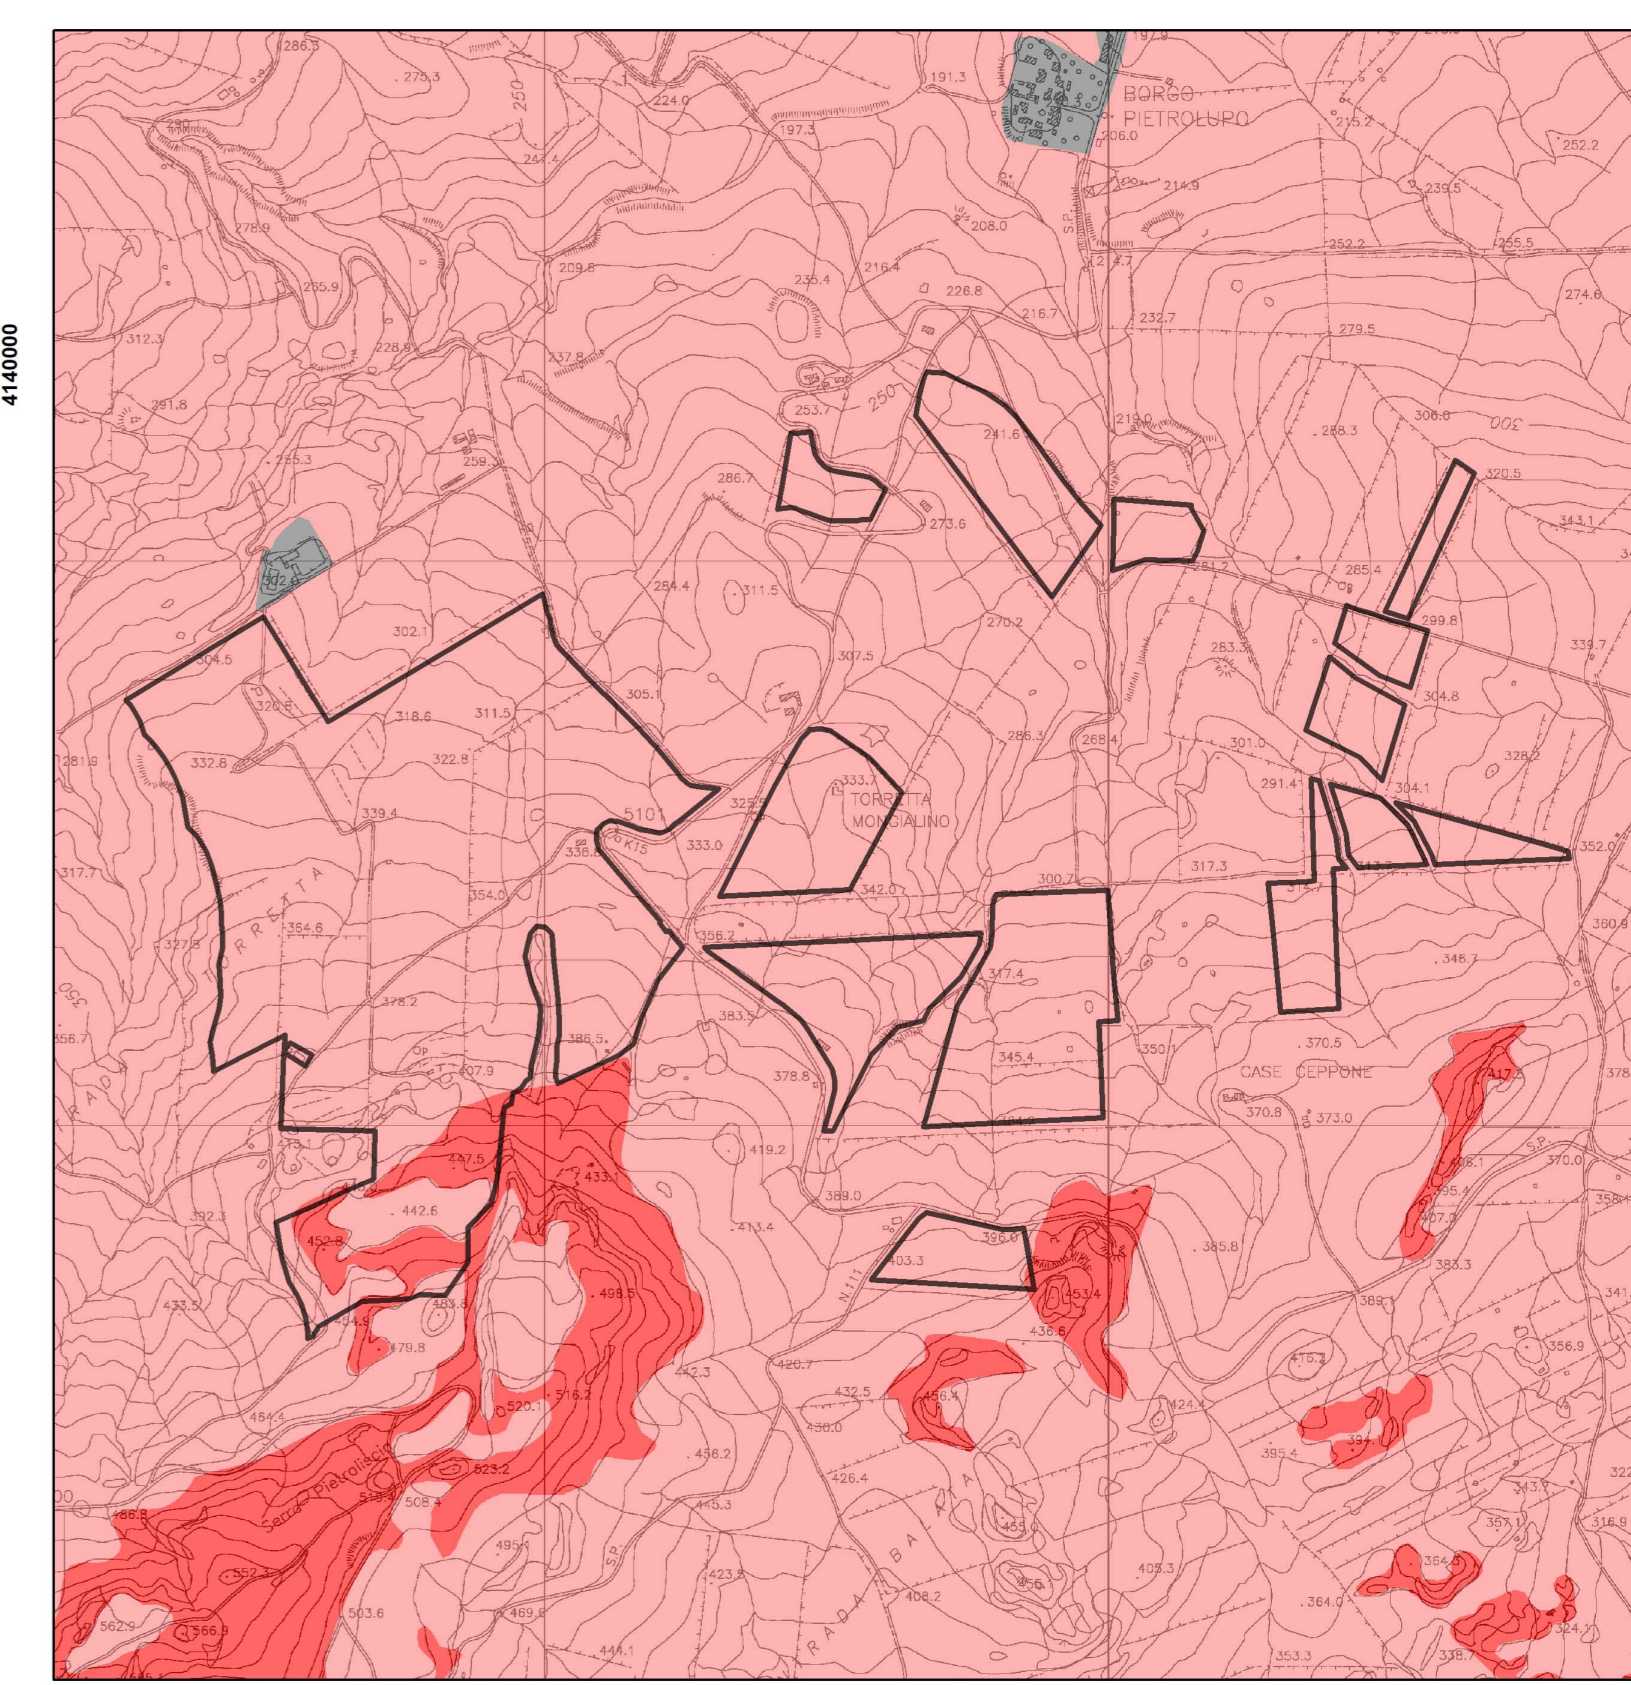

Regione SICILIA

Provincia CATANIA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRIVOLTAICO E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

Comune di Mineo
Località: "Contrada Torretta" - "Torretta Mongialino"

A. PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI

ELABORATI GRAFICI

Codice:	PTL04	Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs 387/2003 e D. Lgs 152/2006
N° elaborato:	A. 13. SIA 7	Carta della Pressione Antropica
N° Foglio:	1	Formato: A0
Tot. Fogli:	1	Scala: 1:25.000
		Tipo di documento: Progetto Definitivo

<p>Progettazione</p> <p>Qair Italia</p> <p>Proponente</p> <p>ITS Medora ITS MEDORA Srl via Sebastiano Catania n.317 95123 CATANIA (CT) P. IVA 05767670879</p> <p>Rappresentante legale Proponente Emmanuel MACQUERON</p> <p>Data Maggio 2022</p>	<p>Progettisti</p> <p>Ing. VASSALLI Quirino</p> <p>Ing. SPERANZA Carmine Antonio</p>
--	---

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
00	05/2022	Emissione	EL	QU/VAS	IS

ITS_PTL04_A13567 - carta della pressione antropica.mxd | ITS_PTL04_A13567 - carta della pressione antropica.pdf
 ITS MEDORA S.r.l. - Via S. Catania, 317 - 95123 Catania (CT) - Italia - Tel. (+39) 0971.283416 - P.I. 05767670879 - pec: Itamedora@pec.it