


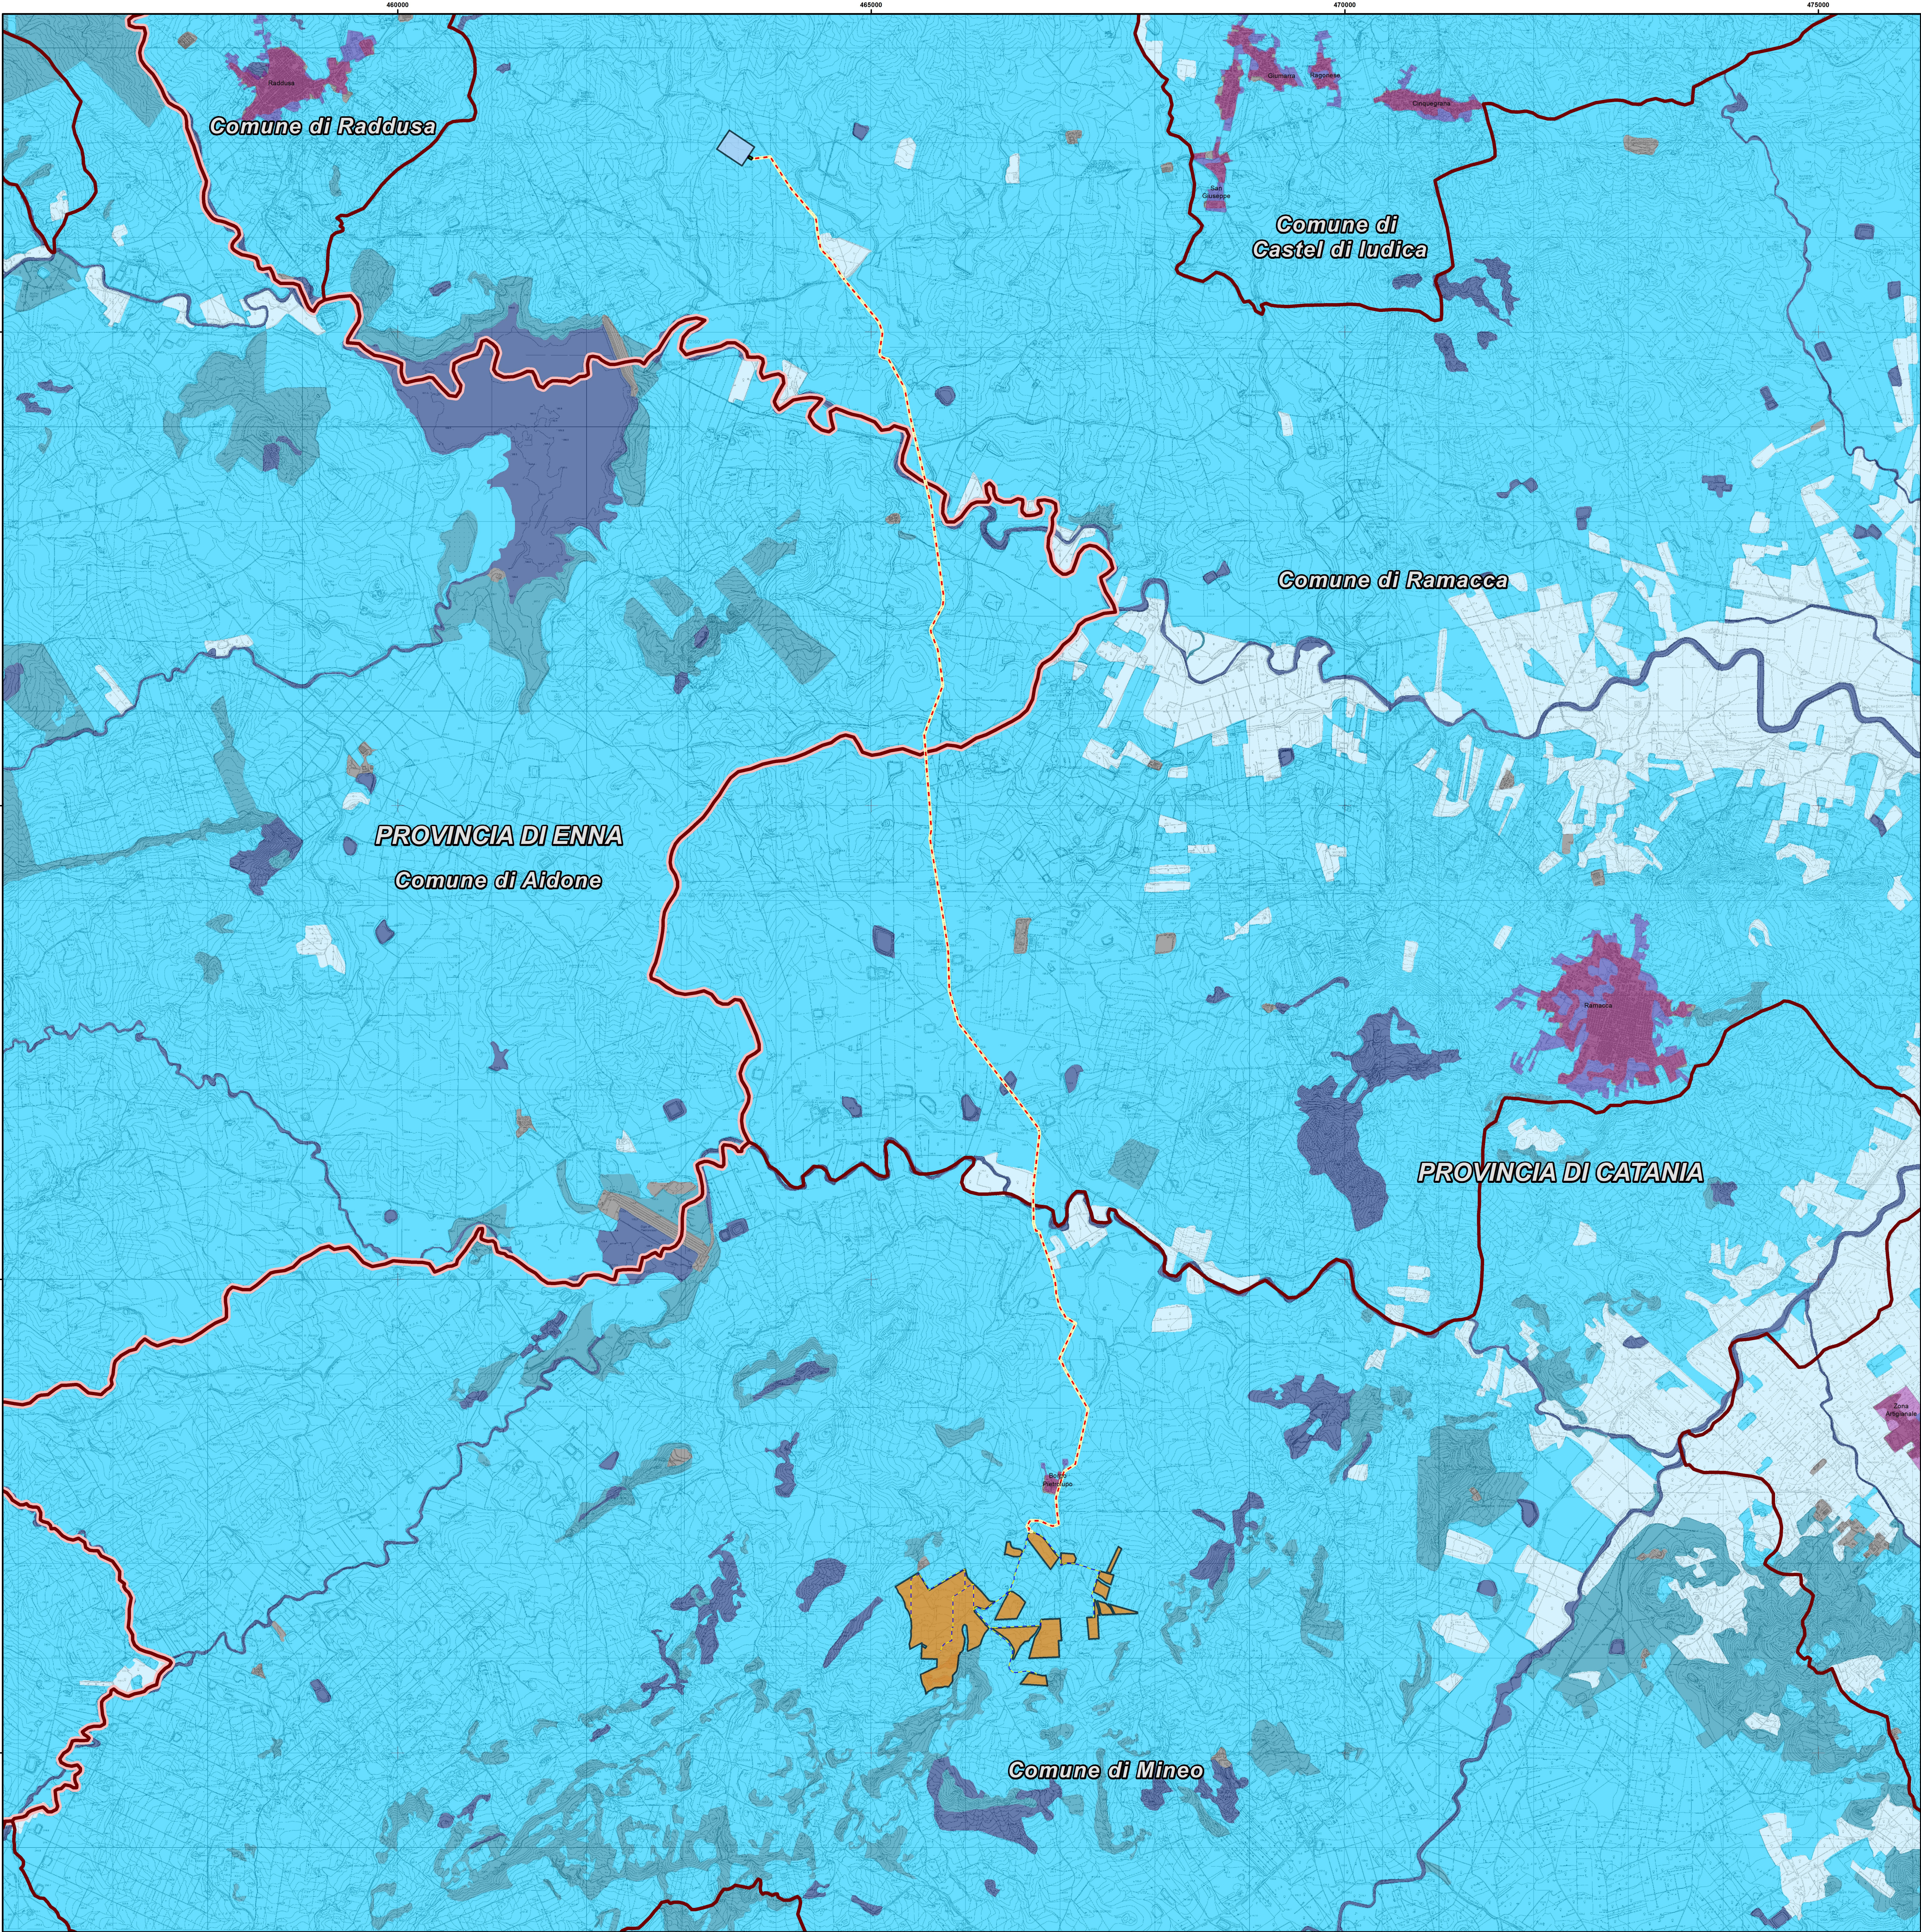

Legenda

IMPIANTO IN PROGETTO


- Stazione "Raddusa 380"
- Cabina utente 30/150 kV
- Area impianto
- Elettrodotto 150 kV
- Cavidotto 30 kV
- Cavidotto interno

CARTA DELLA SENSIBILITA' ECOLOGICA

- Bassa
- Media
- Alta
- Molto alta

LIMITI AMMINISTRATIVI

- Località Principali
- Limite Comunale
- Limite Provinciale

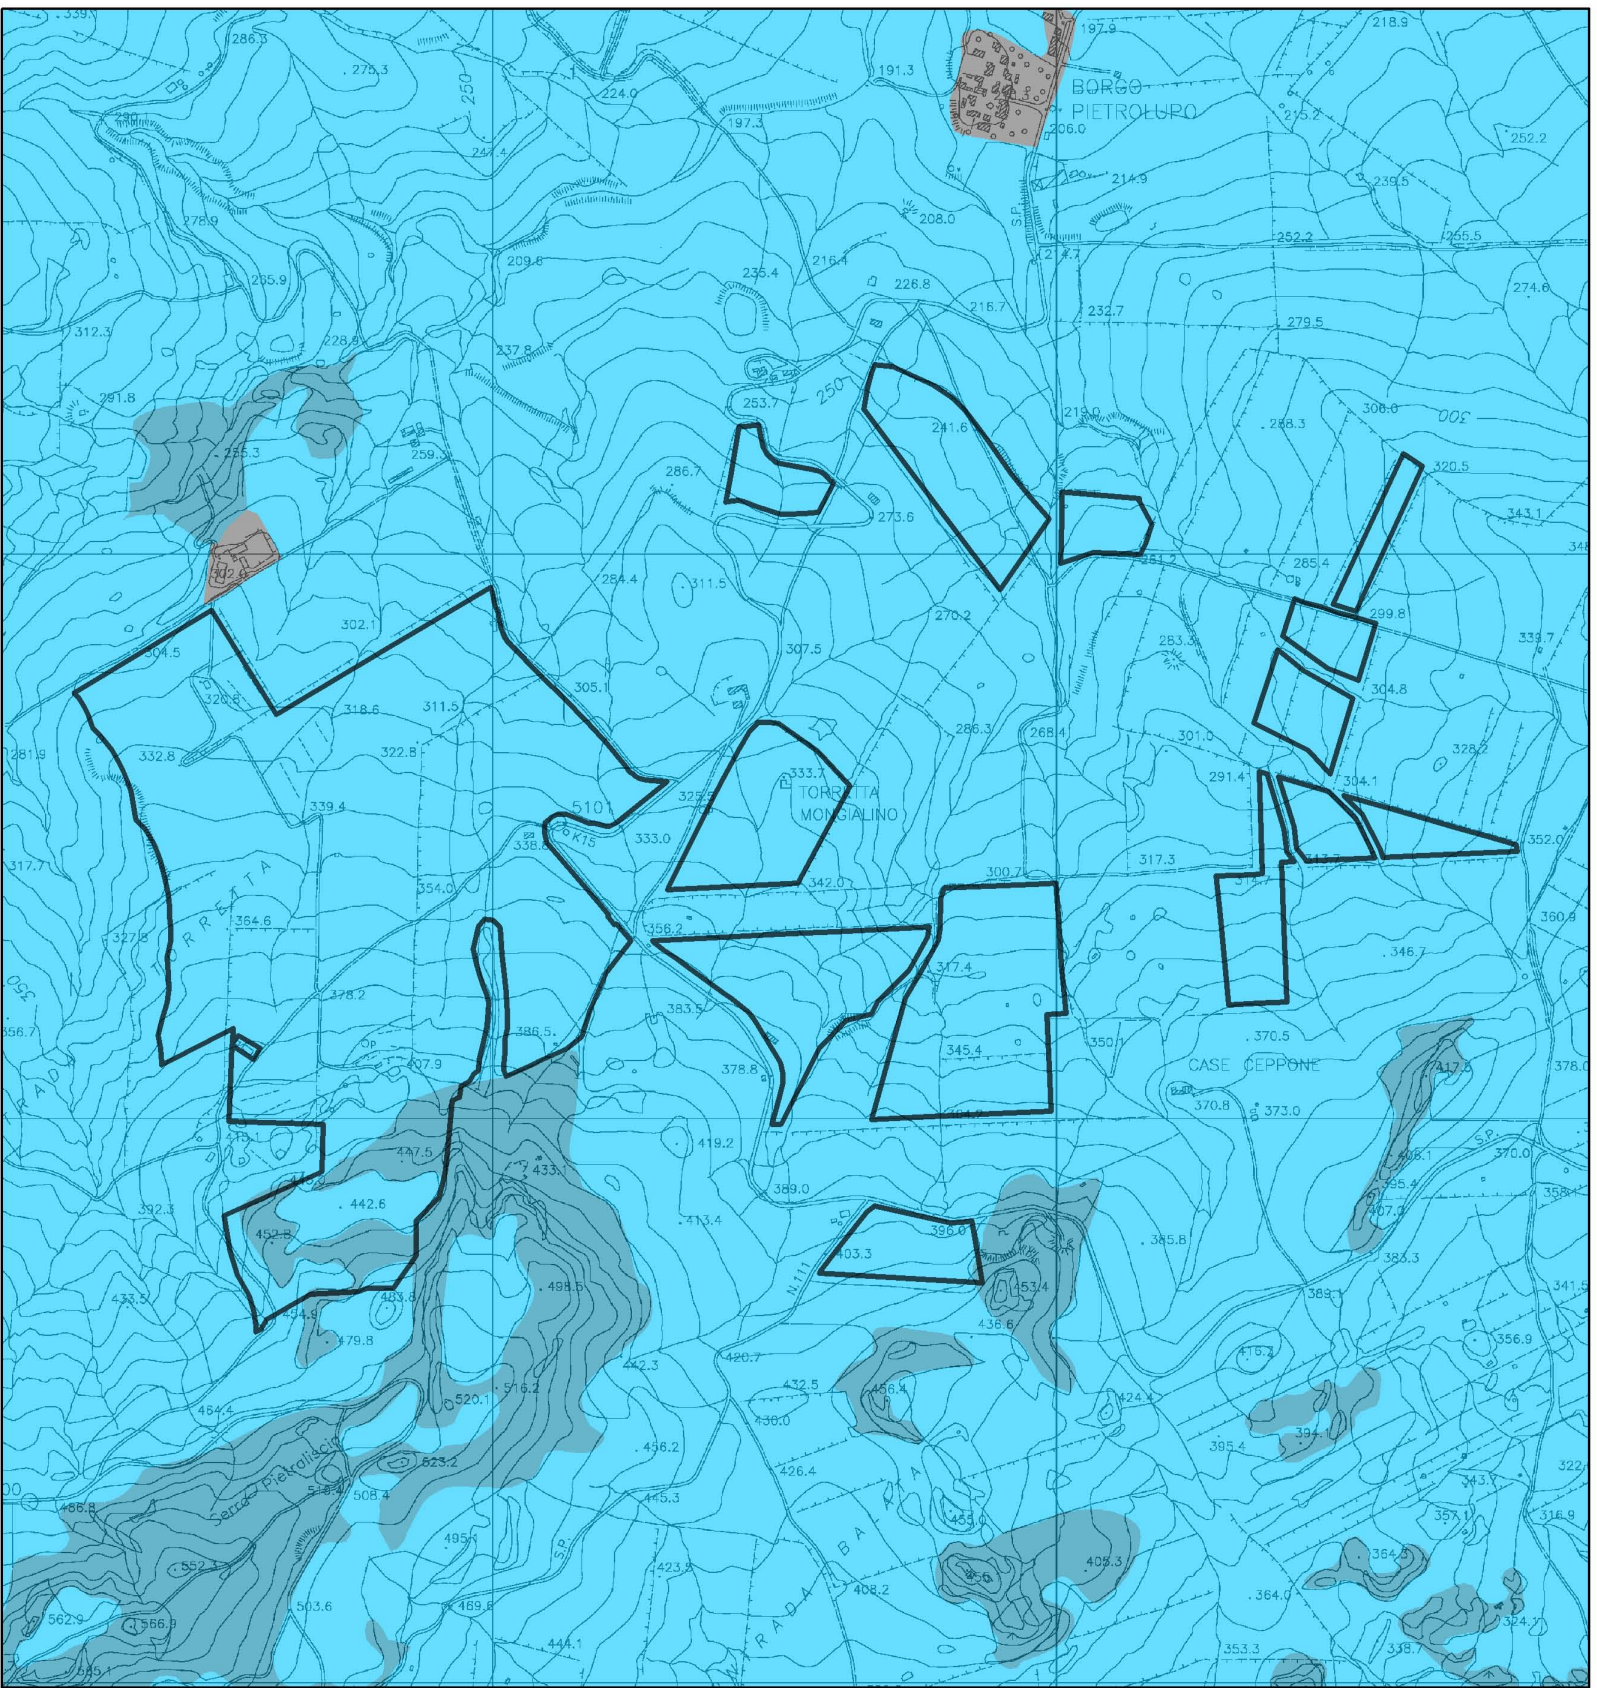

Regione SICILIA

Provincia CATANIA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRIVOLTAICO E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

Comune di Mineo
Località: "Contrada Torretta" - "Torretta Mangialino"

A. PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI

ELABORATI GRAFICI

Codice: PTL04 Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs 387/2003 e D. Lgs 152/2006

N° elaborato: A. 13.SIA 6 Carta della Sensibilità Ecologica

N° Foglio: 1 Tot. Fogli: 1 Formato: A0 Scala: 1:25.000 Tipo di documento: Progetto Definitivo

Progettazione

Qair
Italia

Proponente

ITS MEDORA Srl
via Sebastiano Catania n.317
95123 CATANIA (CT)
P. IVA 05767670879

Rappresentante legale Proponente

Emmanuel MACQUERON

Data

Maggio 2022

Progettisti

Ing. VASSALLI Quirino

Ing. SPERANZA Carmine Antonio

Revisori

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
01	05/2022	Emissione	EL	QV/AS/08	IG

ITS_PTL04_A13SIA6 - carta della sensibilità ecologica.mxd ITS_PTL04_A13SIA6 - carta della sensibilità ecologica.pdf

ITS MEDORA S.r.l. - Via S. Catania, 317 - 95123 Catania (CT) - Italia - Tel. (+39) 0971.283416 - P.I. 05767670879 - pec: itsmedora@pec.it