


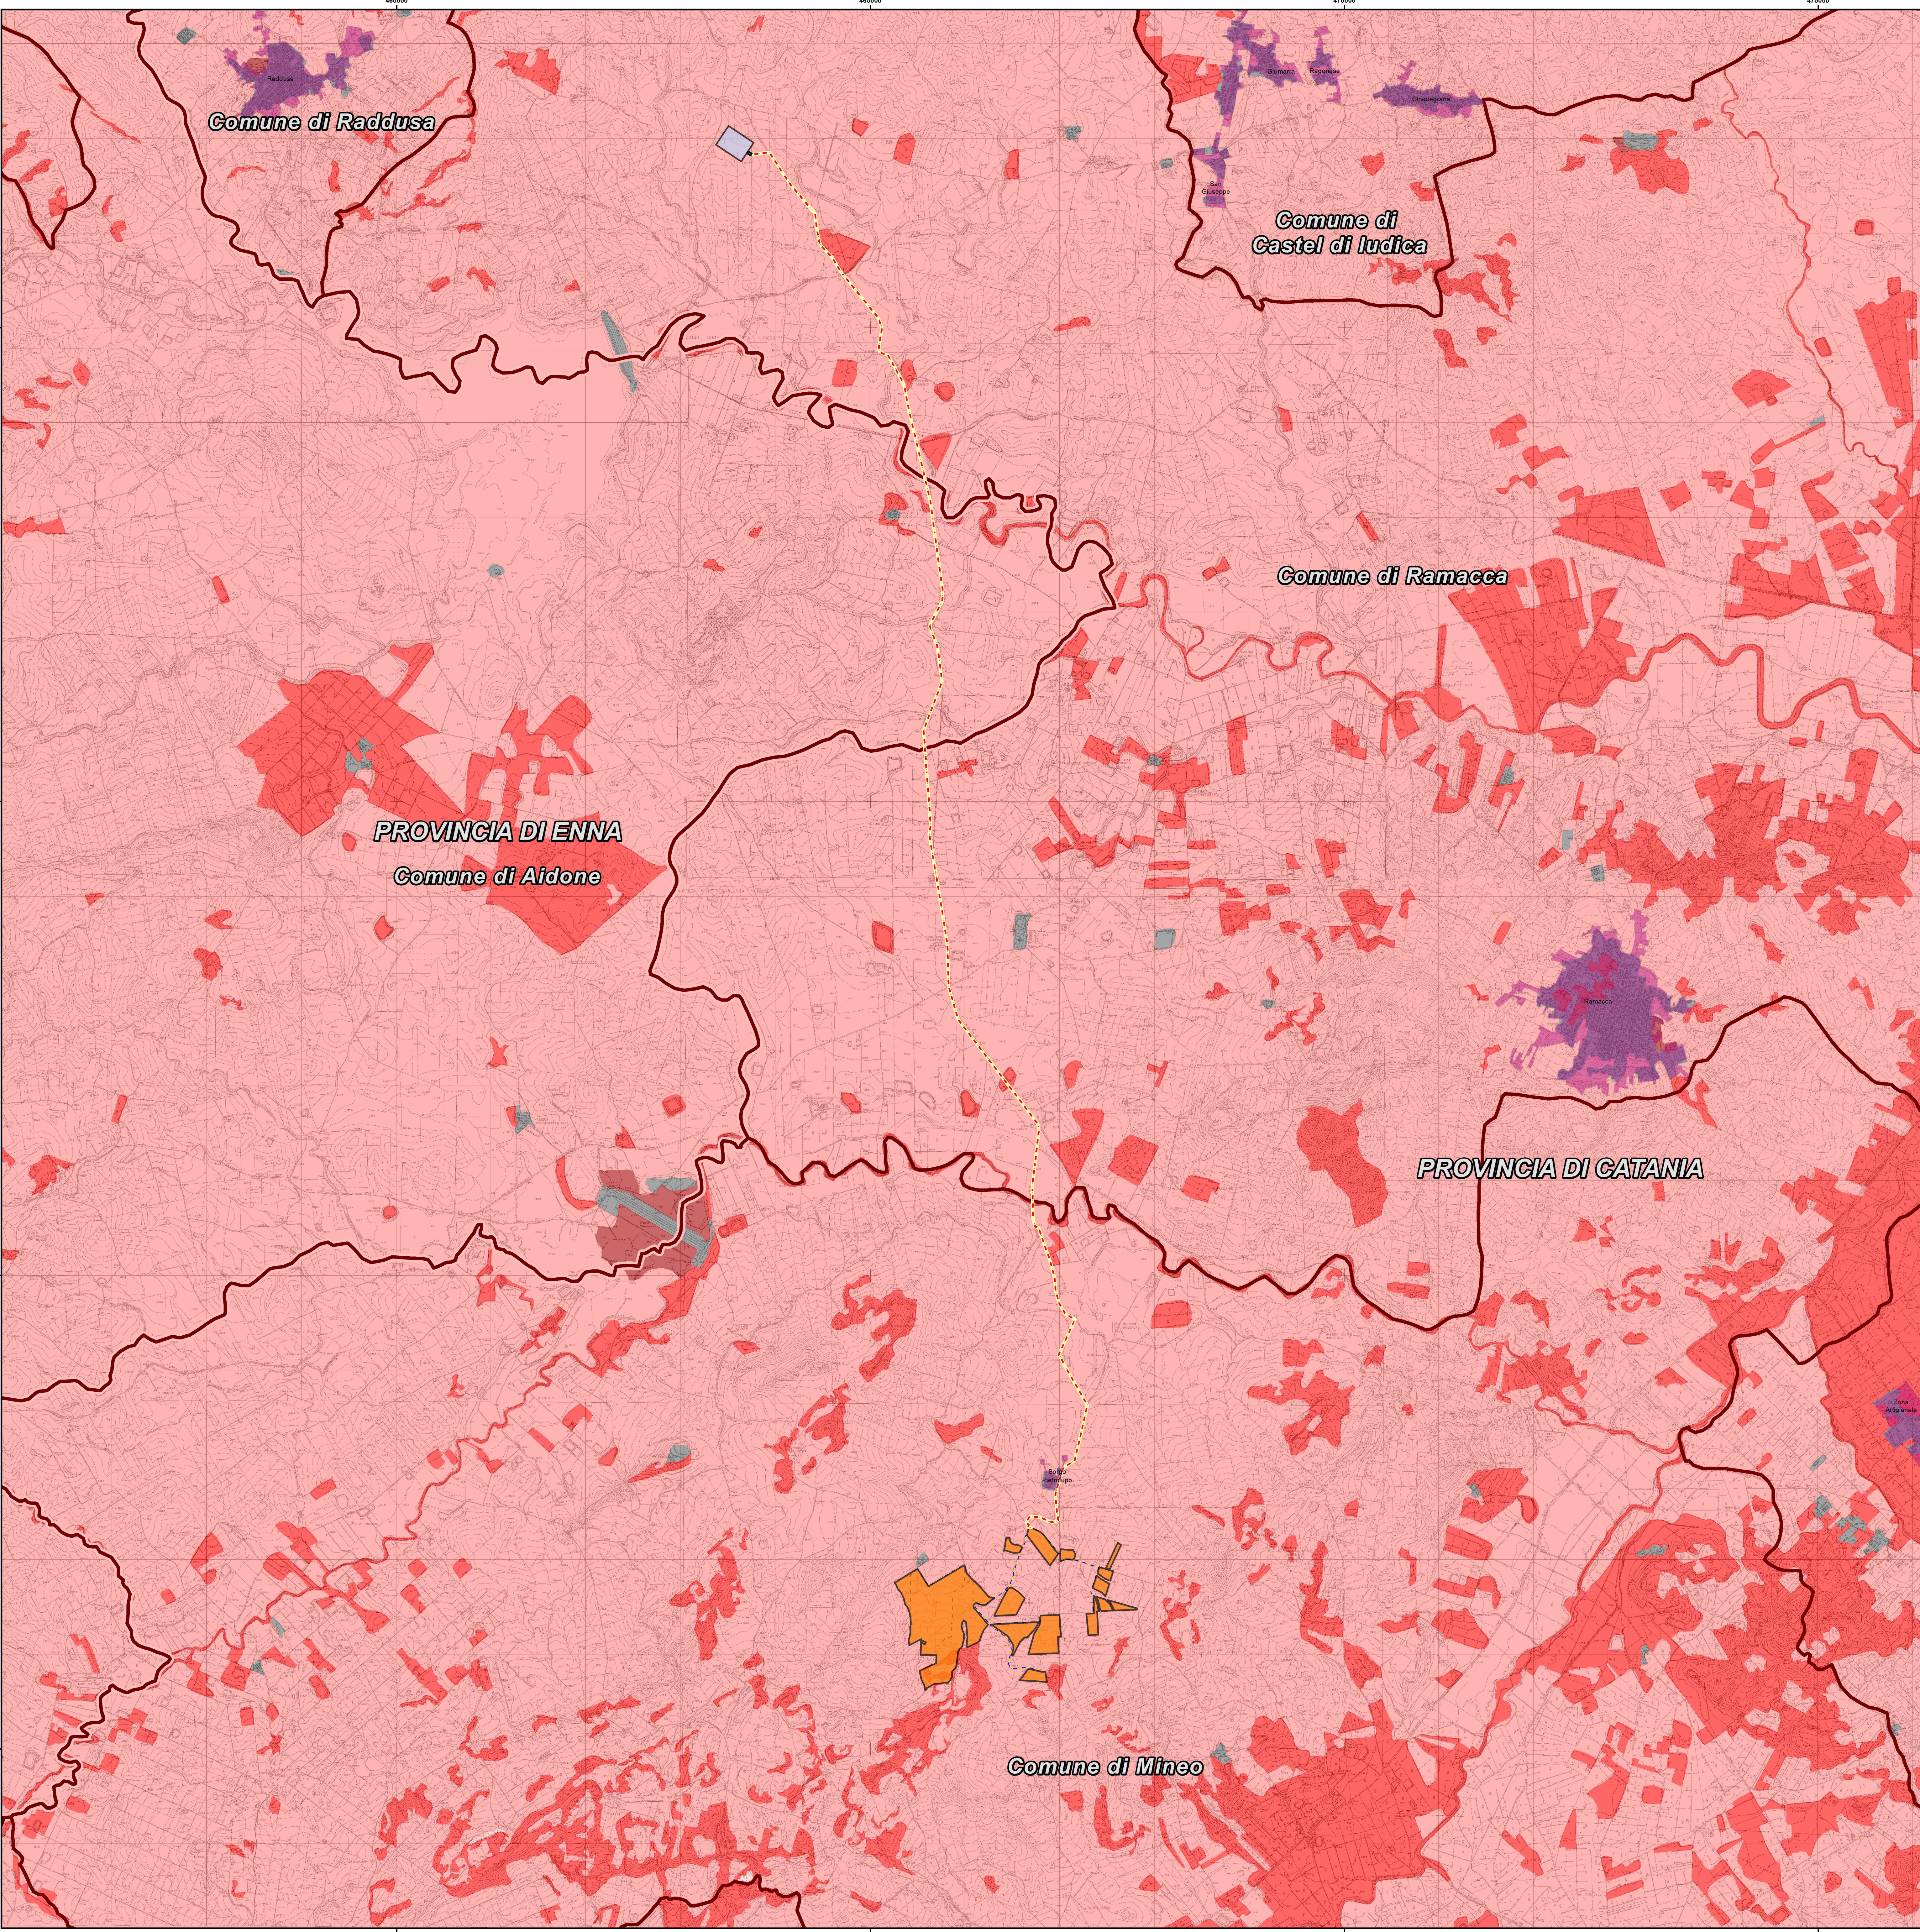

**Legenda**

**IMPIANTO IN PROGETTO**


- Stazione "Raddusa 380"
- Cabina utente 30/150 kV
- Area impianto
- Elettrodotto 150 kV
- Cavidotto 30 kV
- Cavidotto interno

**CARTA DELLA PRESSIONE ANTROPICA**

- Bassa
- Media
- Alta
- Molto alta

**LIMITI AMMINISTRATIVI**

- Località Principali
- Limite Comunale
- Limite Provinciale

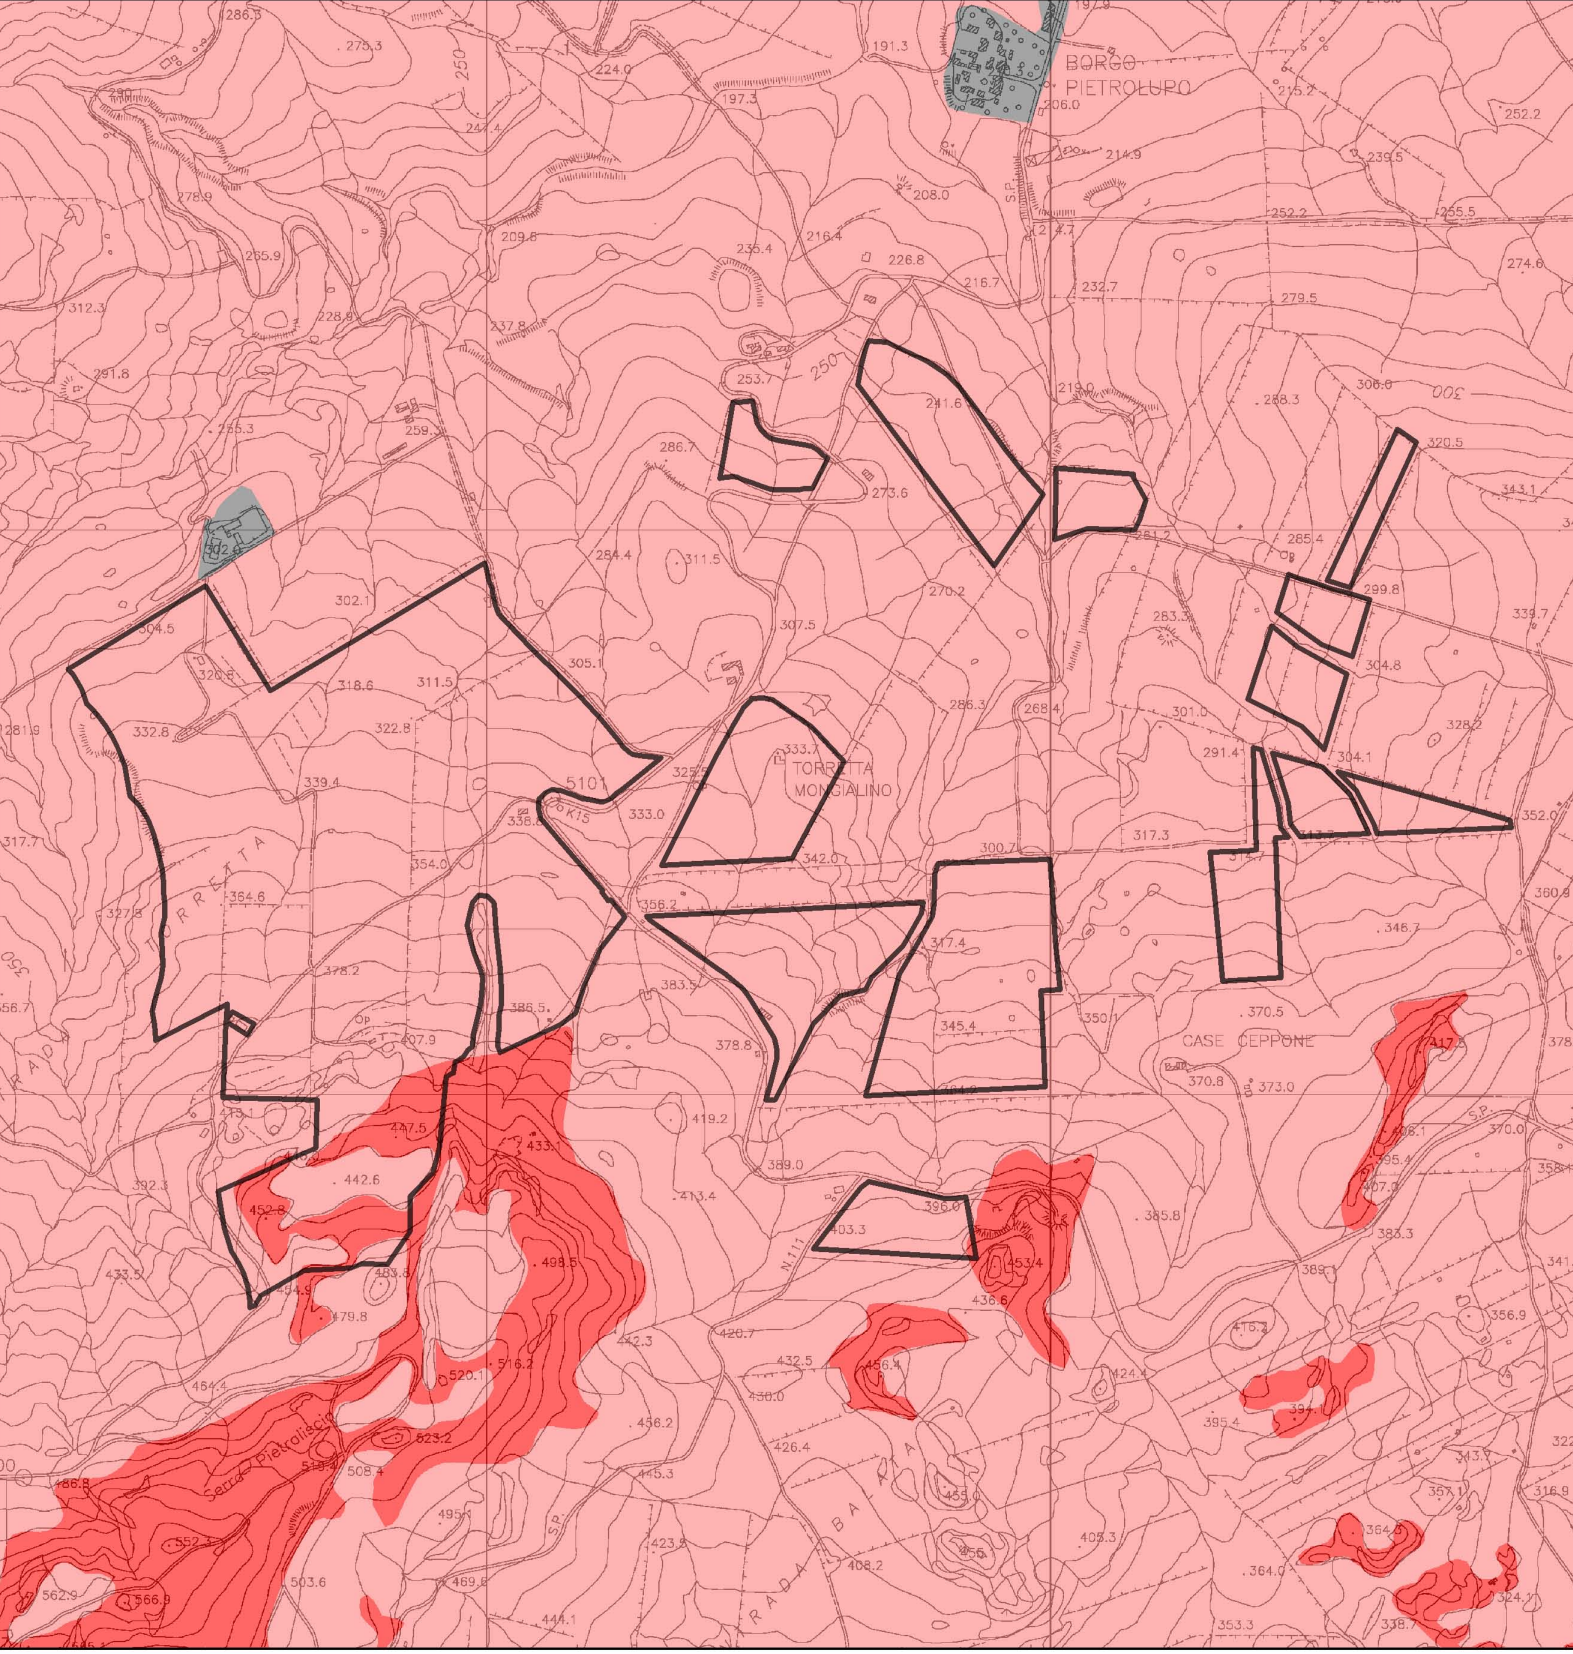

**Regione SICILIA**

**Provincia CATANIA**

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRIVOLTAICO E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN**

**Comune di Mineo**  
Località: "Contrada Torretta" - "Torretta Mongialino"

**A. PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI**

**ELABORATI GRAFICI**

Codice: PTL04 Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs 387/2003 e D. Lgs 152/2006

N° elaborato: A.13.SIA 7 Carta della Pressione Antropica

N° Foglio: 1 Tot. Fogli: 1 Formato: A0 Scala: 1:25.000 Tipo di documento: Progetto Definitivo

**Progettazione**

**Qair Italia**

**Proponente**

**ITS Medora**  
ITS MEDORA Srl  
via Sebastiano Catania n.317  
95123 CATANIA (CT)  
P. IVA 05767670879

**Rappresentante legale Proponente**  
Emmanuel MACQUERON

**Data**  
Maggio 2022

**Progettisti**

Ing. VASSALLI Quirino

Ing. SPERANZA Carmine Antonio

**Revisori**

| Rev. | Data    | Descrizione | Elaborato | Controllato | Approvato |
|------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 01   | 05/2022 | Emissione   | DL        | QU/VAS      | IS        |
|      |         |             |           |             |           |
|      |         |             |           |             |           |

ITS\_PTL04\_A13507 - carta della pressione antropica.mxd ITS\_PTL04\_A13507 - carta della pressione antropica.pdf

ITS MEDORA S.r.l. - Via S. Catania, 317 - 95123 Catania (CT) - Italia - Tel. (+39) 0971.283416 - P.I. 05767670879 - pec: itamedora@pec.it