
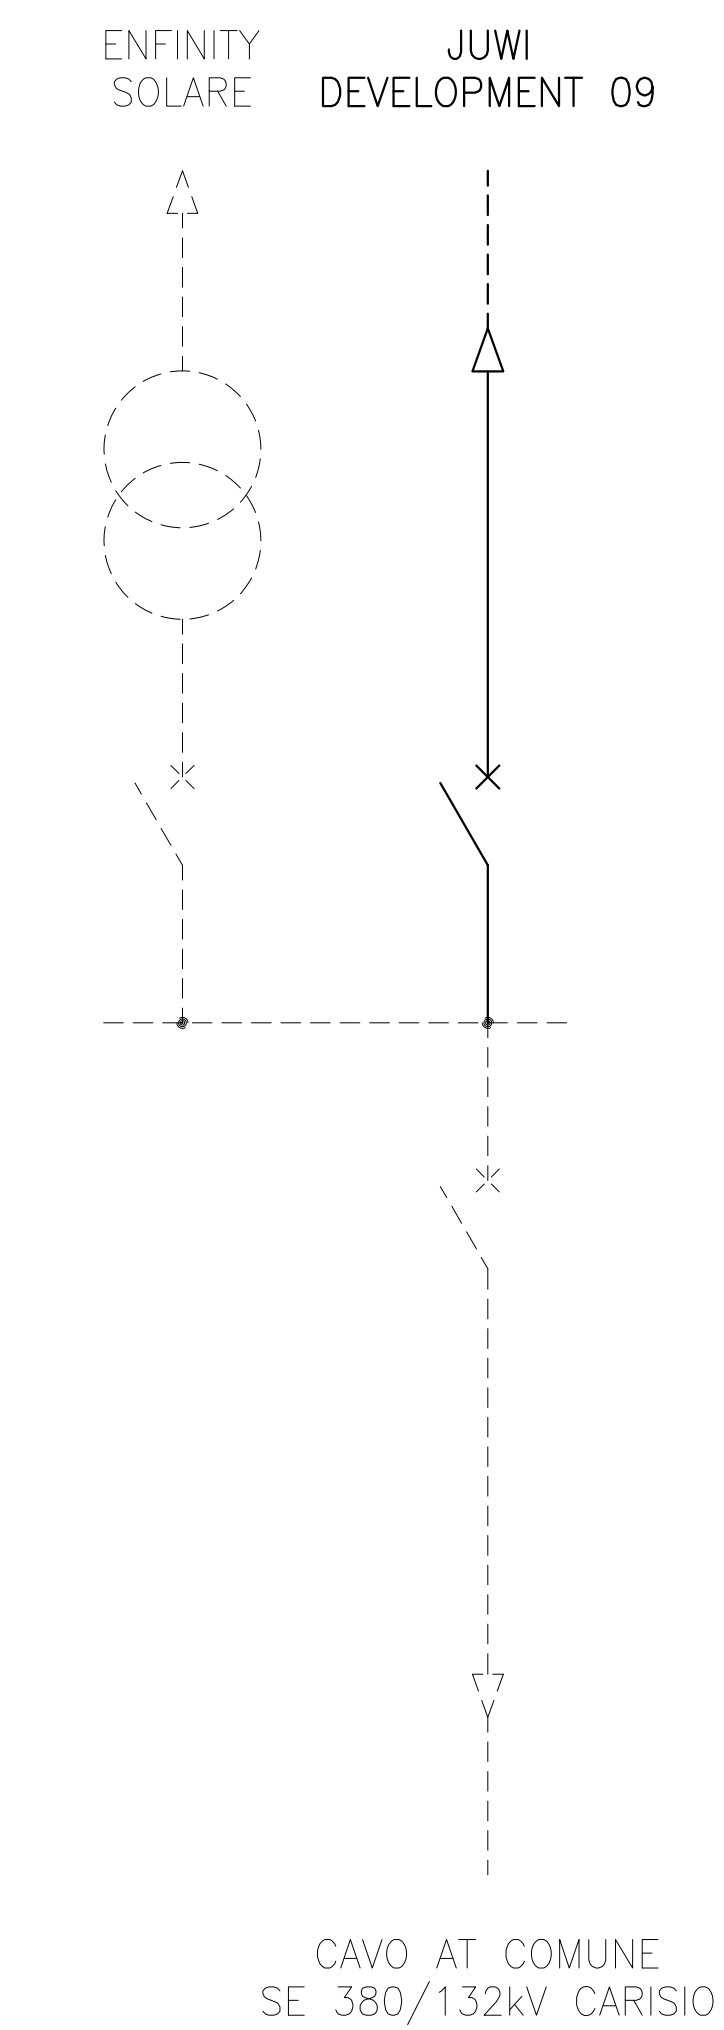


LEGENDA	
26	RELE' DI TEMPERATURA
27	RELE' DI MINIMA TENSIONE IN CORRENTE ALTERNATA
50/51	RELE' DI MASSIMA CORRENTE
59	RELE' DI MASSIMA TENSIONE IN CORRENTE ALTERNATA
59N	RELE' DI MASSIMA TENSIONE NEUTRO
63	RELE' A PRESSIONE D'OLIO
67N	RELE' DIREZIONALE DI TERRA
81	RELE' DI MINIMA E MASSIMA FREQUENZA
87L	RELE' DIFFERENZIALE LINEA
87T	RELE' DIFFERENZIALE TRASFORMATORE
97	RELE' BUCHHOLZ
99	RELE' A LIVELLO D'OLIO
MAI	MANCATA APERTURA INTERRUTTORE
OSC	OSCILLOPERTURBOGRAFO
90	REGOLATORE AUTOMATICO DI TENSIONE
	CONTATORE ENERGIA ATTIVA BIDIREZIONALE
	CONTATORE ENERGIA REATTIVA BIDIREZIONALE

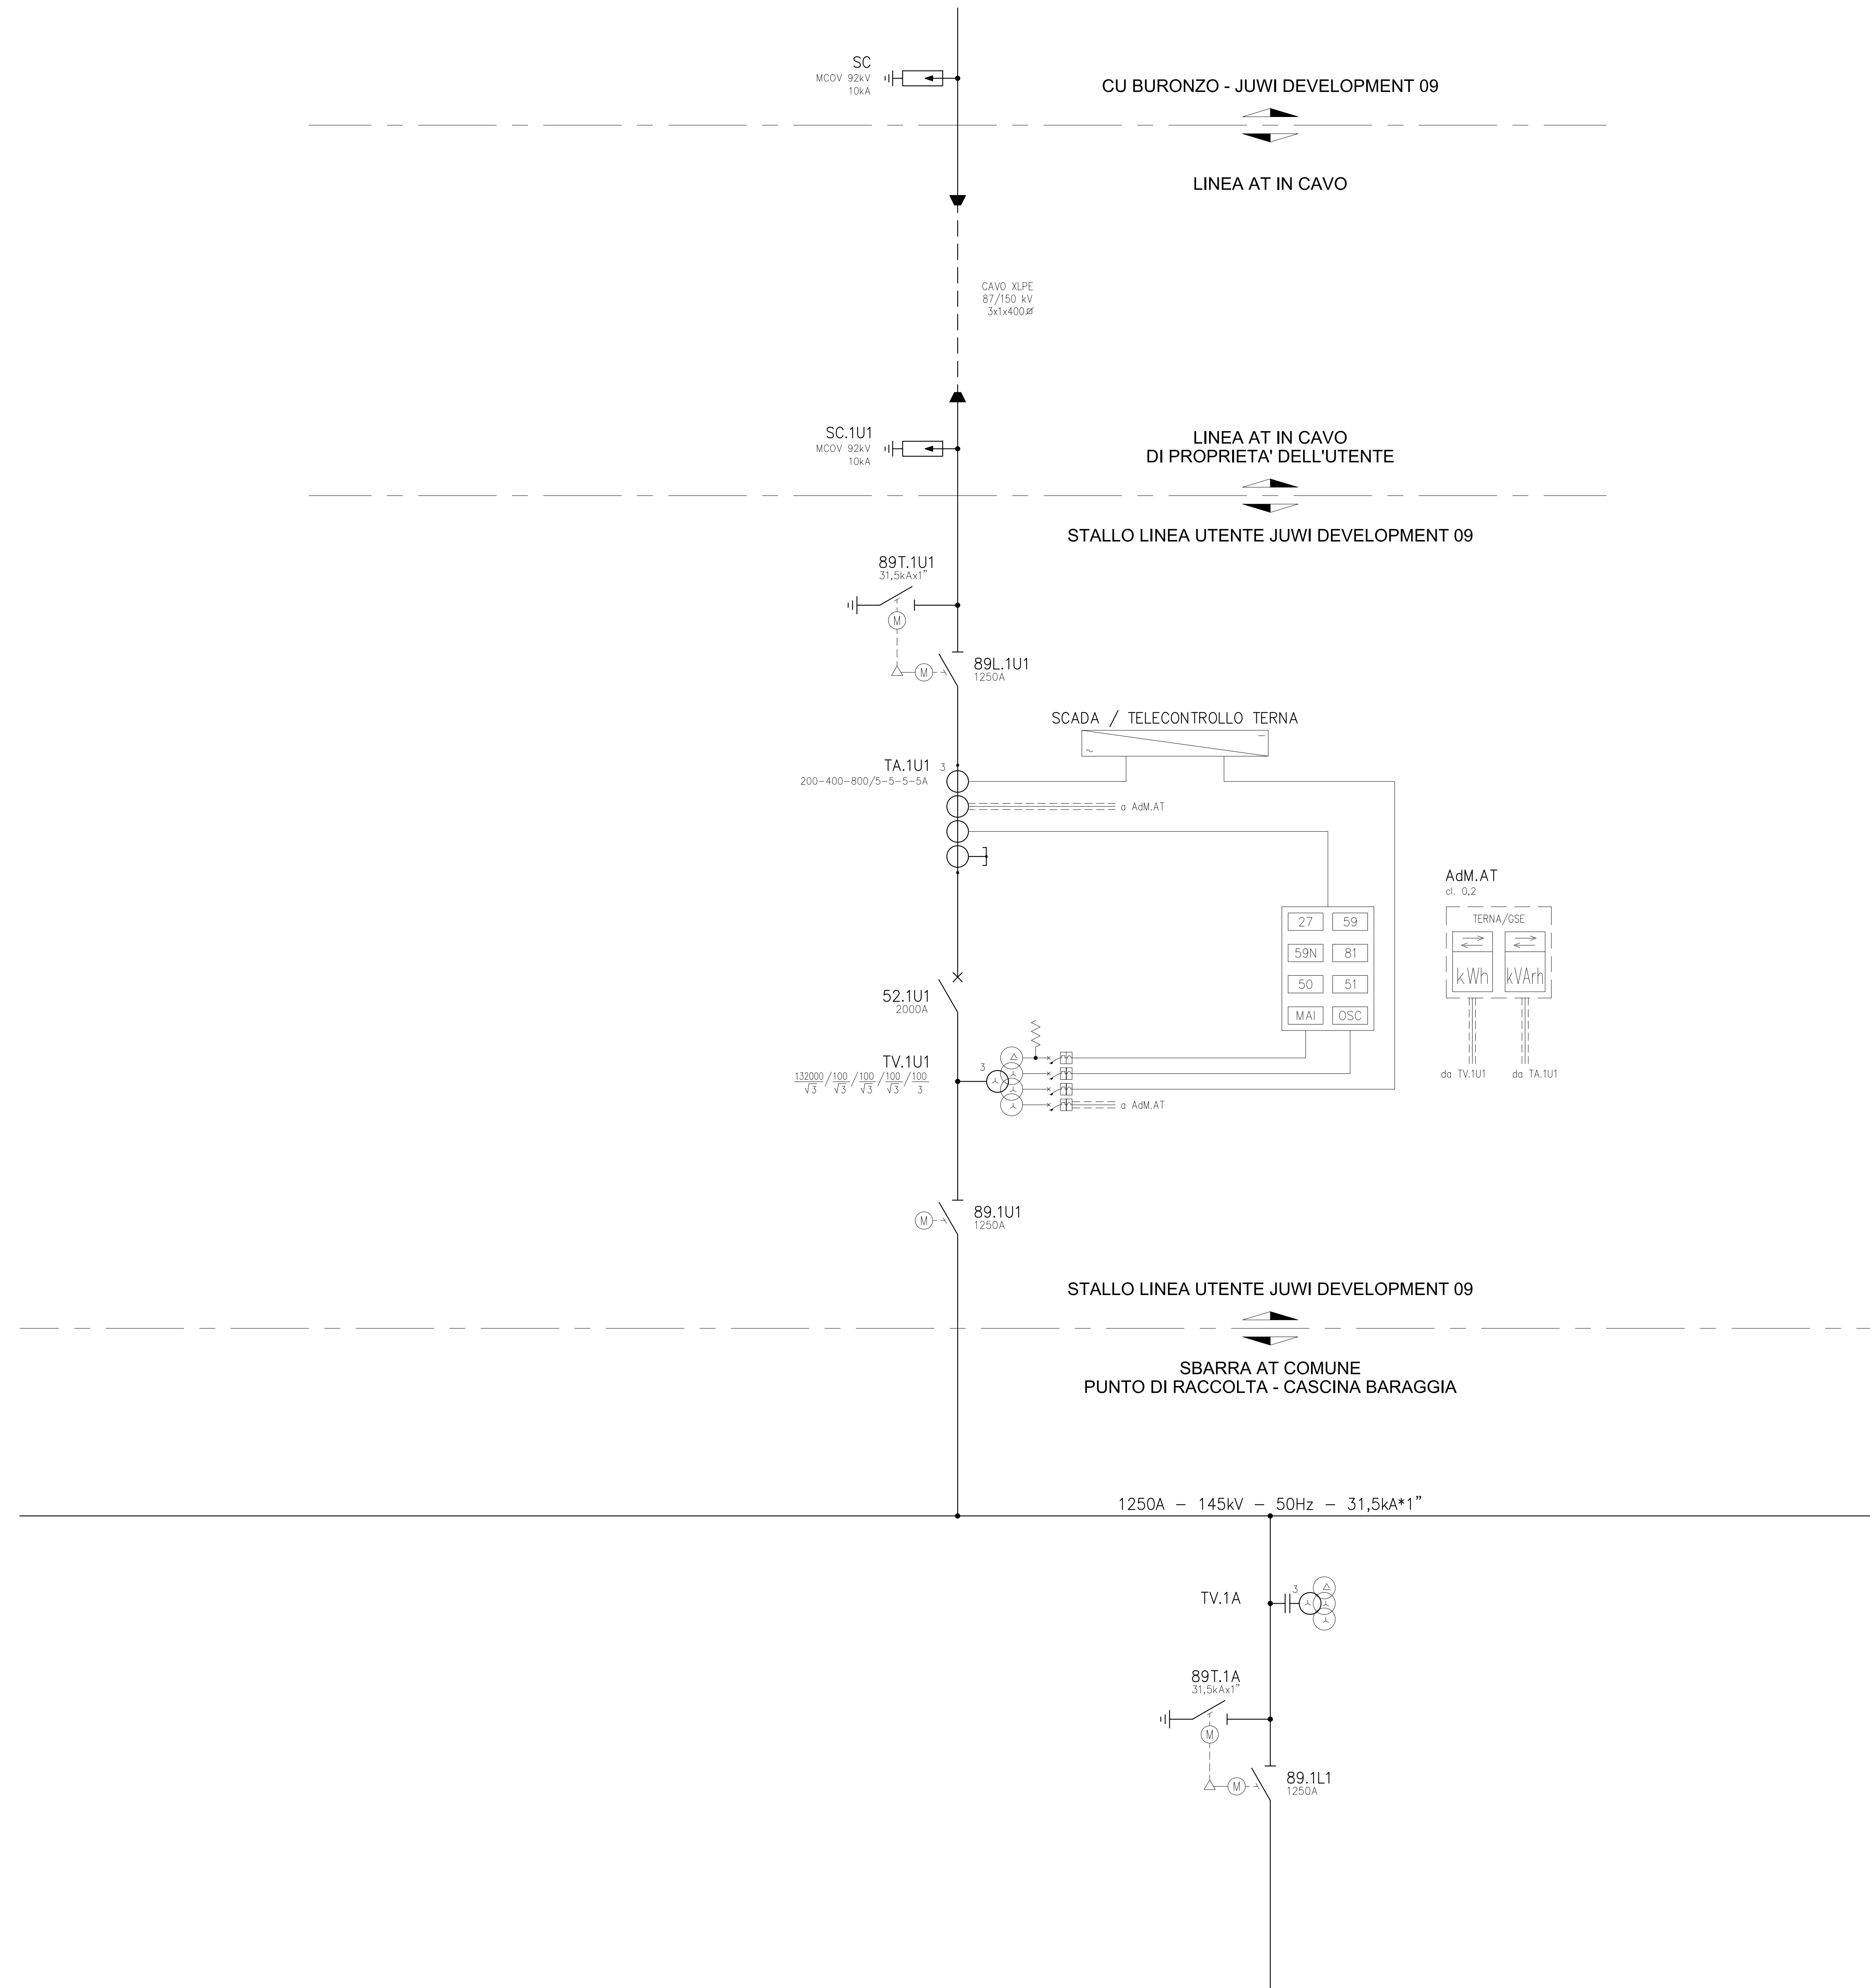

B	08/03/22	Graziano	Bolagnesi	Brugnioni	Aggiornamento foglio 1 per inserimento unifilare stallo linea SE Carisio
A	28/01/22	Graziano	Bolagnesi	Brugnioni	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
					COMMITTENTE PUNTO DI RACCOLTA CASCINA BARAGGIA
					INGEGNERIA & COSTRUZIONI SCHEMA UNIFILARE AT/MT
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI	N. DOCUMENTO		
-	A2	2 / 3	3 5 3 5 1 B		