


Legenda

Stazione "Raddusa 380"	Bassa	Località Principali
Cabina utente 30/150 kV	Media	Limite Comunale
Area impianto	Alta	Limite Provinciale
Elettrodotto 150 kV	Molto alta	
Cavidotto 30 kV		
Cavidotto interno		

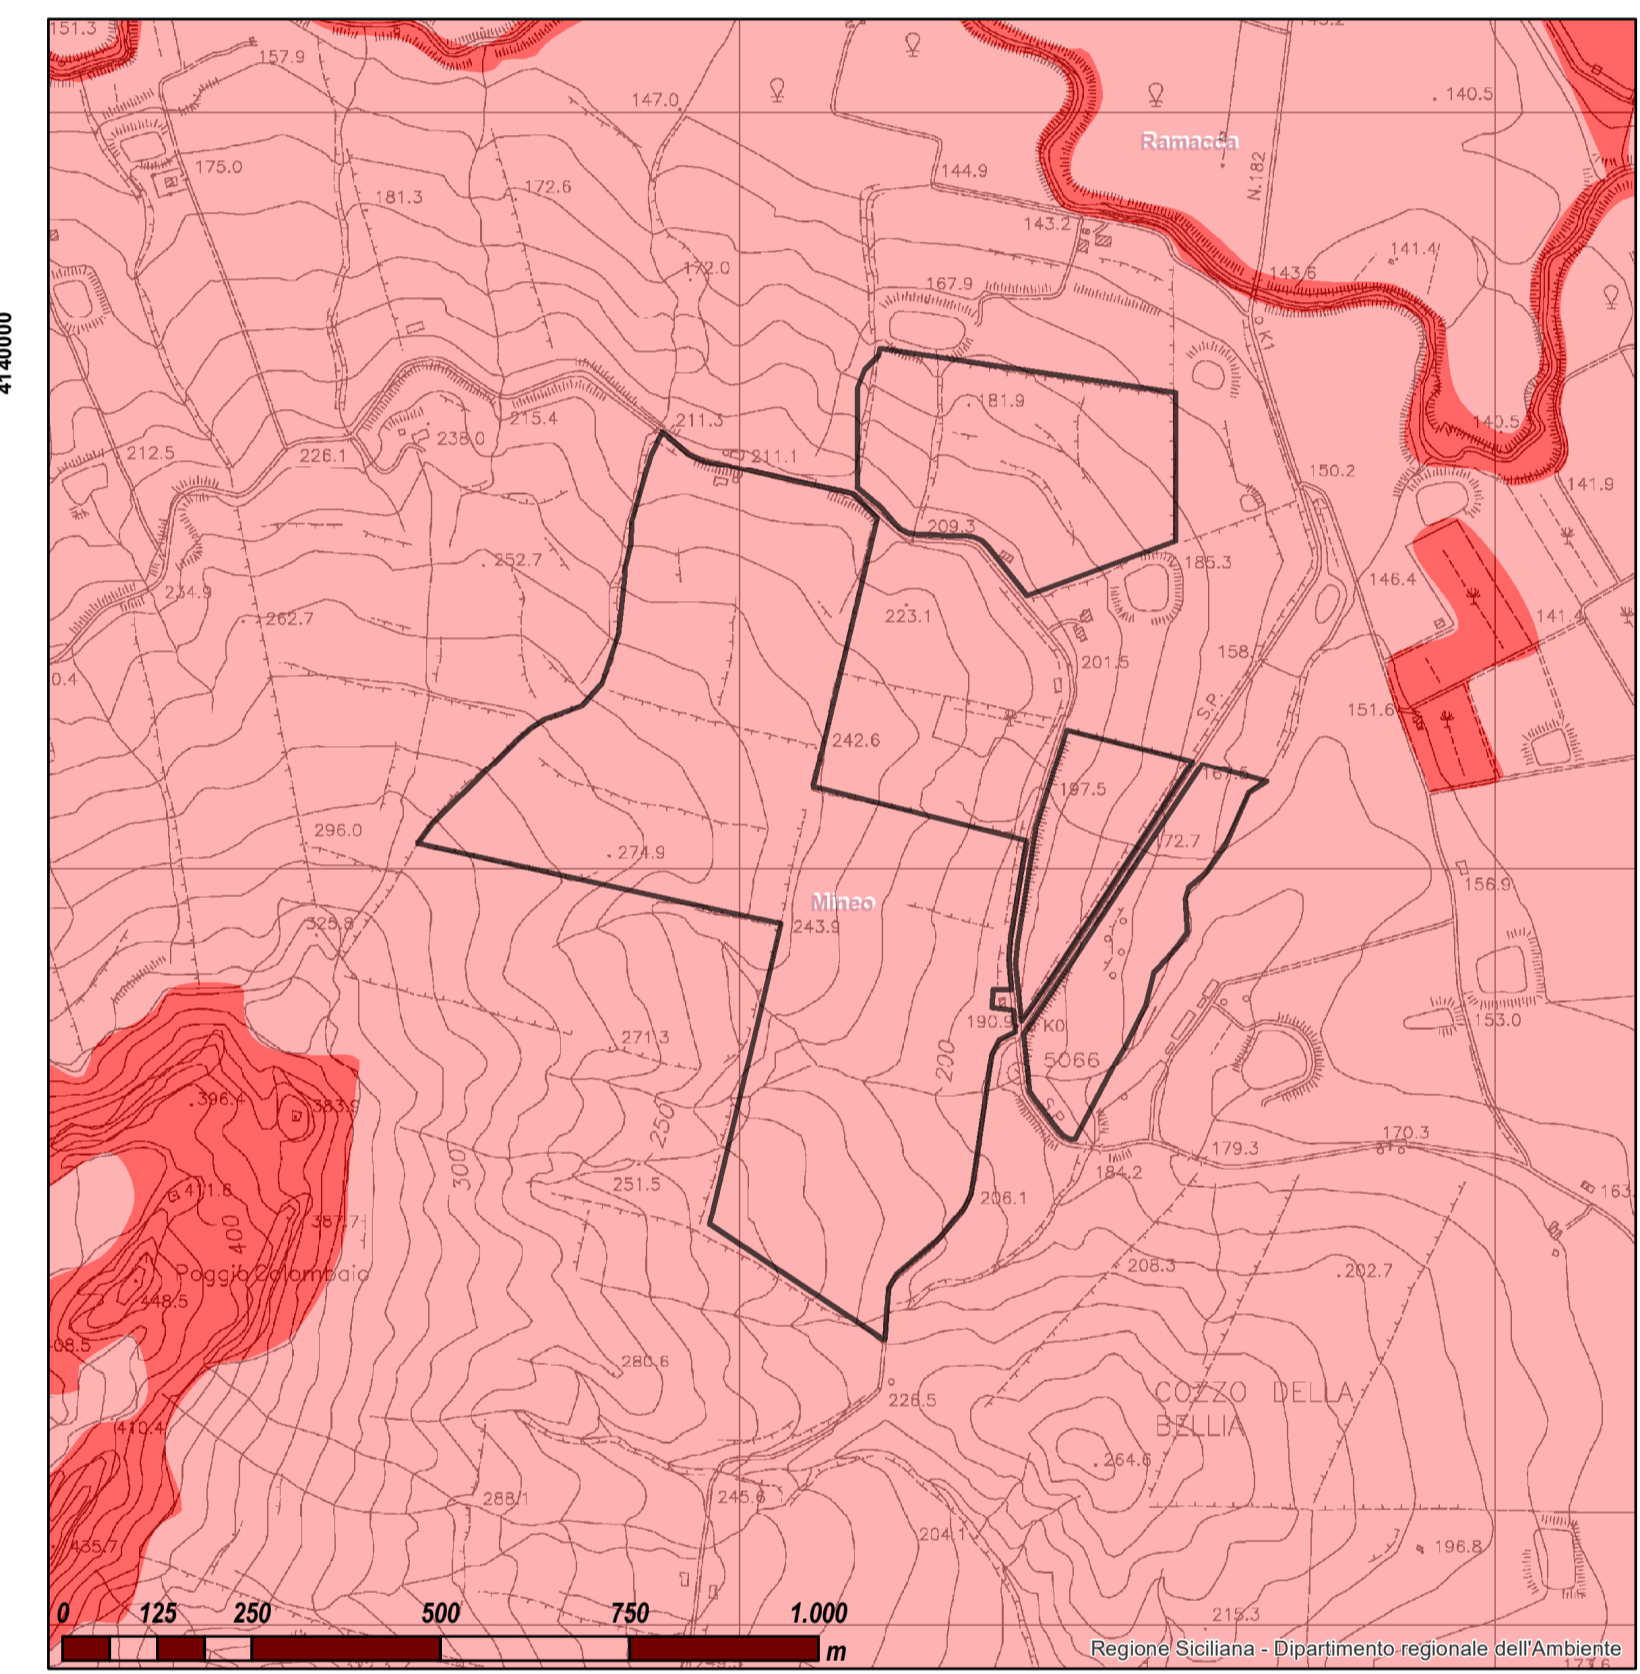

Regione SICILIA		Provincia CATANIA	
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRIVITAICO E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN			
Comune di Mineo Località: "Contrada Mongialino"			
A. PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI			
ELABORATI GRAFICI			
Codice:	PTL01	Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs 387/2003 e D. Lgs 152/2006	
N° elaborato:	A.13.SIA 7	Carta della Pressione Antropica	
N° Foglio	Tot. Fogli	Formato	Scala
1	1	A0	1:25.000
Progettazione		Tipo di documento	
Qair Italia		Progetto Definitivo	
Proponente		Progettisti	
ITS Medora Srl via Sebastiano Catania n.317 95123 CATANIA (CT) P. IVA 05767670879		Ing. VASSALLI Quirino Ing. SPERANZA Carmine Antonio 	
Rappresentante legale Proponente			
Emmanuel MACQUERON			
Data			
Settembre 2022			
Rev.	Data	Descrizione	Elaborato
01	09/2022	Emissione	EM
Revisori		Controllato	Approvato
		QV/AV/DM	QV
<small>ITS_PTL01_A13047 - carta della pressione antropica.pdf</small> <small>ITS_MEDORA S.r.l. - Via S. Catania, 317 - 95123 Catania (CT) - Italia - Tel. (+39) 0971.283416 - P.I. 05767670879 - pec: itmedora@pec.it</small>		<small>ITS_PTL01_A13047 - carta della pressione antropica.pdf</small> <small>ITS_MEDORA S.r.l. - Via S. Catania, 317 - 95123 Catania (CT) - Italia - Tel. (+39) 0971.283416 - P.I. 05767670879 - pec: itmedora@pec.it</small>	