


Legenda

IMPIANTO IN PROGETTO	CARTA DELLA FRAGILITA' AMBIENTALE	LIMITI AMMINISTRATIVI
Stazione "Raddusa 380"	Bassa	Località Principali
Cabina utente 30/150 kV	Media	Limite Comunale
Area impianto	Alta	Limite Provinciale
Elettrodotto 150 kV	Molto alta	
Cavidotto 30 kV		
Cavidotto interno		



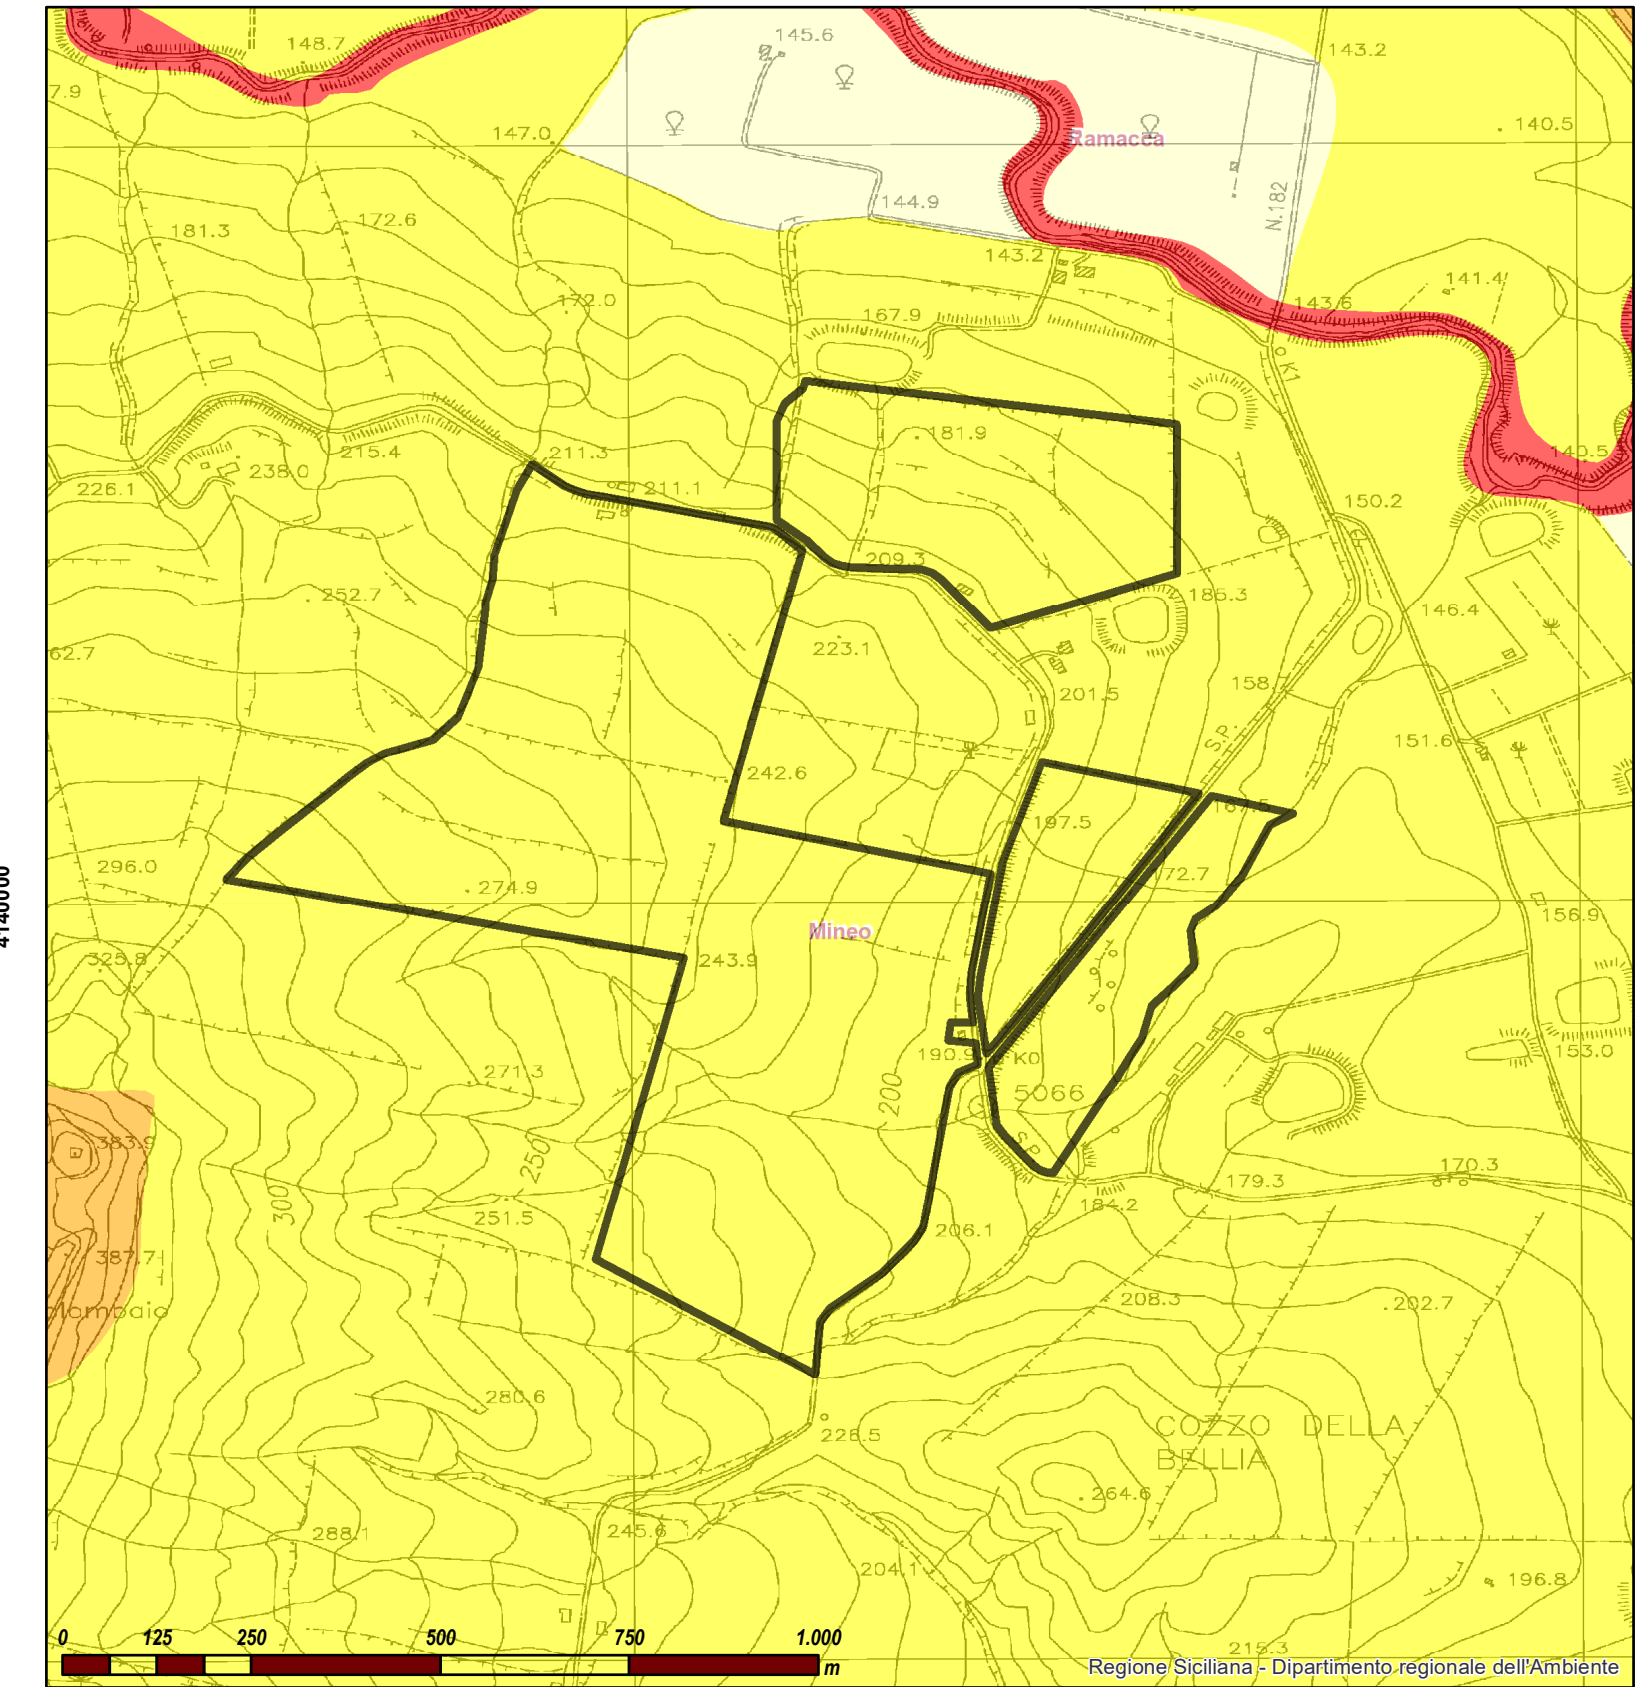

Regione SICILIA



Provincia CATANIA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRIVOLTAICO E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

Comune di Mineo
Località: "Contrada Mongiatino"

A. PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI

ELABORATI GRAFICI

Codice: PTL01 Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs 387/2003 e D. Lgs 152/2006

N° elaborato: **A. 13. SIA 8** Carta della Fragilità Ambientale

N° Foglio	Tot. Fogli	Formato	Scala	Tipo di documento
1	1	A0	1:25.000	Progetto Definitivo

<p>Progettazione</p> <p> Qair Italia</p> <p>Proponente</p> <p> ITS MEDORA Srl via Sebastiano Catania n.317 95123 CATANIA (CT) P. IVA 05767670879</p> <p>Rappresentante legale Proponente</p> <p>Emmanuel MACQUERON</p> <p>Data</p> <p>Settembre 2022</p>	<p>Progettisti</p> <p>Ing. VASSALLI Quirino</p> <p></p> <p>Ing. SPERANZA Carmine Antonio</p> <p></p>
--	---

Revisi	Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
01	01	09/2022	Emissione	EL	QV/AS/SP	QV

ITS_PTL01_A135A8 - carta della fragilità ambientale.mxd ITS_PTL01_A135A8 - carta della fragilità ambientale.pdf

ITS MEDORA S.r.l. - Via S. Catania, 317 - 95123 Catania (CT) - Italia - Tel. (+39) 0971.283416 - P.I. 05767670879 - pec: itsmedora@pec.it