


Legenda

Stazione "Raddusa 380"	CARTA DEL VALORE ECOLOGICO	LIMITI AMMINISTRATIVI
Cabina utente 30/150 kV	Bassa	Località Principali
Area impianto	Media	Limite Comunale
Elettrodotto 150 kV	Alta	Limite Provinciale
Cavidotto 30 kV	Molto alta	
Cavidotto interno		

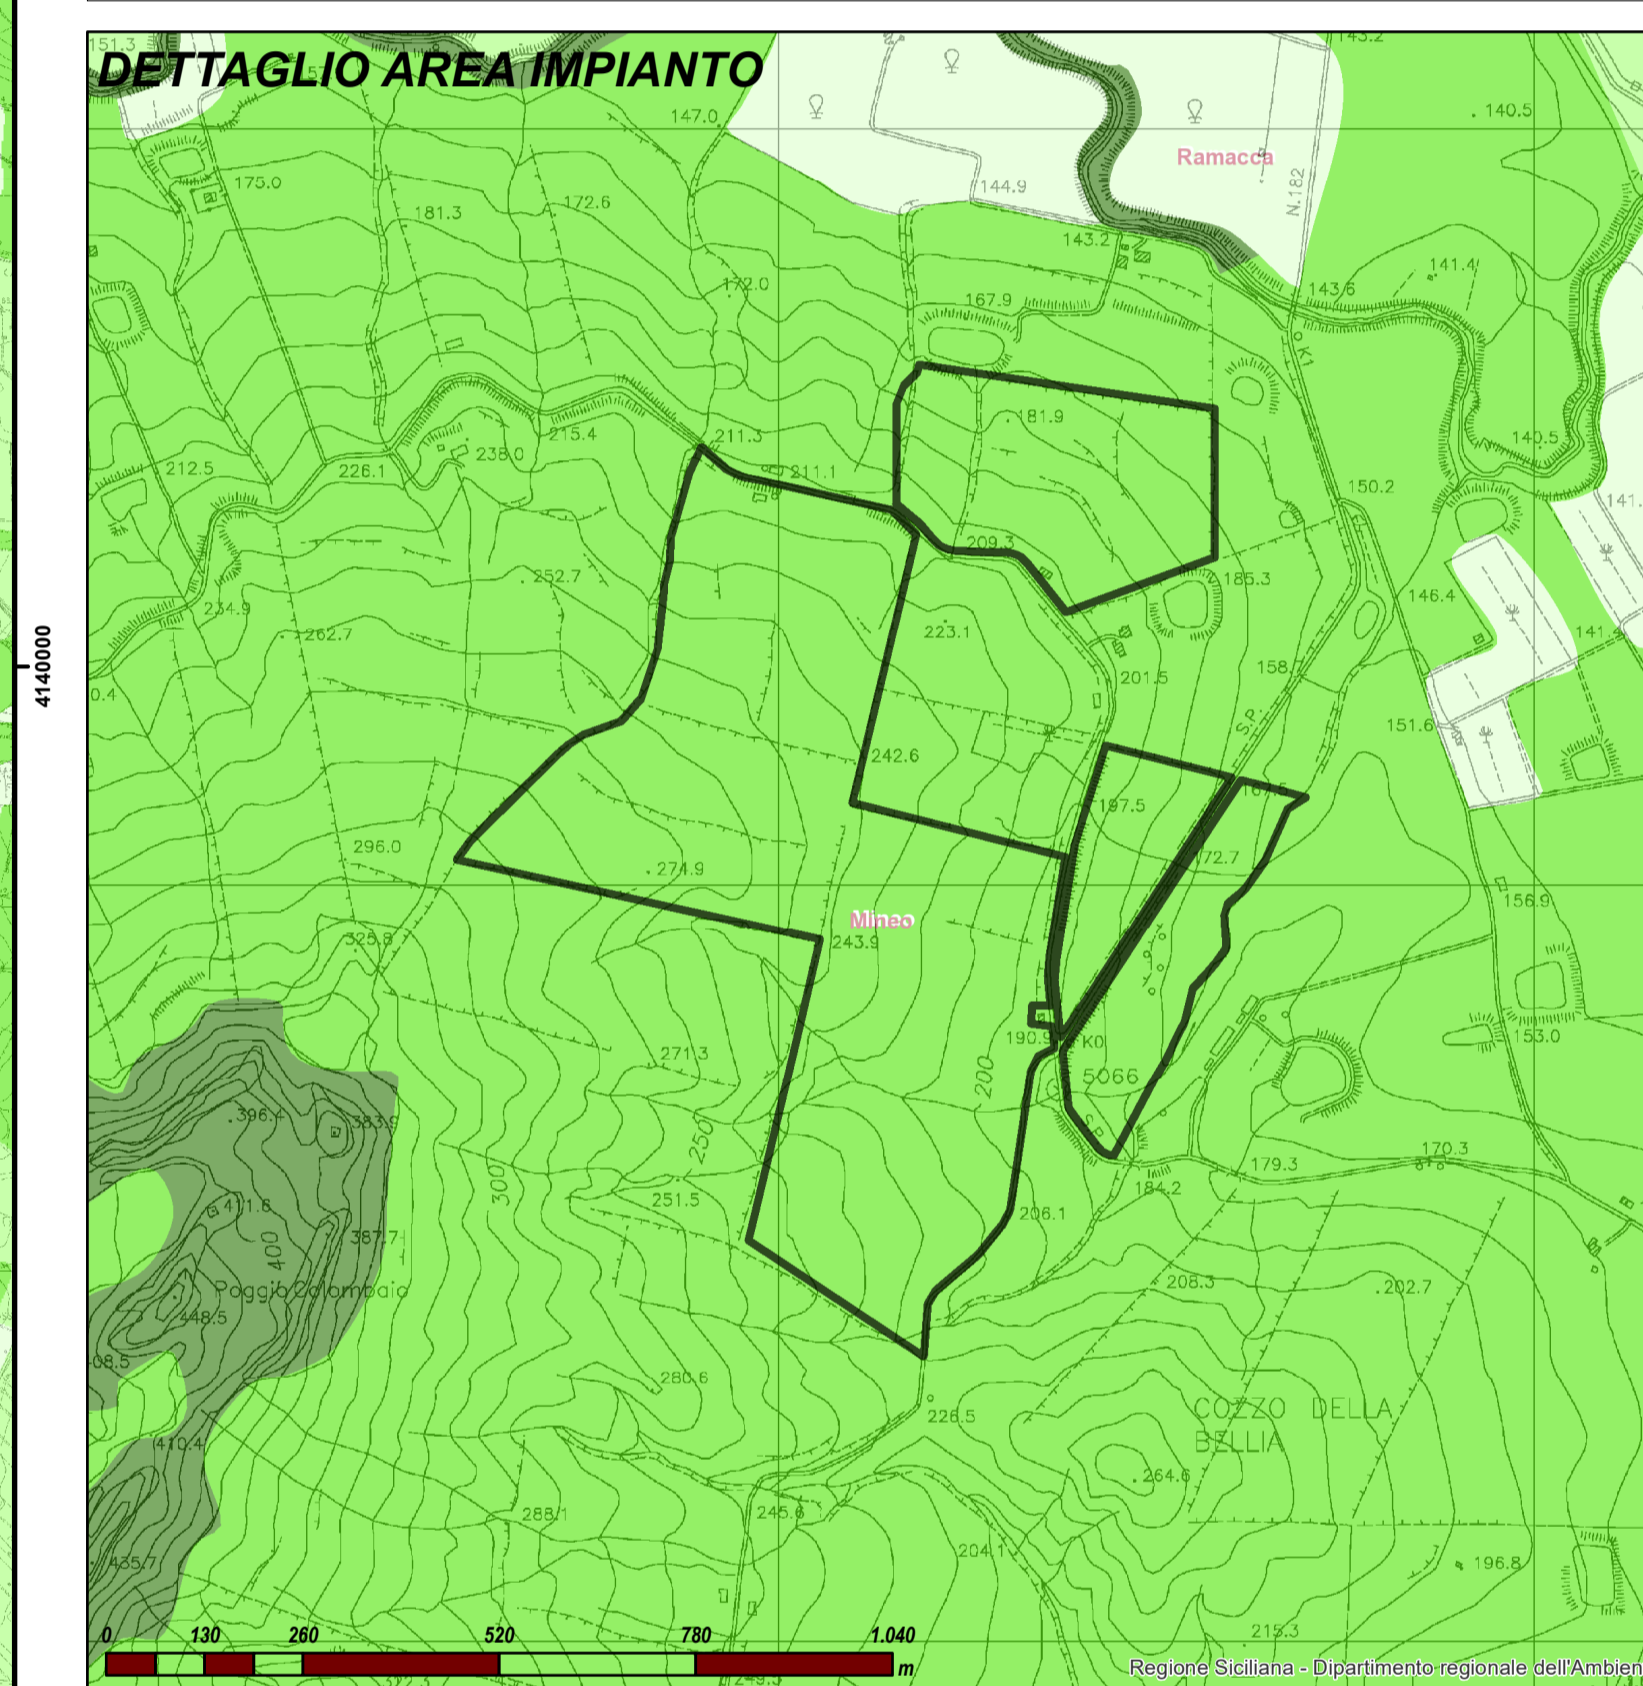

Regione SICILIA

Provincia CATANIA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRIVOLTAICO E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

Comune di Mineo
Località: "Contrada Mongiatino"

A. PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI

ELABORATI GRAFICI

Codice: PTL01 Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs 387/2003 e D. Lgs 152/2006

N° elaborato: **A.13.SIA 9** Carta del Valore Ecologico

N° Foglio	Tot. Fogli	Formato	Scala	Tipo di documento
1	1	A0	1:25.000	Progetto Definitivo

<p>Progettazione</p> <p> Qair Italia</p> <p>Proponente</p> <p> ITS Medora ITS MEDORA Srl via Sebastiano Catania n.317 95123 CATANIA (CT) P. IVA 05767670879</p> <p>Rappresentante legale Proponente Emmanuel MACQUERON</p> <p>Data Settembre 2022</p>	<p>Progettisti</p> <p>Ing. VASSALLI Quirino</p> <p></p> <p>Ing. SPERANZA Carmine Antonio</p> <p></p>
---	---

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
00	09/2022	Emissione	EM	QV/AS/DR	QV

ITS_PTL01_A135A9 - carta del valore ecologico.mxd ITS_PTL01_A135A9 - carta del valore ecologico.pdf
ITS MEDORA S.r.l. - Via S. Catania, 317 - 95123 Catania (CT) - Italia - Tel. (+39) 0971.283416 - P.I. 05767670879 - pec: itsmedora@pec.it