



REGIONE SICILIA

PROVINCIA DI CATANIA

COMUNE DI RAMACCA
COMUNE DI PATERNÒ
COMUNE DI BELPASSO

OGGETTO

PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO PER UNA POTENZA NOMINALE DI 16,315 MWp (13 MW IN IMMISSIONE) INTEGRATO DA UN SISTEMA DI ACCUMULO DA 6,66 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI RAMACCA, PATERNÒ E BELPASSO (CT)

PROGETTO DEFINITIVO

PROPONENTE



TITOLO

PIANO PRELIMINARE UTILIZZO TERRE E RCCE DI SCAVO

PROGETTISTA

Dott. Ing. Girolamo Gorgone

Collaboratori

Ing. Gioacchino Ruisi
All. Arch. Flavia Termini

Dott. Carmelo Danilo Pileri
Dott. Haritiana Ratsimba
Dott. Giuseppina Brucato

CODICE ELABORATO

XL_R_15_A_D

SCALA

| n° Rev. | DESCRIZIONE REVISIONE | DATA | ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO |
|---------|-----------------------|------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Rif. PROGETTO

N. _____

NOME FILE DI STAMPA

SCALA DI STAMPA DA FILE

Sommario

| | |
|--|----|
| 1. PREMESSA..... | 3 |
| 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO..... | 3 |
| 3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE DA REALIZZARE, COMPRESSE LE MODALITÀ DI SCAVO..... | 5 |
| 3.1 Opere puntuali | 6 |
| 3.1.1 Fabbricati..... | 6 |
| 3.1.2 Impianti ausiliari..... | 7 |
| 3.1.3 Piantumazioni | 7 |
| 3.2 Opere lineari | 7 |
| 3.2.1 Strade e piazzali | 8 |
| 3.2.2 Cavidotti | 8 |
| 3.3 Impianto tracker fotovoltaico..... | 9 |
| 4. INQUADRAMENTO AMBIENTALE DEL SITO..... | 9 |
| 4.1 Inquadramento geografico..... | 9 |
| 4.2 inquadramento geomorfologico e idrogeologico | 12 |
| 4.2 Geologia dell'area..... | 13 |
| 4.3 Destinazione d'uso delle aree..... | 14 |
| 4.4 Ricognizione siti a rischio di potenziale inquinamento | 15 |
| 5. PROPOSTA PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DA ESEGUIRE NELLA FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA O COMUNQUE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI..... | 17 |
| 5.1 Numero e caratteristiche dei punti di indagine | 17 |
| 5.2 Numero e modalità dei campionamenti da effettuare..... | 19 |
| 5.3 Parametri da determinare | 20 |
| 6. VOLUMETRIE PREVISTE PER LE TERRE E ROCCE DI SCAVO..... | 22 |

| | |
|---|----|
| 7. MODALITA' E VOLUMETRIE PREVISTE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DA RIUTILIZZARE IN SITO | 24 |
| 8. PROGETTAZIONE ESECUTIVA O FASE PRE AVVIO LAVORI | 24 |

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce il “*Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti*” parte integrante del Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di generazione di energia da fonte solare di tipo agro-fotovoltaico per una potenza nominale pari a 16,315 MWp (13 MW in immissione), costituito da moduli ad inseguimento monoassiale e integrato da un sistema di accumulo da 6,66 MW. L’impianto, con le relative opere di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, interessa i comuni di Ramacca, Paternò e Belpasso, nella provincia di Catania.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento in materia di Terre e Rocce da Scavo derivanti dalla realizzazione di un’opera è il D.P.R. 120.2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”.

Preliminarmente, l’art. 2 comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 giugno 2017, definisce infatti come “terre e rocce da scavo” il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali:

- Scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
- Perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
- Opere infrastrutturali (gallerie, strade);
- Rimozione e livellamento di opere in terra.

Successivamente, all’interno del decreto, gli scenari di gestione delle terre e rocce da scavo, che per quantità distinte possono coesistere nel medesimo intervento, sono chiaramente individuati e possono essere così riassunti:

- Riutilizzo al di fuori del sito di produzione e in caso di riutilizzo in sito con necessità di deposito temporaneo, per piccoli e grandi cantieri ovvero per grandi cantieri non soggetti a VIA o AIA. In questo caso si fa riferimento al **Titolo II** del DPR 120/2017;
- Gestione del materiale attraverso lo smaltimento in qualità di rifiuto. In questo caso si fa riferimento al **Titolo III** del DPR 120/2017;
- Riutilizzo nello stesso sito di produzione. In questo caso si fa riferimento al **Titolo IV** del DPR 120/2017;

- Riutilizzo in sito di produzione, oggetto di bonifica. In questo caso si fa riferimento al **Titolo V** del DPR 120/2017.

La normativa nazionale, quindi, non prevede a priori una modalità specifica di riutilizzo del materiale da scavo ma, a determinate condizioni, ne può prevedere anche il riutilizzo secondo precisi criteri e nel rispetto di determinati requisiti tecnici e ambientali.

Nel caso in oggetto, trattandosi di opere soggette a valutazione di impatto ambientale, la gestione delle terre e rocce da scavo sarà fatta in conformità all'art. 24, richiamante l'art. 185 del D.lgs. 152/2006 che regola la gestione dei progetti con produzione di terre e rocce non contaminate, riutilizzando le stesse nel medesimo sito di produzione ed allo stato naturale. Utilizzo attuabile attraverso la presentazione di un << *Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti*>>.

A tal fine il presente piano contiene:

- a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
- b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
- c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:
 - 1) numero e caratteristiche dei punti di indagine;
 - 2) numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
 - 3) parametri da determinare;
- d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
- e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.

Sono inoltre previste le seguenti prescrizioni, ovvero:

- In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del presente piano, il proponente o l'esecutore dovrà:

a) effettuare il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;

b) redigere, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui saranno definite:

- 1) le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
- 2) la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
- 3) la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
- 4) la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

- Obbligo di comunicare gli esiti delle attività eseguite che saranno trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori;

- Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non verrà accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce saranno gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE DA REALIZZARE, COMPRESSE LE MODALITÀ DI SCAVO

L'impianto fotovoltaico nel suo complesso è composto sia dalla parte di conversione di energia solare in energia elettrica ma anche delle opere accessorie ed ausiliare al funzionamento dell'impianto comprese le opere di collegamento alla rete elettrica nazionale.

Nel dettaglio, i moduli o pannelli fotovoltaici sono montati in serie (stringhe) su strutture metalliche capaci di ruotare attorno l'asse Nord-Sud al fine di massimizzare la radiazione solare intercettata nel corso della giornata. I telai sono fissati al terreno per mezzo di pali infissi, evitando il ricorso a scavi.

Dal punto di vista elettrico gruppi di stringhe compongono i sottocampi fotovoltaici in cui l'impianto è suddiviso, ciascuno di questi afferente a una Power Station (o Cabina di campo) che ha il compito

di convertire l'energia prodotta dal campo da corrente continua a corrente alternata (tramite un certo numero di inverter) ed aumentare la tensione da bassa a media tensione (tramite trasformatore).

Tutte le linee di media tensione (MT) in uscita dalle power stations vengono convogliate alla cabina principale di impianto (o Cabina MTR - Main Technical Room). Dalla cabina MTR parte il cavo in media tensione che connette l'impianto alla rete elettrica nazionale (RTN).

L'impianto dispone anche di una Control room, locale adibito ad ufficio in cui sono collocati i terminali che consentono di monitorare il funzionamento di tutte le sue componenti e di un sistema di batterie per l'accumulo di energia.

Alla produzione energetica è associata un programma agronomico che prevede la coltivazione di foraggiere per il pascolo e/o la fienagione, l'installazione di arnie per l'apicoltura oltre alla realizzazione di alcuni magazzini di ausilio per l'attività agricola.

Inoltre, lungo il perimetro dell'impianto è prevista la realizzazione di una rete perimetrale antintrusione corredata da un sistema di illuminazione e di video sorveglianza oltre ad una fascia di mitigazione realizzata utilizzando specie arboree e arbustive autoctone o comunque tipiche del paesaggio locale.

Al punto di connessione a 36 kV è prevista la sola posa di una cabina per l'installazione di un quadro di arrivo per la protezione e il sezionamento della linea.

Nei successivi paragrafi seguirà una descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo.

3.1 Opere puntuali

Nel presente paragrafo verranno descritti i principali manufatti e opere che per la loro realizzazione non prevedono l'esecuzione di scavi continui ma puntuali seppur, in alcuni casi, apparentemente disposti linearmente.

3.1.1 Fabbricati

Per le cabine elettriche prefabbricate (cabine ausiliarie delle power stations, cabine MTR, cabina MT) e per il magazzino agricolo si prevede la realizzazione di un basamento posto ad una certa profondità dal piano di campagna, prevedendo, per una superficie leggermente superiore all'impronta del manufatto, lo scavo per circa 60 centimetri dal P.C.

Power stations, Control room e Container batterie richiederanno anch'esse la realizzazione di un basamento di appoggio che sarà più superficiale, prevedendo, per una superficie leggermente superiore all'impronta del manufatto, lo scavo per una profondità di poche decine centimetri dal P.C. Per i tipici dei manufatti fuori terra qui elencati si rimanda agli elaborati di progetto.

Per tali opere si prevede un limitato esubero di materiale terroso che verrà riutilizzato nel sito di produzione.

3.1.2 Impianti ausiliari

L'area dell'impianto fotovoltaico sarà dotata di un sistema di illuminazione integrato con un sistema di videosorveglianza TVCC che potrà essere affiancato da sensori antintrusione opportunamente dislocati. Le lampade e il sistema di sorveglianza saranno collocate su pali di altezza pari a 3 m ancorati a plinti di fondazione in calcestruzzo prefabbricati.

Si prevede inoltre la realizzazione di una recinzione perimetrale realizzata con paletti infissi nel terreno e dei cancelli di ingresso ancorati a plinti di fondazione in calcestruzzo.

Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato: "XL_T_23_A_D_Cancelli, recinzioni, illuminazione - particolari costruttivi".

Per tali opere si prevede un limitatissimo esubero di materiale terroso che verrà riutilizzato nel sito di produzione.

3.1.3 Piantumazioni

Per la Fascia di mitigazione e le essenze mellifere si prevede un limitatissimo, pressoché nullo, esubero di materiale terroso che verrà riutilizzato nel sito di produzione.

Per maggiori dettagli su tutte le operazioni agronomiche si rimanda agli elaborati:

- XL_T_28_A_D Planimetria della vegetazione;
- XL_T_28_B_D Abaco della vegetazione;

3.2 Opere lineari

Nel presente paragrafo verranno descritti i principali manufatti e opere che per la loro realizzazione prevedono l'esecuzione di scavi continui.

3.2.1 Strade e piazzali

La viabilità interna all'impianto è costituita da strade bianche e piazzali per l'ubicazione dei manufatti fuori terra. Si precisa che la necessità di ridurre al minimo la realizzazione di nuova viabilità prevede, ove possibile, il riutilizzo di quella esistente.

Come è possibile evincere dall'elaborato: "XL_T_22_A_D Viabilità interna al parco sezioni tipo", la nuova viabilità ed i piazzali saranno realizzati previo scotico superficiale di circa 30 cm. Tipicamente le piste saranno larghe 4,5 m, mentre i piazzali presenteranno superfici più ampie.

Per tali opere si prevede che il materiale terroso in esubero sia riutilizzato nel sito di produzione.

3.2.2 Cavidotti

Cavidotti interni: All'interno dell'area di impianto andranno realizzati cavidotti interrati di bassa e media tensione.

I cavidotti in BT serviranno sia per il collegamento tra le stringhe e le string box sia per il collegamento delle string box alle power stations. Ad essi vanno aggiunti i cavidotti in bassa tensione per l'alimentazione di servizi ausiliari all'impianto come i sistemi di illuminazione e sorveglianza e per l'alimentazione di attrezzature elettriche ed elettroniche di varia natura.

I cavidotti in MT invece collegheranno le power stations (opportunamente raggruppate per rami distinti) tra loro e, quindi, alla cabina principale di impianto (MTR). In particolare, le power stations sono collegate l'una all'altra in entra-esce con una linea di cavo interrato da 36 kV a sezione crescente dalla prima stazione fino alla connessione con la MTR

Cavidotti esterni: Dalla MTR partirà infine il cavidotto, esterno all'impianto, di collegamento alla rete elettrica nazionale nella stazione sita nel territorio comunale di Butera. Tale cavidotto sarà costituito da terne a 36 kV in parallelo di cui la seconda sussidiaria alla prima per garantire continuità di esercizio in caso di guasti. Durante il suo percorso è stata inoltre valutata la possibile interferenza con sottoservizi o corsi d'acqua.

Il cavidotto sarà posto entro uno scavo di larghezza variabile in funzione del numero di terne che lo interessano e ad una profondità di circa 1,1 m.

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati:

- XL_T_16_A_D_Sezioni tipo cavidotti MT;

- XL_T_06_A_D_Individuazione delle interferenze su CTR.

3.3 Impianto tracker fotovoltaico

Per la posa dei moduli fotovoltaici si dovranno preliminarmente posare i tracker mono assiali che in questa fase sono previsti del tipo retrofit e quindi realizzati in assenza di scavi ma tramite l'infissione dei pali di sostegno a profondità tali da garantirne la stabilità. Per tale motivo non si prevede la realizzazione di scavi e quindi la produzione di materiale terroso in esubero.

Per quanto riguarda l'intera superficie di impianto non si prevede l'esecuzione di livellamenti prevedendo che i tracker seguano la naturale orografia del terreno, lasciando così intatto il profilo orografico preesistente del territorio interessato.

4. INQUADRAMENTO AMBIENTALE DEL SITO

4.1 Inquadramento geografico

L'area destinata all'impianto agro-fotovoltaico e le opere di connessione interessano il comune di Ramacca, mentre il tracciato del cavidotto di connessione alla RTN interessa anche i territori comunali di Paternò e di Belpasso. La stazione RTN ricade nel territorio comunale di Belpasso e dista circa 6 km dall'impianto.

Di seguito è riportato uno stralcio d'inquadramento su IGM dell'intervento.

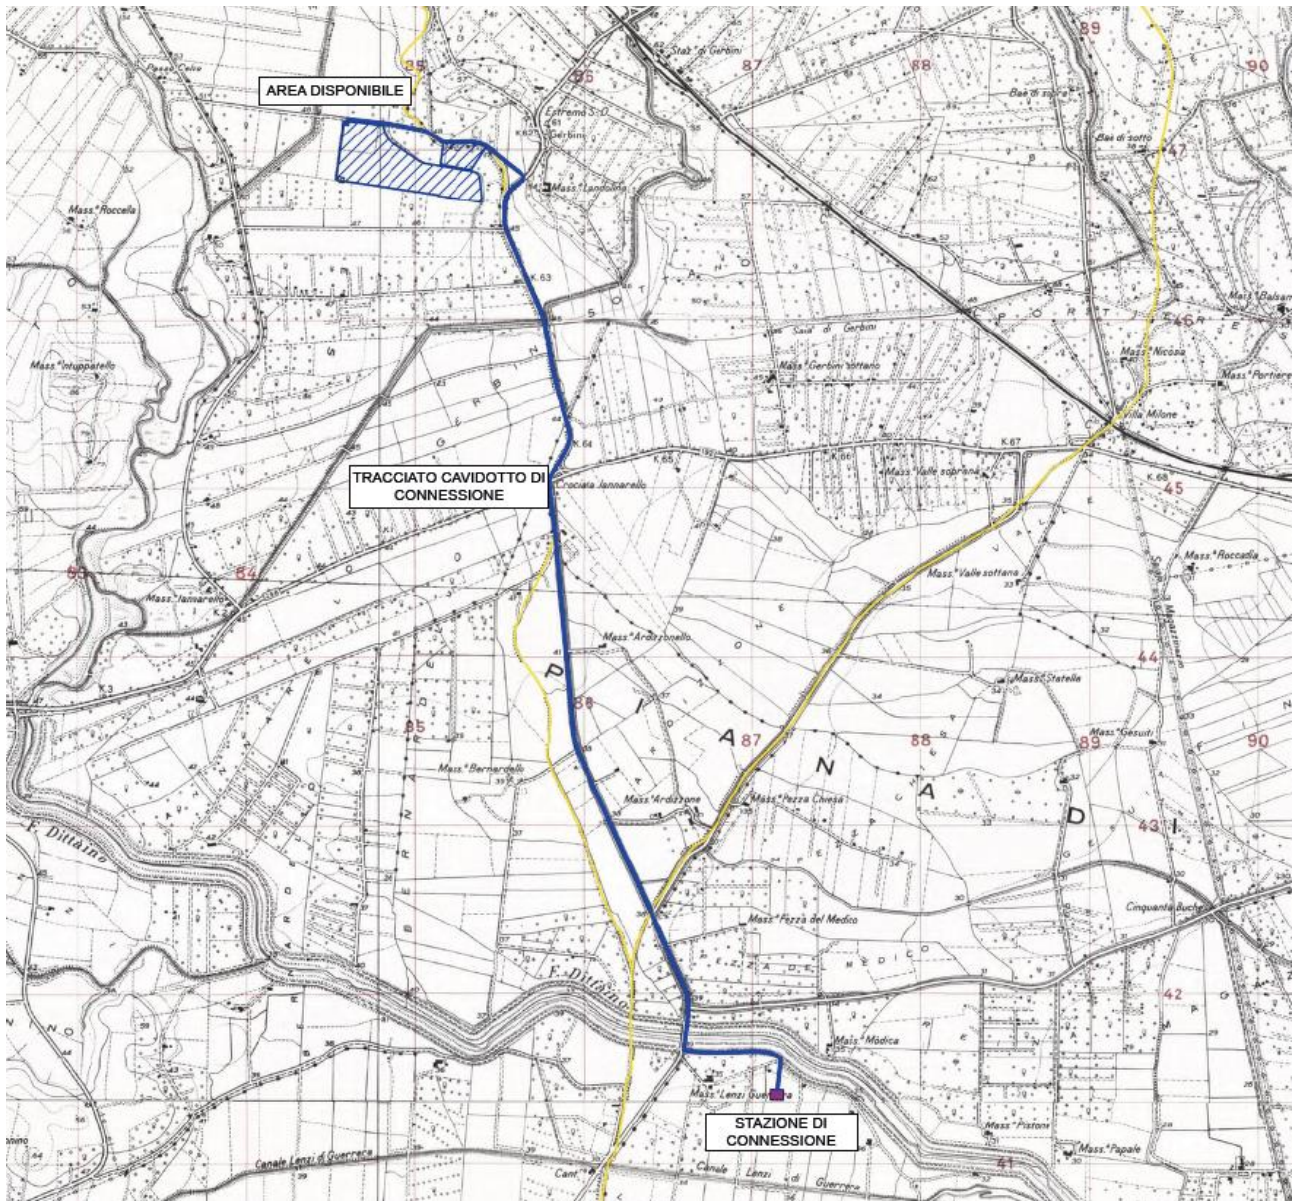


Fig.1: Inquadramento su IGM dell'intervento

La superficie complessiva dell'Area disponibile per l'impianto è di circa 24 ettari.

Il sito dell'impianto agrolvoltaico è immediatamente raggiungibile dalla A19 imboccando l'uscita per Gerbini-Paternò-Sferro e quindi proseguendo sulla SS192 fino alla strada consortile SB19 che fornisce l'accesso ai fondi. La stazione di connessione alla RTN sarà invece accessibile attraverso la SP74 e quindi imboccando una strada interpodereale che costeggia la sponda destra del fiume Dittaino in direzione Est.

L'area destinata all'impianto agro-fotovoltaico e il tracciato della connessione alla RTN ricadono nelle tavolette n. 269 II NE e n. 269 II NO della cartografia IGM a scala 1:25000, e nei fogli 633100, 633110 e 633150 della Carta tecnica regionale a scala 1:10000.

L'area disponibile per la realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico si trova interamente nel territorio comunale di Ramacca presenta forma compatta che si estende in una piccola propaggine pianeggiante. La sua superficie presenta altitudine media sul livello del mare di 48,4 metri con quota minima della superficie di 48 m s.l.m. mentre la massima è di 51 m s.l.m., le pendenze sono comprese tra 5 e 16%. La superficie complessiva dell'area disponibile per l'impianto è di circa 24 ettari.

Di seguito si riportano le particelle del catasto del comune di Ramacca nella disponibilità della Società proponente (Area disponibile).

| Comune | Foglio | Particella |
|--------------|--------|------------|
| Ramacca (CT) | 102 | 271 |
| | | 359 |
| | | 59 |
| | | 60 |
| | | 61 |
| | | 62 |
| | | 358 |
| | | 312 |
| | | 235 |

Le particelle interessate dalla stazione utente e dalla stazione RTN sono:

| Comune | Foglio | Particella |
|---------------|--------|------------|
| Belpasso (CT) | 103 | 366 |
| | | 367 |
| | | 368 |

L'inquadramento catastale del cavidotto di connessione è definito in dettaglio nel Piano particellare allegato al Progetto definitivo. Qui di seguito se ne riportano le caratteristiche di tracciato.

| Cavidotto da impianto alla stazione di connessione | |
|--|----------------|
| STRADA PERCORSATA | DISTANZA (KM) |
| Interpodereale (sterrata) | 580 |
| Strada provinciale SP74ii fino al bivio Iannarello (Asfaltata) | 3515,37 |
| Strada statale SS192 valle del Dittaiono (Asfaltata) | 1947,8 |
| Strada bianca SB19 (Asfaltata) | 1161 |
| LUNGHEZZA TOTALE | 7204,17 |

Di seguito si riporta uno schema di inquadramento territoriale dell'intervento.

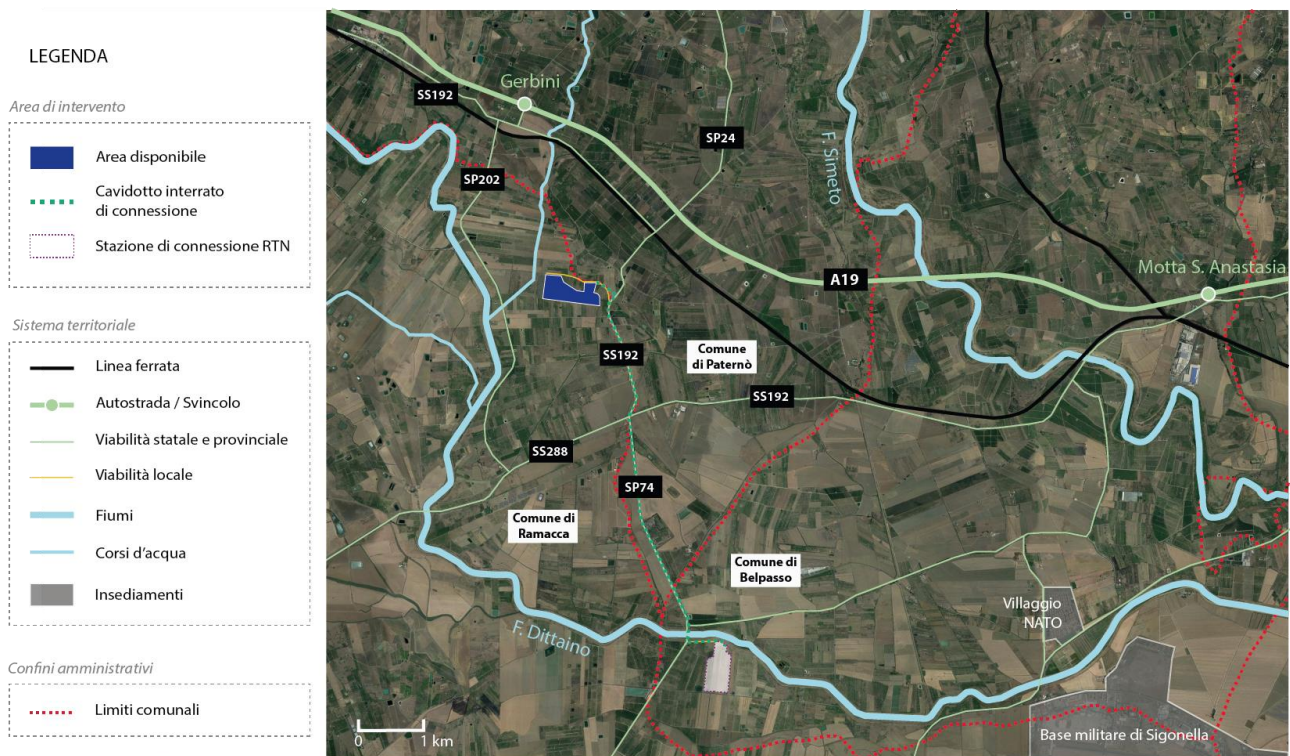


Fig.2: Inquadramento territoriale dell'intervento

4.2 inquadramento geomorfologico e idrogeologico

Nell'area vasta l'habitus geomorfologico risulta essere regolare, costituito da un paesaggio contraddistinto da aree pianeggianti.

Le condizioni di stabilità dell'area di impianto sono ottime in relazione alla favorevole giacitura dei terreni presenti, nonché alla assoluta mancanza di agenti geodinamici che possano in futuro turbare l'attuale equilibrio.

Come si evince dalla Relazione Geologica l'area è idonea ad ospitare l'impianto sia dal punto di vista geologico-tecnico che idrogeologico, senza la necessità di realizzare interventi di miglioramento o protezione.

Da un punto di litologico, nell'area d'interesse sono presenti depositi alluvionali recenti della Piana di Catania, costituiti da sabbie limose e sabbie ghiaiose (afferenti a terrazzi alluvionali), limi argillosi e, più raramente, limi sabbiosi. Lo spessore è compreso tra pochi metri fino a 25 metri; i depositi presenti hanno età olocenica.

Il grado di permeabilità di tali depositi va da alta a media per porosità, in relazione alla granulometria prevalente e al grado di classazione. Localmente, costituiscono acquiferi di apprezzabile interesse. Dalle indagini geologiche condotte nell'area, è stata infatti rilevata una falda che si trova ad una profondità di sei metri rispetto al piano campagna.

Per un maggiore approfondimento circa l'inquadramento geomorfologico dell'impianto agro-voltaico e sulle considerazioni idrogeologiche, si rimanda all'elaborato "XM_R_01_A_G Relazione geologica" e "XM_R_02_A_G Relazione idraulico-idrologica invarianza idraulica".

4.2 Geologia dell'area

La situazione litostratigrafica locale è caratterizzata, dall'alto verso il basso, dall'affioramento di:

- Depositi alluvionali attuali (B_a);
- Depositi alluvionali recenti (B_h);
- Subsistema di Gerbini (SPK_2);
- Formazione delle argille grigio azzurre (FAG).

Per un maggiore approfondimento circa la caratterizzazione geologica si rimanda all'elaborato di progetto "XM_R_01_A_G Relazione geologica"

4.3 Destinazione d'uso delle aree

L'area disponibile per il progetto ha una superficie di 24 ettari attualmente coltivati a seminativo irriguo. La restante parte si presenta incolta, recando le tracce dell'uso anteriore ad agrumeto. La destinazione urbanistica dell'area è "Zona E - verde agricolo". Per maggiori informazioni sull'attuale uso agricolo del suolo si rimanda alla Relazione agronomica (XL_R_01_A_A).

In merito all'uso del suolo, l'area è interessata da seminativi semplici e colture erbacee estensive e frutteti come mostrato nella seguente figura riportante uno stralcio della "Corine Land Cover".

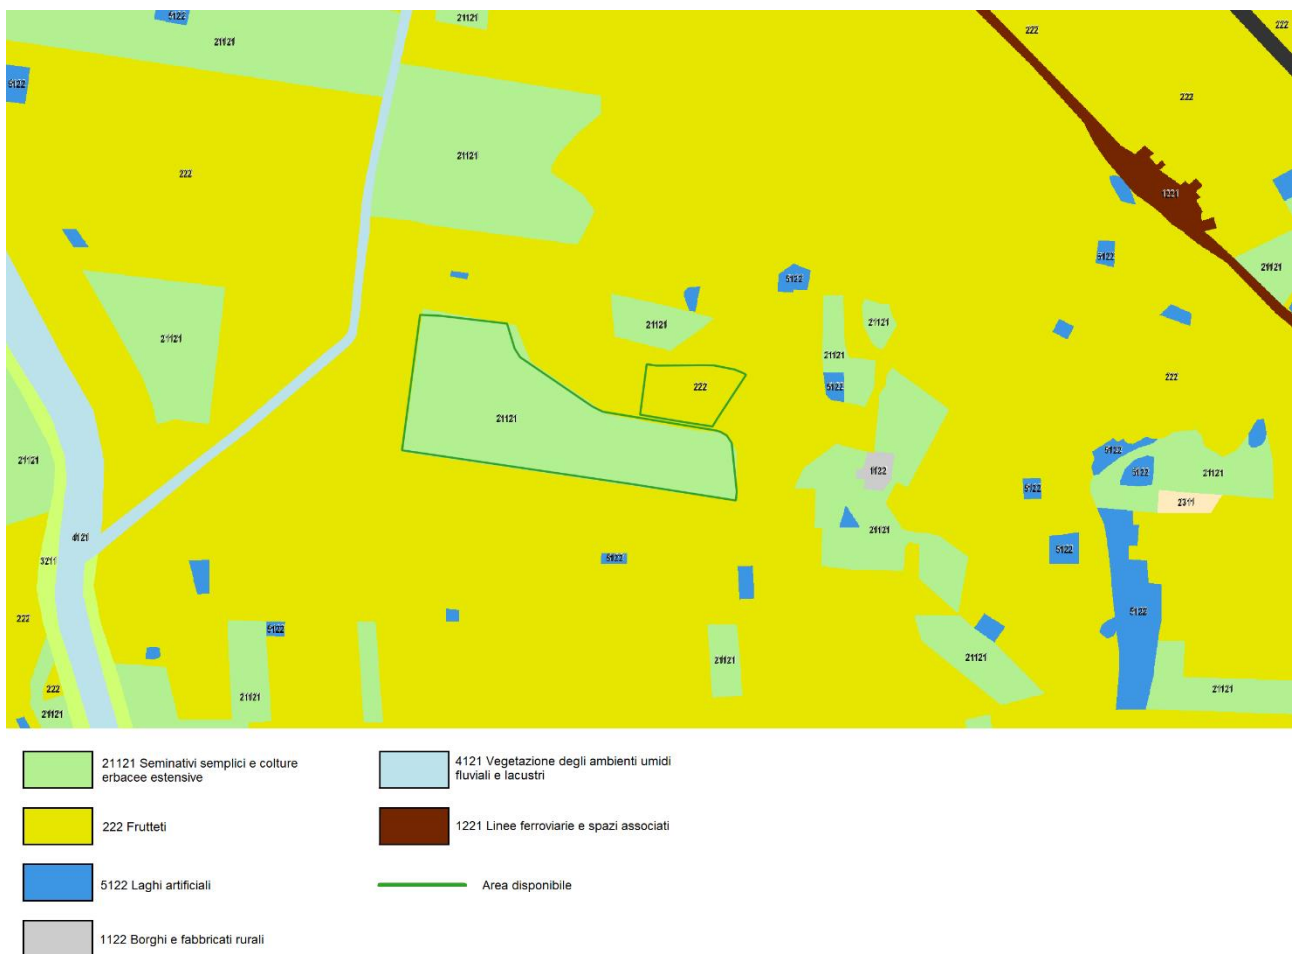


Fig.3: Carta uso del suolo Corine Land Cover

4.4 Ricognizione siti a rischio di potenziale inquinamento

È stato effettuato un censimento dei siti a rischio potenziale di inquinamento presenti nell'area vasta di progetto in maniera tale da tenerne eventualmente in considerazione nella fase di proposta delle indagini analitiche.

L'analisi ha riguardato la raccolta di dati riguardo la presenza nel territorio di possibili fonti contaminati derivanti da:

1. discariche/Impianti di recupero e smaltimento rifiuti (Fonte Isprambiente: <https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=gestimpianto&aa=2021®id=3&impid=19&imp=SI&CILIA&mappa=0#p>);
2. stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante (Fonte MATTM - https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/seveso-query-105/inventario_listatolist.php?t=inventario_listato&recperpage=ALL);
3. siti contaminati (arpa Sicilia);
4. infrastrutture viarie di grande comunicazione.

Da tali analisi è emerso che:

- nell'area di inserimento dell'impianto in oggetto non risultano presenti discariche ed impianti di compostaggio, più precisamente ad una distanza di circa 14 km è possibile individuare l'area di compostaggio di Ramacca, come mostrato nella seguente Figura;

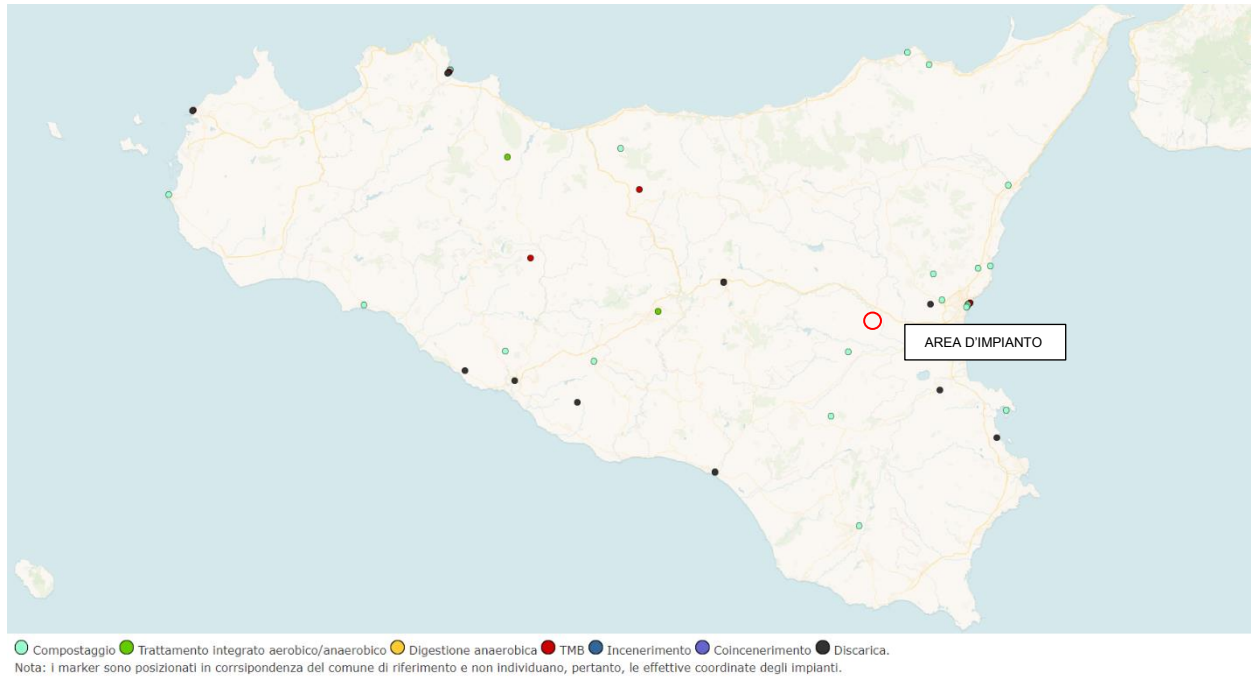


Fig.4: Aree di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani Sicilia, Tutti gli impianti, anno 2021

- nell'area di inserimento dell'impianto in oggetto non risultano presenti stabilimenti a rischio incidente, il più prossimo è ubicato nel comune di Ramacca ad una distanza di circa 14 km a sud degli impianti;
- L'impianto in oggetto si localizza ad una distanza di circa 150 m dalla strada di pubblica utilità "Strada statale 192"

Si può, dunque, affermare che è esclusa qualsiasi interferenza dell'area interessata dall'installazione dell'impianto in oggetto, sia nella fase di costruzione che nella fase di esercizio, con i siti a rischio potenziale sopra richiamati. Al fine di tenere conto della presenza della viabilità sopra indicata, nella definizione del set analitico di riferimento per la caratterizzazione dei terreni, verranno considerati anche i parametri BTEX e IPA.

5. PROPOSTA PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DA ESEGUIRE NELLA FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA O COMUNQUE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Nel presente capitolo viene riportata la proposta di indagini da effettuare al fine di ottenere una caratterizzazione dei terreni delle aree interessate dagli interventi in progetto, e dunque verificarne i requisiti di qualità ambientale mediante indagini dirette comprendenti il prelievo, e l'analisi chimica dei campioni di suolo da porre a confronto con i limiti previsti dal D. Lgs 152/2006 in relazione alla specifica destinazione d'uso.

Le attività saranno eseguite in accordo con i criteri indicati nel D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e nel DPR 120/2017.

I punti di indagine sono stati ubicati in modo da consentire un'adeguata caratterizzazione dei terreni delle aree di intervento, tenendo conto della posizione dei lavori in progetto e della profondità di scavo.

Per quanto concerne le analisi chimiche, si prenderà in considerazione un set di composti inorganici e organici tale da consentire di accertare in modo adeguato lo stato di qualità dei suoli. Le analisi chimiche saranno eseguite adottando metodiche analitiche ufficialmente riconosciute.

5.1 Numero e caratteristiche dei punti di indagine

In merito alle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici, queste saranno direttamente infisse nel terreno e non è prevista attività di livellamento del piano di campagna per cui le attività di scotico e/o sbancamento saranno previste per lo più nella fase di realizzazione della viabilità di accesso e interna agli impianti, inoltre per la posa delle varie tipologie di cabinati e dei cavidotti MT e BT, e per la realizzazione dei magazzini per le attività agricole in sito.

Per quanto riguarda l'area di impianto sita in località Mendole, i punti di prelievo sono stati stimati secondo quanto prescritto dalla Tabella 2.1 dell'Allegato 2 al DPR 120/2017 di seguito riportata.

| Dimensione area | Punti di prelievo |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Inferiore ai 2500 m ² | 3 |
| Tra i 2500 e 10000 m ² | 3+1 ogni 2500 m ² |
| Oltre i 10000 m ² | 7+1 ogni 5000 m ² |

Si precisa che a maggior tutela e quindi a vantaggio di sicurezza, il numero di campionamento è stato calcolato indistintamente per tutta l'area interna.

I risultati dell'analisi in merito al numero dei campionamenti relativi all'area di impianto sono riportati nelle tabelle che seguono.

| AREA DI IMPIANTO | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| Area [m ²] | Oltre i 10000 m ² | Numero Punti di prelievo ogni 5.000 m ² | Punti di prelievo da eseguire come da normativa su intera superficie |
| 232.523 | 7+1 | 46,5 | 53,5 |
| TOTALE PUNTI CAMPIONAMENTO (arrotondati per eccesso) | | | 55 |

L'impianto presenta uno sviluppo lineare del percorso relativo linea interrata MT di connessione, questa convoglia l'energia prodotta dall'impianto alla RTN.

Ai sensi dell'Allegato 2 al DPR 120/2017 nel caso di opere infrastrutture lineari, il campionamento è effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di studio di fattibilità o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, salva diversa previsione del piano di utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, la tipologia di attività antropiche svolte nel sito; in ogni caso è da effettuare un campionamento ad ogni variazione significativa della litologia.

Nella seguente tabella si riportano i dati relativi alla linea di connessione alla stazione con successiva analisi e stima dei punti di prelievo e campionamento.

| CAVIDOTTO MT | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Lunghezza cavidotto interrato [m] | Numero Punti di prelievo DPR 120/2017 | Totale punti (arrotondati per eccesso) |
| 7204,17 | 14,4 | 15 |

La superiore previsione potrà comunque subire modifiche in fase di progettazione esecutiva.

5.2 Numero e modalità dei campionamenti da effettuare

Il prelievo dei campioni potrà essere fatto con l'ausilio di un normale mezzo meccanico in quanto le profondità da investigare risultano compatibili con l'uso normale dell'escavatore.

Ai sensi dell'allegato 2 del DPR 120/2017 "per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno due: uno per ciascun metro di profondità".

In funzione di quanto sopra esposto saranno prelevati almeno due campioni, uno per ogni metro di profondità. Nell'eventualità di scavi con profondità maggiore di 2 m, l'allegato 2 di cui sopra descrive le seguenti modalità di campionamento:

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona di fondo scavo;
- campione 3: nella zona intermedia tra i due.

In ogni caso sarà previsto un campione rappresentativo di ogni orizzonte stratigrafico individuato ed un campione in caso di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione.

Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio, oltre ai campioni sopra elencati, è acquisito un campione delle acque sotterranee e, compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico.

Considerata la tipologia di opera, lineare o puntale, con approfondimenti compresi tra i 30 ed i 110 cm si ritiene opportuno campionare 2 punti con approfondimenti variabili per ogni punto di indagine, il primo da 0 a 1 m da piano di campagna ed il secondo nella zona di fondo scavo.

Alla luce di quanto sopra esposto, si prevedono quindi i seguenti numeri di campionamento:

| TIPOLOGIA DI OPERA | NUMERO PUNTI DI INDAGINE | NUMERO CAMPIONI PUNTO DI INDAGINE | CAMPIONI |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|
| Opere infrastrutturali (Impianto) | 55 | 2 | 110 |
| Opere infrastrutturali lineari | 15 | 2 | 30 |
| | | TOTALE | 140 |

5.3 Parametri da determinare

Le procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e l'accertamento delle qualità ambientali saranno condotte ai sensi dell'allegato 4 al DPR 120/2017. Il set di parametri analitici da ricercare è stato definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché degli apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il set analitico minimale considerato è quello riportato in Tabella 4.1 del citato DPR. A causa della presenza in prossimità delle aree interessate dall'installazione degli impianti della strada di pubblica utilità sopra descritta, è necessario aggiungere BTEX e IPA.

I composti nel dettaglio sono elencati di seguito:

- Composti inorganici: Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco, Cianuri, Fluoruri, Idrocarburi C>12, Amianto;
- BTEX: Benzene, Toluene, Etilbenzene, Stirene, p-Xilene
- IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici): Pirene, Benzo(a)Antracene, Crisene, Benzo(b)Fluorantene, Benzo(k)Fluorantene, Benzo(a)Pirene, Indeno(1,2,3-c,d)Pirene, Dibenzo(a,h)Antracene, Benzo(g,h,i)Perilene, Dibenzo(a,e)Pirene, Dibenzo(a,h)Pirene, Dibenzo(a,i)Pirene, Dibenzo(a,l)Pirene.

Come da allegato 4 di cui sopra "i campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo sono privi della frazione maggiore di 2 cm, le determinazioni analitiche in laboratorio sono condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione è determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm). Qualora si abbia evidenza di una contaminazione antropica anche del sopravaglio le determinazioni analitiche sono condotte sull'intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm, e la concentrazione è riferita allo stesso. In caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia massiva, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui all'articolo 4 del presente regolamento, la caratterizzazione ambientale è eseguita previa porfirizzazione dell'intero campione"

I risultati delle analisi sui campioni saranno confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riportate nella seguente tabella.

| Sostanza | | CSC colonna A: Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale [mg kg-1 espressi come ss] | CSC colonna B: Siti ad uso Commerciale e Industriale [mg kg-1 espressi come ss] | CSC nelle acque sotterranee Valore limite [µ/l] |
|----------------------------------|-------------------------|--|---|---|
| Arsenico | | 20 | 50 | 10 |
| Cadmio | | 2 | 15 | 5 |
| Cobalto | | 20 | 250 | 50 |
| Nichel | | 120 | 500 | 20 |
| Piombo | | 100 | 1000 | 10 |
| Rame | | 120 | 600 | 1000 |
| Zinco | | 150 | 1500 | 3000 |
| Mercurio | | 1 | 5 | 1 |
| Idrocarburi C 12 | | 50 | 750 | Idrocarburi totali espressi come n -esano 350 |
| Cromo totale | | 150 | 800 | 50 |
| Cromo VI | | 2 | 15 | 5 |
| Amianto | | 1000 | 1000 | da definire |
| BTEX | Benzene | 0,1 | 2 | 1 |
| | Etilbenzene | 0,5 | 50 | 50 |
| | Stirene | 0,5 | 50 | 25 |
| | Toluene | 0,5 | 50 | 15 |
| | Xilene | 0,5 | 50 | Para-Xilene 10 |
| | Sommatoria organici | 1 | 100 | - |
| IPA | Benzo(a)antracene | 0,5 | 10 | 0,1 |
| | Benzo(a)pirene | 0,1 | 10 | 0,01 |
| | Benzo(b)fluorantene | 0,5 | 10 | 0,1 |
| | Benzo(k,)fluorantene | 0,1 | 10 | 0,05 |
| | Benzo(g, h, i,)terilene | 0,1 | 10 | 0,01 |
| | Crisene | 5 | 50 | 5 |
| | Dibenzo(a,e)pirene | 0,1 | 10 | - |
| | Dibenzo(a,l)pirene | 0,1 | 10 | - |
| | Dibenzo(a,i)pirene | 0,1 | 10 | - |
| | Dibenzo(a,h)pirene | 0,1 | 10 | - |
| | Dibenzo(a,h)antracene | 0,1 | 10 | 0,01 |
| | Indenopirene | 0,1 | 5 | 0,1 |
| | Pirene | 5 | 50 | 50 |
| Sommatoria policiclici aromatici | 10 | 100 | 0,1 | |

In funzione dei risultati delle analisi sarà possibile applicare i 2 scenari:

1. Il terreno risulta contaminato ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/06, quindi si provvederà a smaltire il materiale scavato come rifiuto ai sensi di legge;
2. Il terreno non risulta contaminato ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/06 e quindi, in conformità con quanto disposto dall'art. 185 del citato decreto, è possibile il riutilizzo nello stesso sito di produzione.

In funzione degli esiti degli accertamenti analitici, le terre e rocce da scavo risultate conformi alle CSC sopra riportate saranno riutilizzate nello stesso sito da cui sono state escavate per le operazioni di sistemazione.

Le terre e rocce da scavo non conformi alle CSC, oppure non riutilizzabili in quanto eccedenti, saranno avviate verso operazioni di recupero o di smaltimento previa opportuna analisi per l'attribuzione del codice CER.

Relativamente al trasporto, a titolo esemplificativo verranno impiegati come di norma camion con adeguata capacità, protetti superiormente con teloni per evitare la dispersione di materiale durante il tragitto.

I rifiuti saranno gestiti in accordo alla normativa vigente, mediante compilazione degli adempimenti documentali necessari (Formulario identificativo dei rifiuti, Registro di Carico Scarico) e Schede SISTRI (Registro cronologico e schede movimentazione) in caso di rifiuto pericoloso.

Il trasporto del rifiuto sarà inoltre accompagnato dal relativo certificato analitico contenente tutte le informazioni necessarie a caratterizzare il rifiuto stesso.

6. VOLUMETRIE PREVISTE PER LE TERRE E ROCCE DI SCAVO

Il presente capitolo riporta in forma tabellare i bilanci dei volumi delle terre e rocce di scavo che saranno prodotti per la realizzazione delle opere.

Nel particolare, i volumi si classificano per tipologia come di seguito riportato:

1. Opere di scotico (scavo fino ai 30 cm);
2. Scavi di sbancamento a sezione aperta (scavo oltre i 30 cm);
3. Scavi a sezione ristretta per i cavidotti.

| 1 Area interna impianto fotovoltaico | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Descrizione | | Quantità [m ³] | Riuso [m ³] | Esubero [m ³] |
| 1.1 | Scotico entro 30 cm | 2.718,74 | 0,00 | 2.718,74 |
| 1.2 | Sbancamento oltre 30 cm | 25,33 | 0,00 | 25,33 |
| 1.3 | Scavi per posa cavi BT interni all'impianto | 856,55 | 856,55 | 0,00 |
| 1.4 | Scavi per posa cavi MT interni all'impianto | 399,00 | 399,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 3.999,61 | 1.255,55 | 2.744,07 |

| 2 Opere esterne all'area di impianto fotovoltaico | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Descrizione | | Quantità [m ³] | Riuso [m ³] | Esubero [m ³] |
| 2.1 | Asfalti 0,1m (strada asfaltata) | 529,92 | 0,00 | 529,92 |
| 2.2 | Strato 0,2m (strada asfaltata) | 1.059,84 | 0,00 | 1.059,84 |
| 2.3 | Scavo 0,8m (strada asfaltata) | 4.239,36 | 4.239,36 | 0,00 |
| 2.4 | Pacchetto stradale 0,2m (strada sterrata) | 92,80 | 0,00 | 92,80 |
| 2.5 | Pacchetto stradale 0,4m (strada sterrata) | 185,60 | 185,60 | 0,00 |
| 2.6 | Pacchetto stradale 0,5m (strada sterrata) | 232,00 | 232,00 | 0,00 |
| 2.7 | Scavo per cabina di connessione 64 cm | 7,17 | 0,00 | 7,17 |
| TOTALE | | 6.346,69 | 4.656,96 | 1.689,73 |

Considerata la presenza di materiale che certamente sarà conferito a discarica ovvero l'asfalto rimosso, di seguito si riporta il calcolo puntuale dei volumi previsti per lo scavo del cavidotto, inteso come opera lineare, così come inseriti nella superiore tabella:

| 3 Materiali a recupero o smaltimento | | |
|--|---|----------------------------|
| Descrizione | | Quantità [m ³] |
| 3.1 | Materiale in esubero contaminato (IC - BTEX - IPA) | 0,00 |
| 3.2 | Materiale in esubero da operazioni interne impianto | 2.744,07 |
| 3.3 | Materiale in esubero da operazioni esterne all'impianto (SSE) | 7,17 |
| 3.3 | Materiale in esubero da cavidotto esterno MT | 1.152,64 |
| 3.4 | Asfalto demolito da strade esterne all'impianto | 529,92 |
| TOTALE MATERIALI A RECUPERO/SMALTIMENTO | | 4.433,79 |

7. MODALITA' E VOLUMETRIE PREVISTE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DA RIUTILIZZARE IN SITO

Nell'ambito delle attività di realizzazione del progetto relativo alla realizzazione dell'impianto Agrivoltaico, si prevede, un'attività di movimento terre e la conseguente produzione di terre e rocce da scavo. Allo stato attuale la gestione di tali materiali avverrà cercando di privilegiare il totale riutilizzo nel sito di prelievo delle volumetrie escavate per riempimenti, realizzazione di rilevati, ripristini, etc.

A tale scopo sarà opportunamente verificato il rispetto dei requisiti di qualità ambientali così come esposto nei precedenti paragrafi.

Le attività di scavo per le varie fasi di della realizzazione del parco comportano un volume di materiale di scavo pari a circa 10.346,30 m³, ottenuta come sommatoria delle movimentazioni terrose all'interno del parco fotovoltaico (3.999,61m³) e lo scavo dei cavidotti MT (6.346,69m³).

Il materiale eccedente, costituito da terre e rocce proveniente dagli scavi, non rispondente ai requisiti di qualità ambientale e di conseguenza non reimpiegabile in situ, ovvero non impiegabile nel sito ove prelevati, comporterà l'avvio degli stessi ad operazioni di recupero e smaltimento presso gli impianti autorizzati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

I volumi descritti nel paragrafo precedente sono riportati nella seguente tabella:

| 4 Materiali a recupero o smaltimento | | | | |
|--|---------------------------|--|--|-----------------|
| Descrizione | VOLUME DI TERRENO SCAVATO | VOLUME DI TERRENO RIUTILIZZATO IN SITO | VOLUME MATERIALI ECCEDENTI DESTINATI A DISCARICA | |
| | | | TERRE E ROCCE | ALTRI MATERIALI |
| BILANCIO TOTALE | 10.346,30 | 5.912,51 | 3.903,87 | 529,92 |
| | | | 4.433,79 | |

8. PROGETTAZIONE ESECUTIVA O FASE PRE AVVIO LAVORI

Durante la progettazione esecutiva, o comunque prima dell'avvio dei lavori il proponente o l'esecutore dovrà:

a) effettuare il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;

b) redigere, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui saranno definite:

- 1) le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
- 2) la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
- 3) la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
- 4) la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

Avrà l'obbligo di comunicare gli esiti delle attività eseguite che saranno trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori;

Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non verrà accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce saranno gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Palermo / /

In fede

Ing. Girolamo Gorgone