

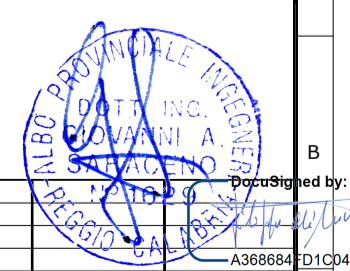
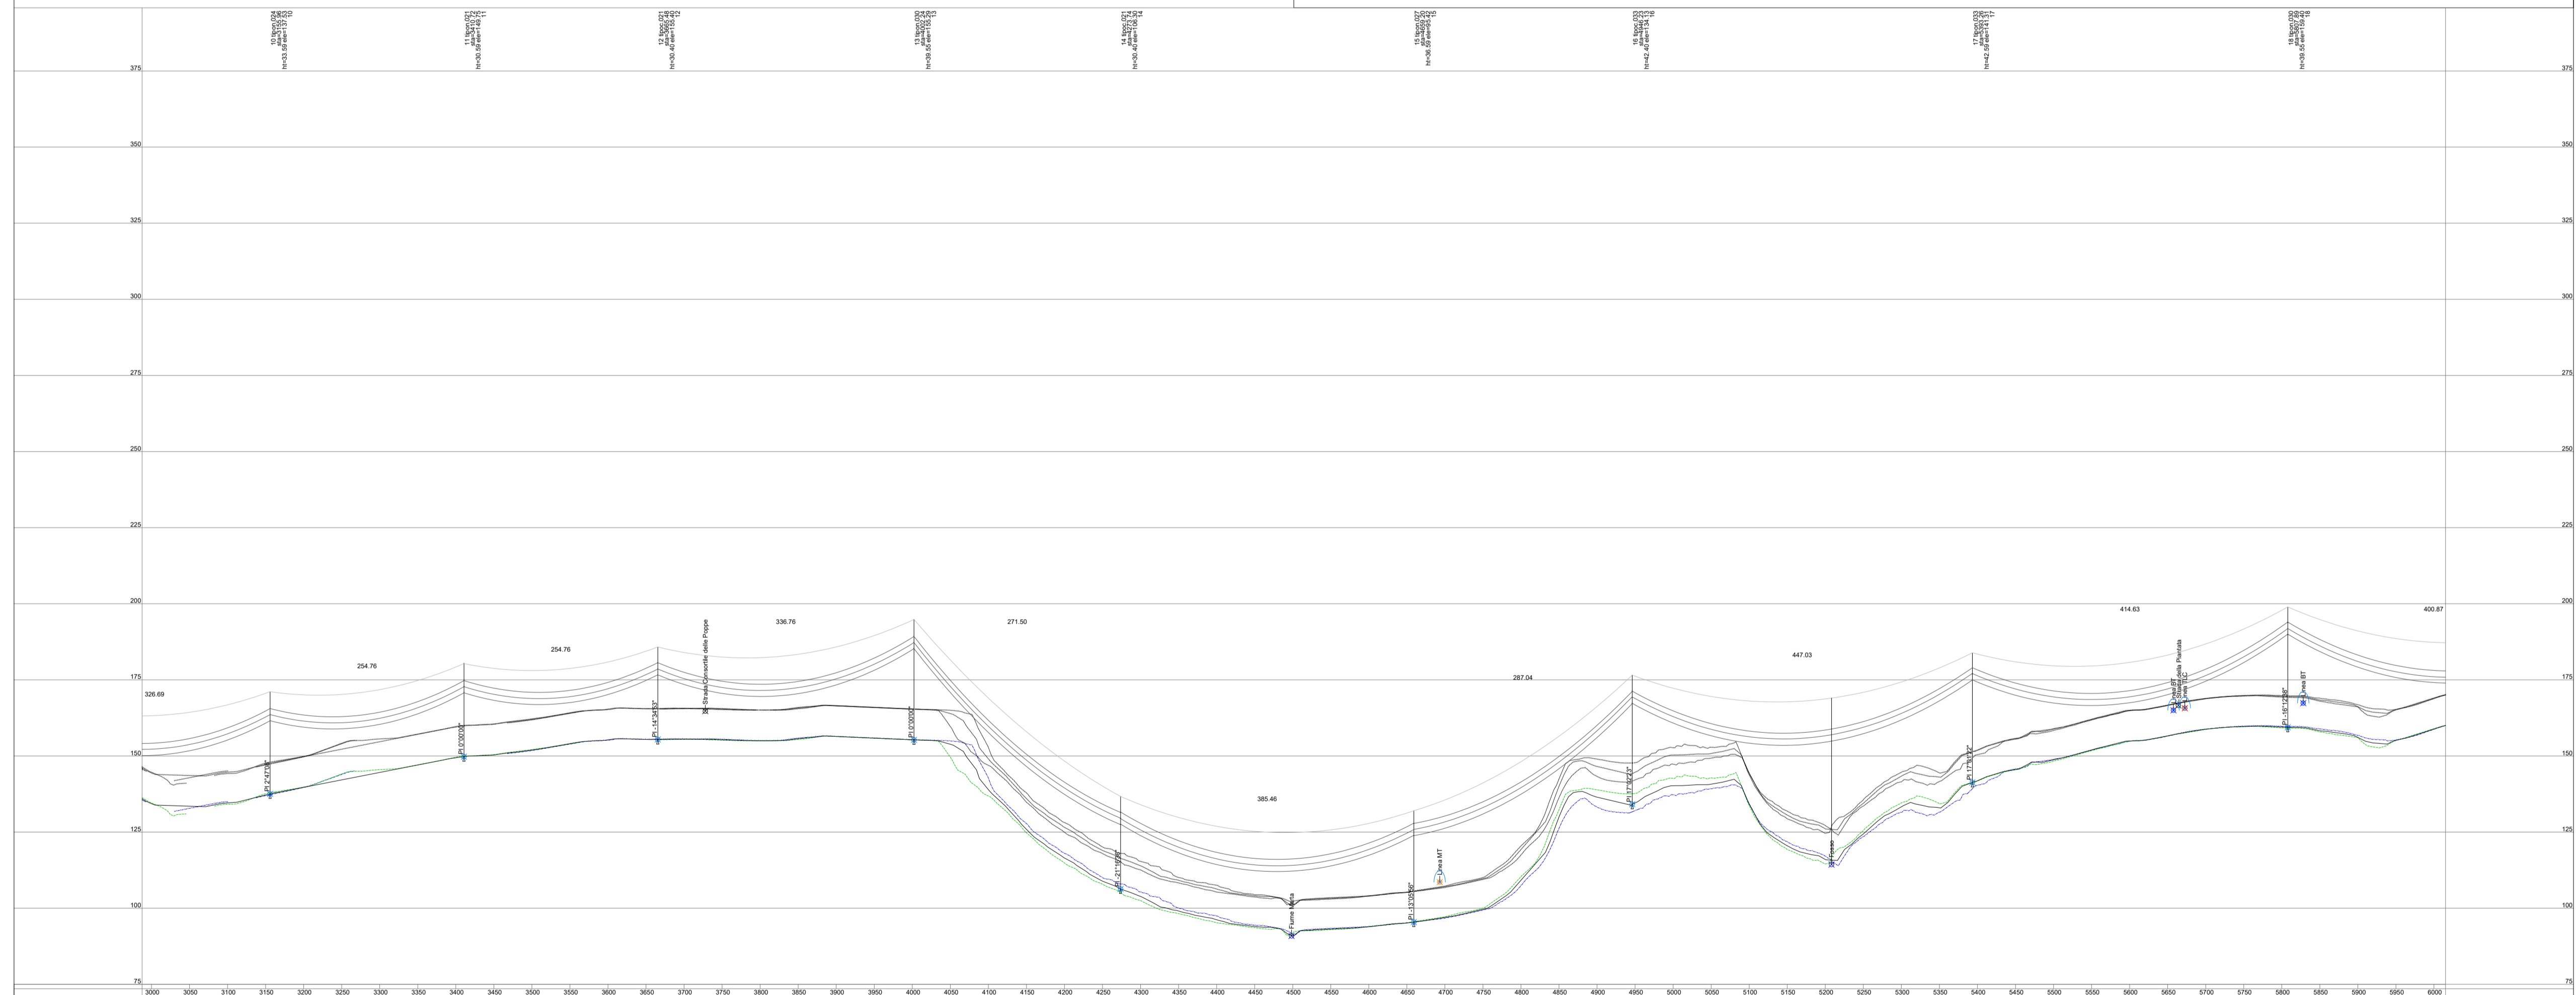


Coordinate UTM - WGS84 - 32N	St. 0+000.00	St. 1000.00	St. 2000.00	St. 3000.00	St. 4000.00	St. 5000.00	St. 6000.00	St. 7000.00	St. 8000.00	St. 9000.00	St. 10000.00	St. 11000.00	St. 12000.00	St. 13000.00	St. 14000.00	St. 15000.00	St. 16000.00	St. 17000.00	St. 18000.00	St. 19000.00	St. 20000.00	St. 21000.00	St. 22000.00	St. 23000.00	St. 24000.00	St. 25000.00	St. 26000.00	St. 27000.00	St. 28000.00	St. 2850.00
Quota Topografia	143.12	144.04	144.18	144.79	144.96	147.23	147.23	147.23	147.23	147.23	147.23	147.23	147.23	147.23	147.23	147.23	147.23	147.23	147.23	147.23	147.23	147.23	147.23	147.23	147.23	147.23	147.23	147.23	147.23	147.23
Altezza Linea/Altezza Torre (m)	19.20719.50	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40	19.20717.40
Distancia Campata (m)	59.99	189.40	424.67	368.09	340.23	336.79	500.69	304.80	254.61																					
Distancia Progressiva (m)	0.00	59.99	189.40	249.39	674.06	1042.15	1382.38	1719.17	2219.86	2574.66	2829.26																			


00	Mag. 2022	Emissione	FRV
Revisione	Data	DESCRIZIONE	Redatto
Cliente	FRV2201 S.R.L.	Commissa	Approvato
		Descrizione	Scala
		Titolo	Formato
			Foglio
			Id.
			070.21.01.W04


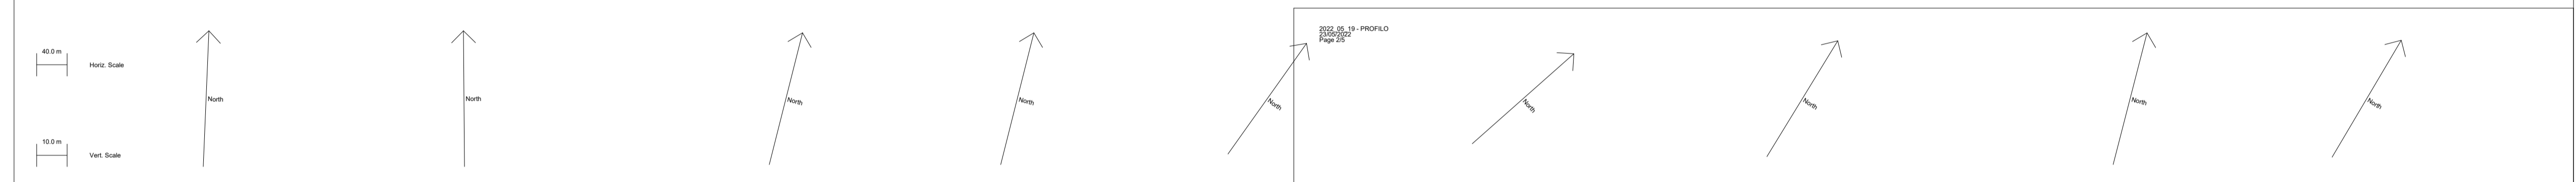


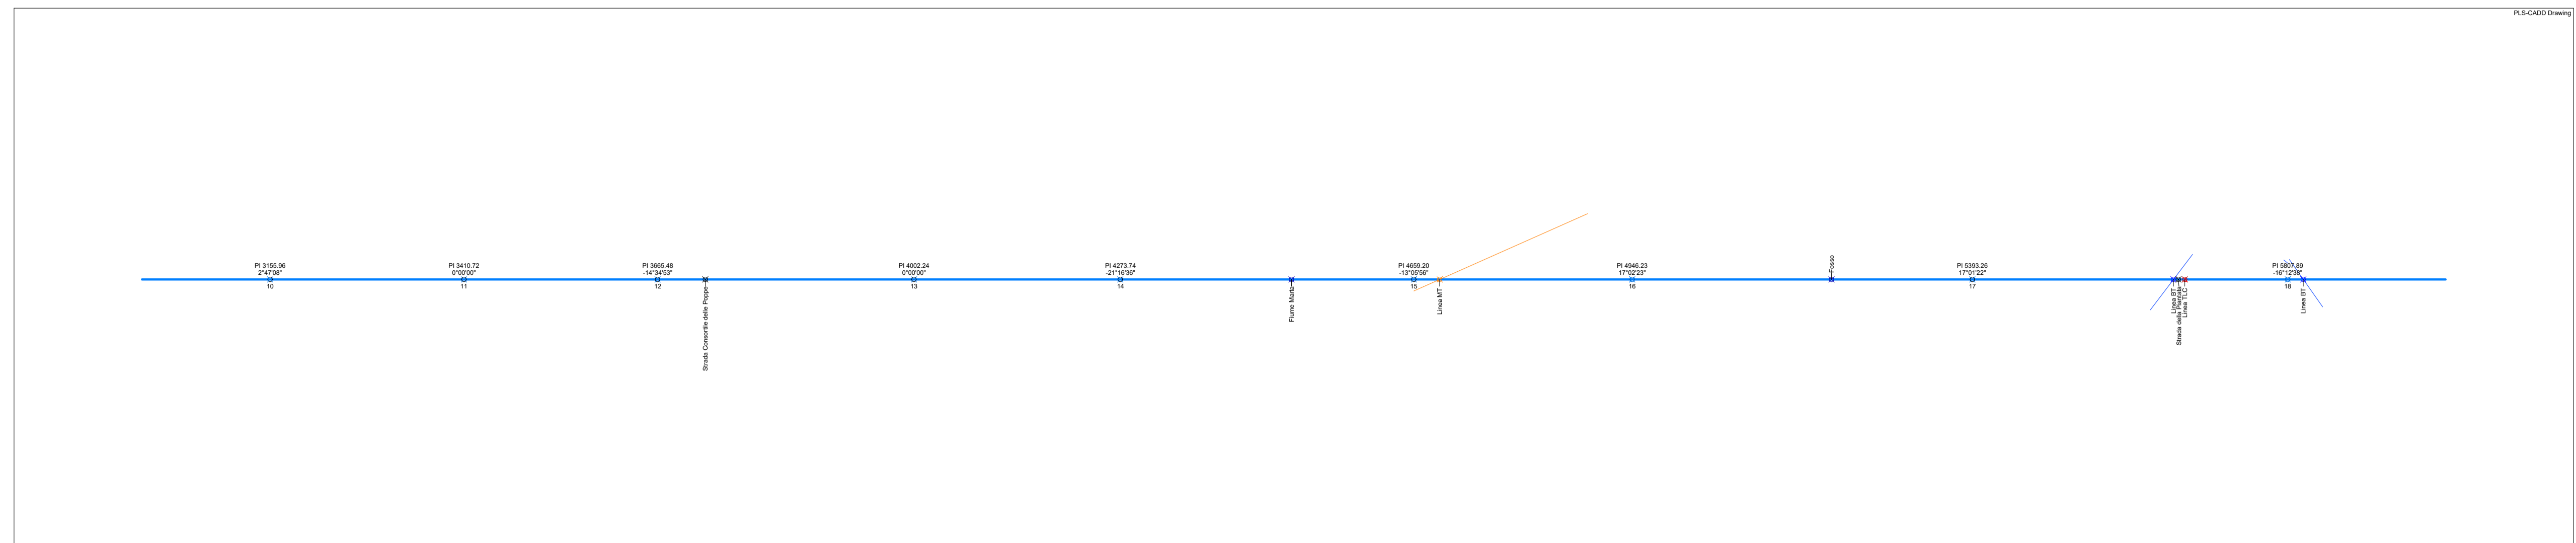

Coordinate UTM - WGS84 - 32N	3155.06	3410.22	3665.48	3920.24	4175.14	4430.20	4685.25	4940.26	5195.28	5450.30	5705.32
Quota (m)	137.53	149.75	158.40	156.29	156.30	156.42	154.13	153.40	141.31	139.40	137.53
Numero Statione	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Altezza Utile/Altezza Totale (m)	24.00/33.59	21.00/30.40	254.76	21.00/30.40	29.96/39.55	21.00/30.40	33.20/42.40	33.00/42.59	29.96/39.55	29.96/39.55	29.96/39.55
Distanza Cumulata (m)	306.69	3155.96	3410.72	3665.48	4002.24	4273.74	4659.20	4946.23	4946.23	5395.26	5807.89

00	Mag. 2022	Emissione	FRV
Revisione	Data	DESCRIZIONE	Redatto
Cliente	FRV2201 S.R.L.	Commissa	Approvato
		Piano tecnico delle Opere - Progetto definitivo	
		Nuovo Elettrodotto 150kV CP San Savino - SE Toscana 380'	
		Scala	
		Formato	
		Foglio	
		Id.	
		070.21.01.W04	

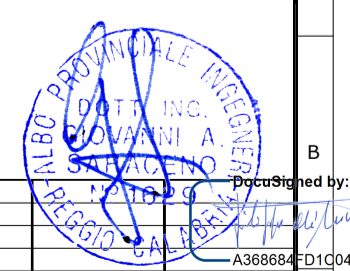


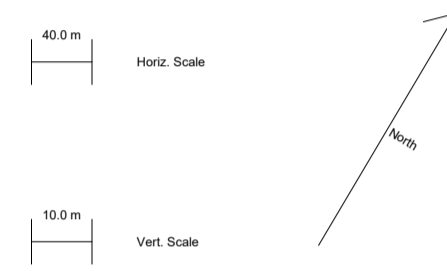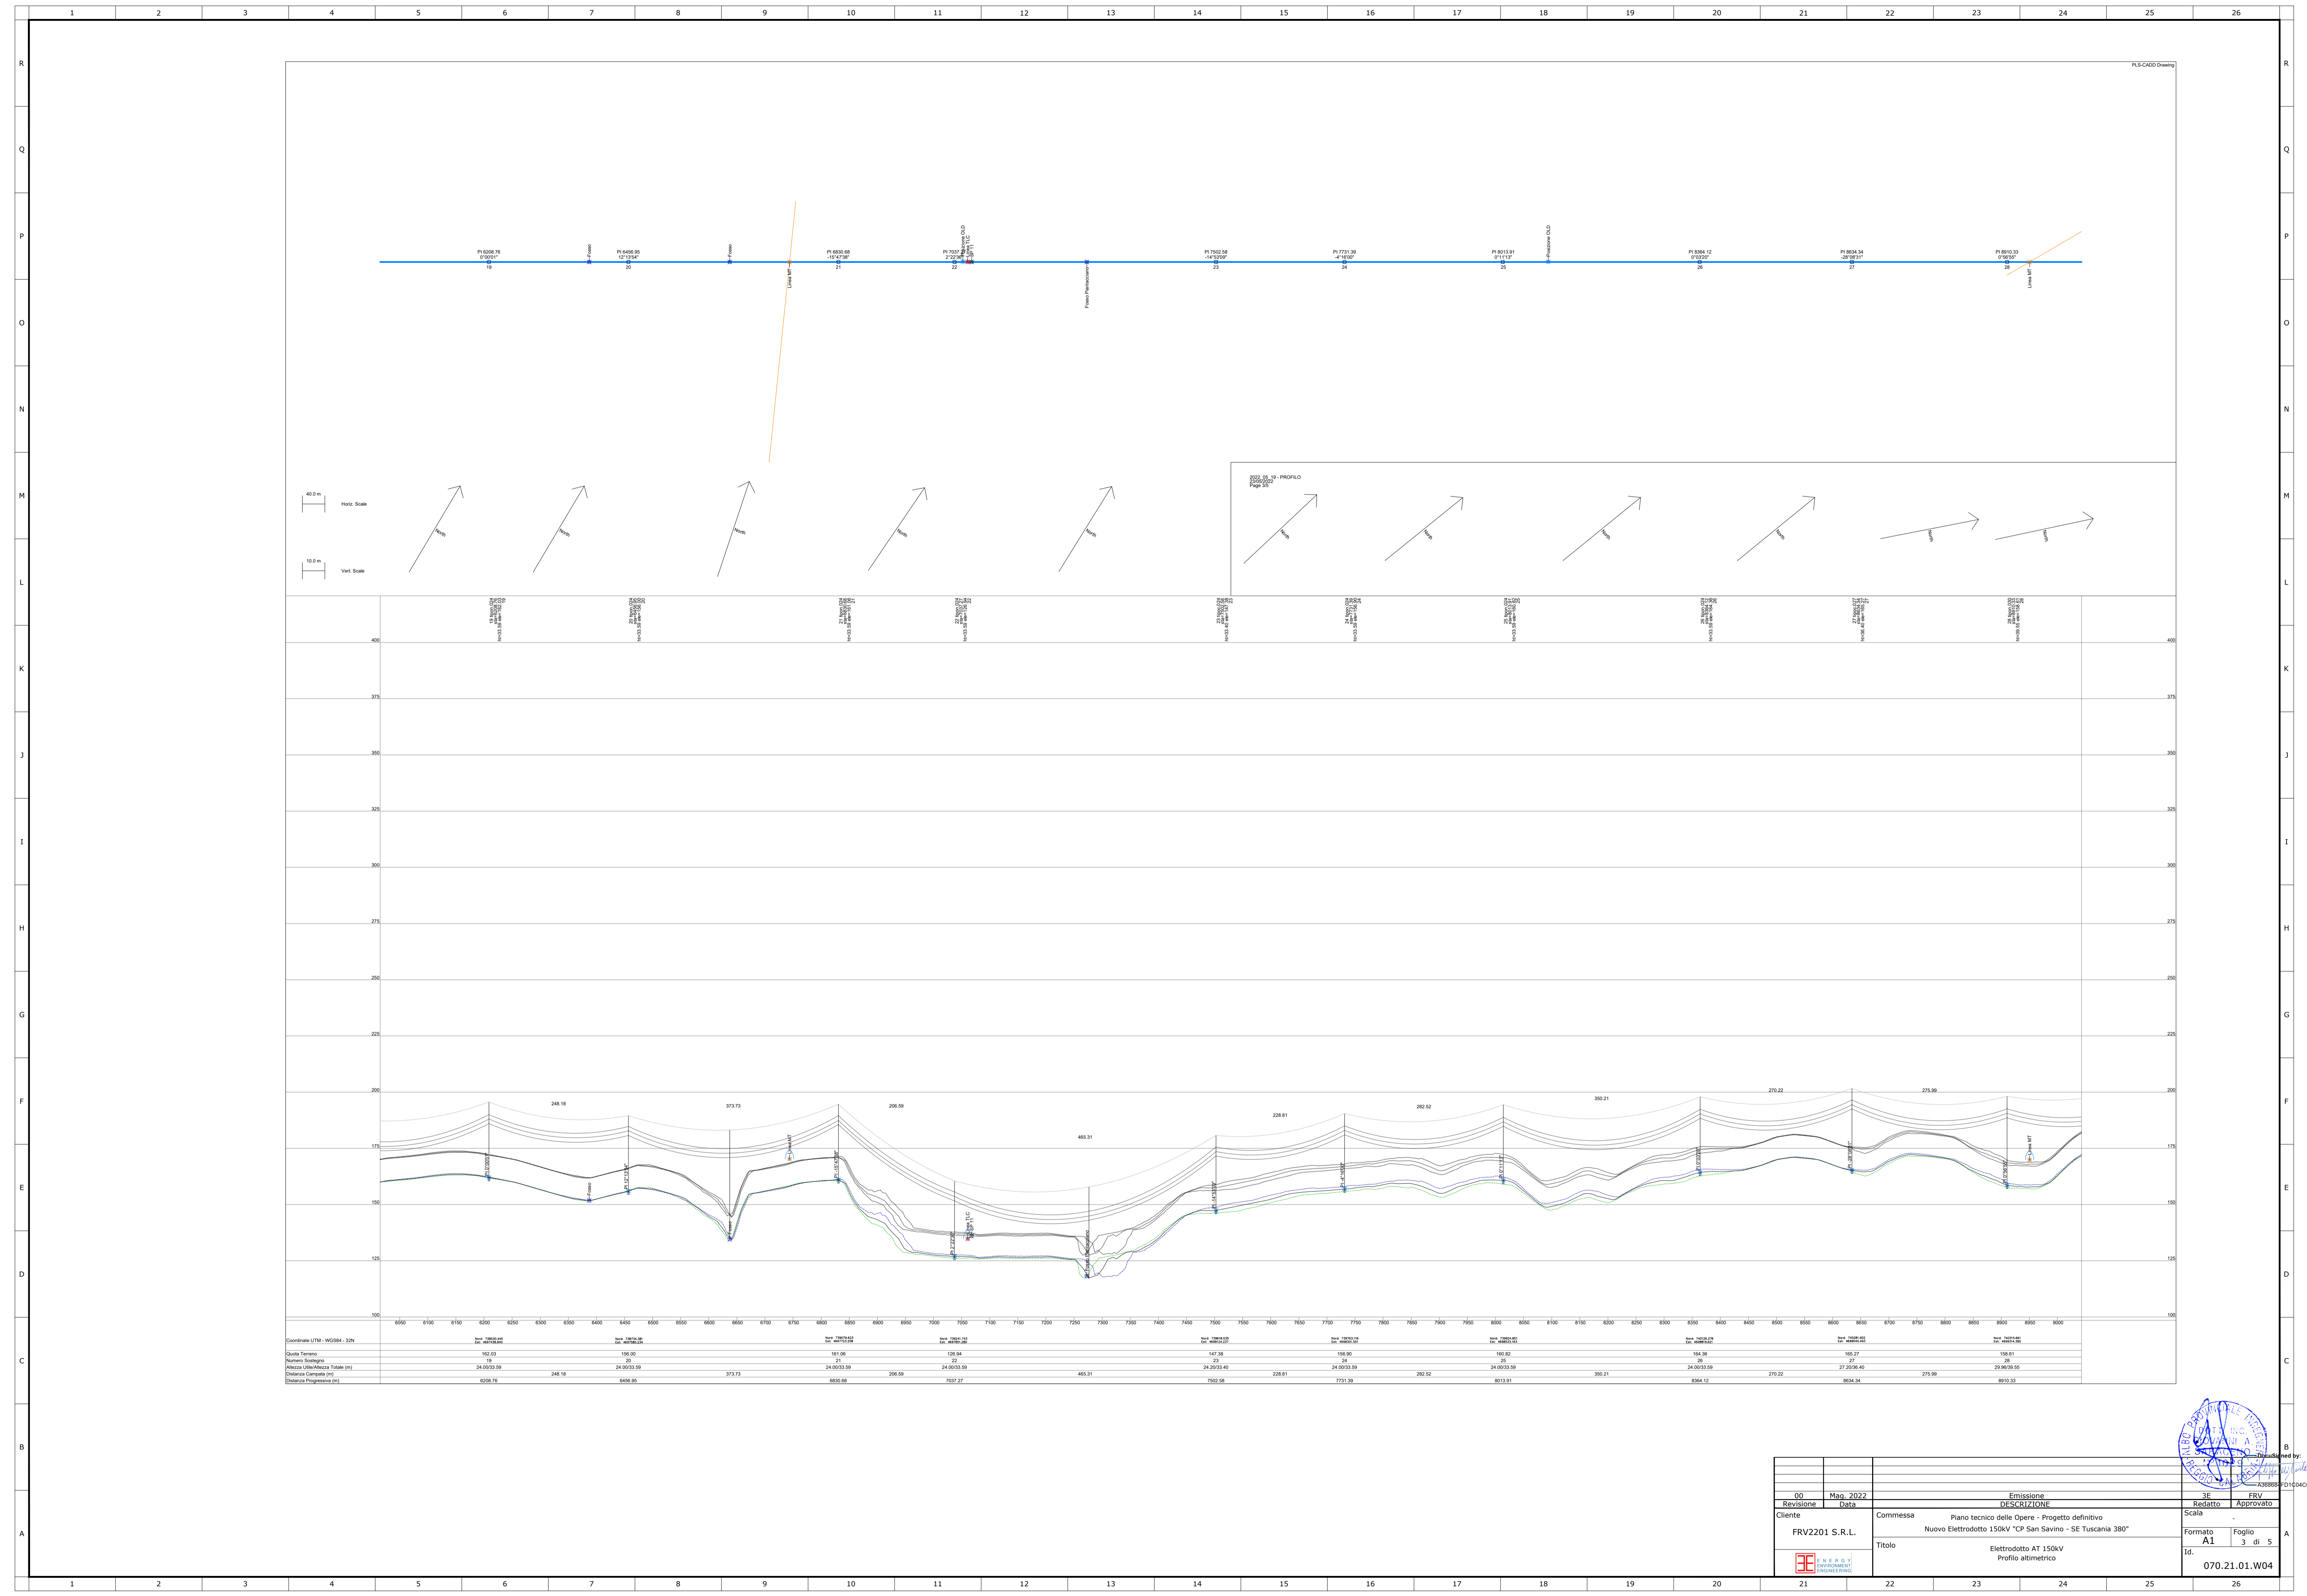


2022-05-19 - PROFILO
20220519
Page 3/5

Coordinate UTM - WGS84 - 32N	km 0+000.00	km 0+200.00	km 0+400.00	km 0+600.00	km 0+800.00	km 1+000.00	km 1+200.00	km 1+400.00	km 1+600.00	km 1+800.00	km 2+000.00	km 2+200.00	km 2+400.00	km 2+600.00	km 2+800.00	km 3+000.00
	6208.76	6408.95	6603.68	6792.27	7002.58	7231.39	7482.52	7750.21	8034.12	8334.34	8650.22	8981.96	9330.33			
Quota Terreno	162.03	156.05	147.31	147.31	147.31	147.31	147.31	147.31	147.31	147.31	147.31	147.31	147.31	147.31	147.31	147.31
Numero Spuntino	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Altezza Sfilata/Torale (m)	24.0023.50	24.0023.50	24.0023.50	24.0023.50	24.0023.49	24.0023.48	24.0023.50	24.0023.49	24.0023.50	24.0023.49	24.0023.50	24.0023.49	24.0023.50	24.0023.49	24.0023.50	24.0023.49
Distanza Campata (m)		248.18	373.73	206.59	465.31	228.81	282.52	390.21	270.22	275.99						
Distanza Progressiva (m)	0208.76	6456.95	6830.68	7037.27	7502.58	7731.39	7923.91	8314.12	8584.34	8850.33	9120.55	9395.54				

00	Mag. 2022	Emissione	FRV
Revisione	Data	DESCRIZIONE	Redatto
FRV2201 S.R.L.		Commessa	Scala
		Novo Elettrodotti 150kV CP San Savino - SE Toscana 380°	Formato
		Titolo	Foglio
		Elettrodotti AT 150kV	3 di 5
		Profilo altimetrico	Id.
			070.21.01.W04

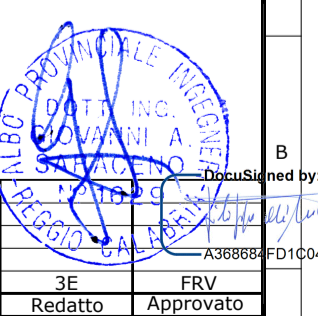


PLS-CADD Drawing

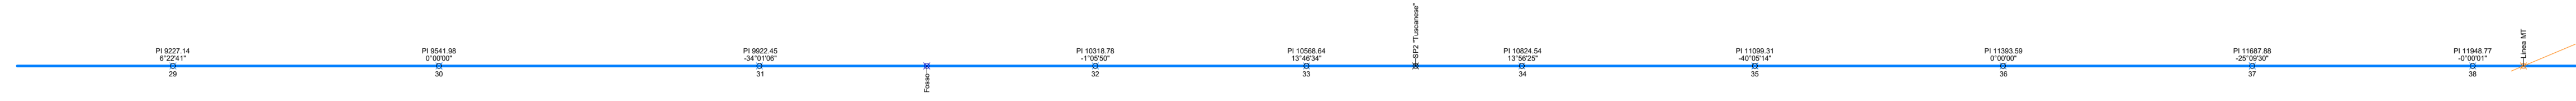

40.0 m
Horc. Scale


10.0 m
Vert. Scale



2022_05_19 - PROFILO
2022_05_19
Polo 33

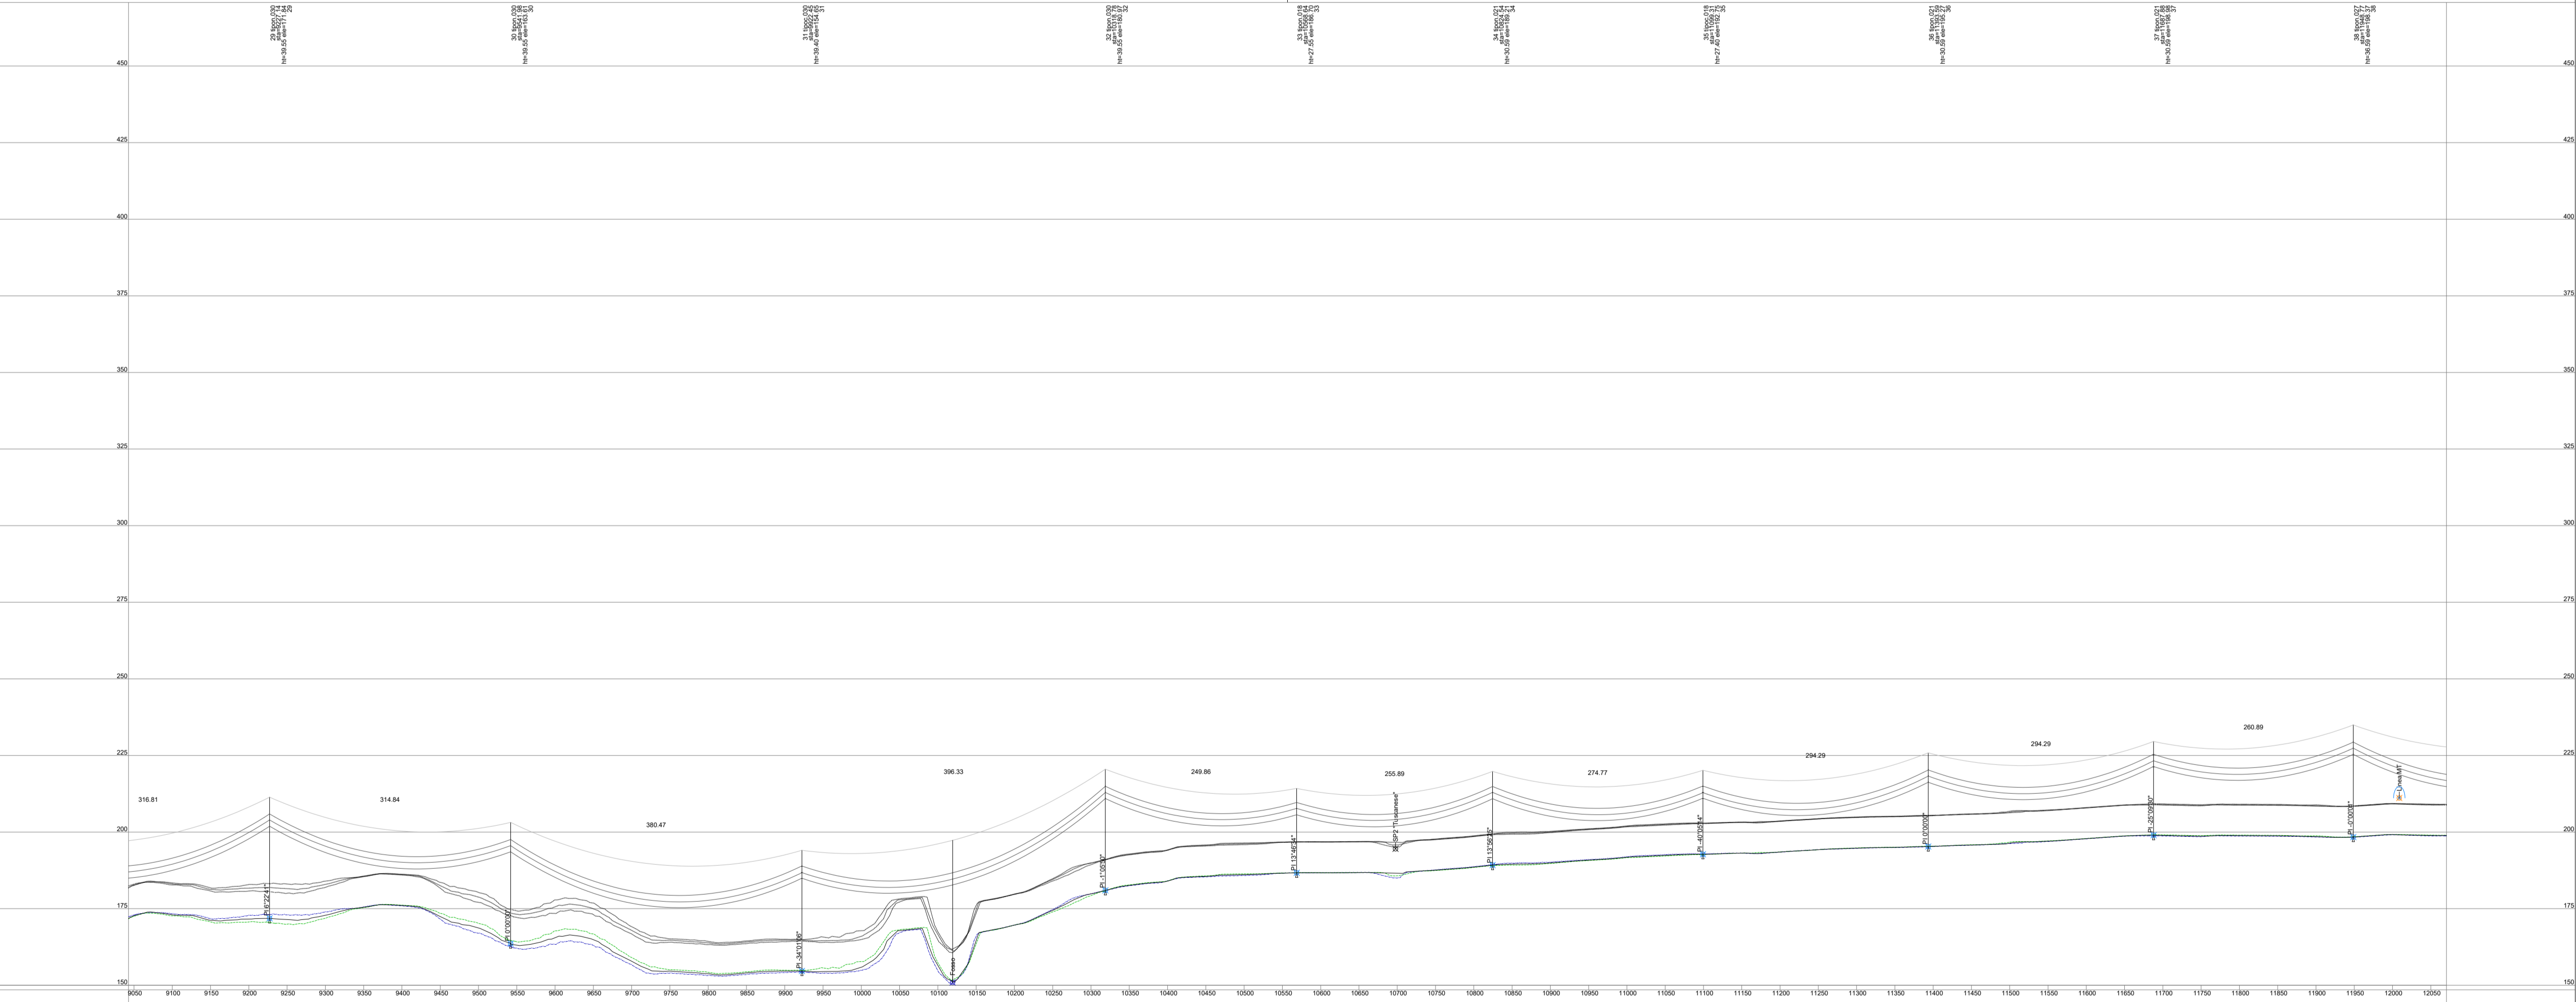

Coordinate UTM - WGS84 - SZN	Dist. 10000.00	Dist. 10000.00	Dist. 10000.00	Dist. 10000.00	Dist. 10000.00	Dist. 10000.00	Dist. 10000.00	Dist. 10000.00	Dist. 10000.00	Dist. 10000.00	Dist. 10000.00	Dist. 10000.00
316.81	9227.14	9041.98	9027.45	10218.78	10268.64	10264.54	11026.51	11026.59	11027.58	11028.77	11948.77	


00	Mag. 2022	Emissione	FRV
Revisione	Data	DESCRIZIONE	Redatto
Cliente	FRV2201 S.R.L.	Commissa	Approvato
		Nuovo Elettrodotto 150kV CP San Savino - SE Toscana 380'	
		Scala	
		Formato A1	
		Foglio 4 di 5	
		Id. 070.21.01.W04	

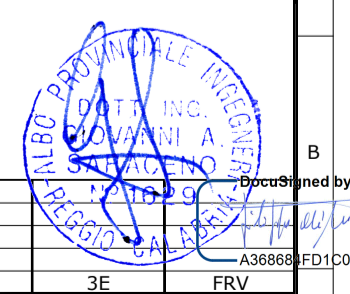

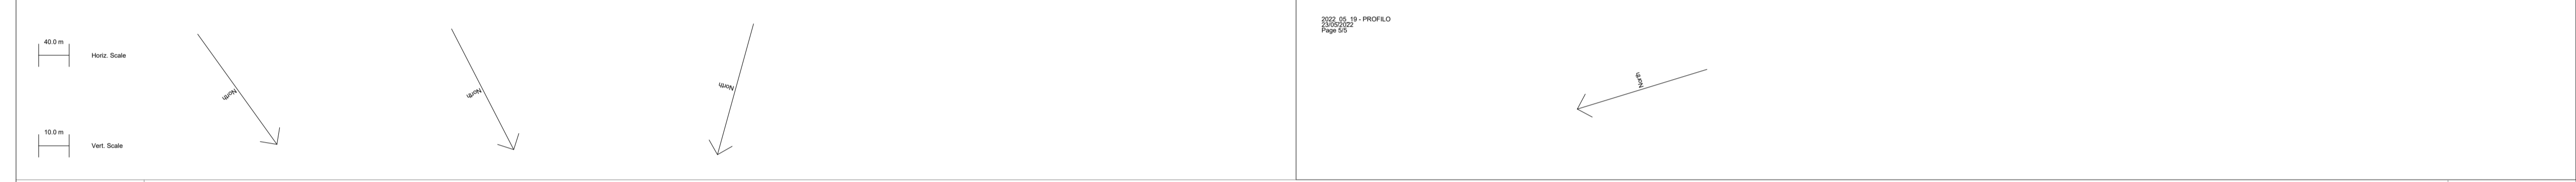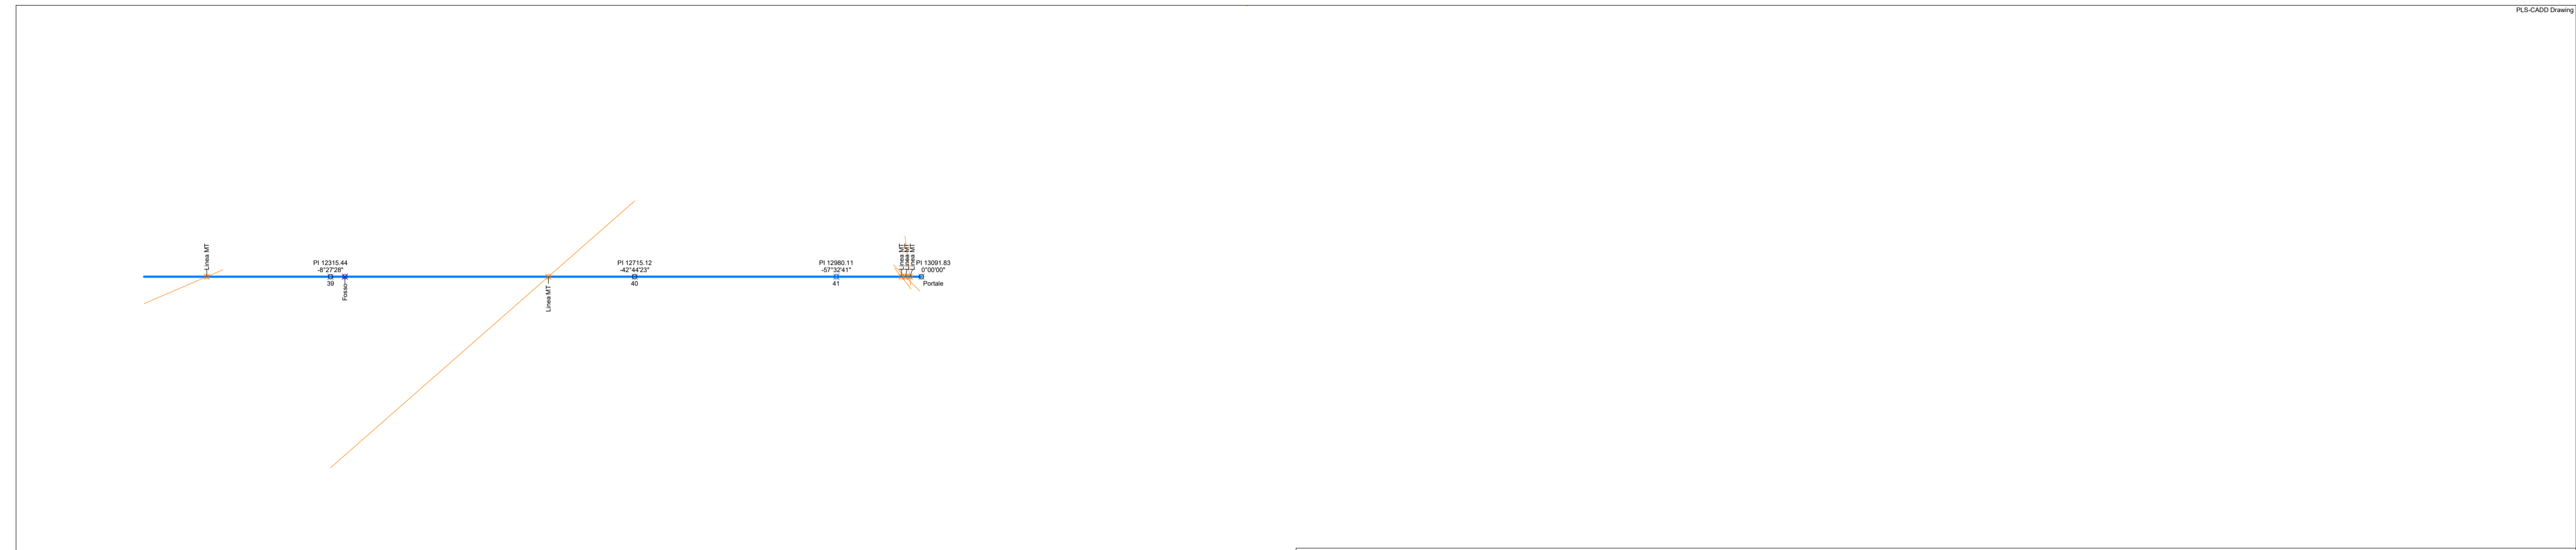

Coordinate UTM - WGS84 - 32N	12100	12150	12200	12250	12300	12350	12400	12450	12500	12550	12600	12650	12700	12750	12800	12850	12900	12950	13000	13050	13100	
Quota Terreno																						
Quota Terreno																						
Numero Sostegno																						
Altezza Sostegno - Totale (m)																						
Altezza Sostegno - Totale (m)																						
Distanza Campata (m)																						
Distanza Progressiva (m)																						

00	Mag. 2022	Emissione	JE	FRV
Revisione	Data	DESCRIZIONE	Redatto	Approvato
Cliente	FRV2201 S.R.L.	Commessa	Piano tecnico delle Opere - Progetto definitivo	
			Nuovo Elettrodotto 150kV "CP San Savino - SE Toscana 380"	
		Titolo	Elettrodotto AT 150kV	
			Profilo altimetrico	
			Formato	Foglio
			A1	5 di 5
			Id.	
			070.21.01.W04	

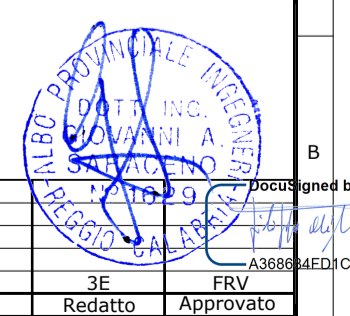

070.21.01.W04