



mesagne s.r.l.

Galleria Vintler 17 - 39100 Bolzano - mail: [mesagne\\_1@pec.it](mailto:mesagne_1@pec.it) - Tel: +39 02 997 493 83

**REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E  
RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA  
NAZIONALE (RTN) IN AGRO DEL COMUNE DI MESAGNE (BR)  
“LOCALITA' PUNTA DELLA SPECCHIA”**

PROGETTISTA

TIMBRO E FIRMA

**S**Tudio **I**ngegneria

Dott. Ing. Pietro Gallo

Via Luigi Einaudi II Traversa n°33 -88046- Lamezia Terme (CZ)

Tel +39 0968340161 e-mail: [studio.ingegneria@hotmail.it](mailto:studio.ingegneria@hotmail.it)



Stazione di Elevazione 30/150 kV

Data: Marzo 2020

Codice documento:

PN\_MES\_02\_006

NOME FILE:

PN\_MES\_02\_006

Fondazione Piazzola  
Interruttore

POTENZA DC  
17,790 MW

POTENZA AC  
16,000 MW

SCALA: 1:50

03

02

01

00

Rev

DATA

DESCRIZIONE


ELABORATO

VERIFICATO

APPROVATO

**Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della società Mesagne Srl e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta.**

FONDAZIONE PER SOSTEGNO  
INTERUTTORI DI LINEA E DI GRUPPO (132-150 Kv)

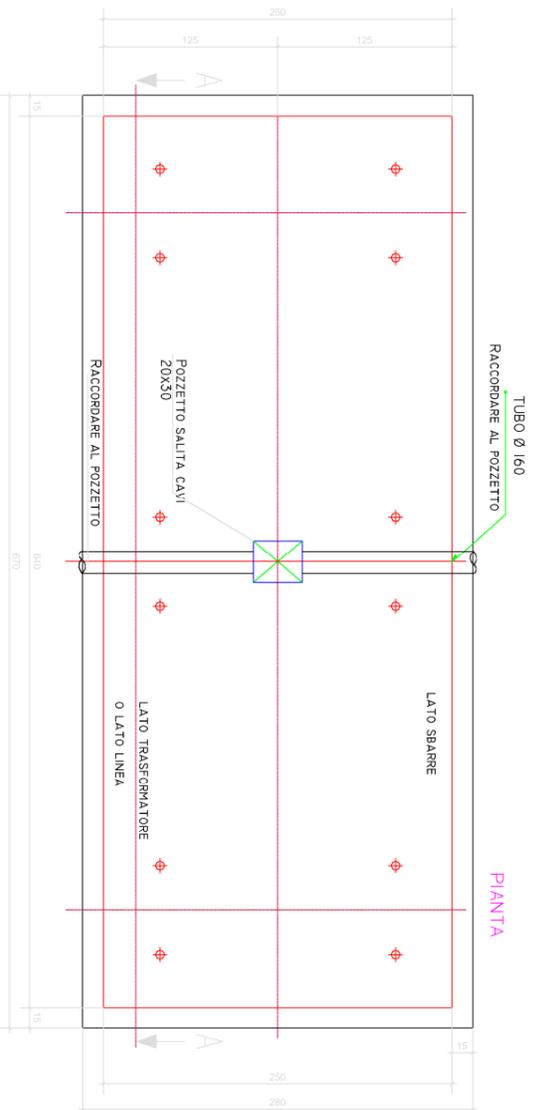

TUBO Ø 160

PIANTA



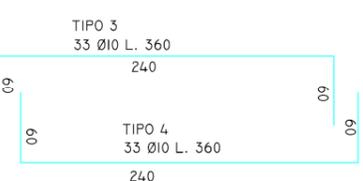


TABELLA FERRI				
POS.	N°	Ø [mm]	LUNGH. [mm]	PESO [kg]
1	13	10	750	80
2	13	10	750	80
3	33	10	360	73
4	33	10	360	73
TOTALE				266

TIPO MATERIALE		LISTA MATERIALI	
FERRO D'ARMA TURA B 450 C		3,70	m3
PROFILATI IN FERRO S555R		1,67	m3
CALCESTRUZZO C 25-30		266	dan
MAGRONE C 12-15 N/mm <sup>2</sup>		8,16	m <sup>2</sup>
PVC serie 3032 (pesante) UNI 749385		2-2	n°
QUANTITA' MATERIALE		2,08	m
CALCESTRUZZO		0,08	m3
MAGRONE		8,9	dan
FERRO D'ARMA TURA		4	PZ
CASSERI			
CURV/BRAGHE PVC Ø140			
TUBI PVC Ø32			
INGHINAGGI (EMACO S55 O SIMILARE)			
TIRAFONDI M20 (N°4+4 L=98mm)			
TASSELLI M20 (N°4) HILTI HIT HY 150			

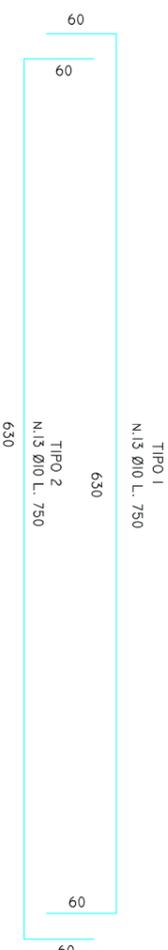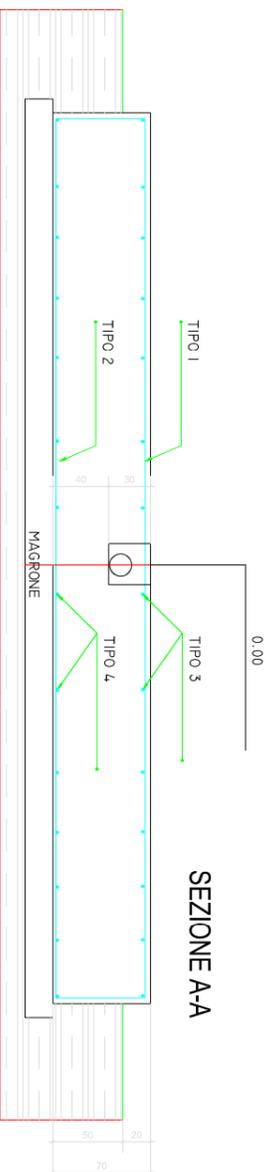

NOTE GENERALI

- TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN CENTIMETRI ECCETTO DOVE INDICATO
- PER QUOTA 400C DI RIFERIMENTO VEDI PLANIMETRIA OPERE CIVILI (DIS. 4/10/1911-2000)
- N.B.: LA QUOTA 0,00 DI RIFERIMENTO CORRISPONDE A +2,00 SL.M.
- QUOTA 4000 COINCIDENTE CON SOTTOPIASTRA SOSTEGNI APPAREGGIATURE