

LEGENDA

Microzone omogenee

- CO Coesivo sovraconsolidato
- LPS Lapideo, stratificato
- SFCO Coesivo sovraconsolidato fratturato/alterato
- SFLPS Lapideo stratificato alterato

Zone stabili suscettibili di amplificazioni


- 2001 Zona 1

ZFR Zone instabili per instabilità di versante

- 3043
- 3014
- 3045
- 3012

Perimetro e cavidotti

- Area Racarrume
- Area Stazione Buseto 2
- Area Stazione Utente
- Cavidotto di progetto

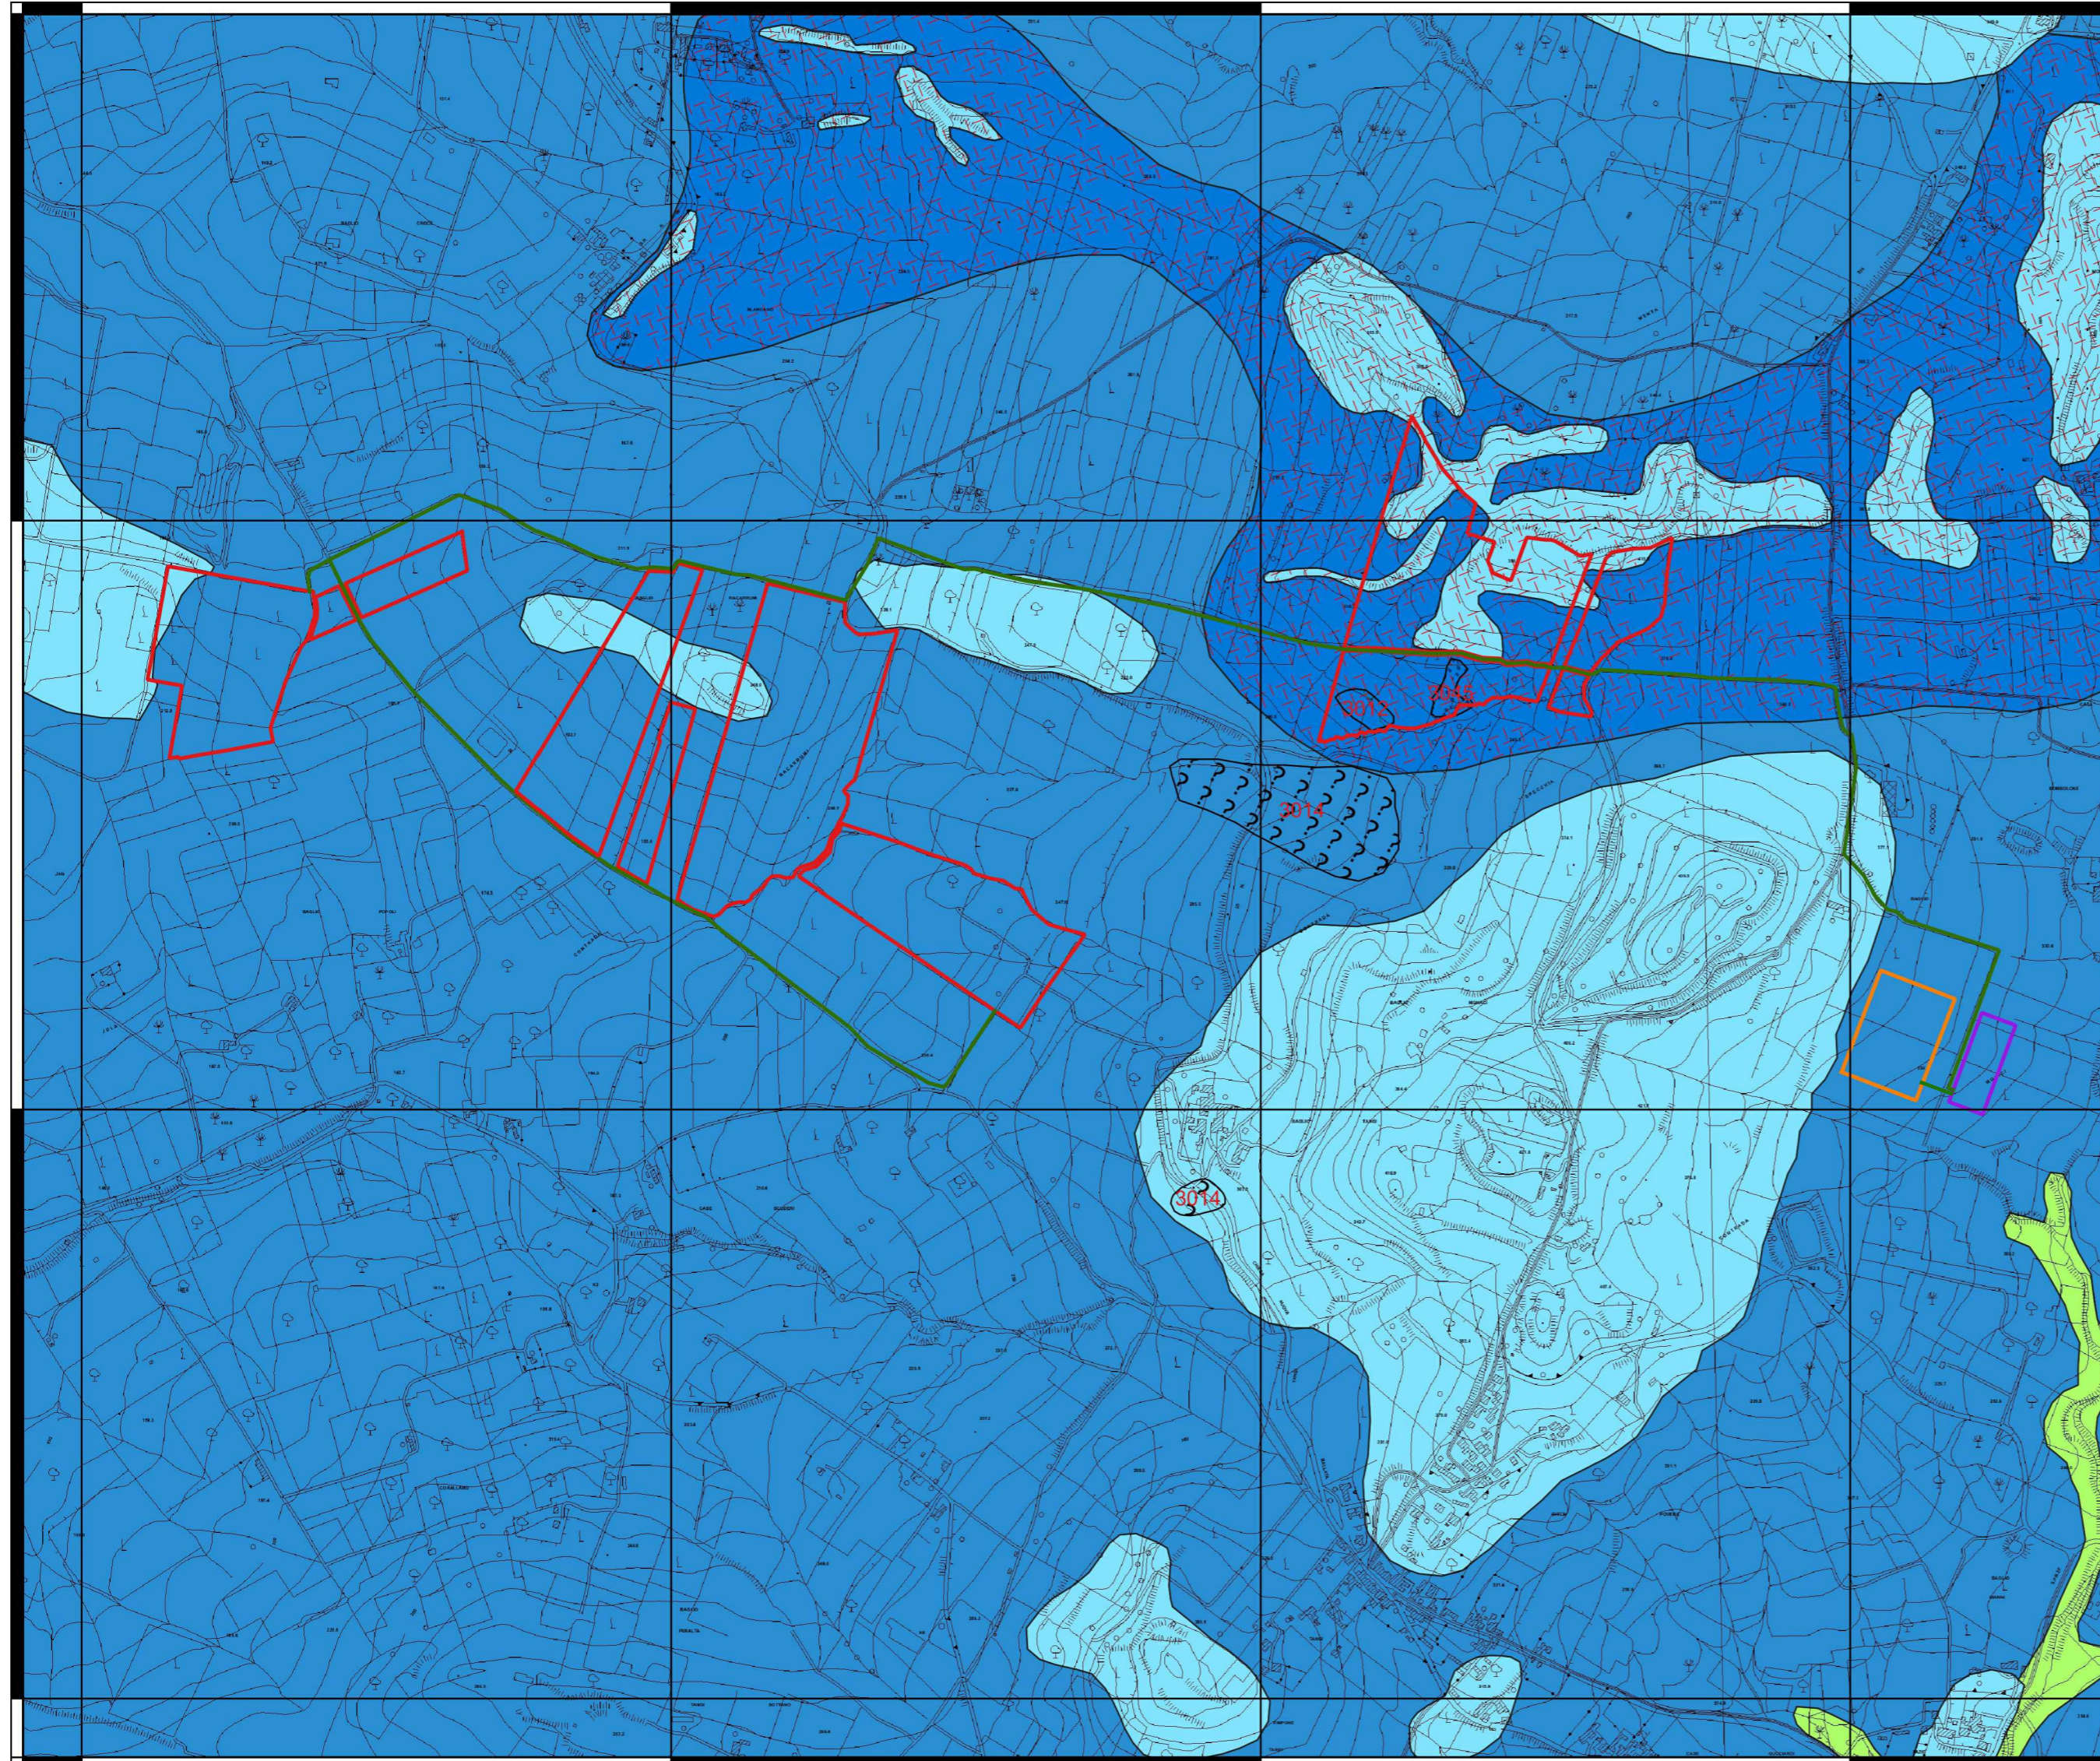

CARTA PERICOLOSITA' SISMICA
SCALA 1:10000



PROPONENTE
Repower Renewable Spa
Via Lavaredo, 44
30174 Venezia



COORDINAMENTO

LAAP ARCHITECTS[®]
urban quality consultants
LAAP ARCHITECTS Srl
via Francesco Laurana 28
90143 - Palermo - Italia
t 091.7834427 - fax 091.7834427
laap.it - info@laap.it
Numero di commessa laap: 338

PROGETTAZIONE

LAAP ARCHITECTS[®]
urban quality consultants
Architetto e Agrotecnico Antonino Palazzolo
LAAP ARCHITECTS Srl
via Francesco Laurana 28
90143 - Palermo - Italia
t 091.7834427 - fax 091.7834427
laap.it - info@laap.it
Numero di commessa laap: 338



CONSULENTE

Dott. Geologo Salvatore Lo Verme



N° COMMESSA

1518 PARCO AGRIVOLTAICO RACARRUME 25 MW + 20 BESS
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
COMUNI DI BUSETO PALIZZOLO (TP), VALDERICE (TP), ERICE (TP), TRAPANI E MISILISCEMI (TP)

ELABORATO

PROGETTO DEFINITIVO
CARTA DELLE ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITÀ
SISMICA LOCALE

CODICE ELABORATO
PD.06.G

NOME FILE: 338_CART_elaborato_r00.dwg

00	20/03/2023	PRIMA EMISSIONE	Dott. Geologo S. Lo Verme	Arch. Sandro Di Gangi	Arch. Antonino Palazzolo
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICA	APPROVAZIONE