




**LEGENDA**

- Pericolosità geomorfologica**
- P0 BASSO
  - P1 MODERATO
  - P2 MEDIO
  - P3 ELEVATO
  - P4 MOLTO ELEVATO

- Rischio geomorfologico**
- R1 moderato
  - R2 medio
  - R3 elevato
  - R4 molto elevato

- Perimetro e cavidotti**
- Area Racarrume
  - Area Stazione Buseto 2
  - Area Stazione Utente
  - Cavidotto di progetto

**CARTA PERICOLOSITA E RISCHIO  
 GEOMORFOLOGICO  
 SCALA 1:10000**

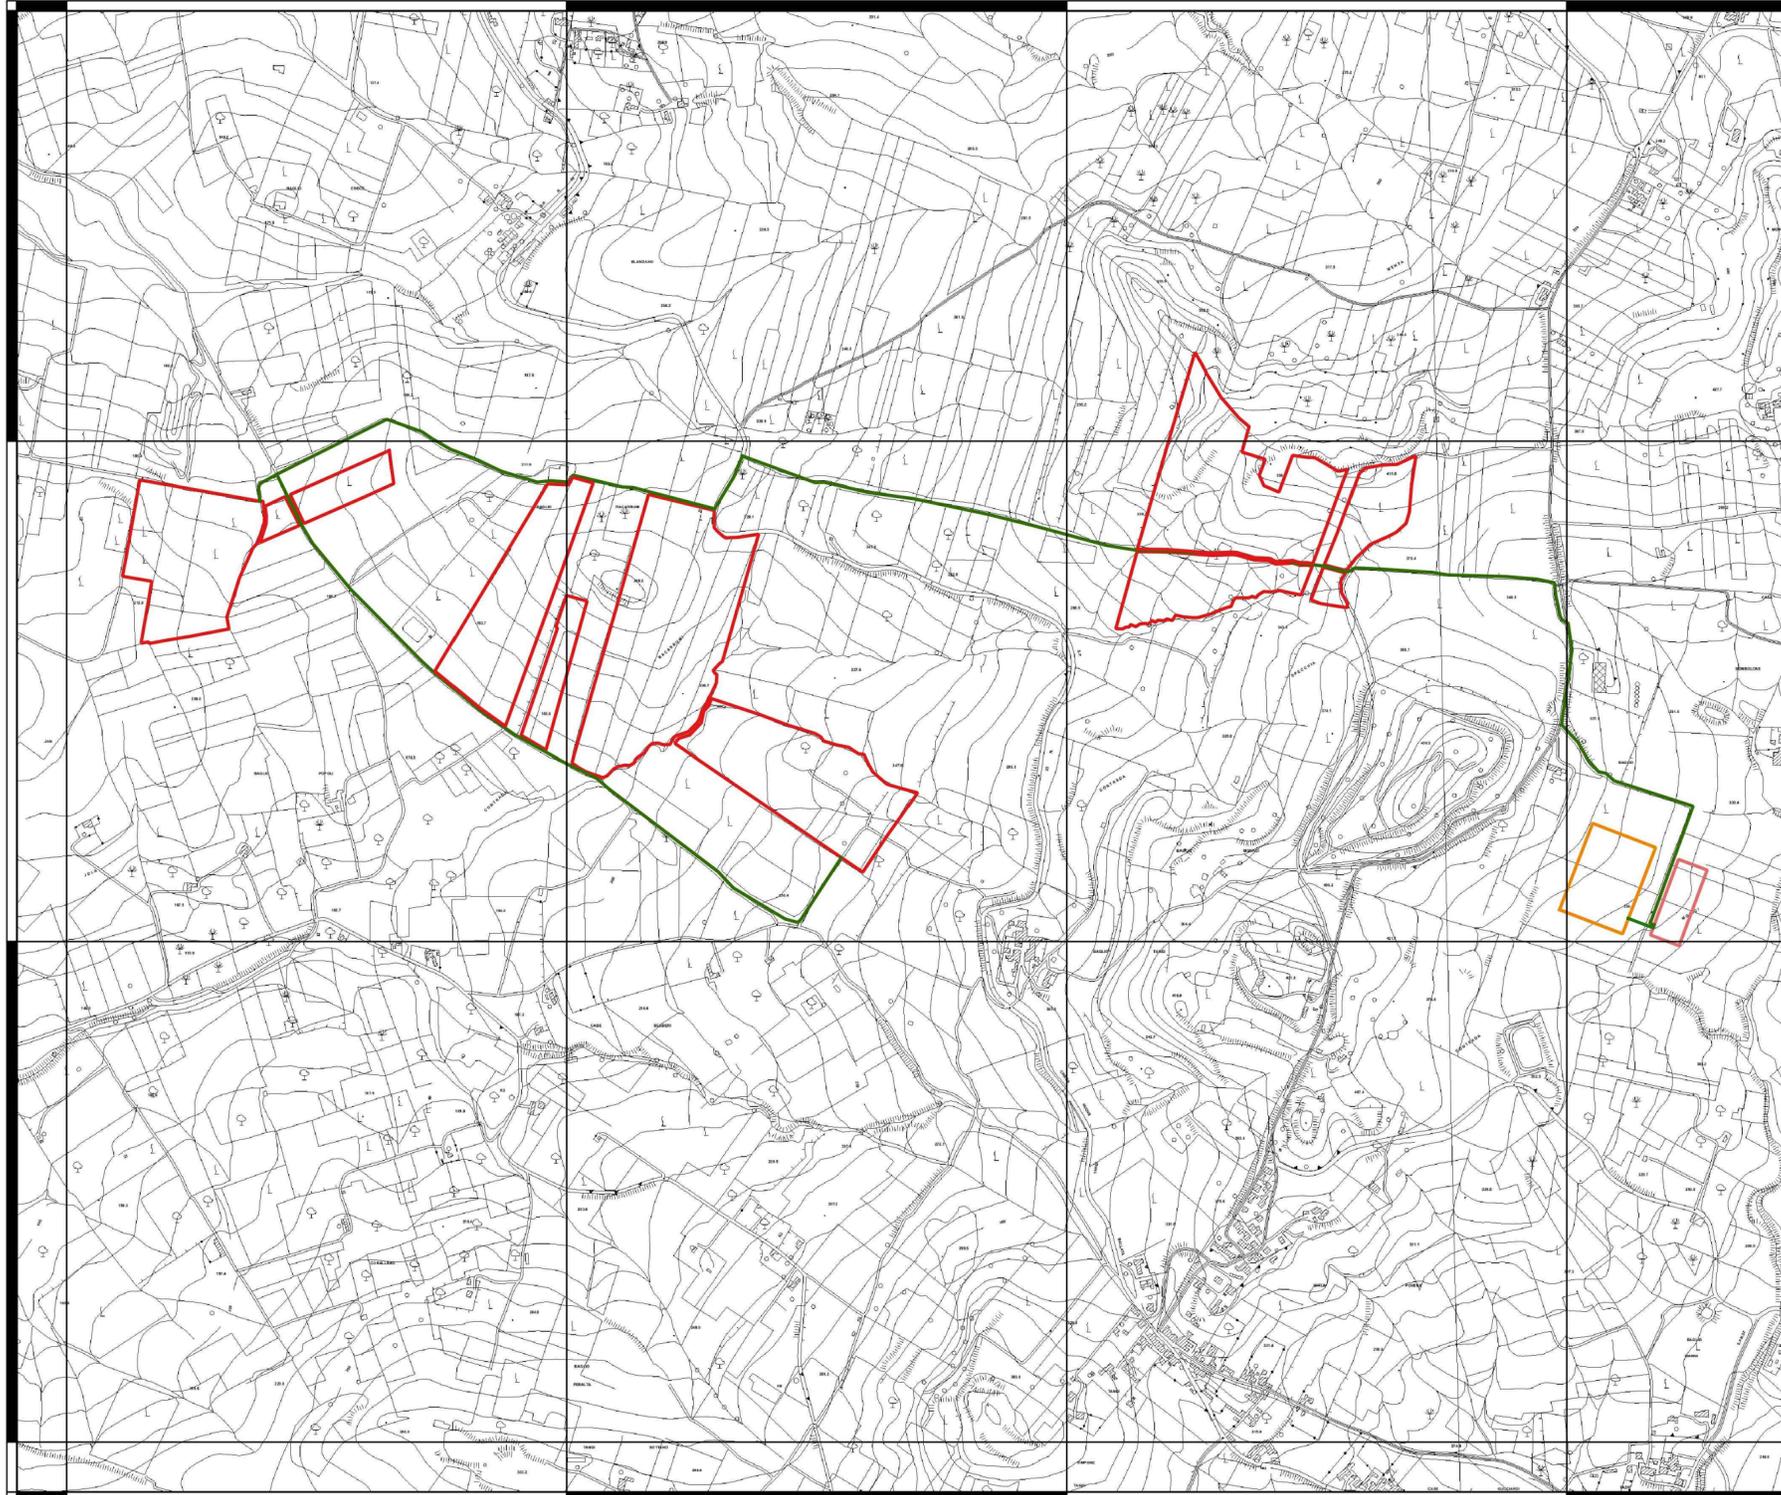

PROPONENTE  
**Repower Renewable Spa**  
 Via Lavaredo, 44  
 30174 Venezia



**COORDINAMENTO**

**LAAP ARCHITECTS**  
 urban quality consultants  
 LAAP ARCHITECTS Srl  
 via Francesco Laurana 28  
 90143 - Palermo - Italia  
 t 091.7834427 - fax 091.7834427  
 laap.it - info@laap.it  
 Numero di commessa laap: 338

**PROGETTAZIONE**

**LAAP ARCHITECTS**  
 urban quality consultants  
 Architetto e Agrotecnico Antonino Palazzolo  
 LAAP ARCHITECTS Srl  
 via Francesco Laurana 28  
 90143 - Palermo - Italia  
 t 091.7834427 - fax 091.7834427  
 laap.it - info@laap.it  
 Numero di commessa laap: 338

**CONSULENTE**  
 Dott. Geologo Salvatore Lo Verme



**N° COMMESSA**

**1518**

**PARCO AGRIVOLTAICO RACARRUME 25 MW + 20 BESS  
 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  
 COMUNI DI BUSETO PALIZZOLO (TP), VALDERICE (TP), ERICE (TP), TRAPANI E MISILISCEMI (TP)**

PROGETTO DEFINITIVO

**ELABORATO**

**CARTA DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO  
 GEOMORFOLOGICO PAI**

CODICE ELABORATO  
**PD.06.I**

NOME FILE: 338\_CART\_elaborato\_r00.dwg

00	20/03/2023	PRIMA EMISSIONE	Dott. Geologo S. Lo Verme	Arch. Sandro Di Gangi	Arch. Antonino Palazzolo
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICA	APPROVAZIONE