

Pericolosità Idraulica

- P1 Moderata
- P2 Media
- P3 Elevata

Rischio idraulico

- R1 Moderato
- R2 Medio
- R3 Elevato
- R4 Elevatissimo
- Fascia Rispetto P3 P4

Collasso

- Area esondazione per ipotetico collasso dello sbarramento

LEGENDA

Manovra scarico


- Area esondazione per manovra degli organi dello sbarramento
- Siti di attenzione idraulica
- Reticolo idrografico

Perimetro e cavidotti

- Area Racarrume
- Area Stazione Buseto 2
- Area Stazione Utente
- Cavidotto di progetto

CARTA DELLE PERICOLOSITA' E
RISCHIO AGGIUNTIVI
SCALA 1:10000

scala 1:10.000

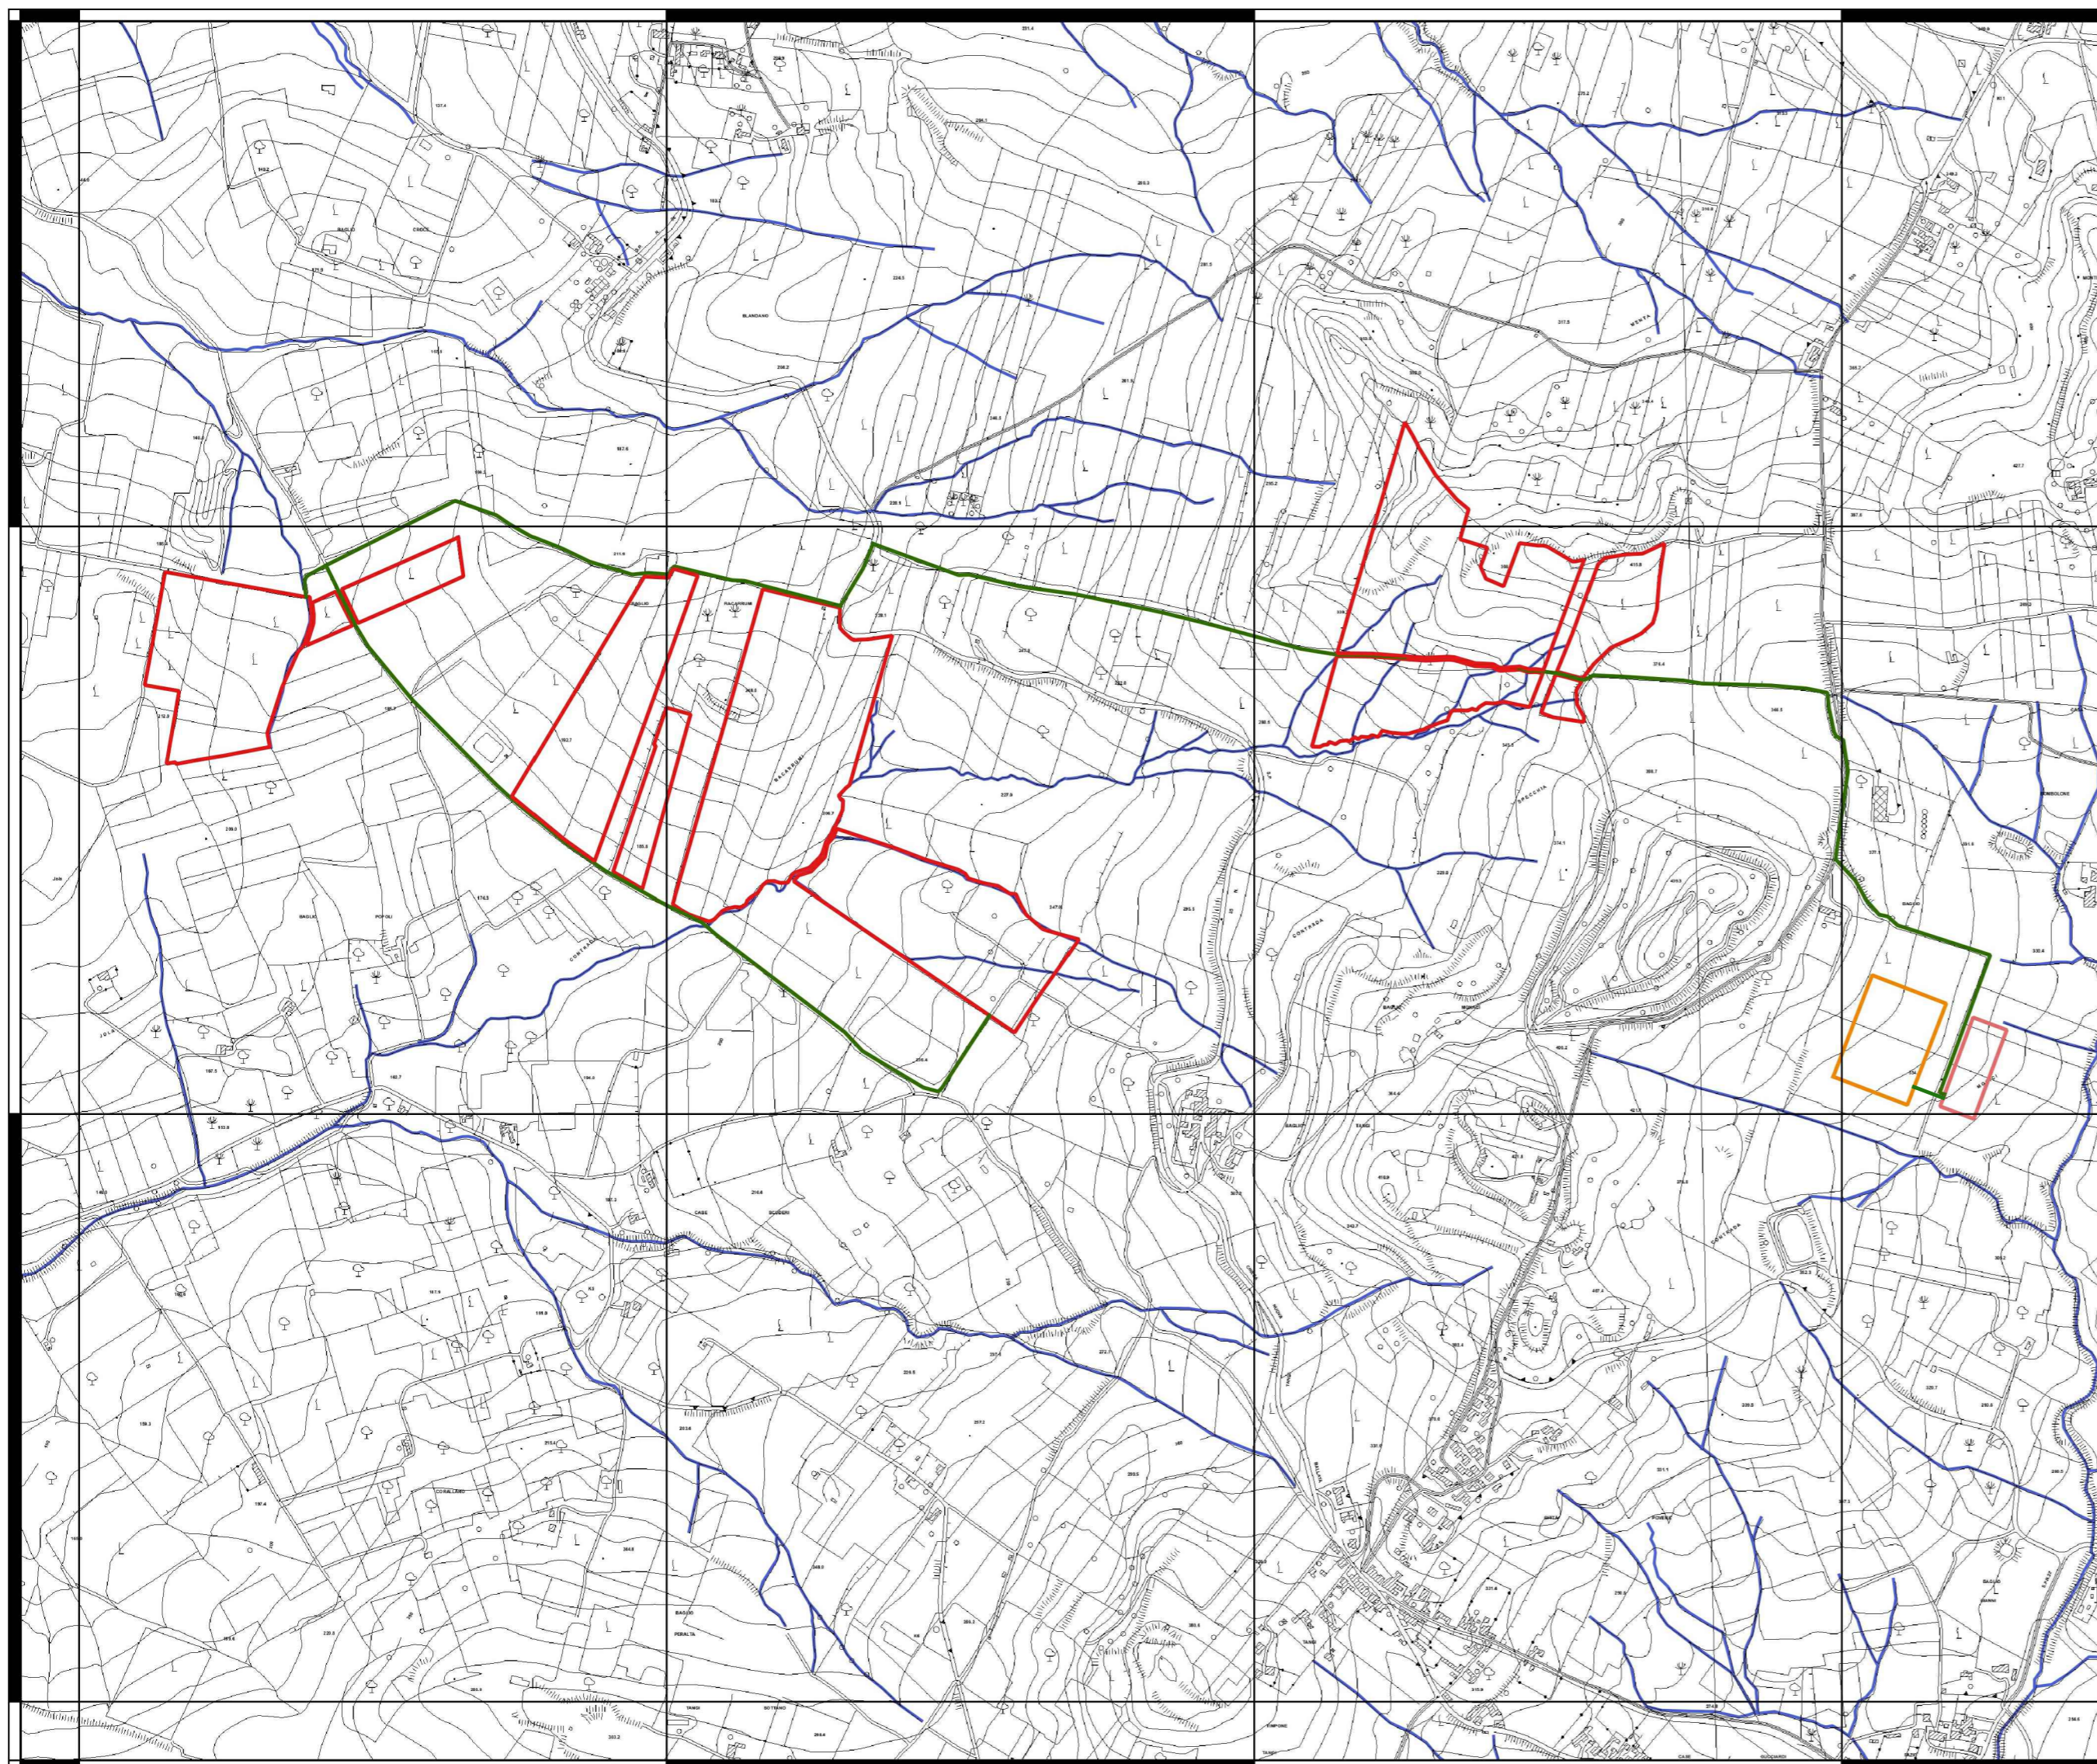

PROPONENTE
Repower Renewable Spa
Via Lavaredo, 44
30174 Venezia



COORDINAMENTO

LAAP ARCHITECTS
urban quality consultants
LAAP ARCHITECTS Srl
via Francesco Laurana 28
90143 - Palermo - Italia
t 091.7834427 - fax 091.7834427
laap.it - info@laap.it
Numero di commessa laap: 338

PROGETTAZIONE

LAAP ARCHITECTS
urban quality consultants
Architetto e Agrotecnico Antonino Palazzolo
LAAP ARCHITECTS Srl
via Francesco Laurana 28
90143 - Palermo - Italia
t 091.7834427 - fax 091.7834427
laap.it - info@laap.it
Numero di commessa laap: 338



CONSULENTE

Dott. Geologo Salvatore Lo Verme



N° COMMESSA

1518

**PARCO AGRIVOLTAICO RACARRUME 25 MW + 20 BESS
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
COMUNI DI BUSETO PALIZZOLO (TP), VALDERICE (TP), ERICE (TP), TRAPANI E MISILISCEMI (TP)**

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO

CARTA DELLA PERICOLOSITA' E DEL
RISCHIO AGGIUNTIVI

CODICE ELABORATO

PD.08.D

NOME FILE: 338_CART_elaborato_r00.dwg

00	20/03/2023	PRIMA EMISSIONE	Dott. Geologo S. Lo Verme	Arch. Sandro Di Gangi	Arch. Antonino Palazzolo
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICA	APPROVAZIONE