

LEGENDA Carta pericolosità e rischio idraulico
Scala 1:10.000

- AREA PARCO AGRIVOLTAICO RACARRUME
- AREA STAZIONE UTENTE
- AREA STAZIONE ELETTRICA TERNA DI PROGETTO "BUSETO 2"
- NUOVO CAVIDOTTO INTERRATO 36 KV VIABILITA' ASFALTATA
- NUOVO CAVIDOTTO INTERRATO 36 KV SU PISTA BIANCA
- ELETTRODOCCHIO "BUSETO PALIZZOLO - FULGATORE" 150 KV
- CONFINE COMUNALE

LEGENDA PERICOLOSITA' E RISCHIO IDRAULICO

Rischio idraulico


- R1
- R2
- R3
- R4

Pericolosità Idraulica

- P1
- P2
- P3
- P4

Fonte cartografica: SITR Sistema Informativo Territoriale Regionale Sicilia, Servizio di Consulazione (WMS)

scala 1:10.000
0 100 200 1000 m

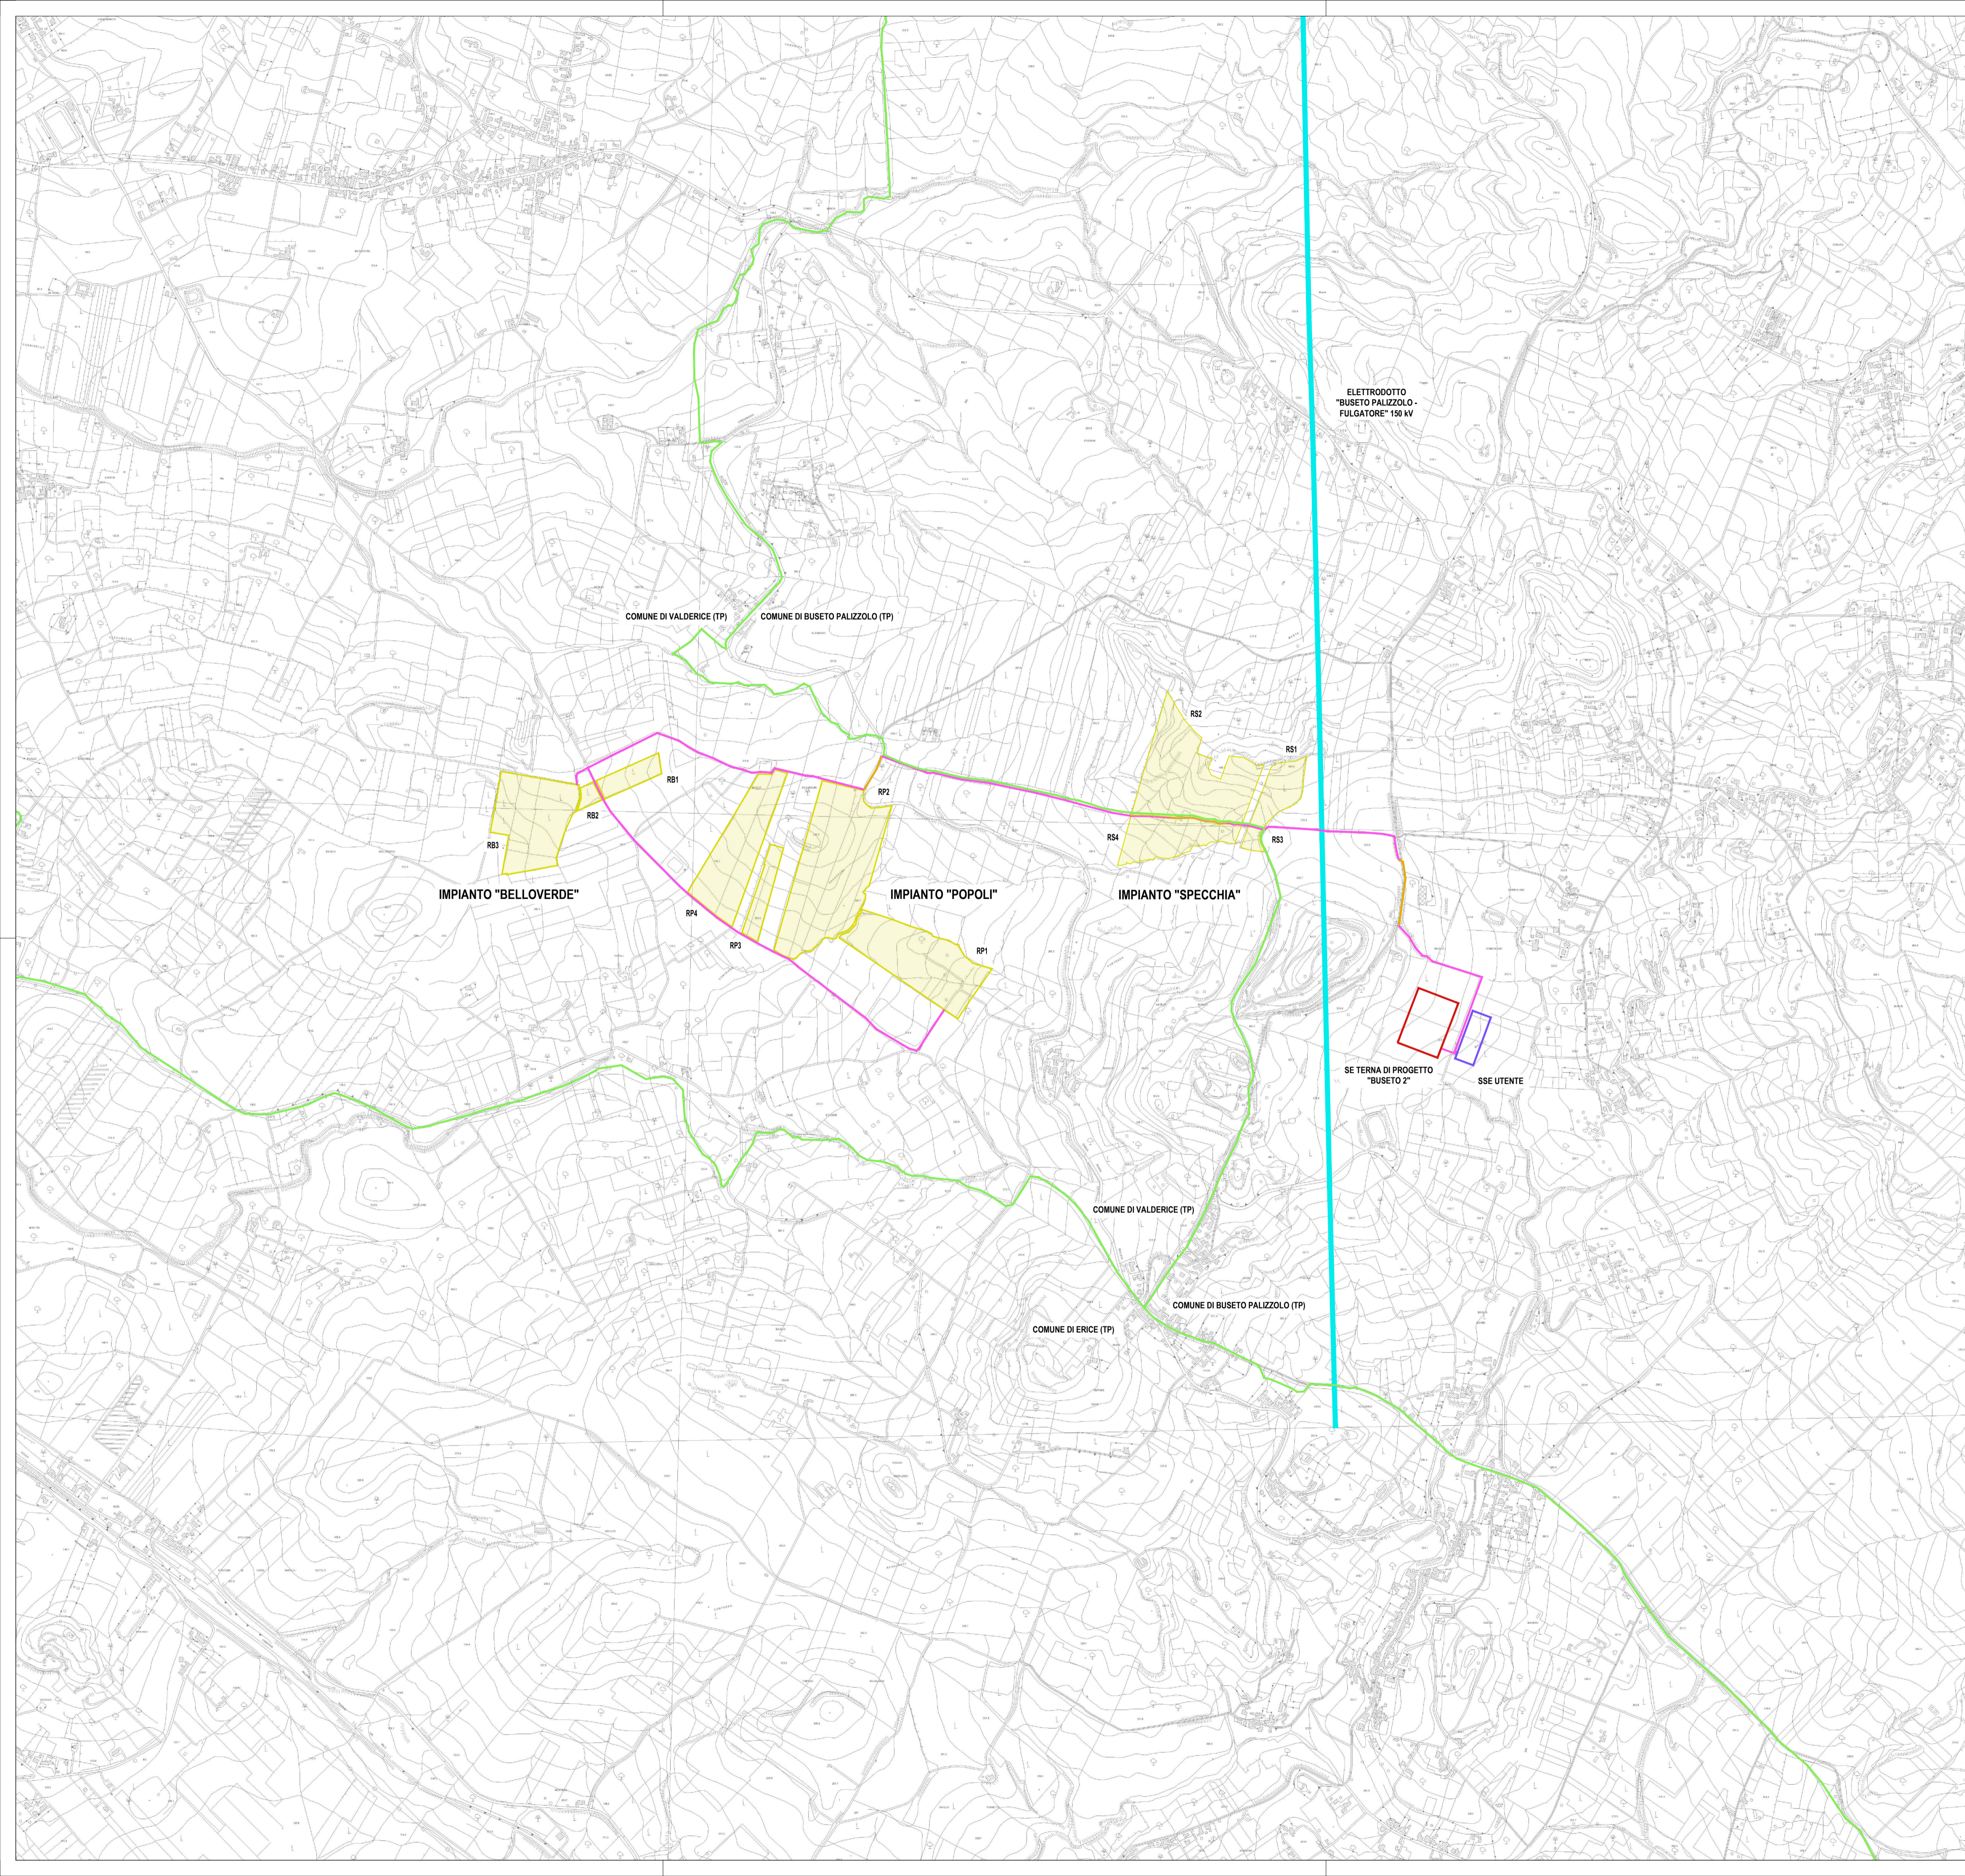

PROFONENTE
Repower Renewable Spa
Via Laveredo, 44
30174 Venezia



COORDINAMENTO

LAAP ARCHITECTS
urban quality consultants
LAAP ARCHITECTS Srl
via Francesco Laurana 28
90143 - Palermo - Italia
t 091.7834427 - fax 091.7834427
laap.it - info@laap.it
Numero di commessa laap: 338

PROGETTAZIONE

LAAP ARCHITECTS
urban quality consultants
LAAP ARCHITECTS Srl
via Francesco Laurana 28
90143 - Palermo - Italia
t 091.7834427 - fax 091.7834427
laap.it - info@laap.it
Numero di commessa laap: 338



N° COMMESSA

1518

PARCO AGRIVOLTAICO RACARRUME 25 MW + 20 BESS
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
COMUNI DI BUSETO PALIZZOLO (TP), VALDERICE (TP), ERICE (TP), TRAPANI E MISLISCEMI (TP)

ELABORATO

PROGETTO DEFINITIVO
CARTA DEI VINCOLI NELL'AREA DI INTERVENTO - PRGA -
PERICOLOSITA' E RISCHIO IDRAULICO

CODICE ELABORATO

SIA.11.H

NOME FILE: 338_CART_elaborato_r01.dwg