
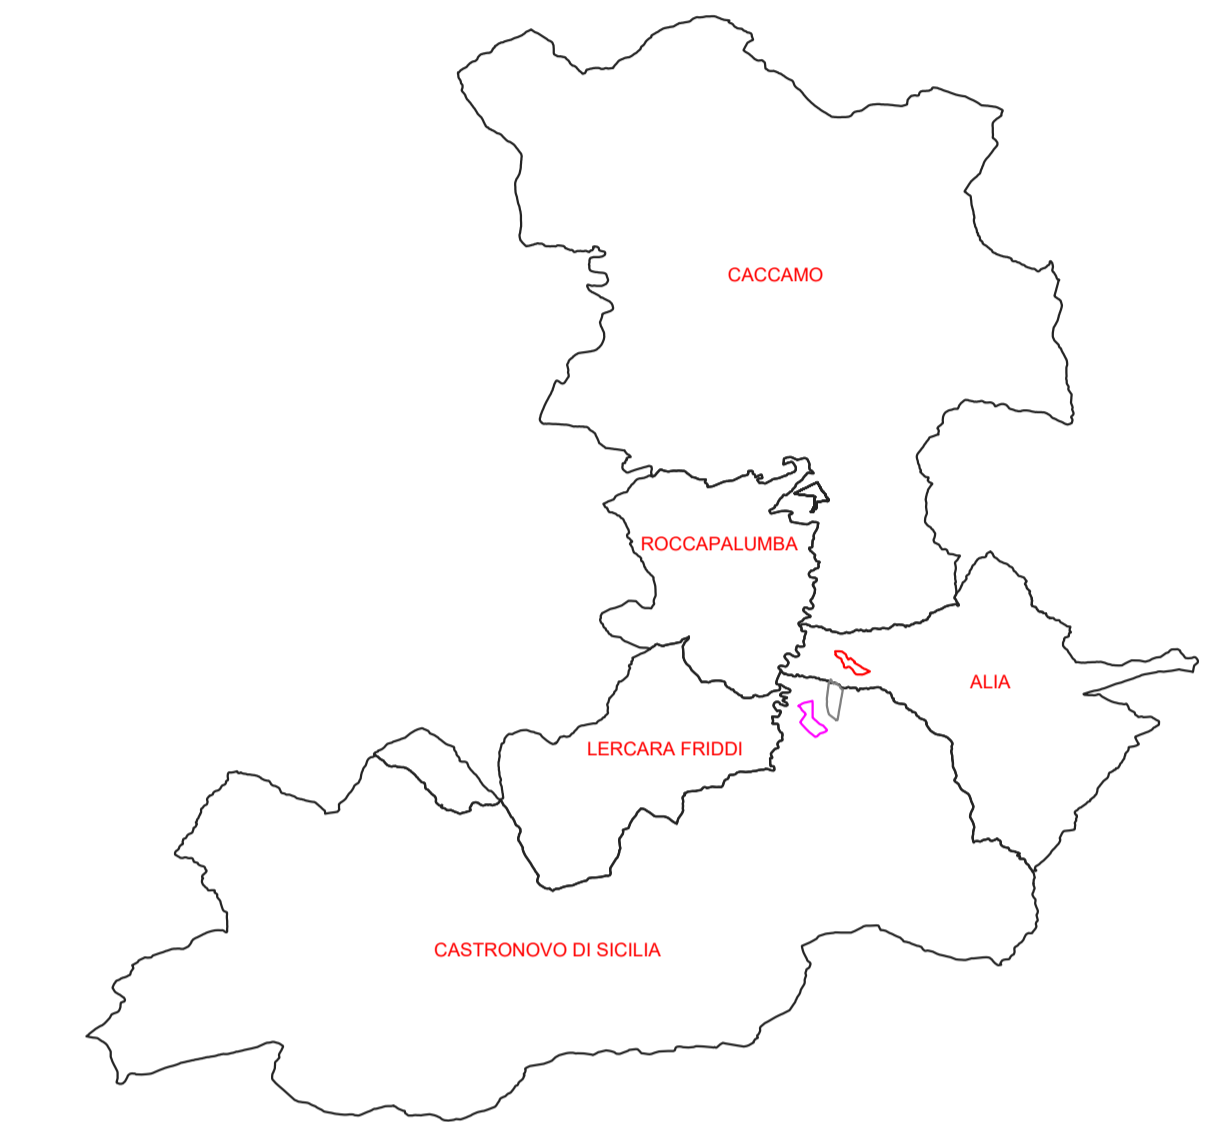


- LEGENDA**
- Indice di sensibilità alla desertificazione
- Non affetto
 - Potenziale
 - Fragile 1
 - Fragile 2
 - Fragile 3
 - Critico 1
 - Critico 2
 - Critico 3

Carta Desertificazione WGS84 F33 (SIT della Regione Sicilia)
 l'Area 1, l'area 2, e l'area 3 insistono su un terreno in gran parte Fragile 3
 l'area 3 in minima parte Fragile 2 e Critico 1

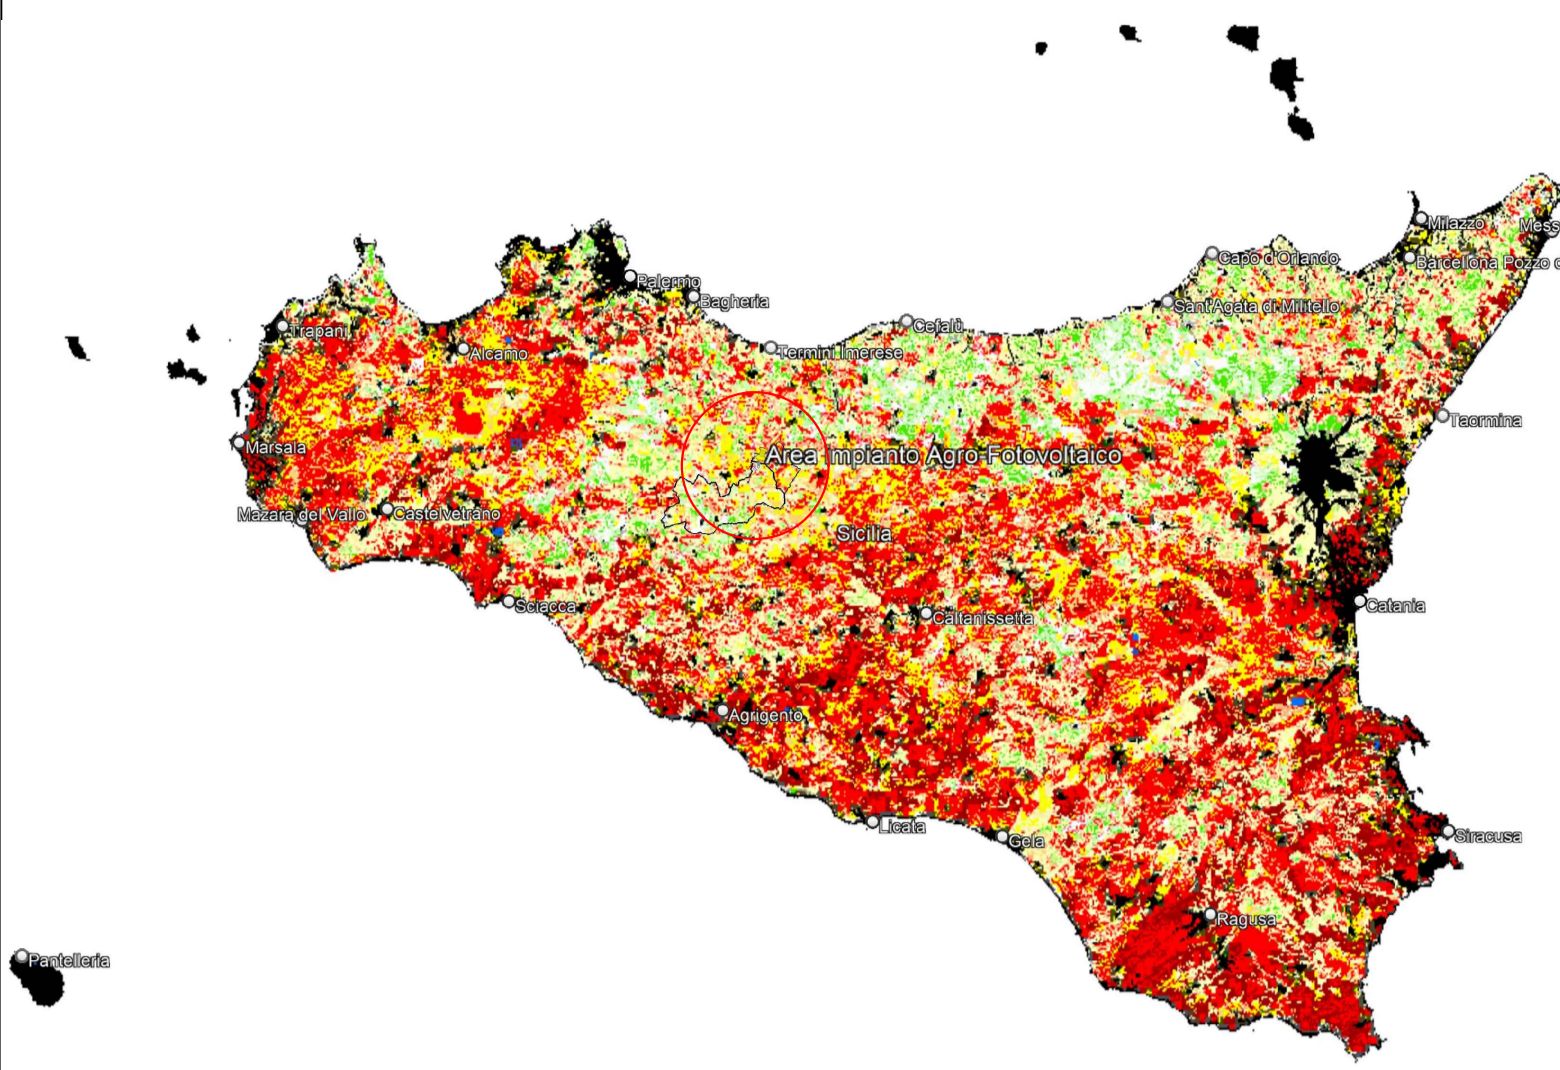

- LEGENDA**
- Limite comunale
 - Area 1 impianto Agro-Fotovoltaico di 25ha Comune di Alia
 - Area 2 impianto Agro-Fotovoltaico di 41 ha Comune di Castronovo di Sicilia
 - Area 3 impianto Agro-Fotovoltaico di 41 ha Comune di Castronovo di Sicilia
 - Cavidotto di connessione 36 KV
 - Stazione RTN 380/150/36 KV

DS ITALIA 4 srl **fabroen** **COSMOTEC**

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA E ALIA
 Città Metropolitana di Palermo

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "OS4 CASTRONOVO"
 DELLA POTENZA DI PICCO DI 45.988 KWp E POTENZA DI IMMISSIONE 38.330 KWp E DELLE RELATIVE OPERE
 CONNESSE NEI COMUNI DI CASTRONOVO DI SICILIA (PA) ED ALIA (PA)

TAVOLA DELLA DESERTIFICAZIONE

SCALA	PROV.	OGGETTO	DATA DI VALIDAZIONE	REVISIONI	REDAZIONE
1:25000	AG	OS4 F33	10/10/2022	REV. 03	SETTATO

PROF. CASTRONOVO DI SICILIA 1/1
 CASTRONOVO DI SICILIA 1/1
 ID ELABORATO: RS06EPD036A0

I PROGETTISTI

Ing. Giuseppe Lo Presti
 Arch. Calogero Morreale

COMMITTENTE	SVILUPPATORE
DS ITALIA 4 srl Sede legale: Via Dei Partecipanti n. 112 Roma (RM) CAP 00186 CF: 07464110965	FABROEN srl Sede legale: Via Biondellina n. 11 Palermo (PA) CAP 90143 CF: 07464110965