

Proprietario



0	28/10/22	CLEMENTI	BATTISTI	LUMINARI
INDICE	DATA	DISEGN.	CONTR.	APPROV.

Progettista



Dis. DF-E-10108		Foglio 1 di 8
Comm. NR/20073		
Revisioni	0	

Metanodotto:

DECLASSAMENTO RETE POTENZA-TITO
E OPERE CONNESSE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Legenda metanodotti:

-  METANODOTTO IN PROGETTO
-  METANODOTTI ESISTENTI DA METTERE FUORI ESERCIZIO
-  METANODOTTI ESISTENTI
-  AREA IMPIANTISTICA IN PROGETTO
-  METANODOTTI IN PROGETTO DA ALTRA OPERA
-  METANODOTTI FUORI ESERCIZIO

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

**Realizzazione di un nuovo impianto di riduzione tipo HPRS 50
presso l'impianto trappole 12615/20.1 in localita' Parasacchiello
in Comune di Melfi (PZ)**

FOTO n. 1

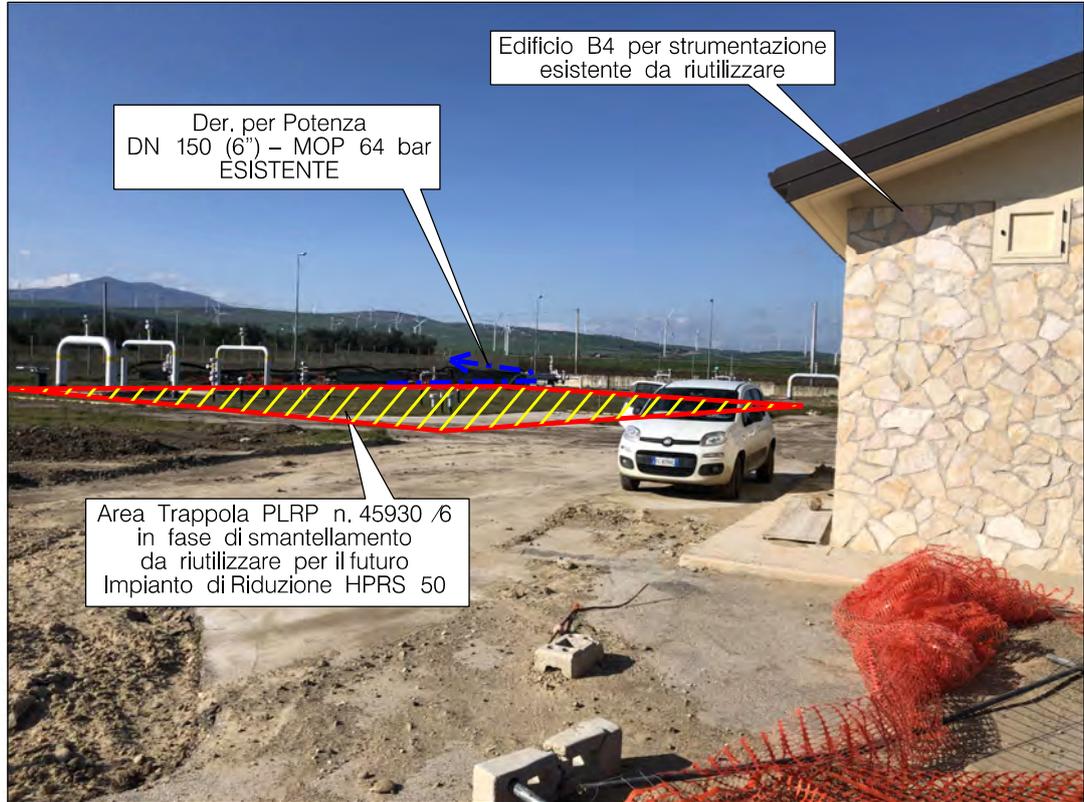


FOTO n. 2



**Variante Der. per Potenza DN 150 (6") DP 64 bar
per rifacimento PIDI 45880/4
in Comune di Rapolla (PZ)**

FOTO n. 3


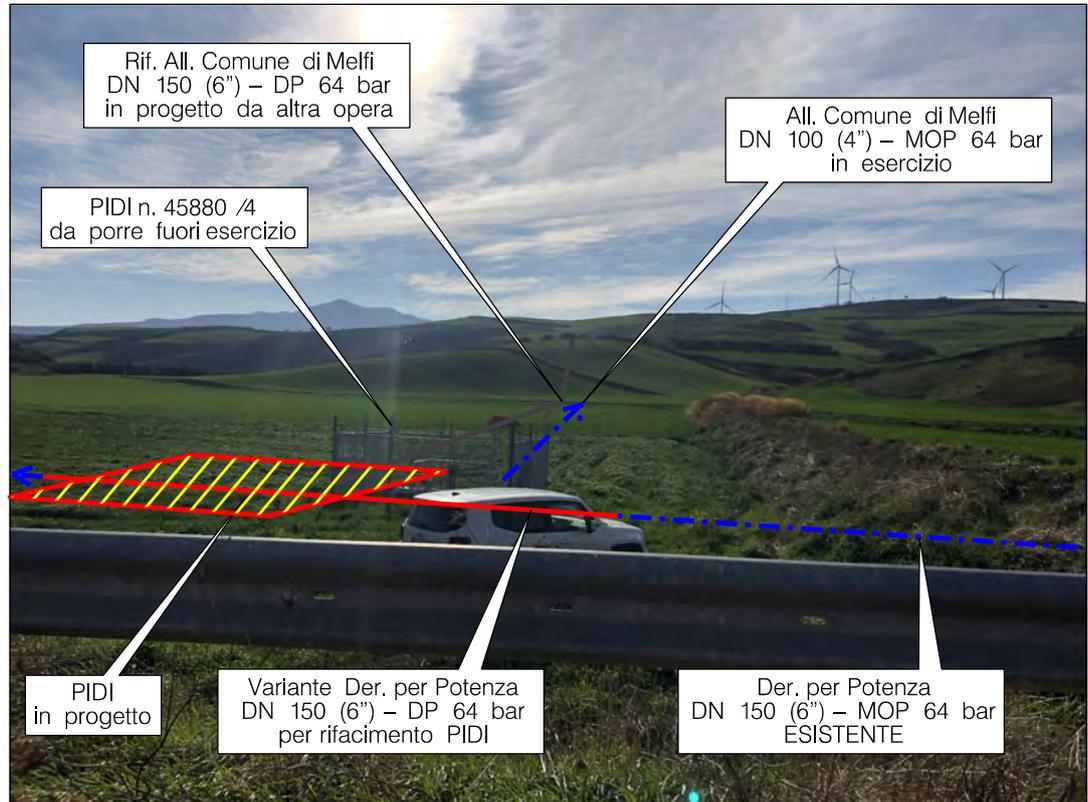


FOTO n. 4

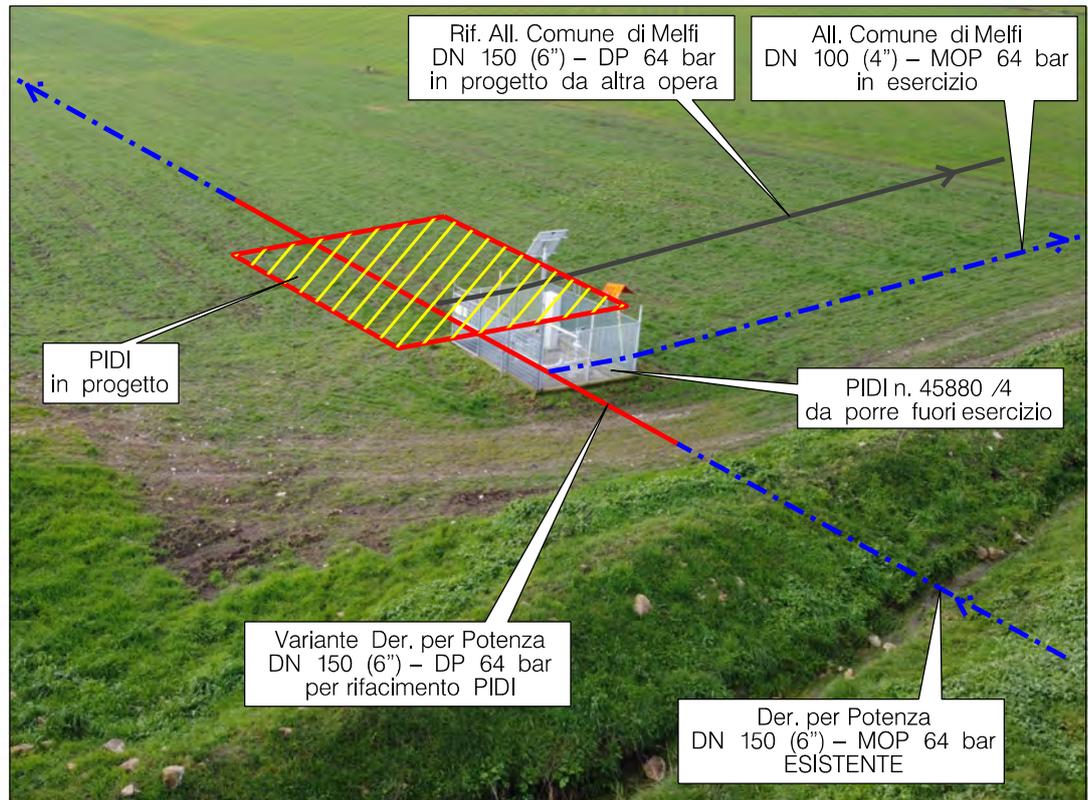

**Variante Der. per Potenza DN 150 (6") DP 64 bar
per rifacimento PIL 45880/5 e installazione telecomando
in Comune di Rapolla (PZ)**

FOTO n. 5


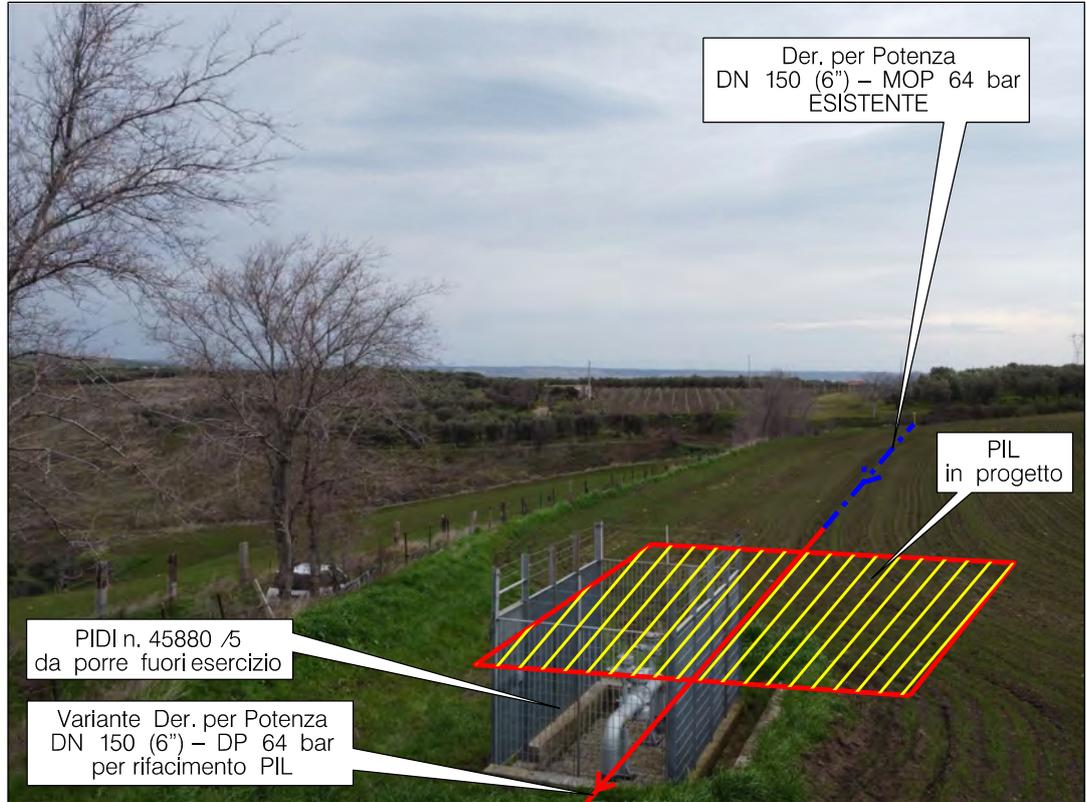


FOTO n. 6

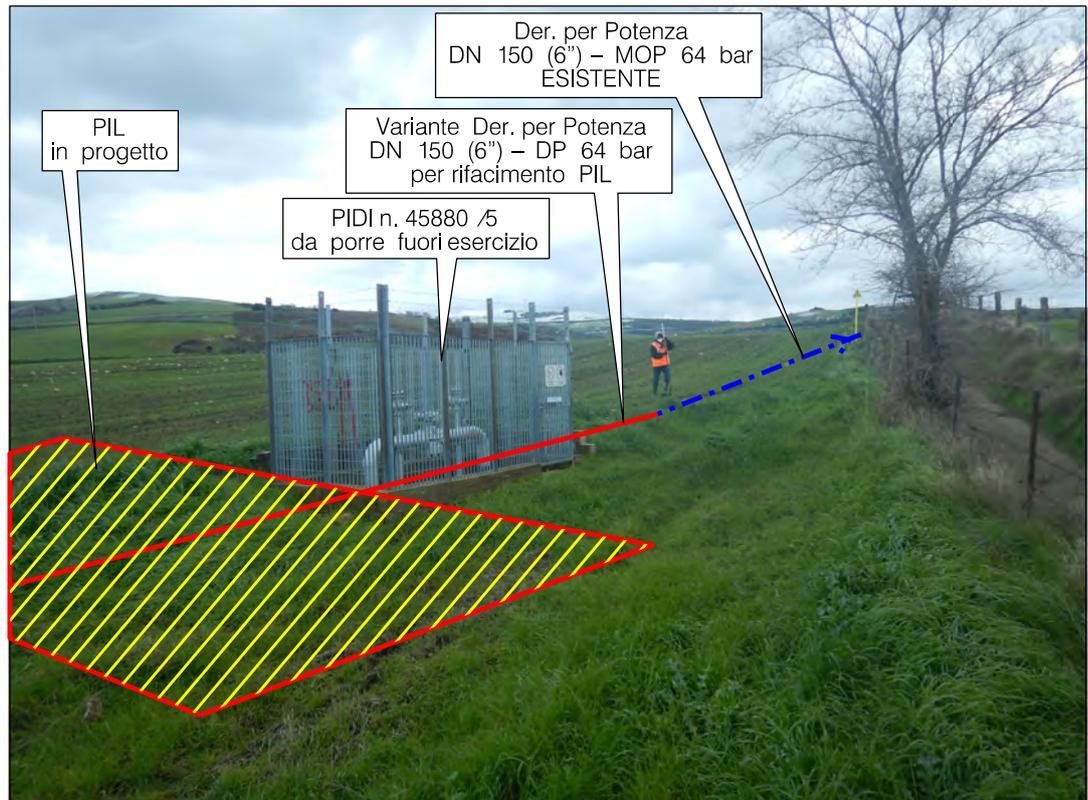

**Variante Der. per Potenza DN 150 (6") DP 64 bar
 per rifacimento PIL 45880/8 e installazione telecomando
 in Comune di Barile (PZ)**

FOTO n. 7


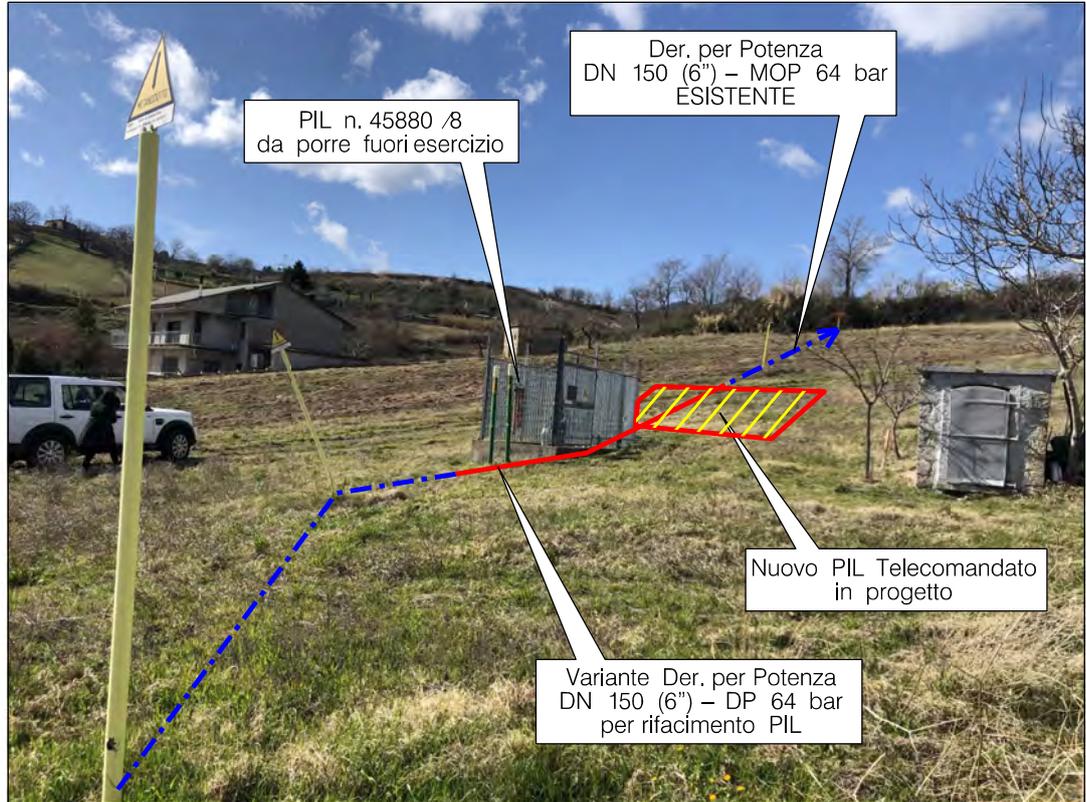


FOTO n. 8

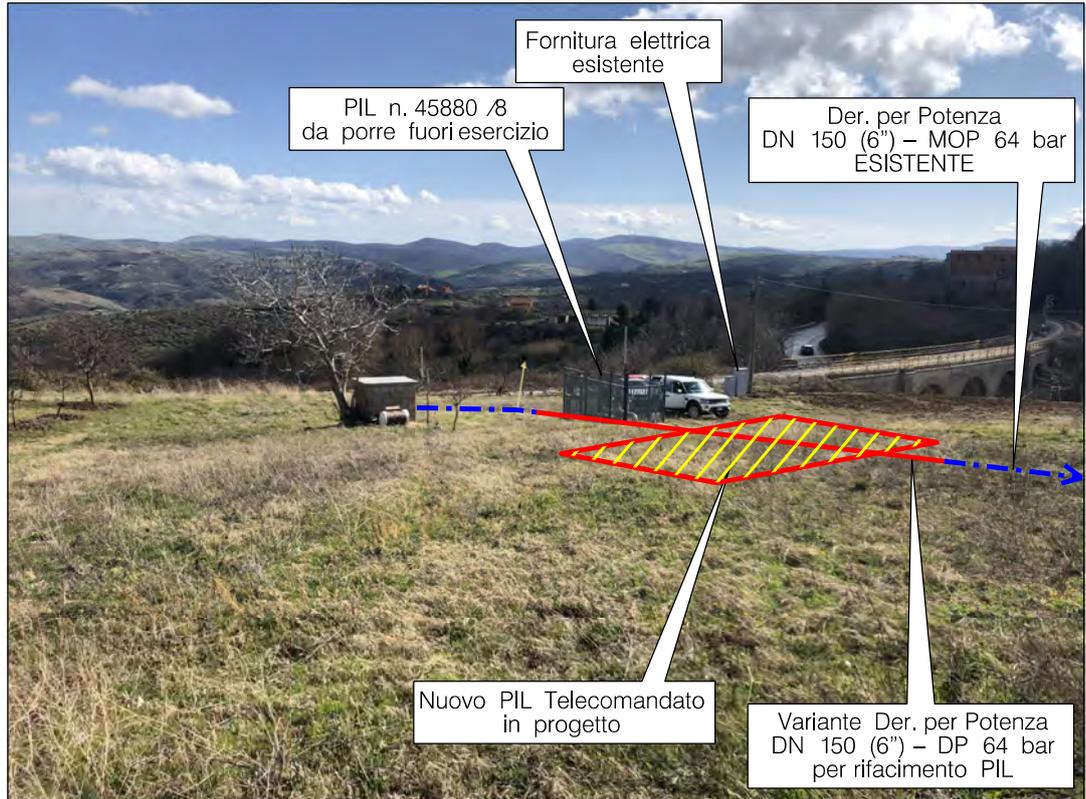

**Variante Der. per Potenza DN 150 (6") DP 64 bar
 per rifacimento PIDI 45880/8.1 e installazione telecomando
 in Comune di Rionero in Vulture (PZ)**

FOTO n. 9


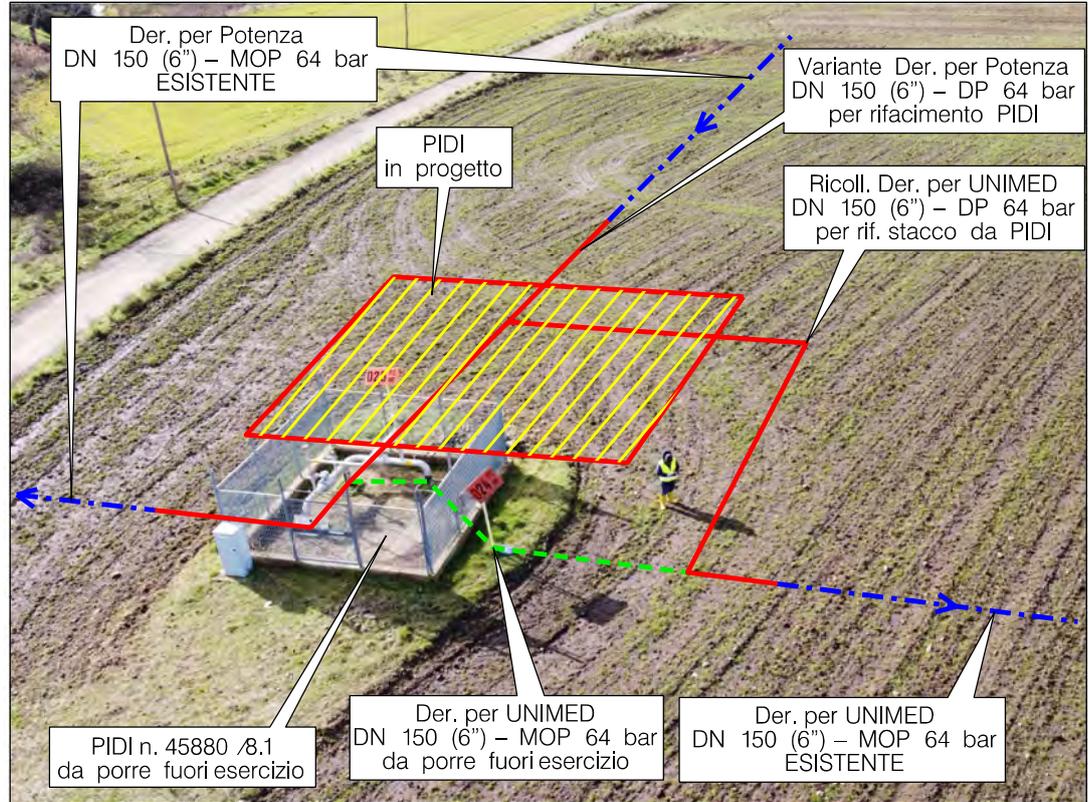


FOTO n. 10

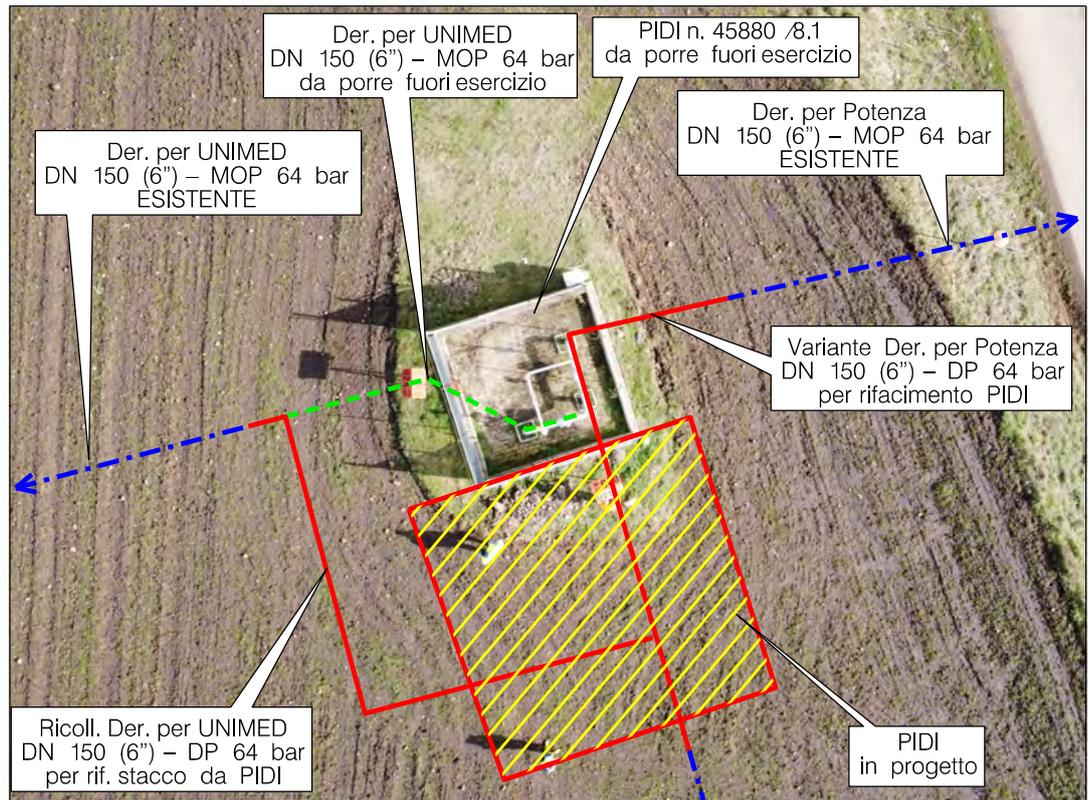


**Variante Der. per Potenza DN 150 (6") DP 64 bar
per rifacimento PIL 45880/10 e installazione telecomando
in Comune di Avigliano (PZ)**

FOTO n. 11



FOTO n. 12

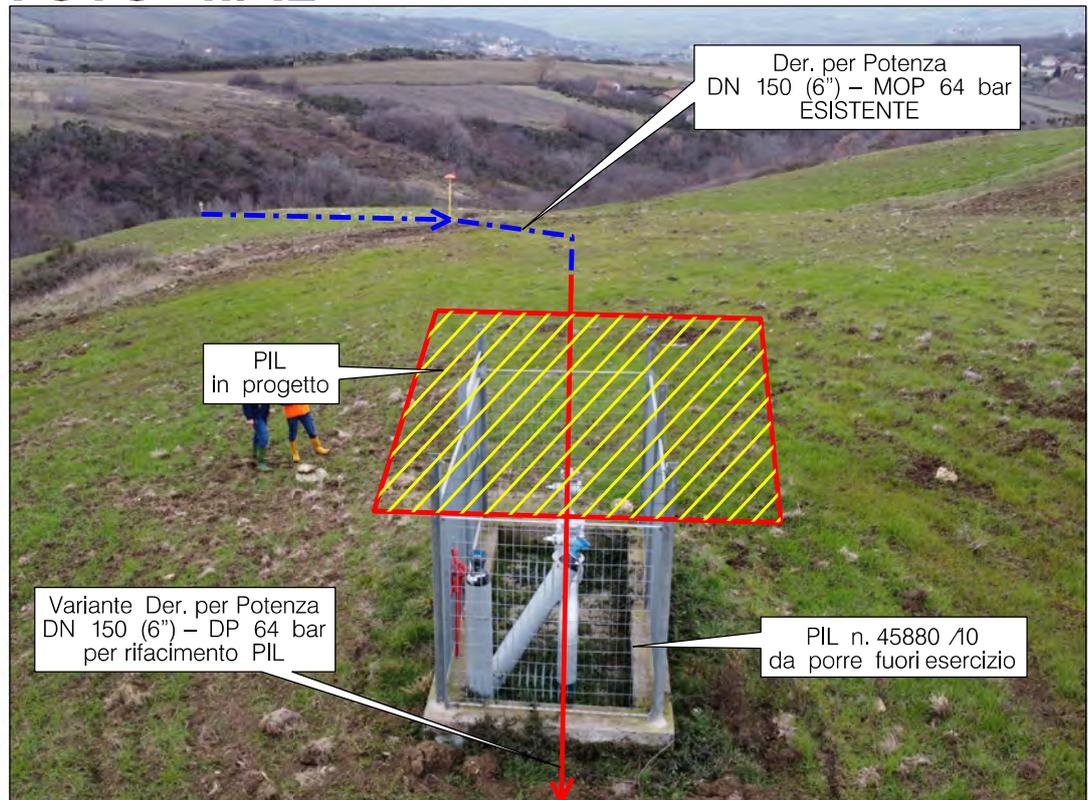

Realizzazione di un nuovo impianto di riduzione tipo HPRS 50 presso l'impianto trappole 4105385/1.1 in localita' Stompagno in Comune di Potenza (PZ)

FOTO n. 13

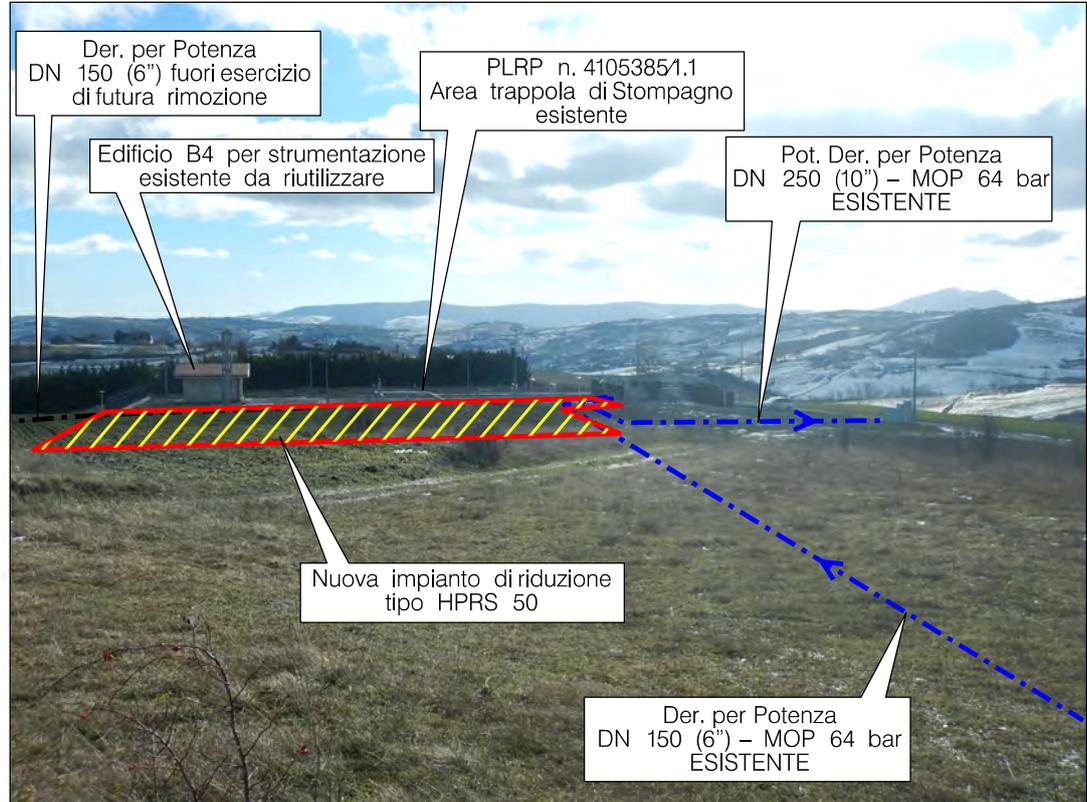


FOTO n. 14

