

Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica di Sulcis

Installazione di un nuovo DeSOx sull'unità 2
Studio per la Valutazione di Incidenza

Simulazione dal 01/12/2011 al 01/12/2012

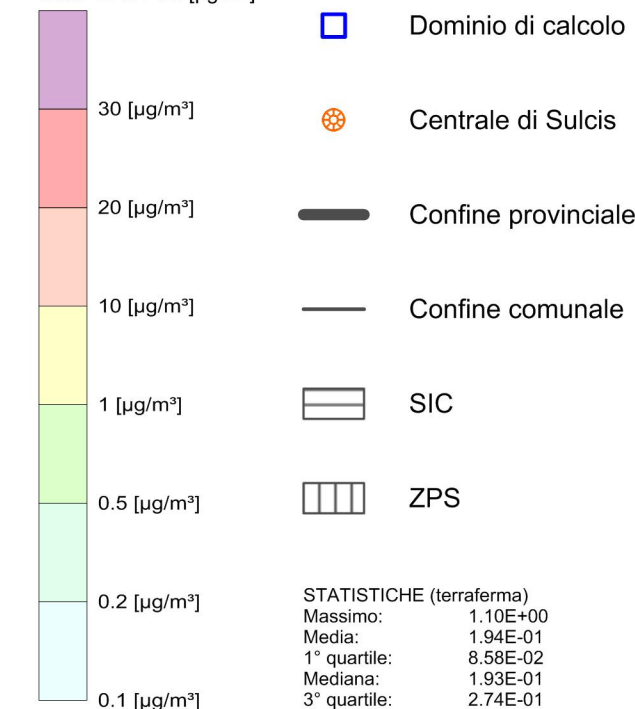


Tavola 4

Scenario: Post Operam

Ricadute delle emissioni
SO₂ - Concentrazione media [µg/m³]
(protezione della vegetazione)
Livello Critico (D.lgs. 155/2010): 20 [µg/m³]

Max: 1.10E+00 [µg/m³]



Sistema di Riferimento
Datum: WGS84
Proiezione: UTM fuso 32 Nord

