


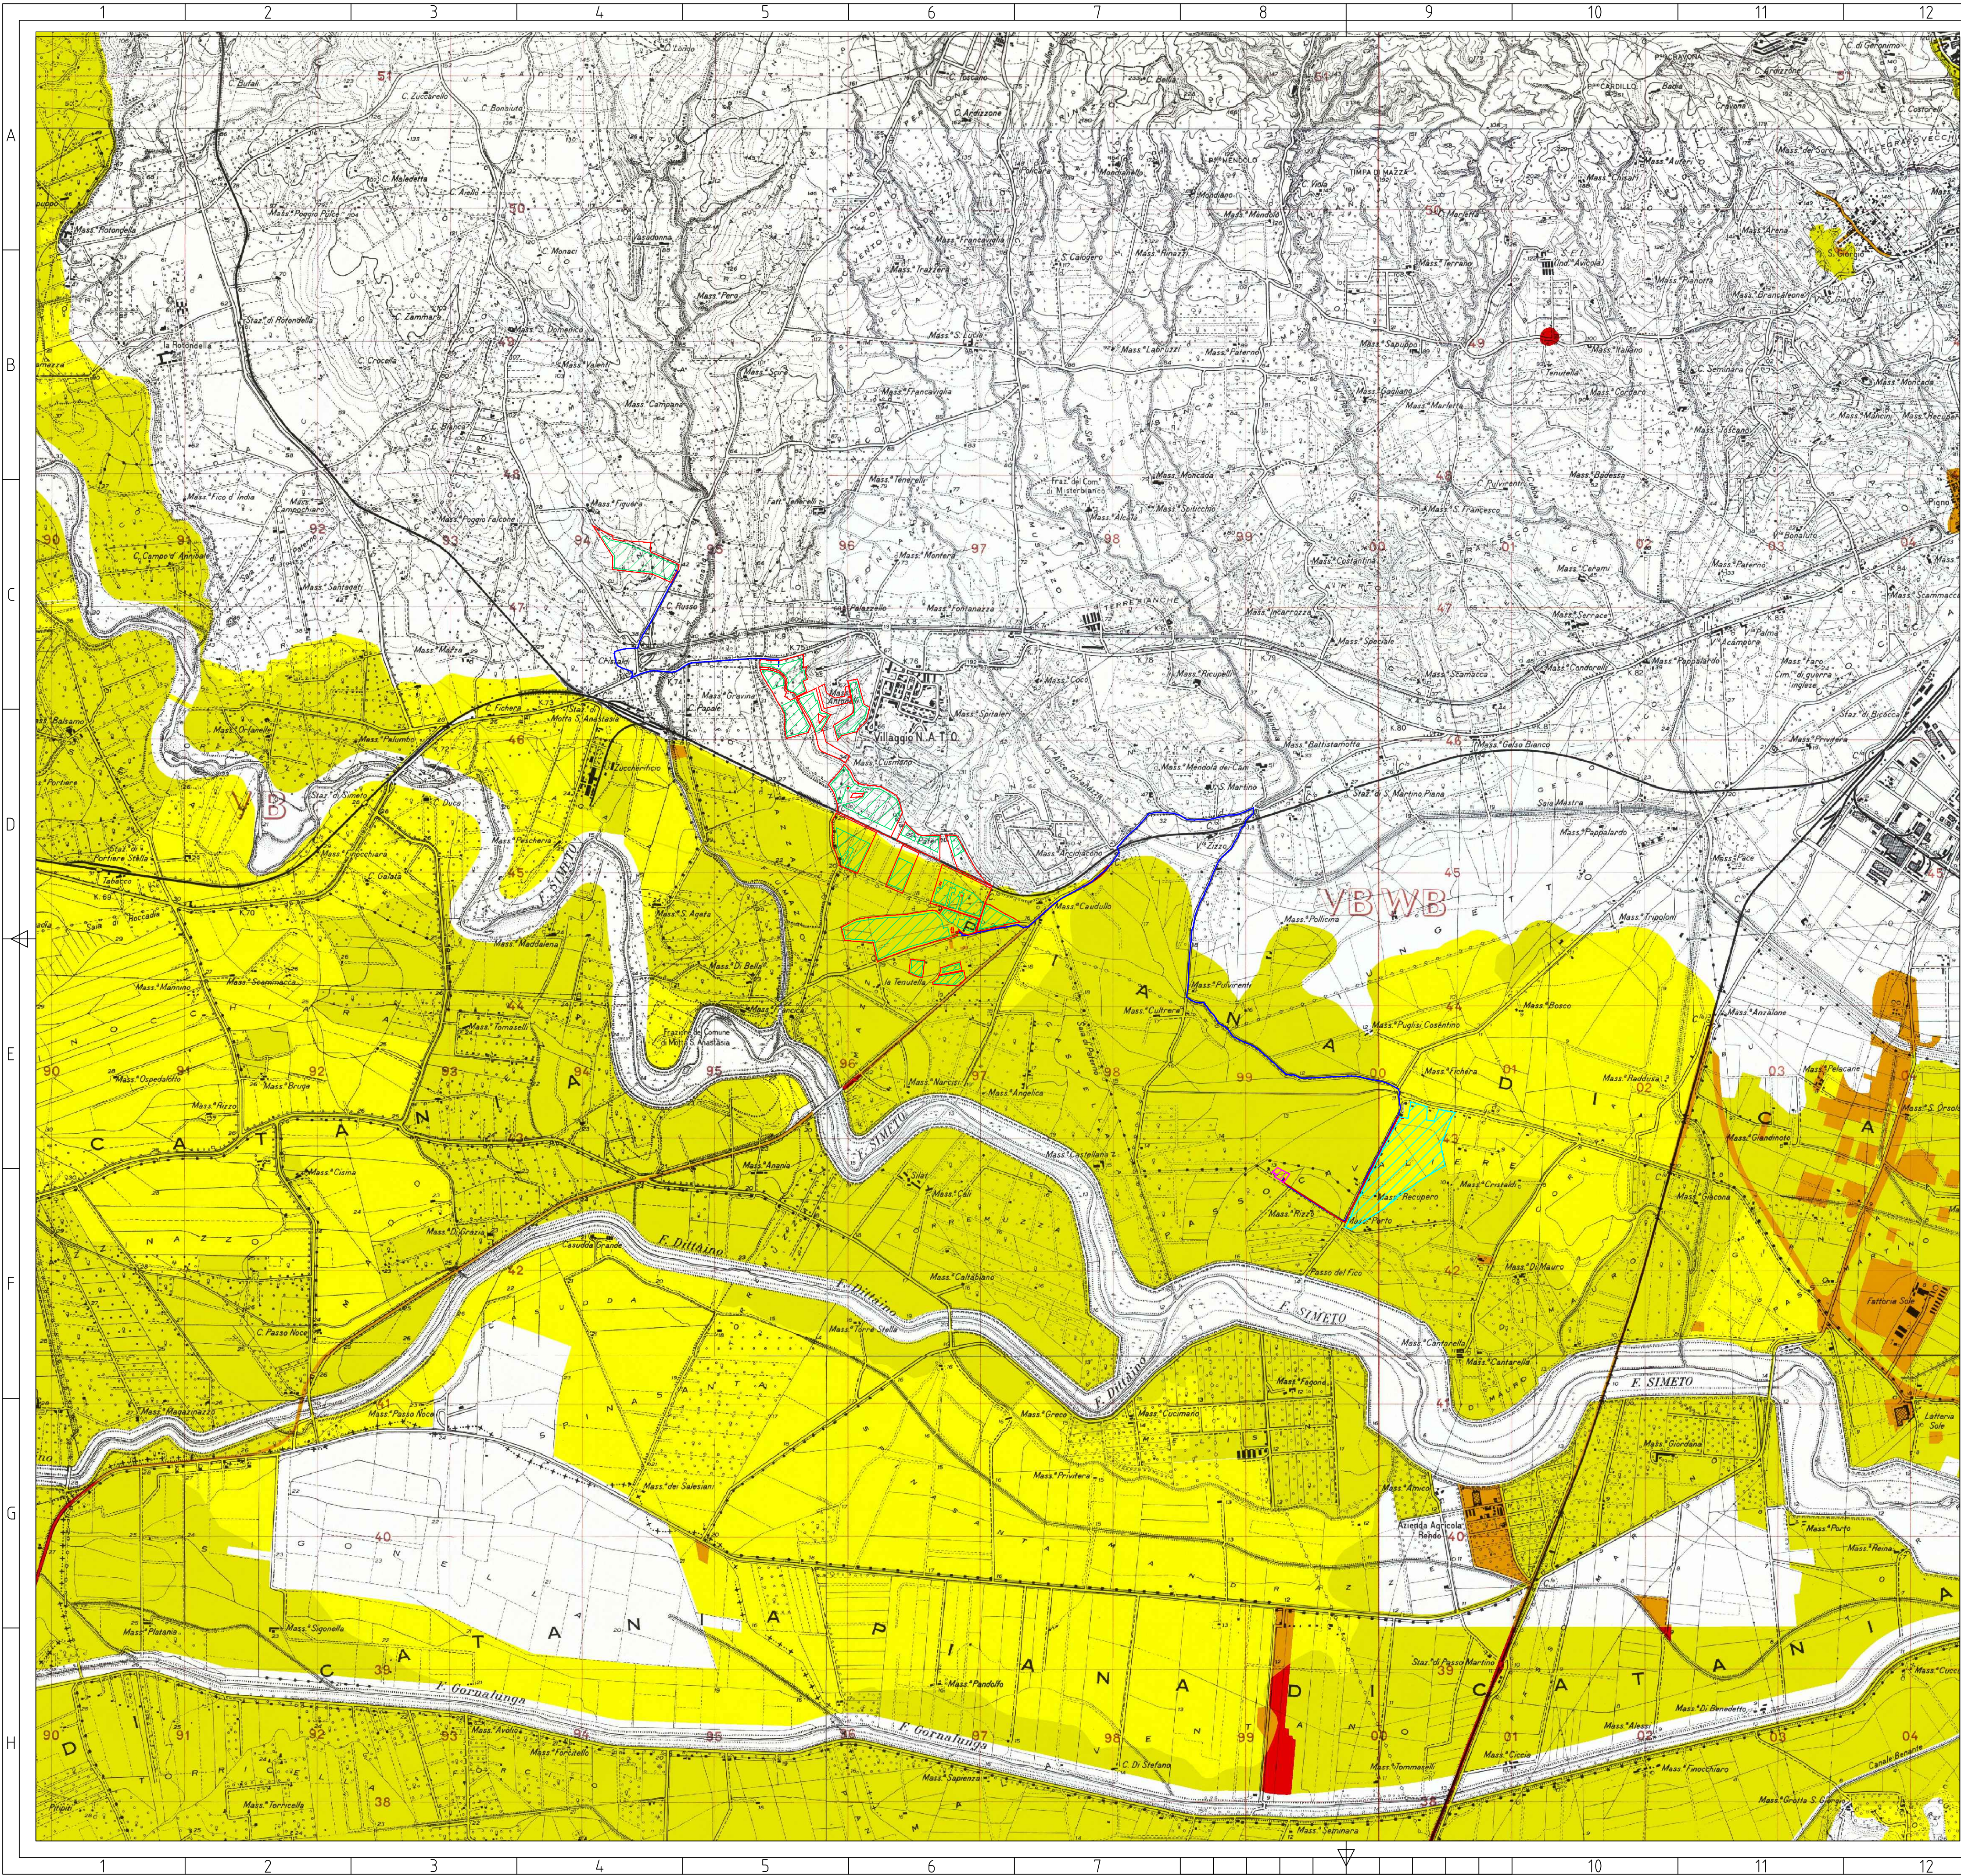

LEGENDA

- Area di progetto
- Area d'impianto
- Elettrodotto MT 30 kV
- Elettrodotto AT 150 kV
- SSE Utente
- SE Terna Pantano d'Arce

Rischio idraulico

- R1
- R2
- R3
- R4

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DENOMINATO
"VARNA SOLAR" DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 45 MW
POSIZIONATO A TERRA, SITO IN CONTRADA PULVIRENTI,
COMUNE DI Belpasso (CT) E TRA LE CONTRADE FONTANAZZA,
BLANCO E FIUMAZZO, COMUNE DI CATANIA (CT)

Codice elaborato	Data	Livello progettazione	Emesso	Verificato	Approvato	REV.
09 - VASR - T10	Novembre 2022	Definitivo	Ing. M.C. Di Marco	Ing. M.C. Di Marco	Ing. M.C. Di Marco	00

ELABORATO:
INQUADRAMENTO TERRITORIALE:
RISCHIO IDRAULICO

SCALA: 1:25.000TAVOLA: 1/1

gnrc
INGEGNERIA

SOCIETA' PROPONENTE:

VARNA SOLAR S.R.L.
Via Michelangelo Buonarroti 39
20145 Milano (MI)
P.IVA 11944700969
Pec: varnasolar@legalmail.it

TIMBRI E FIRME:

E-PRIMA
E-PRIMA S.R.L.
Via Manganeli 20/G
95030 Nicolosi (CT)
tel:095914116 - cell:339553392
email:info@e-prima.eu

PROGETTAZIONE:

TIMBRI E FIRME:

ORIENTAMENTO

SCALA METRICA