


GALLERIA GUINZA - LUNGHEZZA m. 5.969

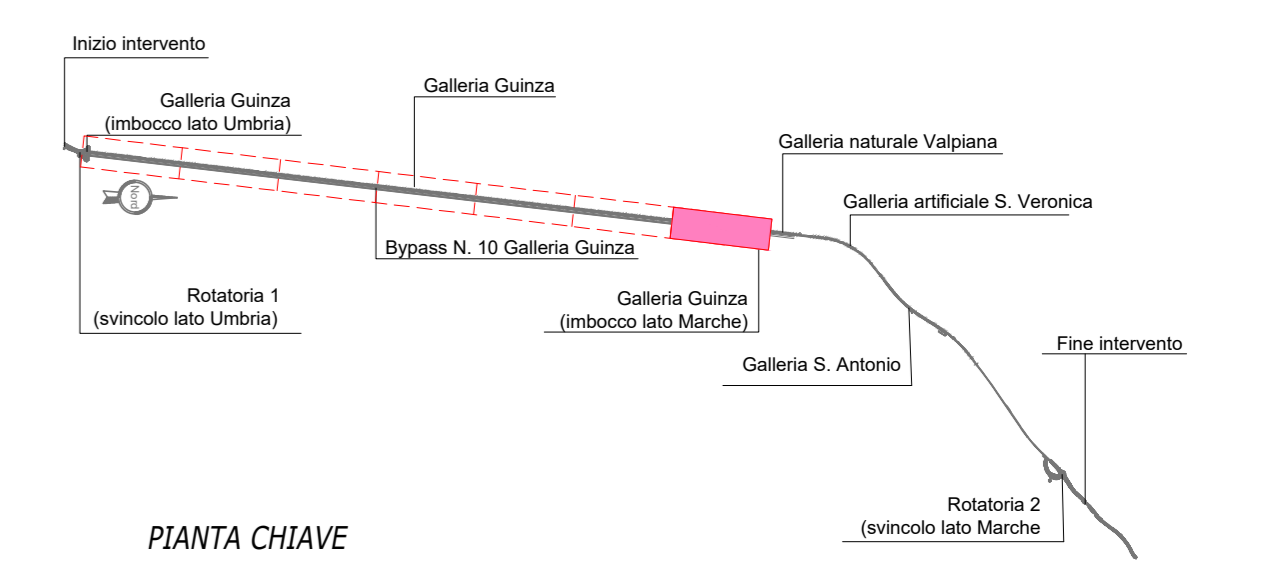

PIANTA CHIAVE

LEGENDA DEI SIMBOLI	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	COLONNINA SOS IN ARMADIO CON ORNATI COPPIA MANICHERIA 23 m
	PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE MONOFASICO CON RETROSCHEMA FRECCIA/VOCE FULL COLOR E PANNELLO ALFANUMERICO
	LANTERNA SEMAFORICA
	CARTELLI LUMINOSI BIFASICO INDICANTE DISTANZA DA ZONE AL PERICOLO
	CARTELLI LUMINOSI INDICANTE COLONNINA SOS CON ESTINTORI E ORNATI
	CARTELLI LUMINOSI PER INDICAZIONE ORNATI
	CARTELLI INDICANTE PAZZOLA DI SOSTA
	CARTELLI DI PREAVVISO PAZZOLA DI SOSTA
	CENTRALINA CONTROLLO TRAFFICO
	CAVO DI ENERGIA RESISTENTE AL FUOCO
	CAVO DI ALIMENTAZIONE VALVOLE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
	CAVO DI ALIMENTAZIONE LANTERNE SEMAFORICHE
	VALVOLA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
	CASSETTA DI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO

TABELLA CAVI				
LINEA N.	UTENZA	CAVO TIPO	LUNGHEZZA LINEA (m)	SEZIONE CAVO TIPO (mm²)
QSC1A.1	ARMADI SOS	FTG18M16	1995	4(1x25H1G16)
QSC1A.2	PMV	FTG18M16	1915	4(1x35H1G16)
QSC1A.3	SEGNALETICA LUMINOSA DX	FTG18M16	1995	4(1x10)
QSC1A.4	SEGNALETICA LUMINOSA SX	FTG18M16	2070	4(1x10)
QSC1A.5	LANTERNE SEMAFORICHE	FTG18M16	1230	506
QSC1A.6	ELETTROVALVOLE A DILUVIO	FTG18M16	1995	3G10
QSC1A.7	ARMADI SOS	FTG18M16	1985	4(1x25H1G16)
QSC1A.8	PMV	FTG18M16	1830	4(1x35H1G16)
QSC1A.9	SEGNALETICA LUMINOSA DX	FTG18M16	1985	4(1x10)
QSC1A.10	SEGNALETICA LUMINOSA SX	FTG18M16	1985	4(1x10)
QSC1A.11	LANTERNE SEMAFORICHE	FTG18M16	1230	506
QSC1A.12	ELETTROVALVOLE A DILUVIO	FTG18M16	1985	3G10
QSC1A.13	ARMADI SOS	FTG18M16	1915	4(1x25H1G16)
QSC1A.14	PMV	FTG18M16	1825	4(1x35H1G16)
QSC1A.15	SEGNALETICA LUMINOSA DX	FTG18M16	1915	4(1x10)
QSC1A.16	SEGNALETICA LUMINOSA SX	FTG18M16	1985	4(1x10)
QSC1A.17	LANTERNE SEMAFORICHE	FTG18M16	1975	506
QSC1A.18	ELETTROVALVOLE A DILUVIO	FTG18M16	1985	3G10

**Sanas**  
GRUPPO FS ITALIANE

**Direzione Tecnica**

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO - FANO  
Tratto Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa  
Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2)  
e del tratto Guinza - Mercatello Ovest (lotto 3)  
1° stralcio

**PROGETTO ESECUTIVO** cod. ANS8

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTE:  
 RACCOMANDAMENTO:   
 TEMPORANEO: PROGETTISTI:

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
 SPECIALISTICHE: *Ing. Riccardo Pavesi - Società Pro Str Di  
 Ordine Ingegneri Provincia di Milano n. 18045*

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
 SPECIALISTICHE: *Ing. Filippo Biondi - Società Pro Str Di  
 Ordine Ingegneri Provincia di Milano n. 18045*

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
*Ing. Massimo Marzoli - Società Eni S.p.A.  
 Ordine Ingegneri Provincia di Genova n. 202*

VEDI IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:  
*Ing. Vincenzo Colone*

PROTOCOLLO: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_\_

**11 - IMPIANTI**  
**11.02 - IM.01 - GALLERIA GUINZA**  
**DISTRIBUZIONE ELETTRICA IMPIANTI SPECIALI - PARTE G**

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
0702M E 2101	T00M01MPP28.pdf	A	1:200

D			
C			
B			
A	EMMISSIONE	FEBBRAIO 2023	VARICHERA BITTANTE BITTANTE
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO