

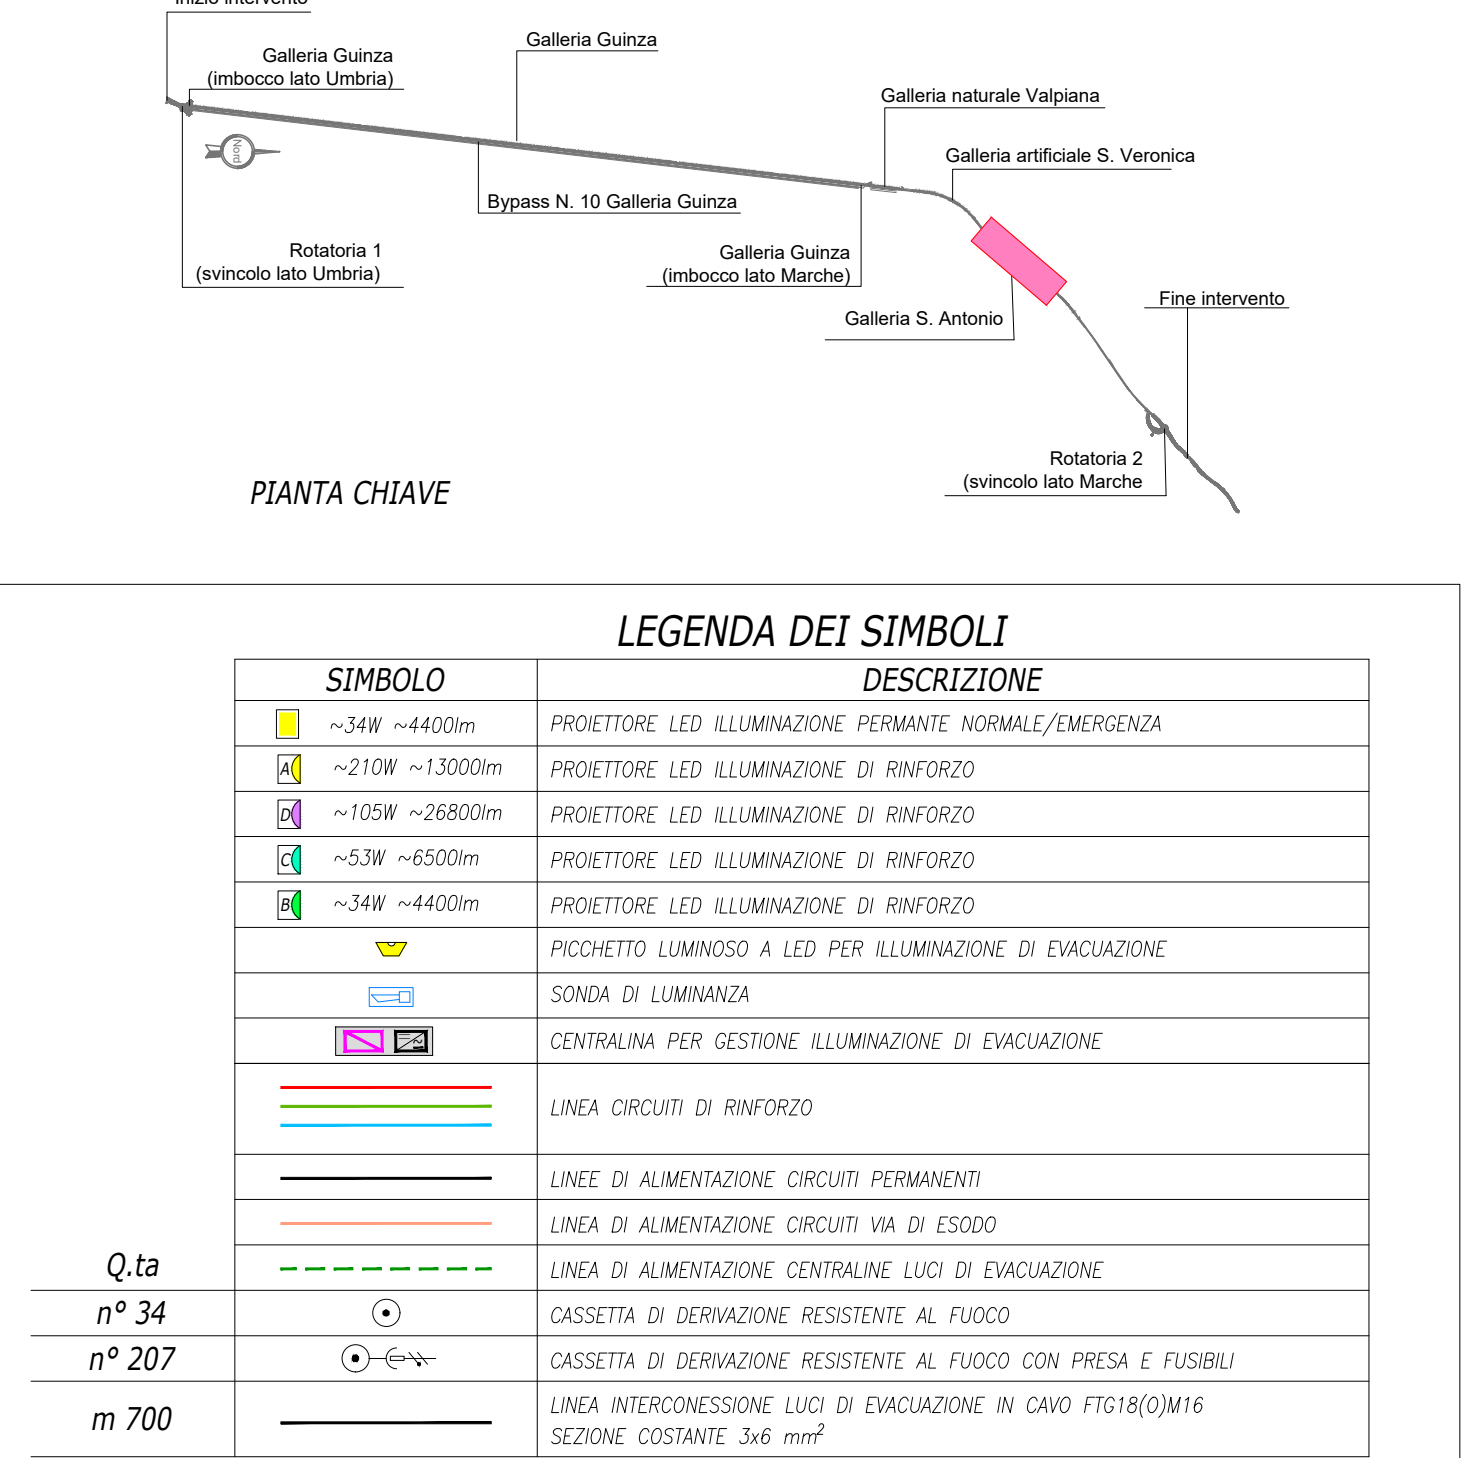
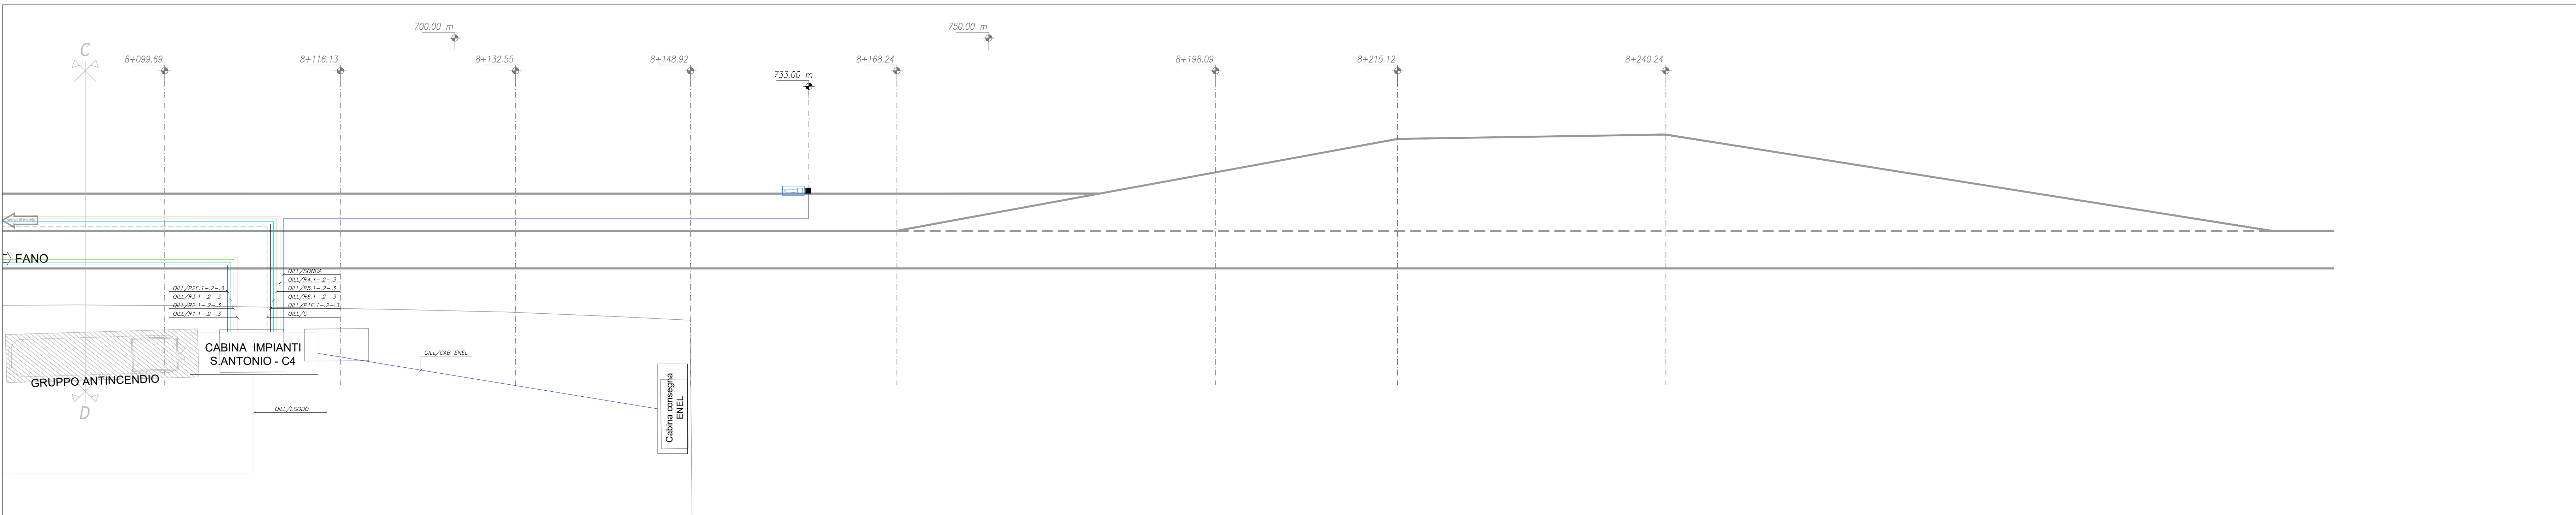
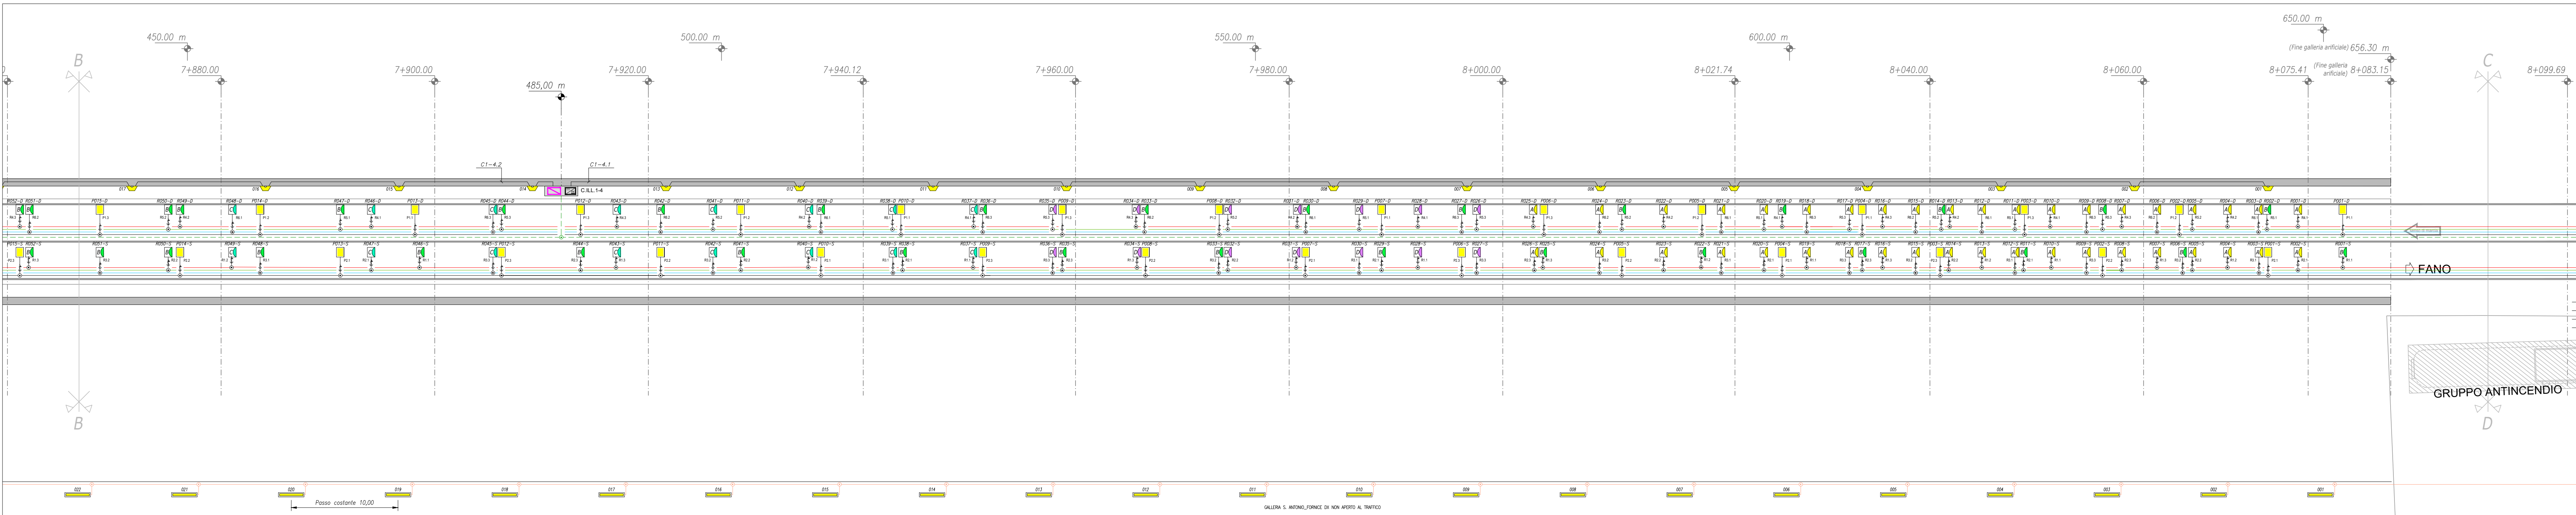


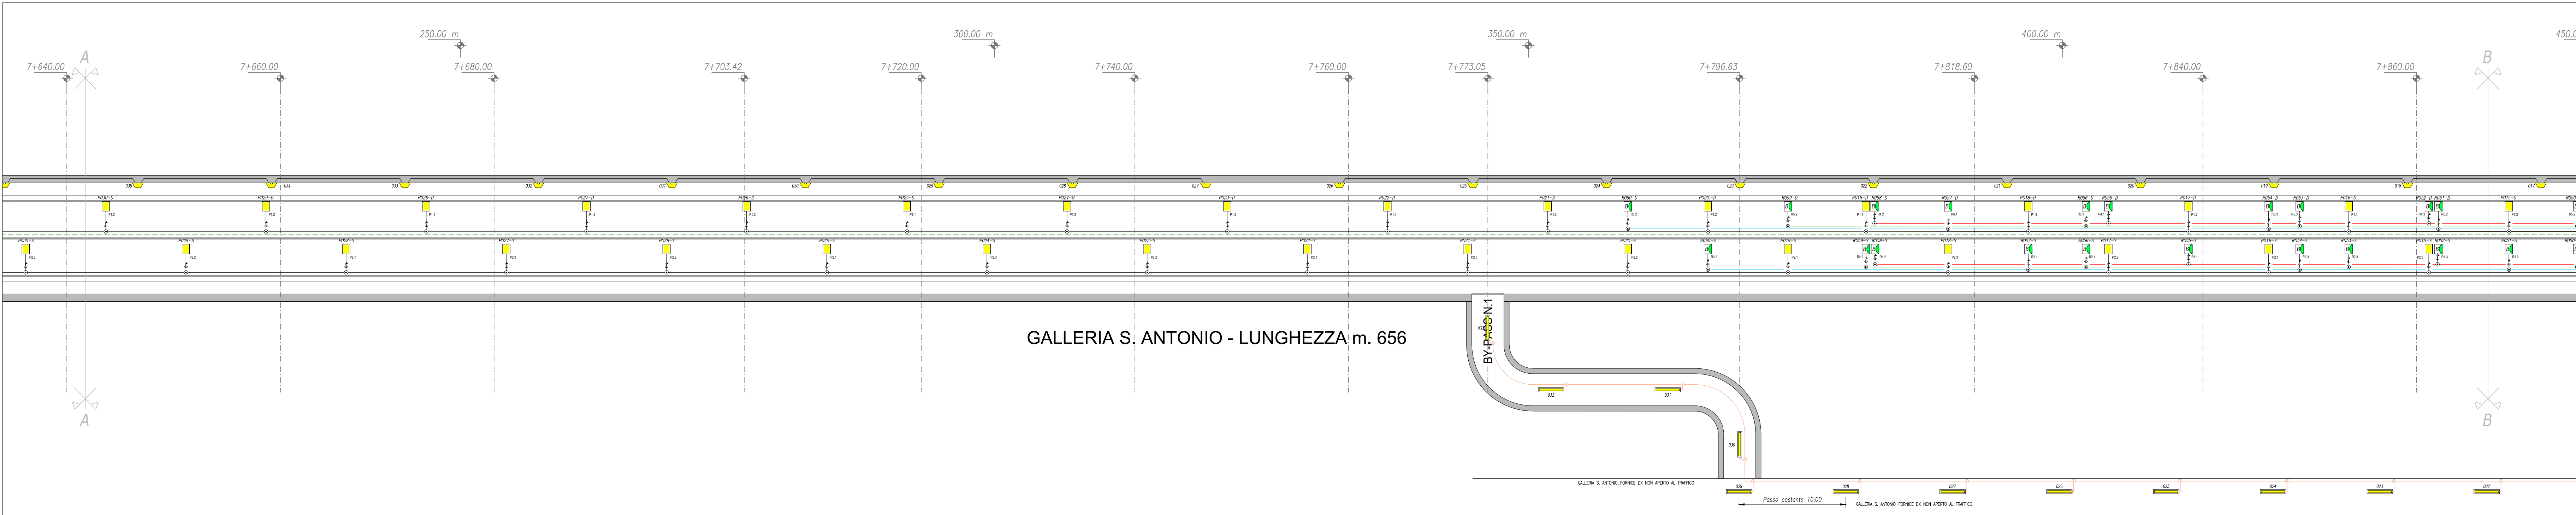

LEGENDA DEI SIMBOLI			
SIMBOLO	DESCRIZIONE		
[Symbol]	~34W ~4400m	PROiettore LED ILLUMINAZIONE PERMANENTE/EMERGENZA	
[Symbol]	~210W ~13000m	PROiettore LED ILLUMINAZIONE DI RINFORZO	
[Symbol]	~105W ~68000m	PROiettore LED ILLUMINAZIONE DI RINFORZO	
[Symbol]	~53W ~6500m	PROiettore LED ILLUMINAZIONE DI RINFORZO	
[Symbol]	~34W ~4400m	PROiettore LED ILLUMINAZIONE DI RINFORZO	
[Symbol]		PROGETTO LUMINOSO A LED PER ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE	
[Symbol]		SONDA DI LUMINANZA	
[Symbol]		CENTRALINA PER GESTIONE ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE	
[Symbol]		LINEA CIRCUITO DI RINFORZO	
[Symbol]		LINEE DI ALIMENTAZIONE CIRCUITI PERMANENTI	
[Symbol]		LINEE DI ALIMENTAZIONE CIRCUITI VIA DI ESODO	
[Symbol]		LINEE DI ALIMENTAZIONE CENTRALINA LUCI DI EVACUAZIONE	
[Symbol]		CASSETTA DI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO	
[Symbol]		CASSETTA DI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CON PRESA E FUSIBILI	
[Symbol]		LINEA INTERSEZIONE LUCI DI EVACUAZIONE IN CAVO FTG180M16	
[Symbol]		SEZIONE COSTANTE 346 mm	

TABELLA CAVI			
LINEA N.	UTENZA	CAVO TIPO	FORMAZIONE SEZIONE CAVO
CABINA 4			
QILLR1.1	RINFORZO 1	FTG18M16	300 2(1x6)
QILLR1.2	RINFORZO 1	FTG18M16	330 2(1x6)
QILLR1.3	RINFORZO 1	FTG18M16	280 2(1x6)
QILLR2.1	RINFORZO 2	FTG18M16	310 2(1x6)
QILLR2.2	RINFORZO 2	FTG18M16	330 2(1x6)
QILLR2.3	RINFORZO 2	FTG18M16	290 2(1x6)
QILLR3.1	RINFORZO 3	FTG18M16	315 2(1x6)
QILLR3.2	RINFORZO 3	FTG18M16	345 2(1x6)
QILLR3.3	RINFORZO 3	FTG18M16	290 2(1x6)
QILLR4.1	RINFORZO 4	FTG18M16	315 2(1x6)
QILLR4.2	RINFORZO 4	FTG18M16	335 2(1x6)
QILLR4.3	RINFORZO 4	FTG18M16	280 2(1x6)
QILLR5.1	RINFORZO 5	FTG18M16	315 2(1x6)
QILLR5.2	RINFORZO 5	FTG18M16	345 2(1x6)
QILLR5.3	RINFORZO 5	FTG18M16	290 2(1x6)
QILLR6.1	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.2	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.3	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.4	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.5	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.6	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.7	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.8	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.9	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.10	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.11	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.12	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.13	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.14	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.15	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.16	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.17	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.18	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.19	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.20	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.21	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.22	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.23	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.24	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.25	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.26	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.27	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.28	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.29	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.30	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.31	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.32	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.33	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.34	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.35	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.36	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.37	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.38	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.39	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.40	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.41	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.42	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.43	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.44	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.45	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.46	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.47	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.48	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.49	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.50	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.51	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.52	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.53	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.54	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.55	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.56	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.57	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.58	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.59	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.60	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.61	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.62	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.63	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.64	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.65	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.66	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.67	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.68	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.69	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.70	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.71	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.72	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.73	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.74	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.75	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.76	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.77	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.78	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.79	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.80	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.81	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.82	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.83	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.84	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.85	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.86	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.87	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.88	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.89	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.90	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.91	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.92	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.93	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.94	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.95	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.96	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.97	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)
QILLR6.98	RINFORZO 6	FTG18M16	360 2(1x6)
QILLR6.99	RINFORZO 6	FTG18M16	295 2(1x6)
QILLR6.100	RINFORZO 6	FTG18M16	325 2(1x6)

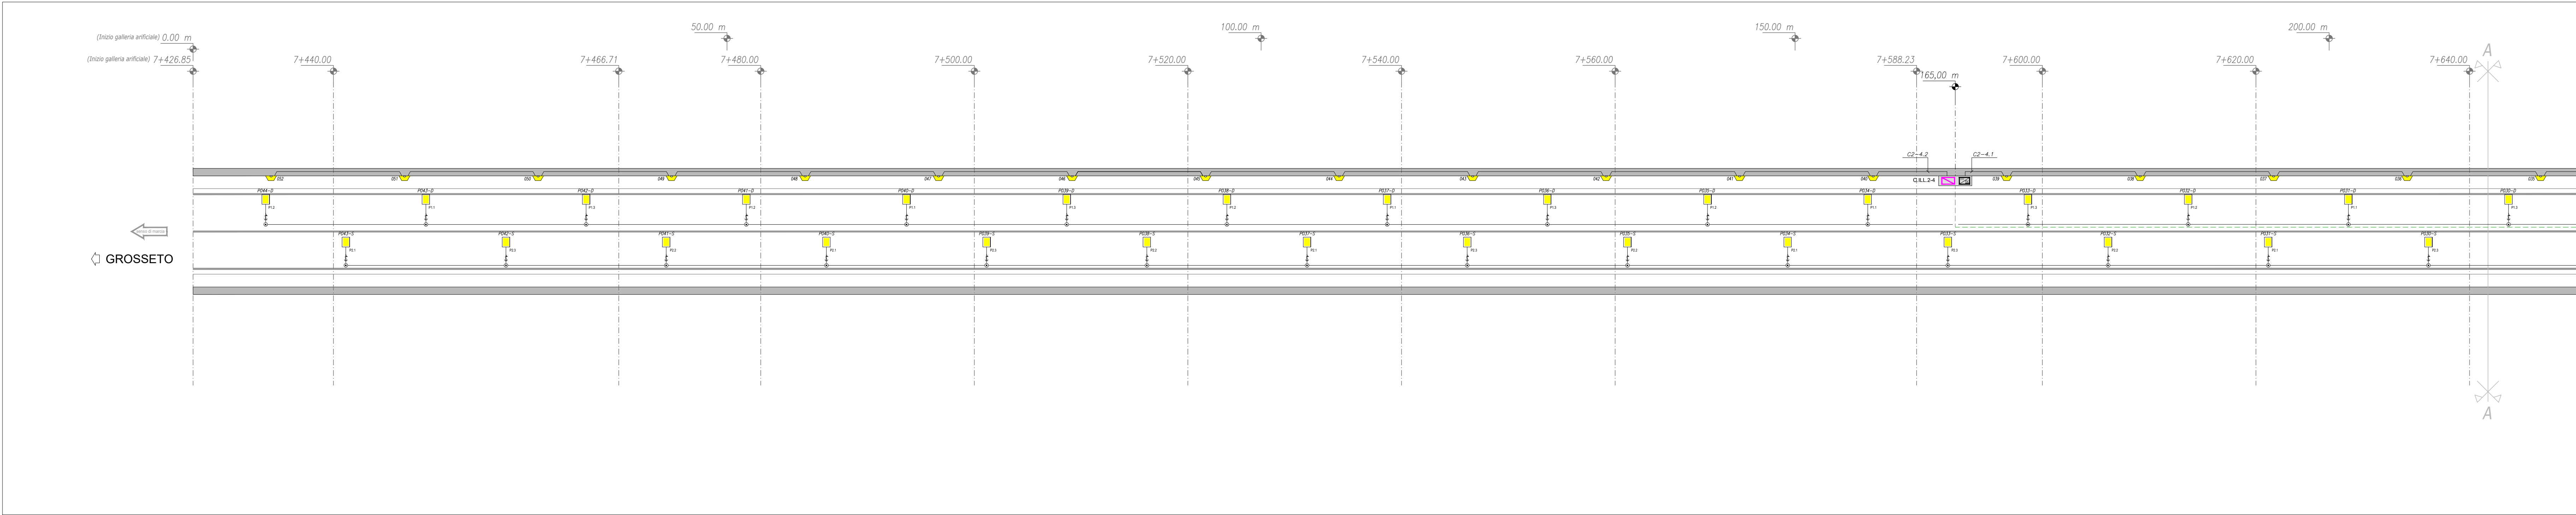

GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Tecnica

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO – FANO
Tratto Selci Lama (E45) – S. Stefano di Gaia
Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2)
e del tratto Guinza – Mercatello Ovest (lotto 3)
1° stralcio

PROGETTO ESECUTIVO

COD. ANS8

PROGETTAZIONE:
RACCOMANDAZIONE:
TEMPORANEE: PROGETTISTI

MANDATARIA:
MANDANTI:
PRO ITER
CIRPA
sinergo

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI:
SPECIALISTE:
Ing. Riccardo Formica - Società Pro Ter Srl
Ing. Riccardo Formica - Società Pro Ter Srl
Ing. Riccardo Formica - Società Pro Ter Srl
Ing. Riccardo Formica - Società Pro Ter Srl

IMPIANTI TECNOLOGICI:
DOTTORE:
Ing. Riccardo Formica - Società Pro Ter Srl
Ing. Riccardo Formica - Società Pro Ter Srl
Ing. Riccardo Formica - Società Pro Ter Srl
Ing. Riccardo Formica - Società Pro Ter Srl

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:
PROTOCOLLO:

DATA:

11 - IMPIANTI
11.05 - IM.04 - GALLERIA S. ANTONIO
DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE

CODICE PROGETTO

NOME FILE

PROGETTO

ELAB.

REVISIONE

SCALA

D

C

B

A

EMMISSIONE

FEBBRAIO 2023

MANCERINI

BITTANTE

BITTANTE

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO