


DA	TRATTA	LUNGHEZZA (m)	CIRCUITO A		CIRCUITO B		CIRCUITO C		CIRCUITO D		CIRCUITO E	
			N. CAVI	FORMAZIONE CAVO	N. CAVI	FORMAZIONE CAVO	N. CAVI	FORMAZIONE CAVO	N. CAVI	FORMAZIONE CAVO	N. CAVI	FORMAZIONE CAVO
MA 01	G11	843	1	3x(1x185)								
G11	G12	884	1	3x(1x185)								
G12	G13	1162	1	3x(1x185)								
G13	G14	626	1	3x(1x185)								
MA 02	G14	40	2	3x(1x185) + 3x(1x60)								
MA 03	G15	277	1	3x(1x185)								
G15	G16	626	1	3x(1x185)								
G16	G17	1137	1	3x(1x185)								
G17	G18	1209	1	3x(1x185)								
G18	G19	978	1	3x(1x185)								
G19	G20	396	1	3x(1x185)								
MA 04	G20	1060	2	3x(1x185) + 3x(1x60)								
MA 11	G20	1060	2	3x(1x185) + 3x(1x60)								
G20	G21	397	1	3x(1x185)								
G21	G22	1090	2	3x(1x185) + 3x(1x60)								
G22	G23	190	1	3x(1x185)								
G23	G24	864	1	3x(1x185)								
MA 05	G24	1107	1	3x(1x185)								
MA 06	G25	440	1	3x(1x185)								
G25	G26	1133	1	3x(1x185)								
G26	G27	612	1	3x(1x185)								
G27	G28	442	1	3x(1x185)								
G28	G29	1060	1	3x(1x185)								
MA 07	G29	807	1	3x(1x185)								
G29	G30	38	2	3x(1x185) + 3x(1x60)								
G30	G31	1826	1	3x(1x185)								
MA 10	G31	39	2	3x(1x185) + 3x(1x60)								
G31	G32	893	1	3x(1x185)								
G32	G33	3886	1	3x(1x185)								
G33	G34	1190	1	3x(1x185)								
G34	G35	1050	1	3x(1x185)								
G35	G36	1122	1	3x(1x185)								
G36	G37	705	1	3x(1x185)								
G37	G38	1133	1	3x(1x185)								
G38	G39	382	1	3x(1x185)								
G39	G40	816	1	3x(1x185)								
G40	G41	373	1	3x(1x185)								
MA 08	G41	41	2	3x(1x185) + 3x(1x60)								
G41	G42	356	1	3x(1x185)								
G42	G43	28	1	3x(1x185)								
G43	G44	1501.93 kV	1	3x(1x185)								

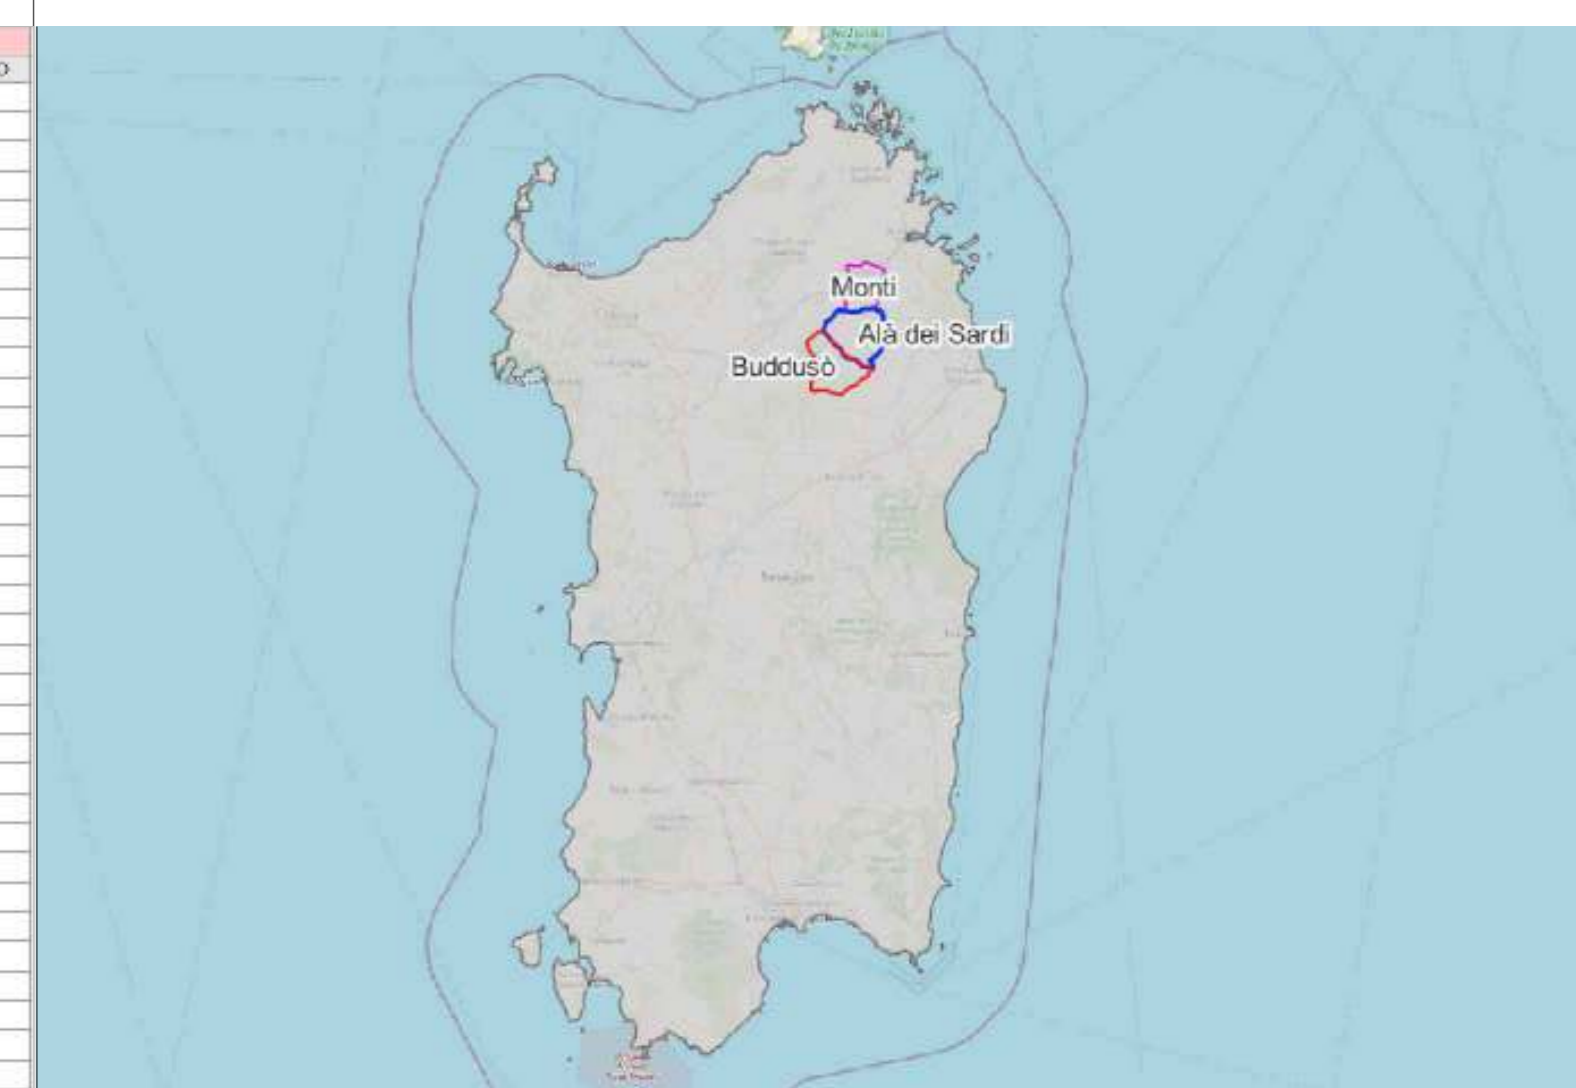

- LEGENDA**
- MA n°... Piazzola di montaggio
 - Circuito A: MA 01 - MA 08
 - Circuito B: MA 03 - MA 02
 - Circuito C: MA 09 - MA 04
 - Circuito D: MA 05 - MA 12 - MA 10
 - Circuito E: MA 11 - MA 06 - MA 07
 - Linea AT 150 kV
 - Giunto Gx
 - SEU 150/33 kV

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003


PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTI ALA' DEI SARDI

Titolo elaborato:
PLANIMETRIA SOTTOCAMPI ELETTRICI MT SU CTR (circuiti)


MT	TL	GD	Prima emissione	12/05/2023	00
REDDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

<p>PROPONENTE</p> <p>PONENTE PRIME S.R.L. Via A. De Gasperi n.8 74023 Grottaglie (TA)</p>	<p>CONSULENZA</p> <p>GE.CO.D'OR S.R.L. Via A. De Gasperi n.8 74023 Grottaglie (TA)</p> <p>PROGETTISTA Ing. Gaetano D'Oronzio Via Goito 14 - Colobraro (MT)</p>
---	---

Codice MAEG066 Formato A0 Scala 1:15.000 Foglio 1/5

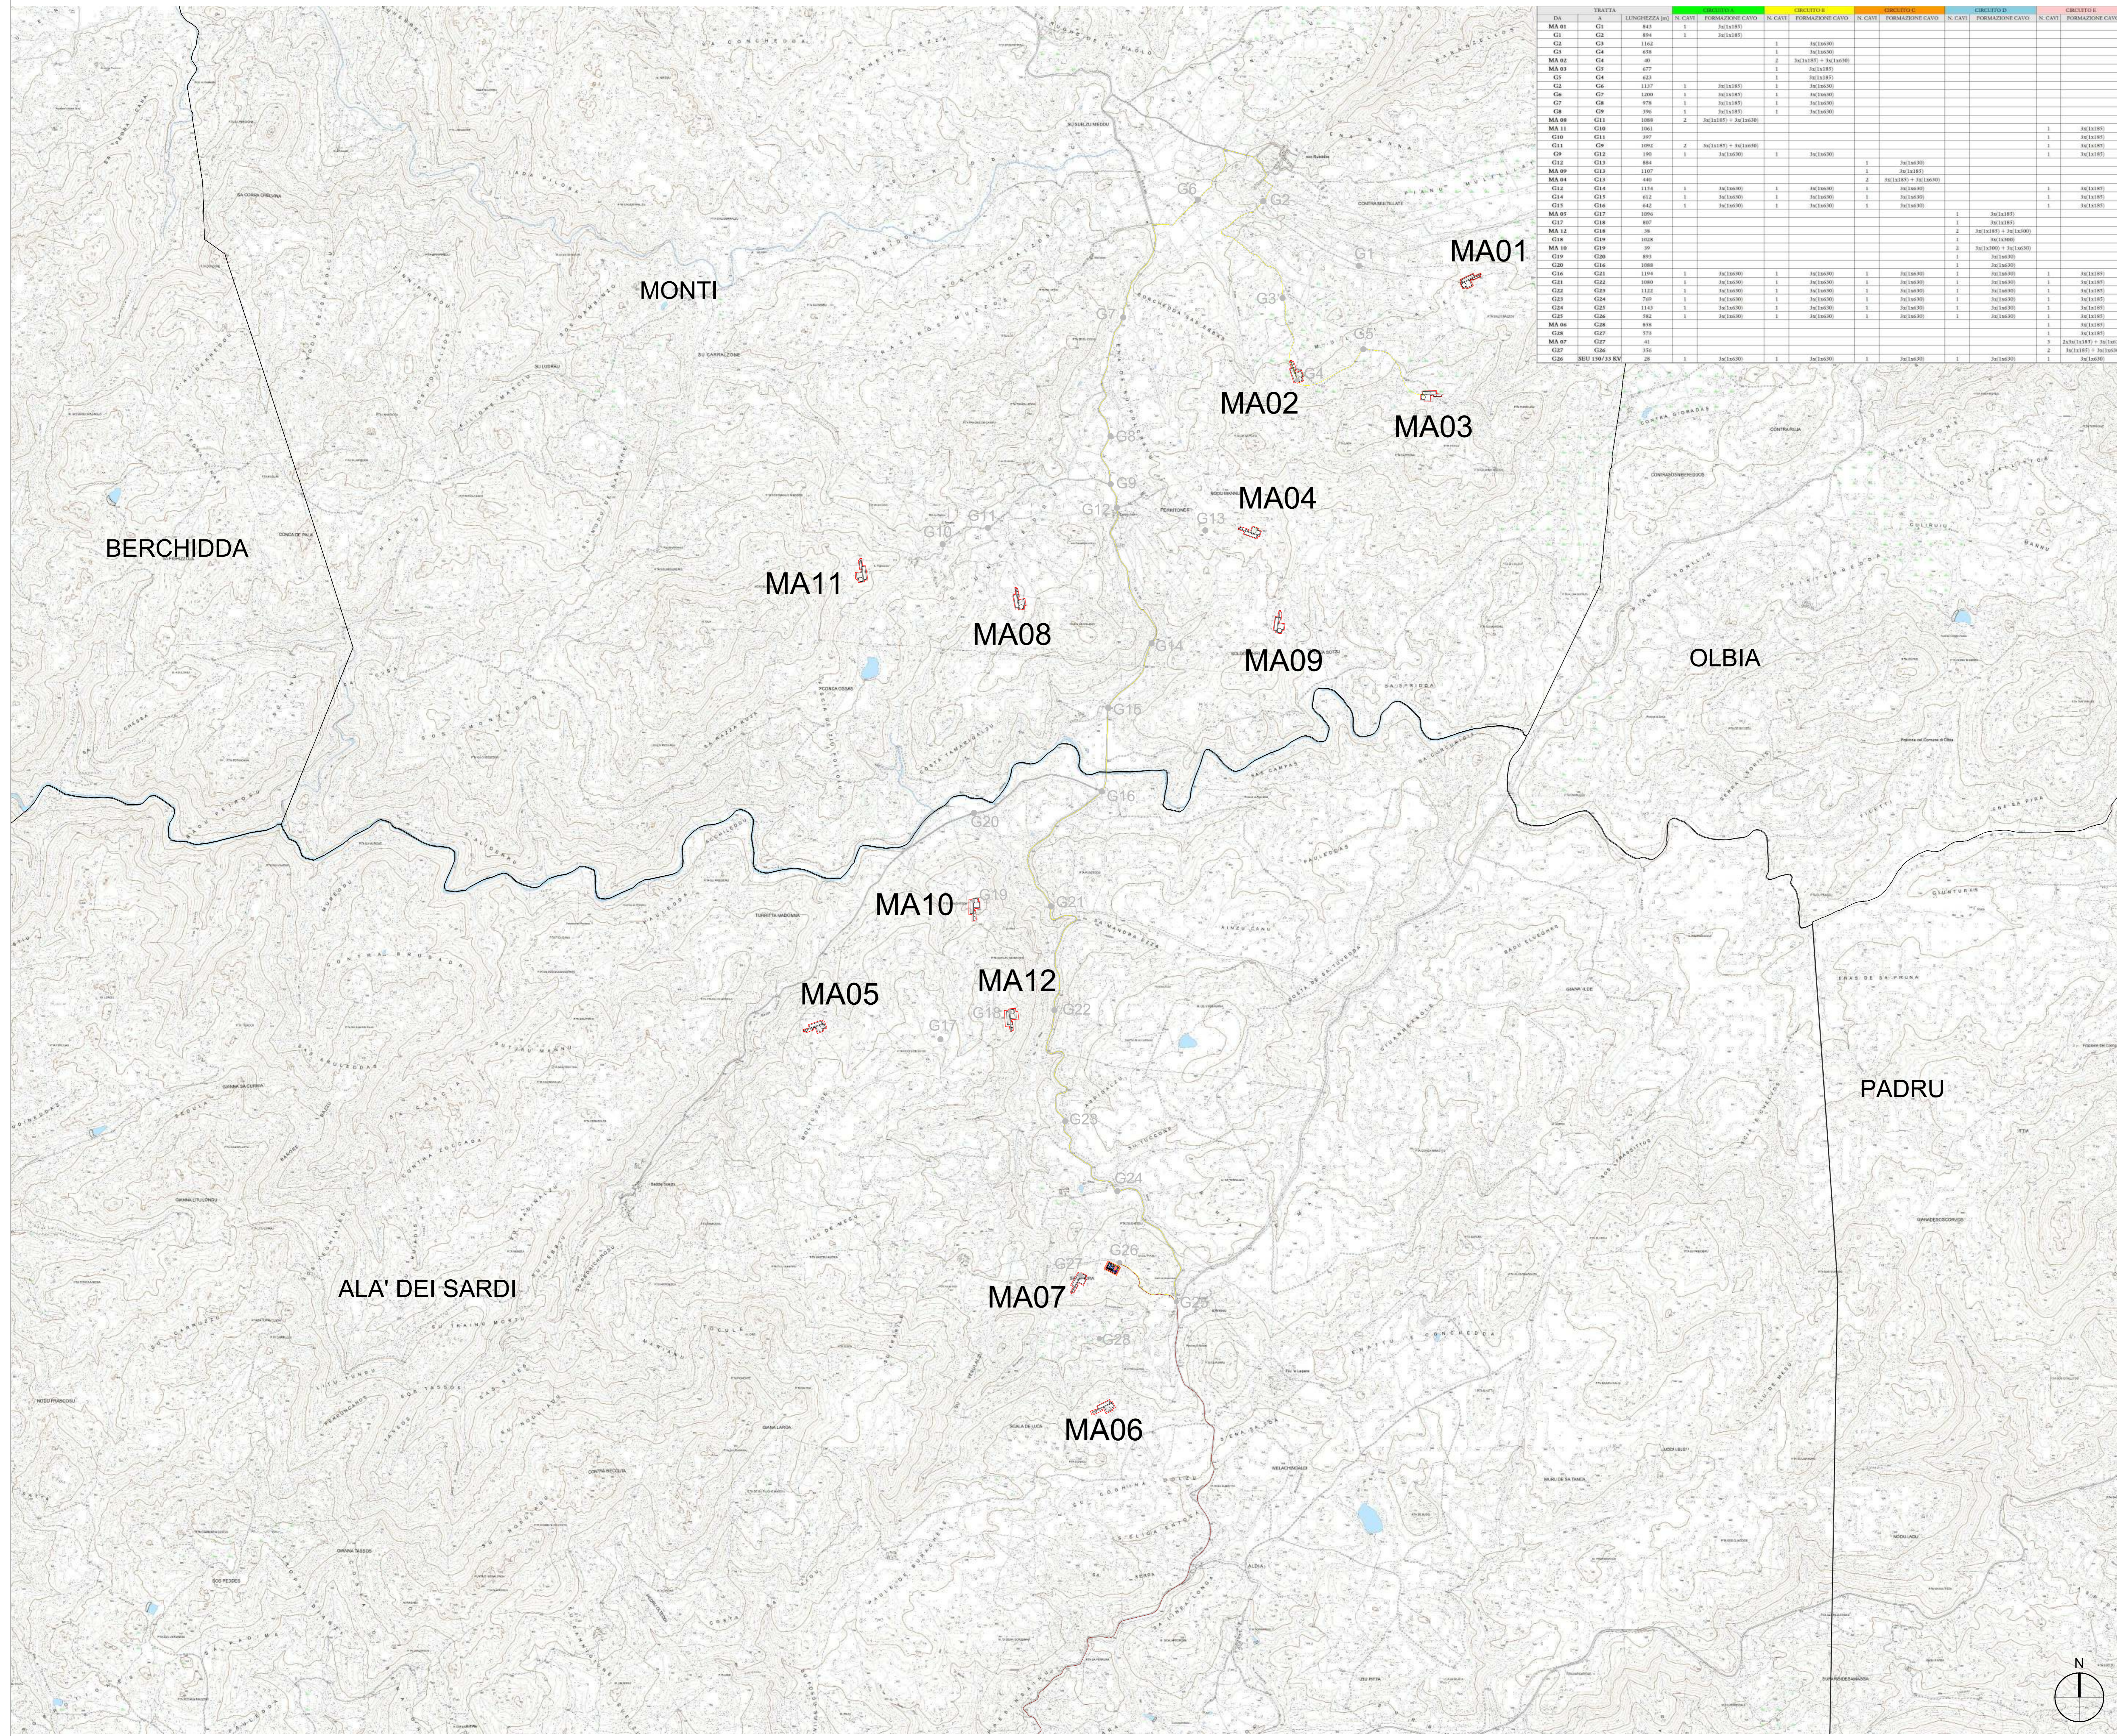

DA	TRATTA	LUNGHEZZA (m)	CIRCUITO A		CIRCUITO B		CIRCUITO C		CIRCUITO D		CIRCUITO E	
			N. CAVI	FORMAZIONE CAVO	N. CAVI	FORMAZIONE CAVO	N. CAVI	FORMAZIONE CAVO	N. CAVI	FORMAZIONE CAVO	N. CAVI	FORMAZIONE CAVO
MA 01	G11	843	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)						
G11	G12	884	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)						
G12	G13	1162	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)						
G13	G14	626	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)						
MA 02	G14	40	2	3x(1x185) + 3x(1x185)								
MA 03	G15	277	1	3x(1x185)								
G15	G16	626	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)						
G16	G17	1137	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)						
G17	G18	1209	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)						
G18	G19	978	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)						
G19	G20	396	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)						
MA 04	G21	1060	2	3x(1x185) + 3x(1x185)								
MA 11	G10	1061									1	3x(1x185)
G10	G11	397									1	3x(1x185)
G11	G12	1092	2	3x(1x185) + 3x(1x185)							1	3x(1x185)
G12	G13	100	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)					1	3x(1x185)
MA 09	G13	1107									1	3x(1x185)
MA 08	G13	440									1	3x(1x185)
G13	G14	1133	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)	2	3x(1x185) + 3x(1x185)			1	3x(1x185)
G14	G15	612	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)			1	3x(1x185)
G15	G16	442	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)			1	3x(1x185)
MA 05	G17	1060									1	3x(1x185)
G17	G18	807									1	3x(1x185)
MA 12	G18	38									1	3x(1x185) + 3x(1x185)
G18	G19	1026									1	3x(1x185)
MA 10	G19	39									1	3x(1x185) + 3x(1x185)
G19	G20	893									1	3x(1x185)
G20	G21	1088									1	3x(1x185)
G21	G22	1190	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)			1	3x(1x185)
G22	G23	1050	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)			1	3x(1x185)
G23	G24	1122	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)			1	3x(1x185)
G24	G25	705	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)			1	3x(1x185)
G25	G26	1133	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)			1	3x(1x185)
G26	G27	382	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)			1	3x(1x185)
MA 06	G28	838									1	3x(1x185)
G28	G27	373									1	3x(1x185)
MA 07	G27	41									1	3x(1x185) + 3x(1x185)
G27	G26	356									1	3x(1x185) + 3x(1x185)
G26	SEU 150/33 KV	28	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)	1	3x(1x185)

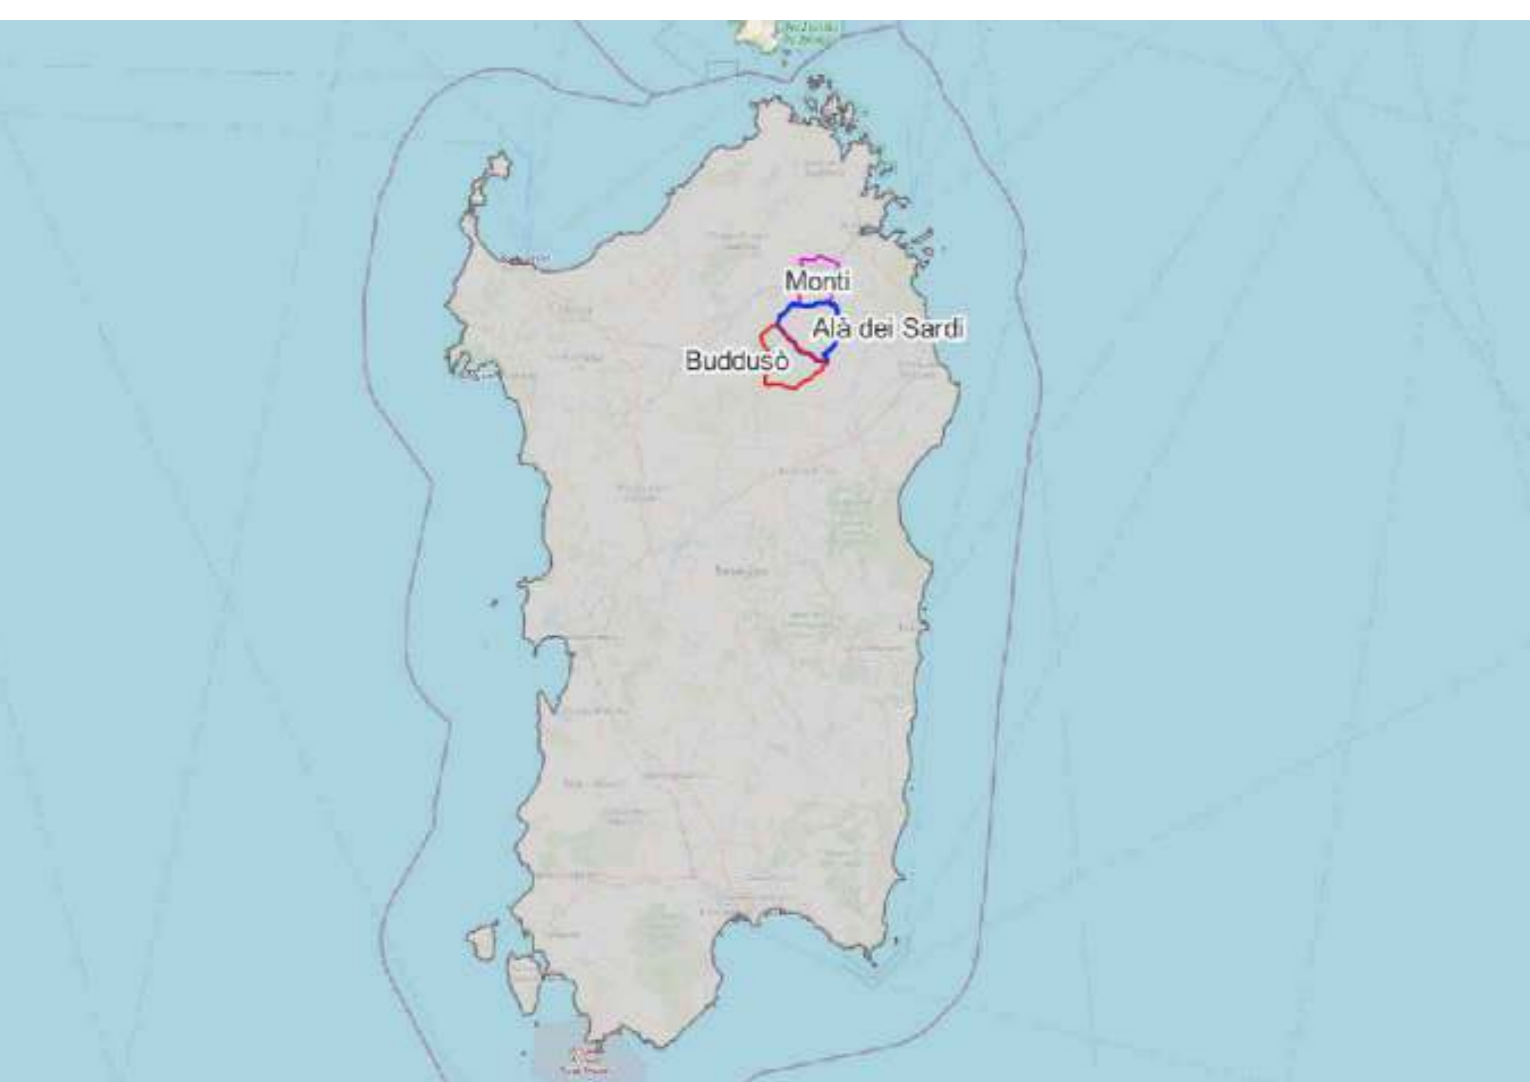

- LEGENDA**
- MA n°... Piazzola di montaggio
 - Circuito A: MA 01 - MA 08
 - Circuito B: MA 03 - MA 02
 - Circuito C: MA 09 - MA 04
 - Circuito D: MA 05 - MA 12 - MA 10
 - Circuito E: MA 11 - MA 06 - MA 07
 - Linea AT 150 kV
 - Giunto Gx
 - SEU 150/33 kV

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003




PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTI ALA' DEI SARDI


Titolo elaborato:
PLANIMETRIA SOTTOCAMPI ELETTRICI MT SU CTR (circuiti)

MT	TL	GD	Prima emissione	12/05/2023	00
REDDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

<p>PROPONENTE</p> <p>PONENTE PRIME S.R.L. Via A. De Gasperi n.8 74023 Grottaglie (TA)</p>	<p>CONSULENZA</p> <p>GE.CO.D'OR S.R.L. Via A. De Gasperi n.8 74023 Grottaglie (TA)</p> <p>PROGETTISTA Ing. Gaetano D'Oronzio Via Goito 14 - Colobraro (MT)</p>
---	---

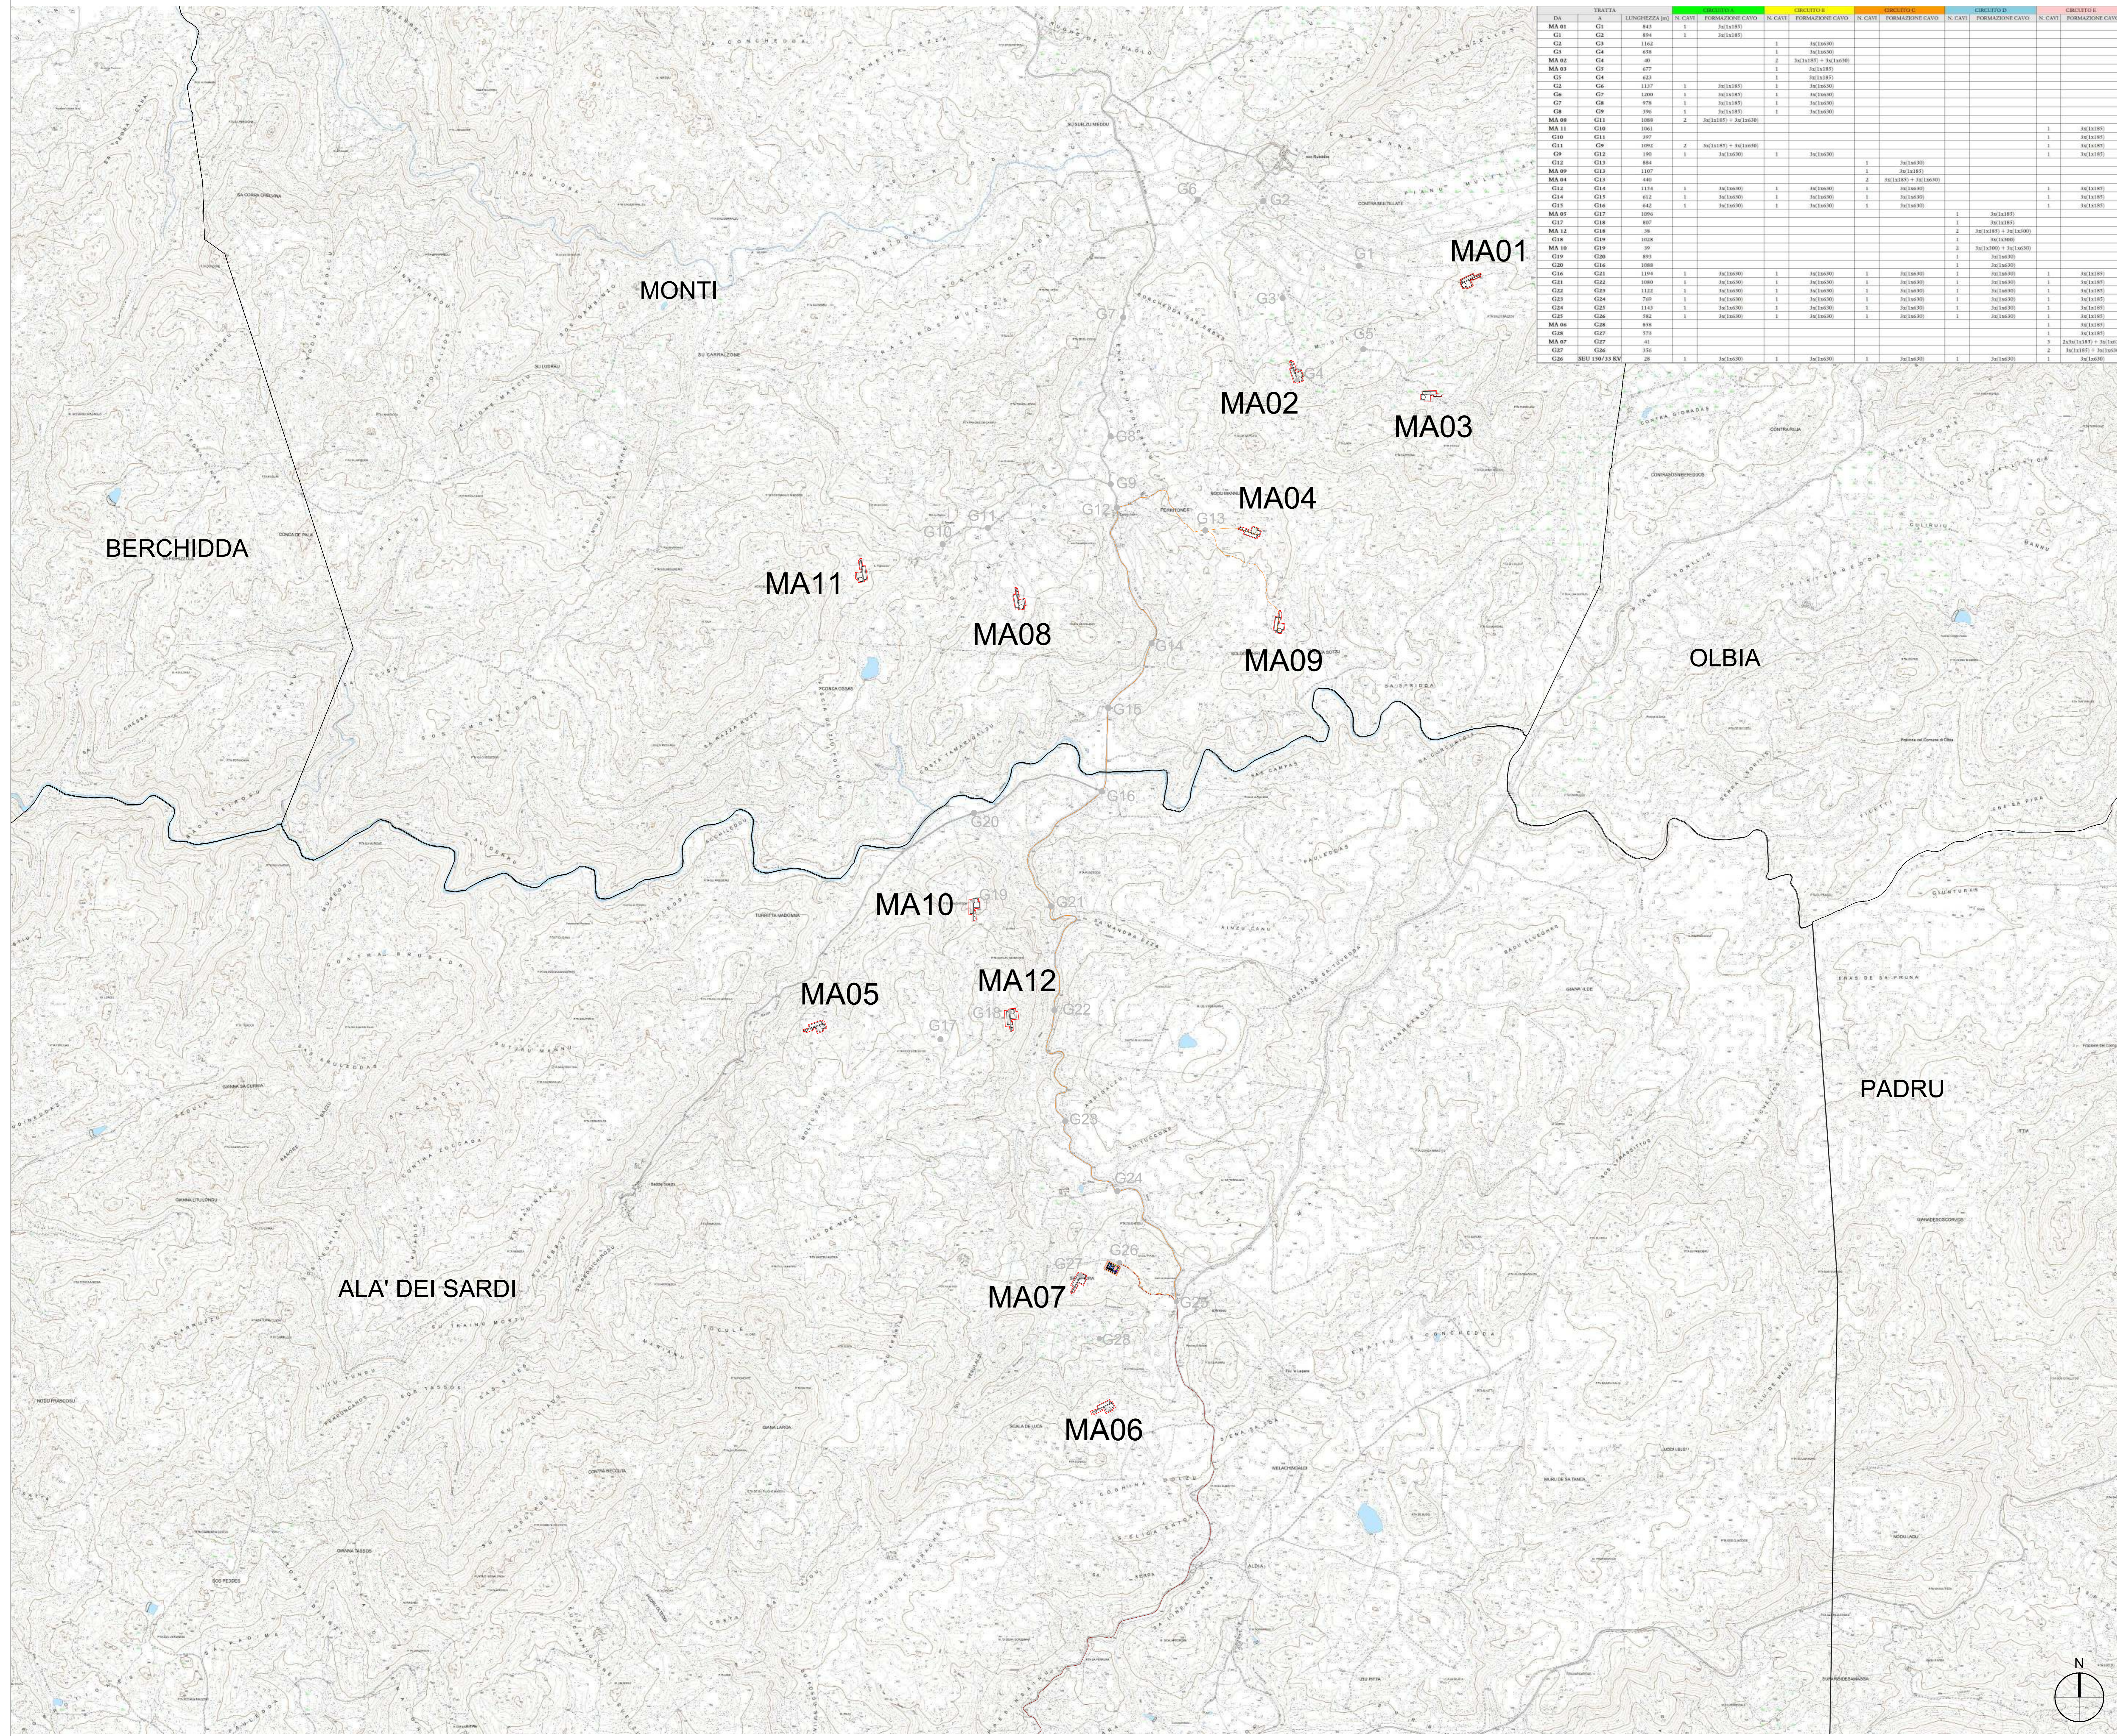

DA	TRATTA	LUNGHEZZA (m)	CIRCUITO A		CIRCUITO B		CIRCUITO C		CIRCUITO D		CIRCUITO E	
			N. CAVI	FORMAZIONE CAVO	N. CAVI	FORMAZIONE CAVO	N. CAVI	FORMAZIONE CAVO	N. CAVI	FORMAZIONE CAVO	N. CAVI	FORMAZIONE CAVO
MA 01	G11	843	1	3x(1x185)	1							
G11	G12	884	1	3x(1x185)	1							
G12	G13	1162	1	3x(1x185)	1							
G13	G14	426	1	3x(1x185)	1							
MA 02	G14	40	2	3x(1x185) + 3x(1x60)								
MA 03	G13	477	1	3x(1x185)								
G14	G15	424	1	3x(1x185)	1							
G15	G16	1137	1	3x(1x185)	1							
G16	G17	1209	1	3x(1x185)	1							
G17	G18	974	1	3x(1x185)	1							
G18	G19	396	1	3x(1x185)	1							
MA 04	G14	1060	2	3x(1x185) + 3x(1x60)								
MA 11	G10	1061									1	3x(1x185)
G10	G11	397									1	3x(1x185)
G11	G12	1090	2	3x(1x185) + 3x(1x60)							1	3x(1x185)
G12	G13	100	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)
MA 09	G13	1107						1	3x(1x185)			
G13	G14	843	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)
MA 08	G13	440						2	3x(1x185) + 3x(1x60)			
G14	G15	1134	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)
G15	G16	412	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)
G16	G17	442	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)
MA 05	G17	1060									1	3x(1x185)
G17	G18	807									1	3x(1x185)
MA 12	G18	38									2	3x(1x185) + 3x(1x60)
G18	G19	1026									1	3x(1x185)
MA 10	G19	39									2	3x(1x185) + 3x(1x60)
G19	G20	893									1	3x(1x185)
G20	G21	1086									1	3x(1x185)
G21	G22	1190	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)
G22	G23	1050	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)
G23	G24	1122	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)
G24	G25	705	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)
G25	G26	1113	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)
G26	G27	362	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)
G27	G28	818									1	3x(1x185)
MA 06	G27	373									1	3x(1x185)
G28	G29	41									2	3x(1x185) + 3x(1x60)
G29	G30	354									2	3x(1x185) + 3x(1x60)
G30	SEU 150/33 KV	28	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)

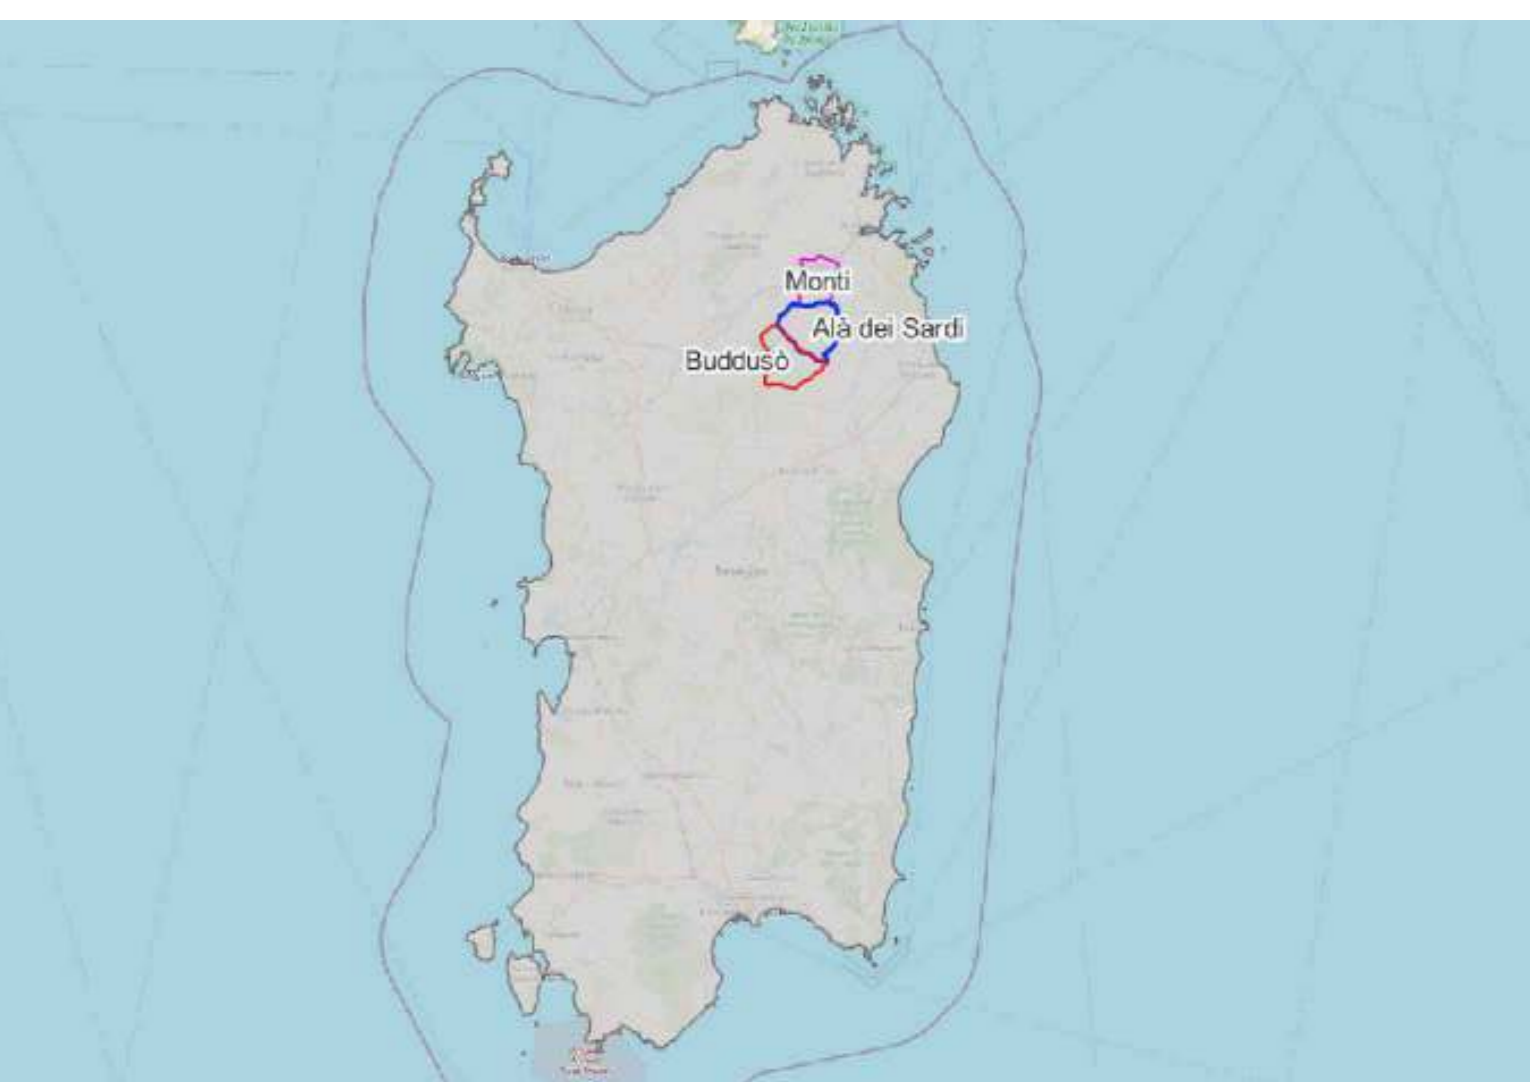

- LEGENDA**
- MA n°...
Piazzola di montaggio
 - Circuito A: MA 01 - MA 08
 - Circuito B: MA 03 - MA 02
 - Circuito C: MA 09 - MA 04
 - Circuito D: MA 05 - MA 12 - MA 10
 - Circuito E: MA 11 - MA 06 - MA 07
 - Linea AT 150 kV
 - Giunto Gx
 - SEU 150/33 kV

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003




PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTI ALA' DEI SARDI


Titolo elaborato:
PLANIMETRIA SOTTOCAMPI ELETTRICI MT SU CTR (circuiti)

MT	TL	GD	Prima emissione	12/05/2023	00
REDDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

<p>PROPONENTE</p> <p>PONENTE PRIME S.R.L. Via A. De Gasperi n.8 74023 Grottaglie (TA)</p>	<p>CONSULENZA</p> <p>GE.CO.D'OR S.R.L. Via A. De Gasperi n.8 74023 Grottaglie (TA)</p> <p>PROGETTISTA Ing. Gaetano D'Oronzio Via Goito 14 - Colobraro (MT)</p>
---	---

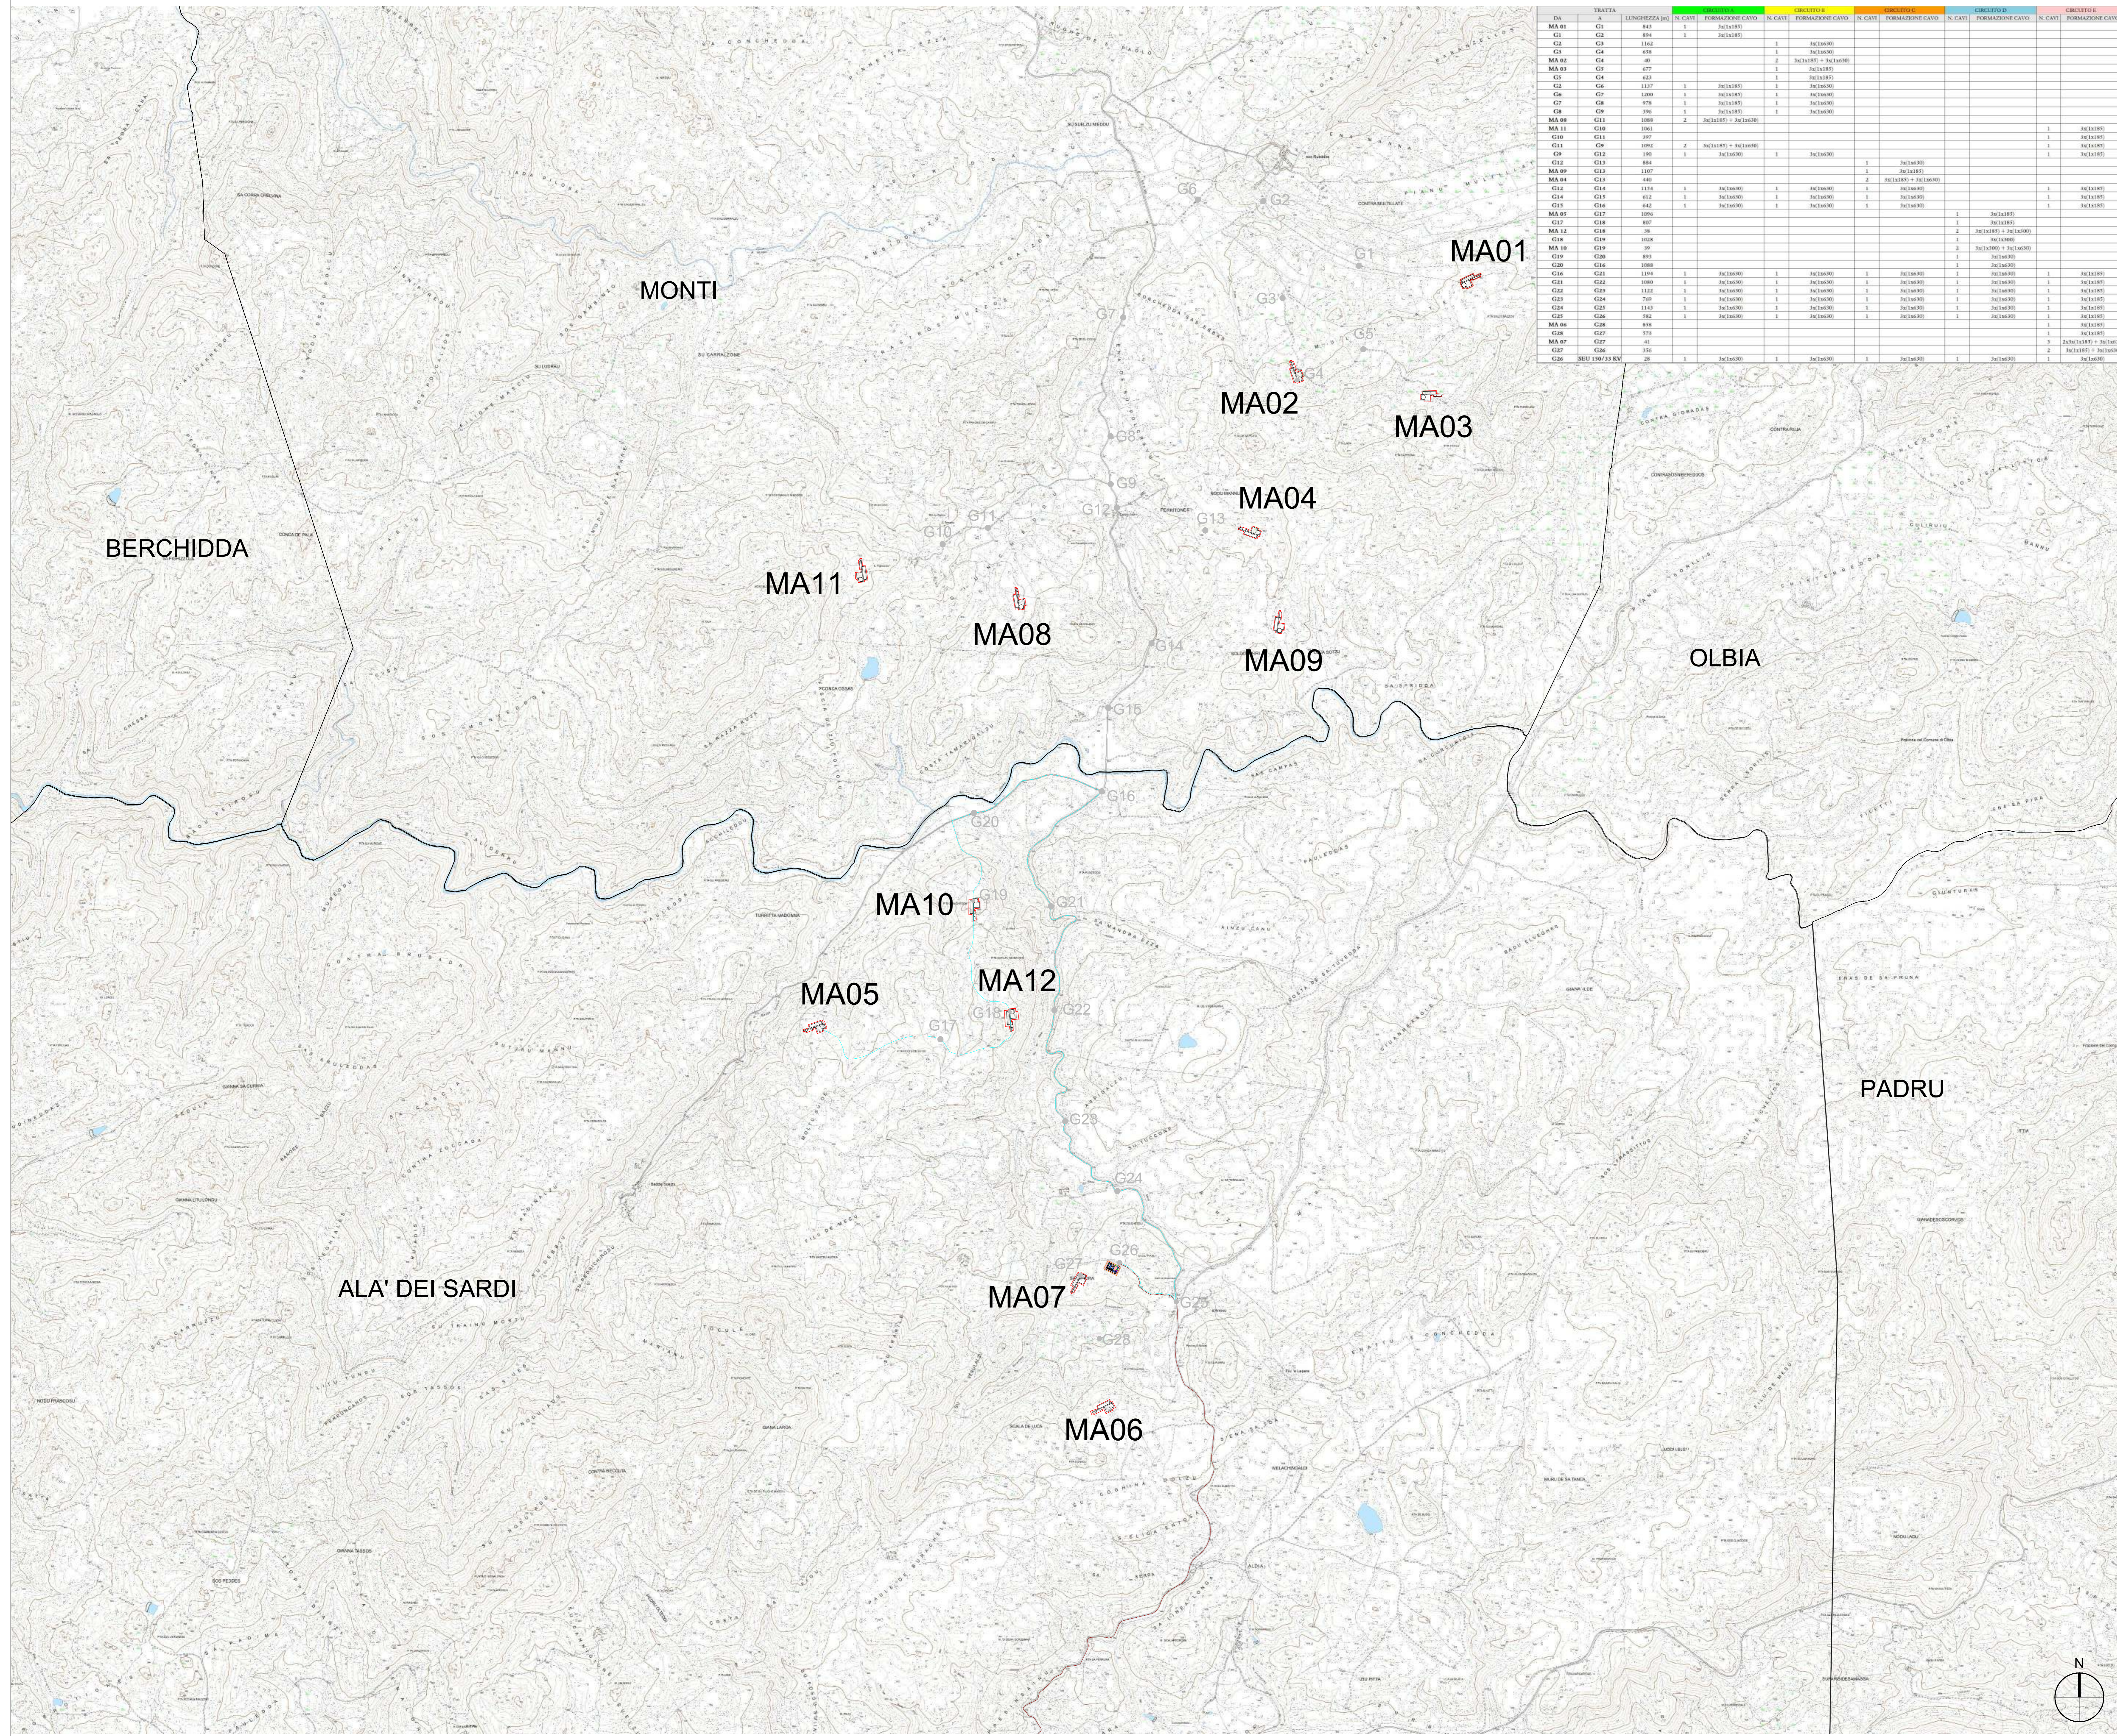

DA	TRATTA	LUNGHEZZA (m)	CIRCUITO A		CIRCUITO B		CIRCUITO C		CIRCUITO D		CIRCUITO E	
			N. CAVI	FORMAZIONE CAVO	N. CAVI	FORMAZIONE CAVO	N. CAVI	FORMAZIONE CAVO	N. CAVI	FORMAZIONE CAVO	N. CAVI	FORMAZIONE CAVO
MA 01	G11	843	1	3x(1x185)	1							
G11	G12	884	1	3x(1x185)	1							
G12	G13	1162	1	3x(1x185)	1							
G13	G14	626	1	3x(1x185)	1							
MA 02	G14	40	2	3x(1x185) + 3x(1x60)	2							
MA 03	G15	277	1	3x(1x185)	1							
G15	G16	626	1	3x(1x185)	1							
G16	G17	1137	1	3x(1x185)	1							
G17	G18	1209	1	3x(1x185)	1							
G18	G19	978	1	3x(1x185)	1							
G19	G20	396	1	3x(1x185)	1							
MA 04	G21	1060	2	3x(1x185) + 3x(1x60)	2							
MA 11	G20	1061									1	3x(1x185)
G20	G21	397									1	3x(1x185)
G21	G22	1060	2	3x(1x185) + 3x(1x60)	2						1	3x(1x185)
G22	G23	100	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)
MA 09	G23	1107						1	3x(1x185)			
MA 08	G23	1107						1	3x(1x185)			
G23	G24	640						2	3x(1x185) + 3x(1x60)			
G24	G25	1133	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)
G25	G26	612	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)
G26	G27	442	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)
G27	G28	1060									1	3x(1x185)
MA 05	G28	807									1	3x(1x185)
G28	G29	38									1	3x(1x185)
G29	G30	1026									1	3x(1x185)
MA 10	G30	39									2	3x(1x185) + 3x(1x60)
G30	G31	893									1	3x(1x185)
G31	G32	1060									1	3x(1x185)
G32	G33	1100	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)
G33	G34	1122	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)
G34	G35	705	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)
G35	G36	1133	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)
G36	G37	382	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)
G37	G38	838									1	3x(1x185)
MA 06	G38	373									1	3x(1x185)
G38	G39	41									1	3x(1x185)
G39	G40	356									2	3x(1x185) + 3x(1x60)
G40	G41	28	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)
G41	G42	1061	1	3x(1x185)	1						1	3x(1x185)

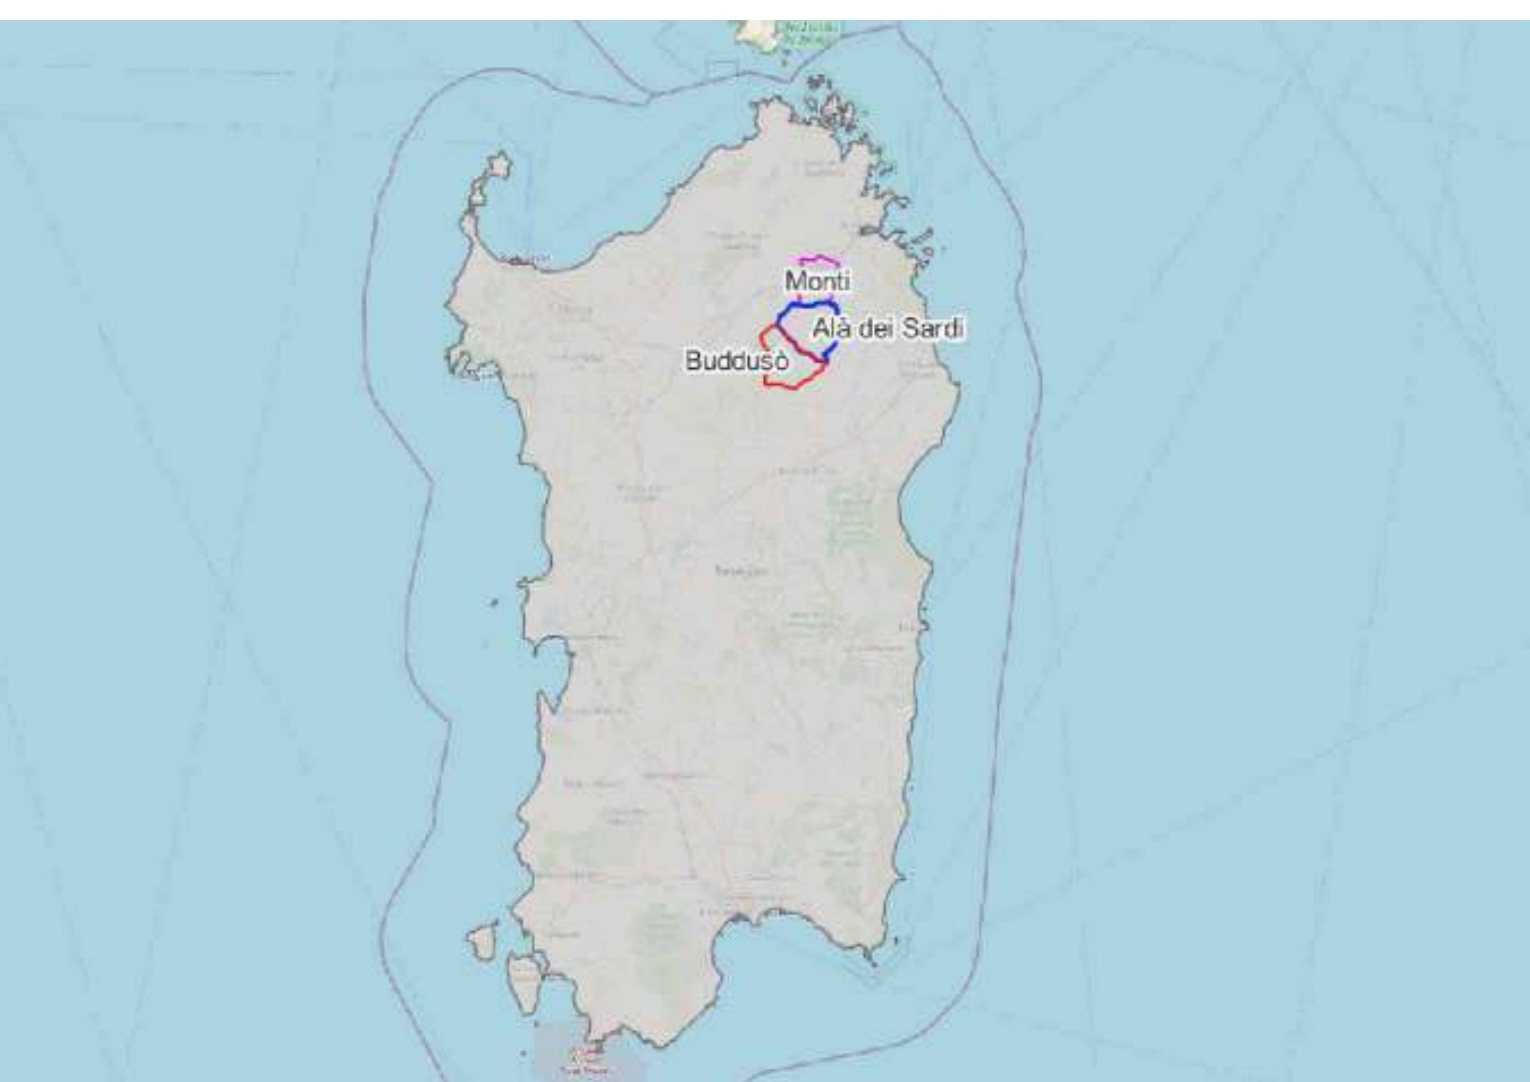

- LEGENDA**
- MA n°... Piazzola di montaggio
 - Circuito A: MA 01 - MA 08
 - Circuito B: MA 03 - MA 02
 - Circuito C: MA 09 - MA 04
 - Circuito D: MA 05 - MA 12 - MA 10
 - Circuito E: MA 11 - MA 06 - MA 07
 - Linea AT 150 kV
 - Giunto Gx
 - SEU 150/33 kV

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003




PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTI ALA' DEI SARDI


Titolo elaborato:
PLANIMETRIA SOTTOCAMPI ELETTRICI MT SU CTR (circuiti)

MT	TL	GD	Prima emissione	12/05/2023	00
REDDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

<p>PROPONENTE</p> <p>PONENTE PRIME S.R.L. Via A. De Gasperi n.8 74023 Grottaglie (TA)</p>	<p>CONSULENZA</p> <p>GE.CO.D'OR S.R.L. Via A. De Gasperi n.8 74023 Grottaglie (TA)</p> <p>PROGETTISTA Ing. Gaetano D'Oronzio Via Goito 14 - Colobraro (MT)</p>
---	---

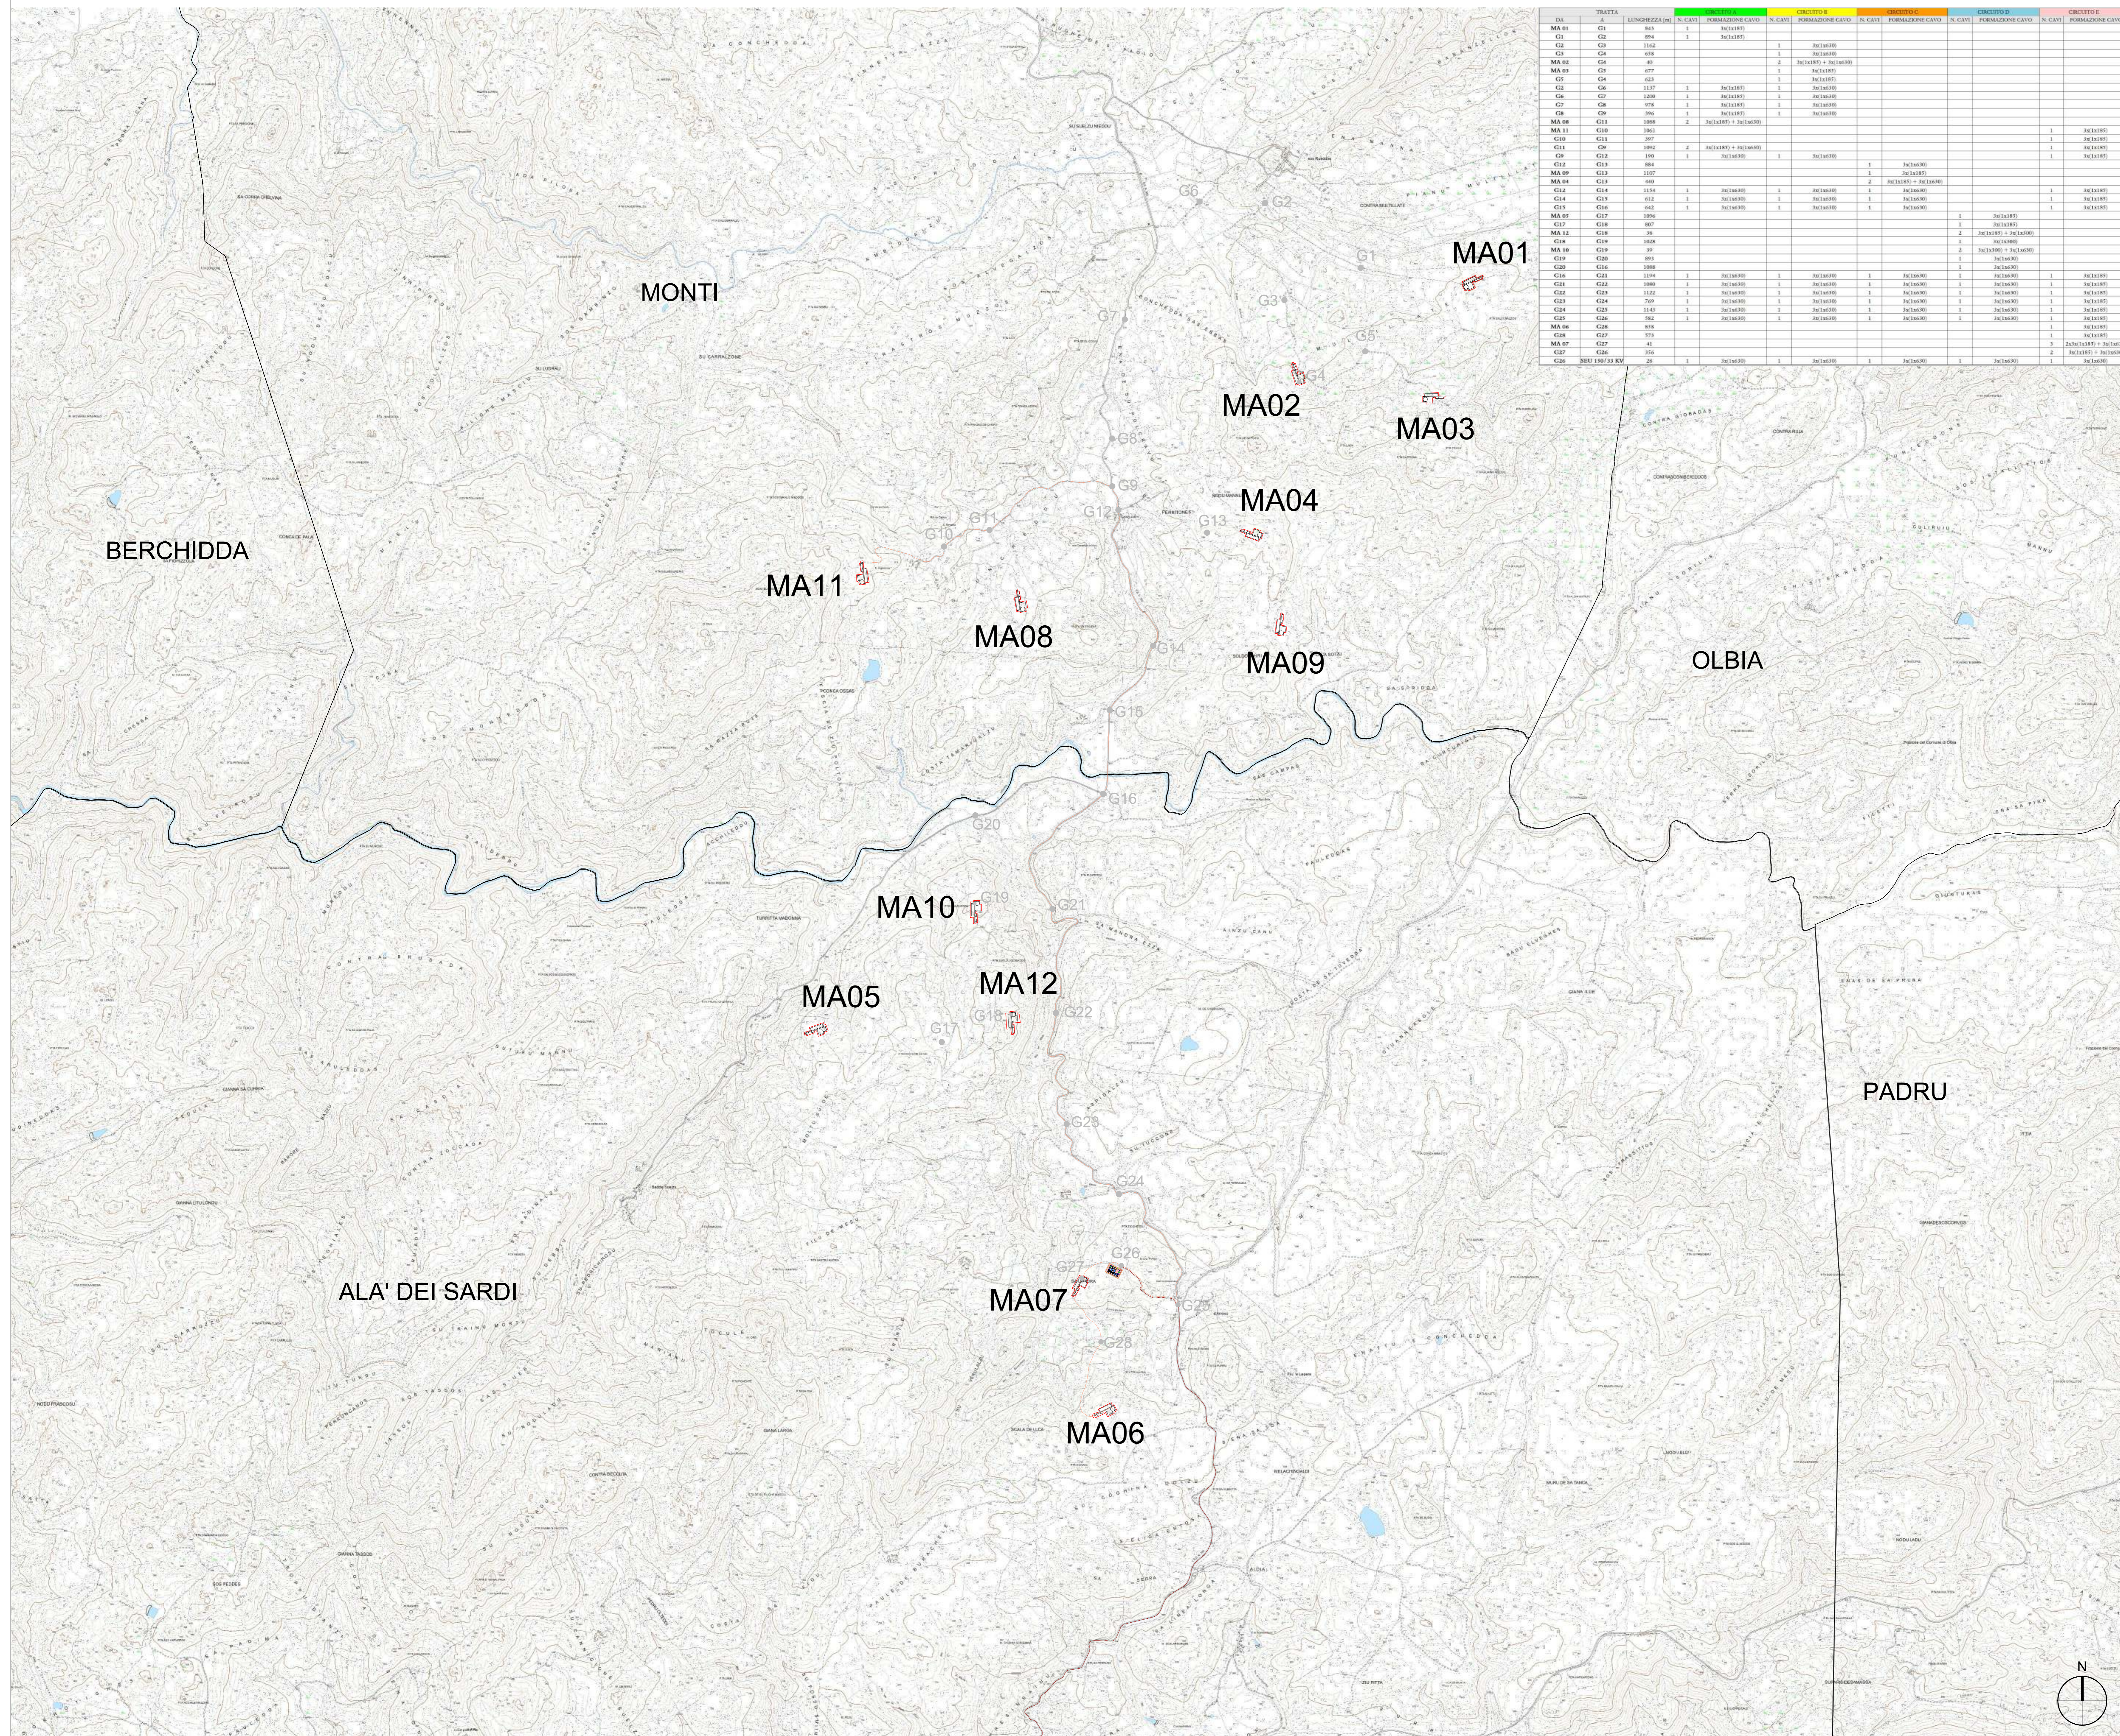

DA	TRATTA	LUNGHEZZA (m)	CIRCUITO A		CIRCUITO B		CIRCUITO C		CIRCUITO D		CIRCUITO E	
			N. CAVI	FORMAZIONE CAVO	N. CAVI	FORMAZIONE CAVO	N. CAVI	FORMAZIONE CAVO	N. CAVI	FORMAZIONE CAVO	N. CAVI	FORMAZIONE CAVO
MA 01	G11	843	1	3x(1x185)								
G11	G12	884	1	3x(1x185)								
G12	G13	1162	1	3x(1x185)								
G13	G14	626	1	3x(1x185)								
MA 02	G14	40	2	3x(1x185) + 3x(1x60)								
MA 03	G13	277	1	3x(1x185)								
G13	G14	626	1	3x(1x185)								
G12	G16	1137	1	3x(1x185)								
G16	G17	1209	1	3x(1x185)								
G17	G18	974	1	3x(1x185)								
G18	G19	396	1	3x(1x185)								
MA 04	G14	1060	2	3x(1x185) + 3x(1x60)								
MA 11	G10	1061									1	3x(1x185)
G10	G11	397									1	3x(1x185)
G11	G12	1092	2	3x(1x185) + 3x(1x60)							1	3x(1x185)
G12	G13	190	1	3x(1x185)							1	3x(1x185)
MA 09	G13	1107					1	3x(1x185)				
MA 08	G13	440					2	3x(1x185) + 3x(1x60)				
G14	G15	1133	1	3x(1x185)			1	3x(1x185)			1	3x(1x185)
G14	G15	612	1	3x(1x185)			1	3x(1x185)			1	3x(1x185)
G15	G16	442	1	3x(1x185)			1	3x(1x185)			1	3x(1x185)
MA 05	G17	1060									1	3x(1x185)
G17	G18	807									1	3x(1x185)
MA 12	G18	38					2	3x(1x185) + 3x(1x60)				
G18	G19	1026									1	3x(1x185)
MA 10	G19	39					2	3x(1x185) + 3x(1x60)				
G19	G20	893									1	3x(1x185)
G20	G21	1086					1	3x(1x185)			1	3x(1x185)
G21	G22	1190	1	3x(1x185)			1	3x(1x185)			1	3x(1x185)
G22	G23	1050	1	3x(1x185)			1	3x(1x185)			1	3x(1x185)
G23	G24	1122	1	3x(1x185)			1	3x(1x185)			1	3x(1x185)
G24	G25	705	1	3x(1x185)			1	3x(1x185)			1	3x(1x185)
G25	G26	1133	1	3x(1x185)			1	3x(1x185)			1	3x(1x185)
G26	G27	382	1	3x(1x185)			1	3x(1x185)			1	3x(1x185)
G27	G28	818									1	3x(1x185)
MA 06	G27	373									1	3x(1x185)
MA 07	G27	41					2	3x(1x185) + 3x(1x60)				
G27	G28	354									1	3x(1x185)
G28	SEU 150/33 KV	28	1	3x(1x185)			1	3x(1x185)			1	3x(1x185)
G28	SEU 150/33 KV	28	1	3x(1x185)			1	3x(1x185)			1	3x(1x185)

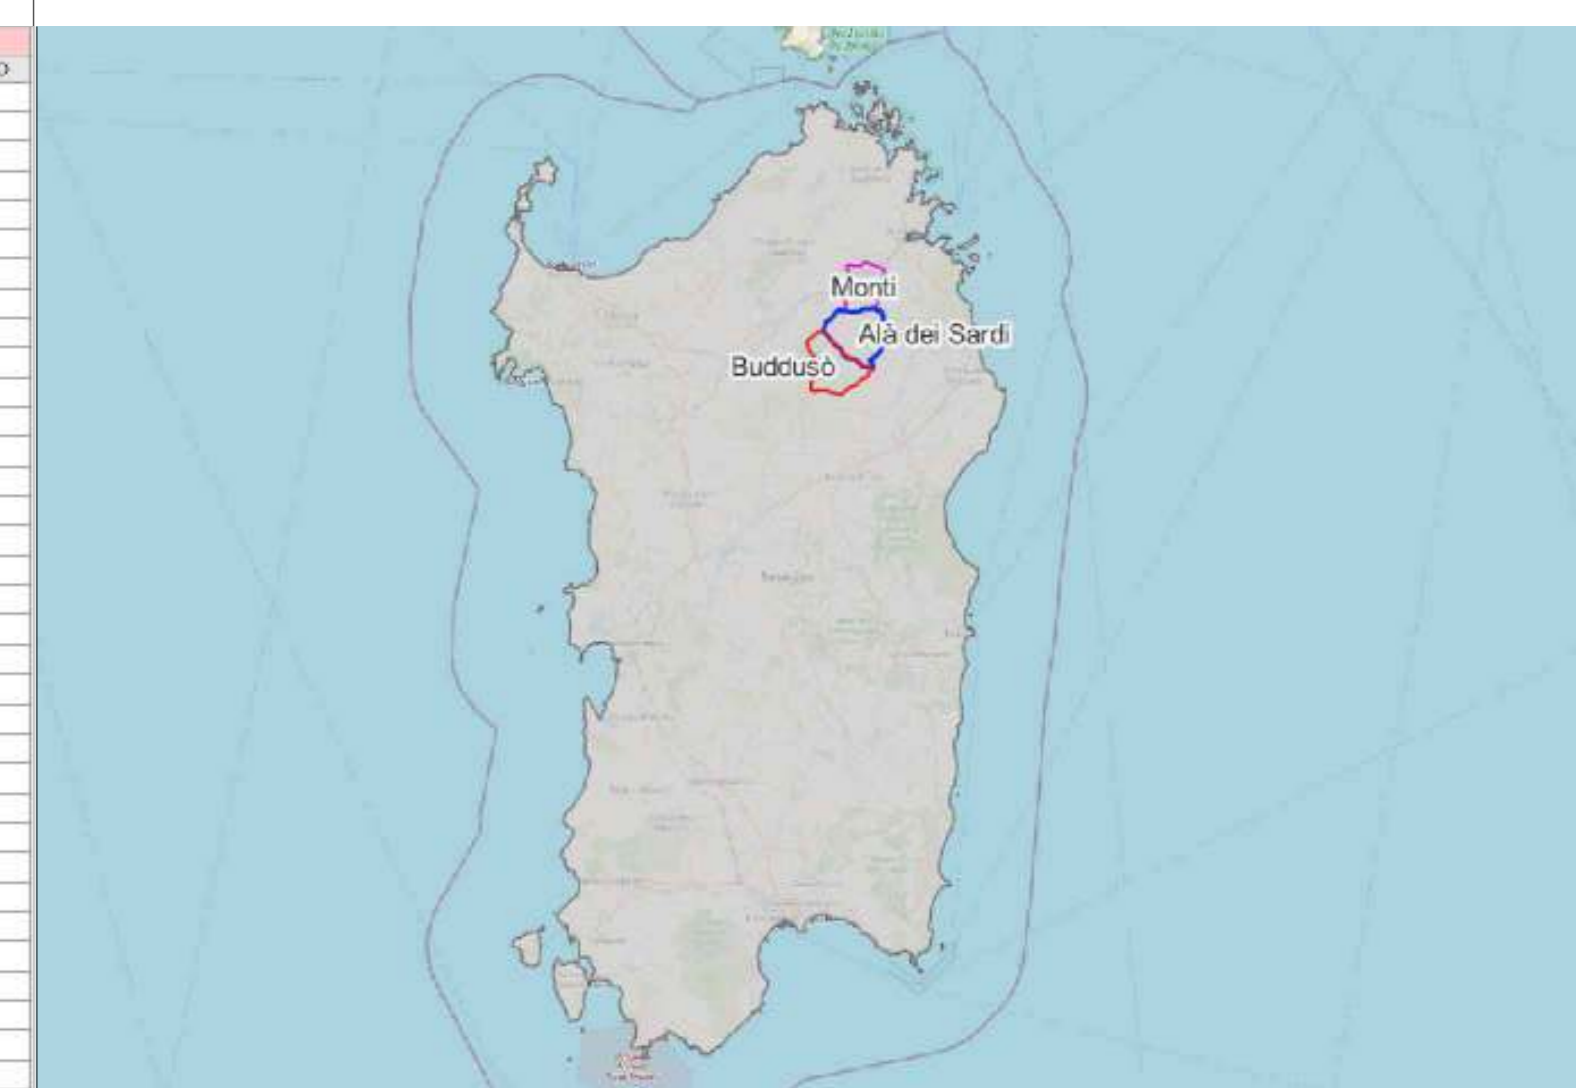

- LEGENDA**
- MA n°... Piazzola di montaggio
 - Circuito A: MA 01 - MA 08
 - Circuito B: MA 03 - MA 02
 - Circuito C: MA 09 - MA 04
 - Circuito D: MA 05 - MA 12 - MA 10
 - Circuito E: MA 11 - MA 06 - MA 07
 - Linea AT 150 kV
 - Giunto Gx
 - SEU 150/33 kV

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003

PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO MONTI ALA' DEI SARDI

Titolo elaborato:
PLANIMETRIA SOTTOCAMPI ELETTRICI MT SU CTR (circuiti)

MT	TL	GD	Prima emissione	12/05/2023	00
REDDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

<p>PROPONENTE</p> <p>PONENTE PRIME S.R.L. Via A. De Gasperi n.8 74023 Grottaglie (TA)</p>	<p>CONSULENZA</p> <p>GE.CO.D'OR S.R.L. Via A. De Gasperi n.8 74023 Grottaglie (TA)</p> <p>PROGETTISTA Ing. Gaetano D'Oronzio Via Goito 14 - Colobraro (MT)</p>
---	---

Codice MAEG066 Formato A0 Scala 1:15.000 Foglio 5/5