


LEGENDA:

- Cavidotto elettrico sottomarino
- Cavidotto elettrico terrestre
- Stazione utente

Sensibilità alla desertificazione:

- Non affetto
- Potenziale
- Fragile 1
- Fragile 2
- Fragile 3
- Critico 1
- Critico 2
- Critico 3
- Corpi Idrici

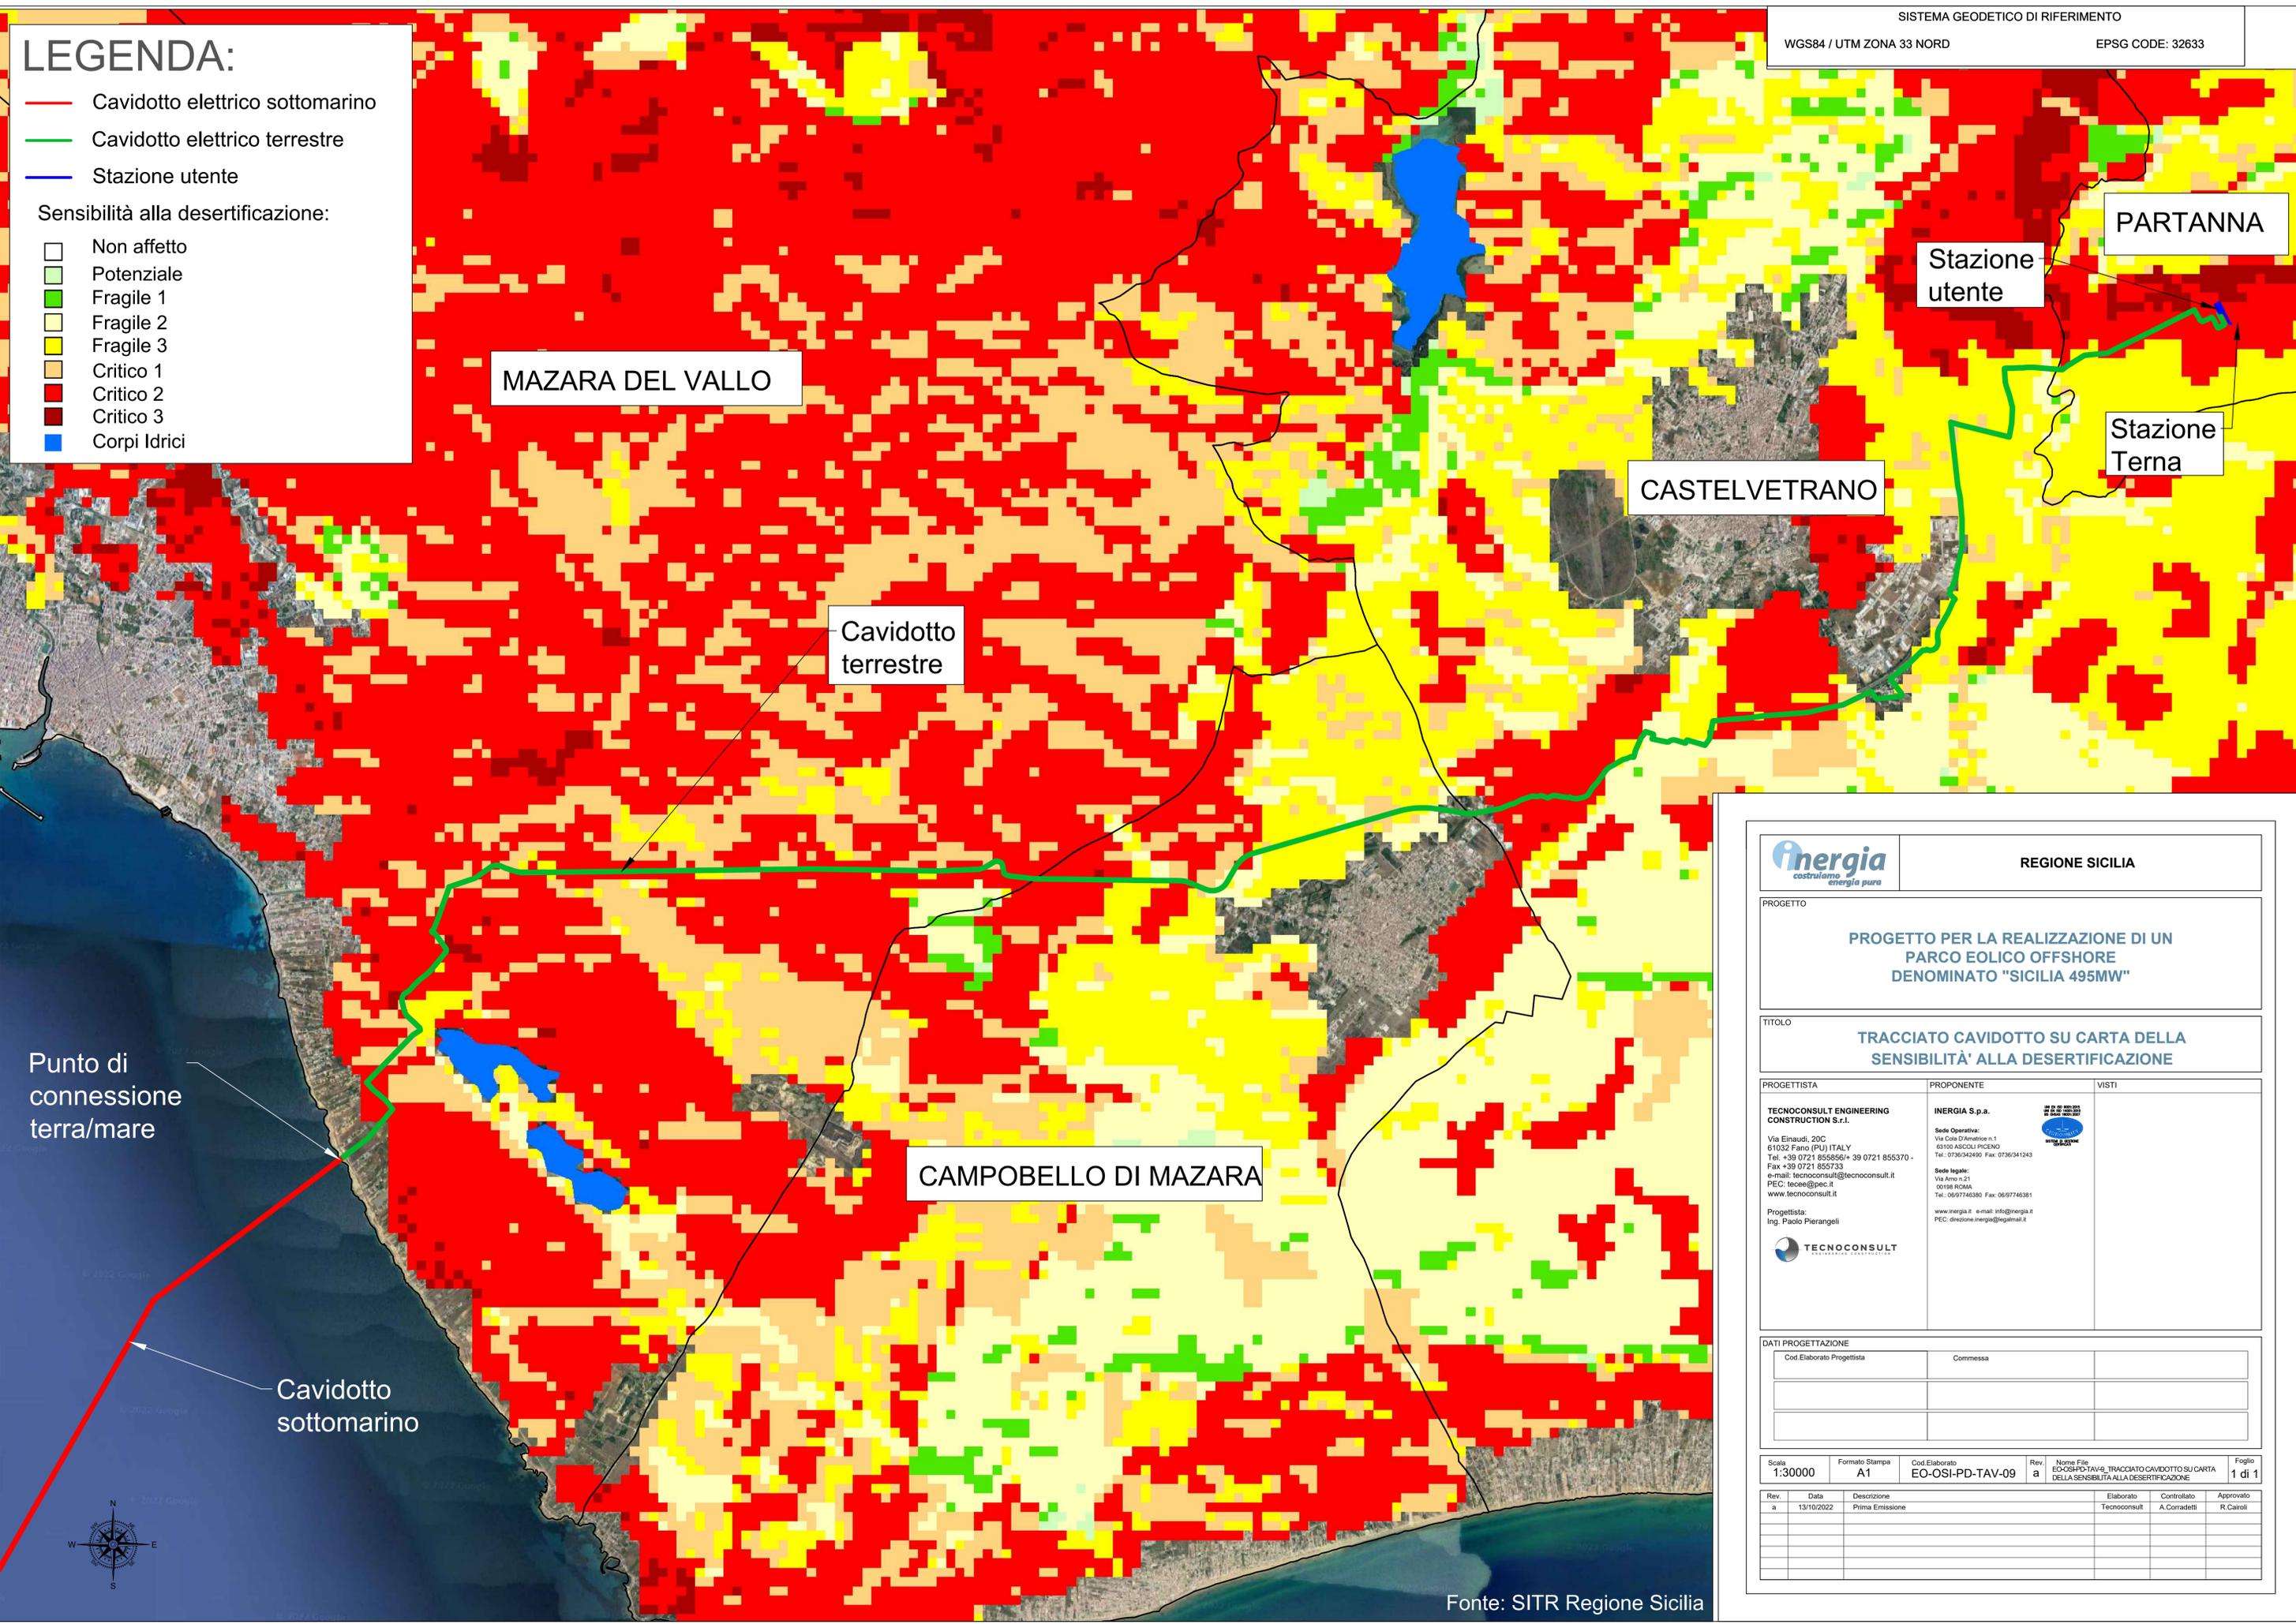

REGIONE SICILIA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO OFFSHORE DENOMINATO "SICILIA 495MW"

TITOLO TRACCIATO CAVIDOTTO SU CARTA DELLA SENSIBILITÀ' ALLA DESERTIFICAZIONE

PROGETTISTA	PROPONENTE	VISTI
TECNOCONSULT ENGINEERING CONSTRUCTION S.r.l. Via Einaudi, 20C 61032 Fano (PU) ITALY Tel. +39 0721 855856/+ 39 0721 855370 - Fax +39 0721 855733 e-mail: tecniconsult@tecniconsult.it PEC: teccee@pec.it www.tecniconsult.it	INERGIA S.p.a. Sede Operativa: Via Cosulich, n. 1 03100 ASCOLI PICENO Tel.: 0736/342490 Fax: 0736/341243 Sede legale: Via Arno n.21 00188 ROMA Tel.: 06/97746380 Fax: 06/97746381 www.inergia.it e-mail: info@inergia.it PEC: direzione.inergia@legalmail.it	

DATI PROGETTAZIONE	
Cod. Elaborato Progettista	Commessa

Scala: 1:30000	Formato Stampa: A1	Cod. Elaborato: EO-OSI-PD-TAV-09	Rev: a	Nome File: EO-OSI-PD-TAV-09_TRACCIATO CAVIDOTTO SU CARTA DELLA SENSIBILITÀ' ALLA DESERTIFICAZIONE	Foglio: 1 di 1
----------------	--------------------	----------------------------------	--------	---	----------------

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
a	13/10/2022	Prima Emissione	Tecniconsult	A. Corradetti	R. Cairoli