



# STAZIONE DI POMPAGGIO/STATION DE POMPAGE

SKID COMPOSTO DA N. 10 ELETTROPOMPE  
(O CUI 1 DI RISERVA)  
CARATTERISTICHE PER CIASCUNA ELETTROPOMPA:  
PORTATA 153 L/MIN  
PREVAL. 120 BAR

COMPRESO SKID N. 10 POMPES ELECTRIQUES  
(USE A RESERVE 1)  
FONCTIONS POUR CHAQUE POMPE:  
CAPACITE 153 L7 MIN  
PREVAL. 120 BAR

SKID COMPOSTO DA N. 10 ELETTROPOMPE  
(O CUI 1 DI RISERVA)  
CARATTERISTICHE PER CIASCUNA ELETTROPOMPA:  
PORTATA 153 L/MIN  
PREVAL. 120 BAR

COMPRESO SKID N. 10 POMPES ELECTRIQUES  
(USE A RESERVE 1)  
FONCTIONS POUR CHAQUE POMPE:  
CAPACITE 153 L7 MIN  
PREVAL. 120 BAR

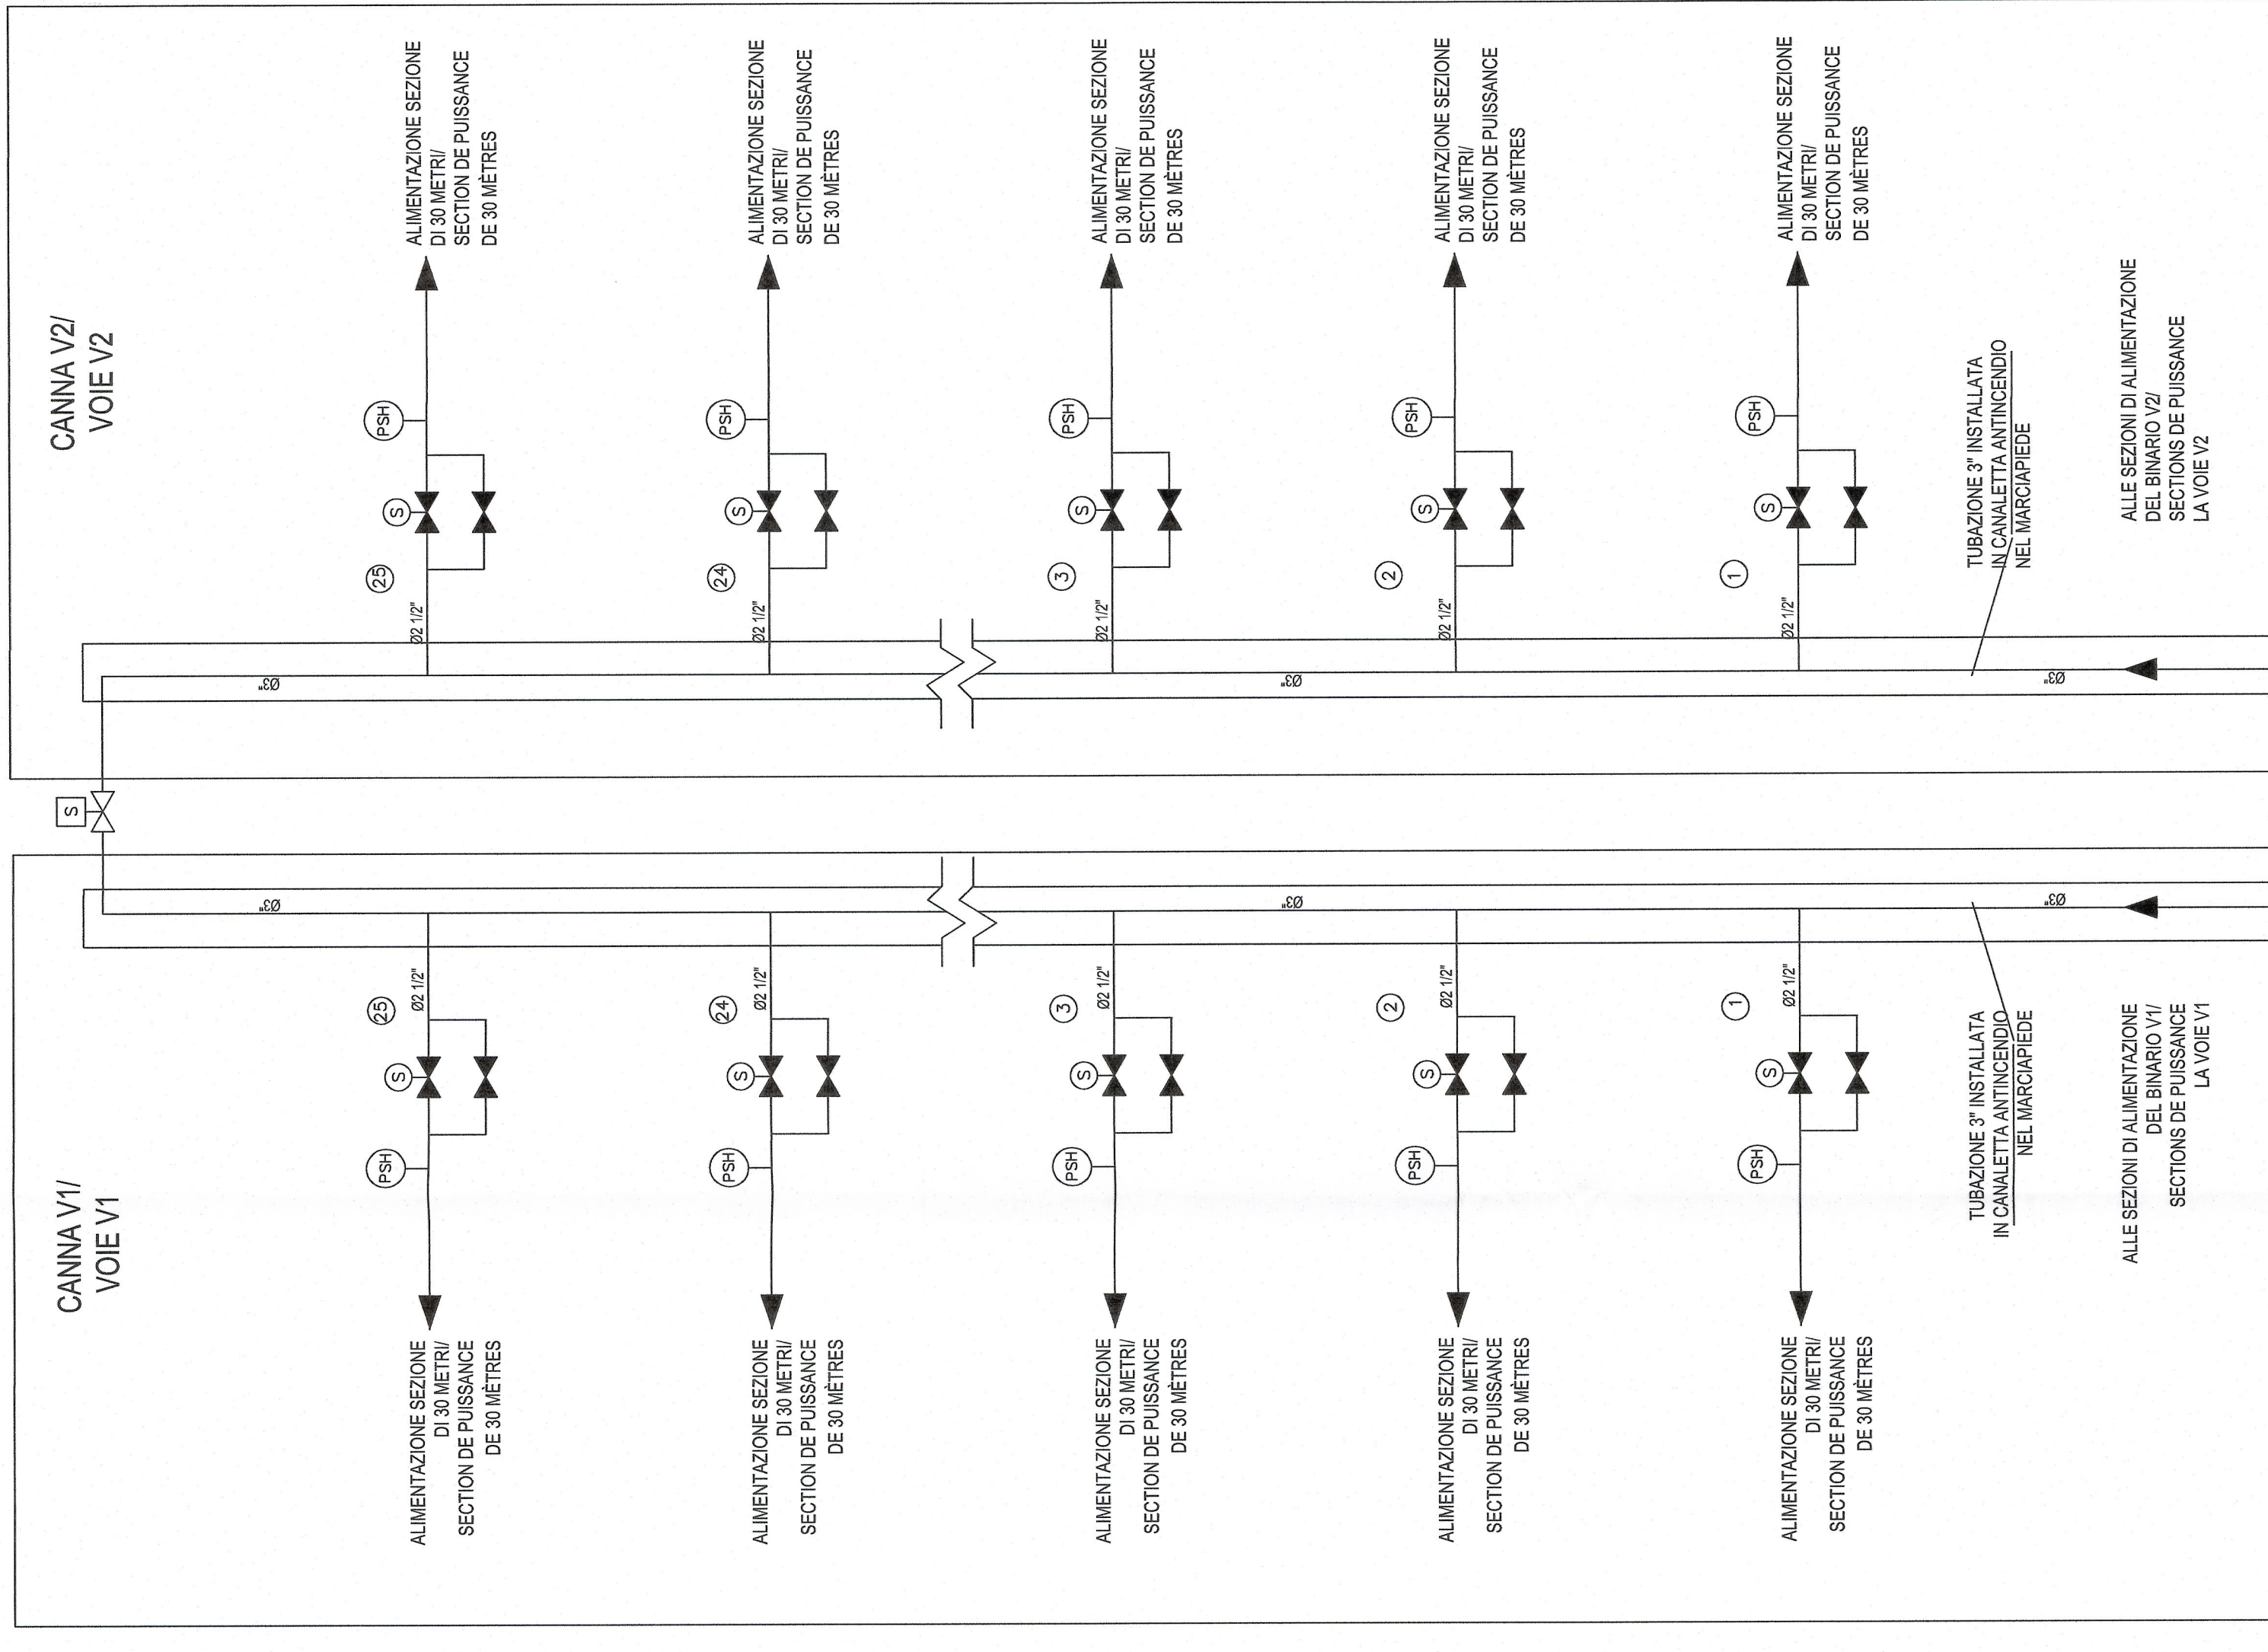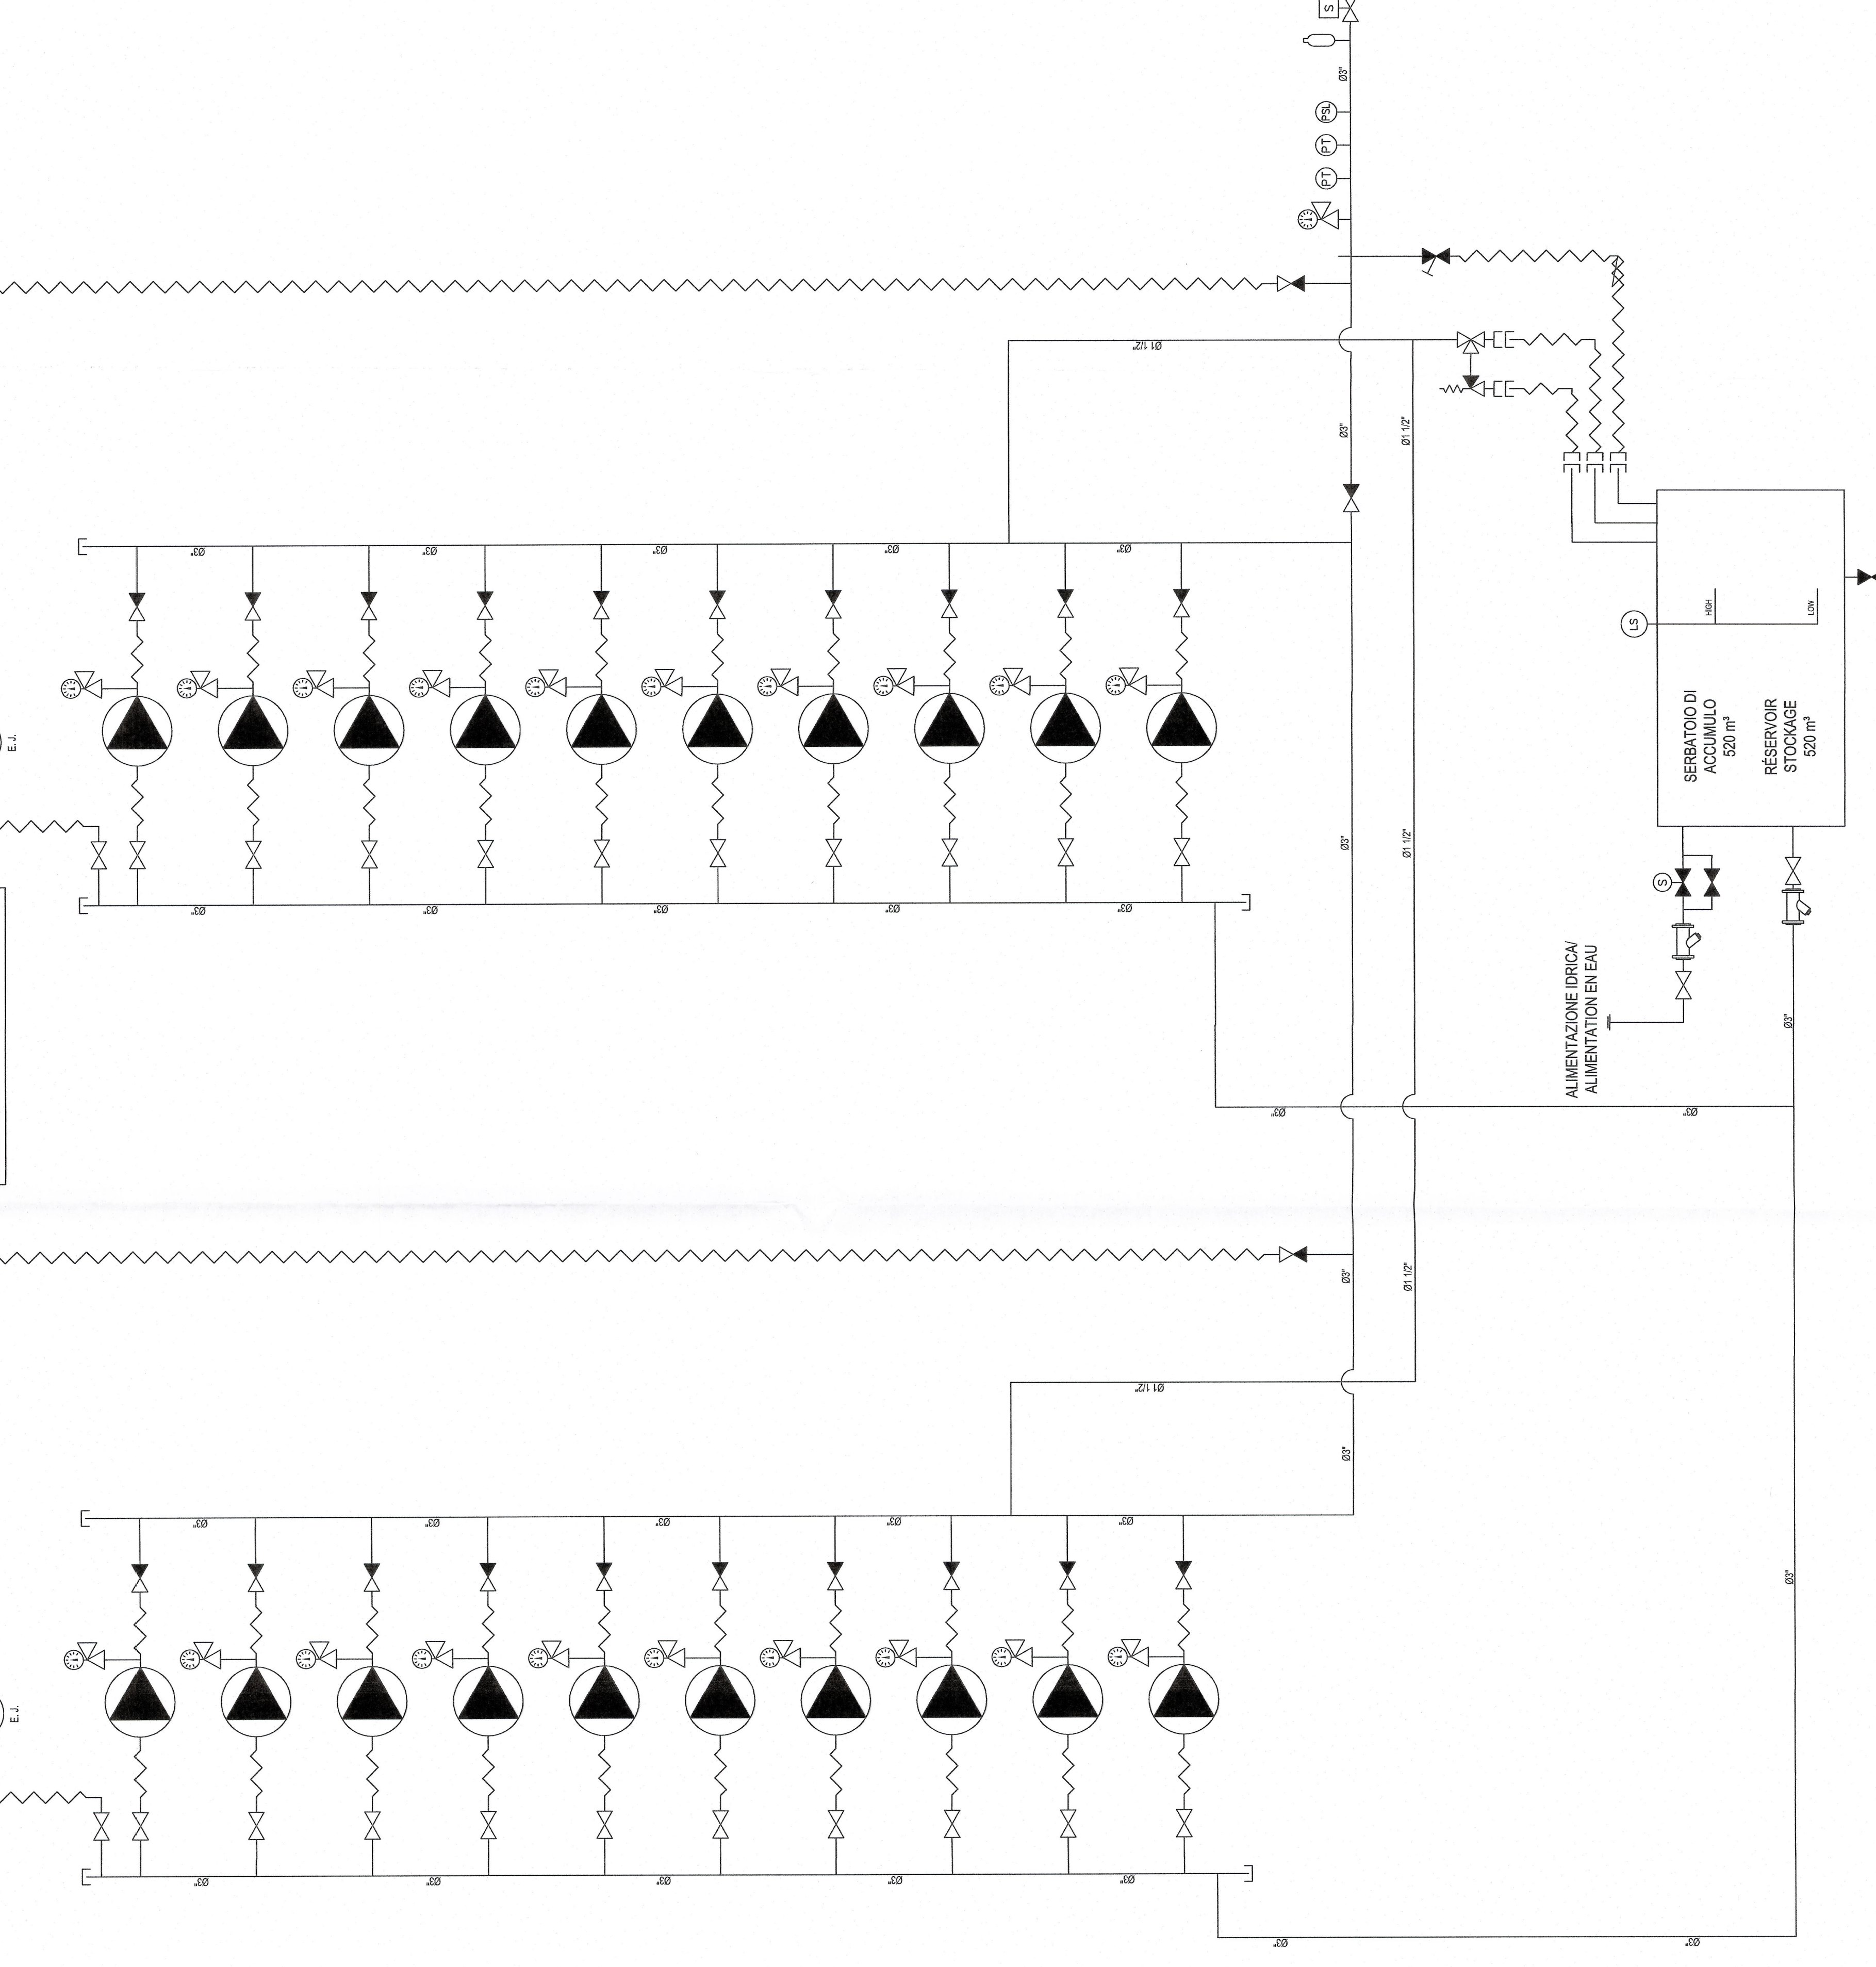

N. 25 ELETTROVALVOLE DI ZONA PER CIASCUN BINARIO  
PER ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO AD ACQUA NEBULIZZATA  
ALL'INTERNO DELLE AREE SERVITE  
CONTEMPORANEITA' MAX : N° 3 ZONE ATTIVE

N. 25 ELECTROVANNE POUR CHAQUE ZONE TRACK  
D'ACTIVATION DE L'INTERIEUR DE PULVERISATION D'EAU  
SECTEURS DESSERVIS CONTEMPORAIN MAX: ZONE ACTIVE n° 3

### LEGENDA

	VALVOLA A SFERA / VANNE A SPHERE
	VALVOLA DI CONTROLLO / VANNE DE REGULATION
	VALVOLA DI REGOLAZIONE A TRE VIE / CONTROLE VANNE A TROIS VOIES
	VALVOLA DI SICUREZZA A MOLLIA / SOUPAPE DE SECURITE DE PRINTEMPS
	VALVOLA DI TARATURA / ETALONNAGE VANNE
	FILTRO / FILTRE
	ELETTROPOMPA / POMPE ELECTRIQUE
	ELETTROPOMPA AOCKEY / POMPE ELECTRIQUE POUR LA REMINERATION
	VASO DI ESPANSIONE / VASE D'EXPANSION
	AMORTIZZATORE / CHOC
	PRESSOSTATO DI ALTA / REGULARISATEUR DE HAUTE PRESSION
	PRESSOSTATO DI BASSA / REGULARISATEUR DE BASSE PRESSION
	INTERRUTTORE DI LIVELLO / CAPTEUR DE NIVEAU
	SONDA DI PRESSIONE / TRANSMETTEUR DE PRESSION
	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE / PRESSOSTAT DIFFERENTIEL
	ELETTROVALVOLA DI ZONA A SOLENOIDE / ZONE ELECTROVANNE SOLENOIDE
	VALVOLA A SFERA CON MICROSWITICH / VANNE A SPHERE AVEC MICROCONTACT
	VALVOLA A SOVRAPPRESSIONE / SOUPAPE DE DECHARGE

**TAISONIXION - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE**  
 Parte comune italo-francese  
 Sezione transfrontaliera

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NOUVALE LIGNE TORINO LIONE  
 PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTIE COMMUNE ITALO-FRANCAISE  
 REVISION DE L'AVANT-PROJET DE REFERENCE - REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO  
 CUP C11J05000030001

EQUIPMENTS - IMPIANTI  
 GENERALITES - GENERALI  
 GENERALITES - ELABORATI GENERALI

EQUIPMENT DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE - IMPIANTI DI SPENNIMENTO INCENDI  
 GENERALITES - GENERALI  
 GENERALITES - ELABORATI GENERALI

EQUIPMENT DE PULVERISATION D'EAU - SCHEMA STATION DE POMPAGE  
 IMPIANTO AD ACQUA NEBULIZZATA - SCHEMA FUNZIONALE STAZIONI DI POMPAGGIO

Code	Date / Data	Modifications / Modifiche	Elaboré / Elaborato da	Validé par / Validato da
D	09/11/2012	Emission pour consultation / CSE et validation CSE / Emissione per consultazione CSE e validazione CSE	S. MICELI (IT)	M. FORRESTA / M. PANTALANO
A	31/12/2012	Emission à signature contractuelle LTF et CCF	S. MICELI (IT)	M. FORRESTA / M. PANTALANO
B	09/02/2013	Emission à signature contractuelle LTF et CCF	S. MICELI (IT)	M. FORRESTA / M. PANTALANO

Code	Doc	2	C	B	T	S	3	1	7	0	1	B	A	P	P	L	A
Numero	Intitolo												Descr. / Tipo				

STABILE / SCALA

LTF snc - 10121 Arona (VC) - P.le Roma, 45 - Tel. 0321/555555 - Fax 0321/555555 - E-mail: ltf@lft.it  
 GTF snc - 10121 Arona (VC) - P.le Roma, 45 - Tel. 0321/555555 - Fax 0321/555555 - E-mail: ltf@lft.it  
 GTF snc - 10121 Arona (VC) - P.le Roma, 45 - Tel. 0321/555555 - Fax 0321/555555 - E-mail: ltf@lft.it