


LEGENDA

- Recinzione impianto agrofotovoltaico
- Cavidotto MT 30kV
- Stazione RTN 380/150 kV
- Stazione Utente EDP 150/30kV
- Stallo condiviso 150kV
- Stazioni altri produttori
- Area storage EDP
- Cavidotto AT 150kV
- evidenza archeologica nota
- viabilità antica presunta
- viabilità tratturale (Tratturo Martinese)

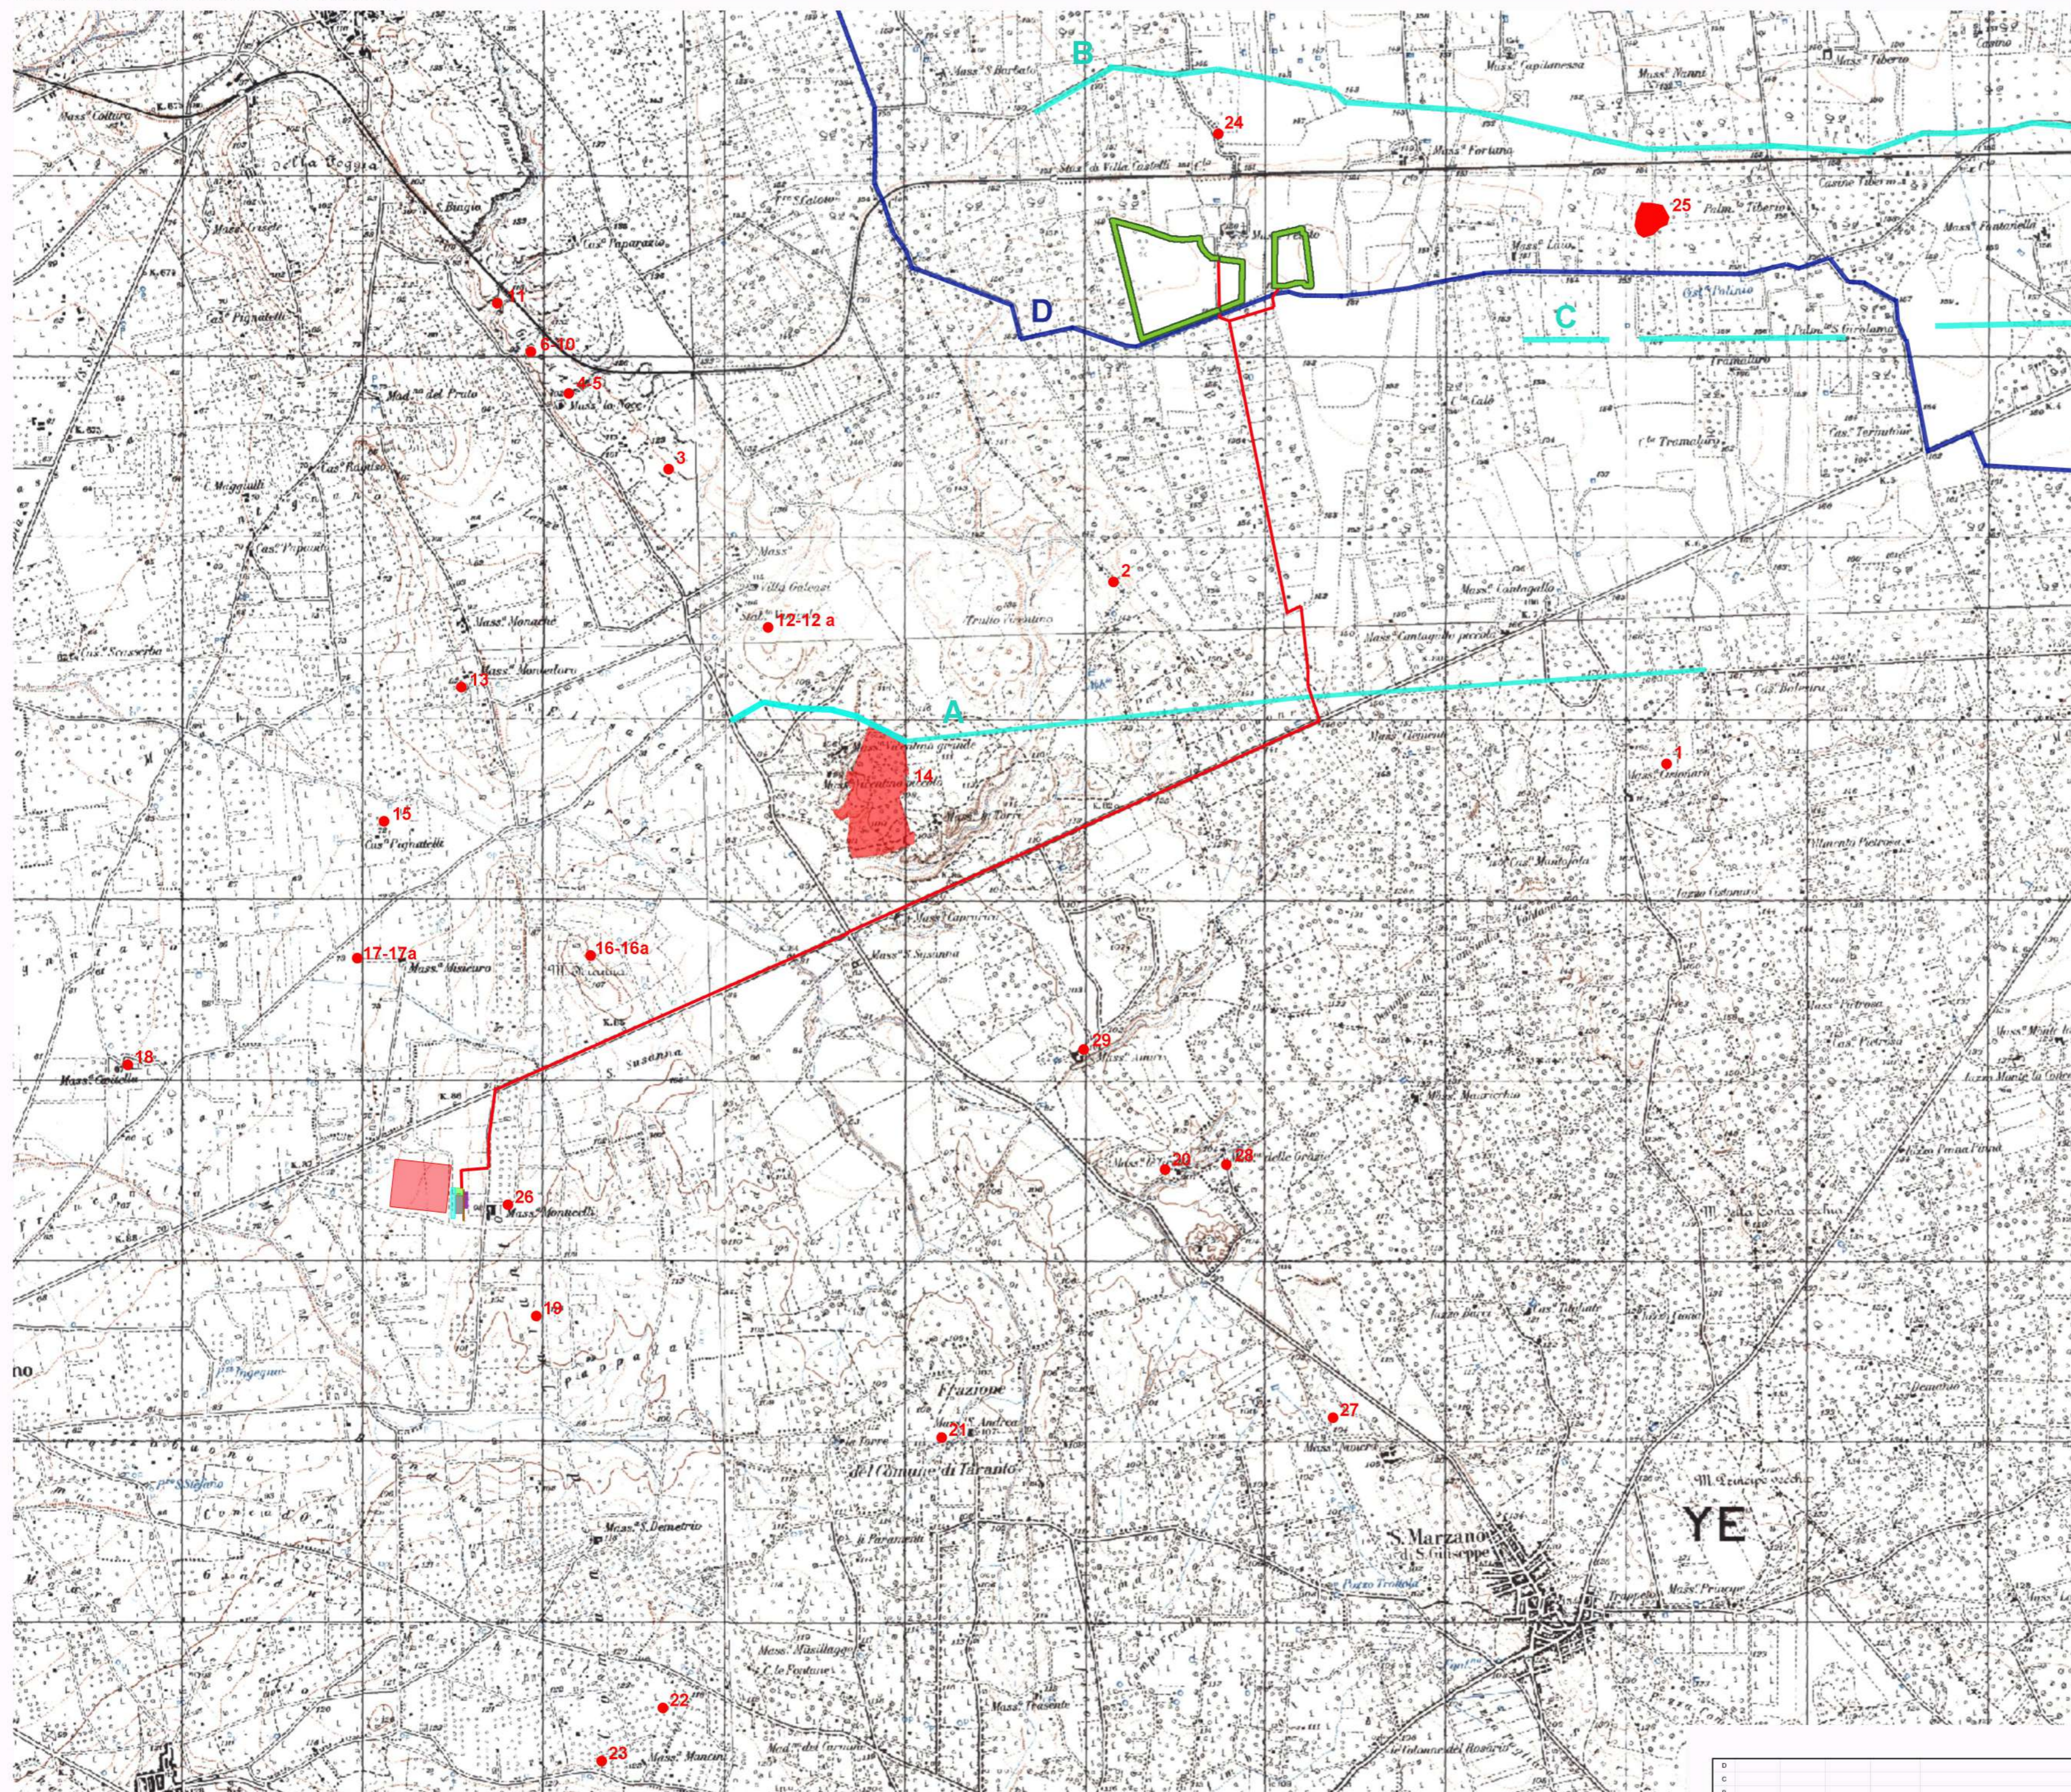

D C A	DATE SCALE 1:25000 07/22 DRAWN DINGILA 07/22 CHECKED DINGILA 07/22 REVISIONE EDP 112	PRIMA EMISSIONE PER AU FORM AD	PROGETTO IMPIANTO AGROFOTOVOLTAICO "Tratturo Martinese" CARTA DELLE EVIDENZE ARCHEOLOGICHE NOTE	SCM Ingegneria Srl CAD Ver. n. Page Views: 0 Collection Page: 01 Code: 11 CAD N°:
EDC DATE DRAWN CHECKED REVISIONE EDP	MODIFICATION	17	18	19