Inquadramento generale su IGM - Scala 1:25000

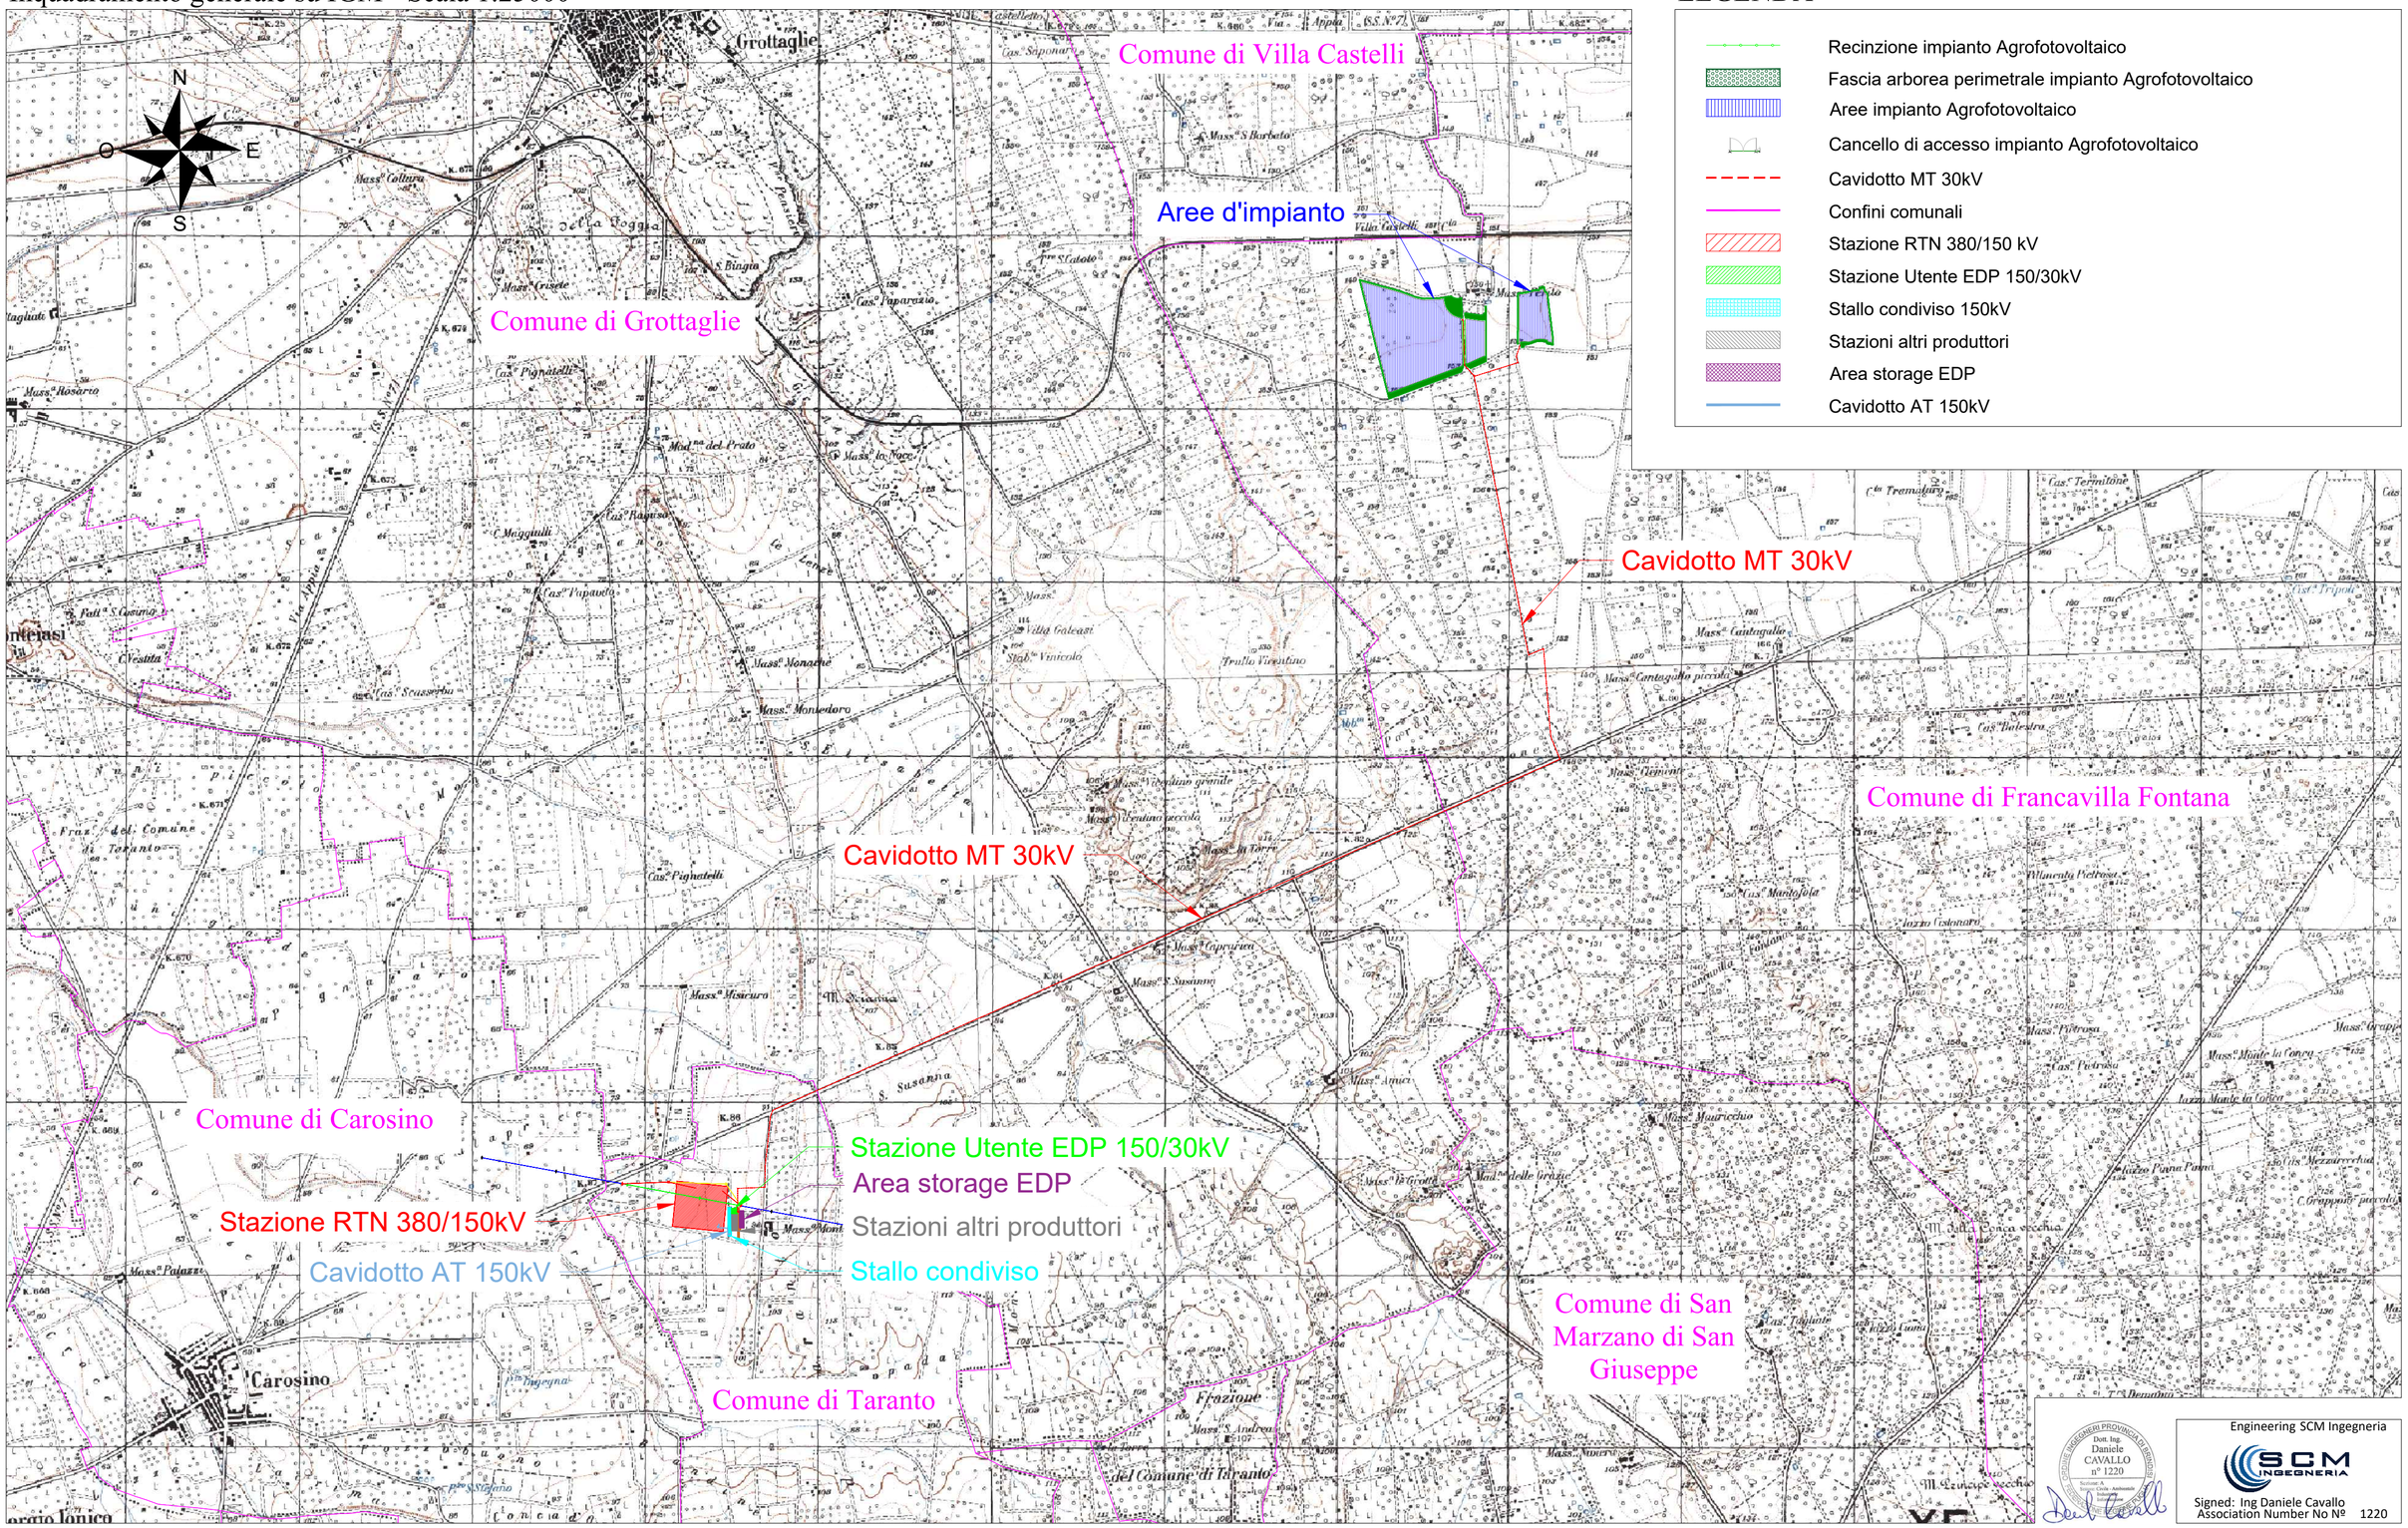

LEGENDA

- Recinzione impianto Agrofotovoltaico
- Fascia arborea perimetrale impianto Agrofotovoltaico
- Aree impianto Agrofotovoltaico
- Cancello di accesso impianto Agrofotovoltaico
- Cavidotto MT 30kV
- Confini comunali
- Stazione RTN 380/150 kV
- Stazione Utente EDP 150/30kV
- Stallo condiviso 150kV
- Stazioni altri produttori
- Area storage EDP
- Cavidotto AT 150kV

Dott. Ing. Daniele CAVALLO n° 1220 — Ordine degli Ingegneri Provincia di Brindisi — Settore A Civile - Ambientale — Ingegneria dell'Informazione

Engineering SCM Ingegneria

Signed: Ing Daniele Cavallo
Association Number No Nº 1220

EDIC.	DATE	DRAWN	CHECKED	REVISED-EDPR	MODIFICATION
D					
C					
B					
A	15/07/2022	R.CAVALLO	D. CAVALLO	S. TIZZONI	PRIMA EMISSIONE PER AU

DATE	SCALE	1:25000
07/22	DRAWN	CAV
07/22	CHECKED	CAV
07/22	REVISED-EDPR	TIZ
Format A2		

edp Renewables

PROGETTO IMPIANTO AGROFOTOVOLTAICO "Francavilla F.na" - Impianto di Storage

TAV.01 - INQUADRAMENTO GENERALE SU IGM
Comuni di Francavilla F.na (BR), Grottaglie (TA) e Taranto (TA)

SCM Ingegneria Srl

CAD Vers.: e	Page Vers.: 0
Name Collection: Collection	Page: 01
	Cont: TIZ
CAD Nº: Tav.01 - Inquadrame	