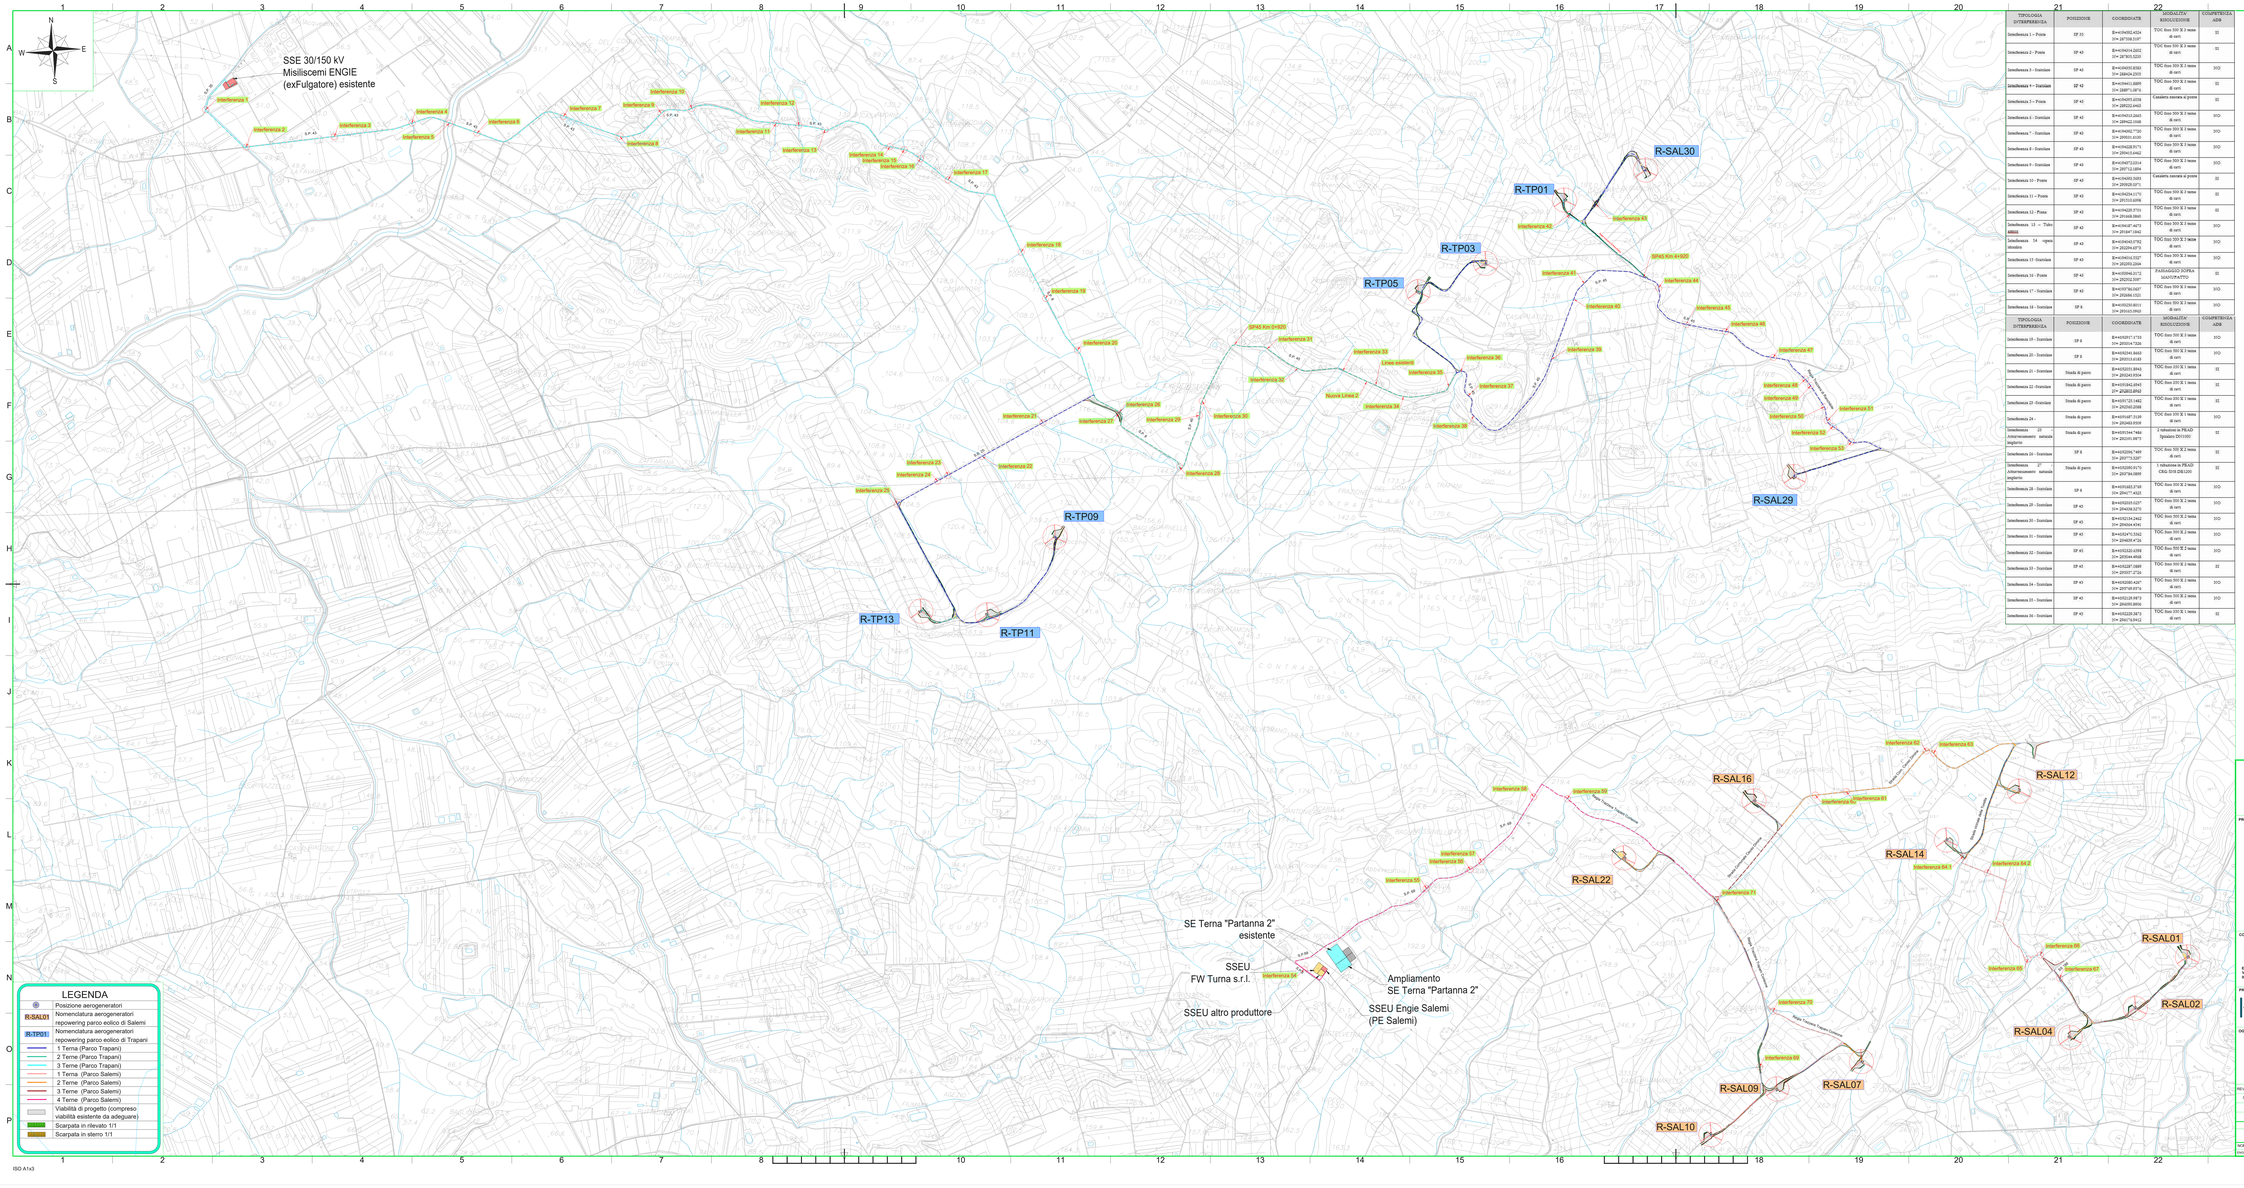

TIPOLOGIA INTERFERENZA	POSIZIONE	COORDINATE	MODALITA' RISOLUZIONE	COMPETENZA ADR
Interferenza 1 – Posta	IP 33	E=+0x392,420 N=+2x7318,510°	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	SI
Interferenza 2 – Posta	IP 43	E=+0x314,262 N=+2x7631,520	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	SI
Interferenza 3 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x384,030 N=+2x6424,2939	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 4 – Sovrattensione	IP 52	E=+0x411,889 N=+2x6877,1878	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	SI
Interferenza 5 – Posta	IP 43	E=+0x383,056 N=+2x6303,2043	Canalera esistente al ponte	SI
Interferenza 6 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x383,0265 N=+2x6942,0588	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 7 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x384,7720 N=+2x5833,4100	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 8 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x382,9171 N=+2x5043,0462	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 9 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,6314 N=+2x5712,1894	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 10 – Posta	IP 43	E=+0x384,5303 N=+2x5520,5871	Canalera esistente al ponte	SI
Interferenza 11 – Posta	IP 43	E=+0x384,6171 N=+2x5133,6398	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	SI
Interferenza 12 – Posta	IP 43	E=+0x384,8733 N=+2x5348,5869	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	SI
Interferenza 13 – Tubo GRIS	IP 42	E=+0x387,4673 N=+2x5347,1862	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	SI
Interferenza 14 – repow. Alcamo	IP 43	E=+0x384,9783 N=+2x5294,9573	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 15 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x384,9367 N=+2x5203,2264	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 16 – Posta	IP 43	E=+0x384,9672 N=+2x5262,5387	PASSAGGIO SOPRA MANUFATTO	SI
Interferenza 17 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,9463 N=+2x5084,1521	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 18 – Sovrattensione	IP 8	E=+0x392,8011 N=+2x5125,0963	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO

TIPOLOGIA INTERFERENZA	POSIZIONE	COORDINATE	MODALITA' RISOLUZIONE	COMPETENZA ADR
Interferenza 19 – Sovrattensione	IP 8	E=+0x392,7173 N=+2x5024,7426	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 20 – Sovrattensione	IP 8	E=+0x392,9443 N=+2x4933,6185	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 21 – Sovrattensione	Strada di parco	E=+0x392,8943 N=+2x4242,6504	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	SI
Interferenza 22 –Sovrattensione	Strada di parco	E=+0x392,6943 N=+2x4202,8942	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	SI
Interferenza 23 –Sovrattensione	Strada di parco	E=+0x392,7213 N=+2x3260,2988	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	SI
Interferenza 24 – Sovrattensione	Strada di parco	E=+0x392,6813 N=+2x3040,0938	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 25 – Sovrattensione	Strada di parco	E=+0x393,6746 N=+2x2101,9873	1 tubazione in PEAD Spessore D0/1000	SI
Interferenza 26 – Sovrattensione	IP 8	E=+0x392,7489 N=+2x957,7133°	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	SI
Interferenza 27 – sovrattensione metodo migliorio	Strada di parco	E=+0x392,9171 N=+2x734,1889	1 tubazione in PEAD CEG D18 DB1200	SI
Interferenza 28 – Sovrattensione	IP 8	E=+0x393,8718 N=+2x677,4323	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 29 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x393,0107 N=+2x638,2875	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 30 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6124 N=+2x593,4341	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 31 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,7132 N=+2x468,4726	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 32 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6223 N=+2x359,4862	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 33 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,6187 N=+2x355,7	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 34 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6427 N=+2x297,6574	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 35 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,9973 N=+2x0,0016	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 36 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,2873 N=+2x0,7129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	SI

TIPOLOGIA INTERFERENZA	POSIZIONE	COORDINATE	MODALITA' RISOLUZIONE	COMPETENZA ADR
Interferenza 37 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6223 N=+2x1,0129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 38 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,7223 N=+2x1,0129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 39 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,7223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 40 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 41 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 42 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 43 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 44 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 45 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 46 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 47 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 48 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 49 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 50 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 51 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 52 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 53 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 54 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 55 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 56 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 57 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 58 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 59 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 60 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 61 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 62 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 63 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 64 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 64.1 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 64.2 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 65 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 66 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 67 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 68 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 69 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO

TIPOLOGIA INTERFERENZA	POSIZIONE	COORDINATE	MODALITA' RISOLUZIONE	COMPETENZA ADR
Interferenza 70 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 71 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 72 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x392,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 73 – Sovrattensione	IP 43	E=+0x387,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	NO
Interferenza 74 – Posta	IP 6	E=+0x392,6223 N=+2x0,9129	TOC fino 350 X 4 metri di sott.	SI

TIPOLOGIA INTERFERENZA	POSIZIONE	COORDINATE	MODALITA' RISOLUZIONE	COMPETENZA ADR
Interferenza 75 – Sovrattensione	IP 10	E=+0x384,8,8254 N=+2x972,3684	TOC fino 750 X 4 metri di sott.	SI
Interferenza 76 – Sovrattensione	IP 10	E=+0x387,9,1205 N=+2x968,9144	TOC fino 750 X 4 metri di sott.	NO
Interferenza 77 – Sovrattensione	IP 10	E=+0x388,0,5399 N=+2x963,4487	TOC fino 750 X 4 metri di sott.	NO
Interferenza 78 – Sovrattensione	IP 10	E=+0x389,28,5824 N=+2x957,2847	TOC fino 750 X 4 metri di sott.	NO
Interferenza 79 – sovrattensione metodo migliorio	IP 10	E=+0x389,0,5723 N=+2x947,6256	TOC fino 750 X 4 metri di sott.	SI
Interferenza 80 – sovrattensione	Strada comunale Cosco Dimina	E=+0x389,0,6493 N=+2x947,2757°	TOC fino 350 X 2 metri di sott.	NO
Interferenza 81 – Sovrattensione	Strada comunale Cosco Dimina	E=+0x389,0,2880 N=+2x940,6487°	TOC fino 350 X 2 metri di sott.	NO
Interferenza 82 – Sovrattensione	Strada comunale Cosco Dimina	E=+0x389,0,3422 N=+2x920,9128	TOC fino 350 X 2 metri di sott.	NO
Interferenza 83 – Sovrattensione	Strada comunale Cosco Dimina	E=+0x389,0,3501 N=+2x910,4,2892	TOC fino 350 X 2 metri di sott.	NO
Interferenza 84.1 sovrattensione metodo migliorio	Strada di parco	E=-2,7402,1 N=-1243,8,68	1 tubazione in PEAD Spessore D0/1400	SI
Interferenza 84.2	TURAZZOIDE	E=+0,8,8307,1555 N=-2,9947,3852	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	SI
Interferenza 85 –	SIFLUTOO	E=+0,8,7,7463 N=-2,9955,4479	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	SI
Interferenza 86 – Sovrattensione	Strada vicinale	E=+0,8,7,9713 N=-2,9957,5,1231	TOC fino 350 X 3 metri di sott.	SI
Interferenza 87 sovrattensione metodo migliorio	Strada vicinale	E=+0,8,7,7,7,7650 N=-2,9,9,9,7,3873	Passaggio a piede	SI
Interferenza 88 sovrattensione metodo migliorio	Strada di parco	E= 1243,7,7,9 N= 1,7,9,8,7,1,1	1 tubazione in PEAD CEG D18 DB1200	SI
Interferenza 71 sovrattensione esistente	Reggi Tracuera Trapani Colonne	E= 1243,0,1,4,7 N= 2,7,9,8,7,7,3	TOC fino 350 X 1 metri di sott.	SI
Interferenza 71 sovrattensione esistente	Reggi Tracuera Trapani Colonne	E= 1,2,4,7,,3,3 N= 2,7,9,9,4,7,9	TOC fino 350 X 1 metri di sott.	SI

REGIONE SICILIA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

COMUNI DI TRAPANI, SALEMI, MISILISCEMI E MARSALA

PROGETTO

INTEGRALE RICOSTRUZIONE PARCO EOLICO "SALEMI-TRAPANI"

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE

ENGIE Renewables S.p.A.
Viale Giorgio Ribotta, 31
00144 Roma

andrea fiocchi
18.05.2023
13:15:21
GMT+02:00

PROGETTISTA

Hydro Engineering s.s.
di Damiano e Pluchino Giulio
via Rossotti, 29
91011 Alcamo (TP) Italy

palmi nunzio
18.05.2023
13:53:24
GMT+00:00

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. TRAPANI
Ing. Nunzio Palmi
Iscritto all'albo
sez. A al n. 724

OGGETTO DELL'ELABORATO

CARTA DELLE INTERFERENZE

REV.	DATA	ATTIVITA'	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	12/2022	PRIMA EMISSIONE	FB	VF	MG
		RIDISEGNO			

CODICE PROGETTISTA	DATA	SCALA	FORMATO FOGLIO	CODICE COMMITTENTE
RS06SIA0030A0	11/2022	1:10.000	A1x3 1 di 1	

NOME FILE: R07-PD-D001_R0-Carta delle Interferenze.dwg

Engie Renewables S.p.A. si riserva i diritti sulla presente documento che non può essere divulgato neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta.

ISO-A1x3