




LEGENDA

- Coltri eluvio-colluviali**
- Si tratta di depositi scarsamente permeabili; la permeabilità è da rintracciare soprattutto nei periodi secchi, a causa del cracking per essiccamento, ed è comunque limitata ai primi centimetri di profondità; conservano sempre un certo grado di umidità
- Terrazzi fluviali quaternari**
- In generale, in questo settore della fascia periadriatica, si tratta di terreni da scarsamente/per nulla a mediamente permeabili. In mappa, presentano una permeabilità piuttosto scarsa, pressoché nulla, date le tessiture
- Substrato marino pelitico**
- Depositi impermeabili, in cui il rapporto argilla/incoerenti è nettamente superiore all'unità

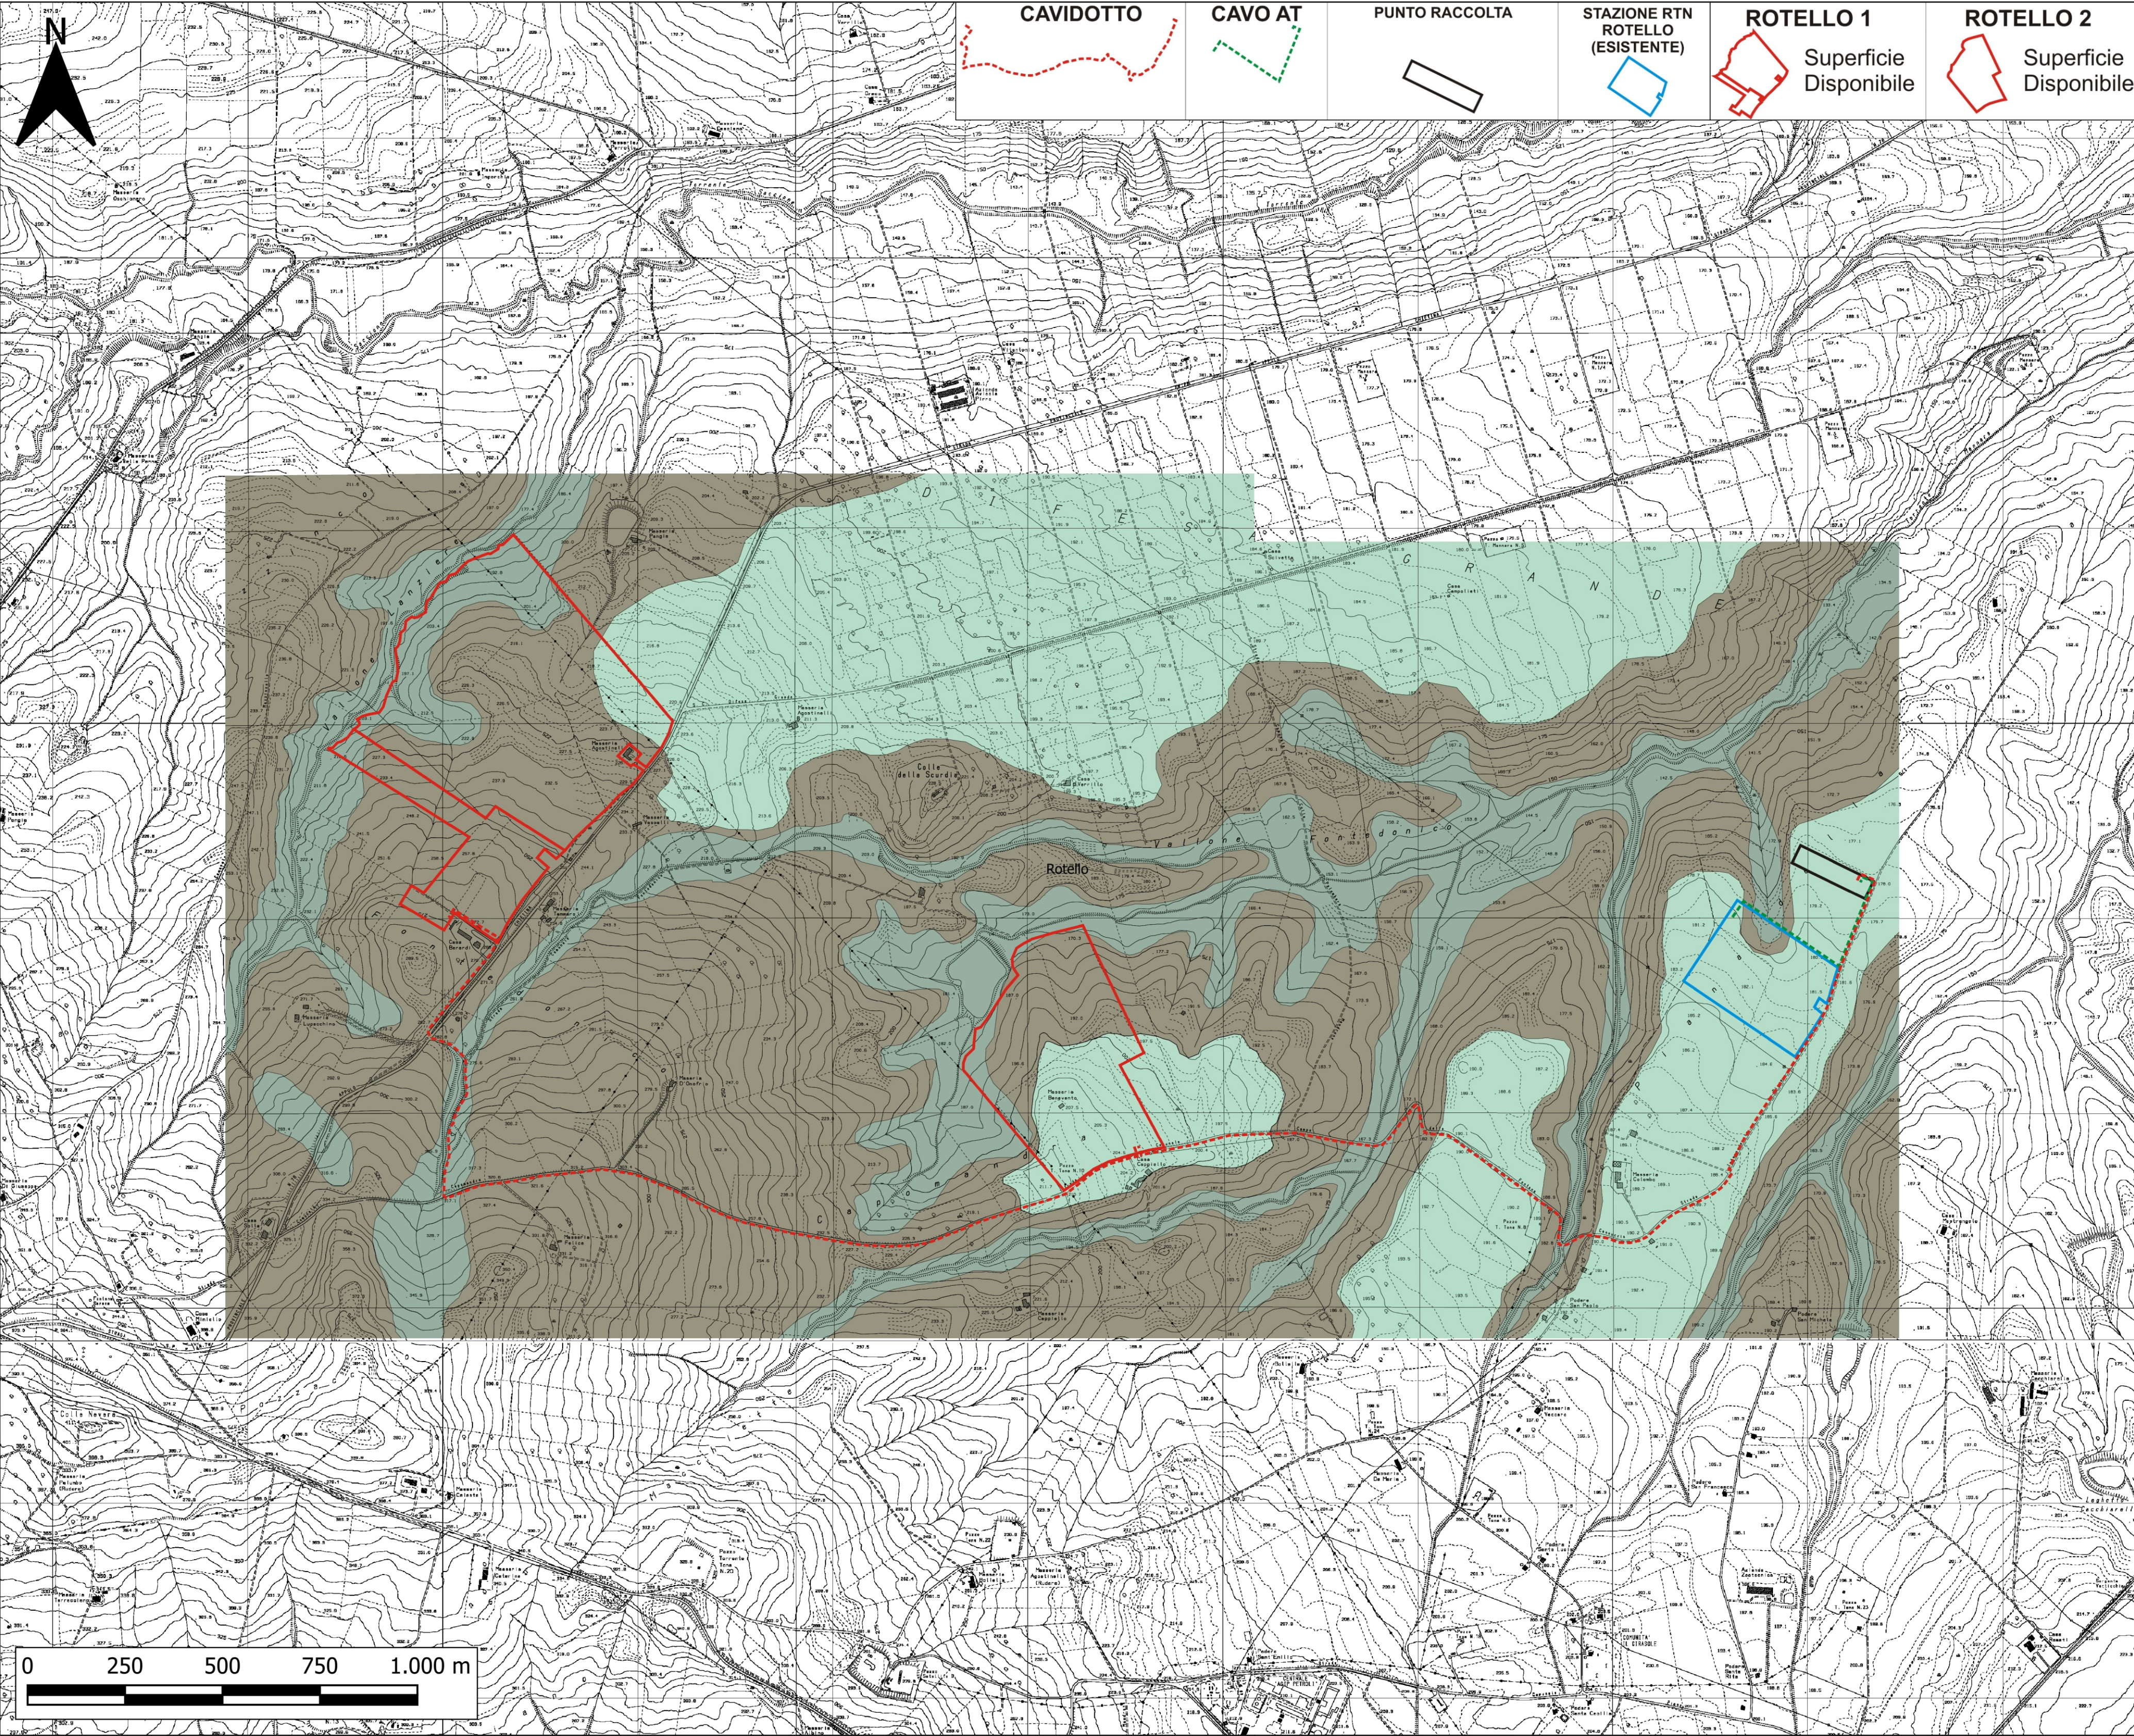

		VOLTALIA ITALIA SRL		REGIONE	MOLISE	
		P.IVA 05983740969,		PROVINCIA	CAMPOBASSO	
		Viale Montenero 32,		COMUNE	ROTELLO	
		20135 Milano Italia		Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs 387/2003		
		PEC voltaliaitalia@pec.it				
		DOCUMENTO	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE			
TAVOLA	20	DI 23	DATA	luglio 2021		
SCALA	1:10.000		NOME TAVOLA	CARTA IDROGEOLOGICA ORIGINALE PROGETTO		
Progetto di n. 2 impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare in Rotello (CB), denominati "Rotello 43" di potenza nominale pari a 41.546,44 kWp						
PROGETTISTI Coordinamento tecnico di progetto				I TECNICI		
 Ingegnere Michele Di stefano m.distefano@windenergysrl.it				 Dottor Geologo Giancarlo Rocco Di Berardino g.diberardino@proes.it		
 Ingegnere Emilio Andreoli e.andreoli@energenproject.it				 Dottressa Biologa Claudia Nuzzi c.nuzzi@proes.it		
RESPONSABILI TECNICI						
 Ingegnere Maurizio De Donno (per NRG Plus Italia srl.) mdedonno@nrgplus.global				 Ingegnere Elio Lattanzio (per Proes srl) e.lattanzio@proes.it		