


MAPPA DI INTERVISIBILITÀ TEORICA IMPIANTO IN ASSENZA DI MITIGAZIONE - 1:15.000

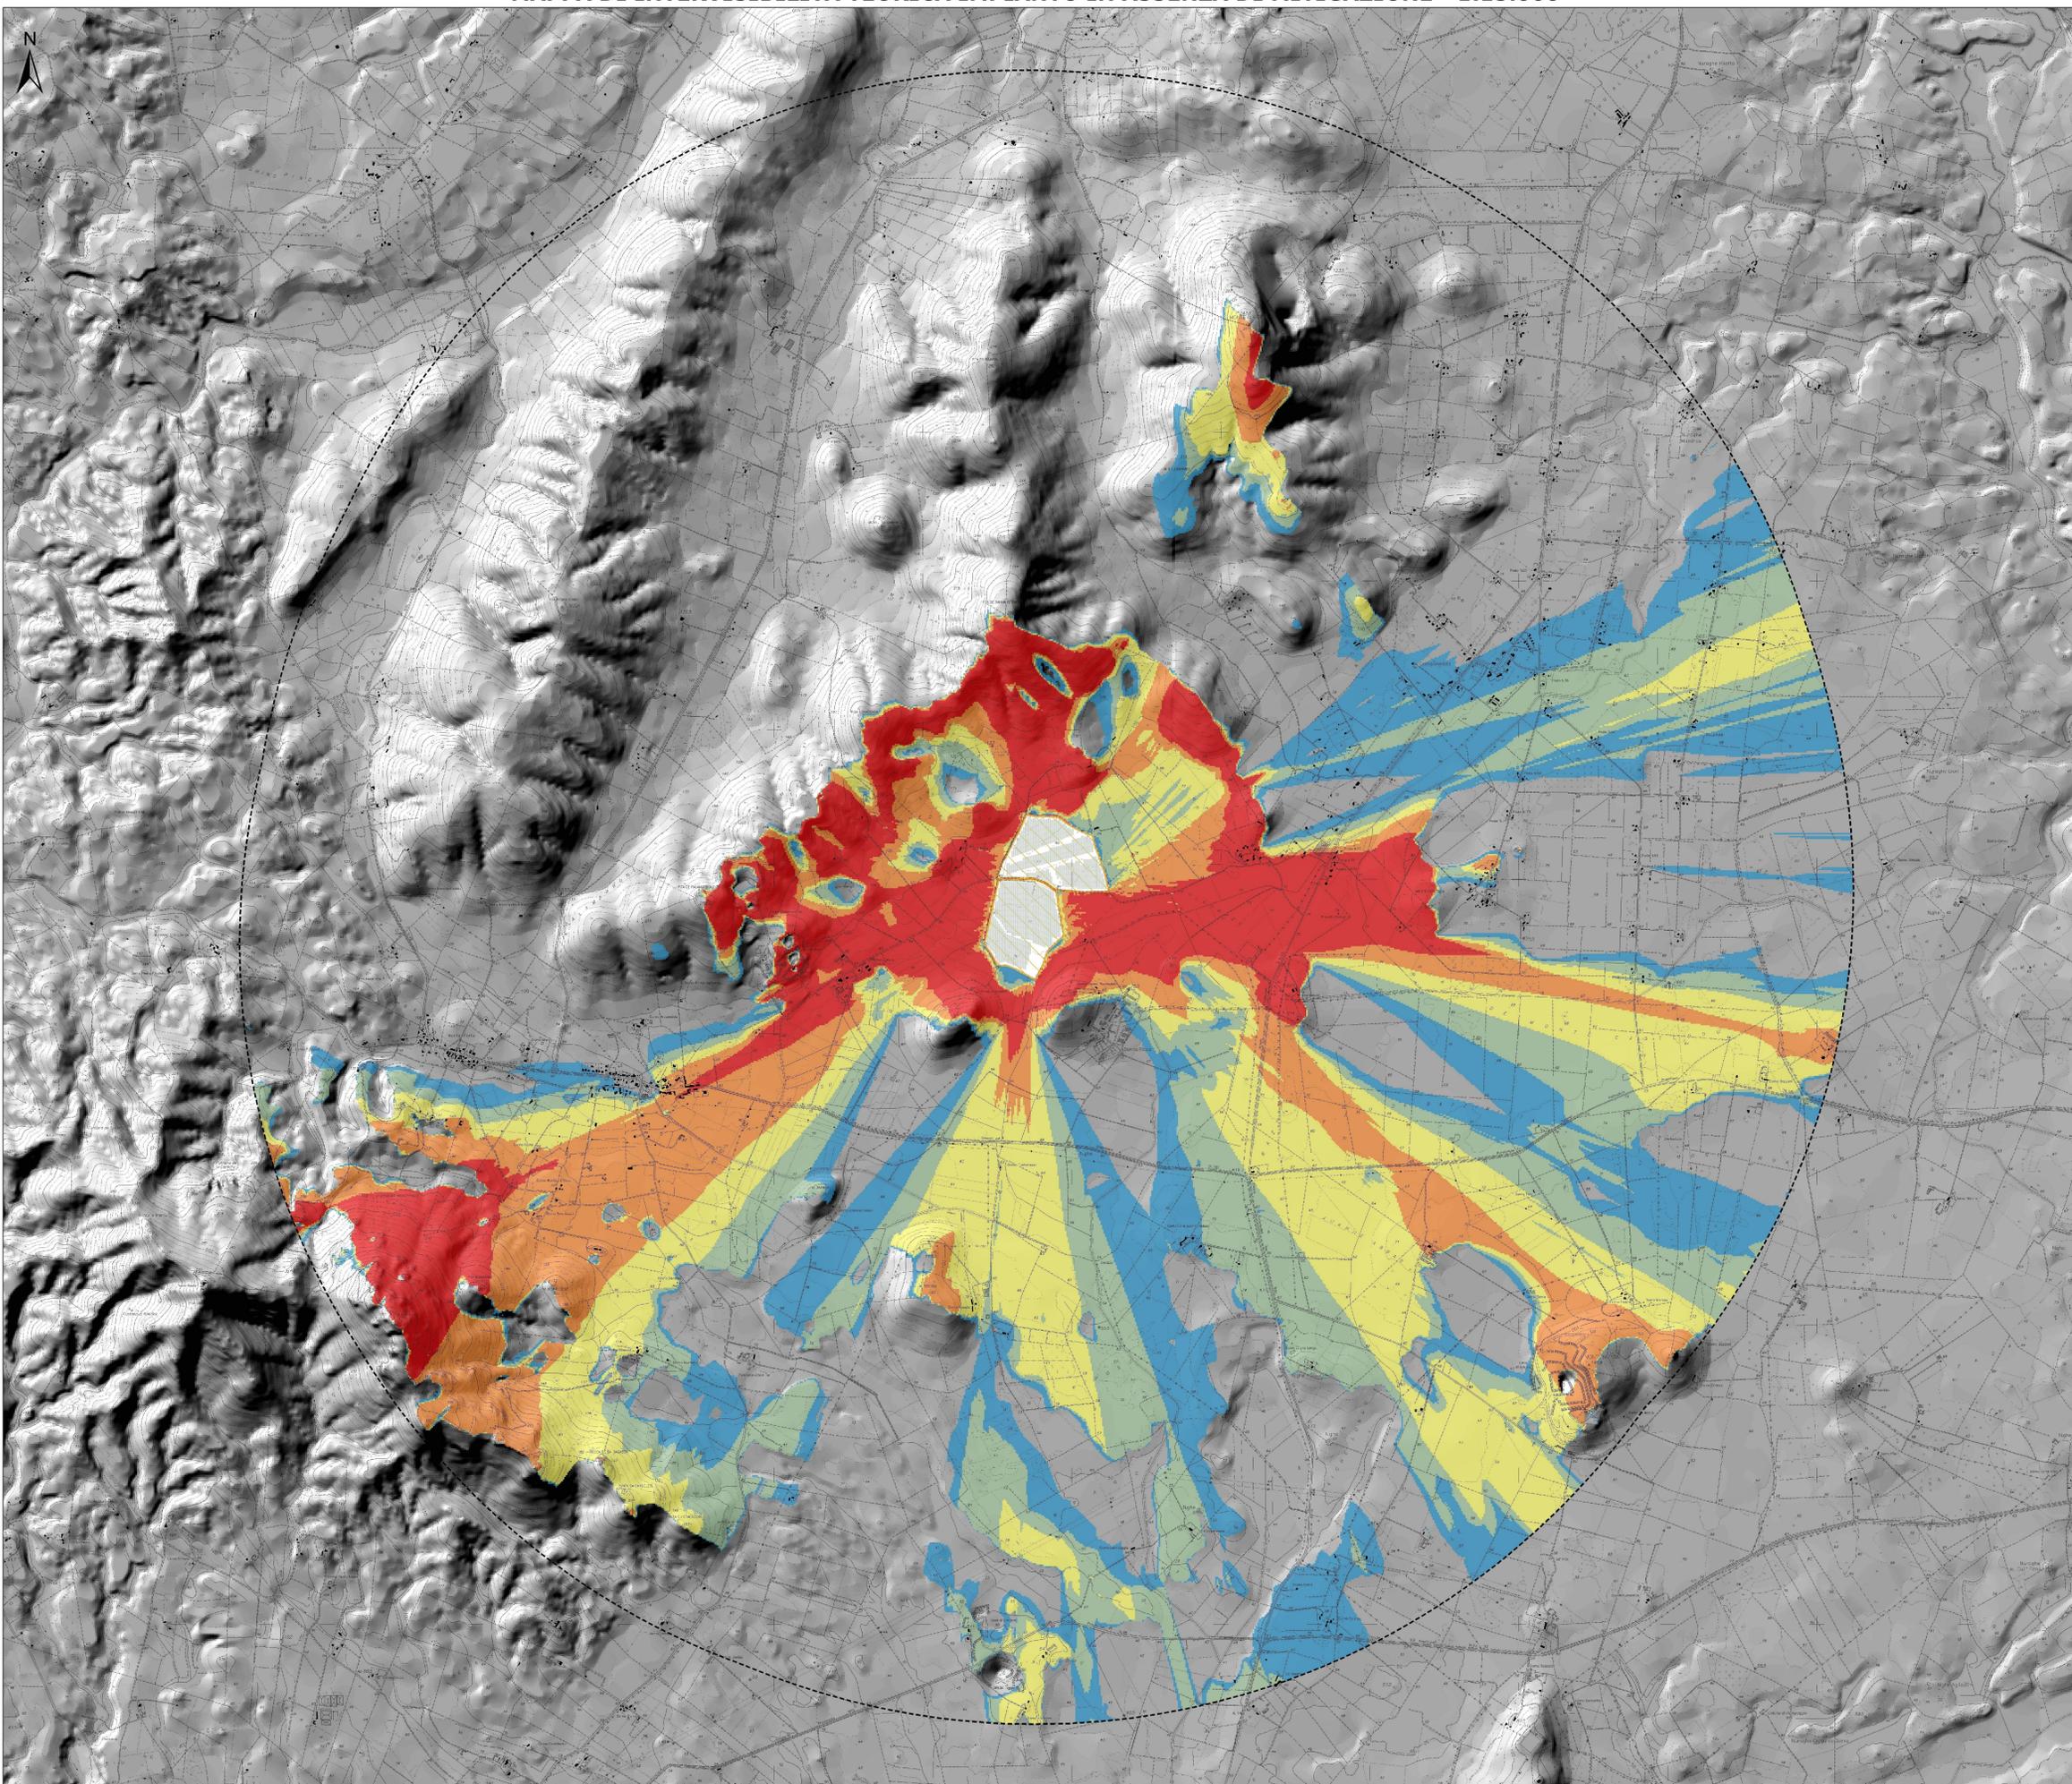


Legenda

- tracker_cabine_corte
- confine_sistema_agrivoitaico
- Buffer 5km

Intervisibilità teorica in assenza di mitigazione

Value

- Molto bassa
- Bassa
- Media
- Alta
- Molto alta

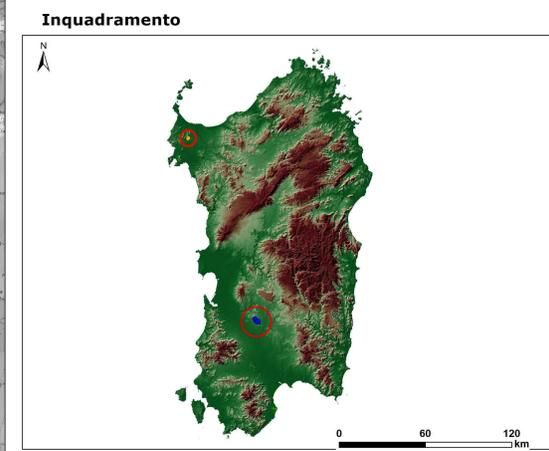

Regione: Sardegna
 Provincia: Sassari
 Comune: Sassari
 Località: Strada Vicinale La Corte-Campanedda

Impianto Agrivoltaico F-CORTE
 Progetto Definitivo

Mapa di intervisibilità teorica impianto in assenza di mitigazione

CODICE ELABORATO GRAFICO
IT / FTV / F-CORTE / PDF / A / CT / 072 - a

Visi / Timbri:

Note:

REVISIONI				
Data	Rev.	Descrizione revisioni	Elaborato:	Approvato:

asja|Nurra

ASJA NURRA SRL
 1 - Corso Vittorio Emanuele II, 6 - 09123 Torino - asja.nurra@asja.it

CA.T. Consulenze e progetti S.r.l. con socio unico
 1 - 09122 - Cagliari Via Michele Gasi s.n.c. ZS CADP
 P.I. 07076160927
 www.asjaprog.it