

ORUNE Wind Srl

# Parco Eolico ORUNE sito nel Comune di Orune

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

[Aprile 2023]

Regione Autonoma della Sardegna



Comune di Orune



Committente:

**Orune Wind Srl**

**Orune Wind Srl**

Via Sardegna, 40  
00187 Roma  
P.IVA/C.F. 16181131000

Titolo del Progetto:

**Parco Eolico ORUNE sito nel Comune di  
Orune**

Documento:

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA**

N° Documento:

**IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002-Rev.0**

Progettista:



Amm. Francesco Di Maso  
Ing. Luigi Malafarina  
Ing. Pasquale Esposito  
Ing. Nicola Galdiero



| Rev | Data Revisione | Descrizione     | Redatto  | Controllato | Approvato      |
|-----|----------------|-----------------|----------|-------------|----------------|
| 00  | Aprile 2023    | Prima emissione | INSE srl | F. Di Maso  | Orune Wind srl |
|     |                |                 |          |             |                |
|     |                |                 |          |             |                |
|     |                |                 |          |             |                |

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

## Sommario

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| <b>1</b>   | <b>PREMESSA</b> .....  | <b>6</b>  |
| <b>2</b>   | <b>AEROGENERATORI</b> .....  | <b>8</b>  |
| <b>3</b>   | <b>COLLEGAMENTI A 30 KV E 150 KV</b> .....                           | <b>10</b> |
| <b>3.1</b> | <b>RETE 30 kV INTERNA AL PARCO</b> .....                             | <b>10</b> |
| 3.1.1      | SCELTA DEL LIVELLO DI TENSIONE .....                                 | 10        |
| 3.1.2      | DIMENSIONAMENTO CAVIDOTTI 30 kV .....                                | 10        |
| 3.1.3      | SCELTA DELLA SEZIONE .....   | 12        |
| <b>3.2</b> | <b>ELETTRODOTTO 150 kV IN CAVO</b> .....                             | <b>15</b> |
| 3.2.1      | TRACCIATO .....  | 15        |
| <b>3.3</b> | <b>CARATTERISTICHE CAVI 150 KV E RELATIVI ACCESSORI</b> .....        | <b>15</b> |
| 3.3.1      | Composizione dell'elettrodotto in cavo.....                          | 15        |
| 3.3.2      | Modalità di posa cavi 150 kV .....                                   | 17        |
| 3.3.3      | Modalità di posa e di attraversamento in cavo interrato .....        | 19        |
| 3.3.4      | Messa in opera con scavo a cielo aperto .....                        | 20        |
| 3.3.5      | Directional Drilling (T.O.C.) .....                                  | 21        |
| 3.3.6      | Distanze da servizi, manufatti, piante.....                          | 21        |
| 3.3.7      | Collegamento degli schermi metallici .....                           | 23        |
| 3.3.8      | Giunti e buche giunti.....   | 25        |
| 3.3.9      | Sistema di telecomunicazioni .....                                   | 25        |
| <b>3.4</b> | <b>CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI</b> .....                             | <b>26</b> |
| <b>3.5</b> | <b>AREE IMPEGNATE</b> .....  | <b>26</b> |
| <b>3.6</b> | <b>FASCE DI RISPETTO</b> .....                                       | <b>27</b> |
| <b>3.7</b> | <b>ELENCO ATTRAVERSAMENTI</b> .....                                  | <b>27</b> |
| <b>4</b>   | <b>STAZIONE DI TRASFORMAZIONE DI UTENZA</b> .....                    | <b>28</b> |
| <b>4.1</b> | <b>EDIFICIO</b> .....  | <b>29</b> |
| <b>4.2</b> | <b>DISPOSIZIONE ELETTROMECCANICA DELLA STAZIONE</b> .....            | <b>29</b> |
| <b>4.3</b> | <b>OPERE CIVILI VARIE</b> .....                                      | <b>30</b> |
| <b>4.4</b> | <b>CONDIZIONI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO</b> .....                    | <b>31</b> |
| <b>4.5</b> | <b>ATTIVITÀ SISMICA</b> .....  | <b>31</b> |
| <b>4.6</b> | <b>CRITERI DI COORDINAMENTO DELL'ISOLAMENTO AT</b> .....             | <b>31</b> |
| <b>4.7</b> | <b>CORRENTI DI CORTO CIRCUITO E CORRENTI TERMICHE NOMINALI</b> ..... | <b>31</b> |
| <b>4.8</b> | <b>CARATTERISTICHE COMPONENTI</b> .....                              | <b>31</b> |
| 4.8.1      | SEZIONE AT .....   | 31        |
| 4.8.2      | SEZIONE MT .....   | 37        |
| 4.8.3      | SEZIONE BT.....  | 39        |
| <b>4.9</b> | <b>SISTEMA PROTEZIONE, CONTROLLO, MISURE E TELECONTROLLO</b> .....   | <b>40</b> |

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

|             |  |           |
|-------------|--|-----------|
| 4.9.1       | SEZIONE PROTEZIONI AT .....  | 40        |
| 4.9.2       | SEZIONE PROTEZIONI MT .....  | 41        |
| <b>4.10</b> | <b>SERVIZI AUSILARI.....</b>   | <b>42</b> |
| 4.10.1      | QUADRO DEI SERVIZI AUSILIARI IN CORRENTE ALTERNATA .....             | 42        |
| 4.10.2      | QUADRO DEI SERVIZI AUSILIARI IN CORRENTE CONTINUA .....              | 43        |
| 4.10.3      | GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA .....                                | 44        |
| 4.10.4      | QUADRO CONTATORE ENERGIA .....                                       | 45        |
| <b>4.11</b> | <b>IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNO .....</b>                       | <b>45</b> |
| <b>4.12</b> | <b>IMPIANTO ANTINCENDIO .....</b>                                    | <b>45</b> |
| <b>4.13</b> | <b>IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICIO DI STAZIONE .....</b>               | <b>46</b> |
| <b>4.14</b> | <b>SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E FOGNARIO .....</b>                 | <b>48</b> |
| 4.14.1      | PROCESSO IDRAULICO-DEPURATIVO .....                                  | 49        |
| 4.14.2      | GESTIONE DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO .....                            | 50        |
| 4.14.3      | SCELTA DEI MATERIALI.....  | 51        |
| 4.14.4      | RECAPITO FINALE .....  | 51        |
| 4.14.5      | RIFERIMENTI NORMATIVI .....  | 52        |
| <b>4.15</b> | <b>UNITÀ PERIFERICA SISTEMA DIFESA E MONITORAGGIO .....</b>          | <b>52</b> |
| <b>4.16</b> | <b>OSCILLOPERTUBOGRAFO.....</b>                                      | <b>52</b> |
| <b>4.17</b> | <b>SISTEMA DI TELECONTROLLO DI SOTTOSTAZIONE .....</b>               | <b>52</b> |
| <b>4.18</b> | <b>DIMENSIONAMENTO DELLA RETE DI TERRA .....</b>                     | <b>53</b> |
| <b>5</b>    | <b>STAZIONE DI CONDIVISIONE 150 KV .....</b>                         | <b>55</b> |
| <b>5.1</b>  | <b>SE "CONDIVISA" 150 KV .....</b>                                   | <b>55</b> |
| 5.1.1       | EDIFICIO .....   | 55        |
| 5.1.2       | DISPOSIZIONE ELETTRMECCANICA.....                                    | 56        |
| <b>5.2</b>  | <b>OPERE CIVILI VARIE .....</b>                                      | <b>56</b> |
| <b>5.3</b>  | <b>CONDIZIONI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO.....</b>                     | <b>56</b> |
| <b>5.4</b>  | <b>ATTIVITÀ SISMICA .....</b>  | <b>57</b> |
| <b>5.5</b>  | <b>CRITERI DI COORDINAMENTO DELL'ISOLAMENTO AT.....</b>              | <b>57</b> |
| <b>5.6</b>  | <b>CORRENTI DI CORTO CIRCUITO E CORRENTI TERMICHE NOMINALI .....</b> | <b>57</b> |
| <b>5.7</b>  | <b>CARATTERISTICHE COMPONENTI .....</b>                              | <b>57</b> |
| 5.7.1       | SEZIONE AT .....   | 57        |
| 5.7.2       | SEZIONE MT .....   | 62        |
| 5.7.3       | SEZIONE BT.....  | 63        |
| <b>5.8</b>  | <b>SISTEMA PROTEZIONE, CONTROLLO, MISURE E TELECONTROLLO .....</b>   | <b>63</b> |
| 5.8.1       | SEZIONE PROTEZIONI AT .....  | 64        |
| 5.8.2       | SEZIONE PROTEZIONI MT.....   | 64        |
| <b>5.9</b>  | <b>SERVIZI AUSILARI.....</b>   | <b>65</b> |

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| 5.9.1       | QUADRO DEI SERVIZI AUSILIARI IN CORRENTE ALTERNATA .....    | 65        |
| 5.9.2       | QUADRO DEI SERVIZI AUSILIARI IN CORRENTE CONTINUA .....     | 66        |
| 5.9.3       | GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA.....                        | 67        |
| 5.9.4       | QUADRO CONTATORE ENERGIA .....                              | 68        |
| <b>5.10</b> | <b>IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNO .....</b>              | <b>68</b> |
| <b>5.11</b> | <b>IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICIO DI STAZIONE .....</b>      | <b>68</b> |
| <b>5.12</b> | <b>SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E FOGNARIO .....</b>        | <b>70</b> |
| 5.12.1      | PROCESSO IDRAULICO-DEPURATIVO .....                         | 71        |
| 5.12.2      | GESTIONE DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO .....                   | 72        |
| 5.12.3      | SCELTA DEI MATERIALI.....                                   | 73        |
| 5.12.4      | RECAPITO FINALE .....                                       | 73        |
| 5.12.5      | RIFERIMENTI NORMATIVI .....                                 | 73        |
| <b>5.13</b> | <b>UNITÀ PERIFERICA SISTEMA DIFESA E MONITORAGGIO .....</b> | <b>73</b> |
| <b>5.14</b> | <b>OSCILLOPERTUBOGRAFO.....</b>                             | <b>74</b> |
| <b>5.15</b> | <b>SISTEMA DI TELECONTROLLO DI SOTTOSTAZIONE .....</b>      | <b>74</b> |
| <b>5.16</b> | <b>DIMENSIONAMENTO DELLA RETE DI TERRA .....</b>            | <b>74</b> |
| <b>6</b>    | <b>CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI .....</b>                    | <b>76</b> |
| <b>7</b>    | <b>SICUREZZA NEI CANTIERI .....</b>                         | <b>78</b> |

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

## 1 PREMESSA

La società Orune Wind Srl è proponente di un progetto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica ubicato nel Comune di Orune in provincia di Sud Sardegna ed opere di connessione nel comune di Orune (NU).

La società Terna ha rilasciato alla Società Orune Wind S.r.l. la “Soluzione Tecnica Minima Generale” Cod. Prat. 202100636 del 19.07.2021. Lo schema di allacciamento alla RTN prevede la connessione in antenna a 150 kV su una nuova SE di smistamento 150 kV RTN da inserire in entra-esce alla linea aerea 150 kV “Taloro – Siniscola 2”, previa realizzazione del nuovo elettrodotto a 150 kV tra la sopracitata stazione ed il futuro ampliamento a 150 kV della SE RTN “Ottana”.

La Soc. Orune Wind Srl ha sottoscritto in data 30/03/2023 con la Soc. Loto Rinnovabili Srl un accordo per condividere lo stallo 150 kV nonché per la realizzazione della stazione di trasformazione/condivisione e successivamente per l’esercizio e la gestione da realizzare nel comune di Nuoro (NU).

L’ipotesi progettuale prevede l’installazione di n.15 aerogeneratori della potenza nominale di 6 MW per una potenza complessiva di impianto pari a 90 MW. Gli aerogeneratori saranno collegati tra loro attraverso cavidotto interrato in MT a 30 kV che collegherà il parco eolico alla stazione di trasformazione utente 30/150 kV di Orune che sarà ubicata in prossimità del parco eolico. Questa sarà collegata con un cavo interrato a 150 kV ad una stazione di smistamento a 150 kV nel Comune di Nuoro (NU), la quale sarà connessa mediante cavidotto interrato AT alla futura SE TERNA di smistamento 150 kV, che rappresenta il punto di connessione dell’impianto alla RTN.

L’energia elettrica prodotta dal parco eolico sarà elevata alla tensione di 150 kV mediante due trasformatori della potenza di 40-50 MVA ONAN/ONAF, collegato a un sistema di sbarre con isolamento in aria, che, con un elettrodotto interrato a 150 kV in antenna, si conetterà alla sezione 150 kV della SE Terna.

Pertanto, il progetto del collegamento elettrico del suddetto parco alla RTN prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- a) Rete in cavo interrato in MT a 30 kV dall’impianto di produzione alla stazione di trasformazione utente 30/150kV;
- b) stazione elettrica di trasformazione utente 30/150 kV di Orune;
- c) Stazione elettrica di Condivisione 150 kV di Utenza;
- d) Stazione elettrica di smistamento 150 kV RTN;
- e) cavidotto a 150 kV per il collegamento tra la SE trasformazione 30/150 kV e la SE di smistamento 150 kV;
- f) cavidotto a 150 kV per il collegamento tra la SE di smistamento 150 kV e la futura SE RTN.

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

Le opere di cui ai punti a), b), c), e) ed f) costituiscono opere di utenza del proponente. L'opera al punto d) costituisce opera RTN.

I collegamenti a 30 kV in cavi interrati, che raccolgono la produzione di energia elettrica degli aerogeneratori, saranno posati in idonea trincea. La realizzazione della trincea avverrà prevalentemente sulla viabilità esistente, oppure su nuova viabilità da realizzare laddove non è possibile posarli su viabilità pubblica. La viabilità è costituita da strade provinciali, comunali, vicinali, interpoderali.

Il lay-out della stazione di trasformazione 30/150 kV di Orune Wind prevede un sistema di sbarre con isolamento in aria a 4 passi di sbarre.

I passi sbarra della stazione di trasformazione 30/150 kV saranno utilizzati per:

- N.2 per il collegamento dei trasformatori di potenza elevatore 30/150 kV di Orune Wind,
- N.1 per il collegamento in cavo 150 kV con la stazione di condivisione di utenza;
- N.1 per eventuale futuro proponente.

Nella stazione di trasformazione 30/150 kV è previsto un edificio al cui interno saranno realizzati diversi locali.

La stazione di utenza occuperà un'area di circa 4920 m<sup>2</sup> compresa una fascia di rispetto di 5 metri intorno alla stazione.

L'area di stazione sarà recintata con pannelli di altezza 2,5 m.

Il layout della stazione di condivisione di utenze prevede un sistema di sbarre a 150 kV con isolamento in aria a 4 passi di sbarre, i quali saranno utilizzati per:

- N.1 per il collegamento con la Stazione Terna RTN;
- N.1 per il collegamento in cavo 150 kV con la stazione 30/150 kV di Orune Wind;
- N.1 per la connessione del proponente Loto Rinnovabili Srl;
- N.1 per eventuale futuro proponente.

La stazione di utenza occuperà un'area di circa 6280 m<sup>2</sup> compresa una fascia di rispetto di 5 metri intorno alla stazione.

L'area di stazione sarà recintata con pannelli di altezza 2,5 m.

La presente relazione, inserita nell'insieme della documentazione progettuale illustra le opere di utenza e precisamente quelle relative ai punti a), b), c), e) ed f).



|                |                                |                                     |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Orune Wind Srl | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                |                                | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

## 2 AEROGENERATORI

L'aerogeneratore "tipo" scelto per le valutazioni ambientali e tecniche e per la definizione del layout è: Vestas V162 da 6 MW 162 m di diametro e altezza mozzo pari a 125 m per una altezza totale di 206 m. Il modello scelto ha le seguenti caratteristiche meccaniche ed elettriche:

|  |  |
|--|--|
| <b>POWER REGULATION</b>  | Pitch regulated with variable speed  |
| <b>OPERATING DATA</b>  |  |
| Rated power  | 6,000kW  |
| Cut-in wind speed  | 3m/s   |
| Cut-out wind speed*  | 25m/s  |
| Wind class   | IEC S  |
| Standard operating temperature range from -20°C to +45°C         |  |
| *High Wind Operation available as standard                       |  |
| **Subject to different temperature options                       |  |
| <b>SOUND POWER</b>   |  |
| Maximum  | 104.3dB(A)**   |
| ***Sound Optimised Modes available dependent on site and country |  |
| <b>ROTOR</b>   |  |
| Rotor diameter   | 162m   |
| Swept area   | 20,612m <sup>2</sup>   |
| Aerodynamic brake  | full blade feathering with 3 pitch cylinders                                 |
| <b>ELECTRICAL</b>  |  |
| Frequency  | 50/60Hz  |
| Converter  | full scale   |
| <b>GEARBOX</b>   |  |
| Type   | two planetary stages   |
| <b>TOWER</b>   |  |
| Hub height   | 119m (IEC S/DIBt S), 125m (IEC S), 149m (IEC S), 166m (IEC S), 169m (DIBt S) |

Il progetto dell'impianto eolico, costituito da 15 aerogeneratori ognuno da 6 MW di potenza nominale, per una potenza complessiva installata di 90 MW, prevede la realizzazione/installazione di:

- N.15 aerogeneratori;
- opere di fondazione degli aerogeneratori;
- N.15 piazzole di montaggio con adiacenti piazzole di stoccaggio;
- opere temporanee per il montaggio del braccio gru;



- 1 area temporanea di cantiere e manovra;
- nuova viabilità;
- viabilità esistente da adeguare;
- N.5 cavidotti interrati in media tensione che collegano gli aerogeneratori alla stazione di trasformazione di utenza 30/150 kV;
- N.1 elettrodotto in cavo interrato a 150 kV per il collegamento della stazione 30/150 kV alla stazione di condivisione 150 kV in Nuoro (NU);
- N.1 elettrodotto in cavo interrato a 150 kV per il collegamento in antenna della stazione di condivisione 150 kV alla stazione RTN 150 kV di Terna a Nuoro;

Di seguito si riporta lo schema di collegamento degli aerogeneratori alla RTN.

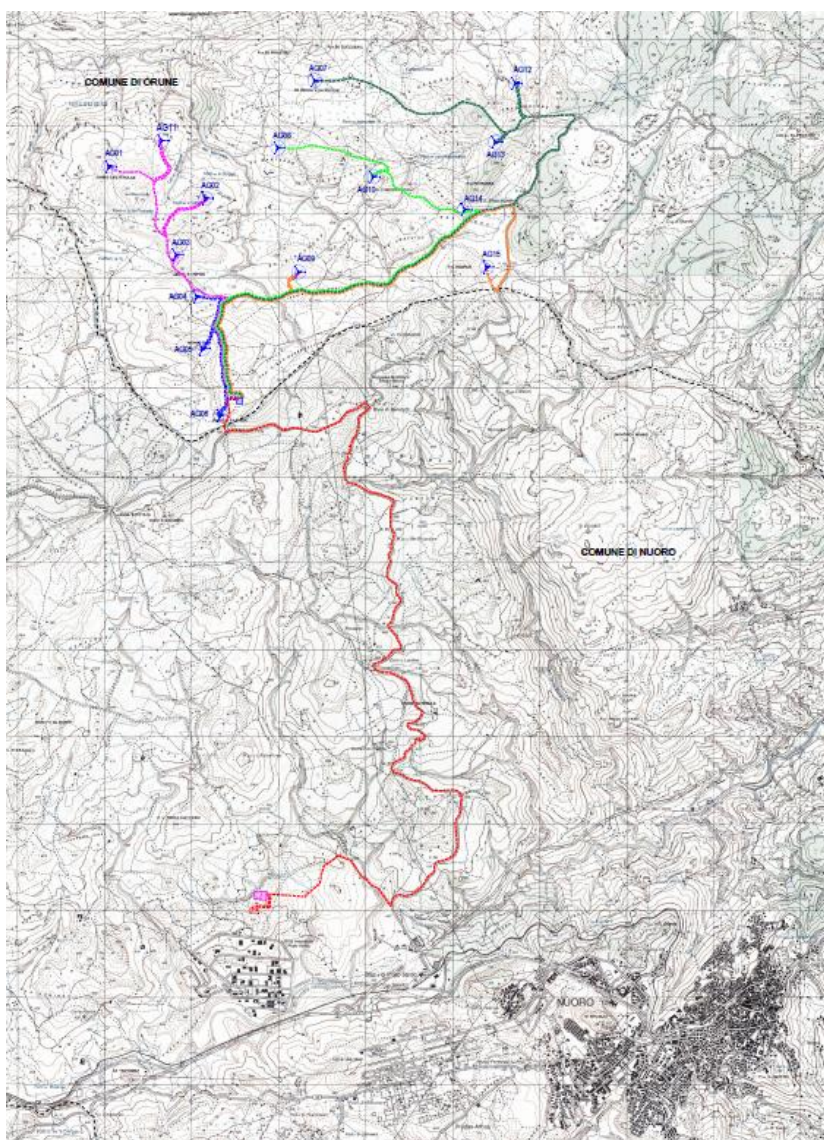


Figura 1. Inquadramento d'impianto su cartografia IGM.

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

### 3 COLLEGAMENTI A 30 KV E 150 KV

#### 3.1 RETE 30 kV INTERNA AL PARCO

La sezione di impianto, relativa al presente paragrafo, è quella rappresentata negli schemi elettrici d'impianto, a partire dall'uscita lato BT di ogni singolo Aerogeneratore, fino alla stazione di trasformazione 30/150 kV.

##### 3.1.1 SCELTA DEL LIVELLO DI TENSIONE

Il parco eolico è composto da N.15 aerogeneratori della potenza complessiva di 90 MW. La rete elettrica di raccolta dell'energia prodotta è prevista in media tensione. Alla tensione di esercizio pari a 30 kV abbiamo una corrente massima verso la stazione di trasformazione 30/150 kV pari a:

$$I = P/(1.73*V) = 1734 \text{ A}$$

Con il livello di tensione di 30 kV abbiamo che le perdite totali della MT risultano essere pari a circa 694 kW.

Un vantaggio che si ha con la rete a 30 kV, rispetto ad una rete ad un livello di tensione inferiore, è la riduzione della fascia di rispetto determinata ai sensi della L.36/01 e D.M. 29.05.2008 sui campi elettromagnetici.

I calcoli di seguito esposti sono stati effettuati a partire dai dati di base e dagli schemi generali di impianto riportati in progetto.

##### 3.1.2 DIMENSIONAMENTO CAVIDOTTI 30 kV

Il trasporto dell'energia avviene mediante l'utilizzo di cavi interrati posati in trincea a sezione rettangolare secondo quanto descritto dalle modalità previste dalle norme CEI 11-17. Per i cavi interrati le Norme CEI 11-17 prevedono una protezione meccanica che può essere intrinseca al cavo stesso oppure supplementare, a seconda del tipo di cavo e della profondità di posa. Nel caso specifico, nella posa di cavi in trincea a cielo aperto si utilizza, quale protezione meccanica, la disposizione di un apposito tegolino in PVC posto ad almeno 20 cm rispetto al cavo stesso, qualora non si provveda alla realizzazione di altre protezioni meccaniche, come l'inserimento del cavo in media tensione all'interno di un apposito tubo corrugato. In entrambe le soluzioni è comunque previsto la giustapposizione di un nastro di segnalazione di colore rosso con l'indicazione: CAVI ELETTRICI.


Per i calcoli seguenti, si è supposta una resistività termica del terreno media pari a 1,5°Cm/W.

Gli elementi essenziali che costituiscono un cavo sono il conduttore, il quale deve assolvere la funzione del trasporto della corrente elettrica e l'isolamento, destinato a isolare elettricamente la parte attiva (il conduttore) dall'ambiente di posa e sostenere, nel tempo, la tensione di esercizio.

I cavi MT per posa interrata si distinguono in unipolari, tripolari a elica visibile (a campo radiale), tripolari cinturati (a campo non radiale).

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

Nel caso in esame è stato previsto di utilizzare cavi tripolari in alluminio cordati ad elica visibile di sezione 95, e 300 mm<sup>2</sup>, e cavidotti unipolari della sezione 500 e 630 mm<sup>2</sup>. I cavi sono isolati con una mescola a base di polietilene reticolato, schermato per mezzo di piattine o fili di rame. La guaina protettiva è a base di polivinilcloruro, così come riportato nella sottostante Figura.

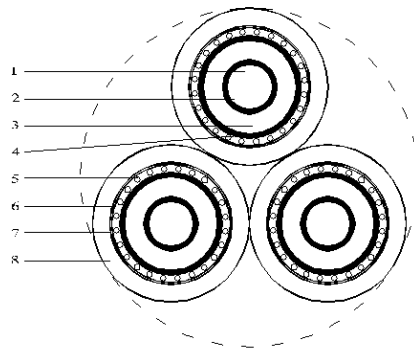

La sezione dei cavi di ciascun tronco di linea è stata determinata in modo da minimizzare le perdite di potenza per effetto joule ed essere adeguata ai carichi da trasportare nelle condizioni di massima produzione di tutti gli Aerogeneratori, ossia alla potenza massima di 90 MW.

Tutti i cavi MT sono stati dimensionati in modo tale che risultino soddisfatte le seguenti relazioni:

- a)  $I_c \leq I_n$
- b)  $\Delta V\% \leq 5\%$

Dove:

- $I_c$  è la corrente di impiego del cavo;
- $I_n$  è la portata del cavo, calcolata tenendo conto del tipo di cavo e delle condizioni di posa;
- $\Delta V\%$  è la massima caduta di tensione calcolata a partire dalla cabina d'impianto fino all'aerogeneratore più lontano (massima caduta di tensione su ogni sottocampo).

Per il calcolo della portata " $I_n$ " è stato assunto un coefficiente di correzione variabile " $K$ " che tiene conto del numero di cavi all'interno dello stesso scavo e del tipo di posa interrata.

Tale coefficiente è stato ricavato dalle tabelle di riferimento e/o dal data-sheet cavi.

Nel prospetto seguente è stata indicata la portata dei cavi, direttamente interrati a una profondità non inferiore a 1,2 m con temperatura del terreno di 20° C e la resistività termica del terreno stesso pari a 1,5° C m/W, nonché le caratteristiche elettriche.

|                |                                |                                     |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Orune Wind Srl | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                |                                | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

| Sez.<br>(mmq) | Posa interrata   |                     |               | T. funzionam. |             | T=90°C      |             |
|---------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|               | 1°Cm/W<br>In (A) | 1,5 °Cm/W<br>In (A) | 2°Cm/W<br>(A) | R<br>ohm/Km   | X<br>ohm/Km | R<br>ohm/Km | X<br>ohm/Km |
| 70            | 212              | 186,56              | 161           | 0,442         | 0,14        | 0,576       | 0,15        |
| 95            | 252              | 221,76              | 191           | 0,316         |             | 0,415       | 0,14        |
| 120           | 288              | 253,44              | 217           | 0,250         |             | 0,329       | 0,14        |
| 150           | 321              | 282,48              | 242           | 0,207         | 0,12        | 0,269       | 0,13        |
| 185           | 364              | 320,32              | 273           | 0,162         |             | 0,217       | 0,12        |
| 240           | 422              | 371,36              | 316           | 0,11          | 0,12        | 0,168       | 0,12        |
| 300           | 475              | 418                 | 355           | 0,100         |             | 0,134       | 0,12        |
| 400           | 543              | 477,84              | 405           | 0,083         | 0,11        | 0,109       | 0,11        |
| 500           | 618              | 543,84              | 460           | 0,060         |             | 0,09        | 0,11        |
| 630           | 703              | 618,64              | 522           | 0,048         |             |             | 0,1         |

Tab.A - Cavi MT - Prospetto caratteristiche elettriche tipiche

Il progetto delle linee elettriche si basa sul criterio della perdita della potenza e della caduta di tensione ammissibile.

### 3.1.3 SCELTA DELLA SEZIONE

Le turbine del campo eolico sono state suddivise in 4 sottocampi secondo la disposizione degli aerogeneratori sul territorio.

- **Sottocampo 1** n. 3 aerogeneratori (AG04- AG05 – AG06)
- **Sottocampo 2** n. 4 aerogeneratori (AG01 – AG11 – AG02 – AG03)
- **Sottocampo 3** n. 3 aerogeneratori (AG08 – AG10 – AG14)
- **Sottocampo 4** n. 3 aerogeneratori (AG07 – AG13 – AG12)
- **Sottocampo 5** n. 2 aerogeneratori (AG15 – AG09)

Per la scelta della sezione in ogni tratta, si è tenuto conto del numero di turbine collegate e la lunghezza della tratta, che è stata valutata come lunghezza di trincea maggiorata del 5% e con 40 m di scorta.

In funzione del numero di turbine collegate a monte del tratto è definita una corrente massima di impianto denominata  $I_c$ .

È stata, quindi, individuata una sezione per il cavo e, ipotizzando un coefficiente del terreno  $K_t$  pari a  $1,5^\circ\text{C}/\text{m}/\text{W}$ , viene individuata la corrispondente corrente nominale di cavo  $I_n$ . Il coefficiente  $K_t$  è ricavato dai data-sheet dei costruttori.

Tale corrente nominale di cavo viene corretta da un coefficiente  $K$  che tiene conto dell'influenza reciproca di più cavi in trincea ottenendo il valore di corrente nominale  $I$  di cavo da paragonare al valore di corrente  $I_c$  di impianto. Se la corrente  $I$  è maggiore della effettiva portata del cavo  $I_c$ , la scelta della sezione risulta adeguata.

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

Individuata quindi tra le sezioni di tab. A, la sezione più idonea per la tratta si procede alla verifica della perdita di potenza con la seguente formula:

$$\Delta P = 3\rho \frac{LI^2}{S}$$

con  $\rho$  la resistività elettrica del conduttore espressa in  $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ ;

L la lunghezza della linea in metri;

I la corrente nominale trasportata;

S la sezione del cavo in  $\text{mm}^2$ ;

ed alla verifica della caduta di tensione con la seguente formula

$$\Delta V = \sqrt{3}LI(R_1 \cos\varphi + X_1 \sin\varphi)$$

con  $\Delta V$  la tensione di esercizio espressa in Volt.

$R_1$  la resistenza per unità di lunghezza;

$X_1$  la reattanza induttiva per unità di lunghezza;

L la lunghezza del collegamento;

I la corrente trasportata;

$\cos \phi$  il fattore di potenza.

Al paragrafo successivo sono riportati i risultati che conducono alla scelta della sezione dei cavi ed i calcoli per la determinazione delle perdite e rendimento al 100% della potenza nominale del parco eolico in progetto.

Per quanto su detto, le tabelle riepilogative che seguono riportano il dimensionamento delle singole tratte e i calcoli per la determinazione delle perdite totali al 100% della potenza nominale massima erogabile.

A tal fine si riportano i calcoli delle perdite nel rame e nel ferro sia del trasformatore di potenza previsto nella stazione 30/150 kV "utenza" sia dei trasformatori BT/MT installati a bordo aerogeneratore ricavati dai data-sheet caratteristici:

| SEZ. 1        | TRATTA |          | turbine | Lungh. (m)     | lc (A) | Sez. (mmq) | N. cavi trincea | I (A) | $\Delta P$ (KW) |
|---------------|--------|----------|---------|----------------|--------|------------|-----------------|-------|-----------------|
|               | AG04   | AG05     | 1       | 1163.5         | 116    | 95         | 5               | 157   | 14.73           |
|               | AG05   | AG06     | 2       | 1520.5         | 231    | 300        | 5               | 297   | 24.39           |
|               | AG06   | SE MT/AT | 3       | 412.75         | 347    | 500        | 5               | 386   | 8.94            |
| <b>TOTALI</b> |        |          |         | <b>3096.75</b> |        |            |                 |       | <b>48.05</b>    |

| SEZ. 2        | TRATTA   |      | turbine | Lungh. (m)     | lc (A) | Sez. (mmq) | N. cavi trincea | I (A) | $\Delta P$ (KW) |
|---------------|----------|------|---------|----------------|--------|------------|-----------------|-------|-----------------|
|               | AG01     | AG11 | 1       | 2162.05        | 116    | 95         | 2               | 191   | 27.37           |
|               | AG11     | AG02 | 2       | 1548.85        | 231    | 300        | 2               | 359   | 24.84           |
|               | AG02     | AG03 | 3       | 1239.1         | 347    | 300        | 2               | 359   | 44.71           |
| AG03          | SE MT/AT | 4    | 2499.1  | 462            | 630    | 5          | 439             | 76.34 |                 |
| <b>TOTALI</b> |          |      |         | <b>2162.05</b> |        |            |                 |       | <b>173.27</b>   |

| SEZ. 3        | TRATTA |          | turbine | Lungh. (m)     | lc (A) | Sez. (mmq) | N. cavi trincea | I (A) | $\Delta P$ (KW) |
|---------------|--------|----------|---------|----------------|--------|------------|-----------------|-------|-----------------|
|               | AG08   | AG10     | 1       | 1723.15        | 116    | 95         | 1               | 195   | 21.82           |
|               | AG10   | AG14     | 2       | 1573           | 231    | 300        | 1               | 368   | 25.23           |
|               | AG14   | SE MT/AT | 3       | 5278.45        | 347    | 500        | 5               | 386   | 114.28          |
| <b>TOTALI</b> |        |          |         | <b>8574.60</b> |        |            |                 |       | <b>161.33</b>   |

| SEZ. 4        | TRATTA |          | turbine | Lungh. (m)     | lc (A) | Sez. (mmq) | N. cavi trincea | I (A) | $\Delta P$ (KW) |
|---------------|--------|----------|---------|----------------|--------|------------|-----------------|-------|-----------------|
|               | AG07   | AG13     | 1       | 2920.15        | 116    | 95         | 1               | 195   | 36.97           |
|               | AG13   | AG12     | 2       | 1021.75        | 231    | 300        | 2               | 359   | 16.39           |
|               | AG12   | SE MT/AT | 3       | 7881.4         | 347    | 500        | 5               | 386   | 170.64          |
| <b>TOTALI</b> |        |          |         | <b>7881.40</b> |        |            |                 |       | <b>224.00</b>   |

| SEZ. 5 | TRATTA        |          | turbine | Lungh. (m) | lc (A)         | Sez. (mmq) | N. cavi trincea | I (A) | $\Delta P$ (KW) |
|--------|---------------|----------|---------|------------|----------------|------------|-----------------|-------|-----------------|
|        | AG15          | AG09     | 1       | 4851.1     | 116            | 95         | 3               | 173   | 61.42           |
|        | AG09          | SE MT/AT | 2       | 2668.15    | 231            | 500        | 5               | 386   | 25.68           |
|        | <b>TOTALI</b> |          |         |            | <b>4851.10</b> |            |                 |       | <b>87.10</b>    |

|                   |                 |                 |    |       |     |      |   |     |               |
|-------------------|-----------------|-----------------|----|-------|-----|------|---|-----|---------------|
| LINEA CAVO 150 kV | SE-MT           | SE CONDIVISIONE | 15 | 14740 | 346 | 1000 | 1 | 792 | <b>154.42</b> |
| LINEA CAVO 150 kV | SE CONDIVISIONE | SE TERNA        | 15 | 408   | 346 | 1000 | 1 | 792 | <b>4.27</b>   |



|                |                                |                                     |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Orune Wind Srl | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                |                                | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

|                               | N. | Pn TR (KW) | PcuTR (KW) | P funz. (KW) | 90000         |
|-------------------------------|----|------------|------------|--------------|---------------|
| P rame TR1 40/50 MVA          | 2  | 50000      | 165        | 534.6        | 1069.2        |
| P ferro TR1 40/50 MVA         | 2  |            | 30         | 30.0         | 60.0          |
| P rame TR 6 MVA               | 15 | 11000      | 25.2       | 25.2         | 378.0         |
| P ferro TR 6 MVA              | 15 |            | 5.3        | 5.3          | 79.5          |
| Cavo 150 kV                   | 2  |            | 4.27       | 0.00         | 8.5           |
| <b>Perdite totali TR (KW)</b> |    |            |            |              | <b>1595.2</b> |

|                            |               |           |
|----------------------------|---------------|-----------|
| <b>PERDITE TOTALI (KW)</b> | <b>2447.7</b> | 30+150 kV |
| <b>PERDITE TOTALI (%)</b>  | <b>2.7%</b>   |           |

Come si può notare le perdite sono abbastanza contenute.

### 3.2 ELETTRDOTTO 150 kV IN CAVO

#### 3.2.1 TRACCIATO

Per collegare la Stazione di trasformazione 30/150 kV alla stazione di Condivisione di Nuoro è previsto un collegamento di circa 13 km (comprensivo di scorta e riserva) in cavo interrato a 150 kV, e di circa 3 km per il collegamento alla SE RTN 150 kV sita in località Prato Sardo.

Il tracciato del cavo interrato, quale risulta dalla Corografia su CTR e dalla planimetria catastale allegata al progetto si sviluppa principalmente lungo la SP41 e successivamente lungo la SS389 fino al km 95. Da questo punto tramite strade secondarie arriva nell'area industriale di Nuoro "Prato Sardo" dove sorgerà la SE di condivisione 150 kV e collocata in prossimità della nuova SE RTN 150 kV di Terna, che rappresenta il punto di connessione alla Rete.

### 3.3 CARATTERISTICHE CAVI 150 KV E RELATIVI ACCESSORI


#### 3.3.1 Composizione dell'elettrodotto in cavo

L'elettrodotto sarà costituito da tre cavi unipolari a 150 kV.

Ciascun cavo d'energia a 150 kV sarà costituito da un conduttore in alluminio compatto di sezione indicativa pari a circa 1000 mm<sup>2</sup>, tamponato, schermo semiconduttivo sul conduttore, isolamento in polietilene reticolato (XLPE), schermo semiconduttivo sull'isolamento, nastri in materiale igroespandente, guaina in alluminio longitudinalmente saldata, rivestimento in polietilene con grafitatura esterna.



## SCHEMA TIPO DEL CAVO

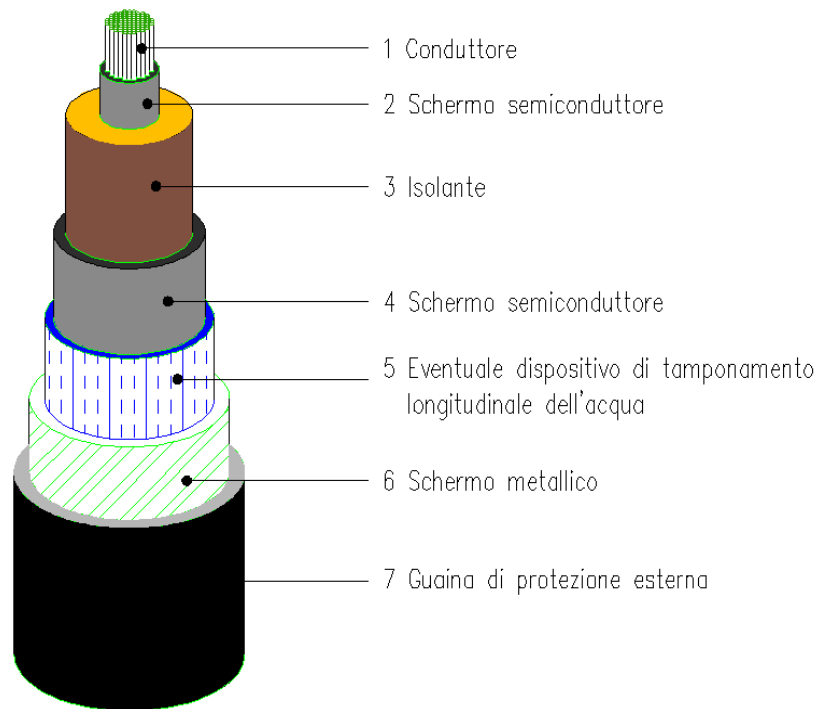

|                |                                |                                     |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Orune Wind Srl | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                |                                | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

## DATI TECNICI DEL CAVO

### Cavo 150 kV sezione 1000 mm<sup>2</sup> in alluminio

#### CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Materiale del conduttore | Alluminio              |
| Isolamento               | XLPE (chemical)        |
| Tipo di conduttore       | Corda rotonda compatta |
| Guaina metallica         | Alluminio termosaldato |

#### Caratteristiche dimensionali

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Diametro del conduttore | 48,9mm              |
| Sezione                 | 1000mm <sup>2</sup> |
| Diametro esterno nom.   | 103,0mm             |
| Sezione schermo         | 520 mm <sup>2</sup> |
| Peso approssimativo     | 9 kg/m              |

#### Caratteristiche elettriche

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Max tensione di funzionamento                                | 170kV                               |
| Messa a terra degli schermi - posa a trifoglio               | assenza di correnti di circolazione |
| Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa a trifoglio | 830 A                               |
| Portata di corrente, cavi interrati a 30°C, posa a trifoglio | 715 A                               |
| Messa a terra degli schermi - posa in piano                  | assenza di correnti di circolazione |
| Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano    | 910 A                               |
| Portata di corrente, cavi interrati a 30°C, posa in piano    | 785 A                               |
| Massima resistenza el. del cond. a 20°C in c.c.              | 0,029 Ohm/km                        |
| Capacità nominale  | 0,3μF / km                          |
| Corrente ammissibile di corto circuito                       | 54,8 kA                             |
| Tensione operativa   | 150kV                               |

Tali dati potranno subire adattamenti, in ogni caso non essenziali, dovuti alla successiva fase di progettazione esecutiva e di cantierizzazione, anche in funzione delle soluzioni tecnologiche adottate dai fornitori e/o appaltatori.

#### 3.3.2 Modalità di posa cavi 150 kV

I cavi saranno interrati alla profondità di circa 1,70 m, con disposizione delle fasi a trifoglio affiancate tranne in corrispondenza dei giunti dove la disposizione sarà in piano e ogni fase risulterà distanziata dalla attigua di almeno 25 cm.

|                |                                |                                     |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Orune Wind Srl | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                |                                | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

Nello stesso scavo della trincea, a distanza di almeno 0,3 m dai cavi di energia, si prevede la posa di un cavo a fibre ottiche e/o telefoniche per la trasmissione dati.

La terna di cavi sarà alloggiata in terreno di riporto, la cui resistività termica, se necessario, verrà corretta con una miscela di sabbia vagliata o con cemento 'mortar'.


La terna di cavi sarà protetta e segnalata superiormente da una rete in PVC e da un nastro segnaletico, ed ove necessario anche da una lastra di protezione in cemento armato dello spessore di 6 cm sia superficialmente che lateralmente. La restante parte della trincea verrà ulteriormente riempita con materiale di risulta e di riporto. Altre soluzioni particolari, quali l'alloggiamento dei cavi in cunicoli prefabbricati o gettati in opera od in tubazioni di PVC della serie pesante o di ferro, potranno essere adottate per attraversamenti specifici.

Nella fase di posa dei cavi, per limitare al massimo i disagi alla viabilità interna alla stazione, la terna di cavi potrà essere posata in fasi successive in modo da poter destinare al transito, in linea generale, almeno una metà della carreggiata.

In tal caso la sezione di posa potrà differire da quella normale sia per quanto attiene il posizionamento dei cavi che per le modalità di progetto delle protezioni.


Gli attraversamenti delle opere interferenti saranno eseguiti in accordo a quanto previsto dalla Norma CEI 11-17.

Gli schemi tipici di posa di un elettrodotto sono a trifoglio o in piano, come rappresentato nella figura seguente:

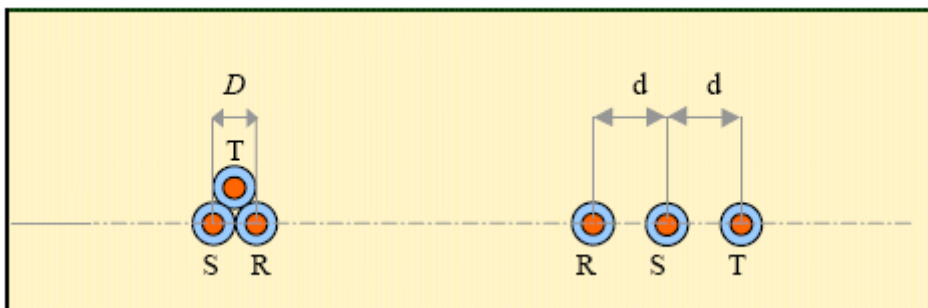

La posa a trifoglio riduce la portata di corrente ammissibile del cavo dovuta al regime termico che si instaura a causa della vicinanza dei cavi. Al contrario la posa in piano presenta livelli di portata in corrente proporzionali alla distanza "d" di interasse dei cavi. Per tale motivo la posa a trifoglio è utilizzata per i livelli di tensione più bassa (150-220 kV) mentre la posa in piano è utilizzata per i livelli di tensione più alta (220-380kV).

Di seguito sono evidenziate alcune tipiche modalità di posa.

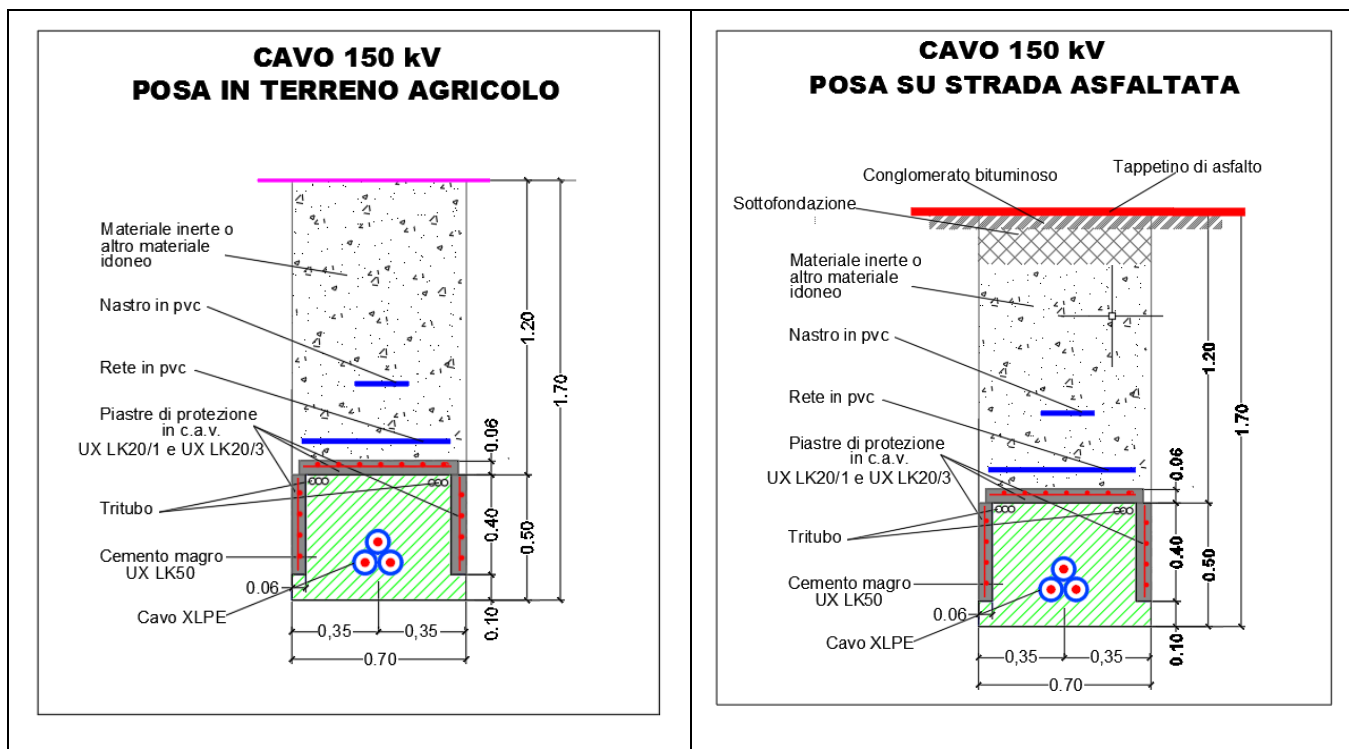

### 3.3.3 Modalità di posa e di attraversamento in cavo interrato

Le metodologie di messa in opera di elettrodotti in cavo interrato possono essere distinte in due macrofamiglie:

- Messa in opera con scavo a cielo aperto;
- Messa in opera con tecnologia "No-Dig" anche detta "Trenchless".

All'interno della prima categoria, la scelta di una configurazione e /o tecnica di posa secondo standard Terna piuttosto che un'altra, dipende da diversi fattori, fra cui quelli più importanti sono:

- Livello di tensione dell'elettrodotto;
- Ambito di installazione (terreno agricolo, lungo sede stradale, in attraversamento stradale, all'interno di cunicolo, ecc.)

Nell'ambito della messa in opera con scavo a cielo aperto, è possibile trovarsi in presenza di particolari attraversamenti di strade e/o sottoservizi quali: fognature, gasdotti, cavidotti, ecc., per cui la posa dell'elettrodotto potrebbe non avvenire semplicemente secondo le tipologie standard su citate ma potrebbe essere necessario integrare tali soluzioni mettendo in atto tubazioni di PVC della serie pesante, PE o di ferro all'interno delle quali far passare i cavi. Nella fase di posa dei cavi, per limitare al massimo i disagi al traffico veicolare locale, la terna di cavi sarà posata in fasi successive in modo da poter destinare al transito, in linea generale, almeno una metà della carreggiata.

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

Nell' ipotesi in cui non sia possibile eseguire uno scavo a cielo aperto, come nel caso di impedimenti nel mantenere la trincea aperta per lunghi periodi, ad esempio in corrispondenza di attraversamenti trasversali di strade di grande afflusso, svincoli, attraversamenti di canali, ferrovie o di altri servizi di cui non è consentita l'interruzione, la realizzazione dell'elettrodotto può avvenire mediante l'uso della tecnologia "No-Dig". In realtà, sotto questo nome sono annoverate diverse tecnologie che permettono l'installazione di manufatti sotterranei, nella fattispecie di tubi in cui successivamente saranno contenuti i cavi costituenti l'elettrodotto, senza effettuare alcuno scavo a cielo aperto. Per la realizzazione di elettrodotti in cavo, le tecnologie "No-Dig" comunemente utilizzate sono:

- Perforazioni orizzontali con trivelle-spingi tubo
- Microtunneling
- Directional Drilling

La Perforazione Orizzontale con Trivelle-Spingi tubo consistente in una trivellazione orizzontale non guidata con successiva infissione di tubi. Questa tecnologia non permette un controllo di direzione dello scavo e quindi si addice per la realizzazione di brevi attraversamenti rettilinei (strade, ferrovie).

Il Microtunneling permette la realizzazione di elettrodotti in cavo in tratti rettilinei con pendenza massima del 30% in salita e del 10% in discesa. Il cavo viene messo in opera all'interno di tubi che vengono installati per concii e fatti avanzare per spinta nel terreno preceduti da uno scudo di acciaio dotato di testa fresante che effettua una trivellazione, a partire da un pozzo di monte fino a quello di valle.

Il Directional Drilling è anche noto come perforazione direzionale o perforazione orizzontale controllata o perforazione teleguidata o trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.). L'elemento distintivo di questa tecnologia è la possibilità di effettuare fori nel sottosuolo che possono avere andamento curvilineo spaziale.

#### 3.3.4 *Messa in opera con scavo a cielo aperto*

La posa di un elettrodotto su terreno agricolo, a mezzo di trincea e con disposizione dei cavi a "Trifoglio", ha i seguenti aspetti caratteristici:

- i cavi saranno posati ad una profondità standard di -1,6 m circa (quota piano di posa), su di un letto di sabbia o di cemento magro dallo spessore di 10 cm circa;
- i cavi saranno ricoperti sempre con il medesimo tipo di sabbia o cemento magro, per uno strato di circa 40 cm, sopra il quale sarà posata una lastra di protezione in cemento armato. Ulteriori lastre sono state collocate sui lati dello scavo, allo scopo di creare una protezione meccanica supplementare;

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- La restante parte della trincea sarà riempita con materiale di risulta e/o di riporto, di idonee caratteristiche. Nel caso di passaggio su strada, i ripristini della stessa (sottofondo, binder, tappetino, ecc.) saranno realizzati in conformità a quanto indicato nelle prescrizioni degli enti proprietari della strada (Comune, Provincia, ANAS, ecc.);
- I cavi saranno segnalati mediante rete in P.V.C. rosso, da collocare al di sopra delle lastre di protezione. Ulteriore segnalazione sarà realizzata mediante la posa di nastro monitor da posizionare a circa metà altezza della trincea;
- Nel caso in cui il collegamento delle guaine sarà realizzato secondo lo schema in “Single Point Bonding” o “Single Mid Point Bonding”
- All’interno della trincea è prevista l’installazione di n°1 Tritubo Ø 50 mm entro il quale potranno essere posati cavi a Fibra Ottica e/o cavi telefonici/segnalamento.

### 3.3.5 *Directional Drilling (T.O.C.)*

La tecnica Directional Drilling prevede una perforazione eseguita mediante una portasonda teleguidata ancorata a delle aste metalliche. L’avanzamento avviene per la spinta esercitata a forti pressioni di acqua o miscele di acqua e polimeri totalmente biodegradabili; per effetto della spinta il terreno è compresso lungo le pareti del foro. L’acqua è utilizzata anche per raffreddare l’utensile. Questo sistema non comporta alcuno scavo preliminare, ma eventualmente necessita di effettuare solo delle buche di partenza e di arrivo; non comporta quindi, la demolizione prima e il ripristino dopo di eventuali sovrastrutture esistenti.

### 3.3.6 *Distanze da servizi, manufatti, piante*

#### 3.3.6.1 Interferenze con tubazioni metalliche fredde o manufatti metallici interrati

Le norme CEI 11-17 prescrivono le distanze minime da rispettare nei riguardi di:

- serbatoi contenenti gas e liquidi infiammabili;
- gasdotti e metanodotti;
- altre tubazioni.

Tuttavia, qualora sia possibile, è consigliabile mantenere tra le tubazioni metalliche interrate e i cavi energia le seguenti distanze:

- m 3,00 dalle tubazioni esercite ad una pressione uguale o superiore a 25 atm;
- m 1,00 dalle tubazioni esercite ad una pressione inferiore alle 25 atm.

La necessità di mantenere stabili nel tempo le caratteristiche fisiche dell’ambiente che circonda il cavo consiglia comunque di mantenere, di norma, una distanza minima di almeno m 0,50 tra le trincee dei cavi di energia e i servizi sotterranei, in modo da evitare che eventuali interventi di riparazione su detti servizi vadano

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

ad interessare lo strato di cemento magro (cement-mortar) o sabbia posto a protezione dei cavi, modificandone le caratteristiche termiche.

Per quanto riguarda interferenze con gasdotti e metanodotti la coesistenza degli impianti è regolamentata dal DM 24/11/84 “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale”.

#### 3.3.6.2 Interferenze con cavi di energia

Per interferenze con altri cavi energia a media e alta tensione è necessario mantenere, in caso di parallelismo, una distanza di almeno 5 m tra l’estradosso dei cavi da installare e gli altri cavi energia e di almeno 4 m in caso di semplice incrocio.

Tale limitazione è dettata dalla necessità di limitare la mutua influenza termica e non ridurre di conseguenza la corrente trasportata dai cavi.

Deroga a dette distanze può essere accordata previa verifica della reciproca interferenza nel calcolo della portata elettrica del cavo. Tale situazione dovrà essere verificata in corrispondenza dell’arrivo sulla stazione Terna dove potrà verificarsi una situazione di coesistenza di più cavi interrati in alta tensione.

#### 3.3.6.3 Interferenze con cavi telefonici

In caso di eventuale guasto o di sovratensione nel corso dell’esercizio nei cavi di energia possono verificarsi sui cavi telefonici interferenti fenomeni induttivi.

Le norme CEI 103-6 “Protezione delle linee di telecomunicazione dagli effetti dell’induzione elettromagnetica provocata dalle linee elettriche vicine in caso di guasto” fissano i valori massimi e le modalità di calcolo delle f.e.m.

#### 3.3.6.4 Interferenze con altri manufatti

Nel caso di manufatti sottostanti o paralleli al cavo di energia da installare non esistono particolari prescrizioni o valori di distanze da rispettare.

Nel caso di manufatti da sottopassare la protezione dei cavi verrà realizzata mediante polifora armata o mediante tubazione posta in opera con l’ausilio di macchina spingitubo o teleguidata.

#### 3.3.6.5 Distanze da piante

Si deve mantenere una distanza del bordo dello scavo non inferiore a 2,5 m dall’esterno del tronco della pianta, salvo diversa prescrizione data dal Comune.

In corrispondenza di eventuali attraversamenti di canali, svincoli stradali, ferrovia o di altro servizio che non consenta l’interruzione del traffico, l’installazione potrà essere realizzata con il sistema dello spingitubo o della



|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

perforazione teleguidata, che non comportano alcun tipo di interferenza con le strutture superiori esistenti che verranno attraversate in sottopasso.

In tal caso la sezione di posa potrà differire da quella normale sia per quanto attiene il posizionamento dei cavi che per le modalità di progetto delle protezioni.

### 3.3.6.6 Distanze di sicurezza rispetto alle attività soggette a controllo prevenzione incendi

Non esistono interferenze con attività soggette a controllo prevenzione incendi secondo la normativa vigente.

### 3.3.7 *Collegamento degli schermi metallici*

Sono individuabili, come di seguito illustrate, tre modalità di connessione a terra degli schermi che risolvono in maniera diversa i problemi legati alla circolazione di corrente ed alla tensione indotta:

- Single point bonding
- Solid bonding
- Cross bonding

In ogni caso lo schermo metallico sarà collegato a terra in almeno un punto per drenare a terra la corrente capacitiva ed assicurare una efficace protezione contro le tensioni di contatto.




Nella modalità single point bonding, utilizzata per collegamenti in cavo di lunghezza limitata (500 – 1000 m), lo schermo dei cavi è messo francamente a terra in un unico punto che può trovarsi ad una delle due estremità del cavo oppure in un punto intermedio generalmente a metà dello stesso.

Nella modalità solid bonding, utilizzata per le trasmissioni di correnti limitate non superiori a 500 A e nei cavi sottomarini, il collegamento degli schermi alle due estremità è messo francamente a terra. In tal caso gli schermi formano tra loro una spira in corto circuito interessata dalla circolazione di correnti indotte che tendono ad opporsi alle correnti di fase del conduttore.

Nella modalità cross bonding il collegamento in cavo viene suddiviso in tre tratte elementari (o multipli di tre) di uguale lunghezza generalmente corrispondenti con le pezzature di posa.

In tale configurazione gli schermi sono messi francamente a terra, ed in corto circuito tra loro all'estremità di partenza della prima tratta ed all'estremità di arrivo della terza, mentre tra due tratte adiacenti gli schermi sono isolati da terra e uniti fra loro con collegamento incrociato.

Tra le tre modalità di collegamento degli schermi metallici la più utilizzata per elettrodotti in cavo terrestre, è quella del cross bonding, utilizzato per le lunghe distanze (maggiori di 1500 – 2000 m) e correnti generalmente superiori a 500 A.

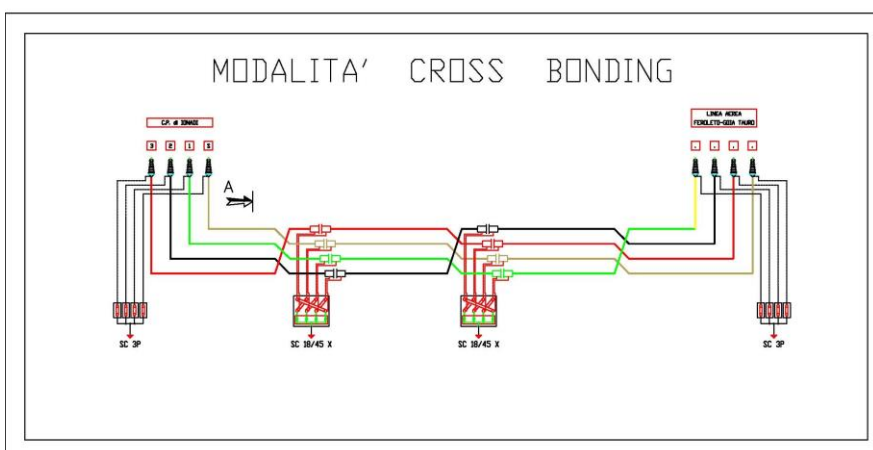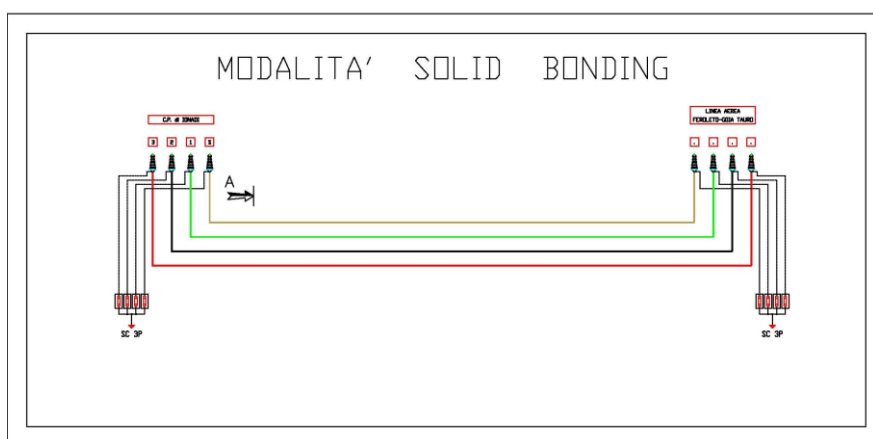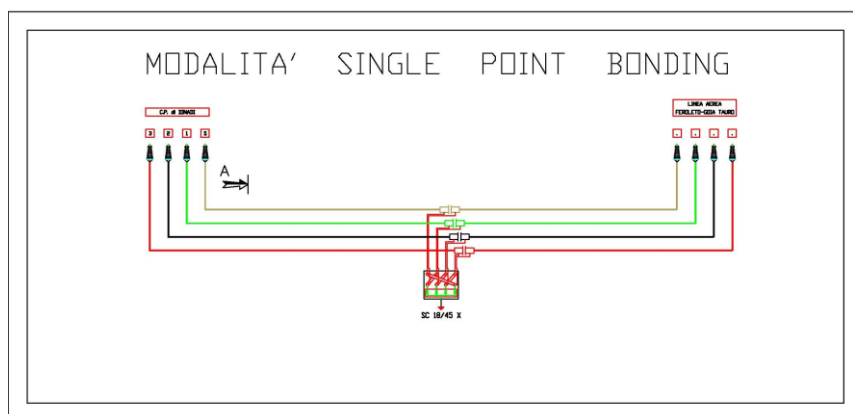

- Le tre diverse modalità di connessione a terra degli schermi metallici -

Gli schermi metallici intorno ai conduttori di fase dei cavi con isolamento estruso hanno la funzione principale di fornire una via di circolazione a bassa impedenza alle correnti di guasto in caso di cedimento di isolamento.

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

Pertanto, essi saranno dimensionati in modo da sostenere le massime correnti di corto circuito che si possono presentare.

### *3.3.8 Giunti e buche giunti*

Problemi legati al trasporto e messa in opera dei cavi fanno sì che, in genere, non si realizzino pezzature di cavo superiori ai seicento metri; ecco quindi la necessità di realizzare dei giunti, per elettrodotti di lunghezza superiore.


- I giunti necessari per il collegamento del cavo, tipo “GMS 1245, saranno posizionati lungo il percorso del cavo, a metri 400-600 circa l’uno dall’altro, ed ubicati all’interno di apposite buche che avranno una configurazione come indicato nel Capitolo 2 del presente elaborato;
- I giunti, saranno collocati in apposita buca ad una profondità prevalente di m -2,00 ca. (quota fondo buca) e alloggiati in appositi loculi, costituiti da mattoni o blocchetti in calcestruzzo;
- I loculi saranno riempiti con sabbia e coperti con lastre in calcestruzzo armato, aventi funzione di protezione meccanica;
- Sul fondo della buca giunti, sarà realizzata una platea di sottofondo in c.l.s, allo scopo di creare un piano stabile sul quale poggiare i supporti dei giunti. Inoltre, sarà realizzata una maglia di terra locale costituita da 4 o più picchetti, collegati fra loro ed alla cassetta di sezionamento, per mezzo di una corda in rame.
- Accanto alla buca di giunzione sarà installato un pozzetto per l’alloggiamento della cassetta di sezionamento della guaina dei cavi. Agendo sui collegamenti interni della cassetta è possibile collegare o scollegare le guaine dei cavi dall'impianto di terra.

L’ubicazione dei giunti è opportunamente studiata già durante la fase progettuale preliminare. Tuttavia, per motivi di diversa natura, ci si riserva di ottimizzarla durante la fase di progettazione esecutiva, a seguito di indagini mirate alla precisa individuazione dei sottoservizi. Il posizionamento dei giunti sarà determinato in sede di progetto esecutivo in funzione delle interferenze sotto il piano di campagna e delle pezzature delle bobine di cavo.

### *3.3.9 Sistema di telecomunicazioni*

Per la trasmissione dati per il sistema di protezione, comando e controllo dell’impianto, sarà realizzato un sistema di telecomunicazioni tra la stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV e la stazione elettrica di smistamento 150kV di Terna, costituito da un cavo con 48 fibre ottiche.

|                |                                |                                     |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Orune Wind Srl | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                |                                | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |



|  |                        |              |              |        |
|--|------------------------|--------------|--------------|--------|
| DIAMETRO NOMINALE ESTERNO                          | (mm)                   | ≤ 11,5       |              |        |
| MASSA UNITARIA TEORICA (Eventuale grasso compreso) | (kg/m)                 | ≤ 0,6        |              |        |
| RESISTENZA ELETTRICA TEORICA A 20 °C               | (ohm/km)               | ≤ 0,9        |              |        |
| CARICO DI ROTTURA                                  | (daN)                  | ≥ 7450       |              |        |
| MODULO ELASTICO FINALE                             | (daN/mm <sup>2</sup> ) | ≥ 10000      |              |        |
| COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA                | (1/°C)                 | ≤ 16,0E-6    |              |        |
| MAX CORRENTE C.TO C.TO DURATA 0,5 s                | (kA)                   | ≥ 10         |              |        |
| FIBRE OTTICHE SM-R<br>(Single Mode Reduced)        | NUMERO                 | (n°)         | 48           |        |
|  | ATTENUAZIONE           | a 1310 nm    | (dB/km)      | ≤ 0,36 |
|  |                        | a 1550 nm    | (dB/km)      | ≤ 0,22 |
|  | DISPERSIONE CROMATICA  | a 1310 nm    | (ps/nm · km) | ≤ 3,5  |
| a 1550 nm  |                        | (ps/nm · km) | ≤ 20         |        |

### 3.4 CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI

Si rimanda alla consultazione dell'elaborato "Relazione campi elettrici e magnetici opere Utente"

### 3.5 AREE IMPEGNATE

In merito all'attraversamento di aree da parte degli elettrodotti, si possono individuare, con riferimento al Testo Unico 327/01, le "aree impegnate", cioè le aree necessarie per la sicurezza dell'esercizio e manutenzione dell'elettrodotto in cavo compresa in una fascia la cui distanza di norma è pari a circa:

- 5 m dall'asse linea per parte per tratti in cavo interrato a 380 kV.
- 3,5 m dall'asse linea per parte per tratti in cavo interrato a 220 kV.
- 2 m dall'asse linea per parte per tratti in cavo interrato a 150 kV.

Il vincolo preordinato all'esproprio sarà apposto sulle "aree potenzialmente impegnate" (previste dalla L. 239/04). L'estensione dell'area potenzialmente impegnata sarà di circa:

- 5 m dall'asse linea per parte per elettrodotti in cavo interrato a 150 kV e 30 kV.

La planimetria catastale riporta l'asse indicativo del tracciato e le aree potenzialmente impegnate sulle quali sarà apposto il vincolo preordinato all'imposizione della servitù di elettrodotto.

I proprietari dei terreni interessati dalle aree potenzialmente impegnate (ed aventi causa delle stesse) e relativi numeri di foglio e particella sono riportati nell'allegato elenco, come desunti dal catasto.

|                |                                |                                     |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Orune Wind Srl | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                |                                | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

In fase di progetto esecutivo dell'opera si procederà alla delimitazione delle aree potenzialmente impegnate dalla stessa con conseguente riduzioni di porzioni di territorio soggette ad asservimento.

### 3.6 FASCE DI RISPETTO

Le "fasce di rispetto" si intendono quelle definite dalla Legge 22 febbraio 2001 n° 36, all'interno delle quali non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero un uso che comporti una permanenza superiore a 4 ore, da determinare in conformità alla metodologia di calcolo dei campi magnetici emanata dall'APAT, in applicazione del D.P.C.M. 08/07/2003, con pubblicazione sul supplemento ordinario della G.U. n° 160 del 05.07.2008

Per il calcolo delle fasce di rispetto si rimanda alla consultazione della relazione di impatto elettromagnetico allegata "Relazione campi elettromagnetici".

### 3.7 ELENCO ATTRAVERSAMENTI

La tavola "Corografia su CTR con attraversamenti riporta i principali attraversamenti dei cavi 30 kV e 150 kV.

| Numero attraversamento | Tipologia    | Comune     | X            | Y            |
|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| ATT01                  | Canale/Ponte | Orune (NU) | 1526362.6783 | 4473923.4739 |
| ATT02                  | Canale/Ponte | Orune (NU) | 1526258.2459 | 4473739.4052 |
| ATT03                  | Ponte        | Orune (NU) | 1526172.5735 | 4473548.8994 |
| ATT04                  | Canale/Ponte | Orune (NU) | 1525803.9830 | 4473044.4243 |
| ATT05                  | Canale/Ponte | Orune (NU) | 1524371.7688 | 4473094.9336 |
| ATT06                  | Canale       | Orune (NU) | 1524122.6037 | 4473294.7354 |
| ATT07                  | Canale/Ponte | Orune (NU) | 1524118.5149 | 4473399.6256 |
| ATT08                  | Canale       | Orune (NU) | 1523754.4627 | 4473502.3760 |
| ATT09                  | Canale       | Orune (NU) | 1525562.5757 | 4472892.6675 |
| ATT10                  | Canale       | Orune (NU) | 1524926.2426 | 4472557.6578 |
| ATT11                  | Canale       | Orune (NU) | 1524222.7870 | 4472012.3674 |
| ATT12                  | Canale       | Orune (NU) | 1522834.6399 | 4471829.6867 |
| ATT13                  | Canale       | Orune (NU) | 1522461.5510 | 4471863.5222 |

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

|       |                      |            |              |              |
|-------|----------------------|------------|--------------|--------------|
| ATT14 | Canale               | Orune (NU) | 1522057.6582 | 4471919.5697 |
| ATT15 | Canale               | Orune (NU) | 1522064.7565 | 4471871.3263 |
| ATT16 | Strada               | Orune (NU) | 1522211.6105 | 4471492.2687 |
| ATT17 | SP Nuoro – Benetutti | Nuoro (NU) | 1522336.1903 | 4470348.7403 |
| ATT18 | Canale               | Nuoro (NU) | 1522346.6533 | 4470297.9461 |
| ATT19 | Canale               | Nuoro (NU) | 1522568.2443 | 4470320.7638 |
| ATT20 | Canale               | Nuoro (NU) | 1522994.8593 | 4470334.0271 |
| ATT21 | SS 389               | Nuoro (NU) | 1524004.9113 | 4470589.4544 |
| ATT22 | Canale               | Nuoro (NU) | 1523876.5452 | 4470466.9536 |
| ATT23 | Canale               | Nuoro (NU) | 1523749.7082 | 4470021.4656 |
| ATT24 | Canale               | Nuoro (NU) | 1524305.7854 | 4468461.6870 |
| ATT25 | Canale               | Nuoro (NU) | 1524213.1131 | 4468078.5054 |
| ATT26 | Canale               | Nuoro (NU) | 1524040.3070 | 4467618.1643 |
| ATT27 | Canale               | Nuoro (NU) | 1524477.0185 | 4466695.8136 |
| ATT28 | Canale               | Nuoro (NU) | 1525039.7055 | 4465999.4803 |
| ATT29 | Canale               | Nuoro (NU) | 1524754.1907 | 4465347.3266 |
| ATT30 | Canale               | Nuoro (NU) | 1524111.4749 | 4465047.3663 |
| ATT31 | Canale               | Nuoro (NU) | 1523939.8325 | 4465180.7529 |
| ATT32 | Canale               | Nuoro (NU) | 1523319.2746 | 4465025.5931 |

Le modalità di attraversamento sono indicate nell’elaborato “Tipici attraversamenti infrastrutture e servizi”.

#### **4 STAZIONE DI TRASFORMAZIONE DI UTENZA**

La stazione di trasformazione vedi elab. “Planimetria elettromeccanica Stazione 30/150 kV Utente”, che costituisce impianto di utenza per la connessione, sarà ubicata nel comune di Orune (NU) sulla particella 9 del Foglio di mappa N.33.

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

Complessivamente l'area individuata per la realizzazione della stazione di trasformazione 30/150 kV è pari a circa 4920 m<sup>2</sup>, comprensiva di una fascia di rispetto di 5m attorno alla SE.

Detta stazione elettrica di utenza è del tipo a un solo sistema di sbarre con isolamento in aria a 150 kV al quale afferiscono il cavo per il collegamento alla stazione di condivisione di utenza e due montanti trasformatore 30/150 kV per l'energia prodotta dal parco eolico di Orune, inoltre, è previsto uno stallo disponibile per eventuali futuri proponenti.

#### **4.1 EDIFICIO**

Nell'area della stazione di Orune è previsto un edificio ubicato in corrispondenza dell'ingresso, vedi elaborato "Edificio quadri AT, MT, SA pianta prospetti e sezioni",

L'edificio della stazione di Orune di circa 44,30 x 4,6 m con altezza di 3,9 m. sarà diviso in diversi locali adibiti a: locale GE, servizi igienici, locale MT, locale Quadri BT, Locale Telecomando Turbine e un piccolo locale per le misure fiscali con ingresso sia dall'interno della stazione sia dall'esterno posto sul confine della recinzione; inoltre è previsto un edificio per eventuale ampliamento. Nel locale, dove sarà sistemato il sistema di sbarre in MT, si attesteranno i cavi 30 kV e si prevede un numero di scomparti necessari per l'arrivo dei cavi provenienti dal parco eolico, per il collegamento al trasformatore 30/150 kV, per le celle misure e per i Servizi Ausiliari.

La superficie coperta dell'edificio è di circa 204 m<sup>2</sup> e la cubatura riferita al piano piazzale è di circa 796 m<sup>3</sup>, il locale misure fiscali avrà misure 1,8 x 4 m con una superficie di circa 7,2 m<sup>2</sup> e una cubatura di circa 39.5 m<sup>3</sup>.

I suddetti fabbricati saranno realizzati con struttura portante in c.a. e con tamponatura esterna in mattoni semiforati intonacati; i serramenti saranno di tipo metallico.

Le coperture dei fabbricati saranno realizzate con tetti piani di caratteristiche simili a quelle adoperate in zona. Particolare cura verrà osservata ai fini dell'isolamento termico impiegando materiali isolanti idonei a garantire il rispetto dei requisiti minimi in funzione della destinazione d'uso del locale nonché nel rispetto, della legge n.10/91.

Gli edifici saranno serviti da impianti tecnologici quali: illuminazione, condizionamento, antintrusione etc.

Per le apparecchiature AT sono previste fondazioni in c.a. Inoltre, è prevista la sistemazione del terreno con viabilità interna e recinzione della stazione in pannelli prefabbricati di altezza non inferiore a 2,50 m.

#### **4.2 DISPOSIZIONE ELETTROMECCANICA DELLA STAZIONE**

La sezione a 150 kV della stazione di trasformazione di Orune è a singolo sistema e isolata in aria e sarà costituita da due stalli primari TR per l'alimentazione dei trasformatori 150/30 kV per la trasformazione a 150 kV dell'energia del parco eolico della Orune Wind. Ciascun stallo sarà equipaggiato con: trasformatore da



|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

40/50 MVA, interruttore SF6, scaricatori, TV e TA per protezioni e misure, sezionatore orizzontale con lame di terra; mentre lo stallo arrivo cavo 150 kV sarà equipaggiato con: terminali cavi 150 kV, interruttore SF6, scaricatori, TV e TA per protezioni e misure, sezionatore orizzontale con lame di terra.

#### Servizi ausiliari

I servizi ausiliari (simili per le due stazioni) c.a. e c.c. di stazione saranno alimentati da trasformatori MT/BT derivati dal quadro MT delle SE Utente ed integrati da un gruppo elettrogeno di emergenza che assicuri l'alimentazione dei servizi essenziali in caso di mancanza di tensione alle sbarre dei quadri principali BT.

Le utenze fondamentali quali: protezioni, comandi interruttori e sezionatori, segnalazioni, ecc saranno alimentate in corrente continua a 110 V tramite batterie tenute in tampone da raddrizzatori.

### **4.3 OPERE CIVILI VARIE**

Le aree sottostanti alle apparecchiature saranno sistemate mediante spandimento di ghiaietto.

Sistemazione a verde di aree non pavimentate.

Le strade e gli spazi di servizio saranno pavimentati con binder e tappetino di usura in conglomerato bituminoso

Le fondazioni delle varie apparecchiature elettriche saranno eseguite in conglomerato cementizio armato

Per lo smaltimento delle acque chiare e nere della stazione si utilizzerà una vasca IMHOFF con accumulo a tenuta da espurgare periodicamente a cura di ditta autorizzata

Per l'impianto antincendio si utilizzerà una riserva idrica con locale tecnico adiacente interrati, previa predisposizione di uno scavo di idonee dimensioni con fondo piano, uniforme e livellato, lasciando intorno al serbatoio uno spazio di 20/30cm

L'approvvigionamento di acqua per gli usi igienici del personale di manutenzione sarà fornito da idoneo serbatoio

Si evidenzia che l'impianto non è presidiato e, pertanto, è prevista la presenza di personale solo per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria

L'accesso alle stazioni sarà carrabile, corredato di cancello scorrevole di 7 metri di ampiezza con cancelletto pedonale, entrambi inseriti fra pilastri (vedi elab. "Recinzione – cancello e palina illuminazione")

La recinzione perimetrale sarà del tipo chiuso con pannelli prefabbricati in calcestruzzo e paletti, anch'essi prefabbricati in cls, infissi su fondazione in conglomerato cementizio armato, avrà altezza di 2,50 m.

L'illuminazione della stazione sarà realizzata mediante l'installazione di opportune paline di illuminazione.

|                |                                |                                     |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Orune Wind Srl | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                |                                | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

#### 4.4 CONDIZIONI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO

La Fornitura dovrà prevedere per le apparecchiature installate all'esterno:

- una condizione di servizio normale di - 25 °C + 40 °C
- una salinità di tenuta per i livelli di tensione 170 KV di 56 g/l
- una altitudine massima di installazione di 1000 m s.l.m.
- uno spessore del ghiaccio sulle apparecchiature  $\geq 10$  mm.

#### 4.5 ATTIVITÀ SISMICA

Il grado di sismicità delle apparecchiature deve essere non inferiore a AF5.

#### 4.6 CRITERI DI COORDINAMENTO DELL'ISOLAMENTO AT

I livelli di isolamento prescritti per la sottostazione 150/30 kV, in funzione dei valori normali di tensione massima di un elemento è pari a:

- 750 kVcr a impulso atmosferico e di 325 kV a f.i. con distanze minime di isolamento in aria fase-terra e fase-fase di 150 cm, per l'isolamento esterno.
- 650 kVcr a impulso atmosferico e di 275 kV a f.i. per gli isolamenti interni.

#### 4.7 CORRENTI DI CORTO CIRCUITO E CORRENTI TERMICHE NOMINALI

L'impianto deve essere progettato in modo da sopportare in sicurezza le sollecitazioni meccaniche e termiche derivanti da correnti di corto circuito, in conformità a quanto previsto nelle vigenti Norme CEI, Il livello di corrente di corto circuito trifase per il dimensionamento della sezione 150 kV previsto dalle prescrizioni (potere interruzione interruttori, corrente di breve durata dei sezionatori e TA, caratteristiche meccaniche degli isolatori portanti, sbarre e collegamenti) è pari 31,5 kA. Le correnti di regime previste saranno:

- Per le sbarre: 2000 A
- Per lo stallo TR: 1250 A

#### 4.8 CARATTERISTICHE COMPONENTI

##### 4.8.1 SEZIONE AT

Vedi elaborato "Planimetria elettromeccanica Stazione 30/150 kV"

- Sezionatori tripolari rotativi, orizzontale a tre colonne/fase, con terna di lame di messa a terra, completo di comando motorizzato per le lame principali e manuale per le lame di terra:
  - Norme di riferimento: CEI EN 62271
  - Tensione nominale: 170 kV
  - Corrente nominale: 1250 A
  - Corrente nominale di breve durata:
    - valore efficace 31,5 kA

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- valore di cresta 80,0 kA
  - Durata ammissibile della corrente di breve durata 1s
  - Tensione di prova ad impulso atmosferico:
    - verso massa 750 kV
    - sulla distanza di sezionamento 860 kV
  - Tensione di tenuta a frequenza di esercizio (1 min.):
    - verso terra 325 kV
    - sulla distanza di sezionamento 375 kV
  - Contatti ausiliari disponibili 4NA+4NC
  - Alimentazione circuiti ausiliari:
    - motore: 110 Vcc +10% -15%
    - circuiti di comando: 110 Vcc +10% -15%
    - resistenza di riscaldamento: 230 Vca
  - Isolatori tipo: C6-750
  - linea di fuga: 25mm/kV
- Sezionatore tripolare verticale a tre colonne/fase, completo di comando motorizzato:
- Norme di riferimento: CEI EN 62271
  - Tensione nominale: 170 kV
  - Corrente nominale: 1250 A
  - Corrente nominale di breve durata:
    - valore efficace 31,5 kA
    - valore di cresta 80,0 kA
  - Durata ammissibile della corrente di breve durata 1 s
  - Tensione di prova ad impulso atmosferico:
    - verso massa 750 kV
    - sulla distanza di sezionamento 860 kV
  - Tensione di tenuta a frequenza di esercizio (1 min.):
    - verso terra 325 kV
    - sulla distanza di sezionamento 375 kV
  - Contatti ausiliari disponibili 4NA+ 4NC
  - Alimentazione circuiti ausiliari:

|                |                                |                                     |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Orune Wind Srl | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                |                                | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- motore: 110 Vcc +10% -15%
- circuiti di comando: 110 Vcc +10% -15%
- resistenza di riscaldamento: 230 Vca
- Isolatori tipo: C6-750
- linea di fuga: 25mm/kV
- Interruttori tripolari per esterno in SF6 170 kV - 1250 A - 31,5 kA equipaggiato con un comando tripolare a molla. I circuiti di apertura saranno n. 3 di cui uno a mancanza;
  - Norme applicabili: CEI EN 62271-100
  - Numero dei poli: 3
  - Mezzo di estinzione dell'arco: SF6
  - Tensione nominale: 150 kV
  - Livello di isolamento nominale: 170 kV
  - Tensione di tenuta a freq. industriale per 1 min: 325 kV
  - Tensione di tenuta ad impulso con onda 1/50 microsec: 750 kV
  - Corrente nominale: 1250 A
  - Corrente di breve durata ammissibile per 1 s: 31.5 kA
  - Corrente limite dinamica: 80 kA
  - Durata di corto circuito nominale: 1"
  - Tipo di comando: meccanico a molla
  - Comando manovra: tripolare
    - n° circuiti di apertura a lancio di tensione: 2
    - n° circuiti di apertura a mancanza di tensione: 1
    - n° circuiti di chiusura: 1
  - Tensioni di alimentazione ausiliaria:
  - motore: 110 Vcc +10% -15%
  - bobine di apertura / chiusura: 110 Vcc +10% -15%
  - relè ausiliari: 110 Vcc +10% -15%
  - resistenza di riscaldamento/anticondensa 230V Vca
  - Linea di fuga isolatori: 25 mm/kV
- Trasformatori di corrente, isolati in gas SF6 200-400-800/5-5-5-5A 10VA cl.02 - 15VA cl. 5P20 - 15VA cl. 5P30 - 10VA cl.02

|                |                                |                                     |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Orune Wind Srl | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                |                                | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- Norme di riferimento CEI EN 60044-1
  - Isolamento SF6
  - Montaggio esterno
  - Norme applicabili CEI EN 60044-1
  - Tensione nominale 150 kV
  - Tensione massima di riferimento per l'isolamento 170 kV
  - Tensione di tenuta a impulso atmosferico 325 kV
  - Tensione di tenuta ad impulso 750 kV
  - Corrente nominale primaria 200-400-800 A
  - Corrente nominale secondaria 5 A
  - Numero nuclei 4
  - Prestazioni e classi di precisione:
    - N° 1 Nuclei misure 10 VA cl. 0.2 cert. UTF
    - N° 1 Nuclei misure 10 VA cl. 0.2
    - N° 2 Nuclei protezioni 15VA-5P20
  - Corrente termica di corto circuito 31.5 kA
  - Corrente limite dinamica 80 kA
  - Corrente massima permanente 1,2 In
  - Tensione di tenuta per 1 min a 50 Hz avv.ti secondari 2 kV
  - Linea di fuga isolatori: 25 mm/kV
- Trasformatori di tensione induttivi per esterno, per misure fiscali:
- Norme di riferimento CEI EN 60044-2
  - Tensione nominale 150 kV
  - Tensione massima di riferimento per l'isolamento: 170 kV
  - Isolamento SF6
  - Fattore di tensione nominale (funzionamento x 30 s) 1.5
  - Tensione di tenuta a frequenza industriale: 325 kV
  - Tensione di tenuta ad impulso atmosferico: 750 kV
  - Rapporto: 150.000:√3/100:√3
  - Prestazioni e classi di precisione:

|                |                                |                                     |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Orune Wind Srl | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                |                                | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- N° 1 Nucleo misure 10 VA cl. 0.2 cert. UTF
  - Linea di fuga isolatori: 25 mm/kV
- Trasformatori di tensione capacitivi per misure e protezione:
- Norme di riferimento CEI EN 60044-2
  - Tensione nominale 150 kV
  - Tensione massima di riferimento per l'isolamento: 170 kV
  - Isolamento carta-olio
  - Capacità 4000 µF
  - Fattore di tensione nominale (funzionamento x 30 s): 1.5
  - Tensione di tenuta a frequenza industriale: 325 kV
  - Tensione di tenuta ad impulso atmosferico: 750 kV
  - Rapporto: 150000:√3/100:√3  
100:√3-100:3
  - Prestazioni e classi di precisione:
    - N° 1 Nucleo misura 20 VA cl. 0.2
    - N° 2 Nuclei per protezioni 30 VA cl. 3 P
  - Linea di fuga isolatori: 25 mm/kV
- 1 Scaricatori di sovratensione, per esterno ad ossido di zinco completi di contascariche 170kV 10KA
- Norme di riferimento: CEI EN 60099
  - Tensione nominale: 150 kV
  - Tensione di riferimento per l'isolamento: 170 kV
  - Tensione residua con onda 8/20 µs a corrente di scarica di:
 

|       |        |
|-------|--------|
| 5 kA  | 322 kV |
| 10 kA | 339 kV |
| 20 kA | 373 kV |
  - Tensione residua con onda 30/60 s a corrente di scarica di:
 

|        |        |
|--------|--------|
| 0,5 kA | 277 kV |
| 1 kA   | 286 kV |
| 2 kA   | 297 kV |
  - Classe di scarica secondo IEC: 2

|                |                                |                                     |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Orune Wind Srl | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                |                                | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- Corrente nominale di scarica: 10 kA
  - Valore di cresta della corrente per la prova di tenuta a impulso di forte corrente: 100 kA
  - Valore efficace della corrente elevata per la prova di sicurezza contro le esplosioni: 65 65 kA
  - Capacità d'assorbimento dell'energia: 7.8 kJ/kV
  - Linea di fuga isolatori: 25 mm/kV
  - Accessori: Contascariche
- Trasformatori trifase di potenza 30/150 kV, 40/50 MVA, ONAN/ONAF, gruppo vettoriale YNd11, provvisto di commutatore sotto carico lato AT (150 ±10x1,25%/30 kV) e cassetto di contenimento cavi MT. Con scaricatori incorporati dimensionato per alloggiare n.3 terne di cavi MT da 400mm<sup>2</sup> Cu.
- Tipo: immerso in olio
  - Tipo di servizio: continuo
  - Temperatura ambiente: 40 °C
  - Classe di isolamento: A
  - Metodo di raffreddamento: ONAN/ONAF
  - Tipo d'olio: minerale conforme CEI- EN 60296
  - Altezza d'installazione: ≤ 1000 m
  - Frequenza nominale: 50 Hz
  - Potenza nominale: 40/50 MVA-ONAN/ONAF
  - Tensioni nominali (a vuoto):
    - AT: 150 kV
    - MT: 30 kV
  - Regolazione tensione AT: ± 10x1,25 %
  - Tipo di commutatore (CSC): sotto carico (CEI EN 60214- 1)
  - Collegamento fasi:
    - avvolgimento AT: Y stella (con neutro accessibile)
    - avvolgimento MT: Δ triangolo
  - Gruppo di collegamento: YNd11
  - Classe d'isolamento:



|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- lato AT 170 kV
- lato MT 36 kV
- Tensione di tenuta a frequenza industriale:
  - lato AT 275 kV
  - lato MT 70 kV
- Tensione di tenuta ad impulso atmosferico:
  - lato AT 650 kV
  - lato MT 170 kV
- Sovratemperature ammesse:
  - massima temperatura ambiente 40 °C
  - media avvolgimenti 65 °C
  - nucleo magnetico 75 °C
- Perdite (garanzie IEC):
  - Perdite a vuoto a Un: ≤ 30 kW
  - Corrente a vuoto a Un: 0,2 %
  - Perdite Cu a 75°C ≤ 125 kW
- Tensione di corto circuito Vcc: 13 %
- Massimo livello di pressione sonora: 70 dB a 0,3 m

#### 4.8.2 SEZIONE MT

La sezione MT sarà ubicata all'interno dell'edificio previsto nella stazione di trasformazione 30/150 kV e sarà costituita dai seguenti componenti.

##### 4.8.2.1 CARATTERISTICHE DEL QUADRO DI DISTRIBUZIONE GENERALE

Normativa di riferimento:

- internazionali IEC 298 - 1990
- italiane CEI 17-6, fascicolo 2056
- CENELEC HD 187 S5
- D.lgs. 81/08 e successive integrazioni - D.P.R. 547

Caratteristiche generali:

- Tensione nominale: 36 kV
- Tensione di esercizio: 30 kV
- Frequenza nominale: 50 Hz

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- Tensione di tenuta a 50Hz (per 1 minuto): 70 kV
- Tensione di tenuta ad impulso: 170 kV
- Corrente termica per 1 sec. (simmetrica): 16 kA
- Corrente dinamica (valore di cresta): 40 kA
- Sbarre principali dimensionate per: 1250 A
- Ambiente: Normale
- Massima temperatura ambiente: -5/+40 °C
- Altitudine: < 1000 n s.l.m.
- Tensione aux. per comandi e segnalazioni: 110 Vcc +10% -15%
- Tensione aux. per illum. e R. anticondensa: 220 V 50Hz
- Tensione aux. per motore caricamolle: 110 Vcc +10% -15%

Il quadro MT a 30 kV di stazione sarà composto da n° 7 scomparti MT:

- N° 1 unità arrivo trasformatore AT/MT In 1250 A
- N° 1 unità misure (con esecuzione in antiferrorisonanza);
- N° 1 unità partenza trasformatore servizi ausiliari con fusibili;
- N° 3 unità partenze linea In 630 A
- N° 1 unità riserva arrivo linea In 1250 A

L' unità sarà provvista di:

- sbarre Omnibus da 1250 A
- struttura metallica dimensionata per la tensione nominale d'isolamento 36 kV e corrente ammissibile nominale di breve durata (1s) 16 kA
- derivazioni da 630 A
- canaletta per cavetteria ausiliaria tale da garantire la sostituzione in fase di manutenzione dei singoli scomparti
- attacchi per terminazioni cavo MT (30 kV) fino a una sezione di 500 mm<sup>2</sup>
- chiusura di fondo
- ferri di fondazione
- derivatori capacitivi per la segnalazione di presenza tensione
- illuminazione interna
- schema sinottico
- resistenza anticondensa corazzata comandata da apposito termostato ambiente.

|                |                                |                                     |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Orune Wind Srl | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                |                                | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

#### 4.8.2.2 TRASFORMATORE SERVIZI AUSILIARI

Per l'alimentazione dei servizi ausiliari è previsto un trasformatore MT/BT con terminazioni del tipo sconnettibile derivati dalla sezione MT, aventi le caratteristiche descritte nel seguito:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| - Norme applicabili:                          | IEC 76 CEI EN 60076-1        |
| - Tipo di servizio:                           | continuo                     |
| - Temperatura ambiente:                       | 40°C                         |
| - Classe di isolamento:                       | A                            |
| - Metodo di raffreddamento:                   | ONAN                         |
| - Tipo d'olio: minerale conforme              | CEI EN 60296                 |
| - Altezza d'installazione:                    | 1000m                        |
| - Frequenza nominale:                         | 50 Hz                        |
| - Potenza nominale:                           | 100 kVA                      |
| - Tensioni nominali (a vuoto):                | MT 30kV BT 0.40 kV           |
| - Regolazione a vuoto:                        | ± 2 x 2.5 %                  |
| - Collegamento fasi:                          |                              |
| - Avvolgimento MT:                            | Δ triangolo                  |
| - Avvolgimento BT:                            | Y stella                     |
| - Gruppo di collegamento:                     | Dyn11                        |
| - Classe d'isolamento:                        | Lato MT 36 kV Lato BT 1.1 kV |
| - Tensione di tenuta a frequenza industriale: | Lato MT 70 kV Lato BT 3kV    |
| - Tensione di tenuta ad impulso atmosferico:  | Lato MT 170 kV               |
| - Sovratemperature ammesse:                   | Olio:60°C                    |
| - Avvolgimenti:                               | 65°C                         |

Il posizionamento del trasformatore è previsto all'interno del locale MT.

#### 4.8.3 SEZIONE BT

Per l'alimentazione in corrente alternata e in corrente continua dei servizi ausiliari della stazione di trasformazione 30/150 kV è previsto un sistema di distribuzione in corrente alternata e continua.

##### 4.8.3.1 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IN CORRENTE ALTERNATA

- Il sistema di distribuzione in corrente alternata deve essere costituito da:
  - o n. 1 gruppo elettrogeno 15 kW, 0,4 kV
  - o n. 1 quadro di distribuzione 400 / 230 Vc.a.

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- I carichi alimentati in corrente alternata saranno i seguenti:
  - o impianti tecnologici di edificio (illuminazione e prese F.M., climatizzazione, rilevazione incendio, antintrusione)
  - o impianto di illuminazione e prese F.M. area esterna
  - o resistenze anticondensa quadri e cassette manovre di comando
  - o Raddrizzatore e carica batteria
  - o Motoriduttore C.S.C. TR AT/MT
  - o Motori delle ventole di raffreddamento TR AT/MT.

#### 4.8.3.2 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IN CORRENTE CONTINUA

- Il sistema di distribuzione in corrente continua è costituito da:

Una stazione di energia composta da:

- o n. 1 raddrizzatore carica batteria a due rami 110 V cc
- o n. 1 inverter con by pass completo di interruttori di distribuzione 230 V ac
- o n. 1 batteria di accumulatori al piombo, tipo ermetico, 110 V cc
- Un quadro di distribuzione in corrente continua i cui carichi alimentati saranno i seguenti:
  - o motori sezionatori AT, 110 V cc
  - o motori interruttori AT e MT, 110 V cc
  - o bobine apertura e chiusura, 110 V cc
  - o segnalazione, comandi, allarmi dei quadri protezione, comando e controllo, 110 V cc.
  - o i carichi in corrente alternata 230 V ac che non sopportano buchi di tensione, quali Scada e modem.

#### 4.9 SISTEMA PROTEZIONE, CONTROLLO, MISURE E TELECONTROLLO

Quadro comando, protezioni e controllo costituito come di seguito descritti.

##### 4.9.1 SEZIONE PROTEZIONI AT

Protezione a microprocessore avente le seguenti funzioni:

- 50 protezione di massima corrente ad azione rapida;
- 51 protezione di massima corrente ad azione ritardata;
- 51N protezione di massima corrente omopolare ritardata
- 27 protezione di minima tensione;
- 59 protezione di massima tensione;
- 59V0 protezione di massima tensione omopolare;

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- 81 > protezione di massima frequenza;
- 81 < protezione di minima frequenza;
- 87C protezione differenziale Cavo
- 21 protezione ad impedenza con telescatto

Acquisizione per allarme/scatto delle seguenti protezioni esterne:

- 97TA/S Buchholz TR allarme/scatto;
- 97 VSC Buchholz VSC;
- 99Q minimo livello conservatore olio TR
- 99VSC minimo livello olio conservatore VSC
- 49 A/S Immagine termica TR allarme/scatto
- 26 A/S massima temperatura allarme/scatto
- 86 relè di blocco
- 90 regolatore di tensione
- n° 1 protezione a microprocessore a protezione avente le seguenti funzioni:
- 87 T protezione differenziale TR
- n° 1 regolatore automatico di tensione (90)
- n° 1 relè di blocco (86)

#### 4.9.2 SEZIONE PROTEZIONI MT

Arrivo MT generale di macchina

Protezione a microprocessore avente le seguenti funzioni:

- 50 protezione di massima corrente ad azione rapida;
- 51 protezione di massima corrente ad azione ritardata;
- 27 protezione di minima tensione;
- 59 protezione di massima tensione;
- 59V0 protezione di massima tensione omopolare;
- 67N protezione di massima corrente omopolare direzionale di terra;
- 81 > protezione di massima frequenza;
- 81 < protezione di minima frequenza.

Partenza linee MT

n° 1 protezione a microprocessore (per ogni partenza linea) avente le seguenti funzioni:

- 50 protezione di massima corrente ad azione rapida;

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- 51 protezione di massima corrente ad azione ritardata;
- 67N protezione di massima corrente omopolare direzionale di terra;
- 27 protezione di minima tensione;
- 59 protezione di massima tensione;
- 59V0 protezione di massima tensione omopolare;
- 81 > protezione di massima frequenza;
- 81 < protezione di minima frequenza.

#### **4.10 SERVIZI AUSILIARI**

##### *4.10.1 QUADRO DEI SERVIZI AUSILIARI IN CORRENTE ALTERNATA*

Per l'alimentazione dei servizi ausiliari in corrente alternata (400-230 V) il trasformatore deve alimentare tutte le utenze della sottostazione sia quelle necessarie a garantire il funzionamento normale sia quelle accessorie. Deve essere prevista una seconda alimentazione, detta alimentazione di emergenza, tramite un gruppo elettrogeno per l'alimentazione delle utenze principali compresa l'illuminazione.

Il Quadro S.A. deve essere composto essenzialmente dalle seguenti apparecchiature:

- Una protezione di minima tensione c.a.;
- Un voltmetro digitale con commutatore e fusibili 500 V f.s.;
- Un amperometro digitale con commutatore e TA 200/5A f.s.;
- Un relè crepuscolare per comando luce esterna con contattore da 4x25A;
- Un interruttore automatico scatolato tetrapolare da 160A 25KA A generale SA;
- Un interruttore automatico miniaturizzato tetrapolare da 40 A per asservire GE;
- Un teleretturatore, provvisto degli opportuni interblocchi, per lo scambio automatico delle alimentazioni di emergenza;
- Un selettore per la scelta della priorità dell'alimentazione di emergenza;
- Interruttori automatici miniaturizzati tetrapolari da 10  $\square$  32 A per asservire:
  - prese F.M. (con differenziale 0,3A)
  - alimentazione motore VSC del TR 40/50 MVA
  - illuminazione sala quadri (con differenziale 0,3A)
  - illuminazione esterna (con differenziale 0,3A)
  - riserve
- Interruttori automatici miniaturizzati (MSS) bipolari da 10  $\square$  25 A per asservire:
  - alimentazione prese luce
  - alimentazione scaldiglie lato A.T.

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- alimentazione ausiliari quadro protezione e controllo
- riserve.
- N. 3 TA 200/5A10VA cl. 0,5 con certificati UTF
- N. 1 Morsettiera Cabur
- N. 1 contatore trifase con omologazione MID completo di certificazione per uso UTF.

#### 4.10.2 QUADRO DEI SERVIZI AUSILIARI IN CORRENTE CONTINUA

L'alimentazione dei servizi ausiliari in corrente continua (110 V) deve avere un campo di variazione compreso tra +10% -15%. Lo schema di alimentazione dei servizi ausiliari in c.c. deve essere essenzialmente composto da:

un complesso raddrizzatore/batteria in tampone, dimensionato in modo tale da poter alimentare l'intero carico dell'impianto. Il raddrizzatore deve essere, quindi, dimensionato per erogare complessivamente la corrente permanente richiesta dall'impianto e la corrente di carica della batteria (sia di mantenimento che di carica); la batteria deve essere in grado di assicurare la manovrabilità dell'impianto, in assenza dell'alimentazione in c.a., con un'autonomia di 12 ore. Le batterie saranno del tipo ermetico e conformi alle vigenti normative.

Caratteristiche principali:

- Tensione di alimentazione trifase 400Vca + Neutro +- 10% 50Hz +- 5%

#### RAMO BATTERIA

Trasformatore di isolamento in ingresso

|                              |     |            |
|------------------------------|-----|------------|
| Tensione di uscita nominale  | Vcc | 110        |
| Stabilità tensione in uscita |     | ±1%        |
| Erogazione continua          |     | A 15       |
| Ripple                       |     | < 1%       |
| Funzionamento                |     | Automatico |
| Stabilizzazione statica      |     | ± 0.5%     |

#### RAMO SERVIZI

Trasformatore di isolamento in ingresso

|                              |     |       |
|------------------------------|-----|-------|
| Tensione di uscita nominale  | Vcc | 110   |
| Stabilità tensione in uscita |     | ±1%   |
| Erogazione continua          |     | A 30  |
| Ripple                       |     | < 1%  |
| Stabilizzazione statica      |     | ±0.5% |

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

#### Caratteristiche raddrizzatore

- Un sistema di distribuzione in c.c. opportunamente dimensionato, per le effettive esigenze di impianto.

Le principali utenze in c.c. sono le seguenti:

- protezioni elettriche;
- comando e controllo delle apparecchiature;
- misure;
- motori di manovra dei sezionatori;
- apparecchiature di diagnostica e telecontrollo.

#### 4.10.3 GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA

Deve essere fornito un Gruppo Elettrogeno (GE) per l'alimentazione di emergenza inserito sulla sbarra principale del quadro BT in c.a. in caso di mancanza dell'alimentazione principale, il GE sarà inserito in modo automatico tramite l'automatismo alloggiato all'interno dell'apposito quadro a seguito dello stesso GE.

Caratteristiche principali:

- potenza emergenza 15 kW
- tensione nominale 400 V trifase con neutro
- frequenza 50 Hz
- velocità di rotazione 1.500 giri/min

Condizioni ambientali di riferimento:

- temperatura ambiente 25 °C
- pressione barometrica 1000 mbar
- umidità relativa 30 %

Il gruppo deve essere allestito con:

- n. 1 motore diesel
- n.1 alternatore sincrono.
- n.1 serie di supporti elastici posti tra motore/alternatore e basamento.
- n.1 basamento in acciaio saldato
- n.1 impianto elettrico del motore.
- n.1 serbatoio combustibile incorporato nel basamento della capacità di 70 litri.
- n.1 batteria al piombo senza manutenzione
- n.1 cabina insonorizzata
- n.1 quadro avviamento



|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- n.1 quadro automatico.

Il gruppo diesel deve riportare la marcatura "CE" e deve essere rilasciata la "Dichiarazione di Conformità".

#### 4.10.4 QUADRO CONTATORE ENERGIA

All'interno del locale misure, deve essere installato, in un apposito pannello a parete in poliestere, un Apparato di Misura per la misura Fiscale/Commerciale dell'energia elettrica prodotta/assorbita dai tre impianti di produzione nel punto di scambio AT, che deve essere così costituito e da:

- N.4 contatori bidirezionali di energia attiva (classe 0,2s) e reattiva (classe 0,5s), un totalizzatore
- Un modem GSM con antenna dual band per l'installazione all'esterno;
- Software per l'interfacciamento e la tele lettura del contatore da remoto;
- Morsettiere di prova per i circuiti voltmetrici e amperometrici in esecuzione sigillabile.

I complessi di misura (contatore, TA e TV) saranno provvisti di relativa certificazione di verifica e taratura per uso Terna/UTF.

#### 4.11 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNO

L'illuminazione esterna del quadro all'aperto sarà realizzata con n. 5 proiettori montati su pali in fibra di vetro di 9 metri. I proiettori sono del tipo con corpo in alluminio, grado protezione IP65, con lampade a LED 250 W.

I pali saranno collocati lungo la recinzione in modo da mantenere le distanze imposte dalla norma CEI 11-1 verso le parti in tensione.

Il valore medio di illuminamento in prossimità delle apparecchiature di manovra sarà di 30 Lux, che sarà verificato in fase esecutiva dal calcolo illuminotecnico, diversamente da quanto previsto nella presente specifica in fase di progettazione esecutiva dovranno essere apportate eventuali modifiche correttive.

L'accensione dell'impianto di illuminazione deve essere prevista da una fotocellula esterna in esecuzione stagna IP65 per l'accensione automatica del 50% delle lampade al mancare della luce diurna (illuminazione notturna). Le altre lampade saranno accese manualmente in caso di controlli e manutenzione sulle apparecchiature AT.

Un tipico proiettore LED avrà un Flusso luminoso: 35.000 lm Potenza: 250 W.


#### 4.12 IMPIANTO ANTINCENDIO

Nella stazione di trasformazione utente 30/150Kv e di condivisione è prevista la realizzazione di un sistema per lo spegnimento di incendi del trasformatore, conforme alle norme UNI EN 12845, UNI 10779 e UNI 11292, comprensivo di: serbatoio di accumulo dell'acqua, con capacità utile di circa 24 m<sup>3</sup>, vano servizi-locale tecnico, gruppo di pompaggio o pressurizzazione. Tale sistema sarà realizzato in prossimità dell'ingresso della stazione di trasformazione e sarà collegato a un sistema di pompe che, all'occasione, convoglieranno l'acqua in


|                |                                |                                     |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Orune Wind Srl | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                |                                | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

pressione a un'apposita manichetta allocata in prossimità del trasformatore dimensionata per una portata di circa 100 lt/min. L'impianto, di tipo interrato, è composto da una riserva idrica (vasca) prefabbricata in cemento armato vibrato, a pianta regolare, le cui dimensioni sono 4,30x2,50m, altezza 2,50m e un locale tecnico, progettato in conformità a quanto stabilito dalla norma UNI 11292:2019, le cui dimensioni sono 3,70x2,50m e altezza 2,50m, a uso esclusivo, destinato a ospitare l'unità di pompaggio per l'alimentazione idrica dell'impianto e relativi accessori.

### PIANTA COPERTURA

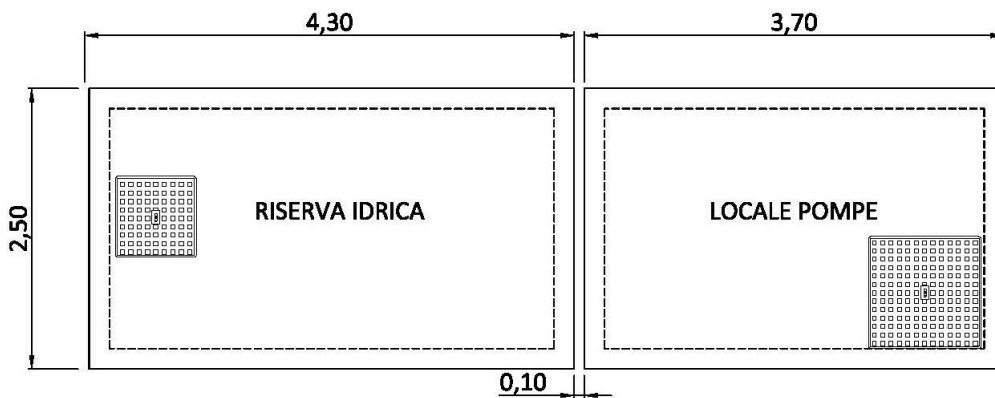

### SEZIONE

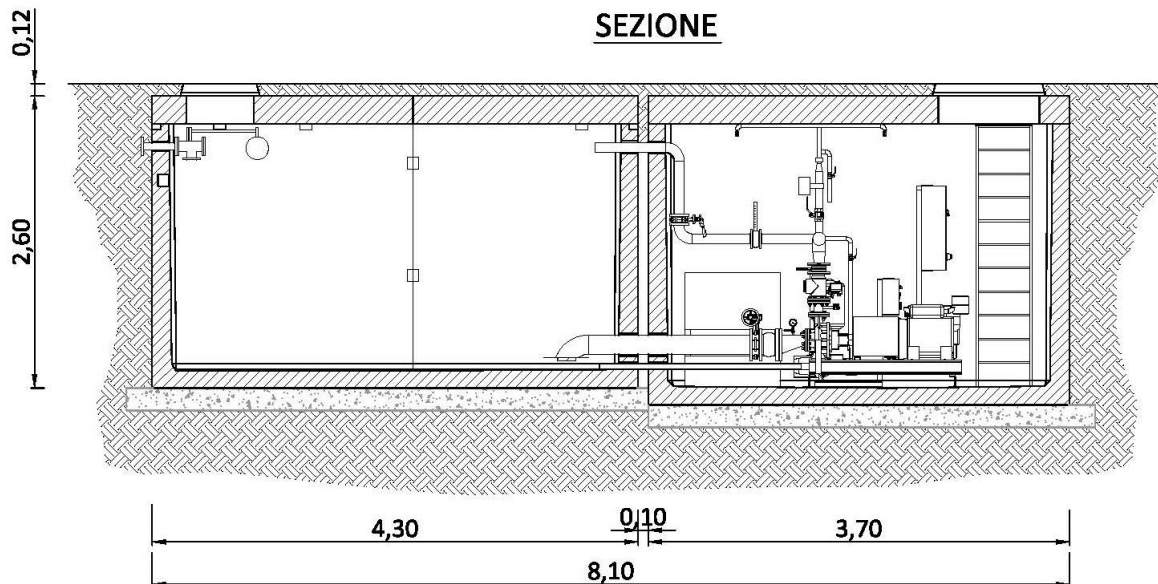

#### 4.13 IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICIO DI STAZIONE

Gli impianti tecnologici devono essere realizzati conformemente a quanto è prescritto dalle norme CEI e UNI di riferimento. Le apparecchiature e i materiali saranno provvisti di certificazione IMQ o di marchio Europeo internazionale equivalente. Tutti gli impianti saranno conformi agli adempimenti del D.M. 37/08.

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

Gli impianti elettrici saranno realizzati “a vista”, cioè con apparecchiature, corpi illuminanti, tubazioni e canaline per i conduttori e scatole di derivazione del tipo “non incassato” nelle strutture murarie.

Devono essere previsti i seguenti impianti tecnologici per l'edificio della stazione Elettrica di trasformazione:

Impianto di illuminazione:

L'impianto di illuminazione normale sarà realizzato con armature fluorescenti stagne AD-FT, con lampade 36 W, reattore basse perdite, montate a soffitto.

Il livello di illuminamento previsto sarà di 200 Lux.

Lungo le pareti esterne dell'edificio, saranno installate alcune armature fluorescenti stagne. La loro accensione deriverà dalla fotocellula prevista per l'illuminazione esterna.

Prese forza motrice:

L'impianto di distribuzione forza motrice sarà realizzato in tutti i locali con prese stagne a parete 2x10/16 A, con fori allineati e prese stagne a parete 2x10/16 A con terra laterale.

Nel locale quadro MT e nel locale quadri BT sarà installato un gruppo prese composto da una presa CEE 32 A 3p+t e da una presa CEE 16 A 2p+t.

Illuminazione di emergenza:

L'impianto di illuminazione di emergenza sarà realizzato installando in ogni locale dell'edificio della sottostazione delle armature fluorescenti stagne previste per l'illuminazione normale, un gruppo autonomo con batteria e inverter avente autonomia di 3 ore.

Impianto di climatizzazione:

L'impianto di climatizzazione è previsto con climatizzatori, del tipo a pompa di calore con unità esterna e unità interna e deve essere tale da mantenere nei locali, ove sono installati, le seguenti condizioni termoigrometriche:

- estate: da 26°C a 28°C – u.r. 50% ± 5%;
- inverno: da 18°C a 20°C - u.r. 50% ± 5%;

La regolazione della temperatura è automatica comandata mediante termostati.

I climatizzatori, se non diversamente necessario, saranno installati nei seguenti locali:

- locale quadri BT: n°2 climatizzatore (9000 btu)
- locale quadro MT: n°3 climatizzatori (ognuno da 9000 btu)
- locale controllo turbine n°1 climatizzatore (9000 Btu)

Impianto di rivelazione incendio, temperature e gas

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

L'impianto di rilevamento e segnalazione incendi per l'edificio si comporrà di:

- una centrale convenzionale a zone comprensiva di accumulatori da 12 V 7Ah;
- tastiera a membrana con tasti funzione;
- relè di uscita per invio segnale al sistema di controllo;
- rivelatori ottici di fumo analogici completi di base di fissaggio;
- rivelatori termovelocimetri analogici completi di base di fissaggio;
- rilevatore di idrogeno;
- pulsanti manuali a rottura di vetro completi di modulo di indirizzo;
- pannello ottico acustico completo di scritta intercambiabile, in versione IP54;
- cavi antifiamma twistati schermati 2x1,5 mmq per i rivelatori e n.1 set di cavi 2x1,5 antifiamma per i pannelli.

Saranno restituiti in locale e remoto le segnalazioni di:

- incendio e/o eccessiva temperatura
- anomalia impianto
- Impianto antintrusione e video sorveglianza:
- L'impianto antintrusione è costituito essenzialmente da:
- contatti elettromagnetici o equivalenti su tutte le porte di accesso degli edifici e sul cancello d'ingresso pedonale e carraio, per segnalare l'avvenuta apertura da parte di persone estranee.

La centralina, oltre ad avere tutte le segnalazioni sul pannello di controllo e comando, permetterà l'invio in uscita (al sistema di controllo e supervisione) dei seguenti segnali:

- segnale di allarme per intrusione in atto
- segnale di presenza personale

L'impianto antintrusione deve prevedere dei tastierini numerici installati, uno all'esterno nelle vicinanze del cancello pedonale e l'altro nei pressi della porta d'ingresso del locale BT, per l'inserzione/disinserzione volontaria dell'impianto.

#### **4.14 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E FOGNARIO**

Per i servizi igienici è previsto uno scarico in vasca a tenuta da spurgare periodicamente. L'approvvigionamento idrico per i servizi igienici sarà realizzato tramite riserva idrica di acqua potabile.

Per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche sarà realizzato un sistema di drenaggio superficiale che convoglierà le acque raccolte a un sistema di trattamento per consentire lo smaltimento in un corpo idrico

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

ricettore. Il sistema di tipo prefabbricato sarà dimensionato per smaltire le acque dilavanti le strade interne e i piazzali di manovra della stazione di trasformazione/condivisione.

Pertanto, dovrà servire un'area impermeabile complessiva di circa 3000 mq.

In via Generale si prevede il seguente ciclo di trattamento delle acque di dilavamento:

- convogliamento delle acque meteoriche ricadenti sui piazzali in una apposita rete di drenaggio collegata al collettore principale nella strada antistante gli ingressi della stazione;
- un pozzetto scolmatore che divide le acque di prima pioggia dalle acque di seconda pioggia;
- le acque di prima pioggia raggiungono l'impianto di trattamento che comprende: grigliatura, dissabbiatura e disoleazione con sistema di filtri a coalescenza, invio in pozzetto fiscale prima di essere immesse nel recapito finale;
- le acque di seconda pioggia, attraverso un sistema di by-pass, arrivano direttamente al pozzetto fiscale prima di essere scaricate all'esterno in un impluvio naturale posizionato ad Ovest della vasca di prima pioggia.

Nell'area di studio non si riscontrano pozzi privati nell'arco dei 30 metri dalle aree drenanti, né pozzi pubblici nell'arco dei 200 m.

#### 4.14.1 PROCESSO IDRAULICO-DEPURATIVO

Le acque di prima pioggia saranno raccolte in una vasca opportunamente dimensionata. A riempimento avvenuto, le prime piogge saranno escluse dalle successive acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante in oggetto (2a pioggia) tramite la chiusura idraulica con valvola posta sulla tubazione di ingresso acque, comandata da un galleggiante tarato a un adeguato livello.

Le successive acque meteoriche precipitate defluiranno alla tubazione di by-pass presente nel pozzetto scolmatore installato a monte del sistema di accumulo.

Lo stato di calma così determinato consente di ottenere, per gravità, la separazione degli inquinanti di peso specifico differente da quello dell'acqua per ottenere un effluente chiarificato.

In conseguenza di questo principio il materiale sedimentabile (sabbie, morchie, etc.), contenuto nelle acque di prima pioggia, tenderà a sedimentare sul fondo delle vasche, mentre le sostanze più leggere (grassi e oli minerali, idrocarburi non emulsionati, etc.) tenderanno a galleggiare aggregandosi in superficie.

Le acque accumulate defluiranno nel comparto di rilancio-sollevamento e per mezzo di una pompa sommersa verranno scaricate nel disoleatore statico.

Al termine dello svuotamento della zona di accumulo (entro 48 dalla fine della precipitazione) si ripristineranno automaticamente le impostazioni iniziali dell'impianto in modo da renderlo disponibile per un altro ciclo depurativo.

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

Nel comparto finale di disoleatura statica-filtrazione avverrà la separazione di oli non emulsionati e idrocarburi mediante flottazione.

Per una sicura ritenzione delle sostanze oleose sulla tubazione di uscita è inserito un dispositivo di chiusura automatica che, attivato da un determinato livello di liquido leggero accumulato, chiude lo scarico impedendo la fuoriuscita dell'olio.

L'otturatore a galleggiante è fornito di filtro a coalescenza completo di cestello in acciaio Inox per l'estrazione.

#### 4.14.2 GESTIONE DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO

Nell'ambito della viabilità interna e relativi piazzali pavimentanti viene prevista una specifica rete di raccolta delle acque meteoriche. Gli elementi di captazione della rete sono costituiti da pozzetti con caditoia grigliati, sifonati (50x50). I collettori interrati per l'allontanamento delle acque meteoriche saranno in HDPE corrugato strutturato per traffico carrabile pesante (SN 4 kN/m<sup>2</sup>) a diametro differenziato lungo lo sviluppo della rete (Dn 200,315,400).

La geometria delle sagome trasversali dei piazzali sarà realizzata con cordoli in cemento in modo da escludere i contributi di ruscellamento delle aree esterne e aree sterrate/inghiaiate alla formazione delle portate di piena dalla suddetta rete di raccolta. Purtroppo, si prevedono, in prossimità dell'area elettromeccanica (trasformatore, scaricatori, sbarre, etc.), una serie di tubi drenanti di diametro D=200mm, tali da impedire l'imbibizione dei terreni in prossimità delle fondazioni. Questi tubi drenanti scoleranno nei pozzetti grigliati già posti lungo i piazzali di manovra. A vantaggio di sicurezza, i contributi delle aree permeabili inghiaiate non verranno escluse dal calcolo della portata di piena per il dimensionamento della vasca di prima pioggia.

La vasca di accumulo delle acque di prima pioggia è dimensionata tenendo conto di una altezza di pioggia di 5 mm distribuita su un bacino complessivo di circa 3000 m<sup>2</sup> e sarà dotata di uno specifico sistema di deviazione passiva tramite valvola di chiusura a galleggiante.

I volumi in essa invasati, stimati nell'ordine di circa 20 m<sup>3</sup>, raggiungeranno infine il disoleatore con filtri a coalescenza.


Ai fini della disoleazione si prevede l'installazione di una unità di trattamento di Classe I dotata di filtri a coalescenza secondo le UNI 858 1-2 2005.

Tale volume, una volta invasato in vasca, sarà sollevato a specifico trattamento con disoleatore capace di trattare una portata costante di 0,8 m<sup>3</sup>/h, tramite impianto di pompaggio previsto in vasca, dimensionato rispetto a un tempo di svuotamento non superiore a 24h.

Le portate eccedenti quelle di prima pioggia vengono, quindi, inviate al recapito finale. La superficie necessaria, ai fini del processo di sedimentazione, è pari a circa 10 m<sup>2</sup> (4mx2,5m). Un volume complessivo

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

previsto di circa 25 m<sup>3</sup> assicura adeguati tempi di detenzione idraulica rispetto al processo di sedimentazione primaria dei solidi sospesi.

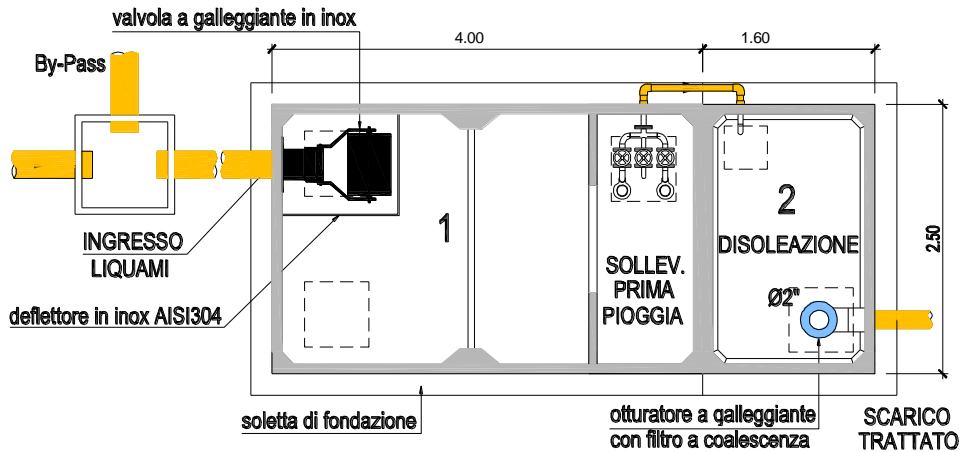

La vasca sarà dotata di un sistema di deviazione passiva e chiusura, costituito da una valvola di chiusura meccanica con galleggiante (o in alternativa a ghigliottina elettro-attuata con sensore di livello). La restante parte delle acque di pioggia e dilavamento rappresentano le acque di seconda pioggia, che saranno quindi scolmate. Queste verranno incanalate nella tubazione di alimentazione della cisterna di accumulo delle acque per l'antincendio. In alternativa saranno scaricate nel sistema di smaltimento a recapito finale.

#### 4.14.3 SCELTA DEI MATERIALI

I materiali scelti per la realizzazione del sistema di drenaggio sono i seguenti:

- Tubazioni di polietilene alta densità (HDPE)  $\geq 930$  kg/m<sup>3</sup> classe di rigidità SN 4 kN/m<sup>2</sup>, capace di sopportare un ricoprimento massimo pari a 6 m (misurato a partire dalla generatrice superiore del tubo) e un traffico pesante fino a un massimo di 18 t/asse.
- Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibro compresso per scarichi di acque reflue e piovane, costituito da un elemento di base sifonato, eventuale elemento di prolunga e coperchio pedonabile o carrabile in cemento armato. Dimensioni 500x500 - 800x800 e 1000x1000
- Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa lamellare UNI ISO 185, costruito secondo le norme UNI EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione D 500-600.

#### 4.14.4 RECAPITO FINALE

Le acque di seconda pioggia e le acque trattate dall'impianto di prima pioggia saranno convogliate in una tubazione Pead di circa 210 m e raggiungerà l'impluvio più vicino che rappresenta il recapito finale.

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

#### 4.14.5 RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 - “Norme in materia di difesa ambientale”

- Circolare Ministero LL.PP. n°11633 del 07/01/1974 “Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 04/03/1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche”

#### 4.15 UNITÀ PERIFERICA SISTEMA DIFESA E MONITORAGGIO

In ottemperanza a quanto previsto dal Codice di Rete – Piano di difesa del sistema elettrico sarà installata l’Unità Periferica del sistema di Distacco e Monitoraggio (UPDM) destinata ad eseguire le funzioni di distacco automatico, telescatto, monitoraggio segnali e misure, così come richiesti dal Centro Remoto di Telecontrollo (CRT) di Terna.

Documenti e riferimenti

- Doc. Sistemi di controllo e protezione delle centrali eoliche [Prescrizioni tecniche per la connessione]
- Allegato A9, Rev. 00 al codice di rete TERNA;
- Doc. Unità periferica dei sistemi di difesa e monitoraggio, specifiche funzionali e di comunicazione

L’UPDM deve essere completo di moduli elettronici e licenze Software per la realizzazione delle funzioni di Telescatto di aree di generazione in zone sensibili.

L’apparato deve essere in grado di gestire, come di seguito descritto e previsto dal documento Terna sopra citato, fino a: 4 aree di generazione, come segue:

- N° 1 Area generale di stazione
- N° 3 Sub Aree (sottocampi di generazione corrispondenti al numero di linee MT)

#### 4.16 OSCILLOPERTUBOGRAFO

È prevista l’installazione di un apparato dedicato alla funzione di oscillografia e, quindi, rilievo dei parametri di tensione, corrente e frequenza in condizioni di guasto e alla registrazione degli stessi per la consultazione in remoto da parte dei centri di telecontrollo di Terna.

#### 4.17 SISTEMA DI TELECONTROLLO DI SOTTOSTAZIONE

Per entrambe le stazioni progettate, è previsto un sistema di automazione, telecontrollo e teleconduzione per la gestione in remoto secondo i requisiti minimi di seguito elencati:

- visualizzazione in locale e in remoto dello stato degli interruttori con possibilità di comando;
- visualizzazione in locale e in remoto di tutte le misure istantanee rilevanti (tensioni, correnti, fattori di potenza, potenze, contatori di energia, velocità e direzione del vento);
- visualizzazione in locale e in remoto di grafici storici delle misure di maggiore rilevanza;



|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- visualizzazione in locale e in remoto delle oscillografie;
- visualizzazione in locale e in remoto degli allarmi e degli eventi di sottostazione;
- telesegnalazione degli allarmi e degli eventi di sottostazione a mezzo e-mail e/o SMS;
- telesegnalazione periodica dei principali dati di produzione a mezzo e-mail e/o SMS;
- interfacciamento con il sistema di monitoraggio del gestore della rete (TERNA) tramite protocollo IEC 60870-5-104.

#### **4.18 DIMENSIONAMENTO DELLA RETE DI TERRA**

Sulla base delle correnti di guasto a terra e durata del guasto a terra, nonché da misure della resistività del terreno, sarà possibile verificare la rispondenza dell'impianto di terra alla normativa vigente.

Pertanto, la progettazione esecutiva dell'impianto di terra sarà eseguita secondo i dati delle correnti di guasto che Terna metterà a disposizione e da misure della resistività del terreno.

In questa fase di progettazione definitiva per autorizzazione, non avendo a disposizione tali dati, ma avendo conoscenza del sito e di dati sperimentali, sono stati effettuati calcoli per una scelta opportuna della sezione dei conduttori della rete di terra ai fini di:

- Avere sufficiente resistenza meccanica e resistenza alla corrosione;
- Essere in grado di sopportare, da un punto di vista termico, le più elevate correnti di guasto prevedibili;
- Evitare danni a componenti elettrici e ai beni;
- Garantire la sicurezza delle persone contro le tensioni che si manifestano sugli impianti per effetto delle correnti di guasto a terra.

Dai calcoli effettuati e riportati di seguito è risultato che l'impianto di terra sarà costituita da una rete magliata di conduttori di rame nudi, di diametro 10,5 mm (sezione 63 mm<sup>2</sup>), posti a una profondità media di 90÷100 cm dal piano piazzale e dimensionato in base alla norma CEI EN 50522, considerando le correnti di guasto a terra definite da Gestore di rete.

Le strutture metalliche delle apparecchiature e dei portali saranno collegate alla maglia di terra per mezzo di conduttori in rame di diametro 14,7 mm (sezione 125 mm<sup>2</sup>).

Tutte le armature e le parti metalliche delle fondazioni, dei cunicoli e delle opere in genere, saranno collegate alla rete di terra per mezzo di conduttori di rame nudo di diametro 14,7 mm (sezione 125 mm<sup>2</sup>). Il collegamento alle armature sarà assicurato da saldatura alluminotermica o "Castolin".

Per la messa a terra dell'edificio sarà predisposto un anello perimetrale di diametro 14,7 mm (sezione 125 mm<sup>2</sup>) collegato alla maglia di terra. A tale collettore verranno collegati i conduttori di messa a terra

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

provenienti dalla struttura dei fabbricati. Al medesimo anello verranno, inoltre, collegati i conduttori di rame provenienti dai cunicoli dei fabbricati.

Sezione minima per garantire la resistenza meccanica e alla corrosione

La sezione utilizzata per i dispersori di terra è stata direttamente scelta in base a quanto indicato dalla norma CEI 11-1 Allegato A, considerando le dimensioni minime ammissibili.

- • Dispersore verticale tondo di rame φ25mm
- • Dispersore orizzontale in corda di rame nudo 63mm<sup>2</sup>

Per la protezione contro la corrosione è necessario utilizzare materiali tali che il loro contatto non generi coppie elettrolitiche (Norma CEI 11-37 par. 9.5).

Dimensionamento termico del dispersore e dei conduttori di terra

Per effettuare il dimensionamento termico del dispersore si utilizza la formula:

$$A = \frac{I}{k} \sqrt{\frac{t}{\ln \frac{\Theta_f + \beta}{\Theta_i + \beta}}}$$

dove:

- A è la sezione in mm<sup>2</sup>.
- I è la corrente del conduttore in Ampere.
- t è la durata in secondi del tempo di guasto pari a 0,45 sec.
- K è una costante che dipende dal materiale del componente percorso da corrente;

in tal caso:

$$k = 226 A \cdot \text{mm}^{-2} \cdot \text{s}^{1/2}$$

- B è il reciproco del coefficiente di temperatura della resistenza del componente percorso dalla corrente a 0°C; β=234,5 °C
- Θ<sub>i</sub> è la temperatura iniziale in gradi Celsius; Θ<sub>i</sub> = 20 °C
- Θ<sub>f</sub> è la temperatura finale in gradi Celsius; Θ<sub>f</sub>= 300 °C
- Assumendo una corrente di guasto di 10 kA e un tempo di durata del guasto di 0,45 sec si ricava la sezione minima del conduttore:

|                |                                |                                     |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Orune Wind Srl | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                |                                | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

$$A = \frac{I}{k} \sqrt{\frac{t}{\ln \frac{\Theta_f + \beta}{\Theta_i + \beta}}} = \frac{10000}{226} \sqrt{\frac{0.45}{\ln \frac{300 + 234.5}{20 + 234.5}}} = 34,5 \text{ mm}^2$$

secondo tali calcoli per disperdere la corrente di guasto è necessaria una corda di sezione 34,5 mm<sup>2</sup>. La sezione scelta secondo le considerazioni fin qui effettuate è di 63 mm<sup>2</sup>.

## 5 STAZIONE DI CONDIVISIONE 150 KV

L'area per la realizzazione della stazione di condivisione a disposizione della Soc. Orune Wind S.r.l ricade sulle particelle 154 e 130 del foglio di mappa N.30 del Comune di Nuoro (NU). Il layout della stazione prevede quattro passi sbarra indipendenti distribuiti come segue:

- N.1 per il collegamento con la Stazione Terna RTN;
- N.1 per il collegamento in cavo 150 kV con la stazione 30/150 kV di Orune Wind;
- N.1 per la soc. Loto Rinnovabili srl;
- N.1 per eventuale futuro proponente.

Complessivamente l'area individuata è pari a circa 6580 m<sup>2</sup>, comprensiva di una fascia di rispetto attorno al perimetro della stazione. Lo stallo destinato alla soc. Orune Wind ha dimensioni 25,70 x 32,90 m, per un'area pari a circa 850 m<sup>2</sup>.

### 5.1 SE "CONDIVISA" 150 kV

La Stazione elettrica AT condivisa a 150 kV costituisce impianto di utenza per la connessione, necessaria a condividere lo Stallo AT nella stazione di Terna. Essa è costituita dalle sbarre 150 kV con isolamento in aria e dallo stallo arrivo cavo Terna 150 kV; sarà ubicata in adiacenza alle aree destinate ai proponenti (trasformazione e arrivo cavi 150 kV); l'area occupata è di circa 4682 m<sup>2</sup>.

#### 5.1.1 EDIFICIO

Nell'area di stazione è previsto un edificio, ubicato in corrispondenza dell'ingresso, di circa 14,60 x 4,6 m con altezza di 3,9 m. L'edificio sarà diviso in diversi locali adibiti a: locale GE, servizi igienici, locale BT e manovre, locale TRSA ed un piccolo locale per eventuali misure totali con ingresso sia dall'interno della stazione sia dall'esterno posto sul confine della recinzione.

La superficie coperta dell'edificio è di circa 60 m<sup>2</sup> e la cubatura riferita al piano piazzale è di circa 235 m<sup>3</sup>.

L'edificio sarà servito da impianti tecnologici quali: illuminazione, condizionamento, antintrusione etc.

Per le apparecchiature AT sono previste fondazioni in c.a. Inoltre, è prevista la sistemazione del terreno con viabilità interna e recinzione della stazione in pannelli prefabbricati di altezza non inferiore a 2,50 m.

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

### 5.1.2 DISPOSIZIONE ELETTROMECCANICA

La sezione a 150 kV sarà isolata in aria e sarà costituita da:

- N. 1 sistema a singola sbarra, alla quale si collegano gli stalli dei proponenti;
- N. 1 stallo per la connessione in cavo alla stazione RTN 150 kV;

Ogni “montante” (o “stallo”) sarà equipaggiato con sezionatori di sbarra verticali, interruttore SF6, sezionatore orizzontale, scaricatori, terminali, TV e TA per protezioni e misure.

### 5.2 OPERE CIVILI VARIE

- Le aree sottostanti alle apparecchiature saranno sistemate mediante spandimento di ghiaietto.
- Sistemazione a verde di aree non pavimentate.
- Le strade e gli spazi di servizio saranno pavimentati con binder e tappetino di usura in conglomerato bituminoso
- Le fondazioni delle varie apparecchiature elettriche saranno eseguite in conglomerato cementizio armato
- Per lo smaltimento delle acque chiare e nere della stazione si utilizzerà una vasca IMHOFF con accumulo a tenuta da espurgare periodicamente a cura di ditta autorizzata
- Per l’impianto antincendio si utilizzerà una riserva idrica con locale tecnico adiacente interrati, previa predisposizione di uno scavo di idonee dimensioni con fondo piano, uniforme e livellato, lasciando intorno al serbatoio uno spazio di 20/30cm
- L’approvvigionamento di acqua per gli usi igienici del personale di manutenzione sarà fornito da idoneo serbatoio
- Si evidenzia che l’impianto non è presidiato e, pertanto, è prevista la presenza di personale solo per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria
- L’accesso alle stazioni sarà carrabile, corredato di cancello scorrevole di 7 metri di ampiezza con cancelletto pedonale, entrambi inseriti fra pilastri (vedi elab. “Recinzione – cancello e palina illuminazione”)
- La recinzione perimetrale sarà del tipo chiuso con pannelli prefabbricati in calcestruzzo e paletti, anch’essi prefabbricati in cls, infissi su fondazione in conglomerato cementizio armato, avrà altezza di 2,50 m.
- L’illuminazione della stazione sarà realizzata mediante l’installazione di opportune paline di illuminazione.

### 5.3 CONDIZIONI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO

La Fornitura dovrà prevedere per le apparecchiature installate all’esterno:

- una condizione di servizio normale di - 25 °C + 40 °C
- una salinità di tenuta per i livelli di tensione 170 KV di 56 g/l

|                |                                |                                     |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Orune Wind Srl | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                |                                | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- una altitudine massima di installazione di 1000 m s.l.m.
- uno spessore del ghiaccio sulle apparecchiature  $\geq 10$  mm.

#### 5.4 ATTIVITÀ SISMICA

Il grado di sismicità delle apparecchiature deve essere non inferiore a AF5.

#### 5.5 CRITERI DI COORDINAMENTO DELL'ISOLAMENTO AT

I livelli di isolamento prescritti per la sottostazione 150/30 kV, in funzione dei valori normali di tensione massima di un elemento è pari a:

- 750 kVcr a impulso atmosferico e di 325 kV a f.i. con distanze minime di isolamento in aria fase-terra e fase-fase di 150 cm, per l'isolamento esterno.
- 650 kVcr a impulso atmosferico e di 275 kV a f.i. per gli isolamenti interni.

#### 5.6 CORRENTI DI CORTO CIRCUITO E CORRENTI TERMICHE NOMINALI

L'impianto deve essere progettato in modo da sopportare in sicurezza le sollecitazioni meccaniche e termiche derivanti da correnti di corto circuito, in conformità a quanto previsto nelle vigenti Norme CEI, Il livello di corrente di corto circuito trifase per il dimensionamento della sezione 150 kV previsto dalle prescrizioni (potere interruzione interruttori, corrente di breve durata dei sezionatori e TA, caratteristiche meccaniche degli isolatori portanti, sbarre e collegamenti) è pari 31,5 kA. Le correnti di regime previste saranno:

- Per le sbarre: 2000 A
- Per gli stalli TR: 1250 A

#### 5.7 CARATTERISTICHE COMPONENTI

##### 5.7.1 SEZIONE AT

Vedi tavola "Planimetria elettromeccanica SE condivisione"

- Sezionatori di linea tripolare rotativo, orizzontale a tre colonne/fase, con terna di lame di messa a terra, completo di comando motorizzato per le lame principali e manuale per le lame di terra:
  - Norme di riferimento: CEI EN 62271
  - Tensione nominale: 170 kV
  - Corrente nominale: 1250 A
  - Corrente nominale di breve durata:
    - valore efficace 31,5 kA
    - valore di cresta 80,0 kA
  - Durata ammissibile della corrente di breve durata 1s
  - Tensione di prova ad impulso atmosferico:

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- verso massa 750 kV
  - sulla distanza di sezionamento 860 kV
  - Tensione di tenuta a frequenza di esercizio (1 min.):
    - verso terra 325 kV
    - sulla distanza di sezionamento 375 kV
  - Contatti ausiliari disponibili 4NA+4NC
  - Alimentazione circuiti ausiliari:
    - motore: 110 Vcc +10% -15%
    - circuiti di comando: 110 Vcc +10% -15%
    - resistenza di riscaldamento: 230 Vca
  - Isolatori tipo: C6-750
  - linea di fuga: 31mm/kV
- Sezionatori tripolari verticali a tre colonne/fase, completo di comando motorizzato:
- Norme di riferimento: CEI EN 62271
  - Tensione nominale: 170 kV
  - Corrente nominale: 1250 A
  - Corrente nominale di breve durata:
    - valore efficace 31,5 kA
    - valore di cresta 80,0 kA
  - Durata ammissibile della corrente di breve durata 1 s
  - Tensione di prova ad impulso atmosferico:
    - verso massa 750 kV
    - sulla distanza di sezionamento 860 kV
  - Tensione di tenuta a frequenza di esercizio (1 min.):
    - verso terra 325 kV
    - sulla distanza di sezionamento 375 kV
  - Contatti ausiliari disponibili 4NA+ 4NC
  - Alimentazione circuiti ausiliari:
    - motore: 110 Vcc +10% -15%
    - circuiti di comando: 110 Vcc +10% -15%
    - resistenza di riscaldamento: 230 Vca

|                |                                |                                     |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Orune Wind Srl | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                |                                | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- Isolatori tipo: C6-750
- linea di fuga: 31mm/kV
- Interruttori tripolari per esterno in SF6 170 kV - 1250 A - 31,5 kA equipaggiato con un comando tripolare a molla. I circuiti di apertura saranno n. 3 di cui uno a mancanza;
  - Norme applicabili: CEI EN 62271-100
  - Numero dei poli: 3
  - Mezzo di estinzione dell'arco: SF6
  - Tensione nominale: 150 kV
  - Livello di isolamento nominale: 170 kV
  - Tensione di tenuta a freq. industriale per 1 min: 325 kV
  - Tensione di tenuta ad impulso con onda 1/50 microsec: 750 kV
  - Corrente nominale: 1250 A
  - Corrente di breve durata ammissibile per 1 s: 31.5 kA
  - Corrente limite dinamica: 80 kA
  - Durata di corto circuito nominale: 1"
  - Tipo di comando: meccanico a molla
  - Comando manovra: tripolare
    - n° circuiti di apertura a lancio di tensione: 2
    - n° circuiti di apertura a mancanza di tensione: 1
    - n° circuiti di chiusura: 1
  - Tensioni di alimentazione ausiliaria:
  - motore: 110 Vcc +10% -15%
  - bobine di apertura / chiusura: 110 Vcc +10% -15%
  - relè ausiliari: 110 Vcc +10% -15%
  - resistenza di riscaldamento/anticondensa 230V Vca
  - Linea di fuga isolatori: 25 mm/kV
- Trasformatori di corrente, isolati in gas SF6 200-400-800/5-5-5-5A 10VA cl.02 - 15VA cl. 5P20 - 15VA cl. 5P30 - 10VA cl.02
  - Norme di riferimento CEI EN 60044-1
  - Isolamento SF6
  - Montaggio esterno

|                |                                |                                     |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Orune Wind Srl | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                |                                | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- Norme applicabili CEI EN 60044-1
  - Tensione nominale 150 kV
  - Tensione massima di riferimento per l'isolamento 170 kV
  - Tensione di tenuta a impulso atmosferico 325 kV
  - Tensione di tenuta ad impulso 750 kV
  - Corrente nominale primaria 200-400-800 A
  - Corrente nominale secondaria 5 A
  - Numero nuclei 4
  - Prestazioni e classi di precisione:
    - N° 1 Nuclei misure 10 VA cl. 0.2 cert. UTF
    - N° 1 Nuclei misure 10 VA cl. 0.2
    - N° 2 Nuclei protezioni 15VA-5P20
  - Corrente termica di corto circuito 31.5 kA
  - Corrente limite dinamica 80 kA
  - Corrente massima permanente 1,2 In
  - Tensione di tenuta per 1 min a 50 Hz avv.ti secondari 2 kV
  - Linea di fuga isolatori: 25 mm/kV
- Trasformatori di tensione induttivi per esterno, per misure fiscali:
- Norme di riferimento CEI EN 60044-2
  - Tensione nominale 150 kV
  - Tensione massima di riferimento per l'isolamento: 170 kV
  - Isolamento SF6
  - Fattore di tensione nominale (funzionamento x 30 s) 1.5
  - Tensione di tenuta a frequenza industriale: 325 kV
  - Tensione di tenuta ad impulso atmosferico: 750 kV
  - Rapporto: 150.000: v3/100:v3
  - Prestazioni e classi di precisione:
    - N° 1 Nucleo misure 10 VA cl. 0.2 cert. UTF
    - Linea di fuga isolatori: 25 mm/kV
- Trasformatori di tensione capacitivi per misure e protezione:



|                |                                |                                     |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Orune Wind Srl | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                |                                | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- Norme di riferimento CEI EN 60044-2
- Tensione nominale 150 kV
- Tensione massima di riferimento per l'isolamento: 170 kV
- Isolamento carta-olio
- Capacità 4000  $\mu$ F
- Fattore di tensione nominale (funzionamento x 30 s): 1.5
- Tensione di tenuta a frequenza industriale: 325 kV
- Tensione di tenuta ad impulso atmosferico: 750 kV
- Rapporto: 150000:  $\sqrt{3}$ /100:  $\sqrt{3}$   
100: $\sqrt{3}$ -100:3
- Prestazioni e classi di precisione:
  - N° 1 Nucleo misura 20 VA cl. 0.2
  - N° 2 Nuclei per protezioni 30 VA cl. 3 P
- Linea di fuga isolatori: 25 mm/kV

2 Scaricatori di sovratensione, per esterno ad ossido di zinco completi di contascariche 170kV 10KA

- Norme di riferimento: CEI EN 60099
- Tensione nominale: 150 kV
- Tensione di riferimento per l'isolamento: 170 kV
- Tensione residua con onda 8/20  $\mu$ s a corrente di scarica di:
  - 5 kA 322 kV
  - 10 kA 339 kV
  - 20 kA 373 kV
- Tensione residua con onda 30/60 s a corrente di scarica di:
  - 0,5 kA 277 kV
  - 1 kA 286 kV
  - 2 kA 297 kV
- Classe di scarica secondo IEC: 2
- Corrente nominale di scarica: 10 kA
- Valore di cresta della corrente per la prova di tenuta a impulso di forte corrente: 100 kA

|                |                                |                                     |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Orune Wind Srl | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                |                                | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- Valore efficace della corrente elevata per la prova di sicurezza contro le esplosioni: 65 65 kA
- Capacità d'assorbimento dell'energia: 7.8 kJ/kV
- Linea di fuga isolatori: 25 mm/kV
- Accessori: Contascariche
- 

### 5.7.2 SEZIONE MT

Nella stazione di condivisione del produttore Orune Wind Srl è prevista la costruzione di un edificio nel quale sarà installata la seguente apparecchiatura:

#### 5.7.2.1 TRASFORMATORE SERVIZI AUSILIARI

Per l'alimentazione dei servizi ausiliari è previsto un trasformatore MT/BT la cui alimentazione sarà fornita da un gestore esterno, aventi le caratteristiche descritte nel seguito:

- Norme applicabili: IEC 76 CEI EN 60076-1
- Tipo di servizio: continuo
- Temperatura ambiente: 40°C
- Classe di isolamento: A
- Metodo di raffreddamento: ONAN
- Tipo d'olio: minerale conforme CEI EN 60296
- Altezza d'installazione: 1000m
- Frequenza nominale: 50 Hz
- Potenza nominale: 100 kVA
- Tensioni nominali (a vuoto): MT 30kV BT 0.40 kV
- Regolazione a vuoto:  $\pm 2 \times 2.5 \%$
- Collegamento fasi:
- Avvolgimento MT:  $\Delta$  triangolo
- Avvolgimento BT: Y stella
- Gruppo di collegamento: Dyn11
- Classe d'isolamento: Lato MT 36 kV Lato BT 1.1 kV
- Tensione di tenuta a frequenza industriale: Lato MT 70 kV Lato BT 3kV
- Tensione di tenuta ad impulso atmosferico: Lato MT 170 kV
- Sovratemperature ammesse: Olio:60°C
- Avvolgimenti: 65°C

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

### 5.7.3 SEZIONE BT

Per l'alimentazione in corrente alternata e in corrente continua dei servizi ausiliari della stazione di condivisione è previsto un sistema di distribuzione in corrente alternata e continua.

#### 5.7.3.1 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IN CORRENTE ALTERNATA

- Il sistema di distribuzione in corrente alternata deve essere costituito da:
  - o n. 1 gruppo elettrogeno 15 kW, 0,4 kV
  - o n. 1 quadro di distribuzione 400 / 230 Vc.a.
- I carichi alimentati in corrente alternata saranno i seguenti:
  - o impianti tecnologici di edificio (illuminazione e prese F.M., climatizzazione, rilevazione incendio, antintrusione)
  - o impianto di illuminazione e prese F.M. area esterna
  - o resistenze anticondensa quadri e cassette manovre di comando
  - o Raddrizzatore e carica batteria
  - o Motoriduttore C.S.C. TR AT/MT
  - o Motori delle ventole di raffreddamento TR AT/MT.

#### 5.7.3.2 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IN CORRENTE CONTINUA

- Il sistema di distribuzione in corrente continua è costituito da:

Una stazione di energia composta da:

- o n. 1 raddrizzatore carica batteria a due rami 110 V cc
- o n. 1 inverter con by pass completo di interruttori di distribuzione 230 V ac
- o n. 1 batteria di accumulatori al piombo, tipo ermetico, 110 V cc
- Un quadro di distribuzione in corrente continua i cui carichi alimentati saranno i seguenti:
  - o motori sezionatori AT, 110 V cc
  - o motori interruttori AT e MT, 110 V cc
  - o bobine apertura e chiusura, 110 V cc
  - o segnalazione, comandi, allarmi dei quadri protezione, comando e controllo, 110 V cc.
  - o i carichi in corrente alternata 230 V ac che non sopportano buchi di tensione, quali Scada e modem.

## 5.8 SISTEMA PROTEZIONE, CONTROLLO, MISURE E TELECONTROLLO

Quadro comando, protezioni e controllo costituito come di seguito descritti.

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

### 5.8.1 SEZIONE PROTEZIONI AT

Protezione a microprocessore avente le seguenti funzioni:

- 50 protezione di massima corrente ad azione rapida;
- 51 protezione di massima corrente ad azione ritardata;
- 51N protezione di massima corrente omopolare ritardata
- 27 protezione di minima tensione;
- 59 protezione di massima tensione;
- 59V0 protezione di massima tensione omopolare;
- 81 > protezione di massima frequenza;
- 81 < protezione di minima frequenza;
- 87C protezione differenziale Cavo
- 21 protezione ad impedenza con telescatto

Acquisizione per allarme/scatto delle seguenti protezioni esterne:

- 97TA/S Buchholz TR allarme/scatto;
- 97 VSC Buchholz VSC;
- 99Q minimo livello conservatore olio TR
- 99VSC minimo livello olio conservatore VSC
- 49 A/S Immagine termica TR allarme/scatto
- 26 A/S massima temperatura allarme/scatto
- 86 relè di blocco
- 90 regolatore di tensione
- n° 1 protezione a microprocessore a protezione avente le seguenti funzioni:
- 87 T protezione differenziale TR
- n° 1 regolatore automatico di tensione (90)
- n° 1 relè di blocco (86)

### 5.8.2 SEZIONE PROTEZIONI MT

Protezione a microprocessore avente le seguenti funzioni:

- 50 protezione di massima corrente ad azione rapida;
- 51 protezione di massima corrente ad azione ritardata;
- 27 protezione di minima tensione;
- 59 protezione di massima tensione;

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- 59V0 protezione di massima tensione omopolare;
- 67N protezione di massima corrente omopolare direzionale di terra;
- 81 > protezione di massima frequenza;
- 81 < protezione di minima frequenza.

## 5.9 SERVIZI AUSILIARI

### 5.9.1 QUADRO DEI SERVIZI AUSILIARI IN CORRENTE ALTERNATA

Per l'alimentazione dei servizi ausiliari in corrente alternata (400-230 V) il trasformatore deve alimentare tutte le utenze della sottostazione sia quelle necessarie a garantire il funzionamento normale sia quelle accessorie. Deve essere prevista una seconda alimentazione, detta alimentazione di emergenza, tramite un gruppo elettrogeno per l'alimentazione delle utenze principali compresa l'illuminazione.

Il Quadro S.A. deve essere composto essenzialmente dalle seguenti apparecchiature:

- Una protezione di minima tensione c.a.;
- Un voltmetro digitale con commutatore e fusibili 500 V f.s.;
- Un amperometro digitale con commutatore e TA 200/5A f.s.;
- Un relè crepuscolare per comando luce esterna con contattore da 4x25A;
- Un interruttore automatico scatolato tetrapolare da 160A 25KA A generale SA;
- Un interruttore automatico miniaturizzato tetrapolare da 40 A per asservire GE;
- Un teleretturatore, provvisto degli opportuni interblocchi, per lo scambio automatico delle alimentazioni di emergenza;
- Un selettore per la scelta della priorità dell'alimentazione di emergenza;
- Interruttori automatici miniaturizzati tetrapolari da 10  $\square$  32 A per asservire:
  - prese F.M. (con differenziale 0,3A)
  - alimentazione motore VSC del TR 40/50 MVA
  - illuminazione sala quadri (con differenziale 0,3A)
  - illuminazione esterna (con differenziale 0,3A)
  - riserve
- Interruttori automatici miniaturizzati (MFG) bipolari da 10  $\square$  25 A per asservire:
  - alimentazione prese luce
  - alimentazione scaldiglie lato A.T.
  - alimentazione ausiliari quadro protezione e controllo
  - riserve.

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- N. 3 TA 200/5A10VA cl. 0,5 con certificati UTF
- N. 1 Morsettiera Cabur
- N. 1 contatore trifase con omologazione MID completo di certificazione per uso UTF.

### 5.9.2 QUADRO DEI SERVIZI AUSILIARI IN CORRENTE CONTINUA

L'alimentazione dei servizi ausiliari in corrente continua (110 V) deve avere un campo di variazione compreso tra +10% -15%. Lo schema di alimentazione dei servizi ausiliari in c.c. deve essere essenzialmente composto da:

un complesso raddrizzatore/batteria in tampone, dimensionato in modo tale da poter alimentare l'intero carico dell'impianto. Il raddrizzatore deve essere, quindi, dimensionato per erogare complessivamente la corrente permanente richiesta dall'impianto e la corrente di carica della batteria (sia di mantenimento che di carica); la batteria deve essere in grado di assicurare la manovrabilità dell'impianto, in assenza dell'alimentazione in c.a., con un'autonomia di 12 ore. Le batterie saranno del tipo ermetico e conformi alle vigenti normative.

Caratteristiche principali:

- Tensione di alimentazione trifase 400Vca + Neutro +- 10% 50Hz +- 5%

#### RAMO BATTERIA

Trasformatore di isolamento in ingresso

|                              |     |            |
|------------------------------|-----|------------|
| Tensione di uscita nominale  | Vcc | 110        |
| Stabilità tensione in uscita |     | ±1%        |
| Erogazione continua          |     | A 15       |
| Ripple                       |     | < 1%       |
| Funzionamento                |     | Automatico |
| Stabilizzazione statica      |     | ± 0.5%     |

#### RAMO SERVIZI

Trasformatore di isolamento in ingresso

|                              |     |       |
|------------------------------|-----|-------|
| Tensione di uscita nominale  | Vcc | 110   |
| Stabilità tensione in uscita |     | ±1%   |
| Erogazione continua          |     | A 30  |
| Ripple                       |     | < 1%  |
| Stabilizzazione statica      |     | ±0.5% |

Caratteristiche raddrizzatore

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- Un sistema di distribuzione in c.c. opportunamente dimensionato, per le effettive esigenze di impianto.

Le principali utenze in c.c. sono le seguenti:

- protezioni elettriche;
- comando e controllo delle apparecchiature;
- misure;
- motori di manovra dei sezionatori;
- apparecchiature di diagnostica e telecontrollo.

### 5.9.3 GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA

Deve essere fornito un Gruppo Elettrogeno (GE) per l'alimentazione di emergenza inserito sulla sbarra principale del quadro BT in c.a. in caso di mancanza dell'alimentazione principale, il GE sarà inserito in modo automatico tramite l'automatismo alloggiato all'interno dell'apposito quadro a seguito dello stesso GE.

Caratteristiche principali:

- potenza emergenza 15 kW
- tensione nominale 400 V trifase con neutro
- frequenza 50 Hz
- velocità di rotazione 1.500 giri/min

Condizioni ambientali di riferimento:

- temperatura ambiente 25 °C
- pressione barometrica 1000 mbar
- umidità relativa 30 %

Il gruppo deve essere allestito con:

- n. 1 motore diesel
- n.1 alternatore sincrono.
- n.1 serie di supporti elastici posti tra motore/alternatore e basamento.
- n.1 basamento in acciaio saldato
- n.1 impianto elettrico del motore.
- n.1 serbatoio combustibile incorporato nel basamento della capacità di 70 litri.
- n.1 batteria al piombo senza manutenzione
- n.1 cabina insonorizzata
- n.1 quadro avviamento
- n.1 quadro automatico.

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

Il gruppo diesel deve riportare la marcatura "CE" e deve essere rilasciata la "Dichiarazione di Conformità".

#### 5.9.4 QUADRO CONTATORE ENERGIA

All'interno del locale misure, deve essere installato, in un apposito pannello a parete in poliestere, un Apparato di Misura per la misura Fiscale/Commerciale dell'energia elettrica prodotta/assorbita dall'impianto di produzione nel punto di scambio AT, che deve essere così costituito:

- Un contatore bidirezionale di energia attiva (classe 0,2s) e reattiva (classe 0,5s);
- Un modem GSM con antenna dual band per l'installazione all'esterno;
- Software per l'interfacciamento e la tele lettura del contatore da remoto;
- Morsettiere di prova per i circuiti voltmetrici e amperometrici in esecuzione sigillabile.

Il complesso misura (contatore, TA e TV) saranno provvisti di relativa certificazione di verifica e taratura per uso Terna/UTF.

#### 5.10 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNO

L'illuminazione esterna sarà realizzata con n. 5 proiettori montati su pali in fibra di vetro di 9 metri. I proiettori sono del tipo con corpo in alluminio, grado protezione IP65, con lampade a LED 250 W.

I pali saranno collocati lungo la recinzione in modo da mantenere le distanze imposte dalla norma CEI 11-1 verso le parti in tensione.

Il valore medio di illuminamento in prossimità delle apparecchiature di manovra sarà di 30 Lux, che sarà verificato in fase esecutiva dal calcolo illuminotecnico, diversamente da quanto previsto nella presente specifica in fase di progettazione esecutiva dovranno essere apportate eventuali modifiche correttive.

L'accensione dell'impianto di illuminazione deve essere prevista da una fotocellula esterna in esecuzione stagna IP65 per l'accensione automatica del 50% delle lampade al mancare della luce diurna (illuminazione notturna). Le altre lampade saranno accese manualmente in caso di controlli e manutenzione sulle apparecchiature AT.

Un tipico proiettore LED avrà un Flusso luminoso: 35.000 lm Potenza: 250 W.

#### 5.11 IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICIO DI STAZIONE

Gli impianti tecnologici devono essere realizzati conformemente a quanto è prescritto dalle norme CEI e UNI di riferimento. Le apparecchiature e i materiali saranno provvisti di certificazione IMQ o di marchio Europeo internazionale equivalente. Tutti gli impianti saranno conformi agli adempimenti del D.M. 37/08.

Gli impianti elettrici saranno realizzati "a vista", cioè con apparecchiature, corpi illuminanti, tubazioni e canaline per i conduttori e scatole di derivazione del tipo "non incassato" nelle strutture murarie.



|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

Devono essere previsti i seguenti impianti tecnologici per l'edificio della stazione Elettrica di trasformazione:

Impianto di illuminazione:

L'impianto di illuminazione normale sarà realizzato con armature fluorescenti stagne AD-FT, con lampade 36 W, reattore basse perdite, montate a soffitto.

Il livello di illuminamento previsto sarà di 200 Lux.

Lungo le pareti esterne dell'edificio, saranno installate alcune armature fluorescenti stagne. La loro accensione deriverà dalla fotocellula prevista per l'illuminazione esterna.

Prese forza motrice:

L'impianto di distribuzione forza motrice sarà realizzato in tutti i locali con prese stagne a parete 2x10/16 A, con fori allineati e prese stagne a parte 2x10/16 A con terra laterale.

Nel locale quadro MT e nel locale quadri BT sarà installato un gruppo prese composto da una presa CEE 32 A 3p+t e da una presa CEE 16 A 2p+t.

Illuminazione di emergenza:

L'impianto di illuminazione di emergenza sarà realizzato installando in ogni locale dell'edificio della sottostazione delle armature fluorescenti stagne previste per l'illuminazione normale, un gruppo autonomo con batteria e inverter avente autonomia di 3 ore.

Impianto di climatizzazione:

L'impianto di climatizzazione è previsto con climatizzatori, del tipo a pompa di calore con unità esterna e unità interna e deve essere tale da mantenere nei locali, ove sono installati, le seguenti condizioni termoigrometriche:

- estate: da 26°C a 28°C – u.r. 50% ± 5%;
- inverno: da 18°C a 20°C - u.r. 50% ± 5%;

La regolazione della temperatura è automatica comandata mediante termostati.

I climatizzatori, se non diversamente necessario, saranno installati nei seguenti locali:

- locale quadri BT: n°2 climatizzatore (9000 btu)

Impianto di rivelazione incendio, temperature e gas

L'impianto di rilevamento e segnalazione incendi per l'edificio si comporrà di:

- una centrale convenzionale a zone comprensiva di accumulatori da 12 V 7Ah;
- tastiera a membrana con tasti funzione;

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- relè di uscita per invio segnale al sistema di controllo;
- rivelatori ottici di fumo analogici completi di base di fissaggio;
- rivelatori termovelocimetri analogici completi di base di fissaggio;
- rilevatore di idrogeno;
- pulsanti manuali a rottura di vetro completi di modulo di indirizzo;
- pannello ottico acustico completo di scritta intercambiabile, in versione IP54;
- cavi antifiamma twistati schermati 2x1,5 mmq per i rivelatori e n.1 set di cavi 2x1,5 antifiamma per i pannelli.

Saranno restituiti in locale e remoto le segnalazioni di:

- incendio e/o eccessiva temperatura
- anomalia impianto
- Impianto antintrusione e video sorveglianza:
- L'impianto antintrusione è costituito essenzialmente da:
  - contatti elettromagnetici o equivalenti su tutte le porte di accesso degli edifici e sul cancello d'ingresso pedonale e carraio, per segnalare l'avvenuta apertura da parte di persone estranee.
  - La centralina, oltre ad avere tutte le segnalazioni sul pannello di controllo e comando, permetterà l'invio in uscita (al sistema di controllo e supervisione) dei seguenti segnali:
    - segnale di allarme per intrusione in atto
    - segnale di presenza personale

L'impianto antintrusione deve prevedere dei tastierini numerici installati, uno all'esterno nelle vicinanze del cancello pedonale e l'altro nei pressi della porta d'ingresso del locale BT, per l'inserzione/disinserzione volontaria dell'impianto.

## **5.12 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E FOGNARIO**

Per i servizi igienici è previsto uno scarico in vasca a tenuta da spurgare periodicamente. L'approvvigionamento idrico per i servizi igienici sarà realizzato tramite riserva idrica di acqua potabile.

Per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche sarà realizzato un sistema di drenaggio superficiale che convoglierà le acque raccolte a un sistema di trattamento per consentire lo smaltimento in un corpo idrico ricettore. Il sistema di tipo prefabbricato sarà dimensionato per smaltire le acque dilavanti le strade interne e i piazzali di manovra sia della stazione di trasformazione che della SE di condivisione. Pertanto, dovrà servire un'area impermeabile complessiva di circa 3000 mq.

In via Generale si prevede il seguente ciclo di trattamento delle acque di dilavamento:

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- convogliamento delle acque meteoriche ricadenti sui piazzali in una apposita rete di drenaggio collegata al collettore principale nella strada antistante gli ingressi delle Stazioni;
- un pozzetto scolmatore che divide le acque di prima pioggia dalle acque di seconda pioggia;
- Le acque di prima pioggia raggiungono l'impianto di trattamento che comprende: grigliatura, dissabbiatura e disoleazione con sistema di filtri a coalescenza, invio in pozzetto fiscale prima di essere immesse nel recapito finale;
- Le acque di seconda pioggia, attraverso un sistema di by-pass, arrivano direttamente al pozzetto fiscale prima di essere scaricate all'esterno in un impluvio naturale posizionato ad Ovest della vasca di prima pioggia.

Nell'area di studio non si riscontrano pozzi privati nell'arco dei 30 metri dalle aree drenanti, né pozzi pubblici nell'arco dei 200 m.

#### 5.12.1 PROCESSO IDRAULICO-DEPURATIVO

Le acque di prima pioggia saranno raccolte in una vasca opportunamente dimensionata. A riempimento avvenuto, le prime piogge saranno escluse dalle successive acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante in oggetto (2a pioggia) tramite la chiusura idraulica con valvola posta sulla tubazione di ingresso acque, comandata da un galleggiante tarato a un adeguato livello.

Le successive acque meteoriche precipitate defluiranno alla tubazione di by-pass presente nel pozzetto scolmatore installato a monte del sistema di accumulo.

Lo stato di calma così determinato consente di ottenere, per gravità, la separazione degli inquinanti di peso specifico differente da quello dell'acqua per ottenere un effluente chiarificato.

In conseguenza di questo principio il materiale sedimentabile (sabbie, morchie, etc.), contenuto nelle acque di prima pioggia, tenderà a sedimentare sul fondo delle vasche, mentre le sostanze più leggere (grassi e oli minerali, idrocarburi non emulsionati, etc.) tenderanno a galleggiare aggregandosi in superficie.

Le acque accumulate defluiranno nel comparto di rilancio-sollevamento e per mezzo di una pompa sommersa verranno scaricate nel disoleatore statico.

Al termine dello svuotamento della zona di accumulo (entro 48 dalla fine della precipitazione) si ripristineranno automaticamente le impostazioni iniziali dell'impianto in modo da renderlo disponibile per un altro ciclo depurativo.

Nel comparto finale di disoleatura statica-filtrazione avverrà la separazione di oli non emulsionati e idrocarburi mediante flottazione.

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

Per una sicura ritenzione delle sostanze oleose sulla tubazione di uscita è inserito un dispositivo di chiusura automatica che, attivato da un determinato livello di liquido leggero accumulato, chiude lo scarico impedendo la fuoriuscita dell'olio.

L'otturatore a galleggiante è fornito di filtro a coalescenza completo di cestello in acciaio Inox per l'estrazione.

#### 5.12.2 GESTIONE DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO

Nell'ambito della viabilità interna e relativi piazzali pavimentanti viene prevista una specifica rete di raccolta delle acque meteoriche. Gli elementi di captazione della rete sono costituiti da pozzetti con caditoia grigliati, sifonati (50x50). I collettori interrati per l'allontanamento delle acque meteoriche saranno in HDPE corrugato strutturato per traffico carrabile pesante (SN 4 kN/m<sup>2</sup>) a diametro differenziato lungo lo sviluppo della rete (Dn 200,315,400).

La geometria delle sagome trasversali dei piazzali sarà realizzata con cordoli in cemento in modo da escludere i contributi di ruscellamento delle aree esterne e aree sterrate/inghiaiate alla formazione delle portate di piena dalla suddetta rete di raccolta. Purtroppo, si prevedono, in prossimità dell'area elettromeccanica (trasformatore, scaricatori, sbarre, etc.), una serie di tubi drenanti di diametro D=200, tali da impedire l'imbibizione dei terreni in prossimità delle fondazioni. Questi tubi drenanti scoleranno nei pozzetti grigliati già posti lungo i piazzali di manovra. A vantaggio di sicurezza, i contributi delle aree permeabili inghiaiate non verranno escluse dal calcolo della portata di piena per il dimensionamento della vasca di prima pioggia.

La vasca di accumulo delle acque di prima pioggia è dimensionata tenendo conto di una altezza di pioggia di 5 mm distribuita su un bacino complessivo di circa 3000 m<sup>2</sup> e sarà dotata di uno specifico sistema di deviazione passiva tramite valvola di chiusura a galleggiante.

I volumi in essa invasati, stimati nell'ordine di circa 20 m<sup>3</sup>, raggiungeranno infine il disoleatore con filtri a coalescenza.

Ai fini della disoleazione si prevede l'installazione di una unità di trattamento di Classe I dotata di filtri a coalescenza secondo le UNI 858 1-2 2005.

Tale volume, una volta invasato in vasca, sarà sollevato a specifico trattamento con disoleatore capace di trattare una portata costante di 0,8 m<sup>3</sup>/h, tramite impianto di pompaggio previsto in vasca, dimensionato rispetto a un tempo di svuotamento non superiore a 24h.

Le portate eccedenti quelle di prima pioggia vengono, quindi, inviate al recapito finale. La superficie necessaria, ai fini del processo di sedimentazione, è pari a circa 10 m<sup>2</sup> (4mx2,5m). Un volume complessivo previsto di circa 25 m<sup>3</sup> assicura adeguati tempi di detenzione idraulica rispetto al processo di sedimentazione primaria dei solidi sospesi.

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

La vasca sarà dotata di un sistema di deviazione passiva e chiusura, costituito da una valvola di chiusura meccanica con galleggiante (o in alternativa a ghigliottina elettro-attuata con sensore di livello). La restante parte delle acque di pioggia e dilavamento rappresentano le acque di seconda pioggia, che saranno quindi scolmate. Queste verranno incanalate nella tubazione di alimentazione della cisterna di accumulo delle acque per l'antincendio. In alternativa saranno scaricate nel sistema di smaltimento a recapito finale.

### 5.12.3 SCELTA DEI MATERIALI

I materiali scelti per la realizzazione del sistema di drenaggio sono i seguenti:

- Tubazioni di polietilene alta densità (HDPE)  $\geq 930$  kg/m<sup>3</sup> classe di rigidità SN 4 kN/m<sup>2</sup>, capace di sopportare un ricoprimento massimo pari a 6 m (misurato a partire dalla generatrice superiore del tubo) e un traffico pesante fino a un massimo di 18 t/asse.
- Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibro compresso per scarichi di acque reflue e piovane, costituito da un elemento di base sifonato, eventuale elemento di prolunga e coperchio pedonabile o carrabile in cemento armato. Dimensioni 500x500 - 800x800 e 1000x1000
- Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa lamellare UNI ISO 185, costruito secondo le norme UNI EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione D 500-600.

### 5.12.4 RECAPITO FINALE

Le acque di seconda pioggia e le acque trattate dall'impianto di prima pioggia saranno convogliate in una tubazione Pead di circa 210 m e raggiungerà l'impluvio più vicino che rappresenta il recapito finale.

### 5.12.5 RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 - "Norme in materia di difesa ambientale"

- Circolare Ministero LL.PP. n°11633 del 07/01/1974 "Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto"
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 04/03/1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche"

## 5.13 UNITÀ PERIFERICA SISTEMA DIFESA E MONITORAGGIO

In ottemperanza a quanto previsto dal Codice di Rete – Piano di difesa del sistema elettrico sarà installata l'Unità Periferica del sistema di Distacco e Monitoraggio (UPDM) destinata ad eseguire le funzioni di distacco automatico, telescatto, monitoraggio segnali e misure, così come richiesti dal Centro Remoto di Telecontrollo (CRT) di Terna.

Documenti e riferimenti

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

- Doc. Sistemi di controllo e protezione delle centrali energia rinnovabile [Prescrizioni tecniche per la connessione]
  - Allegato A9, Rev. 00 al codice di rete TERNA;
  - Doc. Unità periferica dei sistemi di difesa e monitoraggio, specifiche funzionali e di comunicazione
- L'UPDM deve essere completo di moduli elettronici e licenze Software per la realizzazione delle funzioni di Telescatto di aree di generazione in zone sensibili.

L'apparato deve essere in grado di gestire, come di seguito descritto e previsto dal documento Terna sopra citato, fino a: 4 aree di generazione, come segue:

- N° 1 Area generale di stazione
- N° 3 Sub Aree (sottocampi di generazione corrispondenti al numero di linee MT)

#### **5.14 OSCILLOPERTUBOGRAFO**

È prevista l'installazione di un apparato dedicato alla funzione di oscilloperturbografia e, quindi, rilievo dei parametri di tensione, corrente e frequenza in condizioni di guasto e alla registrazione degli stessi per la consultazione in remoto da parte dei centri di telecontrollo di Terna.

#### **5.15 SISTEMA DI TELECONTROLLO DI SOTTOSTAZIONE**

È previsto un sistema di automazione, telecontrollo e teleconduzione della stazione 30/150kV per la gestione in remoto secondo i requisiti minimi di seguito elencati:

- visualizzazione in locale e in remoto dello stato degli interruttori con possibilità di comando;
- visualizzazione in locale e in remoto di tutte le misure istantanee rilevanti (tensioni, correnti, fattori di potenza, potenze, contatori di energia, velocità e direzione del vento);
- visualizzazione in locale e in remoto di grafici storici delle misure di maggiore rilevanza;
- visualizzazione in locale e in remoto delle oscilloperturbografie;
- visualizzazione in locale e in remoto degli allarmi e degli eventi di sottostazione;
- telesegnalazione degli allarmi e degli eventi di sottostazione a mezzo e-mail e/o SMS;
- telesegnalazione periodica dei principali dati di produzione a mezzo e-mail e/o SMS;
- interfacciamento con il sistema di monitoraggio del gestore della rete (TERNA) tramite protocollo IEC 60870-5-104.

#### **5.16 DIMENSIONAMENTO DELLA RETE DI TERRA**

Sulla base delle correnti di guasto a terra e durata del guasto a terra, nonché da misure della resistività del terreno, sarà possibile verificare la rispondenza dell'impianto di terra alla normativa vigente.

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

Pertanto, la progettazione esecutiva dell'impianto di terra sarà eseguita secondo i dati delle correnti di guasto che Terna metterà a disposizione e da misure della resistività del terreno.

In questa fase di progettazione definitiva per autorizzazione, non avendo a disposizione tali dati, ma avendo conoscenza del sito e di dati sperimentali, sono stati effettuati calcoli per una scelta opportuna della sezione dei conduttori della rete di terra ai fini di:

- Avere sufficiente resistenza meccanica e resistenza alla corrosione;
- Essere in grado di sopportare, da un punto di vista termico, le più elevate correnti di guasto prevedibili;
- Evitare danni a componenti elettrici e ai beni;
- Garantire la sicurezza delle persone contro le tensioni che si manifestano sugli impianti per effetto delle correnti di guasto a terra.

Dai calcoli effettuati e riportati di seguito è risultato che l'impianto di terra sarà costituita da una rete magliata di conduttori di rame nudi, di diametro 10,5 mm (sezione 63 mm<sup>2</sup>), posti a una profondità media di 90÷100 cm dal piano piazzale e dimensionato in base alla norma CEI EN 50522, considerando le correnti di guasto a terra definite da Gestore di rete.

Le strutture metalliche delle apparecchiature e dei portali saranno collegate alla maglia di terra per mezzo di conduttori in rame di diametro 14,7 mm (sezione 125 mm<sup>2</sup>).

Tutte le armature e le parti metalliche delle fondazioni, dei cunicoli e delle opere in genere, saranno collegate alla rete di terra per mezzo di conduttori di rame nudo di diametro 14,7 mm (sezione 125 mm<sup>2</sup>). Il collegamento alle armature sarà assicurato da saldatura alluminotermica o "Castolin".

Per la messa a terra dell'edificio sarà predisposto un anello perimetrale di diametro 14,7 mm (sezione 125 mm<sup>2</sup>) collegato alla maglia di terra. A tale collettore verranno collegati i conduttori di messa a terra provenienti dalla struttura dei fabbricati. Al medesimo anello verranno, inoltre, collegati i conduttori di rame provenienti dai cunicoli dei fabbricati.

Sezione minima per garantire la resistenza meccanica e alla corrosione

La sezione utilizzata per i dispersori di terra è stata direttamente scelta in base a quanto indicato dalla norma CEI 11-1 Allegato A, considerando le dimensioni minime ammissibili.

- • Dispersore verticale tondo di rame  $\phi 25\text{mm}$
- • Dispersore orizzontale in corda di rame nudo  $63\text{mm}^2$

Per la protezione contro la corrosione è necessario utilizzare materiali tali che il loro contatto non generi coppie elettrolitiche (Norma CEI 11-37 par. 9.5).

|                |                                |                                     |         |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Orune Wind Srl | RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                |                                | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

Dimensionamento termico del dispersore e dei conduttori di terra

Per effettuare il dimensionamento termico del dispersore si utilizza la formula:

$$A = \frac{I}{k} \sqrt{\frac{t}{\ln \frac{\Theta_f + \beta}{\Theta_i + \beta}}}$$

dove:

- A è la sezione in mm<sup>2</sup>.
- I è la corrente del conduttore in Ampere pari a 10 KA.
- t è la durata in secondi del tempo di guasto pari a 0,45 sec.
- K è una costante che dipende dal materiale del componente percorso da corrente;

in tal caso:

$$k = 226 A \cdot \text{mm}^{-2} \cdot \text{s}^{1/2}$$

- B è il reciproco del coefficiente di temperatura della resistenza del componente percorso dalla corrente a 0°C;  $\beta=234,5 \text{ }^\circ\text{C}$
- $\Theta_i$  è la temperatura iniziale in gradi Celsius;  $\Theta_i = 20 \text{ }^\circ\text{C}$
- $\Theta_f$  è la temperatura finale in gradi Celsius;  $\Theta_f = 300 \text{ }^\circ\text{C}$
- Assumendo una corrente di guasto di 10 kA e un tempo di durata del guasto di 0,45 sec si ricava la sezione minima del conduttore:

$$A = \frac{I}{k} \sqrt{\frac{t}{\ln \frac{\Theta_f + \beta}{\Theta_i + \beta}}} = \frac{10000}{226} \sqrt{\frac{0.45}{\ln \frac{300 + 234.5}{20 + 234.5}}} = 34,5 \text{ mm}^2$$

secondo tali calcoli per disperdere la corrente di guasto è necessaria una corda di sezione 34,5 mm<sup>2</sup>. La sezione scelta secondo le considerazioni fin qui effettuate è di 63 mm<sup>2</sup>

## 6 CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI

Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato "Relazione campi elettromagnetici".

Per il collegamento tra gli aerogeneratori e la SE 30/150 kV è stato scelto di posare cavi MT in alluminio aventi sezioni differenti. Dove possibile, si è scelto di utilizzare cavi cordati ad elica visibile di sezione inferiore ai 300 mm<sup>2</sup> che, secondo il DM 29.05.2008, presenta campo magnetico praticamente nullo e, pertanto, esente dalla determinazione della DPA. Quindi, ai sensi della normativa, non è stato eseguito il calcolo del campo magnetico né la determinazione della Distanza di prima approssimazione (Dpa) per detti tratti. Altri tratti del tracciato presentano invece la posa di cavidotti interrati MT con un diametro del conduttore superiore a 300



|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

mm<sup>2</sup>. In particolare, si prevede di utilizzare cavidotti unipolari dal diametro di 500 mm<sup>2</sup> e 630 mm<sup>2</sup>. I cavi da 500 mm<sup>2</sup> verranno posati per garantire il collegamento tra le turbine AG06, AG14, AG12 e AG09 con la SE 30/150 kV di utenza, mentre i cavi da 630 mm<sup>2</sup> collegheranno la turbina AG03 con la SE di utenza precedentemente citata. Il layout del tracciato dei cavi prevede inoltre confluenze degli stessi all'interno di un'unica trincea, come da "Planimetria catastale interno parco con DPA" allegata al progetto.

Invece, per il tratto in cavo 150 kV di collegamento tra la "SE 30/150 kV- SE di condivisione" e da quest'ultima alla SE RTN di smistamento di Terna si è scelto di utilizzare un cavo in alluminio avente sezione 1000 mm<sup>2</sup>.

La determinazione della fascia DPA è stata ottenuta considerando i valori massimi di corrente. Di seguito si riportano i valori ottenuti:

#### Riepilogo Dpa e fasce di rispetto per tratte di impianto

|  | <b>TRATTO</b>      | <b>Dpa (m)</b> | <b>Fascia di rispetto (m)</b> |
|--|--------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>500 mm<sup>2</sup></b>                            | AG14 - A           | +/- 1,60 m     | 3,20 m                        |
|  | AG12 - A           |                |                               |
|  | AG06 - D           |                |                               |
| <b>630 mm<sup>2</sup></b>                            | AG03 - C           | +/- 1,80 m     | 3,60 m                        |
| <b>2 x 500 mm<sup>2</sup></b>                        | A - B              | +/- 2,30 m     | 4,60 m                        |
| <b>3 x 500 mm<sup>2</sup></b>                        | B - C              | +/- 2,80 m     | 5,60 m                        |
| <b>3 x 500 mm<sup>2</sup> + 1 630 mm<sup>2</sup></b> | C - D              | +/- 3,40 m     | 6,80 m                        |
| <b>4 x 500 mm<sup>2</sup> + 1 630 mm<sup>2</sup></b> | D - SE 30/150 kV   | +/- 3,70 m     | 7,40 m                        |
| <b>1000 mm<sup>2</sup></b>                           | SE 30/150 kV - A'  | +/- 3 m        | 6,00 m                        |
|  | A' - SE RTN 150 kV |                |                               |
| <b>2 x 1000 mm<sup>2</sup></b>                       | SE condivisa - A'  | +/- 4 m        | 8,00 m                        |
| <b>SBARRE STAZIONI</b>                               | /                  | +/- 22,00 m    | 44,00 m                       |

I punti indicati da A (A') a B sono rappresentati nelle planimetrie catastali con DPA allegata al progetto.

Come si evince dalla "Planimetria catastale con DpA", all'interno dell'area di prima approssimazione (Dpa) calcolata, non ricadono edifici o luoghi adibiti ad abitazione con permanenza di persone non inferiore alle 4 ore. Nei tratti in cui vi siano interferenze con tali edifici si prevederà la messa in opera di canalette schermati in modo da ridurre a valori trascurabili il campo magnetico. Pertanto, dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica le opere elettriche progettate, sono conformi alla normativa vigente.

|                       |                                       |                                     |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <i>Orune Wind Srl</i> | <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b> | Cod.<br>IT-VesOru-CLP-EW-GEN-TR-002 |         |
|                       |                                       | Data<br>Aprile 2023                 | Rev. 00 |

## **7 SICUREZZA NEI CANTIERI**

I lavori si svolgeranno in ossequio alla normativa vigente in materia di cui al Testo Unico Sicurezza DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81 e sue modifiche e integrazioni.

Pertanto, ai sensi della predetta normativa, in fase di progettazione esecutiva si provvederà a nominare un Coordinatore per la progettazione abilitato che redigerà il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il fascicolo. Successivamente, in fase di realizzazione dell'opera, sarà nominato un Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, anch'esso abilitato, che vigilerà durante tutta la durata dei lavori sul rispetto da parte delle ditte appaltatrici delle norme di legge in materia di sicurezza e delle disposizioni previste nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento.