



PIANTA CHIAVE

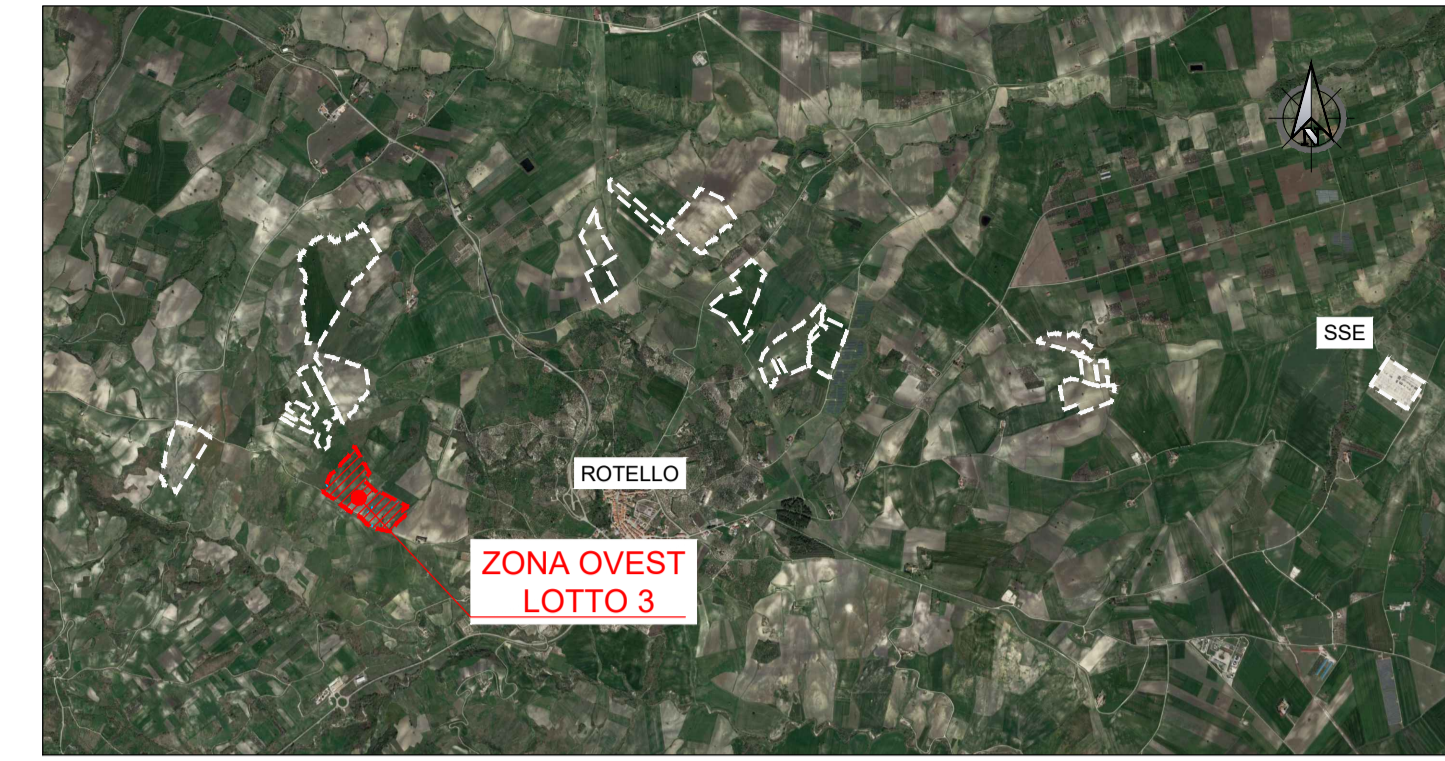

SCHEMA TIPOLOGICO AREE DI CANTIERE

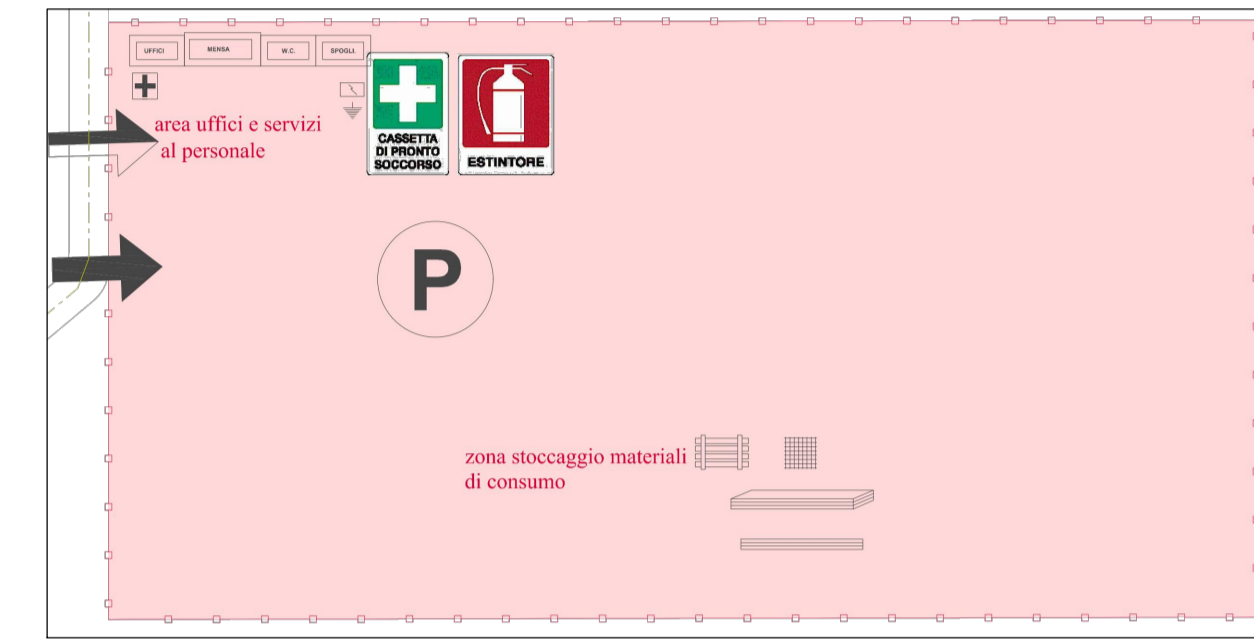

[Icon]	DEPOSITO PONTEGGI
[Icon]	DEPOSITO CASSEFORMI
[Icon]	DEPOSITO MACCHINARI
[Icon]	DEPOSITO ATTREZZATURE
[Icon]	DEPOSITO D.P.I.
[Icon]	STOCCAGGIO RETE ELETTRICITÀ
[Icon]	STOCCAGGIO LEGNAME
[Icon]	STOCCAGGIO FERRO PER CARPENTERIA
[Icon]	PONTEGGIO
[Icon]	SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI
[Icon]	MENSA (locale uso refettorio)
[Icon]	UFFICI

ROTELLO SOLAR



PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 57 MWp, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE, CON SISTEMA DI ACCUMULO DI CAPACITÀ PARI A 10 MWh DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ROTELLO E MONTELONGO (CB)

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE: ROTELLO SOLAR s.r.l.

PROGETTISTA:



Simone Venturini
DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. Simone Venturini


TITOLO ELABORATO:

ELABORATI GENERALI
PLANIMETRIA DI DETTAGLIO LAYOUT DI PROGETTO
ZONA OVEST - LOTTO 3

ELABORATO n°:
B1026F-D-RO03-GEN-PL-05
NOME FILE:
B1026F-D-RO03-GEN-PL-05-00.DWG
SCALA: 1:1500
DATA: Dicembre 2022

N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	Dicembre 2022	Emissione	R.Minoia	M.Palvarini	S.Venturini
01					
02					
03					
04					

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

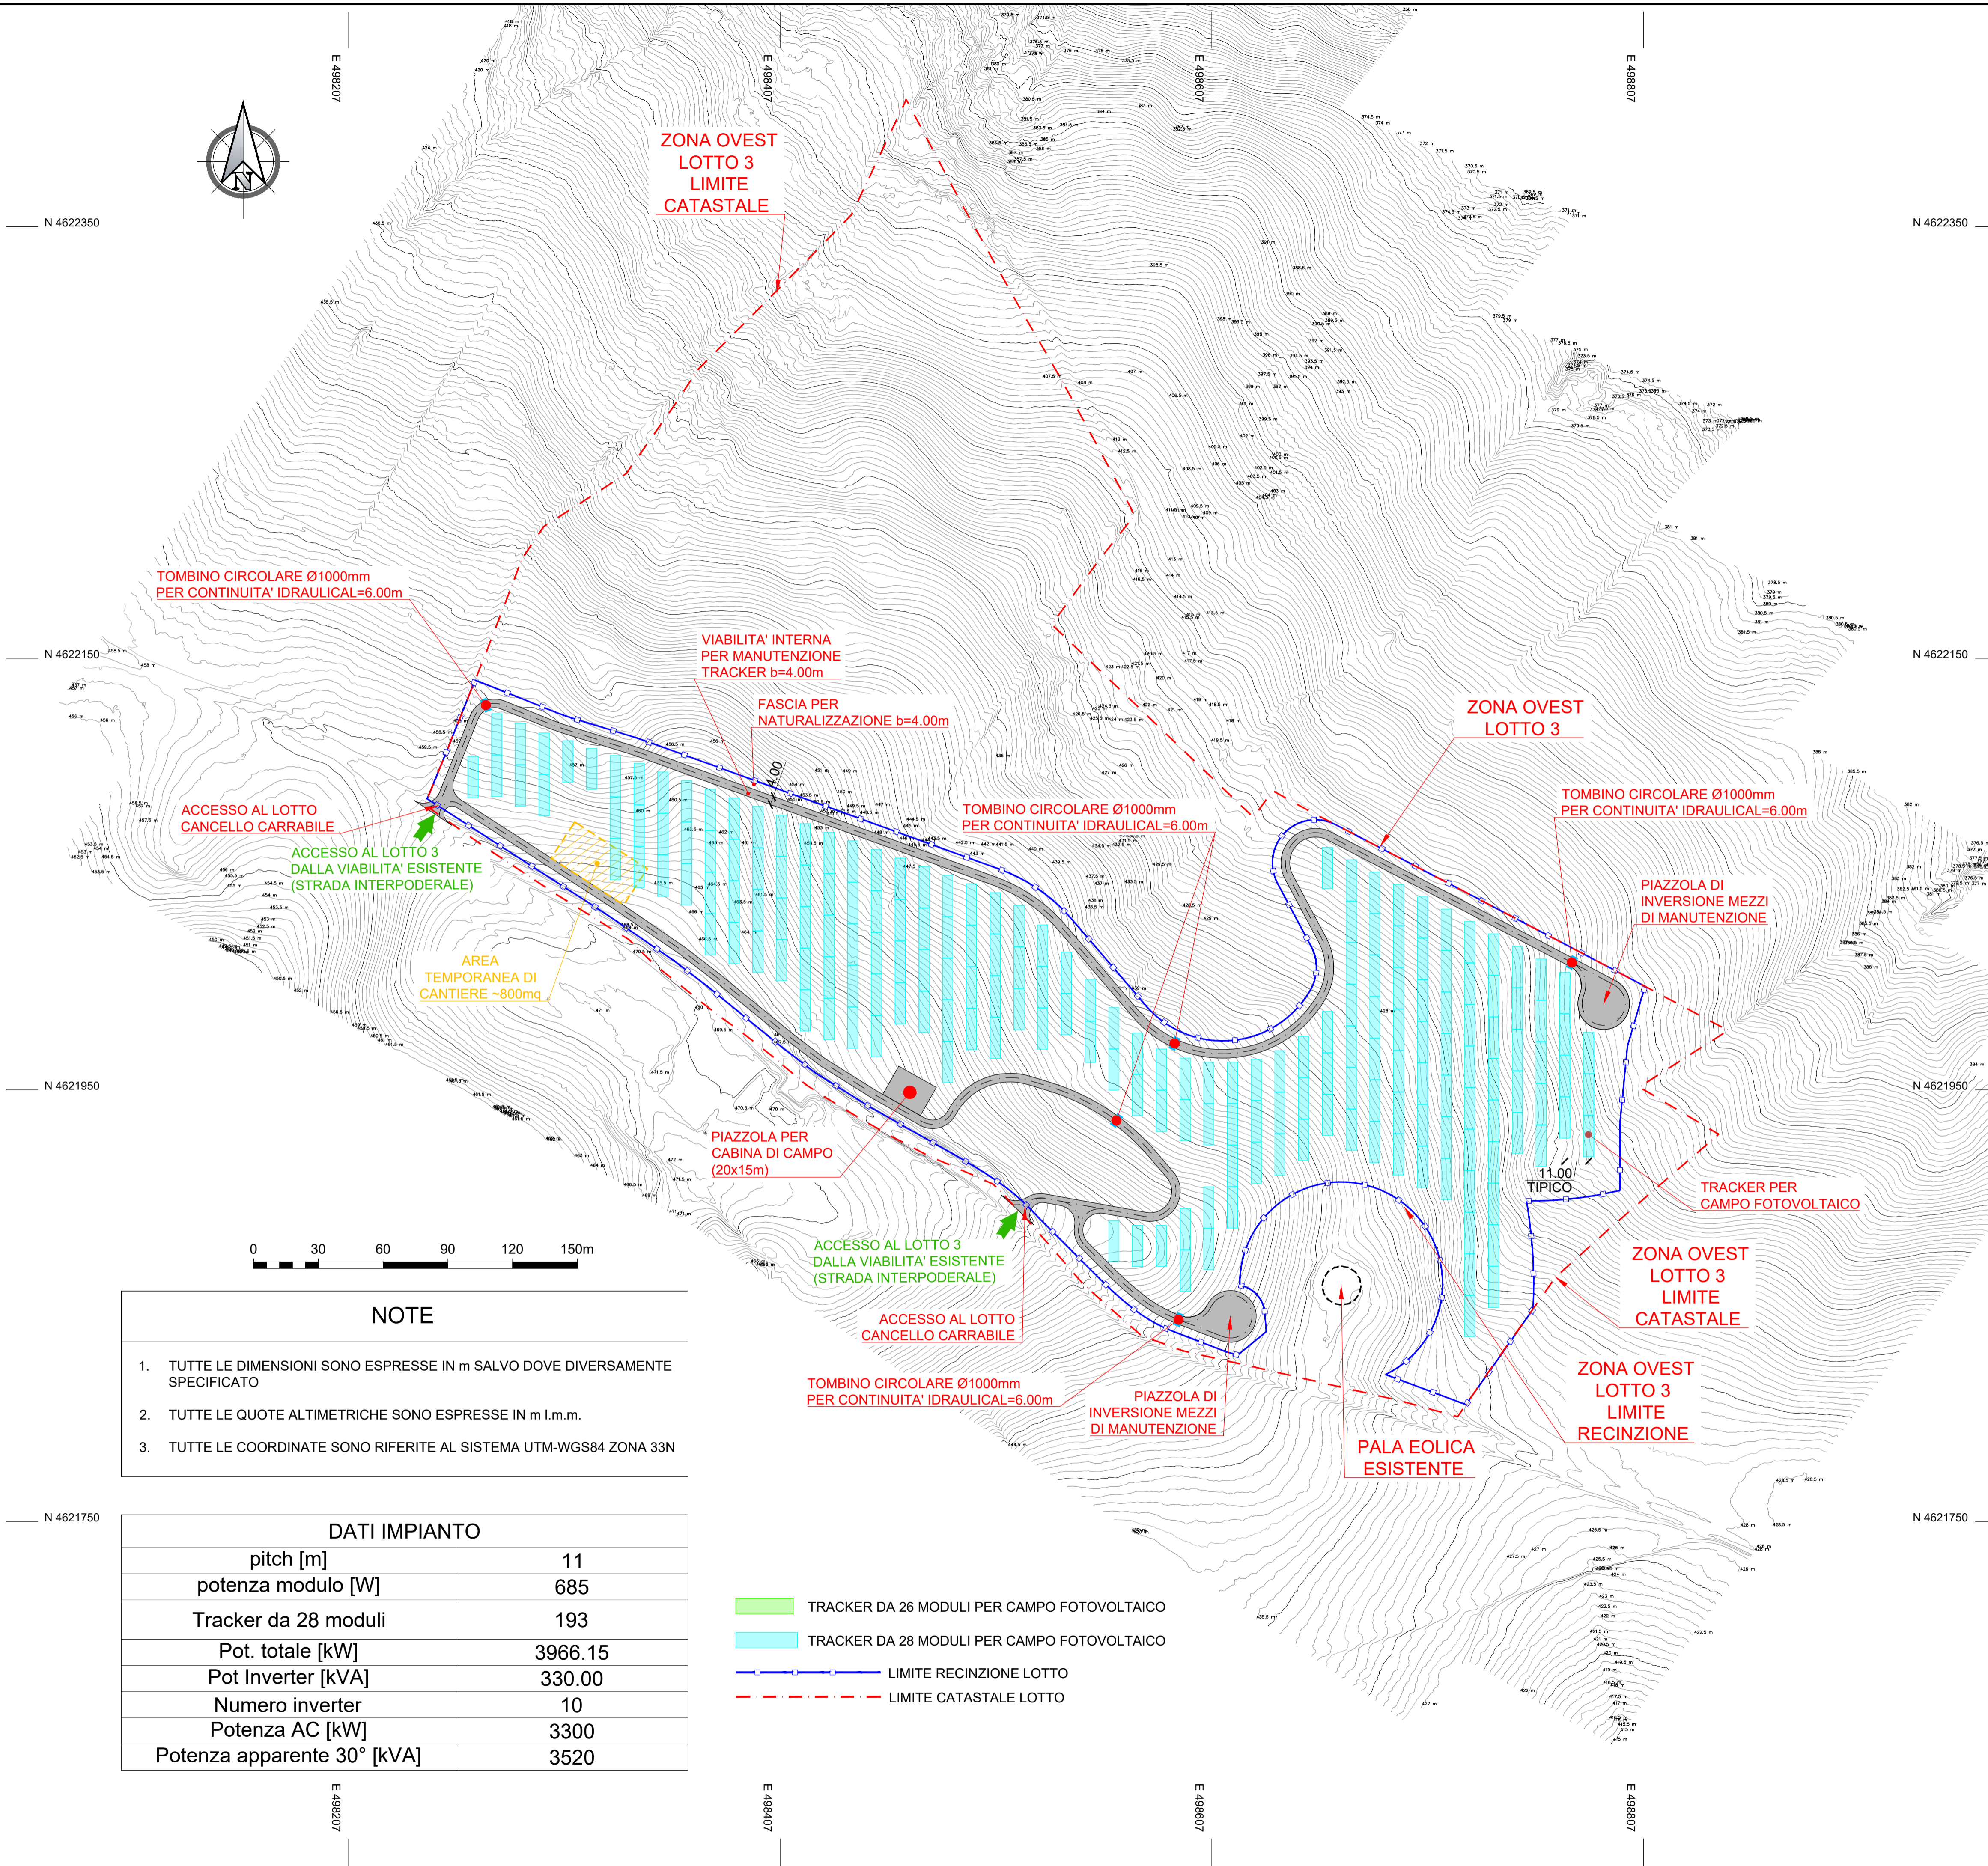

ZONA OVEST
LOTTO 3
LIMITE
CATASTALE

ZONA OVEST
LOTTO 3

ZONA OVEST
LOTTO 3
LIMITE
CATASTALE

ZONA OVEST
LOTTO 3
LIMITE
RECINZIONE

PALA EOLICA
ESISTENTE

TOMBINO CIRCOLARE Ø1000mm
PER CONTINUITÀ IDRAULICA=6.00m

VIABILITÀ INTERNA
PER MANUTENZIONE
TRACKER b=4.00m

FASCIA PER
NATURALIZZAZIONE b=4.00m

TOMBINO CIRCOLARE Ø1000mm
PER CONTINUITÀ IDRAULICA=6.00m

TOMBINO CIRCOLARE Ø1000mm
PER CONTINUITÀ IDRAULICA=6.00m

PIAZZOLA DI
INVERSIONE MEZZI
DI MANUTENZIONE

ACCESSO AL LOTTO
CANCELLO CARRABILE

ACCESSO AL LOTTO 3
DALLA VIABILITÀ ESISTENTE
(STRADA INTERPODERALE)

AREA
TEMPORANEA DI
CANTIERE ~800mq

PIAZZOLA PER
CABINA DI CAMPO
(20x15m)

ACCESSO AL LOTTO 3
DALLA VIABILITÀ ESISTENTE
(STRADA INTERPODERALE)

ACCESSO AL LOTTO
CANCELLO CARRABILE

TOMBINO CIRCOLARE Ø1000mm
PER CONTINUITÀ IDRAULICA=6.00m

PIAZZOLA DI
INVERSIONE MEZZI
DI MANUTENZIONE

11.00
TIPICO

TRACKER PER
CAMPO FOTOVOLTAICO



NOTE

- TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN m SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
- TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m l.m.m.
- TUTTE LE COORDINATE SONO RIFERITE AL SISTEMA UTM-WGS84 ZONA 33N

DATI IMPIANTO

pitch [m]	11
potenza modulo [W]	685
Tracker da 28 moduli	193
Pot. totale [kW]	3966.15
Pot Inverter [kVA]	330.00
Numero inverter	10
Potenza AC [kW]	3300
Potenza apparente 30° [kVA]	3520

- TRACKER DA 26 MODULI PER CAMPO FOTOVOLTAICO
- TRACKER DA 28 MODULI PER CAMPO FOTOVOLTAICO
- LIMITE RECINZIONE LOTTO
- LIMITE CATASTALE LOTTO