

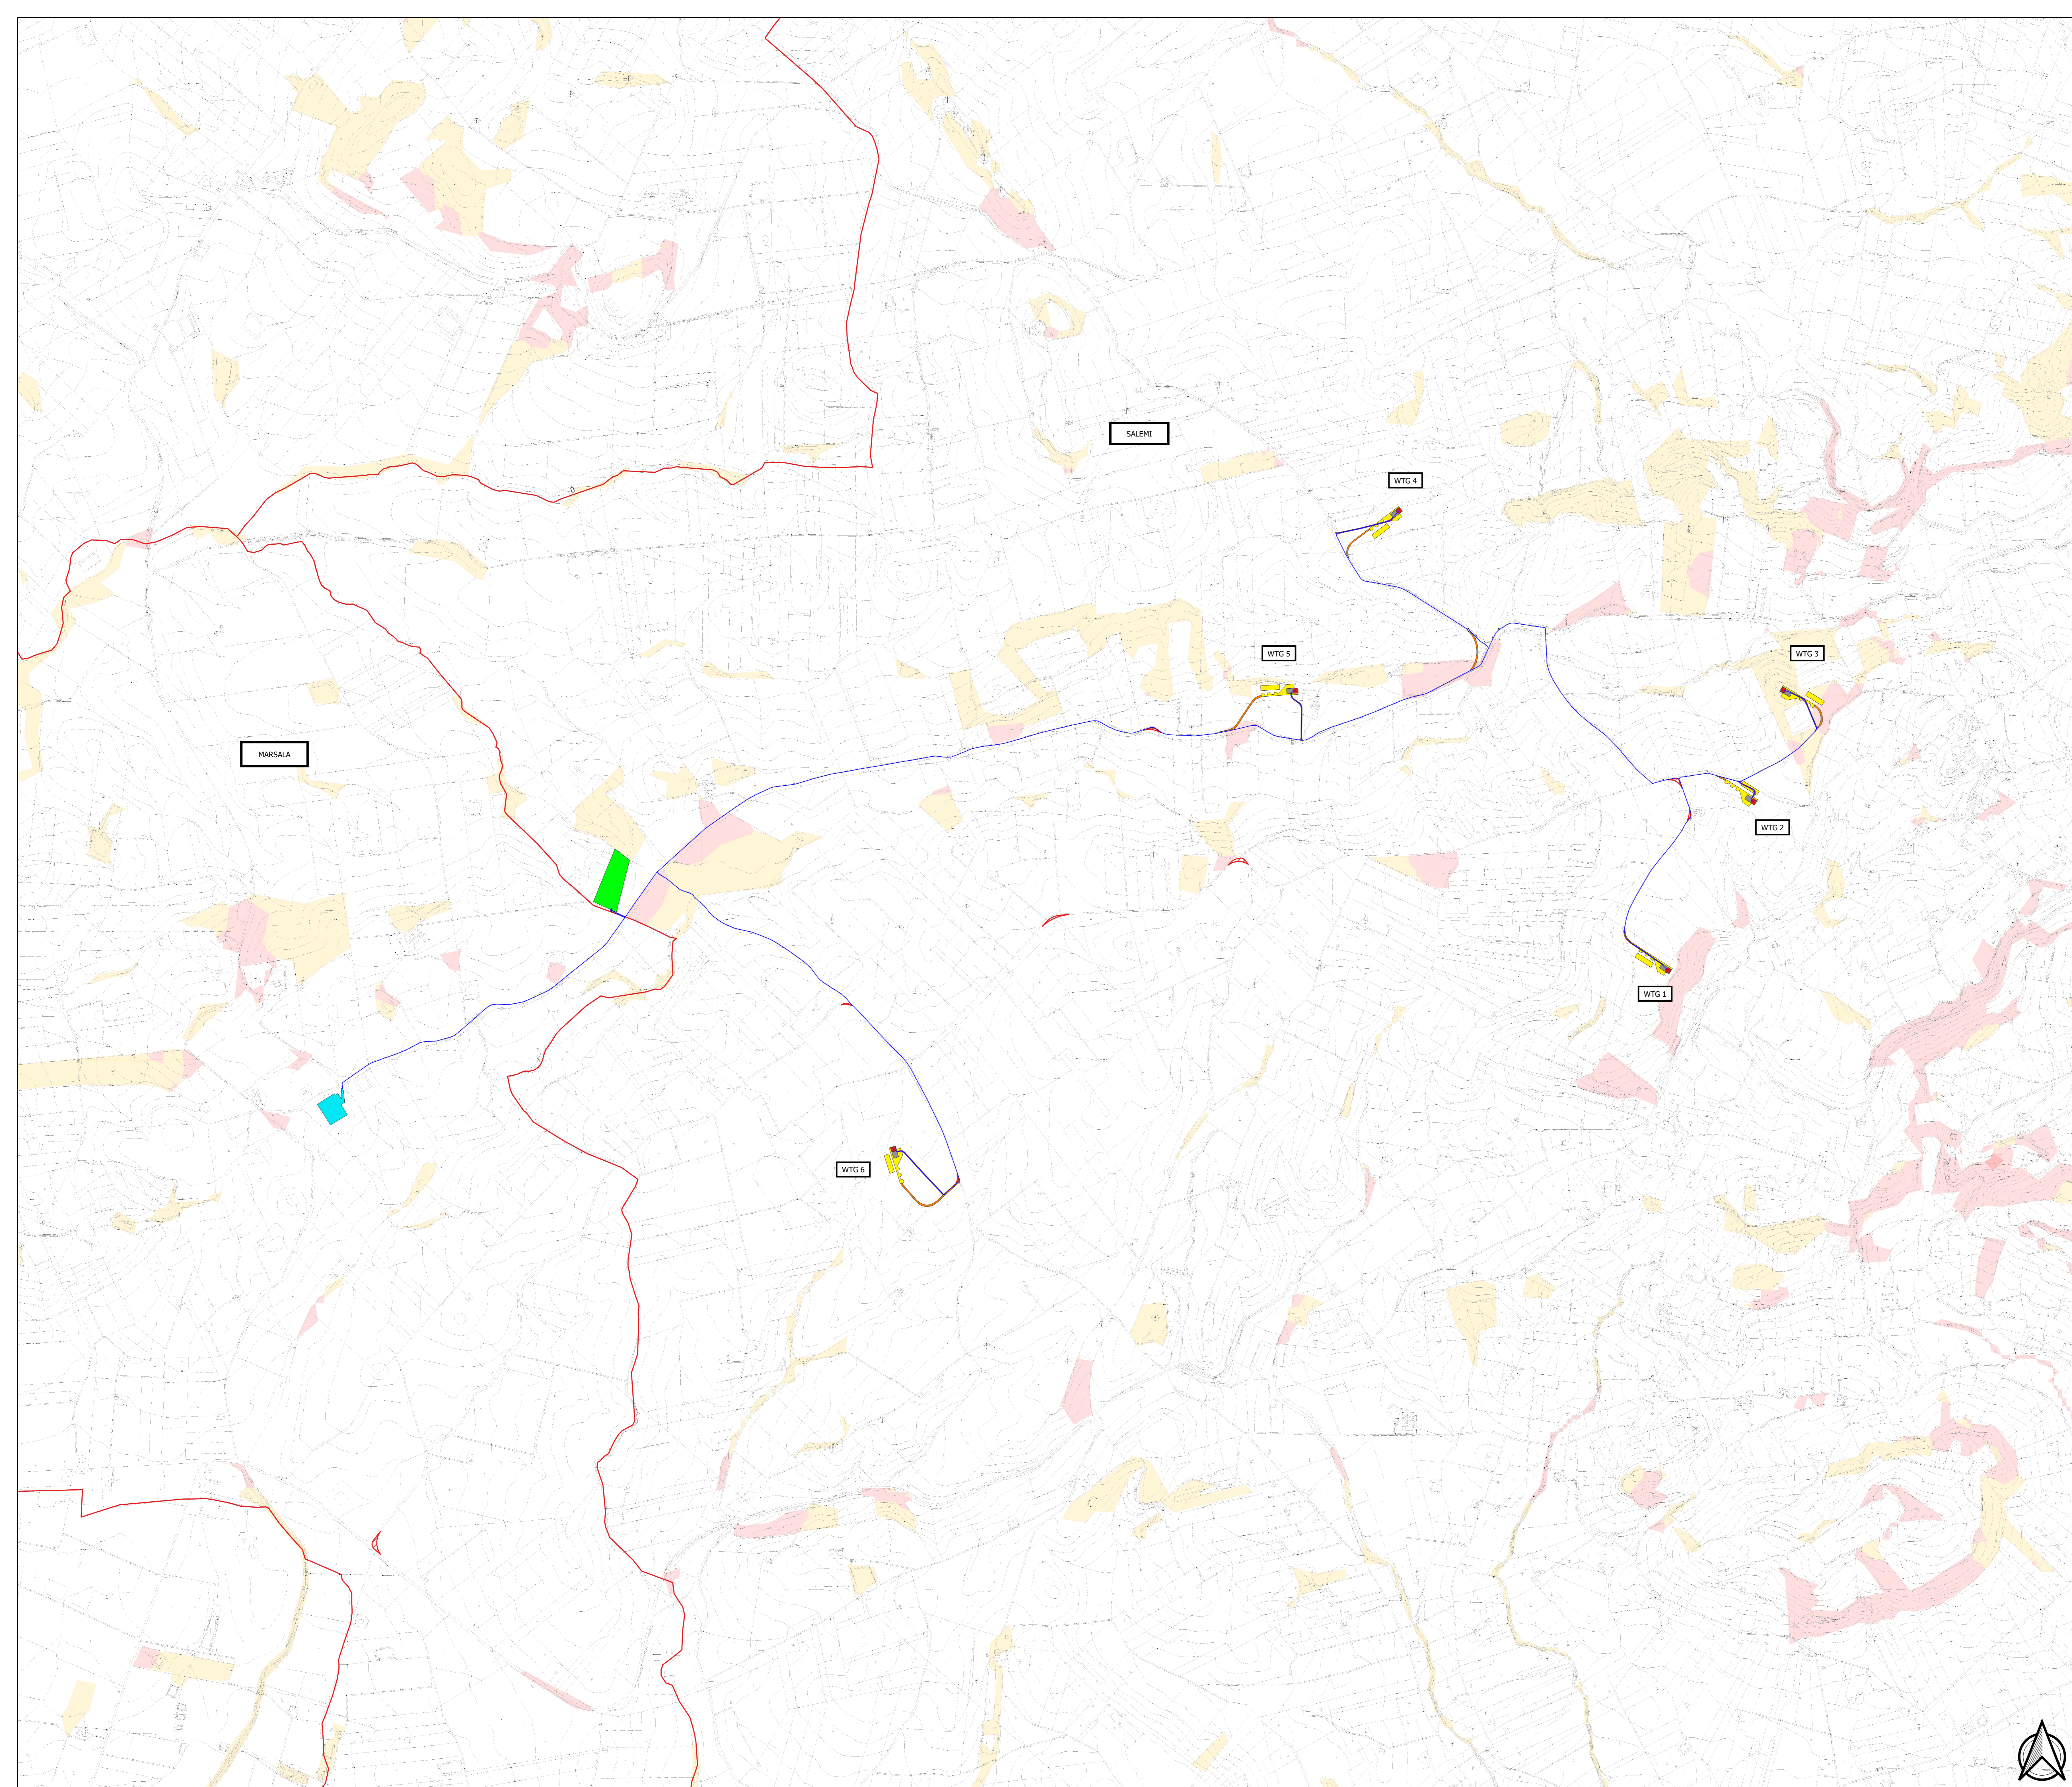
LEGENDA








PARCO EOLICO

- AEROGENERATORE
- WTG X ID della WTG
- PIAZZOLA DEFINITIVA
- PIAZZOLA DI CANTIERE
- AREE TEMPORANEE DI CANTIERE DA RIPRISTINARE
- SE TERNA "PARTANNA 2"
- AREA DI CONSEGNA E STORAGE
- STRADE DI CANTIERE
- STRADE DI ESERCIZIO
- CAVODOTTO
- CONFINI COMUNALI

Rischio incendio invernale

- Rischio basso
- Rischio medio
- Rischio alto
- Rischio molto alto



					
<p>IL COMMITTENTE:</p> <p style="text-align: center;">NP Sicilia 2</p>		<p>NP Sicilia 2 S.r.l. Via San Marco, 21 20121 MILANO P.IVA - C.F. 12844470968</p>			
<p>IL PROGETTISTA:</p> <p style="text-align: center;">Agon engineering  Centrope srl </p>		<p>Dott. Ing. Vittorio Maria Randazzo  Dott. Ing. Vincenzo Di Marco </p>			
<p>TITOLO DEL PROGETTO:</p> <p>PARCO EOLICO "CELSE - PESCES" POTENZA NOMINALE 39,6 MW</p>					
<p>ELABORATO:</p> <p style="text-align: center;">PROGETTO DEFINITIVO</p>		<p>CODICE ELABORATO:</p> <p style="text-align: center;">NPS2_SAL_F15_EPD</p>			
<p>TITOLO ELABORATO:</p> <p style="text-align: center;">INQUADRAMENTO DI DETTAGLIO SULLA CARTA DEL RISCHIO DI INCENDIO INVERNALE</p>					
FOGLIO:	1	SCALA:	1:10.000	FORMATO:	A0
Rev.	Data	Descrizione Revisione	Redatto C.L.	Controllato V.D.	Approvato V.R.
0					

