


LEGENDA

- LINEE IN CAVO 30kV FV ROTELLO 52.4 – PR 150kV PIANA DELLA FONTANA
- LINEA IN CAVO 150kV PR 150kV PIANA DELLA FONTANA – SE 380/150kV ROTELLO
- LINEE AT ESISTENTI
- DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE
- AREA STAZIONI ELETTRICHE
- AREA CABINA UTENTE ESISTENTE
- AREE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
- PISTE OCCUPAZIONE TEMPORANEA E AREE PROVVISORIE DI CANTIERE
- AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA LINEA INTERRATA 30kV
- COMUNE DI ROTELLO – FOGLIO 41
- COMUNE DI ROTELLO – FOGLIO 42
- COMUNE DI ROTELLO – FOGLIO 43
- COMUNE DI ROTELLO – FOGLIO 44
- COMUNE DI ROTELLO – FOGLIO 45
- COMUNE DI ROTELLO – FOGLIO 30

INQUADRAMENTO CATASTALE

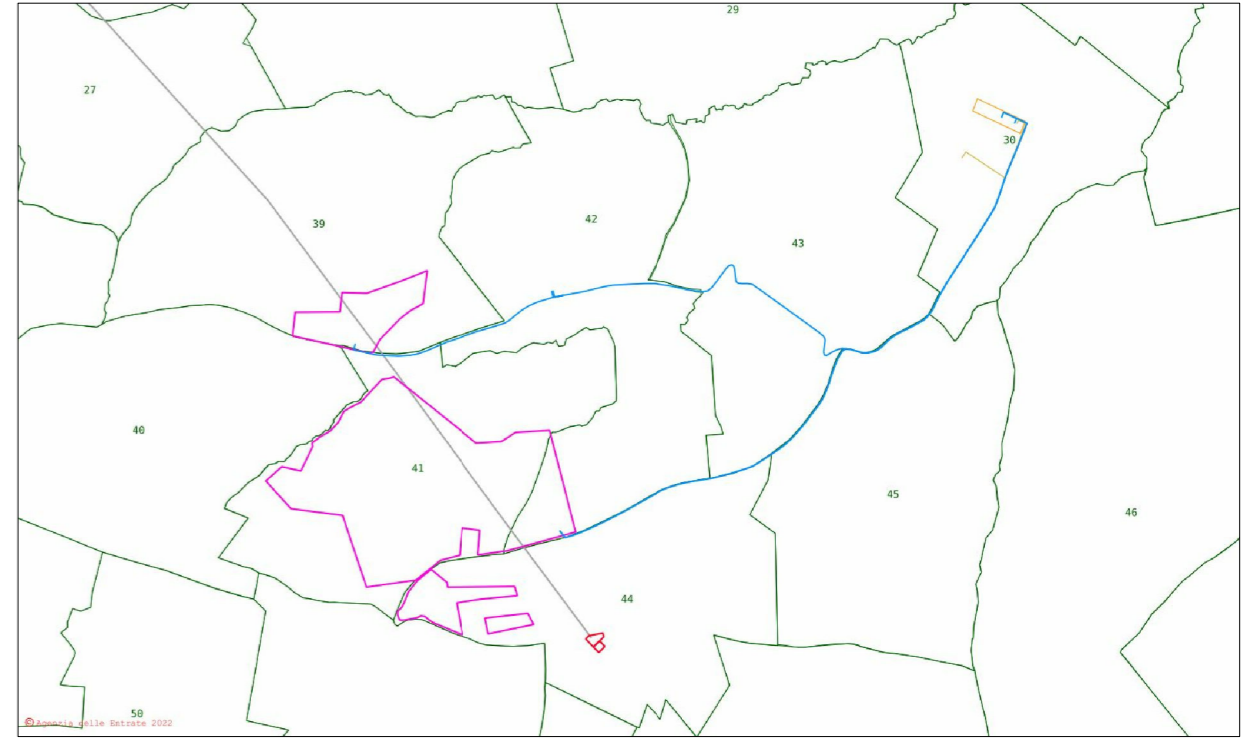

B	10/02/22	Fanciano	Balognesi	Brugnani	Aggiornamento layout fotovoltaico				
A	01/02/22	Fanciano	Balognesi	Brugnani	Emissione per autorizzazione				
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE				
INGEGNERIA & COSTRUZIONI					IMPIANTO				
					ROTELLO 52.4				
					PIANO PARTICELLARE				
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI	N. DOCUMENTO						
1 : 4.000	A1	2 / 2	1 3 2 2 1 B						