

COMUNI DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO E CUTRO

PROVINCIA DI CROTONE



PROGETTO DEFINITIVO PARCO EOLICO "FAUCI"

TAVOLA: FA_CIV_T19.7

SCALA: 1:4000

FORMATO: A3.1

PERCORSO TRASPORTI ECCEZIONALI ADEGUAMENTO RETE
VIARIA E SUPERAMENTO INTERFERENZE SU CTR
TAVOLA 7 DI 23

COMMITTENTE :

ENERGIA LEVANTE s.r.l.
Via Luca Gaucico n.9/11 - Regus Eur - Cap 00143 ROMA
P.IVA 10240591007 - REA RM1219825 - energialevantesrl@legalmail.it
SOCIETA' DEL GRUPPO

IL PROFESSIONISTA:

Ing. Rosario Mattace




Rosario Mattace



www.sserenewables.com Tel. +39 0654832107

| N. REVISIONE | DATA REVISIONE | ELABORATO | CONTROLLATO | APPROVATO | NOTE |
|--------------|----------------|-----------|-------------|---------------|------|
| | | | | Ing. MERCURIO | |
| | | | | | |
| | | | | | |


E' vietata la copia anche parziale del presente elaborato

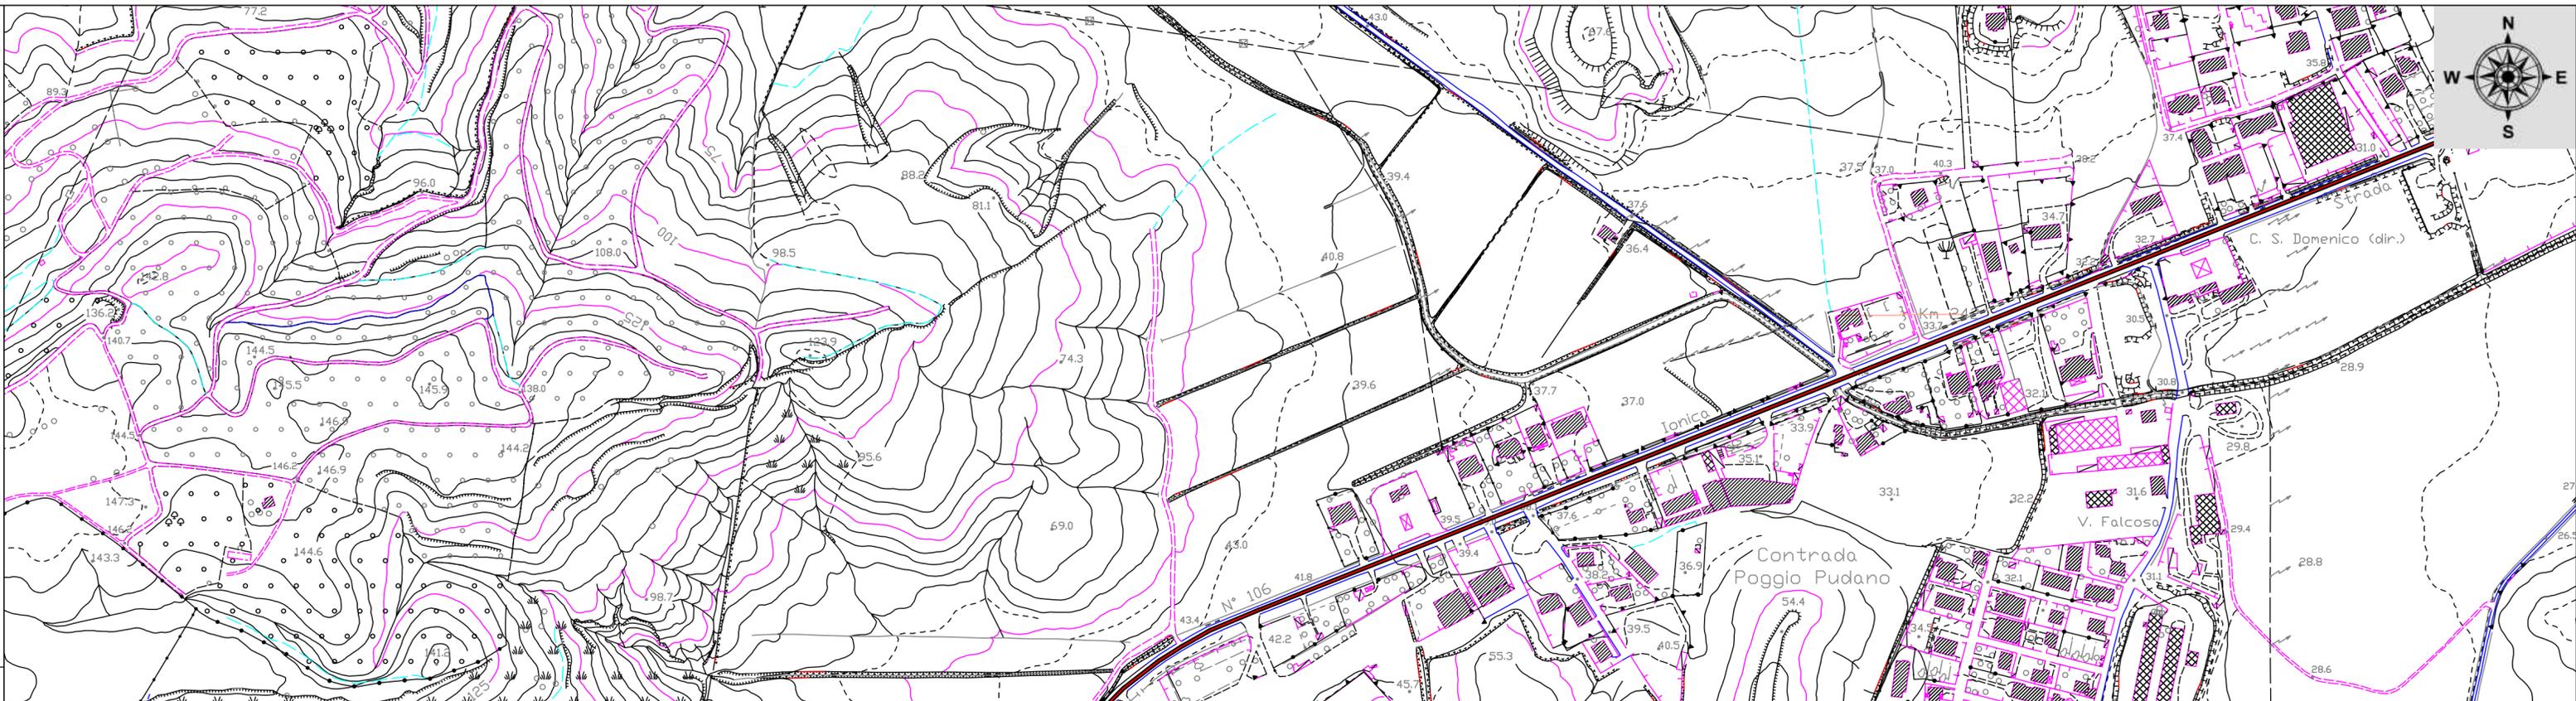

DISPOSIZIONE SPAZIALE TAVOLE

NEL TRACITTO DAL PORTO DI CROTONE ALL'AREA PARCO SONO PRESENTI INTERFERENZE DOVUTE A 6 ROTATORIE CHE SARANNO TEMPORANEAMENTE MODIFICATE PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI

● INTERFERENZA ROTATORIA

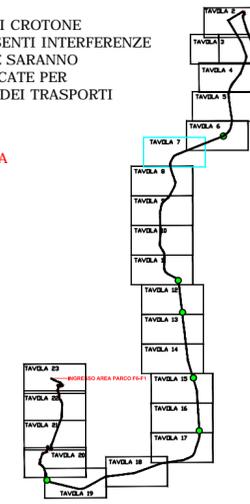

- #### Legenda
- Aerogeneratore in progetto
 - Percorso Trasporti eccezionali da Porto di Crotona ad Area Parco
 - Piazzola definitiva
 - Piazzola temporanea gru e montaggio componenti
 - Piazzola temporanea lame
 - Piazzola temporanea deposito e stoccaggio
 - Piazzola temporanea assemblaggio braccio gru
 - ▨ Allargamento definitivo strade esistenti
 - ▨ Area di manovra definitiva
 - Strade di nuova costruzione 5m
 - Strade in adeguamento 5m
 - Tolleranza strada +0,5m
 - Cabina di raccolta
 - ▨ Area libera da ostacoli
 - Ingombro aereo aerogeneratori-Raggio 85m
 - Area di cantiere e trasbordo

