

Ascoli Satriano 29.9
 Impianto Agrivoltaico ASCOLI SATRIANO 29.9

- FASCIA DI MITIGAZIONE
- CAMPI FV
- cavidotto_Ascoli Satriano 29.9

PARTICELLE CATASTALI CONTRATTUALIZZATE


ISPRA

CNAT - habitat - Fragilità Ambientale

- Molto bassa
- Bassa
- Media
- Alta
- Molto alta
- Non valutato

CONFINI REGIONALI

- limiti comunali IT

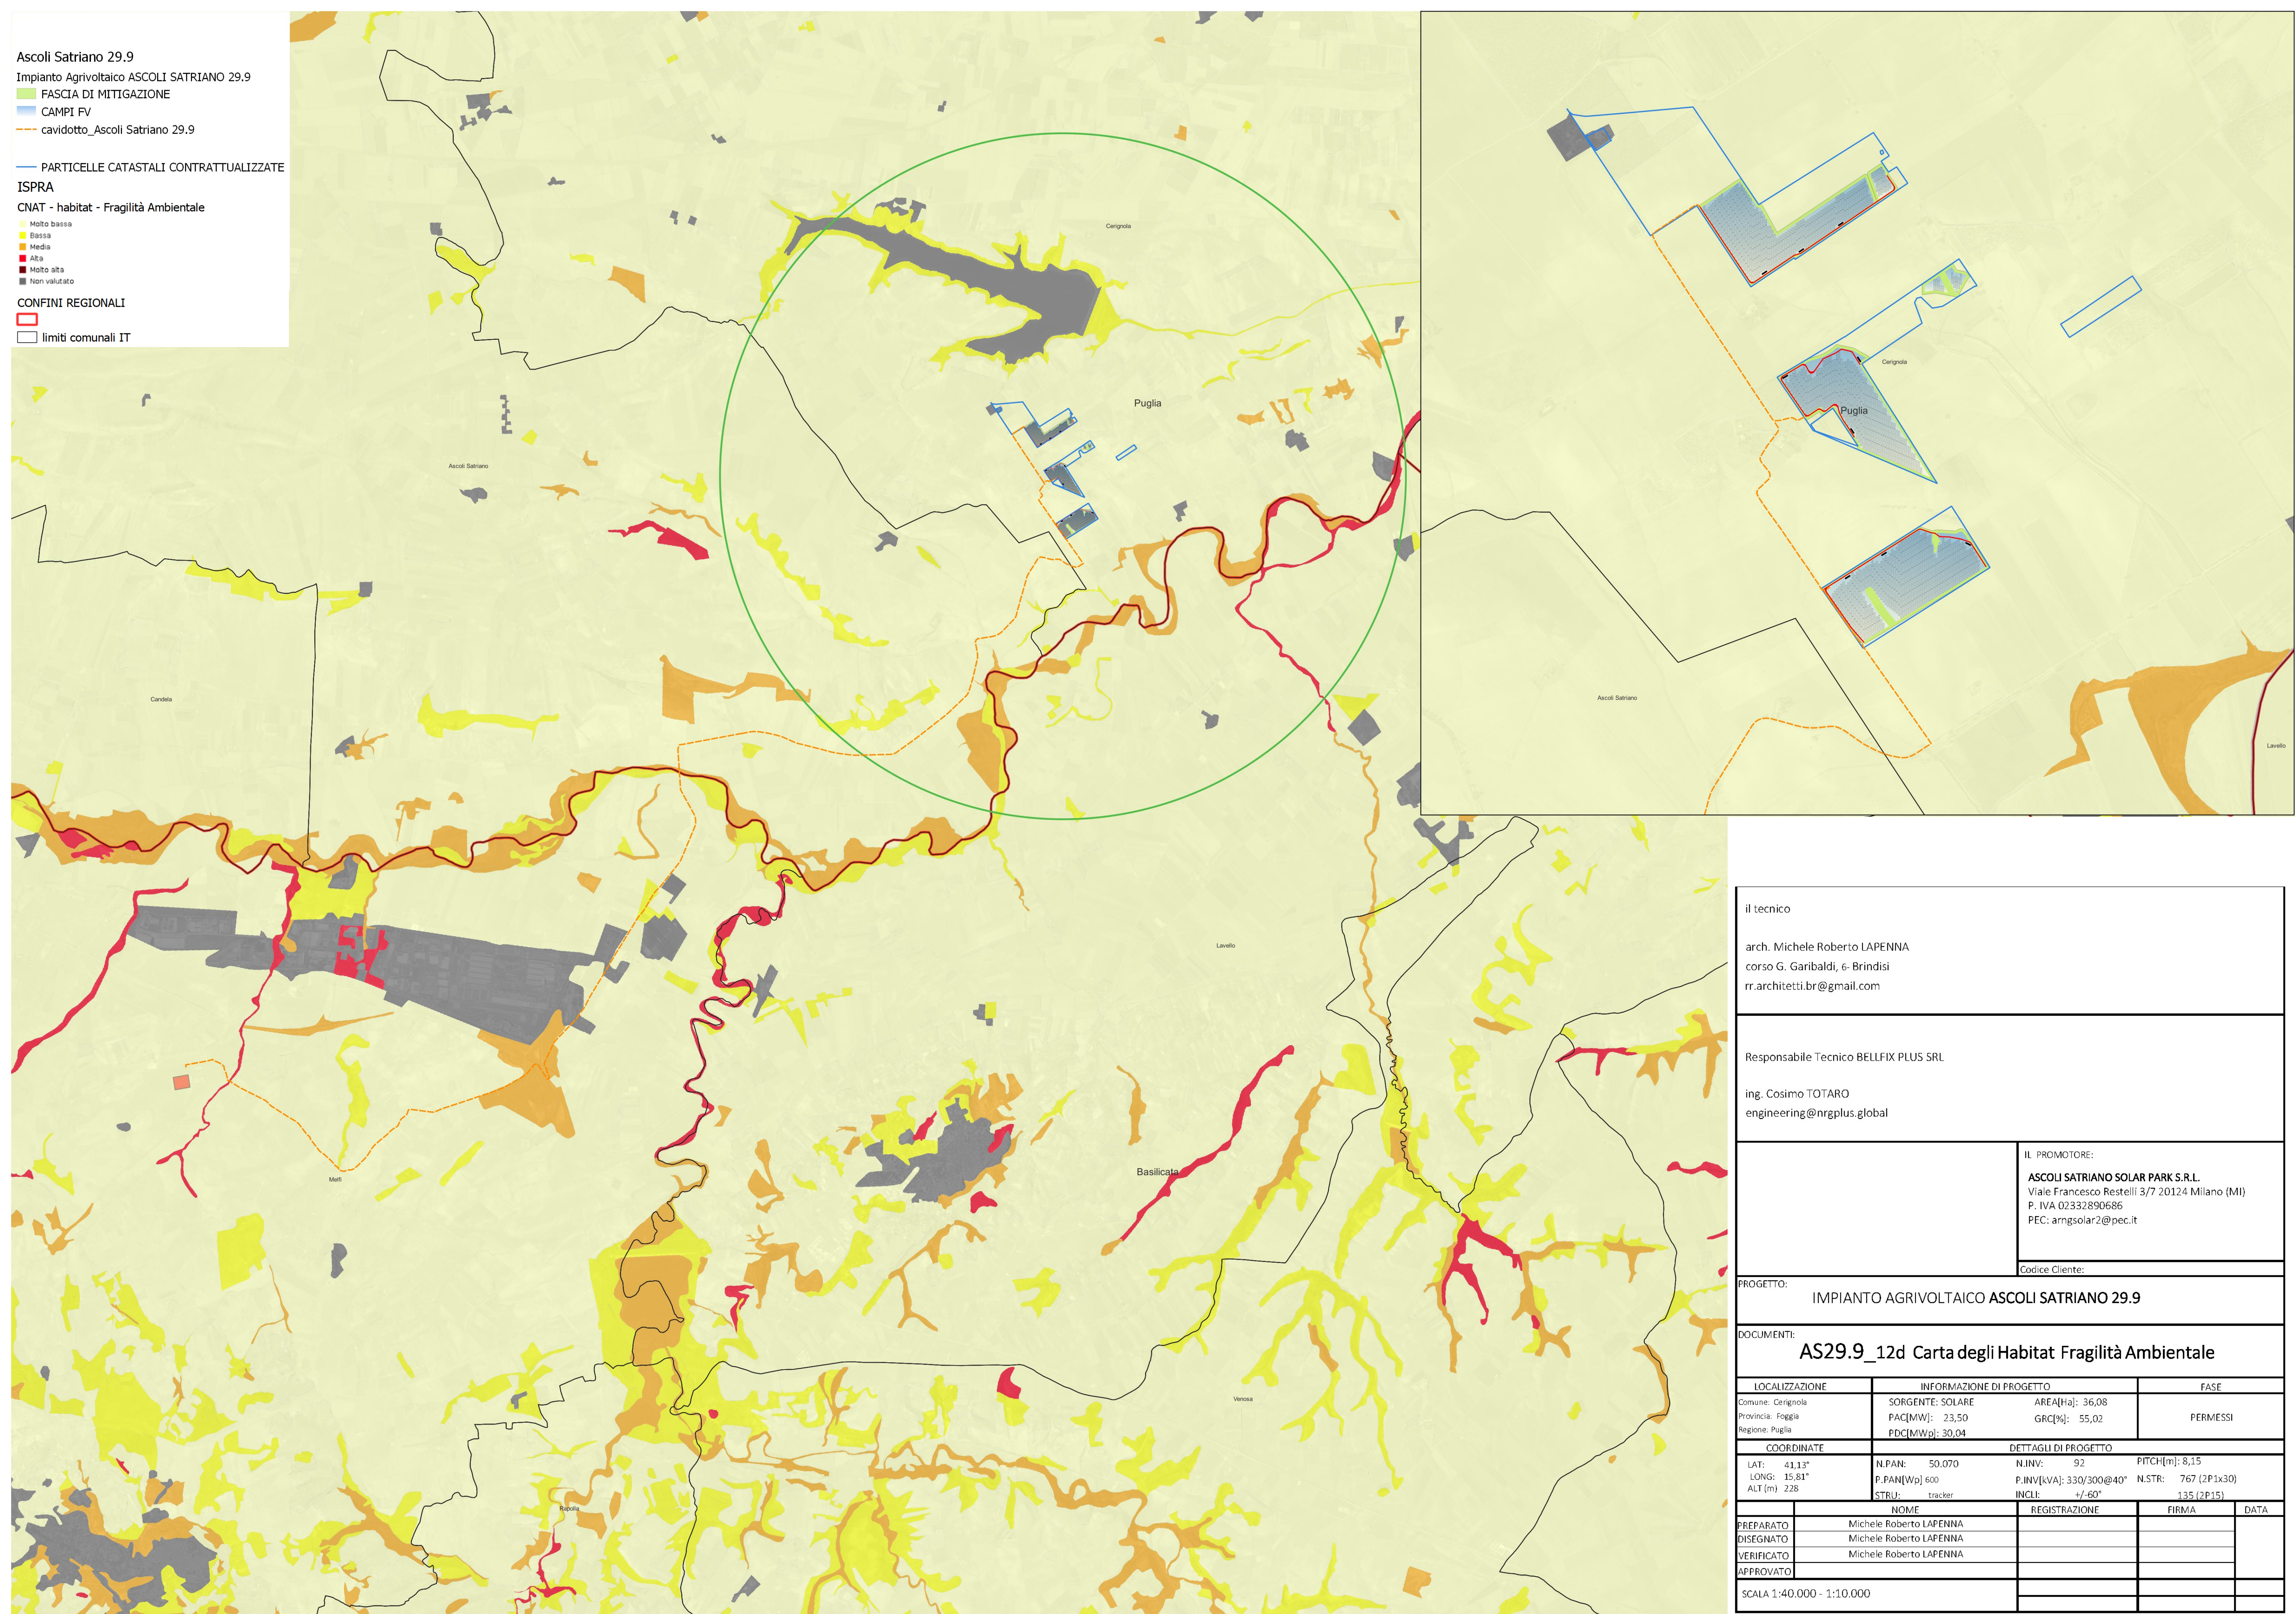

il tecnico

arch. Michele Roberto LAPENNA
 corso G. Garibaldi, 6- Brindisi
 rr.architetti.br@gmail.com

Responsabile Tecnico BELLFIX PLUS SRL

ing. Cosimo TOTARO
 engineering@nrgplus.global

IL PROMOTORE:

ASCOLI SATRIANO SOLAR PARK S.R.L.
 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano (MI)
 P. IVA 02332890686
 PEC: arngsolar2@pec.it

Codice Cliente:

PROGETTO: **IMPIANTO AGRIVOLTAICO ASCOLI SATRIANO 29.9**

DOCUMENTI: **AS29.9_12d Carta degli Habitat Fragilità Ambientale**

LOCALIZZAZIONE	INFORMAZIONE DI PROGETTO		FASE	
Comune: Cerignola Provincia: Foggia Regione: Puglia	SORGENTE: SOLARE PAC[MW]: 23,50 PDC[MW/p]: 30,04	AREA[Haj]: 36,08 GRC[%]: 55,02	PERMESSI	
COORDINATE		DETTAGLI DI PROGETTO		
LAT: 41,13° LONG: 15,81° ALT (m): 228	N.PAN: 50,070 P.PAN[Wp]: 600 STRU: tracker	N.INV: 92 P.INV[kVA]: 330/300@40° INCLI: +/-60°	PITCH[m]: 8,15 N.STR: 767 (2P1x30) 135 (2P15)	
	NOME	REGISTRAZIONE	FIRMA	DATA
PREPARATO	Michele Roberto LAPENNA			
DISEGNATO	Michele Roberto LAPENNA			
VERIFICATO	Michele Roberto LAPENNA			
APPROVATO				

SCALA 1:40.000 - 1:10.000