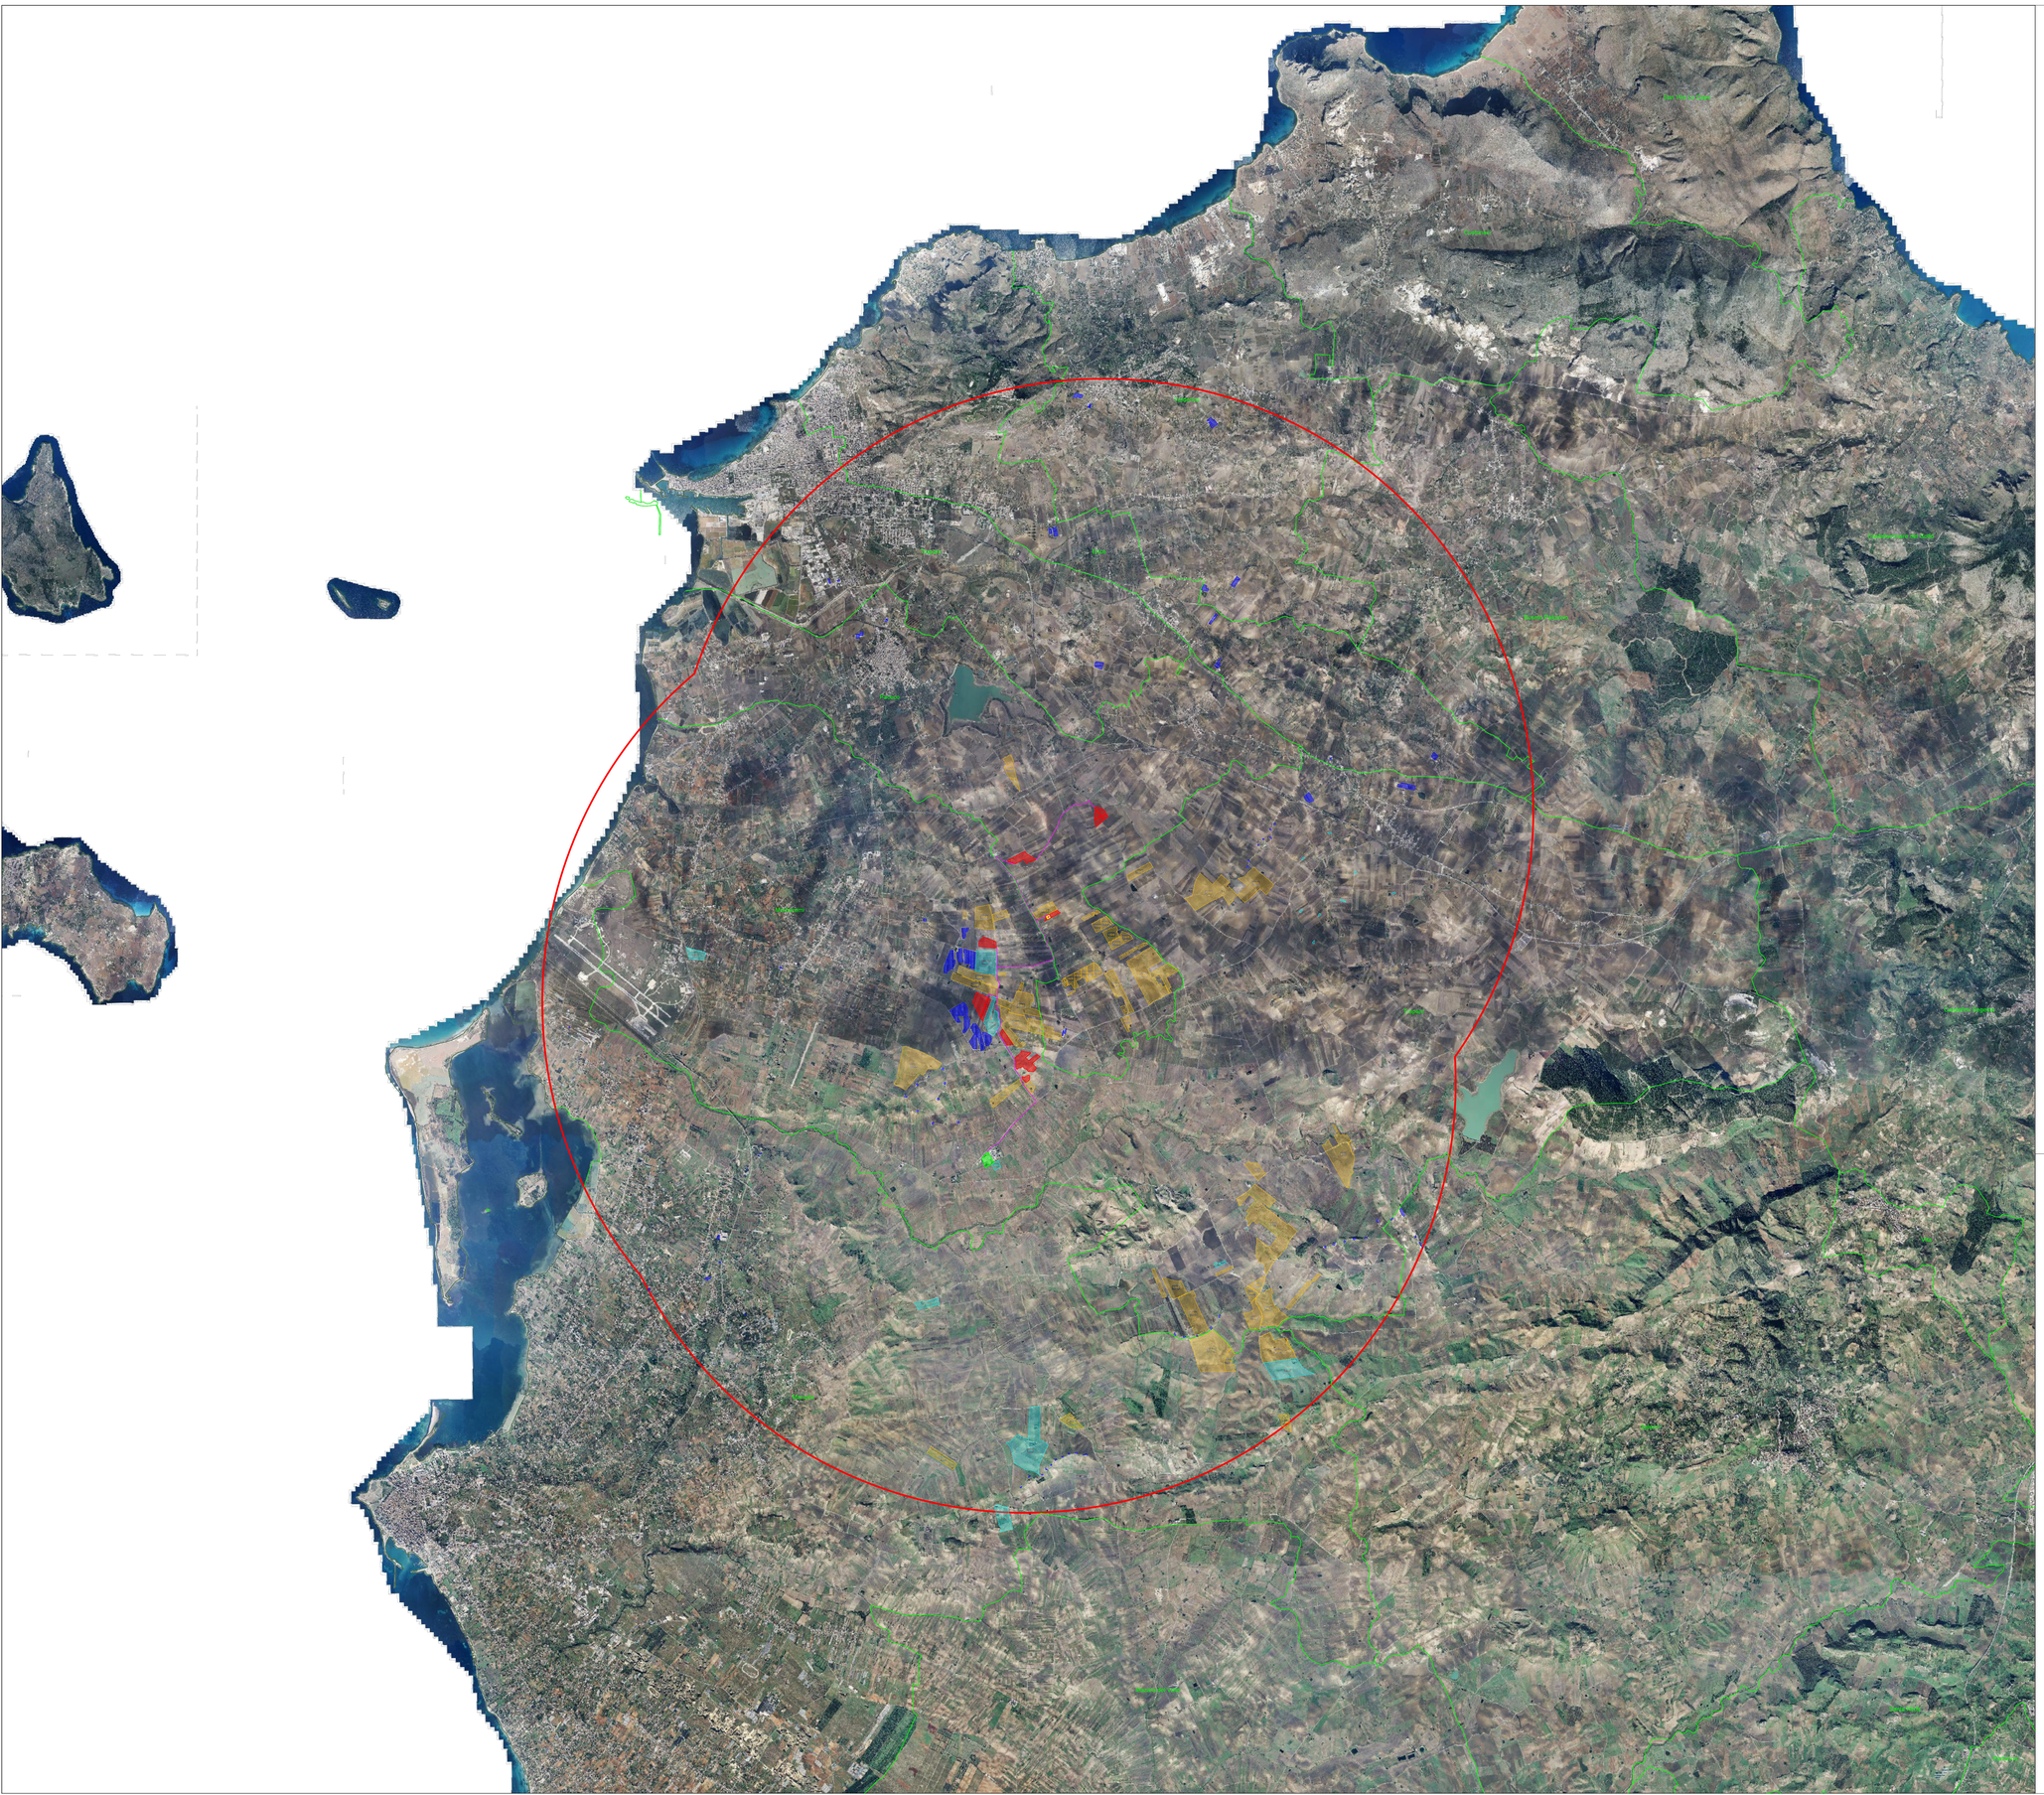

Legenda

- Area impianto
- Stazione RTN 220/150/36 kV
- Storage della potenza di 20,58 MVA
- Cavidotto AT 36kV
- Limiti comunali
- Limiti provinciali
- Buffer 10 km per impianto
- Impianti FV in fase autorizzativa
- Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzati
- Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti
- 123 Codice procedura sul portale di Valutazione Ambientale Sicilia

NORD

0 2 4km

Scala 1:50.000

0_0_01_0_0A_PR_A_0_PR_0A_0	Maggio 2023	Carta effetto cumulo con altri impianti fotovoltaici	Ing Martina Romeo	Ing Pietro Rodia	Arch Paola Pastore
N. ELABORATO	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO

OGGETTO:
Progetto dell'impianto agrivoltaico denominato "Impianto Agrivoltaico La Pergola" della potenza di 42.646,32 kWp con storage della potenza di 20,58 MVA da realizzarsi nei Comuni di Paceco (TP) e Misilisceni (TP).

TITOLO:
D. VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
RS06EPD0161A0
Carta effetto cumulo con altri impianti fotovoltaici

COMMITTENTE:

CYANO ENERGY S.r.l.
Via Melchiorre Gioia n.8
20124 Milano (MI)

PROJETTO engineering s.r.l.
società d'ingegneria
direttore tecnico
Ph.D. Ing. LEONARDO FILOTICO

Sede Legale: Via del Mille, 5 74024 Manduria
Sede Operativa: c.s. Lotto 31 74020 San Giorgio JA (TA)
tel./fax: +39 099 9711 099 222804 cell. 348 1759114
studio@projetto.eu
web site: www.projetto.eu P.IVA: 02658050733

ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di TARANTO
Dott. Ing. FILOTICO Leonardo N. 1812

SOSTITUISCE:

SOSTITUITO DA:

NOME FILE: RS06EPD0161A0

CARTA: A0

SCALA: 1:50.000

ELAB. 29A

Tutti i diritti di autore sono riservati a termine di legge. E' vietata la riproduzione senza autorizzazione.