



REGIONE PUGLIA



PROVINCIA di FOGGIA



COMUNE di
APRICENA



COMUNE di
SAN SEVERO



Società Proponente	 AM ENERGY 2 S.R.L. * Sede: via Tiberio Solis, n. 128 - 71016 San Severo (FG) Pec: amenergy2@pec.it P.iva: 04351510716 <small>*Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di PLAN A HOLDING S.R.L. p.iva 03930741206</small>	Sviluppo e Coordinamento	 PLAN A ENERGY S.R.L. Sede: Via Cavour n.104 40026 Imola BO Pec: planaenergy@pec.it C.F e P.IVA : 03930841204
Progettazione generale e progettazione elettrica	 STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA MEZZINA dott. ing. Antonio Via T. Solis 128 71016 San Severo (FG) Tel. 0882.228072 Fax 0882.243651 e-mail: info@studiomezzina.net Ordine degli ingegneri della Provincia di Foggia matr. n 1604  	Supervisione scientifica piani culturali e montaggio	 Università di Foggia Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) Sede: via Antonio Gramsci,89/91 Foggia 71122 P.iva: 03016180717
Studio e progetto ecologico vegetazionale	 Dott. Biol. Leonardo Beccarisi Via D'Enghien, 43 - 73013 Galatina (LE) cell. 3209709895 E-Mail: beccarisi@gmail.com Ordine nazionale dei Biologi Albo-Sezione matr. n. AA_067313	Studio di impatto ambientale	 Dott.ssa Anastasia Agnoli Via Armando Diaz, 37 73100 Lecce (LE) cell. 3515100328 E-Mail: anastasia.agnoli989@gmail.com
Studio meteorologico	 Dott. Biol. Elisa Gatto Via S. Santo, 22 73044 Galatone (LE) cell. 3283433525 E-Mail: dottelisagatto@gmail.com Ordine nazionale dei Biologi matr.n. AA_090001	Studio paesaggistico e di inserimento urbanistico	 Dott. Agr. Barnaba Marinosci via Pilella 19, 73040 Alliste (LE) Cell. 329 3620201 E-Mail: barnabamarinosci@gmail.com Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali provincia di Lecce matr. n 674
Studio faunistico	 Dott. Antonio Feola Via Civitella n°25 84060 Moio della Civitella (SA) cell. 338 2593262 E-Mail: feolantx@gmail.com Ordine Nazionale dei Biologi matr. n . AA_047004	Rappresentazioni fotorealistiche	 Arch. Gaetano Fornarelli Via Fulcignano Casale 17 73100 Lecce (LE) cell. 3358758545 E-Mail: forgaet@gmail.com Ordine degli Architetti della provincia di Lecce matr. n 1739
Studio archeologico	 NOSTOI s.r.l. Dott.ssa Maria Grazia Liseno Tel. 0972.081259 Fax 0972.83694 E-Mail: mgliseno@nostoisrl.it Elenco Nazionale Archeologo Fascia I matr n. 1646	Consulenza strutturale	 Ing. Tommaso Monaco Tel. 0885.429850 Fax 0885.090485 E-Mail: ing.tommaso@studiotecnicomonaco.it Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia matr. n. 2906
Studio acustico	 Ing. Antonio Falcone Tel. 0884.534378 Fax. 0884.534378 E-Mail: antonio.falcone@studiofalcone.eu Ordine degli Ingegneri di Foggia matr. n.2100	Consulenza topografica	 Geom. Matteo Occhiochiuso Tel. 328 5615292 E-Mail: matteo.occhiochiuso@gmail.com Collegio dei Circondariale Geometri e Geometri Laureati di Lucera matr. n. 1101
Studio grafico geologico e geotecnico	 Dott. Nazario Di Lella Tel./Fax 0882.991704 cell. 328 3250902 E-Mail: geol.dilella@gmail.com Ordine regionale dei Geologi della Puglia matr. n. 345		
Opera	Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto Agri-Fotovoltaico denominato "Apricena Agricolo" da realizzarsi su aree agricole ricadenti nella "Solar Belt" delle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale e cave nelle località "Podere Camilli - San Giovanni - Corrado", nel territorio comunale di Apricena (FG) per una potenza complessiva di 88,529 MWp ed immissione di 70,4 MW, nonchè delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto nei comuni di Apricena (FG) e San Severo (FG).		
AUTORITA' PROCEDENTE V.I.A. :	 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	AUTORITA' PROCEDENTE A.U. :	 REGIONE PUGLIA
Oggetto	Nome Elaborato: 8526816_Relazione Tecnica Descrizione Elaborato: Relazione Tecnica Generale		
00	Gennaio 2023	Progetto definitivo	Ing. A. Mezzina AM ENERGY 2 S.R.L.
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione Verifica Approvazione
Scala:			
Formato:	Codice Pratica	8526816	

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



RELAZIONE TECNICA GENERALE

IMPIANTO AGRI-FV

Apricena Agricolo

Proponente: **AM ENERGY 2 S.R.L.**

Sede Legale: Via Tiberio Solis n. 128 - 71016 San Severo FG

C.F. e P.IVA 04351510716 | PEC: amenergy2@pec.it

Opera: **Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto Agri-Fotovoltaico denominato "Apricena Agricolo" da realizzarsi su aree agricole ricadenti nella "Solar Belt" delle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale e cave nelle località "Podere Camilli - San Giovanni - Corrado" nel territorio comunale di Apricena (FG) per una potenza complessiva di 88,529 MWp ed immissione di 70,4 MW, nonché delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto nei comuni di Apricena (FG) e San Severo (FG).**

Redazione: STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA MEZZINA Dott. Ing. Antonio

Sede: Via T. Solis n. 128 - 71016 San Severo FG

Tel. 0882.228072 | Fax 0882.243651 | e-mail: info@studiomezzina.net

C.F. MZZNTN67S171158I | P.IVA 02037220718 | PEC: antonio.mezzina@ingpec.eu

Sviluppo e
Coordinamento: PLAN A ENERGY S.R.L.

Sede: Via Cavour n. 104 - 40026 Imola BO

C.F. e P.IVA 03930841204 | PEC: planaenergy@pec.it

Elaborato:	Relazione tecnica generale			
	02	Ing. Mezzina Ing. Costa Ing. Aruffo Ing. Pompilio Arch. De Chellis Geom. Massaro	Dott. Pensato (Amm.re Plan A Energy)	Ing. Mezzina (Direttore tecnico)

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



	Rev.	Elaborazione	Verifica	Approvazione
--	------	--------------	----------	--------------

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Premessa ed Oggetto
- 1.2 Proponente, Sviluppo, Progetto e Attività Agricola
- 1.3 Inquadramento del Rapporto tra Attività Energetica e Attività Agricola del Progetto
- 1.4 Inquadramento territoriale dell'area di progetto
- 1.5 Struttura Impianto Fotovoltaico
- 1.6 Individuazione e Classificazione delle Aree dell'impianto Agri-Fotovoltaico
- 1.7 Idoneità dell'Area dell'impianto Fotovoltaico
- 1.8 Inquadramento Normativo dell'intervento proposto nell'ambito del PNRR
- 1.9 Coerenza del Progetto con le Linee Guida in materia di Impianti Agri-Fotovoltaici
- 1.10 Leggi e Norme Tecniche di riferimento

2. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA

- 2.1 Premessa
- 2.2 Inquadramento territoriale dell'area di progetto
- 2.3 Caratteristiche del Sito, Stima Irraggiamento e Producibilità energetica

3. CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

- 3.1 Consistenza dell'impianto fotovoltaico
- 3.2 Riepilogo generale costituzione dell'impianto fotovoltaico
- 3.3 Moduli fotovoltaici
- 3.4 Strutture di sostegno del generatore fotovoltaico
- 3.5 Collegamenti elettrici del campo fotovoltaico
- 3.6 Cabine elettriche di conversione CC/CA e trasformazione BT/MT.
 - 3.6.1 Caratteristiche generali
 - 3.6.2 Inverter
 - 3.6.3 Trasformatore BT/MT
 - 3.6.4 Cabine: Caratteristiche costruttive
 - 3.6.5 Cabine di raccolta e locali tecnici

4. RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE

- 4.1 Linee di media tensione
- 4.2 Linee di bassa tensione

5. PROTEZIONI ELETTRICHE

6. SISTEMA DI MISURA DI ENERGIA

- 6.1 Misura energia al punto di consegna

7. IMPIANTI AUSILIARI DI CAMPO

- 7.1 Generalità
- 7.2 Impianto di illuminazione

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



7.3 Impianto di rivelazione intrusione

7.4 Impianto di videosorveglianza

8. IMPIANTO DI SUPERVISIONE E CONTROLLO

9. IMPIANTO DI MESSA A TERRA

10. PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

10.1 Riduzione del rischio fulminazione - Accorgimenti Costruttivi

10.2 Riduzione del rischio fulminazione - Installazione SPD

11. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E SUE FASI

11.1 Realizzazione intervento

12. BENEFICI DELL'OPERA E ANALISI DELLE POSSIBILI RICADUTE OCCUPAZIONALI, SOCIALI ED ECONOMICHE

12.1 Risorsa economica

12.2 Mancate emissioni in ambiente

13. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

14. DISMISSIONE DELL'IMPIANTO

15. CONCLUSIONI

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa ed Oggetto

La presente relazione riguarda il progetto di un impianto **“Agri-fotovoltaico in Solar Belt”**, denominato **“APRICENA AGRICOLO”** che la Società AM ENERGY 2 S.r.l. intende realizzare, nelle località San Sabino - Galassi - Tre Fosse, nel Comune di Apricena (FG) e delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ricadenti anche nel Comune di San Severo (FG), su terreni agricoli ricadenti nella **“Solar Belt”** (tradotto in ital. **“Fascia Solare”**), ai sensi dell'art.12 del D.L. n. 17 del 01/03/2022 (**“Decreto Energia”**).

Il progetto vuole rappresentare anche un'occasione per la creazione di una **“cintura verde”** (in inglese definita come **“green belt”**) **con usi del suolo multifunzionali attorno alle aree a destinazione industriale o artigianale ed all'area degradata delle attività estrattive di Cave**. Tale corridoio ecologico e fascia verde, utilizzata anche ai fini agricoli con metodologie dell'agricoltura rigenerativa o biologica, potrà fungere da sistema ambientale interconnesso di transizione tra il centro urbano della Città, la Zona delle Cave di Marmo, la Zona Industriale e la Zona Agricola e la Campagna del paese. Inoltre, il progetto in fase esecutiva prevederà la realizzazione di **“infrastrutture viabilistiche verdi”** a servizio dei cittadini all'interno della cintura verde, comprendenti percorsi pedonali, naturalistici e ciclabili perimetrali all'impianto.

In estrema sintesi, il progetto di impianto Agri-Fotovoltaico, se realizzato, aiuterà: (i) a mitigare l'impatto visivo e acustico delle attività produttive presenti e ad assorbire i possibili inquinanti gassosi o polveri derivanti dalle attività estrattive e quelle industriali; (ii) ad aumentare la qualità ambientale migliorando i servizi ecosistemici; (iii) ad arginare la perdita di biodiversità creando specifici habitat per la flora e fauna, per specie selvatiche, le api autoctone e altre specie impollinatrici; (iv) a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, lo stress idrico e migliorare anche la qualità della vita e il benessere umano, e (v) a generare valore condiviso e benefici alle comunità locali.

Allo stesso modo si avrà una valorizzazione delle aree, salvaguardando il consumo del suolo, sia nella prospettiva di transizione energetica in atto, sia in quella agricola e zootecnica autoctona, garantendo un modello virtuoso ed ecosostenibile che produce contemporaneamente energia pulita, prodotti agricoli biologici, miele e prodotti da animali da pascolo.

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



1.2 Proponente, Sviluppo, Progetto e Attività Agricola

La società proponente l'impianto è la "AM ENERGY 2 S.R.L." ("Proponente"), società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di "PLAN A HOLDING S.R.L.", con sede legale in Via Tiberio Solis n. 128, 71016 San Severo (FG), iscritta alla Camera di Commercio di Foggia al Numero R.E.A. FG - 320622, Codice Fiscale e Partita IVA 04351510716, Indirizzo PEC: amenergy2@pec.it; *la società proponente dispone delle aree di pertinenza dell'impianto in forza di accordi sottoscritti con i proprietari dei terreni.*

In data 28 giugno 2021 la società "Plan A Holding S.r.l." (lo "Sviluppatore"), socio unico della proponente AM ENERGY 2 S.r.l., con sede legale in Via Cavour n. 104, 40026 Imola (BO), Codice Fiscale e Partita IVA 03930741206, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna con REA n. BO - 556764, rappresentata dall'Ing. Antonio Mezzina e dal Dott. Maurizio Pensato in qualità di amministratori e legali rappresentanti, ha concluso un contratto di sviluppo e patto di opzione (l'**Accordo di Sviluppo e patto di opzione**) con "Enel Green Power Italia S.r.l." (di seguito "EGPI"), società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, Codice Fiscale e Partita IVA 15416251005, capitale sociale € 272.000.000,00 i.v., volto a regolare lo sviluppo dell'impianto denominato "Apricena Agricolo"; *in forza dell'accordo di sviluppo e patto di opzione con una società Italiana leader nel settore delle energie rinnovabili ed uno dei primari operatori e produttori sul mercato Italiano ma anche a livello mondiale; la società proponente AM ENERGY 2 S.r.l. dispone sia dei requisiti tecnici che della necessaria capacità economica per lo sviluppo, la realizzazione e successiva gestione dell'opera in oggetto. Si allega alla presente relazione la Visura camerale della società proponente AM ENERGY 2 S.r.l. da cui si evince il Pegno sulle quote a favore dell'investitore EGPI.*

Lo Sviluppo Plan A Holding S.r.l. in qualità di socio unico della proponente ha affidato l'attività di sviluppo e coordinamento alla società di gestione dei progetti all'interno del Gruppo Plan A, la società "Plan A Energy S.r.l." (il "Gestore"), con sede legale in Via Cavour n. 104, 40026 Imola (BO), Codice Fiscale e Partita IVA IT 03930841204, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna con REA n. BO - 556765. *In qualità di gestore dell'attività di sviluppo la società di servizi Plan A Energy S.r.l. coordina, gestisce e supervisiona le attività di progettazione definitiva e la fase di autorizzazione.*

In qualità di sviluppatore dell'iniziativa la società Plan A Energy S.r.l. coordina, gestisce e supervisiona le attività di progettazione definitiva e di autorizzazione dell'impianto agri-fotovoltaico di che trattasi, nonché, nella fase di esercizio e conduzione dell'impianto, fornirà supporto ad un'altra società, la Società Agricola **CAMPI DI SOLE - SOCIETA' AGRICOLA S.r.l.** (il "Gestore agricolo"), con sede legale in Via Tiberio Solis n. 128, 71016 San Severo (FG), Codice Fiscale e Partita IVA 04401570710, numero di iscrizione al



Registro delle Imprese di Foggia con REA n. FG - 324630, alla quale sarà demandata la gestione della conduzione della parte agricola dell'impianto agro-fotovoltaico. Lo sviluppatore del progetto **PLAN A ENERGY S.r.l.** rileverà, anche attraverso l'utilizzo di specifici sistemi di monitoraggio ed eventuale infrastruttura tecnologica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: monitoraggio satellitare, sensori, colonnine di rilevazione delle precipitazioni atmosferiche e la raccolta di dati in campo, et al.), le attività di pascolamento nell'area dell'impianto e darà poi, nella fase di esercizio e conduzione dello stesso, supporto tecnico al gestore agricolo **CAMPI DI SOLE - SOCIETA' AGRICOLA S.r.l.** anche in esecuzione di un Protocollo d'Intesa sottoscritto con l'**Università degli Studi di Foggia**. Il tutto come di seguito meglio dettagliato.

1.3 Inquadramento del Rapporto tra Attività Energetica e Attività Agricola del Progetto

L'attività agricola e pastorale del progetto agri-fotovoltaico sarà demandata e coordinata dal gestore agricolo, la CAMPI DI SOLE - SOCIETA' AGRICOLA S.r.l.. Le attività saranno in linea generale eseguite direttamente da coltivatori, pastori, contadini, braccianti e altri operatori agricoli, attualmente già impegnati nelle aree dell'impianto e limitrofe a quelle oggetto dell'intervento.

Questa tipologia di progetto è caratterizzata da un utilizzo "ibrido" dei terreni agricoli tra produzione agricola/pascolo e produzione di energia elettrica, attraverso l'installazione, sullo stesso terreno coltivato o adibito ad allevamento, di impianti fotovoltaici. Tale nuovo approccio consentirebbe di vedere l'impianto fotovoltaico non più come mero strumento di reddito per la produzione di energia ma come l'integrazione della produzione di energia da fonte rinnovabile con le pratiche agro-zootecniche. Andando più nello specifico dell'iniziativa in oggetto, vista la conformazione dei lotti di intervento, il progetto ben si presta ad una gestione più sostenibile e consapevole degli spazi e del suolo. All'interno delle relazioni agronomiche, infatti, sono proposte delle soluzioni al fine di integrare all'impianto fotovoltaico un progetto "su misura" di attività agricole, coltivazioni tra fila e sotto i tracker, e di pascolo solare, quale ulteriore sforzo progettuale in termini di un migliore e più consapevole inserimento ambientale e paesaggistico dell'intervento.

Gli **obiettivi chiave poste al progetto** Agri-Fotovoltaico sono:

- **Multi-uso del terreno** e coesistenza di attività agro-zootecniche in impianti utility-scale con soluzioni che riducono anche LCOE lato produzione dell'energia verde;
- **Modello di business integrato e sostenibile** con un approccio collaborativo multi-stakeholder;
- **Approccio olistico** per valutare le migliori opportunità:



- **a favore di attività e pratiche agricole sostenibili “su misura”**, ovvero una selezione mirata di colture in funzione dell’area climatica e opzione tecnologica in funzione della coltura,
- **a miglioramento della qualità del suolo e della resa agronomica dei terreni** e con un **minore consumo di acqua per l’irrigazione**, grazie ai moduli fotovoltaici che permettono un parziale ombreggiamento delle colture creando condizioni microclimatiche favorevoli,
- **a tutela e preservazione della Biodiversità** (habitat per impollinatori e specie selvatiche),
- **a miglioramento dei Servizi Ecosistemici**.

Con la realizzazione dell’impianto agri-fotovoltaico, inoltre, si avrà il beneficio di far crescere le aziende agricole/zootecniche locali con conseguente incremento dei posti di lavoro in tale settore.

Per tali finalità la società AM ENERGY 2 S.r.l., ha siglato un Memorandum of Understanding (MoU) con la già citata società locale del settore agricolo, la CAMPI DI SOLE - SOCIETA' AGRICOLA S.r.l.. L’obiettivo è di affidargli la gestione agronomica dell’impianto coinvolgendo a livello operativo nella conduzione agricola in parte gli stessi attuali proprietari dei terreni, oppure proprietari di terreni presenti nella medesima macro area. Ciò vuol dire altri proprietari di terreni agricoli limitrofi, o soggetti agricoltori esterni, secondo rapporti di collaborazione che saranno definiti in fase operativa. Tutto questo allo scopo fondamentale di far sì che pastori e contadini locali o i proprietari dei terreni, possano insediare ed avviare una loro attività agricola anche sulle aree riqualificate delle ex cave, dando quindi ulteriore sviluppo rurale e continuità nell’utilizzazione agricola e pastorale dei terreni dell’area. Ciò anche in termini di fattivo presidio del territorio oltre che dell’impianto. In quest’ottica, l’impianto fotovoltaico, oltre a contribuire al sostegno della pastorizia, può favorire la crescita e la nascita di nuove aziende green e aumentare il grado di innovazione del settore zootecnico.

Da evidenziare che la PLAN A ENERGY S.r.l., con convenzione Prot.0037111 del 12/07/2022 e Delibera del Senato Accademico n. 167/2022, ha stipulato con l’**Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE)** un **Protocollo di Intesa inteso a “promuovere e mettere in atto, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, ogni forma di collaborazione che risulti di comune interesse in relazione alle attività di sviluppo e ricerca finalizzati ad ottimizzare il sistema fotovoltaico con pascolo solare migliorando la sinergia tra il mondo energetico e la produzione agro-alimentare”**.

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



Le attività consistono nello specifico nel:

1. favorire la collaborazione reciproca nelle attività di formazione, ricerca, terza missione nelle tematiche di interesse comune delle parti;
2. costituire interesse della PLAN A ENERGY S.r.l. di avvalersi delle specifiche competenze scientifiche presenti nel Dipartimento DAFNE per le seguenti attività:
 - a. analisi e valutazione scientifica di proposte progettuali e piani colturali dei sistemi Fotovoltaici adibiti a pascolo solare;
 - b. individuazione di soluzioni agronomiche/pastorali migliorative e/o alternative e innovative;
 - c. valutazione tecnico-economica delle soluzioni progettuali individuate.

Più nello specifico il Protocollo d'Intesa intende perseguire e raggiungere i seguenti principali obiettivi di progetti Agri-Fotovoltaici:

- a) promuovere il fotovoltaico sostenibile, che consente di produrre energia elettrica da fotovoltaico e, al tempo stesso, di coltivare i terreni a foraggio, come soluzione per contrastare i cambiamenti climatici e contribuire alla transizione energetica;
- b) creare valore aggiunto al settore agricolo/pastorale senza sottrarre preziosa superficie;
- c) utilizzo sostenibile del suolo con un doppio uso dei terreni creando una sinergia tra attività fotovoltaica e pastorizia attraverso la realizzazione del pascolo solare;
- d) generare nuove fonti di guadagno per pastori e agricoltori, contribuire allo sviluppo rurale e supportare l'economia locale, soprattutto con l'uso di colture autoctone con valenza economica per il pascolo;
- e) promuovere la protezione e rigenerazione del suolo e diffondere le pratiche di agricoltura senza aratura ("no-till farming");
- f) far crescere il contenuto in sostanza organica dei suoli, che consentirebbe non solo di aumentare considerevolmente lo stoccaggio del biossido di carbonio (CO₂) e quindi fronteggiare il cambiamento climatico, ma anche di migliorare la fertilità dei suoli grazie all'adozione di metodi di lavoro più rispettosi dell'ambiente e dei luoghi (rispetto alle pratiche di agricoltura intensiva e industriale);

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



- g) rigenerare gli ecosistemi e la biodiversità (soppresse dalle attività di agricoltura intensiva e industriale);
- h) promuovere le eccellenze italiane nei settori delle nuove tecnologie per l'energia rinnovabile, dell'agricoltura e del paesaggio.

In tal modo il Fotovoltaico "sostenibile" potrebbe dare un importante contributo nel raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra previsti dal P.N.I.E.C. (il Piano Nazionale Integrato Energia Clima). Non è un caso che lo sviluppo del fotovoltaico sia indicato all'interno della missione 2 ("Rivoluzione verde e Transizione ecologica") del PNRR, ovvero del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In virtù di questo Protocollo d'Intesa, la PLAN A Energy S.r.l. ha utilizzato le competenze scientifiche dell'Università di Foggia per lo sviluppo dell'attività agro-silvo-pastorale dell'impianto fotovoltaico e, nella fase di esercizio e conduzione, considerando che sono due Società del medesimo gruppo imprenditoriale, potrà sicuramente utilizzare queste competenze per offrire supporto alla CAMPI DI SOLE - SOCIETA' AGRICOLA S.r.l. ai fini del monitoraggio, sviluppo, affinamento e miglioramento di qualità della produzione agro-silvo-pastorale.

Si allegano alla presente relazione:

- 1) il Protocollo di Intesa tra l'**Università di Foggia** e la Società **Plan A Energy**;
- 2) il Memorandum of Understanding tra la Proponente **AM ENERGY 2 S.r.l.** con il gestore agricolo **CAMPI DI SOLE - SOCIETA' AGRICOLA S.r.l.** alla quale sarà affidata la gestione agronomica.



1.4 Inquadramento territoriale dell'area di progetto

L'area su cui verrà realizzato il progetto è sita nella regione Puglia, in Provincia di Foggia, nei territori comunali di Apricena e di San Severo.

Nella **Fig. 1** sotto è riportato un inquadramento generale dell'area dell'impianto fotovoltaico, mentre in **Fig. 2 e 3** a seguire è riportato uno stralcio della sola area del generatore fotovoltaico.

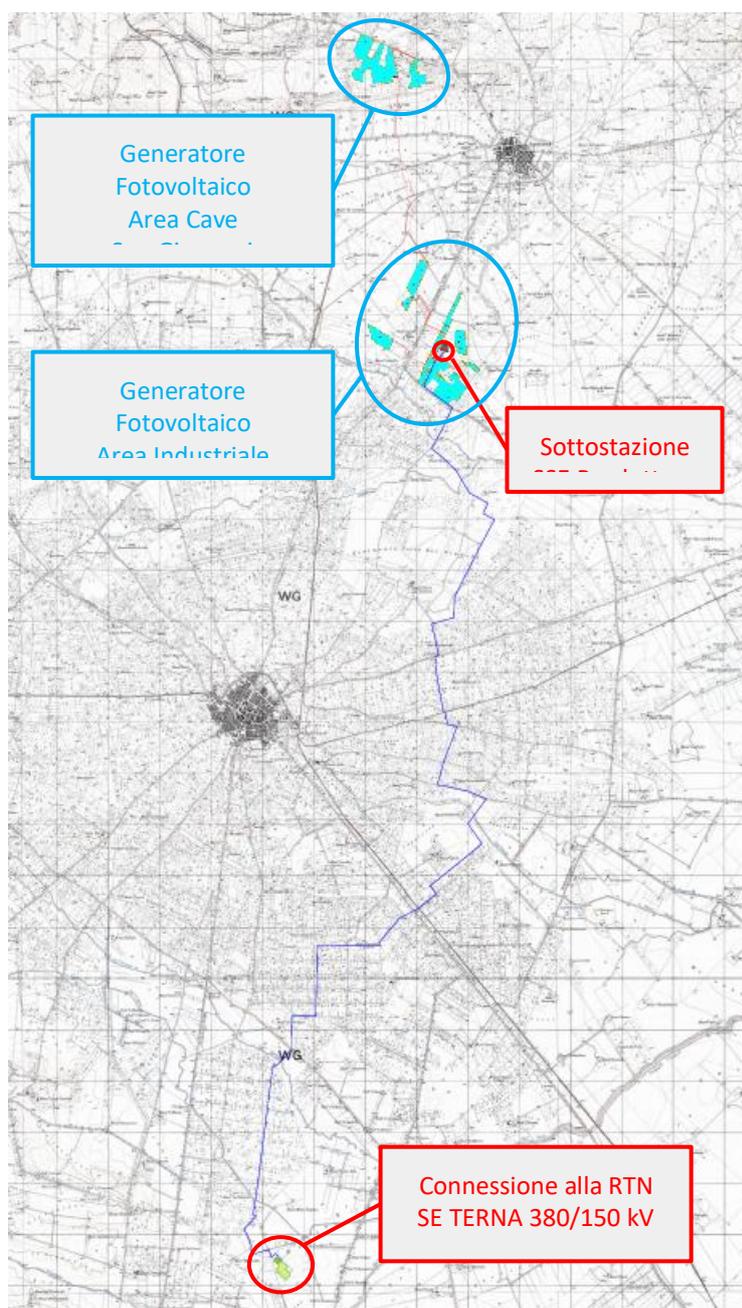


Fig. 1. Inquadramento di ampio raggio su IGM dell'area di intervento. A Nord, in celeste, la centrale agri-fotovoltaica; in blu il percorso dell'elettrodotto AT dorsale, che si sviluppa per circa 24,6 km prevalentemente lungo rete viaria esistente; in località San Sabino la Sottostazione SSE Produttore, a Sud la Stazione elettrica di Trasformazione SE-TERNA 380/150kV.



Le aree necessarie alla realizzazione del Generatore Fotovoltaico sono nella disponibilità della Società Proponente in forza di atti notarili di acquisto della Proprietà e/o del Diritto di Superficie già sottoscritti con le Ditte Proprietarie dei Fondi. Le rimanenti aree, necessarie per le opere di connessione, saranno acquisite con procedura di esproprio ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/03 coordinato con il D.P.R.327/01, attivando la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, previa declaratoria di pubblica utilità del progetto.

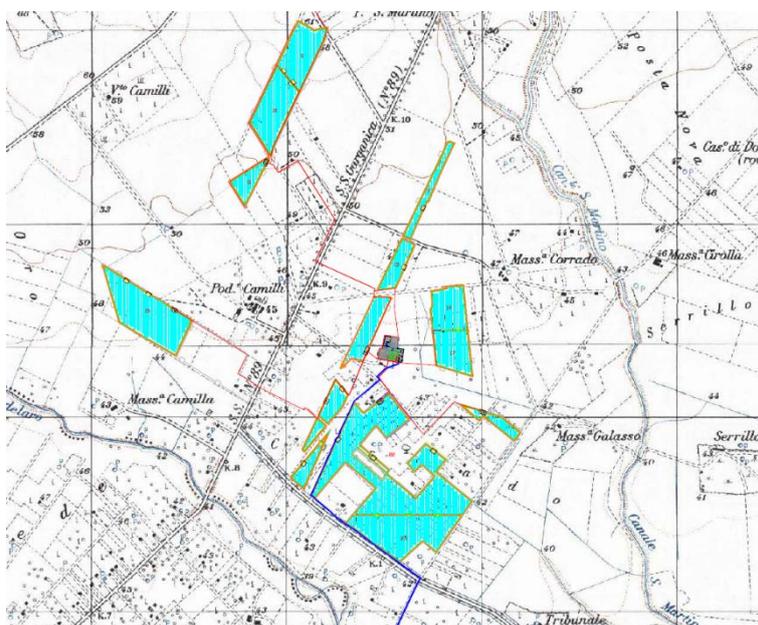


Fig. 2. Inquadramento planimetrico su IGM dell'area generatore fotovoltaico nell'Area adiacente alla Zona Industriale di Apricena in località San Sabino e Galassi (in cartografia IGM: Podere Camilli - Corrado).

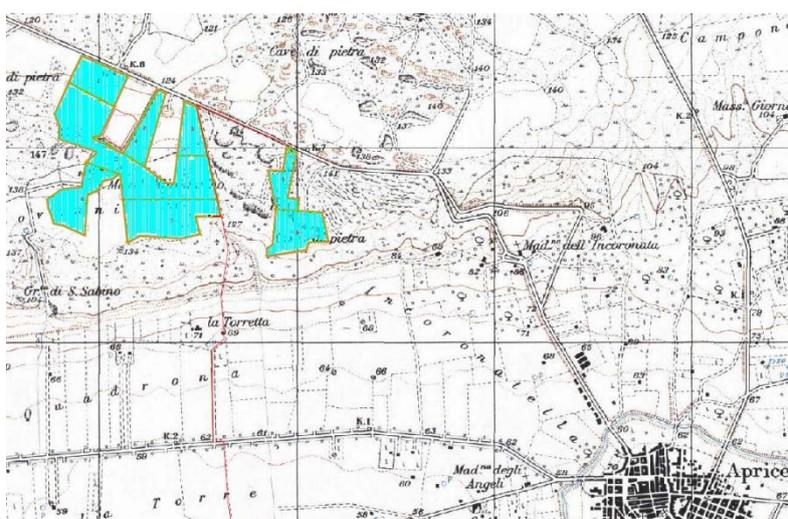


Fig. 3. Inquadramento planimetrico su IGM dell'area generatore fotovoltaico nell'Area adiacente alla Zona Cave di Pietra di Apricena in località Tre Fosse (in cartografia IGM: San Giovanni).

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



1.5 Struttura Impianto Fotovoltaico

L'impianto è localizzato nel comune di Apricena (FG) nelle località "Tre Fosse", "San Sabino" e "Galassi". La superficie catastale complessiva delle aree disponibili (area lorda) è pari a 1.493.499 mq mentre quella effettivamente utilizzata per la realizzazione dell'impianto (area netta) è pari a 1.234.200 mq. La superficie rimanente non è utilizzata per varie ragioni tra cui: (i) presenza di vincoli come meglio dettagliato nel progetto o (ii) necessità di realizzare opere di mitigazione e compensazione ambientale e di ripristino/miglioramento ecologico.

In particolare, l'area netta del generatore fotovoltaico è pari a 1.234.200 mq; mentre quella destinata alle opere di mitigazione e compensazione ambientale e di ripristino/miglioramento ecologico è pari a 259.299 mq; pertanto l'area lorda dell'impianto agri-fotovoltaico è pari a 1.493.499 mq come sopra già citato.

L'impianto fotovoltaico sarà costituito da n° 156.688 pannelli fotovoltaici ciascuno della potenza nominale di picco di 565 Wp per una potenza complessiva dell'Impianto di 88,529 MWp. Ciascun modulo ha una superficie radiante di 2,58 mq per cui la superficie radiante del progetto è pari a 404.255 mq.

La recinzione perimetrali del campo fotovoltaico ha una lunghezza di 8.727 metri e un'altezza di 2,20 m. I moduli saranno installati su strutture di sostegno ad inseguimento (Tracker) con asse di rotazione in direzione N-S e rotazione da E ad O; l'altezza massima dei moduli da terra è pari a 5,36 m.

L'impianto fotovoltaico inoltre è dotato di n. 35 cabine di conversione e trasformazione di potenza variabile da 300 kVA a 4000 kVA.

In particolare ci sono:

- n.11 cabine da 4000 kVA;
- n.6 cabine di potenza nominale 2000 kVA;
- n.6 cabine di potenza nominale 1500 kVA;
- n.2 cabine di potenza nominale 1000 kVA;
- n.2 cabine di potenza nominale di 500 kVA;
- n.8 cabine di potenza nominale di 300 kVA;

con una una potenza complessiva in immissione pari ad 70,4 MW. Il rapporto DC/AC dell'impianto è quindi pari a 1,257.

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



Nell'impianto sono anche presenti n. 2 cabine di smistamento elettrico e n. 9 Locali tecnici bT per un totale di 46 unità. Le dimensioni massime delle cabine di conversione e trasformazione nonché delle cabine di smistamento sono:

- lunghezza 8,75 m;
- larghezza 2,4 m;
- altezza 3,2 m.

La cubatura complessiva delle cabine di conversione e trasformazione nonché delle cabine di smistamento è pari a 3.339,12 mc; La superficie complessiva di questi edifici è invece pari a 1.140 mq. L'impianto fotovoltaico si collegherà mediante una propria sottostazione di trasformazione alla SE-RTN TERNA 380/150 kV "San Severo" così come descritto nel preventivo di connessione richiesto ed ottenuto da TERNA S.p.A., avente Codice Pratica n. 202101710 e la cui soluzione di connessione in esso indicata è la seguente: *"La Soluzione Tecnica Minima Generale per Voi elaborata prevede, come da Voi richiesto, che la Vs. centrale venga collegata in antenna a 150 kV sul futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata "San Severo".*

La sottostazione di trasformazione 30/150 kV produttore è localizzata in area agricola, comunque nella fascia solare (Solar Belt), e precisamente sulle particelle n. 186 – 1175 – 1185 – 1187 al foglio n. 68 del N.C.T. del Comune di Apricena (FG). Il collegamento tra l'impianto fotovoltaico e la sottostazione produttore (SSE Produttore) avviene mediante una linea elettrica in cavi interrati MT a 30 kV della lunghezza complessiva di 8.727 km. Il collegamento invece della sottostazione produttore allo stallo assegnato nella SE-RTN TERNA di San Severo avviene con cavo interrato AT da 150 kV della lunghezza di 24,629 km.

Da evidenziare che lo stallo assegnato da TERNA S.p.A. alla AM ENERGY 2 S.r.l. all'interno della SE-RTN, è condiviso con altri operatori con i quali è stato raggiunto un accordo di condivisione stallo. Per questo motivo le opere di utenza per la connessione prevedono, oltre alla sottostazione 30/150kV vera e propria, anche delle opere comuni tra i diversi operatori (sistema di sbarre di condivisione) anche queste oggetto del progetto a cui la presente relazione si riferisce e pertanto anch'esse oggetto di autorizzazione.

Infine, in prossimità della SE-RTN di TERNA è localizzata una ulteriore stazione 150 kV facente parte dell'impianto di utenza per la connessione, avente la funzione di sezionamento e protezione della linea AT 150 kV che dalla SE-RTN di TERNA raggiunge la sottostazione di trasformazione 30/150 kV (SSE Produttore) già sopra richiamata. Tale ulteriore sottostazione è localizzata sulla particella 186 del foglio 107 del comune di San Severo e ha una dimensione in pianta di 60 x 20 m.



1.6 Individuazione e Classificazione delle Aree dell'impianto Agri-Fotovoltaico

Le superfici destinate alla realizzazione dell'impianto agri-fotovoltaico sono aree relative a terreni agricoli limitrofi o nelle immediate vicinanze alla zona industriale (Zona D) e a delle cave di marmo autorizzate o dismesse per le quali sono previsti i piani di recupero atti a ripristinare la configurazione morfologica secondo una modellazione idonea all'installazione dell'impianto fotovoltaico e alla conduzione delle attività agronomiche, incluso il pascolo, al suo interno.

L'impianto agri-fotovoltaico è suddiviso in due raggruppamenti di aree ("cluster"), ossia due campi solari, denominati (I) "Area Industriale" per i terreni limitrofi o vicini alla "Zona Industriale SS 89" alle località "San Sabino" e "Galassi" e (II) "Area Cave" per i terreni limitrofi o vicini alle Cave di Pietra e le attività estrattive di Apricena alla località "Tre Fosse".

(I) Area Industriale - Località San Sabino e Galassi (in cartografia IGM: Podere Camilli - Corrado)

In merito all'Area Industriale, stiamo parlando di terreni agricoli, che in gran parte vengono utilizzati come terreni seminativi semplici, limitrofi e nelle immediate vicinanze alla maglia urbanistica industriale - P.R.G. - ZONA D3 del Comune di Apricena, e comunque per la quasi totalità ricadenti nella "Solar Belt" introdotta dal D.L. n. 17 del 01/03/2022, convertito con L. n. 34 del 27/04/2022 "Decreto Energia". Le suddette aree, attraverso la realizzazione del parco agri-fotovoltaico, verranno conseguentemente riqualificati per un doppio e sinergico uso tra produzione energetica e produzione agricola sostenibile.

(II) Area Cave - Località Tre Fosse (in cartografia IGM: San Giovanni)

Riguardo all'Area Cave, stiamo parlando sempre di terreni agricoli limitrofi e nelle immediate vicinanze a Cave di Pietra di Apricena, e che sono terreni incolti utilizzati per attività di pascolo o seminativi semplici. Anche questi terreni sono ricadenti nella "Solar Belt" normata dal D.L. 17/2022 "Decreto Energia", essendo adiacenti o situate in un perimetro di 500 metri a cave e attività estrattive, e attraverso la realizzazione del parco agri-fotovoltaico, verranno conseguentemente riqualificati per un doppio e sinergico uso tra produzione energetica e produzione agricola sostenibile, incluso la pastorizia.

Nelle tavole grafiche di progetto è riportata anche una planimetria generale con sovrapposte i limiti di particelle oggetto del progetto, la perimetrazione della Zona industriale (Zona D) e delle Cave di Pietra, la perimetrazione dell'impianto agri-fotovoltaico e le fasce solari, quali aree idonee, sopra citate.

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



1.7 Idoneità dell'Area dell'impianto Fotovoltaico

Come sopra accennato l'impianto agri-fotovoltaico sarà realizzato per la quasi totalità **su aree classificate agricole**, liberi di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **adiacenti o racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere** e in parte anche su **aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri**; tali aree sono per legge classificate idonee ai sensi del punto c) del comma 8) dell'art. 20 del D.Lgs. 199 del 2021, il quale recita:

“8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) omissis;

b) omissis;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.”

Per di più questo medesimo comma 8) al punto c-ter) estende le aree idonee anche ad un buffer di 500 m perimetrale alle cave; infatti, esso recita:

“c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (N.d.R.: sono classificate idonee):

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;”

Altro aspetto rilevante riguarda le norme recentemente emanate dal legislatore nazionale per favorire la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte solare.

L'art. 20 comma 8) del D.Lgs. 199/2021 è stato modificato, per l'aspetto che qui interessa delle aree idonee, dal D.lgs. 1/03/2022 n.17, convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/04/2022 n.34, il quale introduce misure atte ad accelerare il processo di diffusione delle energie da fonti rinnovabili. Tali misure, infatti, sono finalizzate allo **sviluppo di impianti fotovoltaici in aree idonee, per i quali sono previsti iter**



autorizzativi semplificati (*Solar Belt*), e alla valorizzazione dell'autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili (*Linea Diretta*).

In particolare, con la norma della *Solar Belt* vengono dichiarate immediatamente idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, purché senza vincoli culturali, le aree anche agricole, entro una certa distanza dai potenziali centri di consumo di energia per uso produttivo, quali gli impianti industriali e le zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché siti di interesse nazionale, cave e miniere. Sono inoltre dichiarate subito idonee le aree adiacenti alla rete autostradale e ai siti nella disponibilità dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle società concessionarie delle autostrade. I progetti ricadenti in tali aree possono avvalersi di un iter amministrativo semplificato, e diversificato a seconda della tipologia e della potenza dell'impianto.

Sulla base di quanto disposto dalla suddetta normativa ed in riferimento alle estensioni delle distanze delle aree idonee disposte ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021, così come modificato dal D.L. n. 21 del 21.3.2022, convertito con modificazioni dalla L. 20.5.2022, n. 51, si evidenzia che:

- **83,93%** della superficie dell'impianto ricade su aree **adiacenti o situate in un perimetro di 500 metri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale** compresi i siti di interesse nazionale, le **cave e le miniere**;
- **6,6%** della superficie dell'impianto **ricade nei 300 metri dalla rete autostradale; e**

Inoltre, ai sensi dell'art.12 del Decreto Energia, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, **tali aree sono dichiarate immediatamente idonee all'installazione di impianti fotovoltaici senza necessità di verifiche di impatto ambientale.**

Infine il **100%** della superficie dell'impianto **ricade nel limite di 3 km dalle aree produttive** di cui all'art. 9-bis del D.lgs. n. 28 del 03/03/2011 come modificato dal D.L. n. 17 del 01/03/2022 convertito con L. n. 34 del 27/04/2022; tali aree sono considerate idonee per l'applicazione della PAS quale procedura autorizzativa senza limiti di potenza dell'impianto.

In conclusione, ai sensi della più recente normativa, le aree oggetto dell'impianto fotovoltaico di che trattasi SONO DA CONSIDERARSI IDONEE PER LEGGE.

1.8 Inquadramento Normativo dell'intervento proposto nell'ambito del PNRR

L'impianto fotovoltaico in questione, così come tutti gli impianti fotovoltaici, rientrano tra le "opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano nazionale Integrato Energia e Clima (P.N.I.E.C.), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999" di cui all'allegato

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 come introdotto dall'art.18, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021. In particolare, gli impianti fotovoltaici rientrano al punto 1.2.1 del suddetto allegato:

“1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;”

Pertanto, l'impianto fotovoltaico è da considerarsi “strategico” ai fini del raggiungimento degli obiettivi del P.N.I.E.C.

Ai fini della valutazione di impatto ambientale l'impianto fotovoltaico rientra nell'allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 il quale, al punto 2, recita:

“impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale;”

Da considerare ancora che, proprio a dimostrazione del favor che il Legislatore ha riposto a questi impianti, gli impianti fotovoltaici su aree ex cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento sono anche incentivabili ai sensi dell'art. 65 del D.L. n. 1 del 24/01/2012. Infatti, il comma 1 dell'articolo 65 riporta testualmente: *“Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”*. Mentre il comma 1-ter dello stesso articolo 65 recita così:

“1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.”

Infine, il comma 1-quater del precitato art. 65 recita:

“1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agro voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli



stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.”

Quindi anche gli impianti fotovoltaici sono incentivabili purché rispettino determinati requisiti; ciò a dimostrazione dell'ulteriore favore che il legislatore ha riposto agli impianti fotovoltaici.

1.9 Coerenza del Progetto con le Linee Guida in materia di Impianti Agri-Fotovoltaici

Come dimostrato nello specifico elaborato progettuale (Relazione di Coerenza del progetto alle linee guida), l'impianto agro-fotovoltaico di che trattasi rispetta i criteri A, B, C e D.2 delle Linee Guida per gli Impianti Agri-Fotovoltaici pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE), ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nello scorso mese di giugno 2022. Pertanto, l'impianto proposto è da considerarsi un Agri-fotovoltaico ai sensi delle predette linee guida, poichè rispetta i seguenti requisiti:

- **REQUISITO A:** L'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico" in quanto il progetto è in grado di garantire la sinergica coesistenza tra continuità dell'attività agricola/pastorale e produzione energetica. Tale risultato si intende raggiunto grazie alle soluzioni spaziali e costruttive adottate. Sono rispettati i seguenti parametri.

- **A.1 Superficie minima per l'attività agricola**

Nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA), la superficie destinata all'attività agricola è pari almeno al 70 % della superficie totale del sistema agrivoltaico. Nella **Fig. 4** è riportata una tabella riepilogativa con i dati del progetto di cui trattasi ed evidenziato in colore **blu** la percentuale raggiunta per questo requisito.

- **A.2 Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)**

Al fine di non limitare l'adozione di soluzioni particolarmente innovative ed efficienti, la superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR) è inferiore al 40 %. Pertanto risulta essere verificato anche il requisito relativo alla superficie massima utilizzata per l'impianto fotovoltaico in relazione alla superficie totale del sistema agrivoltaico. Nella **Fig. 4** è evidenziato in colore **verde** la percentuale raggiunta per questo requisito.



Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici (MASE) - Verifica Requisiti A.1 e A.2						
1	2	3	4	5	6	7
S.cat	S.netta imp	S.agr	S.pv	S.tot	A.1 S.agr/S.tot	A.2 LAOR
[Ha]	[Ha]	[Ha]	[Ha]	[Ha]	[%]	[%]
149,3499	123,4200	117,3478	42,6326	149,3499	78,57%	28,55%
LINEE GUIDA IMPIANTI AGRIVOLTAICI					$\frac{S_{agr}}{S_{tot}} \geq 0,7 \cdot \frac{S_{pv}}{S_{tot}}$	LAOR = $\frac{S_{pv}}{S_{tot}} \leq 40\%$
(1) SUPERFICIE CATASTALE (S.cat) (2) SUPERFICIE NETTA IMPIANTO (relativa alla recinzione e fascia di mitigazione perimetrale) (S.netta imp) (3) SUPERFICIE AGRICOLA (superficie effettivamente coltivata) (S.agr) (4) SUPERFICIE TOTALE DI INGOMBRO DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO (somma delle superfici individuate dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l'impianto (superficie attiva compresa la cornice)) (S.pv) (5) SUPERFICIE DEL SISTEMA AGRIVOLTAICO (area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico) (S.tot) (6) LAOR ((Land Area Occupation Ratio): rapporto tra la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (S.pv), e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico (S.pv/S.tot)) (7) RAPPORTO TRA LA SUPERFICIE AGRICOLA E LA SUPERFICIE DEL SISTEMA AGRIVOLTAICO (S.agr/S.tot)						

Fig. 4. Tabella riepilogativa dei dati di calcolo per la Verifica Requisiti A.1 e A.2.

- **REQUISITO B:** Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e pastorali. Per i dettagli sul rispetto di tale requisito si rimanda alla *Relazione di Coerenza con le Linee Guida sull'agrivoltaico*.
- **REQUISITO C:** La configurazione spaziale del sistema agrivoltaico, ed in particolare l'altezza minima di 1,3 m della struttura tracker e dei moduli da terra, è stata studiata in modo da consentire lo svolgimento dell'attività agricola e pastorale sull'area occupata dall'impianto agrivoltaico. Per i dettagli sul rispetto di tale requisito si rimanda alla *Relazione di Coerenza con le Linee Guida sull'agrivoltaico*.
- **REQUISITI D ed E:** La gestione agronomica è affidata alla società agricola "Campi di Sole - Società Agricola Srl" che gestirà e coordinerà la produzione agricola sull'impianto. Nel caso in esame, la verifica del mantenimento produttivo e la resa delle coltivazioni e dell'attività di pascolamento proposte sarà effettuato attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da parte di un agronomo con cadenza annuale. L'attività di monitoraggio dei principali parametri del sistema agrivoltaico per tutta la vita tecnica dell'impianto è supportata da un apposito sistema



DSS di agricoltura 4.0 (sistema di monitoraggio con piattaforma digitale per l'agricoltura di precisione) che monitorerà in continuo i parametri meteorologici, di recupero della fertilità del suolo e di resilienza ai cambiamenti climatici. Per i dettagli sul rispetto di tali requisiti si rimanda sempre alla *Relazione di Coerenza con le Linee Guida sull'agrivoltaico*.

1.10 Leggi e Norme Tecniche di riferimento

Leggi e Decreti Nazionali.

- I. Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933, "Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque e impianti".
- II. D.Lgs. n. 36 del 22/02/2001, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
- III. DPR n. 327 del 08/06/2001, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità" così come modificato dai D.L.VI n°302 del 27/12/2002 e n°330 del 27/12/2004".
- IV. D.P.C.M. 8 Luglio 2003, "(fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per i campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti) concernente la fissazione dei limiti dell'obiettivo di qualità e l'elencazione dei luoghi soggetti a tutela".
- V. D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".
- VI. DECRETO 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
- VII. D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- VIII. D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale".
- IX. D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".
- X. D.L. n. 76 del 16/07/2020, coordinato con la legge di conversione n. 120 del 11/09/2020, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".
- XI. D.L. n. 77 del 31/05/2021, coordinato con la legge di conversione n. 108 del 29/07/2021, "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".



- XII. D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.
- XIII. D.L. n. 4 del 27/01/2022, coordinato con la legge di conversione n. 25 del 28/03/2022: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.».
- XIV. D.L. n. 17 del 01/03/2022, coordinato con la legge di conversione n. 34 del 27/04/2022”, “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.
- XV. D.L. n. 21 del 21/03/2022, coordinato con la legge di conversione n. 51 del 20/05/2022, “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.
- XVI. D.L. n. 50 del 17/05/2022, coordinato con la legge di conversione n. 91 del 15/07/2022, “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
- XVII. D.L. n. 115 del 09/08/2022, coordinato con la legge di conversione n. 142 del 21/09/2022, “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.
- XVIII. D.L. n. 144 del 23/09/2022, coordinato con la legge di conversione n. 175 del 17/11/2022, “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Leggi e Delibere Regionali.

- XIX. L.R./Puglia n. 11 del 12/04/2001, “Norme in materia di procedura di Valutazione di impatto ambientale”.
- XX. L.R./Puglia n. 19 del 22/02/2007, “Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità”;
- XXI. L.R./Puglia n. 25 del 09/10/2008, “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt”;
- XXII. D.G.R./Puglia n. 3029 del 30/12/2010, “Approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica”.
- XXIII. L.R./Puglia n. 25 del 24/09/2012, “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- XXIV. D.G.R./Puglia n. 2122 del 23/10/2012, “Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale”.



2. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA

2.1 Premessa

La presente relazione è relativa alla progettazione definitiva del Parco Agri-Fotovoltaico, denominato "APRICENA AGRICOLO" che la società AM ENERGY 2 S.R.L. intende realizzare su aree industriali e cave nelle località "Podere Camilli - San Giovanni - Corrado" nel Comune di APRICENA (FG) e delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ricadenti nel Comune di San Severo, con potenza teorica di picco del generatore fotovoltaico pari a circa 88,529 MWp. Le opere da realizzarsi sono finalizzate a consentire la produzione di energia elettrica da sorgente fotovoltaica, nel rispetto delle condizioni per la sicurezza delle apparecchiature e delle persone. In **Fig. 5** è rappresentato schematicamente il principio di funzionamento di un generatore fotovoltaico.

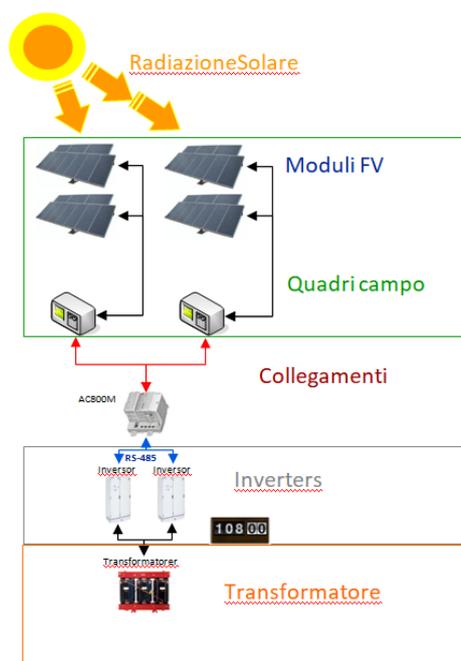


Fig. 5. Schema di principio del generatore fotovoltaico.

La proponente AM ENERGY 2 SRL ha richiesto ed ottenuto da TERNA S.p.A. il preventivo di connessione Codice Pratica n. 202101710 per una potenza di 65,822 MWp; per il quale è attualmente in corso il riesame per l'aumento di potenza a 88,529 MWp, la cui Soluzione Tecnica Minima Generale prevede la connessione: **"...collegata in antenna a 150 kV sul futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata "San Severo"; stabilendo altresì la necessità di condivisione dello**



Stallo in Stazione con altri realizzandi impianti di produzione”.

L’impianto oggetto della presente relazione condividerà lo stallo produttore con gli impianti mediante uno stallo di condivisione affiancato in sottostazione utente.

In particolare, i quattro impianti costituiranno una connessione del tipo in condominio (o a grappolo) di alta tensione e condivideranno lo stallo cavo di alta tensione ed il cavo interrato AT di collegamento alla SE-RTN. Il condominio così costituito sarà connesso ad un unico stallo produttore in SET-RTN TERNA di San Severo, che costituirà l’impianto di rete per la connessione.

Il layout delle Sottostazioni e dell’area condominiale tra i produttori è stato definito secondo la rappresentazione planimetrica di seguito riportata in **Fig 6**:

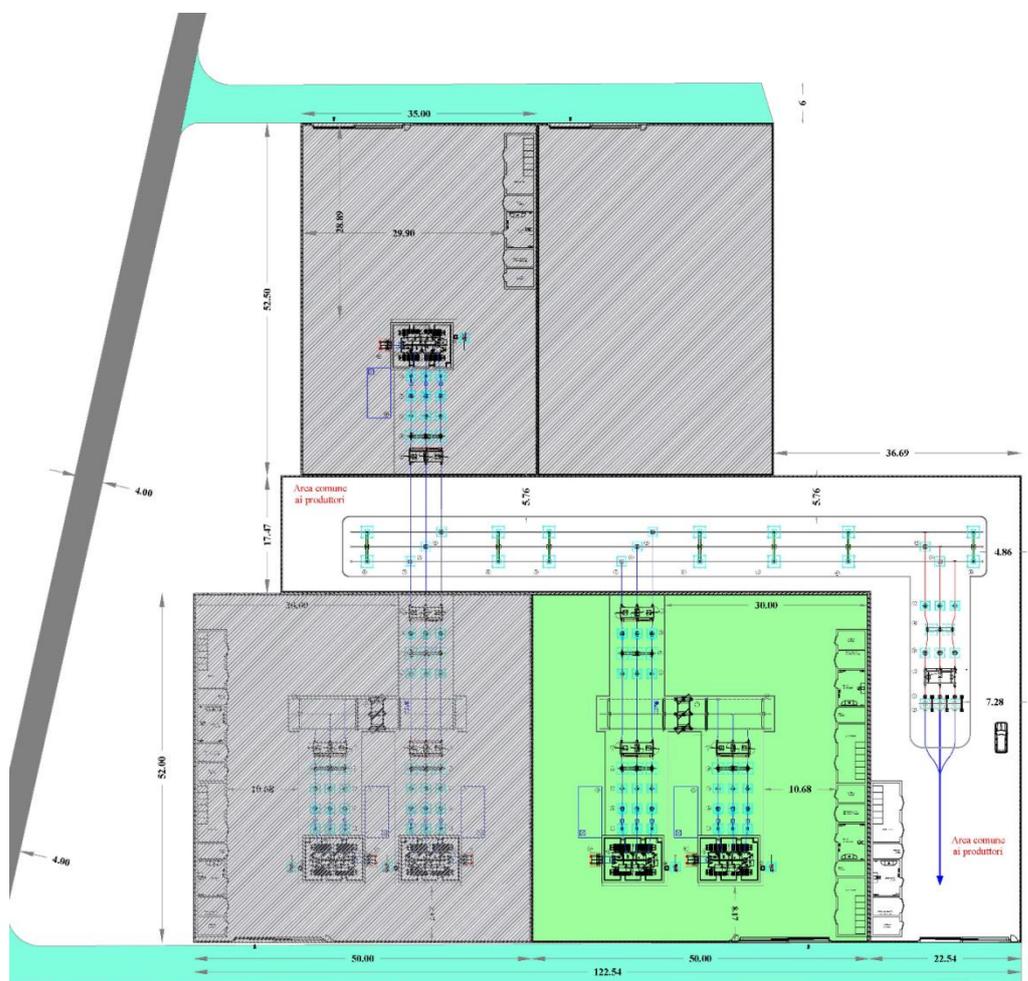


Fig. 6. Inquadramento delle opere di Rete: in verde, lo stallo del produttore AM ENERGY 2 della SSE; in blu, l’elettrodotto AT 150 kV.



2.2 Inquadramento territoriale dell'area di progetto

L'area su cui verrà realizzato il progetto è sita nella regione Puglia, in Provincia di Foggia, nei territori comunali di Apricena e di San Severo. Le coordinate geografiche baricentriche del sito occupato dal generatore fotovoltaico sono:

Area generatore fotovoltaico	Latitudine	Longitudine
Area Industriale - Loc. San Sabino e Galassi	41°45'5.16"N	15°24'42.45"E
Area Cave - Loc. Tre Fosse	41°48'1.99"N	15°24'37.34"E

Nella Fig. 7 è riportato un inquadramento generale dell'area dell'impianto agro-fotovoltaico, mentre in Fig. 8 e 9 è riportato uno stralcio della sola area del generatore fotovoltaico.

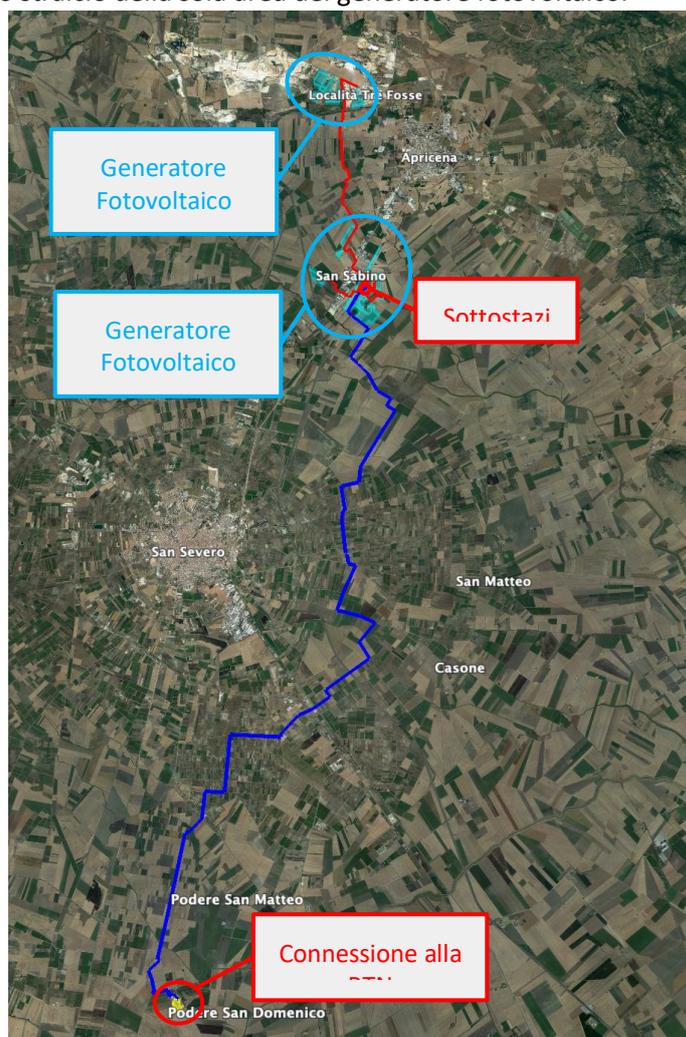


Fig. 7. Inquadramento di ampio raggio su ortofoto dell'area di intervento, a Nord, in celeste, la centrale fotovoltaica; in blu il percorso dell'elettrodotto AT dorsale, che si sviluppa per circa 24,6 km prevalentemente lungo rete viaria esistente; in loc. "San Sabino" ad Apricena (FG) la SSE Produttore e a Sud in Agro di San Severo (FG) la SE-TERNA 380/150 kV.



Le aree necessarie alla realizzazione del Generatore Fotovoltaico sono nella disponibilità della Società Proponente in forza di atti notarili di acquisto della Proprietà e/o del Diritto di Superficie già sottoscritti con le Ditte Proprietarie dei Fondi. Le rimanenti aree, necessarie per le opere di connessione, saranno acquisite con procedura di esproprio ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.387/03 coordinato con D.P.R.327/01, attivando la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, previa declaratoria di pubblica utilità del progetto.



Fig. 8. Inquadramento planimetrico su Ortofoto area generatore fotovoltaico limitrofo all'Area Industriale in Località San Sabino e Galassi.



Fig. 9. Inquadramento planimetrico su Ortofoto area generatore fotovoltaico limitrofo all'Area Cave di Pietra in Località Tre Fosse.



2.3 Caratteristiche del Sito, Stima Irraggiamento e Producibilità energetica

La località di riferimento è APRICENA (FG) avente latitudine 41.79 °N, longitudine 15.44 °E e altitudine di 67 m.s.l.m.

Nella **Fig. 10** in basso sono riportati i gradienti di irraggiamento sul territorio nazionale con evidenziata l'area dell'intervento.

Dati del sito:



temperatura: variazioni tra la minima e la massima di -2°C e + 38 °C;

vento: Zona 3 ($v_{b,0} = 27.00$ m/s); la condizione estrema del vento (3 secondi, periodicità 50 anni) alla massima altezza di installazione dei moduli è stimata in 12 m/s;

frequenza di fulminazione: il sito è caratterizzato da 1.5 impatti/km² all'anno;

randine: evento straordinario;

neve: Zona II ($s_k = 1.00$ kN/m²), evento straordinario;

- **Sismicità:** zona 2 ($a_{g,30} = 0.573$ m/s²);
- **Classe di corrosività:** C3 (Medium).

Layout e Esposizione dei moduli:

- **Tracker monoassiali** di rollio ad asse orizzontale con rotazione +/-55°, disposti in direzione Nord-Sud, con inseguimento Est-Ovest.

Fig. 10. Grado di irraggiamento annuale sul territorio nazionale.



Il dimensionamento energetico dell'impianto fotovoltaico connesso alla rete del distributore è stato effettuato tenendo conto, oltre che della disponibilità economica, di:

- disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto fotovoltaico;
- disponibilità della fonte solare;
- fattori morfologici e ambientali (ombreggiamento e albedo).

La disponibilità della fonte solare per il sito di installazione è verificata utilizzando i dati "Meteonorm 8.0 (1986-2005), Sat=77% - Sintetico" relativi a valori giornalieri medi mensili della irradiazione solare sul piano orizzontale. Nella successiva **Fig. 11** si sintetizzano i principali risultati della simulazione di producibilità dell'impianto utilizzando il Software PVsyst V7.2.5:

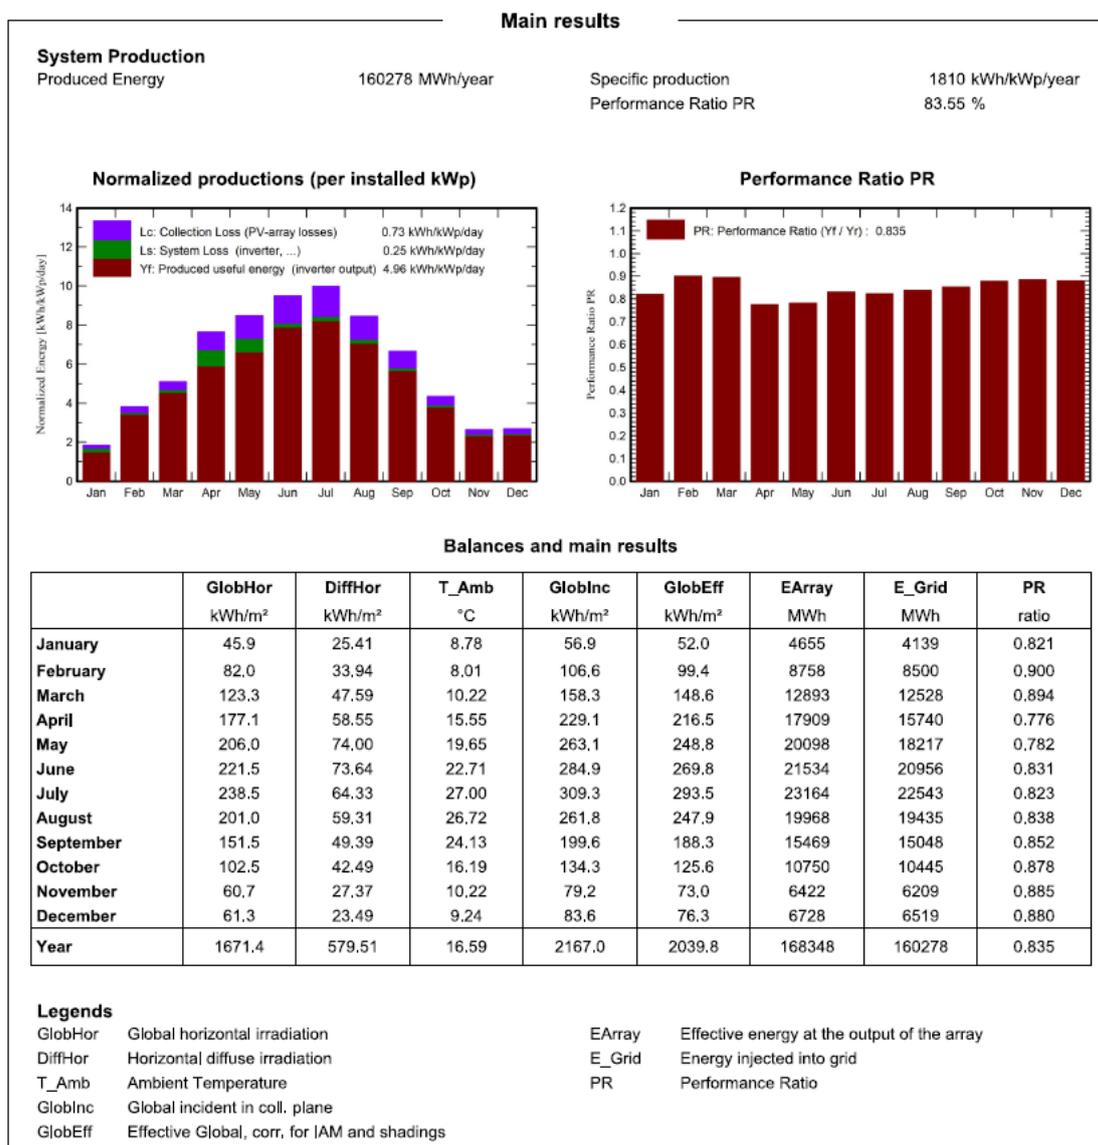


Fig. 11. Principali risultati della Simulazione di Producibilità dell’Impianto (fonte PVsyst V7.2.5).



Quindi, i valori della **irradiazione solare annua sul piano orizzontale** sono pari a **1.810 kWh/m²** (Fonte dati: PVGIS).

Per tener conto del plus di radiazione dovuta alla riflettanza delle superfici della zona in cui è inserito l'impianto, si sono stimati i valori medi mensili di albedo, considerando anche i valori presenti nella norma UNI 8477: **L'albedo medio annuo è pari a 0.20.**

Come si evince nella seguente tabella riepilogativa, l'impianto ha una **potenza totale pari a 88.529 kWp**, derivante da **156.688 moduli** che occupano una **superficie di 404.765 m²**, ed è composto da **35 sottocampi** e **5.596 stringhe** da **28 moduli** ciascuna.

POTENZA INSTALLATA						
Cabine	Stringhe	Moduli	Moduli	Potenza	<i>Inverter</i>	
N°	N°	N°	Sup. MQ	kWp	N°	kWac
			2,58	0,565		
Cabina 1	321	8.988	23.218	5.078	1	4.000
Cabina 2	309	8.652	22.350	4.888	1	4.000
Cabina 3	308	8.624	22.278	4.873	1	4.000
Cabina 4	304	8.512	21.989	4.809	1	4.000
Cabina 5	324	9.072	23.435	5.126	1	4.000
Cabina 6	319	8.932	23.074	5.047	1	4.000
Cabina 7	153	4.284	11.067	2.420	1	2.000
Cabina 8	78	2.184	5.642	1.234	1	1.000
Cabina 9	159	4.452	11.501	2.515	1	2.000
Cabina 10	24	672	1.736	380	1	300
Cabina 11	119	3.332	8.607	1.883	1	1.500
Cabina 12	153	4.284	11.067	2.420	1	2.000
Cabina 13	153	4.284	11.067	2.420	1	2.000
Cabina 14	152	4.256	10.994	2.405	1	2.000
Cabina 15	24	672	1.736	380	1	300
Cabina 16	120	3.360	8.680	1.898	1	1.500
Cabina 17	121	3.388	8.752	1.914	1	1.500
Cabina 18	322	9.016	23.291	5.094	1	4.000
Cabina 19	24	672	1.736	380	1	300
Cabina 20	23	644	1.664	364	1	300
Cabina 21	83	2.324	6.003	1.313	1	1.000
Cabina 22	40	1.120	2.893	633	1	500
Cabina 23	121	3.388	8.752	1.914	1	1.500

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



Cabina 24	122	3.416	8.824	1.930	1	1.500
Cabina 25	24	672	1.736	380	1	300
Cabina 26	24	672	1.736	380	1	300
Cabina 27	331	9.268	23.942	5.236	1	4.000
Cabina 28	40	1.120	2.893	633	1	500
Cabina 29	24	672	1.736	380	1	300
Cabina 30	120	3.360	8.680	1.898	1	1.500
Cabina 31	326	9.128	23.580	5.157	1	4.000
Cabina 32	326	9.128	23.580	5.157	1	4.000
Cabina 33	163	4.564	11.790	2.579	1	2.000
Cabina 34	319	8.932	23.074	5.047	1	4.000
Cabina 35	23	644	1.664	364	1	300
Tot. Impianto	5.596	156.688	404.765	88.529	35	70.400

IRRAGG. ORIZZONTALE PER MESE		
Mese di produzione	kWh/mq	Inc. %
Gennaio	45,90	2,7%
Febbraio	82,00	4,9%
Marzo	123,30	7,4%
Aprile	177,10	10,6%
Maggio	206,00	12,3%
Giugno	221,50	13,3%
Luglio	238,50	14,3%
Agosto	201,00	12,0%
Settembre	151,50	9,1%
Ottobre	102,50	6,1%
Novembre	60,70	3,6%
Dicembre	61,30	3,7%
Irr. orizzontale globale	1.671,30	100,00%

L'energia generata dipende:

- dal sito di installazione (latitudine, radiazione solare disponibile, temperatura, riflettanza della superficie antistante i moduli);
- dall'esposizione dei moduli: angolo di inclinazione (Tilt) e angolo di orientazione (Azimut);
- da eventuali ombreggiamenti o insudiciamenti del generatore fotovoltaico;



- dalle caratteristiche dei moduli: potenza nominale, coefficiente di temperatura, perdite per disaccoppiamento o mismatch;
- dalle caratteristiche del BOS (Balance Of System).

Il valore del BOS può essere stimato direttamente oppure come complemento all'unità del totale delle perdite, calcolate mediante la seguente formula:

$$\text{Totale perdite [\%]} = [1 - (1 - a - b) \times (1 - c - d) \times (1 - e) \times (1 - f)] + g$$

per i seguenti valori:

- a Perdite per riflessione;
- b Perdite per ombreggiamento;
- c Perdite per mismatching;
- d Perdite per effetto della temperatura;
- e Perdite nei circuiti in continua;
- f Perdite negli inverter;
- g Perdite nei circuiti in alternata.

Come si evince nella seguente tabella riepilogativa, l'impianto, al netto di tutte le perdite, ha una **produzione di energia annua immessa in rete pari a 160.278 MWh**, che corrisponde ad una **producibilità specifica pari a 1.810 kWh/kWp/anno**.

STIMA PRODUZIONE IMMESSA IN RETE

		kWh/mq	MWh
Irraggiamento orizzontale globale (Fonte: MeteoNorm 8.0)		1.671,3	
Più: effetto <i>tracker</i> e modulo doppio	28,30%	473	
Meno: fattore IAM su totale	-1,33%	-29	
Meno: perdite per sporco campo	-4,00%	-85	
Più: irragg. da riflesso da terra	0,45%	9	
Irraggiamento effettivo su collettori		2.040	825.829
Energia Nominale in Campo		22,89%	189.031
Degrado Moduli		-0,46%	-872
Livello Irraggiamento		-0,39%	-734
Temperatura		-4,62%	-8.659
Qualità modulo		0,75%	1.341
Light Induced Degradation		-2,00%	-3.602
Disadattamento moduli e stringhe		-2,10%	-3.707
Disadattamento irradiazione posteriore		-0,10%	-173
Cablaggio		-1,32%	-2.279

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



Energia virtuale Impianto		170.346
Inverter	-2,69%	-4.582
Consumi notturni	-0,01%	-17
Ausiliari (ventilatori, altro)	-0,19%	-315
Energia prodotta [MWh/anno]		165.432
Perdita per connessione alla rete	-3,12%	-5.155
ENERGIA IMMESSA IN RETE (AEP) [MWh/anno]		160.278
Ore equivalenti (EOH) [kWh/kWp/anno]		1.810
<i>Performance Ratio PR (Fonte: PVSyst)</i>		88,55%

3. CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

3.1 Consistenza dell'impianto fotovoltaico

In questo paragrafo si riporta una descrizione generale e sintetica dell'impianto fotovoltaico allo scopo di inquadrare da subito le sue linee e le caratteristiche generali. Nel seguito di questa relazione si approfondiranno in dettaglio tutti gli aspetti tecnici dell'impianto fotovoltaico.

La centrale fotovoltaica si svilupperà su un'area complessiva netta di **123 ha 42 a 00 ca**, corrispondenti alla superficie recintata dei fondi acquisiti.

La superficie effettivamente impegnata dal parco fotovoltaico, inclusa nel perimetro delle sole strutture ed interna alla viabilità di servizio, è invece di circa **105 ha 81 a 79 ca** a cui corrisponde una densità di potenza pari a:

$$D = P / S = 88,529/105,8179 = 0,84 \text{ MWp/ha}$$

L'impianto Fotovoltaico sarà strutturato in 35 sub-campi elettricamente indipendenti, raggruppati in 9 sottocampi.

I vari sub-campi dei nove sottocampi sono strutturati, mediante elettrodotti interrati in MT, in gruppi (sottocampi) collegati in entra-esce che fanno capo alle due Cabina di Raccolta presenti rispettivamente nel sottocampo "Milone" (denominata CdR_M) e sottocampo "Segheria" (denominata CdR_S).

Nelle Cabina di Raccolta avviene il parallelo tra i vari Sottocampi e la somma delle energie prodotte viene conferita in SSE tramite appositi elettrodotti dorsali.



Ciascun sottocampo sarà costituito da cabine di fine serie (MASTER), dalle quali si dipartirà un elettrodotto interno che, per alcuni sottocampi verrà collegato alle sbarre MT della **Cabina di Raccolta (CdR)**, per altri verrà collegato direttamente alle sbarre MT del Sottostazione Elettrica produttore.

Dalle due CdR partiranno elettrodotti interrati MT verso la SSE produttore.

3.2 Riepilogo generale costituzione dell'impianto fotovoltaico

In definitiva l'impianto fotovoltaico, costituito dall'insieme dei sette Sottocampi sarà caratterizzato da:

- 1) 156.688 moduli fotovoltaici della potenza di 565 Wp cadauno;
- 2) 5.596 stringhe da 28 moduli cadauna;
- 3) 35 Cabine di conversione DC/AC e trasformazione bT/MT 0,64/30kV;
- 4) 2 Cabina di Raccolta;
- 5) 9 Cabine Locali tecnici bT;
- 6) 9 Sottocampi
- 7) 2 Elettrodotti dorsali interrati MT 30 kV per la connessione alla SSE, di lunghezza media pari a circa 5 km.
- 8) 1 Sottostazione Elettrica di Trasformazione AT/MT
- 9) 1 sistema comune ad altri produttori di sbarre e stallo di ingresso per la condivisione dello stallo nella SE-RTN;
- 10) 1 Elettrodotto dorsale interrato AT 150 kV per la connessione alla SE, di lunghezza pari a circa 24,6 km
- 11) 1 Stallo di sezionamento
- 12) 1 Nuovo stallo AT in area Terna, per la connessione alla RTN.

3.3 Moduli fotovoltaici

Per questa fase di progettazione definitiva del generatore fotovoltaico ci si è basati sull'impiego di un pannello fotovoltaico in silicio monocristallino scelto fra le macchine tecnologicamente più avanzate presenti sul mercato, dotato di una potenza nominale pari a 565 Wp, costruito da JinkoSolar, appartenente alla Serie TIGER NeoN-type 72HL4-BDV, modello BIFACIAL, le cui caratteristiche tecniche sono qui di seguito riepilogate:

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



www.jinkosolar.com




Tiger Neo N-type 72HL4-BDV 550-570 Watt

BIFACIAL MODULE WITH
DUAL GLASS

N-Type

Positive power tolerance of 0~+3%

IEC61215(2016), IEC61730(2016)
ISO9001:2015: Quality Management System
ISO14001:2015: Environment Management System
ISO45001:2018
Occupational health and safety management systems

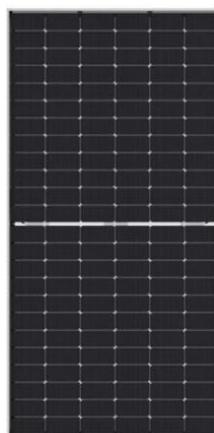

Key Features



SMBB Technology

Better light trapping and current collection to improve module power output and reliability.



PID Resistance

Excellent Anti-PID performance guarantee via optimized mass-production process and materials control.



Higher Power Output

Module power increases 5-25% generally, bringing significantly lower LCOE and higher IRR.



Hot 2.0 Technology

The N-type module with Hot 2.0 technology has better reliability and lower LID/LETID.




Enhanced Mechanical Load

Certified to withstand: wind load (2400 Pascal) and snow load (5400 Pascal).



LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

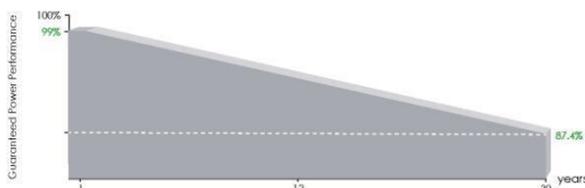

12 Year Product Warranty

30 Year Linear Power Warranty

0.40% Annual Degradation Over 30 years

Fig. 12. Estratto dal datasheet del pannello fotovoltaico di progetto.

Il pannello è basato su celle solari monocristalline "Tiling Ribbon" del tipo halfcell con tecnologia MultiBusBar, caratterizzato dall'efficienza di 21.40%, oltre ad avere una perdita di efficienza molto bassa, quantificata dal costruttore in circa il 15% dopo 30 anni.



PROPRIETA' ELETTRICHE (STC)

Modulo		JKM565N-72HL4-BDV
Potenza massima (Pmax)	[W]	565
Tensione MPP (Vmpp)	[V]	44.14
Corrente MPP (Impp)	[A]	13.41
Tensione a vuoto (Voc)	[V]	50.87
Corrente corto circuito (Isc)	[A]	14.19
Rendimento dei moduli	[%]	21.87
Temperatura di esercizio	[°C]	-40 ~ +85
Massima tensione di sistema	[V]	1500VDC (IEC)
Massima corrente inversa	[A]	30
Tolleranza della potenza (%)	[%]	0+3
Fattore di bifaccialità (%)	[%]	80 ±5

PROPRIETA' MECCANICHE

Celle	144 (2 x 72)
Tipo delle celle	Monocristallino
Dimensioni (L x P x H)	2278x1134x30mm
Massimo carico	Neve: 5.400Pa
	Vento: 2400 Pa
Peso	32 kg
Tipo di connettore	/
Scatola di giunzione	IP68 Rated
Cavo di connessione (L)	TUV 1x4.0mmq, 200 mm o personalizzata
Copertura frontale	Vetro anti riflesso 2.0mm mm temperato alta trasmissione
Telaio	Alluminio anodizzato

CERTIFICAZIONI E GARANZIA

Certificazioni	IEC61215(2016) - IEC61730(2016)
	ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018
Garanzia sul prodotto	12 anni
Garanzia sulla resa di Pmax (tolleranza ±5 %)	30 anni garanzia -2% primo anno + lineare -0.45%

COEFFICIENTI DI TEMPERATURA

NOCT	[°C]	45 ± 2
Pmpp	[%/°C]	-0,30
Voc	[%/°C]	-0,25
Isc	[%/°C]	0,046

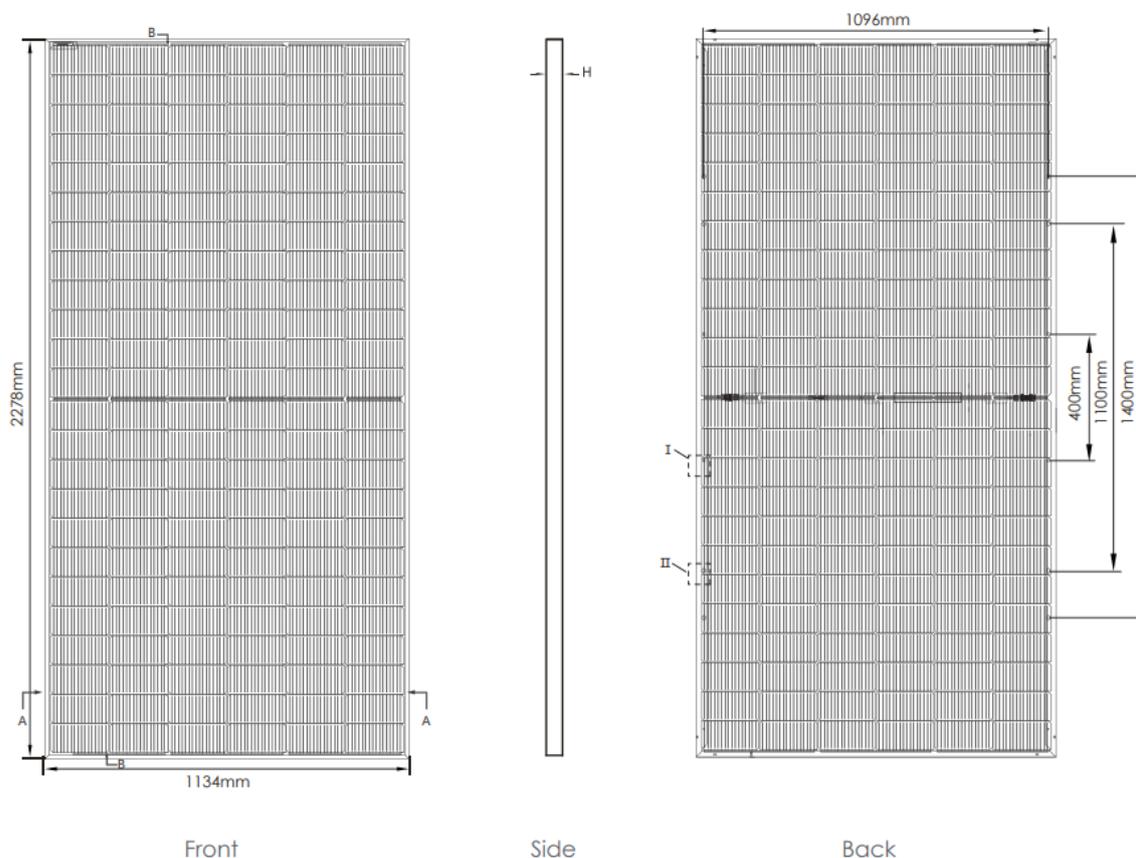


Fig. 13. Dimensioni del pannello: estratto dal datasheet del pannello fotovoltaico di progetto.

In fase realizzativa il pannello potrà essere sostituito da altri analoghi modelli, anche di potenza unitaria superiore, di dimensioni differenti e/o differente tecnologia di conversione, mono o bifacciali, anche di altri costruttori (ad es. Sunpower, Longi Solar, Canadian Solar, TRINA solar ed altri) in relazione allo stato dell'arte della tecnologia al momento della realizzazione del Parco, lasciando invariata l'opera e minimizzando l'impronta al suolo a parità di potenza complessivamente installata.

3.4 Strutture di sostegno del generatore fotovoltaico

I moduli fotovoltaici saranno installati su strutture ad inseguimento solare di tipo "monoassiale". Gli inseguitori solari monoassiali inseguono le radiazioni luminose ruotando intorno a un unico asse e, in base all'orientamento dell'asse, possono essere distinti in:

- *Inseguitore Monoassiale di tilt o "bloccaggio"*; la rotazione avviene intorno all'asse est-ovest, coprendo l'angolo di tilt. Di norma la variazione dell'angolo viene eseguita manualmente due volte l'anno.



- *Inseguitore Monoassiale di "rollio"*; insegue il sole nella sua volta celeste durante le ore centrali della giornata, invertendo il movimento nelle ore dell'alba e del tramonto per evitare gli ombreggiamenti.
- *Inseguitore Monoassiale di "azimut"*; la rotazione avviene intorno all'asse verticale collocato perpendicolarmente al suolo.

L'impianto progettato si avvale di **inseguitori monoassiali di rollio ad asse orizzontale** (la rotazione del Tracker avviene attorno ad un asse parallelo al suolo, orientato NORD-SUD, con inseguimento EST-OVEST).

La scelta progettuale, in questa fase di progettazione definitiva, è caduta sull'inseguitore monoassiale **SF7** prodotto dalla **Soltec** che consente l'installazione dei moduli fotovoltaici posizionati con il lato maggiore perpendicolare all'asse, consentendo l'installazione in doppia fila ed un guadagno di densità di potenza installata a parità di suolo impegnato.

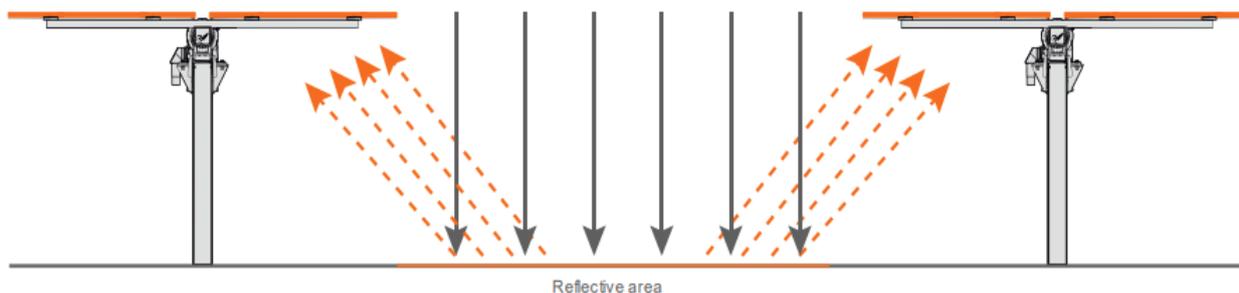


Fig. 14. Tracker monoassiale SF7 per moduli bifacciali.



Fig. 15. Impianto ad inseguitori monoassiali di rollio, con pannelli bifacciali montati perpendicolarmente all'asse di rotazione.

CONFIGURAZIONE PROGETTUALE		
Interdistanza (I)	[m]	10,00 m
Lunghezza blocco inseguimento (L)	[m]	16,516 m (strutture da 28 moduli) e 32,672 m (strutture da 56 moduli)
Altezza dal terreno (D_{min})	[m]	Min 1,30
Altezza dal terreno (D_{max})	[m]	Max. 5,36m

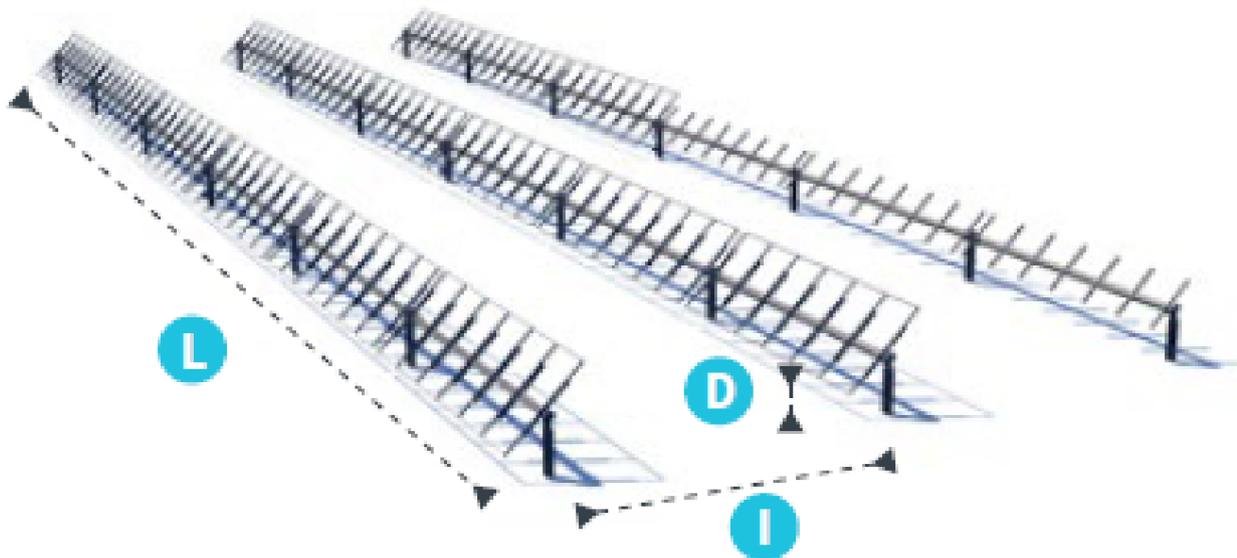


Fig. 16. Schema di principio disposizione dei Tracker.

Questo inseguitore è in grado di movimentare i pannelli solari tramite un sistema GPS in grado di determinare la posizione ottimale dei pannelli non solo rispetto al Sole ma anche tenendo conto degli ombreggiamenti reciproci tra le file di inseguitori, a cui pone rimedio con il meccanismo del “backtracking”, retrocedendo l’inclinazione dei moduli oltre determinati angoli solari in modo da evitare gli ombreggiamenti reciproci e parziali.

Le file di inseguitori (TRACKER) saranno collocate ad una interdistanza mutua asse-asse pari a **10,00 m**. Tale distanza è stata determinata in relazione alla natura agro-fotovoltaica proposta per l’impianto, che



prevede la coesistenza con un progetto agricolo, e permette la coltivazione agraria nei corridoi liberi, anche eventualmente di piante aromatiche; aree destinate a pascolo e arnie. L'interdistanza scelta costituisce l'optimum tra le esigenze di massimizzare la producibilità specifica (all'aumentare della distanza si riducono gli ombreggiamenti reciproci) e l'esigenza di massimizzare la potenza di picco installata.

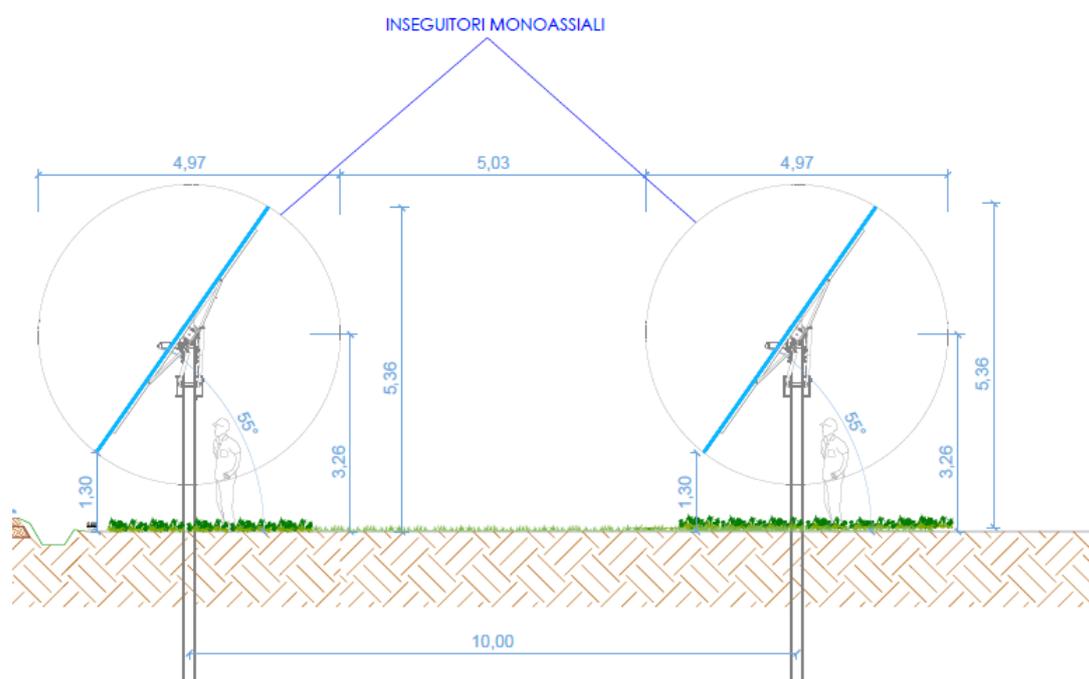


Fig. 17. Vista in sezione laterale del tracker-tipo, con altezze minime e massime raggiunte dai moduli nelle posizioni di estrema rotazione.

In fase realizzativa l'inseguitore potrà essere sostituito da altri analoghi modelli, anche di altri costruttori concorrenti (ad es. TRJ della Convert Italia, PV Hardware, Sunhunter della Comal, Nextracker, ZIM Track della Zimmermann, ed altri) in relazione allo stato dell'arte della tecnologia al momento della realizzazione del Parco.

Le strutture saranno fissate al terreno mediante pali infissi, o mediante fondazioni bullonate, poste ad una distanza di 9 m l'una dall'altra. Tale tipologia di fissaggio è compatibile con la natura del terreno, essendo quest'ultimo di tipo vegetale-naturale. Per il dimensionamento delle strutture si rimanda alla preposta relazione di Calcoli Preliminari Strutture.

La dimensione del palo, nonché la sua profondità esatta di interrimento, saranno calcolati in fase di progettazione esecutiva considerando le caratteristiche geologiche e geotecniche del terreno, nonché i



carichi a cui le schiere di moduli fotovoltaici saranno sottoposti (principalmente: peso proprio e spinta del vento sui moduli).

Tali pali avranno in testa il meccanismo per il fissaggio della struttura rotante di sostegno dei moduli FV. L'intera struttura sarà realizzata in acciaio zincato o alluminio anodizzato; alcuni componenti secondari potranno essere in polimerici.

3.5 Collegamenti elettrici del campo fotovoltaico

Il collegamento elettrico tra i singoli moduli è del tipo "ad anello", in maniera tale da formare una stringa di 28 moduli: tale collegamento avverrà mediante i cavi in dotazione ai singoli moduli, ed impiego di cavi "solari", ubicati sul retro della struttura portante e caratterizzati da tensione nominale $U_0 = 1.0\text{kV DC}$, dimensionati secondo necessità.

La tensione massima di stringa è stata calcolata conservativamente a -5° , anche se i dati meteo storici del sito indicano un valore minimo di -2°C ; il valore teorico calcolato è di:

- **Voc a -5°C : 1531 V** per stringhe con 28 moduli da 565 Wp.



Fig. 18. Particolare serie moduli fotovoltaici.

Tuttavia, tale valore, superiore alla tensione massima accettabile in ingresso dall'inverter, viene raggiunto raramente in condizioni operative di funzionamento, rendendo pertanto accettabile la formazione di stringa scelta.

Per il campo fotovoltaico saranno installati dei raccoglitori di stringa, ciascuno avente da 16 a 24 ingressi DISPONIBILI, i quali svolgeranno la funzione di raccogliere e mettere in parallelo un certo numero di stringhe nonché sezionare e proteggere le stesse da sovracorrenti e sovratensioni per mezzo di sezionatore, fusibili di adeguata portata e scaricatori di sovratensione.

Le linee elettriche in uscita dai raccoglitori di stringa afferiranno agli ingressi DC dell'inverter centralizzato del relativo sub campo: in particolare è previsto un raccoglitore di stringa per ciascuno degli ingressi disponibili nell'inverter centralizzato di progetto.



I raccoglitori di stringhe sono costituiti da apparecchiature e morsettiere montate direttamente in scatole in materiale plastico con protezione almeno pari ad IP65. Tali scatole saranno fissate direttamente alle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici e pertanto non richiederanno manufatti per l'alloggiamento. Questo componente è realizzato dalla casa costruttrice e da questa fornito già completo, assemblato, collaudato e certificato in fabbrica. Pertanto, questa apparecchiatura costituisce un componente a sé stante e ben definito dell'impianto fotovoltaico.

La figura successiva mostra un particolare di un tipico raccoglitore di stringa e il loro montaggio nella parte posteriore della struttura di sostegno dei moduli fotovoltaici. Per i dettagli, i particolari costruttivi e il posizionamento dei raccoglitori di stringhe all'interno dell'area dell'impianto fotovoltaico, vedasi le relative tavole grafiche di progetto.



Fig. 19. Particolari di un raccoglitore di stringa e sua collocazione sulle strutture fotovoltaiche.

3.6 Cabine elettriche di conversione CC/CA e trasformazione BT/MT.

3.6.1 Caratteristiche generali

Le cabine elettriche di conversione CC/AC e trasformazione BT/MT hanno la funzione di accogliere i componenti necessari a convertire l'energia elettrica in corrente continua prodotta dall'impianto fotovoltaico in energia elettrica alternata, la quale poi sarà trasformata in media tensione dal trasformatore elettrico presente in ogni cabina. Tali cabine saranno composte dai seguenti locali e/o vani:

- un locale "conversione", dove sarà installata la macchina inverter per la conversione dell'energia elettrica da continua DC ad alternata AC e un quadro di bassa tensione (QAUX) derivabile direttamente dalle macchine inverter;
- un locale trasformatore, dove sarà installato un trasformatore in resina BT/MT, in esecuzione speciale essendo dotato di due gruppi di morsetti BT collegati in parallelo direttamente all'interno della macchina. In tal modo ad ogni gruppo di morsetti bT sarà collegato un inverter,



- evitando di conseguenza la necessità di installare quadri di distribuzione intermedi tra convertitori e trasformatore e un quadro di bassa tensione (AUX) derivabile dal secondario del trasformatore tramite un altro trasformatore 240/400 V, essendo la tensione secondaria del trasformatore di cabina pari a 240V;
- un locale quadri MT, dove saranno installati i moduli Interruttore di Manovra Sezionatore sottocarico (I.M.S) per la configurazione entra-esci delle cabine elettriche, ed un modulo Interruttore SF6 con sezionatore e partenza cavo posto a protezione e sezionamento del trasformatore stesso.

Il locale di conversione ha lo scopo di convertire la tensione continua prodotta direttamente dai moduli fotovoltaici in tensione alternata di valore e frequenza compatibili con la tensione e frequenza della rete di distribuzione del Distributore Locale alla quale l'impianto FV dovrà essere allacciato rigidamente e continuamente in parallelo.

Per l'impianto fotovoltaico "Apricena Agricolo" è stata prevista l'installazione in totale di n. 46 cabine, delle quali 35 saranno cabine elettriche di conversione CC/AC e trasformazione BT/MT, 2 saranno cabina di raccolta, 9 saranno cabine locali tecnici.

Le cabine saranno di dimensioni idonee ad accogliere i componenti necessari alla conversione, trasformazione e sezionamento dell'energia prodotta dall'impianto, oltre ai necessari locali tecnici adibiti a sale di controllo dell'impianto e apparecchiature elettriche ed elettroniche di gestione.

La soluzione progettuale studiata, in questa fase autorizzativa, per l'impianto "Apricena Industriale", consiste nell'utilizzo di gruppi di conversione/trasformazione di costruzione [Santerno](#), con Inverter centralizzati, trasformatore BT/MT, scomparti di arrivo e partenza linea MT. Il costruttore, modello e potenza delle apparecchiature effettivamente utilizzate potranno variare in fase realizzativa, secondo lo stato della tecnica e/o necessità di Rete (ad esempio adeguamento a variazioni dell'attuale allegato A 68 del codice di Rete), riservandosi anche di passare alla configurazione progettuale ad inverter di stringa.

3.6.2 Inverter

Gli inverter per la conversione dell'energia da corrente continua a corrente alternata 50 Hz sono apparecchiature centralizzate di costruzione [Santerno](#), modello [SUNWAY TG STANDARD series](#) con funzionalità in grado di sostenere la tensione di rete e contribuire alla regolazione dei relativi parametri, con particolare riferimento all'allegato A 68 del codice di Rete di Terna.



Le apparecchiature impiegate, a valle di un accurato dimensionamento dei sottocampi, sono di 6 taglie: 4000 kVA, 2000 kVA, 1500 kVA, 1000 kVA, 500 kVA, 300kVA .

Sarà presente un inverter per ciascun sub campo, alimentato dai paralleli di stringa effettuati nelle String Monitor, installati in campo sulle strutture di sostegno come meglio indicato nelle tavole di progetto, secondo il diagramma di principio qui sotto riportato:

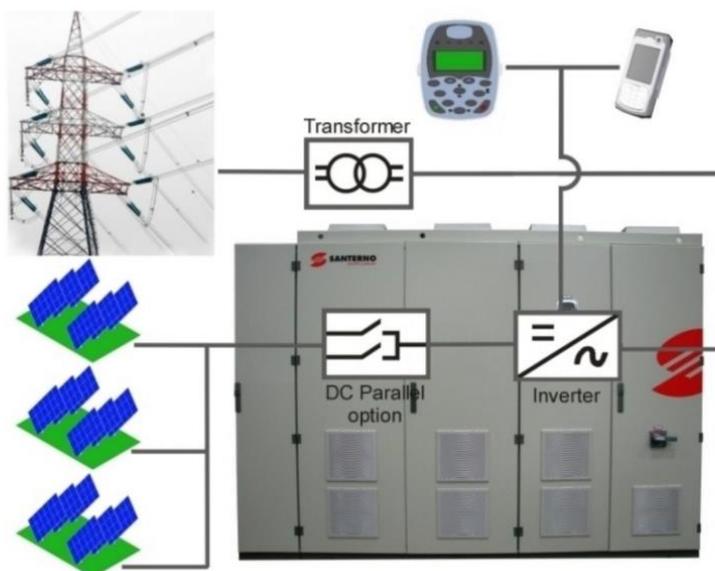


Fig. 20. Schema a blocchi



Fig. 21. Inverter centralizzato della serie SUNWAY TG STANDARD series

Le caratteristiche elettriche principali degli inverter ipotizzati in questa fase di progettazione definitiva sono riassunte nel seguente estratto dall'opuscolo tecnico:



Main features			
Model	SUNWAY TG1800 1500V TE - 640 STD		
MPPT voltage range ⁽¹⁾	940 - 1200 V		
Extended MPPT voltage range ⁽¹⁾⁽²⁾	910 - 1500 V		
Number of independent MPPTs	1 (Master-Slave) or 2 (Independent)		
Static / Dynamic MPPT efficiency	99.8 % / 99.7 %		
Maximum open-circuit voltage	1500 V		
Rated AC voltage	640 V ± 10 %		
Rated output frequency	50 / 60 Hz (up to -3 / +2 Hz)		
Power Factor range ⁽³⁾	Circular Capability		
Operating temperature range	-25 ÷ 62 °C		
Application / Degree of protection	Indoor / IP54		
Maximum operating altitude ⁽⁴⁾	4000 m		
Input ratings (DC)			
Maximum short circuit PV input current	1500 A each MPPT (double MPPT configuration) or 3000 A (single MPPT configuration)		
PV voltage Ripple	< 1%		
Output ratings (AC)			
	25 °C	45 °C	50 °C
Rated output power	1995 kVA	1774 kVA	1663 kVA
Rated output current	1800 A	1600 A	1500 A
Power threshold	1% of Rated output power		
Total AC current distortion	≤ 3%		
Inverter efficiency			
Maximum / EU / CEC efficiency ^{(1) (5)}	98.7 % / 98.4 % / - %		
Inverter dimensions and weight			
Dimensions (W x H x D)	3000 x 2100 x 800 mm		
Weight	2700 kg		
Auxiliary consumptions			
Stop mode losses / Night losses	90 W / 90 W		
Auxiliary consumptions	1800 W		

Fig. 22. Caratteristiche inverter estratto dall'opuscolo tecnico Santerno.

In base alle caratteristiche elettriche dei pannelli fotovoltaici e degli inverter, sono state determinate le formazioni di stringa, costituite da 28 moduli in serie raggruppate in parallelo nei quadri di Stringa.

Ciascun inverter sarà dotato di sistema MPPT, ossia di dispositivo elettronico per l'inseguimento della massima potenza del modulo FV al variare delle condizioni di irraggiamento solare.

Gli inverter avranno le seguenti principali caratteristiche di dettaglio:

- Commutazione forzata con tecnica PWM (pulse - width modulation), senza clock e/o riferimenti interni di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere la tensione e frequenza nel campo normale", in conformità a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI 11-20;

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



- Dotato di funzione MPPT (inseguimento della massima potenza);
- Integrato con sistema di protezione, sincronizzazione ed interfaccia di protezione con la rete;
- Equipaggiato con display per visualizzazione allarmi, dati elettrici e totalizzatore bidirezionale di energia prodotta;
- Equipaggiato con data logger per la memorizzazione dei dati;
- Ingresso cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema IT;
- Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 11-20 ed a quelle specificate dal distributore elettrico locale. Reset automatico delle protezioni per predisposizione ad avviamento automatico;
- Grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimità del campo fotovoltaico (IP65);
- Dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal costruttore, con riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo di certificazione abilitato e riconosciuto;
- Certificato secondo documento Enel DK 5950 e C.E.I. 1120;
- Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità norme CEI 110-1, CEI 110-6, CEI 110-8;
- Conformità marchio CE.

3.6.3 Trasformatore BT/MT

Il trasformatore **BT/MT**, situato in ciascuna Cabina di Conversione/trasformazione, ha la funzione di elevare la tensione convertita da ogni inverter da bassa a media.

Il trasformatore adottato sarà del tipo dry type cast-oil e sarà delle seguenti taglie **2x2000 kVA**, per le Power Conversion Unit di tipo 1; **2000 kVA** per le Power Conversion Unit di tipo 2; **1500 kVA** per le Power Conversion Unit di tipo 3; **1000 kVA** per le Power Conversion Unit di tipo 4; **500 kVA** per le Power Conversion Unit di tipo 5; **300 kVA** per le Power Conversion Unit di tipo 6; per ragioni di semplicità manutentiva, interventiva e gestionale del magazzino ricambi.

Per tutti i componenti sin qui elencati ci si riserva di effettuare la scelta finale in fase esecutiva del progetto, sulla base dello stato dell'arte della tecnica al momento della realizzazione dell'impianto, scegliendo anche altri modelli e/o altri costruttori (ad es. Huawei, Siemens, ABB, Schneider ed altri).



Di seguito si riportano le caratteristiche elettriche di un trafo MT/BT da 2000 kVA, rispondente alle necessità tecniche di progetto, precisando che le caratteristiche definitive saranno stabilite soltanto in fase esecutiva.

Power kVA	Uk * %	P ₀ W	P _{cc} * W	I ₀ %	LwA dB(A)	LpA dB(A)	A mm	B mm	C mm	D mm	Wheel mm	Weight Kg
50	6	230	1870	1,4	54	41	1260	670	1525	520	125	850
100	6	320	2250	1	56	43	1290	670	1545	520	125	1020
160	6	460	3190	0,88	57	44	1425	670	1545	520	125	1300
200	6	520	3630	0,85	58	44	1500	820	1600	670	125	1490
250	6	590	4180	0,8	59	45	1500	670	1700	520	125	1670
315	6	710	4980	0,79	60	46	1590	820	1750	670	125	1910
400	6	860	6050	0,78	61	47	1590	820	1850	670	125	2010
500	6	1030	7050	0,76	62	48	1620	820	1880	670	125	2200
630	6	1260	8360	0,75	63	49	1680	820	1980	670	125	2470
800	6	1490	8800	0,71	64	49	1710	1050	2150	820	125	2960
1000	6	1780	9900	0,7	65	50	1830	1050	2300	820	125	3590
1250	6	2070	12100	0,69	67	52	1860	1000	2360	820	150	3890
1600	6	2530	14300	0,67	68	53	2010	1050	2500	820	150	4860
2000	6	2990	17600	0,65	72	56	2100	1300	2595	1070	200	5860
2500	6	3560	20900	0,62	73	57	2250	1300	2625	1070	200	7160
3150	6	4370	24200	0,6	76	60	2340	1300	2805	1070	200	8610


Fig. 23. Caratteristiche Trasformatore BT/MT.

3.6.4 Cabine: Caratteristiche costruttive

Le cabine saranno manufatte di tipo prefabbricato, tutti della medesima taglia e caratteristiche costruttive generali.

All'interno di ogni cabina , come detto, sarà presente:

- un locale "conversione";
- un locale trasformatore;
- un locale quadri, dove saranno installati:
 1. Quadri MT, con due moduli Interruttore di Manovra Sezionatore sottocarico (I.M.S) per la configurazione entre-esci delle cabine elettriche, un modulo Interruttore SF6 con sezionatore e partenza cavo posto a protezione e sezionamento del trasformatore stesso.
 2. Quadri BT, costituiti da quadro elettrico servizi ausiliari per l'alimentazione dei servizi ausiliari e per tutte le utenze delle cabine, per l'alimentazione del gruppo di continuità monofase da 6 kVA, posto a protezione dei circuiti ausiliari di sicurezza di cabina, quadro contatore di produzione; quadro contatore servizi ausiliari.

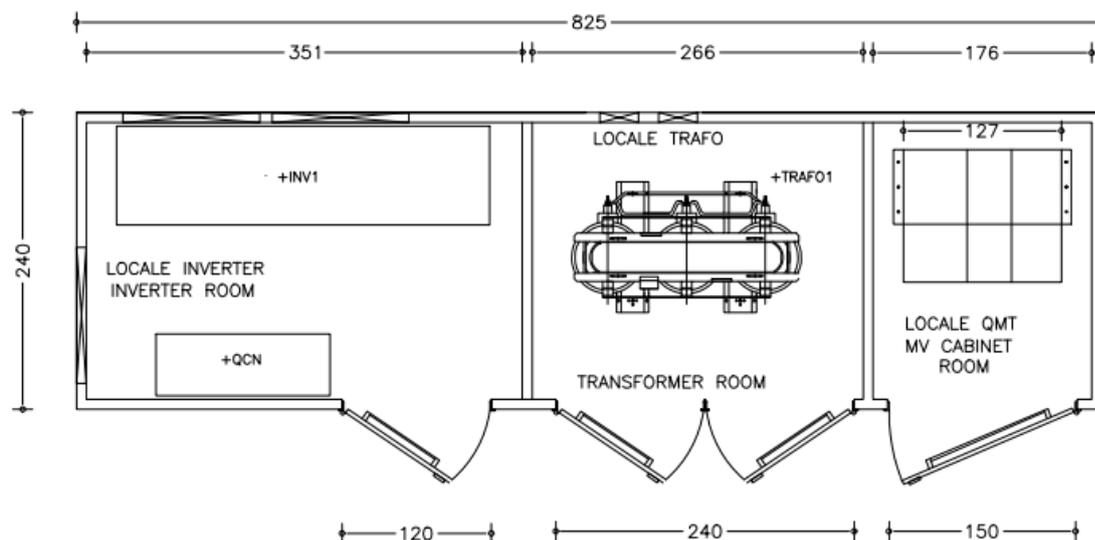

PROSPETTO FRONTALE / FRONT VIEW

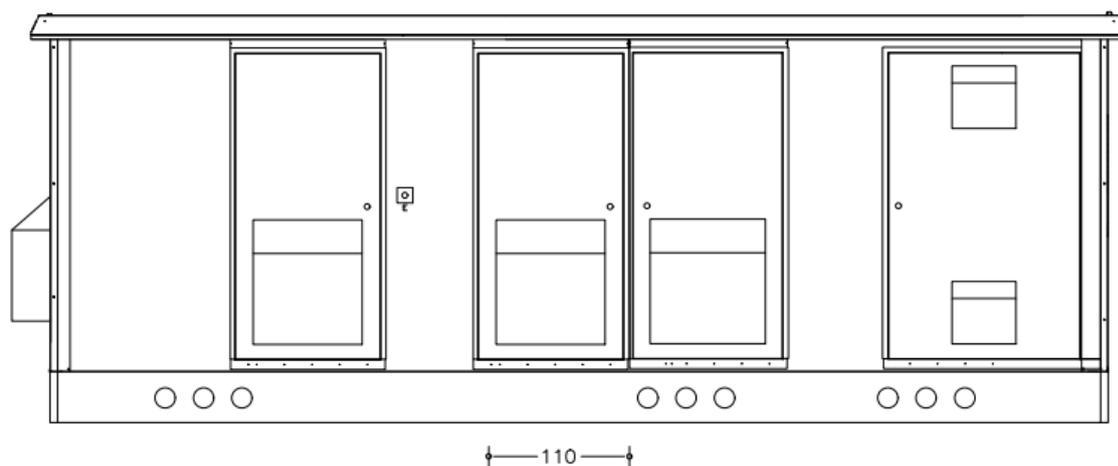


Fig. 24. Pianta, e prospetto e cabina MASTER e SLAVE (dimensioni principali 8,25 x 2,40 x 3,20h)

Dal punto di vista costruttivo, i locali saranno realizzati con struttura portante a pannelli prefabbricati, trattati internamente ed esternamente con intonaco murale plastico formulato con resine speciali e pigmenti di quarzo ad elevato potere coprente ed elevata resistenza agli agenti esterni anche per ambienti marini, montani ed industriali con atmosfera altamente inquinata.

I pannelli prefabbricati saranno poggiati su una platea in c.a. semi interrata a sua volta poggiata su una superficie in magrone autolivellante in calcestruzzo magro, Su apposite mensole degli elementi verticali, al di sotto del vano Quadri MT, poggerà il solaio costituente il pavimento, anch'esso prefabbricato, di spessore 12 cm calcolato per sopportare un carico uniformemente distribuito non inferiore a 400 kg/m².

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



In tal modo resterà realizzata una vasca sottostante il pavimento, idonea ad accogliere il passaggio dei cavi elettrici MT e BT.

Il tetto sarà impermeabilizzato con guaina bituminosa a caldo di spessore atto a garantire un coefficiente medio di trasmissione termica di 3.1 W/Cm².

Il manufatto sarà completo di porte, griglie e finestre.

Il manufatto avrà dimensioni in pianta complessive pari a 8,25m x 2,40m e altezza di 3,20m (altezza riferita al piano di campagna).

Nelle cabine di trasformazione dovrà essere sempre presente il corredo antinfortunistico completo composto almeno dai seguenti accessori:

1. pedana isolante a 26 kV oppure tappeto isolante a 36 kV posto a terra davanti al quadro MT;
2. guanti isolanti a 36 kV e relativo portaguanti;
3. schema dell'impianto di cabina del lato MT e BT;
4. cartello indicativo della tensione (sulla porta ed internamente alla cabina);
5. cartello monitore di avviso di pericolo con simbolo del teschio (all'interno della cabina);
6. cartello monitore indicante il divieto di ingresso alle persone non autorizzate (sulla porta di accesso);
7. cartello di soccorso per colpiti da corrente elettrica;
8. cartello monitore con indicazione di lavori in corso (da tenere a disposizione per eventuali lavori).

3.6.5 Cabine di raccolta e locali tecnici

I N. 9 sottocampi si conetteranno alle due "CABINA DI RACCOLTA" (CdR), deputate a cabina di sezionamento, misura e raccolta dell'energia prodotta.

All'interno della cabina di raccolta avverrà il collegamento in parallelo dei rispettivi sottocampi mediante altrettanti scomparti di "partenza linea", su cui si attesteranno i cavi provenienti dalle Cabine Master di ciascuno dei Sottocampi.

Nella CdR si avranno, oltre a quelli di ingresso, gli scomparti da cui si dipartiranno le terne costituenti l'elettrodotta dorsale, che convoglierà l'energia prodotta fino ai locali tecnici presenti nella futura Sottostazione Produttore;

La cabina di raccolta sarà costituita da un unico locale, destinato ad ospitare la batteria di scomparti necessari alla protezione e sezionamento delle linee di collegamento ai sub campi, e di collegamento tra Cabine di raccolta e Sottostazione Produttore: tale vano verrà denominato Locale Quadri MT:

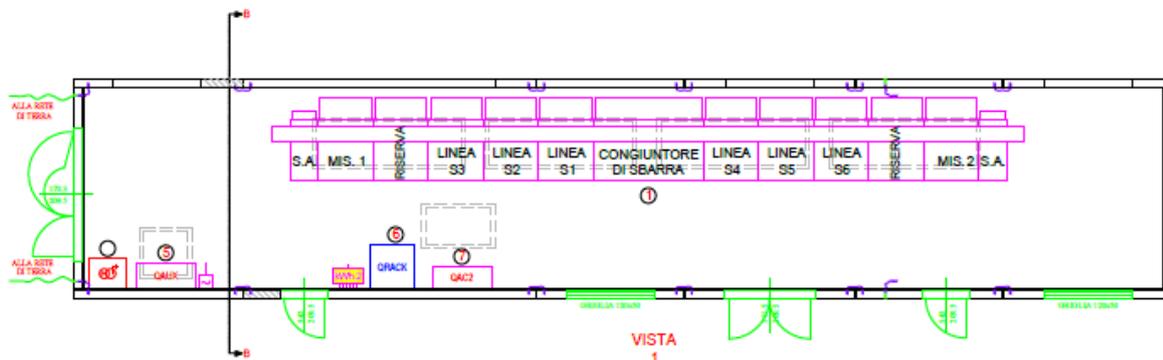


Fig. 25. Tipico PIANTA della Cabina di Raccolta: locale destinato a soli Quadri MT (dimensioni principali 15,00 x 3,00 x 4,50h).

Nell’impianto saranno installati anche nove ulteriori fabbricati, denominati “Locale Servizi” delle medesime dimensioni, destinati ad accogliere i soli locali e room controllo: un locale quadri BT, un vano ufficio uso SCADA, i servizi igienici.

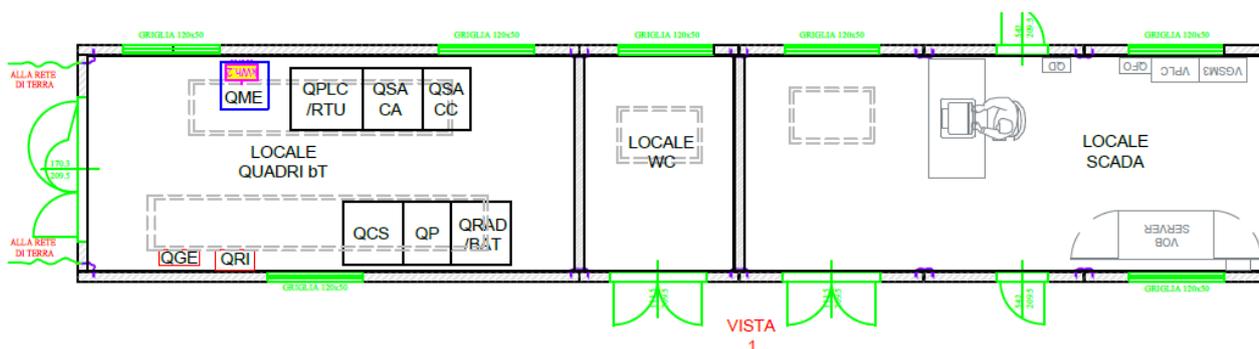


Fig. 26. Tipico PIANTA locali bT (dimensioni principali 15,00 x 3,00 x 4,50h).

Dal punto di vista costruttivo i due manufatti saranno realizzati con la medesima tecnica delle cabine di campo Master/Slave, con vani e pozzetti interrati per il passaggio dei cavi MT. Le coperture dei pozzetti, sia facenti parte delle fondazioni che ad esse esterni, potranno essere in ghisa o calcestruzzo.

Il pavimento sarà predisposto con aperture e passerelle apribili per permettere il passaggio dei cavi MT e bT, nonché l’ispezione e l’agevole installazione degli stessi.

Tutti i pannelli e tutte le porte saranno ignifughi e autoestinguenti. Le lastre di parete sono unite tra loro in modo tale da creare e garantire la monoliticità della struttura, impedendo possibili infiltrazioni d’acqua. Le porte e le griglie saranno in lamiera, ignifughe ed autoestinguenti.

Il fabbricato “Locali Tecnici bt ” ospita, nell’apposita sala Quadri bt, le batterie ed quadri bt in c.a. e c.c. per l’alimentazione dei servizi ausiliari ed il controllo delle protezioni.

I cunicoli per caverteria sono realizzati in calcestruzzo armato gettato in opera oppure prefabbricati; le coperture saranno metalliche o in PRFV, comunque carrabili per un carico ammissibile di 2000 kg.



Le tubazioni per cavi MT o BT saranno in PVC serie pesanti, o equivalenti, e poste in opera con un idoneo rinfiacco di calcestruzzo. Eventuali percorsi per collegamenti in fibra ottica saranno realizzati secondo le “Prescrizioni tecniche per la posa di canalizzazioni e dei cavi in fibra ottica”.

Lungo le tubazioni ed in corrispondenza delle deviazioni di percorso, saranno inseriti pozzetti ispezionabili di opportune dimensioni; i pozzetti, realizzati in calcestruzzo armato prefabbricato o gettato in opera, saranno dotati di idonea copertura metallica o in PRFV.

4. RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE

4.1 Linee di media tensione

Il sistema di distribuzione MT di collegamento per ciascun sub campo ha una configurazione del tipo in serie (entra-esce): in particolare è prevista una cabina denominata MASTER con la triplice funzione di punto di connessione all’arrivo del cavo dalla Cabina di Raccolta, di centro di trasformazione e di punto di fine serie. Nei centri di trasformazione l’energia elettrica prodotta può essere elevata ad un valore di tensione maggiore di quello nominale al fine di consentirne la trasmissione rispettando le esigenze di contenimento delle perdite, e di equilibrare le tensioni dei vari sub campi.

Tutte le linee elettriche MT interne al campo fotovoltaico seguiranno il più possibile il tracciato delle strade di nuova realizzazione o, laddove necessario, seguiranno le corsie libere tra le file delle strutture del fotovoltaico. I cavi MT utilizzati saranno della tipologia ARE4H5E 18/30 kV in accordo alla norma IEC 60502/CEI 20-13: conduttore unipolare, in corda rigida compatta a fili di alluminio, in accordo alla norma CEI 20-29, classe 2, con strato semiconduttore in mescola estrusa termoindurente, isolante XLPE, semiconduttore estruso saldato, nastro semiconduttivo anti-umidità, schermo a nastro di alluminio laminato, guaina esterna in MDPE, colore rosso.

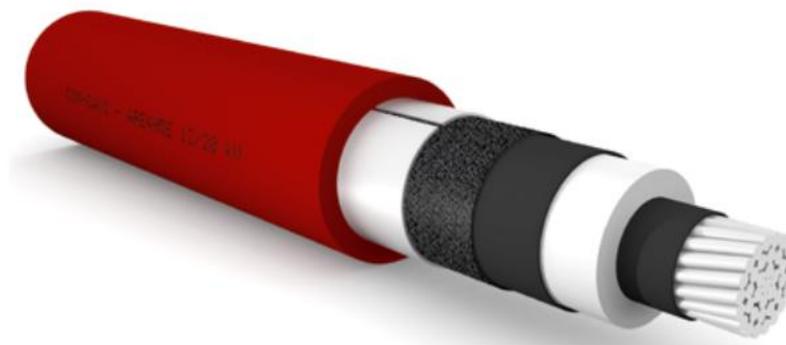


Fig. 27. Particolare degli strati costitutivi di un cavo MT ARE4H5E.



Per la distribuzione in media tensione sono impiegate le seguenti formazioni di cavo per nove sottocampi:

- 1) **Sottocampo M1** - il sottocampo M1 raggrupperà sei cabine di tipo Slave e una di tipo Master, nella quale avverrà la fine serie . Verrà pertanto realizzato un entra-esce da ciascuna cabina per consentire la configurazione serie con terminazione in cabina Master, dalla quale partirà un elettrodotto dorsale interno che andrà ad attestarsi in CdR_M;
- 2) **Sottocampo M2** - il sottocampo M2 raggrupperà quattro cabine, di cui tre di tipo SLAVE ed una di tipo Master, nella quale avverrà la fine serie. Verrà pertanto realizzato un entra-esce da ciascuna cabina per consentire la configurazione serie con terminazione in cabina Master, dalla cui cabina Master partirà l'elettrodotto dorsale che andrà ad attestarsi in cabina di raccolta CdR_M;
- 3) **Sottocampo S1** - il sottocampo S1 raggrupperà tre cabine, di cui due di tipo SLAVE ed una di tipo Master, nella quale avverrà la fine serie . Verrà pertanto realizzato un 'entra-esce da ciascuna cabina per consentire la configurazione serie con terminazione in cabina Master e tramite l'elettrodotto dorsale che andrà ad attestarsi in cabina di raccolta CdR S;
- 4) **Sottocampo S2** - il sottocampo S2 raggrupperà quattro cabine, di cui tre di tipo SLAVE ed una di tipo Master, nella quale avverrà la fine serie. Verrà pertanto realizzato un entra-esce da ciascuna cabina per consentire la configurazione serie con terminazione in cabina Master e tramite l'elettrodotto dorsale si attesterà alla cabina di raccolta CdR S;
- 5) **Sottocampo S3** - il sottocampo S3 raggrupperà tre cabine, di cui due di tipo SLAVE ed una di tipo Master, nella quale avverrà la fine serie. Verrà pertanto realizzato un entra-esce da ciascuna cabina per consentire la configurazione serie con terminazione in cabina Master e tramite l'elettrodotto dorsale si attesterà alla cabina di raccolta CdR S;
- 6) **Sottocampo S4** - il sottocampo S4 raggrupperà tre cabine, di cui due di tipo SLAVE ed una di tipo Master, nella quale avverrà la fine serie. Verrà pertanto realizzato un entra-esce da ciascuna cabina per consentire la configurazione serie con terminazione in cabina Master e tramite l'elettrodotto dorsale si attesterà alla cabina di raccolta CdR S;
- 7) **Sottocampo S5** - il sottocampo S5 raggrupperà tre cabine, di cui due di tipo SLAVE ed una di tipo Master, nella quale avverrà la fine serie. Verrà pertanto realizzato un entra-esce da ciascuna cabina per consentire la configurazione serie con terminazione in cabina Master e tramite l'elettrodotto dorsale si andrà ad attestare direttamente alle sbarre della Sottostazione Elettrica Produttore;
- 8) **Sottocampo S6** - il sottocampo S6 contiene una cabina Master e tramite l'elettrodotto dorsale si andrà ad attestare direttamente alle sbarre della Sottostazione Elettrica Produttore;
- 9) **Sottocampo S7** - il sottocampo S7 raggrupperà sette cabine, di cui sei di tipo SLAVE ed una di tipo



Master, nella quale avverrà la fine serie. Verrà pertanto realizzato un entra-esce da ciascuna cabina per consentire la configurazione serie con terminazione in cabina Master e tramite l'elettrodotto dorsale si andrà ad attestare direttamente alle sbarre della Sottostazione Elettrica Produttore;

- a) Per la realizzazione dell'elettrodotto tra le cabine slave e la cabina master verrà utilizzata una o più terne di cavi unipolari ARE4H5E con grado di isolamento 18/30kV, in formazione a trifoglio, di sezione nominale variabile;
- b) Dalle cabine Master si diramano elettrodotti dorsali interni che andranno ad attestarsi sulle sbarre MT di parallelo in Cabina di Raccolta oppure direttamente in Sottostazione Elettrica Produttore.

10) Elettrodotto Dorsale:

- a) Per la realizzazione degli elettrodotti tra le Cabine di Raccolta M ed S e la Cabina di Media Tensione in Sottostazione Produttore verranno utilizzate tre terne di cavi ARE4H5E di sezione pari a 630 mm² con grado di isolamento 18/30kV. Il dimensionamento è stato effettuato in modo tale da contenere la caduta di tensione massima attorno all'1% in condizioni di funzionamento a piena potenza, con conseguente perdita di energia contenuta nello 0,3% circa.

I dimensionamenti delle linee interne sono stati effettuati conservativamente tenendo conto della potenza nominale di picco di ciascun sub campo, in modo che anche in caso di guasto di uno o più dei sub campi, l'impianto potrà lavorare inseguendo continuamente la massima potenza di immissione.

I terminali cavo M.T. saranno del tipo plug-in mentre i giunti saranno del tipo auto restringente o termo restringente per posa direttamente interrata. Nella figura sottostante si mostra un giunto termorestringente omologato ENEL.



Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



Fig. 28. Schema di esecuzione di un giunto MT.

In corrispondenza dei giunti saranno collegati a terra gli schermi dei cavi MT.

All'interno del parco, i cavi saranno posati direttamente interrati, principalmente lateralmente alla viabilità nuova e da realizzare, in uno scavo avente profondità dal piano stradale compresa tra 1 e 1,2 m circa, con larghezza variabile a seconda della formazione.

Il cavo verrà adagiato su un letto di sabbia di spessore pari a 0,10 m e sarà ricoperto da un ulteriore strato di sabbia di spessore minimo pari a 0,30 m, tale cassonetto ospiterà anche la **fibra ottica** direttamente posata in terreno; sul cavo sarà posato un tegolino in plastica per la protezione meccanica.

Infine, ad una distanza di circa 0,20 m dal cavo di fibra, verrà posato il nastro segnalatore. Successivamente lo scavo verrà ripristinato secondo le condizioni iniziali.

I cavi in fibra ottica saranno direttamente posati in terreno e giuntati (lunghezza dipendente dalla pezzatura commerciale) mediante idonee giunzioni ottiche entro scatola di contenimento e protezione del tipo con chiusura a cerniera complete di schede, vassoietti porta giunti e giunzioni di fibra. Per la realizzazione delle giunzioni dei conduttori in fibra saranno realizzati pozzetti rompitratta in cls con chiusino posati all'interno delle nicchie. Il cavo sarà a 12 e/o 24 fibre monomodali 9/125 μm .

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



plan 
IT IS GREEN ENERGY

CAVO IN FIBRA OTTICA MONOTUBETTO PER ESTERNO

CAVO IN FIBRA OTTICA MONOTUBETTO PER ESTERNO CON PROTEZIONE ANTIRODITTORE SUPER-RINFORZATA, MAX. 24 FIBRE

APPLICAZIONI

Per uso esterno in impianti di cablaggio strutturato (dorsale di campus).
Per uso esterno in reti di telecomunicazione; TV via cavo.
Facile da installare in cavedi, tunnel, trincee o tubazioni, anche adatto **all'intero diretto**.

Una semplice struttura del cavo completamente dielettrica con una protezione antiroditore maggiorata.
Durata prevista maggiore di 30 anni.

GUIDA ALLA INSTALLAZIONE E ALLA MANIPOLAZIONE

Quando si stendono e si installano i cavi in fibra ottica è vitale non eccedere i valori specifici della forza di tiro, del raggio di curvatura e della temperatura. I metodi di installazione devono essere in accordo con gli standard comuni.

Per facilitare l'inserimento in tubature per mezzo di aria compressa o cavo pilota possono essere usati lubrificanti certificati (esempio paraffina). È sconsigliato l'uso di sapone o di lubrificanti comuni.

Se un cavo ha bisogno di essere fissato, devono essere evitate riduzioni > 3 mm.

Il gel all'interno del tubetto può essere rimosso usando tessuto impregnato di trementina.

È consigliabile proteggere le teste del cavo durante lo stoccaggio.



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Specifiche del cavo (Costruzione in accordo con la norma IEC 60794)

1. Rivestimento primario della fibra ottica: $\varnothing 250 \pm 15 \mu\text{m}$
2. Tubetto centrale tamponato in gel (privo di silicone) contenente fino a 24 fibre
Codice colore delle fibre:
1-12: rosso-naturale-giallo-blu-verde-viola-marrone-nero-arancio-turchese-rosa-bianco
13-24: rosso-naturale-giallo-blu-verde-viola-marrone-grigio-arancio-turchese-rosa-bianco
anellate in nero
3. Fibra di vetro come elemento di tiro e protezione antiroditore incrementata fino a **52800 TEX**
4. Guaina esterna in polietilene nero resistente ai raggi UV
Identificazione COM-CAVI MULTIMEDIA - tipo di cavo-numero x tipo di fibre+data-marcatura metrica- P/N

Dati meccanici - Protezione antiroditore extra rinforzata

- n° fibre	max.	24
- \varnothing tubetto centrale	mm	4,2
- \varnothing nominale/max.	mm	10,2/10,5
- Peso	kg/km	106,2
- Energia di fiamma	kJ/m	2200

Fig. 29. Scheda tecnica cavo in fibra ottica.

Di seguito si riportano alcune tipologie delle sezioni di scavo del progetto che riguardano sia i cavi interni che esterni al parco fotovoltaico:

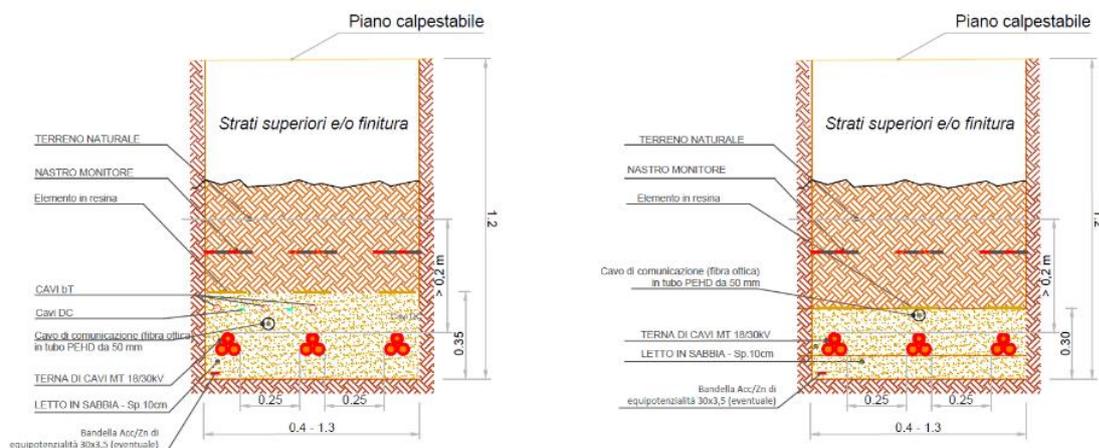


Fig. 30. Particolare: tipico scavo MT; a sinistra, con presenza di cavi bT.

4.2 Linee di bassa tensione

Tutte le condutture elettriche interrato saranno realizzate con cavi tipo ARG16OR16 0,6/1kV direttamente posati in trincea, su strato di allettamento in sabbia. Tali elettrodotti saranno posati ad una profondità di circa 1 m rispetto al piano di campagna. Per la posa degli elettrodotti sarà quindi realizzato uno scavo di profondità 110 cm e larghezza variabile secondo la formazione delle linee provenienti dagli inverter di stringa. Eseguito lo scavo, prima della posa dei cavidotti sarà realizzato un letto di sabbia dello spessore di circa 10 cm; inoltre dopo la posa dei cavi essi saranno ricoperti con uno strato superiore di sabbia di spessore pari a 20 cm. La parte rimanente dello scavo sarà riempito con terreno risultante dallo scavo, ovvero completando la richiusura con un pacchetto di tipo stradale carrabile in misto stabilizzato, secondo necessità. Il terreno di risulta, privo di scorie, sarà distribuito in loco, ovvero trasportato a discarica autorizzata qualora contaminato da scorie di lavorazione.

Lungo il percorso degli elettrodotti saranno realizzati dei pozzetti elettrici con funzione di rompitratta e/o derivazione rispettivamente per i tratti lineari più lunghi e per i punti di cambiamento di direzione. I pozzetti saranno con corpo in cls prefabbricato e chiusura superiore di chiusura in cls. Il fondo del pozzetto dovrà essere di tipo drenante per consentire il facile deflusso delle acque che in esso si raccolgono. Tutti i collegamenti dei cavi dovranno essere realizzati in apposite scatole o pozzetti di derivazione e/o rompitratta; non sono ammessi collegamenti direttamente all'interno delle tubazioni e cavidotti. Nelle scatole di derivazione i collegamenti saranno eseguiti mediante appositi morsetti a cappello IPXD di sezione adeguata al numero e sezione dei conduttori da collegare. Nei pozzetti interrati invece i collegamenti di cavi saranno eseguiti esclusivamente mediante giunti a resina colata di dimensioni e numero di vie adeguate al numero e formazione dei cavi da giuntare. Tutti i cavi si attestano



ai morsetti delle apparecchiature mediante appositi terminali a capicorda a crimpare. Si rimanda alle tavole grafiche di progetto per lo schema di dettaglio della posa di detti cavi, di cui si riportano qui di seguito alcune miniature.

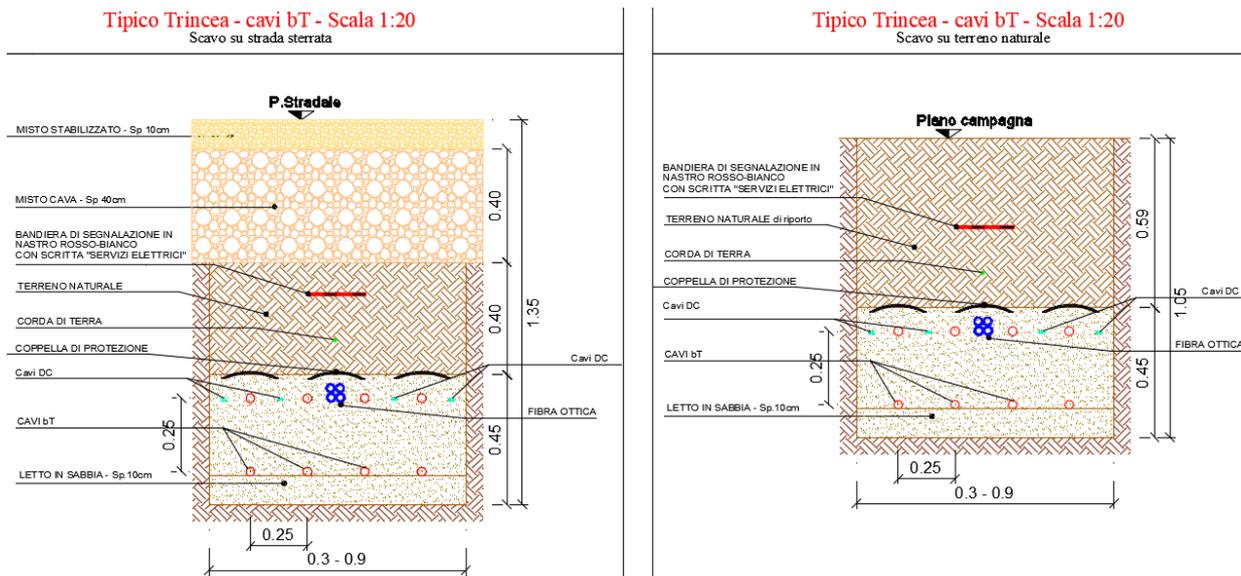


Fig. 31. Particolare trincee per cavidotti BT, in formazione variabile, rispettivamente su strada sterrata e su terreno naturale.



5. PROTEZIONI ELETTRICHE

Nell'impianto elettrico saranno realizzate le protezioni contro le sovracorrenti e i contatti diretti e indiretti.

Tali protezioni con funzioni 50, 50N, 51, 51N e 67N, saranno realizzate mediante un relè di protezione installato su ogni interruttore di media tensione presente in ognuna delle cabine elettriche di trasformazione, nonché sugli interruttori di media tensione della cabina elettrica di fine serie e alimentazione servizi di centrale:

- protezioni di media tensione presenti in ogni cabina di trasformazione con funzioni 50,51 e 51N;
- protezione di media tensione presente nella cabina di Raccolta e Cabina di Sottostazione, con funzioni 50, 50N, 51, 51N e 67N.

Per ogni interruttore di media tensione, il relè di protezione agirà direttamente su esso. Il relè sarà collegato mediante TA e TV posto nello stesso scomparto dell'interruttore MT asservito alla protezione.



Fig. 32. Relè di protezione REF 601.



Fig. 33. Relè di protezione REF 615.

Il relè di protezione agisce sul dispositivo generale mediante una bobina di apertura a mancanza di tensione; tale bobina è asservita dalla protezione generale che ne provoca l'apertura in caso di intervento della protezione. Con tale bobina al mancare, per qualsiasi motivo, dell'alimentazione della protezione



generale, il dispositivo generale deve porsi in condizioni di apertura.

6. SISTEMA DI MISURA DI ENERGIA

Nell'impianto saranno previste due misure di energia attuate in modo indipendente:

- misura dell'energia prodotta, da installare a discrezione del cliente all'uscita dei gruppi di generazione, nella Cabina di raccolta;
- Misura destinata alla contabilizzazione dell'energia immessa nel punto di consegna (a monte dell'interruttore di arrivo della Cabina MT nei locali tecnici in Sottostazione Produttore).

6.1 Misura energia al punto di consegna

Per favorire il calcolo dei parametri di performance dell'impianto ed avere una misura puntuale di energia, lo scomparto di arrivo del QMT è equipaggiato in modo idoneo per la derivazione di una misura di tensione e corrente ad uso misurazione di energia.

I misuratori sono in grado di misurare l'energia prodotta su base oraria, idonei per l'interrogazione e l'acquisizione delle misure per via telematica, debitamente certificati e sigillati prima della messa in esercizio.

I circuiti volumetrici sono derivati da un nucleo dedicato del TV installato nel QMT e derivati su morsettiera sigillabile.

I circuiti volumetrici sono derivati da un nucleo dedicato del TA installato nel QMT e derivati su morsettiera sigillabile.

Sebbene la misura in questione non abbia valore fiscale sono messe in atto le seguenti misure antifrode:

- Predisposizione per la sigillatura delle calotte dei contatori, delle morsettiere dei TA e delle morsettiere di sezionamento dei circuiti amperometrici;
- impiego di cavi schermati con schermo a terra per i circuiti secondari dei TA.

7. IMPIANTI AUSILIARI DI CAMPO

7.1 Generalità

Tutti gli impianti speciali con parti all'esterno delle cabine di trasformazione sono realizzati con modalità di protezione dai contatti indiretti del tipo "mediante componenti elettrici di Classe II o con isolamento equivalente".



Negli impianti speciali vengono annoverati i seguenti:

- impianto di illuminazione;
- impianto antintrusione;
- impianto di videosorveglianza;

Tutti i modelli in appresso indicati sono qui riportati a scopo esemplificativo, e potranno subire variazioni in fase esecutiva.

7.2 Impianto di illuminazione

Il parco fotovoltaico sarà illuminato mediante dei proiettori posti in corrispondenza delle Cabine di Campo, Magazzino, Cabine di Raccolta e locali tecnici. Ci si limiterà ad usare tali corpi illuminanti da esterno, montati direttamente sui fabbricati, in numero da determinarsi in fase esecutiva da accendersi solo in occasione degli accessi da parte del personale per le manutenzioni ed ispezioni.

Gli apparecchi illuminanti saranno equipaggiati con lampade LED.

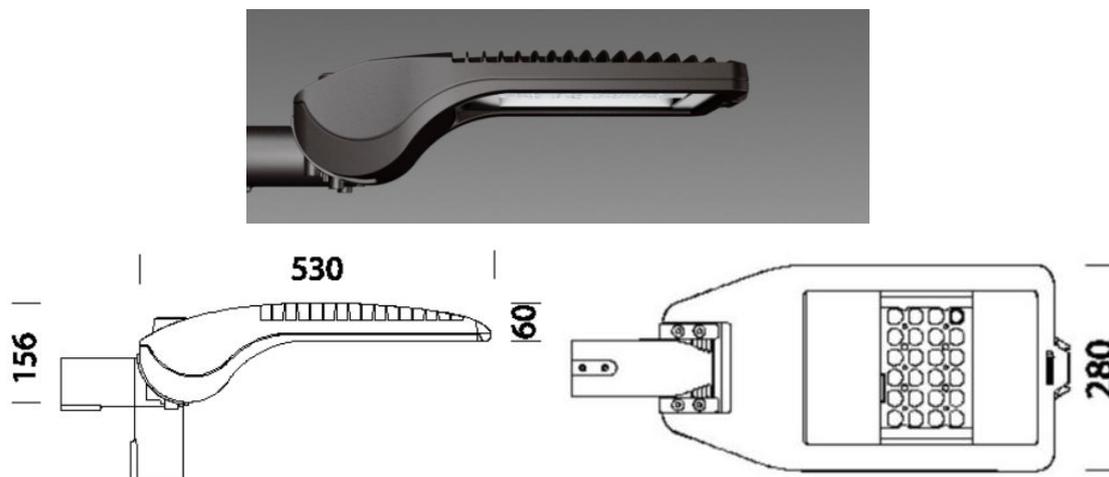


Fig. 34. Tipico apparecchio Illuminante a LED da montaggio a parete.

7.3 Impianto di rivelazione intrusione

Il parco fotovoltaico sarà equipaggiato con un impianto di allarme antintrusione costituito fondamentalmente da:

1. protezione perimetrale, realizzata con barriere continue a raggi infrarossi e microonde, installate lungo la viabilità perimetrale;
2. protezione localizzata dei cancelli, realizzata mediante contatto magnetico perimetrale installato direttamente a bordo dei due cancelli;
3. protezione localizzata delle cabine elettriche, realizzata mediante contatti magnetici perimetrali

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



sulle porte nonché sensore volumetrico a doppia tecnologia posto direttamente all'interno della cabina stessa.

Per la protezione perimetrale, poiché ogni barriera standard ha una portata massima di circa 200m, saranno installate più barriere singole poste una in fila alla successiva in modo da coprire integralmente tutta la lunghezza del perimetro del parco fotovoltaico.

La centrale di allarme antintrusione sarà installata insieme alle altre apparecchiature elettroniche nel Locale Tecnico.

Saranno inoltre installati:

1. una tastiera elettronica a combinazione numerica per l'inserimento e disinserimento dell'impianto di allarme antintrusione;
2. una sirena esterna di alta potenza e comunque sufficiente ad allarmare tutta la zona;

La centrale di allarme antintrusione sarà inoltre equipaggiata con:

1. combinatore telefonico per la trasmissione a distanza su numeri fissi e/o mobili del segnale di allarme nonché per consentire certe operazioni di controllo e operatività a distanza;
2. una scheda per la trasmissione del segnale all'ente di Vigilanza Locale.

Per il collegamento delle barriere poste perimetralmente si utilizzeranno cavi twistati e schermati e con grado di isolamento 4, quindi adatti sia per la posa interrata sia per la posa insieme con i cavi di energia. Tali cavi saranno posati in una canalizzazione interrata corrente perimetralmente all'interno della recinzione esclusivamente dedicata per la posa dei cavi dell'impianto di allarme antintrusione nonché dei cavi dell'impianto di TVCC. Questa canalizzazione sarà dello stesso tipo e realizzata con le stesse modalità della canalizzazione interrata per gli impianti di energia. Quindi si utilizzeranno cavidotti flessibili corrugati in PVC a doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente. Tali cavidotti saranno posati ad una profondità di almeno 70 cm rispetto al piano di campagna. Per la posa dei cavidotti sarà quindi realizzato uno scavo di profondità 80 cm e larghezza pari a 30 cm. Eseguito lo scavo, prima della posa dei cavidotti sarà realizzato un letto di sabbia dello spessore di circa 10 cm; inoltre dopo la posa dei cavidotti questi saranno ricoperti con uno strato ulteriore superiore di sabbia di spessore pari a 15cm. La parte rimanente dello scavo sarà riempita con terreno risultante dallo scavo. Il materiale di risulta avanzante sarà trasportato a discarica autorizzata. Lungo il percorso dei cavidotti saranno realizzati dei pozzetti elettrici con funzione di rompitratta e/o derivazione rispettivamente per i tratti lineari più lunghi e per i punti di cambiamento di direzione. In particolare i pozzetti saranno realizzati in corrispondenza del punto di installazione dell'organo emettitore o ricevitore di una barriera perimetrale. I pozzetti saranno con

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



corpo in cls prefabbricato e chiusino superiore di chiusura in cls. Il fondo del pozzetto dovrà essere di tipo drenante per consentire il facile deflusso delle acque che in esso si raccolgono.

Tutti i cavi dell'impianto di allarme antintrusione dovranno essere preferibilmente attestati direttamente ai morsetti delle apparecchiature da collegare; qualora siano necessarie giunzioni di cavi queste devono essere eseguite esclusivamente all'interno di cassette di derivazione e nei pozzetti interrati. Nel primo caso si utilizzeranno cassette in PVC IP55 e i collegamenti saranno realizzati con appositi morsetti a cappello di dimensioni adeguate al numero e sezione dei cavi da collegare; nel caso di pozzetti si utilizzeranno esclusivamente giunti a resina colata. La centrale di allarme antintrusione sarà alimentata direttamente dal quadro bt posto nel locale servizi; conseguentemente sarà alimentata anche da un gruppo di continuità. Lo stesso quadro alimenterà i quadri di alimentazione barriere antifurto QAC posti lungo tutto il perimetro del parco in corrispondenza delle barriere. Tutti i quadri QAC verranno installati in appositi armadietti in vetroresina posizionati nelle vicinanze.

E' prevista un'unità centrale installata all'interno del locale servizi dalla quale è possibile monitorare lo stato dell'impianto ed analizzare eventi. L'unità centrale può essere collegata ad una o più unità remote.

Il sistema è altresì dotato di modulo ETHERNET in modo che sia possibile accedere da remoto alle informazioni del sistema.

L'intero impianto di rivelazione intrusione dovrà essere realizzato in Classe II o con isolamento equivalente; a tal fine, i dispositivi di alimentazione/ripetizione del segnale sono apparecchiature in Classe II, le condutture di alimentazione sono realizzate mediante impiego di conduttori in classe 0.6kV/1 kV e le derivazioni sono effettuate entro cassette in materiale isolante e con ripristino dell'isolante stesso.

7.4 Impianto di videosorveglianza

L'impianto FV è dotato anche di un impianto di videosorveglianza con telecamere termiche collegate ad una postazione centrale di videoregistrazione ed archiviazione delle immagini posta all'interno del locale servizi e guardiania.

Le telecamere saranno installate sui pali preposti, usati anche per le barriere ad infrarossi, ad altezza di 3m, in modo da avere la visione completa del perimetro dell'impianto interno alla mitigazione arborea e la visione completa di tutto l'interno dell'impianto (visione dei pannelli); una o più telecamere sono del tipo Speed Dome con zoom minimo 35 x in modo da vedere qualsiasi punto del campo e gestibile mediante il videoregistratore sia in loco che da remoto.

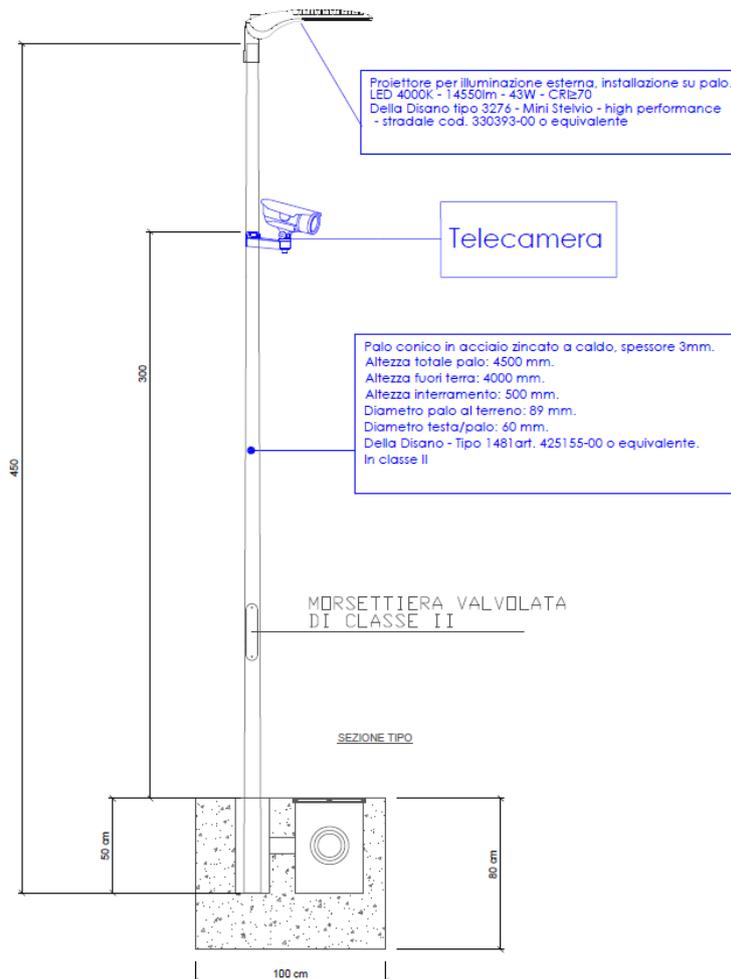


Fig. 35. Installazione telecamera su palo preposto.

A segnale di allarme l'operatore da remoto può comandare la telecamera ed ingrandire l'immagine sul punto allertato e prendere le decisioni opportune.

Le telecamere saranno dotate di alimentatore indipendente in grado di dare energia alle stesse ed alle custodie per almeno 10 ore.

Il complesso di video registrazione sarà dotato di gruppo di continuità da 10 kVA in grado di alimentare il videoregistratore, lo switch ed il trasmettitore satellitare per almeno 2 ore ed all'interno è dotato di Hard disk (almeno n.2 da 2 TByte) in modo da poter archiviare le immagini in continua per almeno 7 giorni.

Ciascun dispositivo di ripresa è posto in custodia termostata al fine di evitare fenomeni di condensazione ed è ad alta sensibilità (0,05 lux minima illuminazione per immagini a colore e 0,0001 lux minima illuminazione per immagini in bianco e nero).

L'intero impianto di TVCC sarà realizzato in Classe II o con isolamento equivalente; a tal fine, le telecamere

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



sono apparecchiature in Classe II, le condutture di alimentazione sono realizzate mediante impiego di conduttori in classe 0.6kV/1 kV e le derivazioni sono effettuate entro cassette in materiale isolante e con ripristino dell'isolante stesso.

La registrazione delle immagini potrà essere a ciclo continuo, ed il sistema deve permettere l'archiviazione di immagini relative a due settimane solari.

Il software di gestione della videosorveglianza da remoto è in grado di:

- Gestire diversi monitor per diversi impianti;
- Condividere il monitor per la visione contemporanea di diverse telecamere di un singolo impianto;
- Consentire la visione delle immagini registrate;
- Associare un suono di allarme diverso per ogni impianto.
- Gestire allarmi perdita video, motion detection;
- Inviare le immagini di un allarme ad un numero telefonico;
- Far gestire la Speed Dome all'operatore remoto (rotazione, zoom, messa a fuoco);
- Programmare il motion detector a zone ed orari;
- Gestire la registrazione sia manuale che su evento.

8. IMPIANTO DI SUPERVISIONE E CONTROLLO

Il sistema di controllo è realizzato in maniera tale da consentire la supervisione ed il controllo dell'intero impianto da postazione centrale, basato su una soluzione industriale standard, e tale da consentire l'accesso alle informazioni provenienti dai dispositivi in campo, inverter e cabine di trasformazione.

Il sistema di controllo è in grado di verificare se la produzione di energia prodotta è congruente con quella che il generatore fotovoltaico è in grado di produrre. Questa funzione è realizzata elaborando con opportuno software i dati di corrente, tensione, energia acquisiti con i valori che a quelle specifiche condizioni meteorologiche il generatore fotovoltaico dovrebbe produrre. Le condizioni meteorologiche e l'irraggiamento sono acquisiti con misuratori di velocità del vento, termometri ed opportune celle di riferimento calibrate. Eventuali scostamenti dalla produzione prevista a progetto è segnalata all'operatore.

L'architettura del sistema è del tipo distribuito, basato su una dorsale Ethernet in fibra ottica di connessione tra il centro di controllo principale e le cabine di trasformazione, ove sono collocati gli apparati di rete (switch) per la connessione del singolo sottosistema.

I dispositivi comunicheranno con il sistema di supervisione/controllo attraverso protocolli quali ModBus RTU e ModBus TCP/IP, in maniera tale da permettere all'operatore di avere su display la situazione in tempo reale dell'intero impianto. L'architettura generale del sistema è rappresentata in figura seguente:

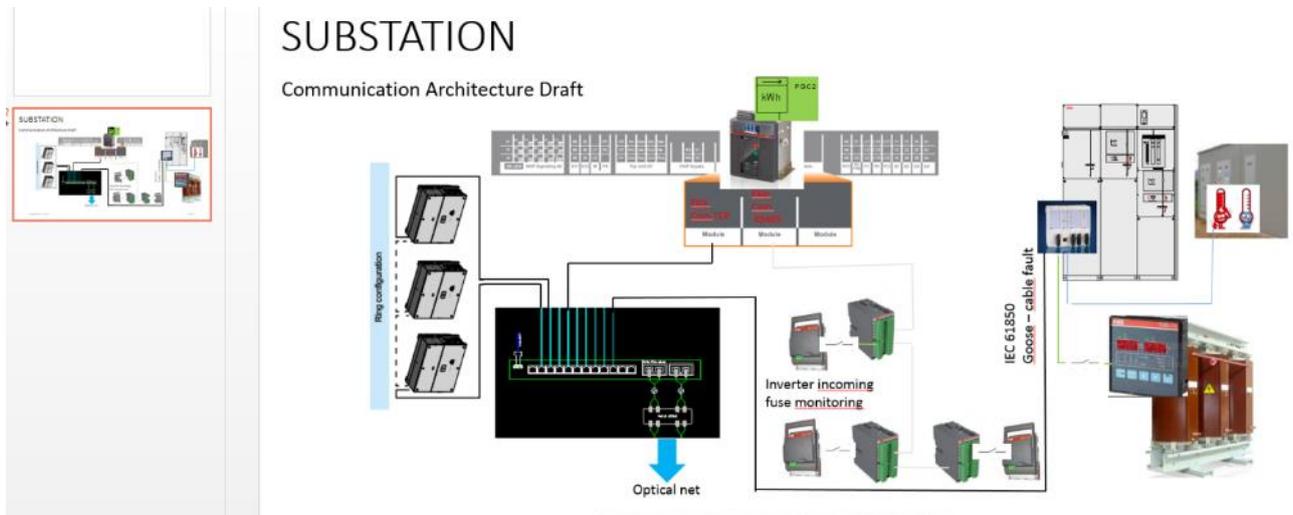


Fig. 36. Architettura del sistema di supervisione e controllo.

La supervisione e controllo per la parte di media, sarà dotata di un sistema di protezione ed automazione per permettere di individuare ed isolare un guasto del cavo.

Il sistema dovrà consentire di individuare la comparsa del guasto nella rete, l'apertura dell'interruttore a monte (quadro master) che connette il ramo dell'impianto alla rete che presenta il guasto, isolare il tratto di cavo guasto tramite l'apertura degli apparecchi di interruzione e infine riconfigurare l'impianto prevedendo la chiusura in sequenza degli apparecchi di interruzione e dell'interruttore generale di monte.

Le principali parti che compongono il sistema oltre a quanto necessario come mezzo ed elementi di interconnessione (es. rete, switch ethernet) sono:

- Modulo indicatore di guasto direzionale tipo RIO 600 in ogni stazione con comunicazione ethernet IEC 61850 ed orizzontale via GOOSE.
- sensori di ultima generazione, presenti in ogni stazione per fornire misure di tensione e di corrente per la protezione direzionale.

Dispositivo elettronico intelligente tipo REF 615, progettato per la protezione principale di massima corrente e di guasto a terra per le partenze linea cavi, impiegato nel sistema per la protezione dell'interruttore a monte (sottostazione master). Il REF 615 dispone di sistema di comunicazione nativo IEC 61850 e include messaggistica rapida GOOSE.

Il sistema di automazione dovrà essere predisposto per interfacciarsi con uno SCADA di impianto tramite protocollo IEC 61850 per ottenere in tempo reale e da remoto le informazioni e lo stato di diagnostica della rete. Mentre per la parte di bassa, il controllo sarà effettuato dall'interruttore generale posto nel Power Center QPC, il quale tramite moduli aggiuntivi come Ekip Com TCP e Ekip Com RS485 sarà in grado di monitorare e supervisionare tutte le apparecchiature di bassa tensione così come mostrato nella figura



seguito e meglio specificato nelle tavole allegate.

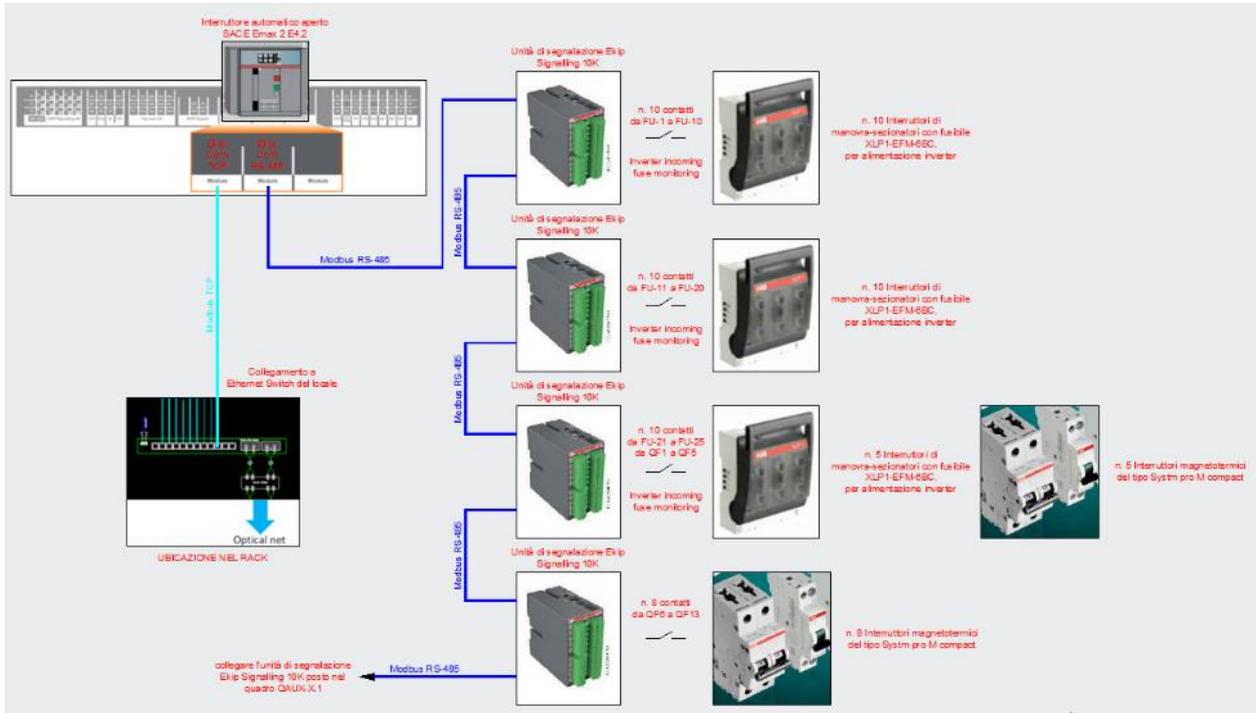


Fig. 37. Architettura del sistema di supervisione e controllo bt.

9. IMPIANTO DI MESSA A TERRA

Lungo tutto il percorso degli scavi che saranno realizzati per la posa dei cavidotti elettrici, sarà posata anche una corda di rame nuda di sezione pari a 50 mm² direttamente interrata. Per ogni cabina si avrà un dispersore ad anello in corda di rame nuda di sezione pari a 50 mm² direttamente interrata posto perimetralmente alla cabina di trasformazione e posata direttamente nel terreno. In corrispondenza di ciascuno dei quattro angoli dell’anello alla cabina di trasformazione MT/bt sarà collegato un dispersore verticale in profilato a T in Ac/Zn 50x50x5 mm L=1,5 m. Il dispersore ad anello sarà quindi collegato con altri elementi disperdenti costituiti da corda di rame nuda direttamente interrata da 50 mm² negli scavi praticati per la posa dei cavidotti elettrici di collegamento degli impianti di produzione.

In questo modo si otterrà un dispersore unico e generale dell’impianto di terra che si estende dalla cabina verso gli impianti di produzione; questa geometria consente di abbassare il valore della resistenza totale dell’impianto di terra e quindi della tensione totale di terra.



Si avrà così un dispersore unico e generale dell'impianto di terra di tipo orizzontale a rete magliata. Le connessioni dei vari tratti di dispersore saranno eseguite mediante appositi morsetti in ottone a "C" a crimpare. Lungo il percorso di sviluppo del dispersore dell'impianto di terra, saranno praticate apposite derivazioni necessarie per il collegamento a terra:

1. delle strutture di sostegno dei moduli FV; la struttura di sostegno di ciascuna delle schiere di moduli FV sarà collegata a terra in due punti estremi.
2. della barra collettoria posta sul pilastrino di sostegno quadri di stringa;
3. del collettore di terra da realizzarsi all'interno della cabina elettrica generale di conversione e trasformazione; a tale collettore saranno quindi collegate tutte le masse, mediante appositi conduttori equipotenziali, nonché i conduttori di terra, di protezione e funzionali, presenti nella cabina.

Le derivazioni di che trattasi dal dispersore dell'impianto di terra, saranno realizzate mediante tratto di corda di rame nuda da 50 mm² collegata: da un estremo alla corda di rame nuda interrata del dispersore, mediante apposito morsetto a "C" a crimpare; dall'altro alla struttura o collettore da mettere a terra mediante appositi capicorda a crimpare imbullonato alla struttura o collettore stessi. Come sopra già descritto, lo schermo dei cavi MT, essendo collegato a terra, diventerà parte integrante dell'impianto di terra contribuendo di fatto all'unicità e generalità del dispersore dell'impianto di terra e quindi all'equipotenzializzazione dell'area della centrale fotovoltaica. A completamento dei lavori sarà eseguita la misura della resistenza totale dell'impianto di terra allo scopo di verificare il coordinamento dello stesso con le protezioni elettriche installate nell'impianto e con quello del distributore locale ai fini della protezione contro i contatti indiretti per guasti monofasi a terra in MT. In particolare si dovrà verificare la seguente relazione:

$$R_E \leq R_{EP} = U_E / I_F = U_{TP} / I_F$$

Essendo:

- R_E = resistenza totale di terra dell'impianto.
- R_{EP} = valore massimo ammissibile della resistenza totale di terra dell'impianto.
- U_E = valore massimo ammissibile della tensione totale di terra
- U_{TP} = valore massimo ammissibile della tensione di contatto, (CEI 99-3/EN 50522), a sua volta stabilita in relazione al tempo di intervento delle protezioni;
- I_F = corrente di guasto monofase a terra in MT.



10. PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

In fase di design verrà redatta una relazione per l'analisi dei rischi di fulminazione sul campo fotovoltaico, in particolare per il calcolo vengono utilizzati i parametri indicati nel seguito codificati alle norme per il tipo di impianto.

Fulminazione diretta:

- È stato ipotizzato di *accettare* il rischio economico derivante da danni alle strutture portanti dei moduli ed ai moduli stessi;
- È stato valutato il rischio di danno alle vite umane, per tensioni di contatto e/o passo al fine di definire le conseguenti azioni correttive;

Fulminazione indiretta:

- È stato ipotizzato di non *accettare* a priori il rischio economico derivante agli impianti interni (moduli, quadri ed inverter) ed imporre le conseguenti azioni correttive;

A valle di quanto sopra, la protezione dal fulmine del parco fotovoltaico è conseguita mediante l'adozione delle seguenti misure correttive:

- installazione di cartello ammonitore all'ingresso di ciascuno dei tre campi;
- rispetto di particolari accorgimenti costruttivi nella realizzazione dei collegamenti in campo, mirati a minimizzare il flusso concatenato del campo magnetici indotto dal fulmine;
- installazione di sistemi di protezione dalle sovratensioni (SPD) di tipo 2 ai terminali DC degli inverter;
- installazione di sistemi di protezione dalle sovratensioni (SPD) sulle linee di comunicazione (telefonia e/o trasmissione dati) entranti nei campi fotovoltaici dall'esterno.

10.1 Riduzione del rischio fulminazione - Accorgimenti Costruttivi

Al fine di minimizzare il flusso concatenato del campo magnetico indotto dal fulmine, i conduttori in campo sono posati entro canali metallici con coperchio, e devono essere realizzati collegamenti in maniera tale che l'area della spira formata sia minima, oppure formando due anelli nei quali la corrente circoli in versi opposti.

A beneficio di chiarezza è fornita, quale estratto da NRif2, una schematizzazione tipica di tali modalità di collegamento.

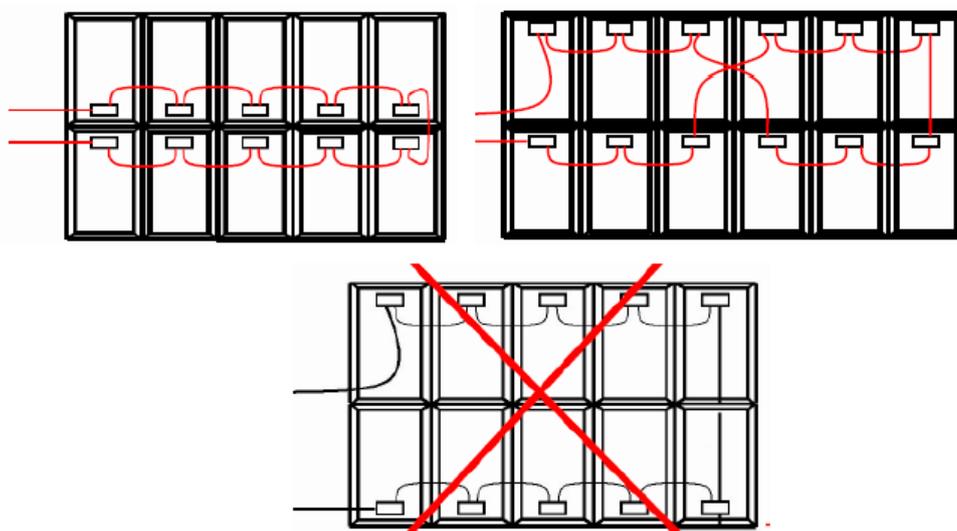


Fig. 38. Estratto dalla guida tecnica CEI 82-25 relativa alla modalità di cablaggio di stringa.

10.2 Riduzione del rischio fulminazione - Installazione SPD

Tutti i sistemi di protezione dalle sovratensioni (SPD) sono equipaggiati con contatto di stato del dispositivo di protezione stesso, e tale contatto è supervisionato, individualmente o a gruppi, dal sistema di supervisione centrale.

L'eventuale raggruppamento di tali contatti di stato è tale da limitare entro tempi ragionevoli la ricerca e sostituzione dello scaricatore intervenuto.

Qualora venissero impiegati fusibili a protezione degli scaricatori di sovratensione, i relativi portafusibili saranno del tipo con segnalazione visiva dello stato di intervento.

11. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E SUE FASI

11.1 Realizzazione intervento

Vista la natura delle opere previste, le attività di cantiere saranno quelle tipiche di un cantiere di tipo edile.

In fase di cantiere si prevede di occupare le aree previste dall'occupazione definitiva per gli impianti in progetto in fase di esercizio oltre ad alcune aree adiacenti per l'alloggiamento dei materiali e dei macchinari necessari alle fasi lavorative.

Le emissioni in atmosfera durante tale fase si prevede siano, nel primo periodo relativo alla preparazione

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



e livellamento dell'area e alla realizzazione delle fondazioni, analoghe a quelle di un cantiere edile, e successivamente trascurabili, quando prevarranno operazioni di assemblaggio e carpenteria.

Anche dal punto di vista del rumore, le opere descritte sono associate ad emissioni sonore confrontabili a quelle di un normale cantiere edile, ma caratterizzate da una durata limitata nel tempo.

Il traffico indotto dal trasporto dei materiali e dei rifiuti si prevede sia di entità trascurabile, e non generi impatti sulle diverse componenti ambientali.

Il cantiere in oggetto si svilupperà attraverso fasi lavorative che, a livello preliminare, vengono di seguito elencate:

1. *delimitazione dell'area di cantiere;*
2. *pulizia delle aree;*
3. *eventuali livellamenti e realizzazione delle aree;*
4. *installazione di strutture di servizio quali strutture provvisorie, uffici di cantiere, mense, box,*
5. *servizi igienici e quanto altro necessario;*
6. *realizzazione piazzole di stoccaggio;*
7. *realizzazione aree di parcheggio;*
8. *realizzazione cartellonistica e segnaletica interna ed esterna al cantiere;*
9. *realizzazione della viabilità di servizio;*
10. *realizzazione dei collegamenti elettrici comprendente opere di scavo a sezione e posa di cavidotti interrati;*
11. *realizzazione recinzione;*
12. *installazione delle strutture di supporto e posa dei pannelli;*
13. *messa a dimora di piante e quanto altro previsto;*
14. *realizzazione opere elettriche e cabine di trasformazione e consegna;*
15. *dismissione dell'area di cantiere e collaudo degli impianti.*

Relativamente ai rischi connessi alle lavorazioni dovranno essere analizzate e quindi adottate misure preventive (consistenti nella formazione ed informazione dei lavoratori) ed attuative (utilizzo dei dispositivi di protezione, indicazioni su ogni singola fase lavorativa, utilizzo della segnaletica e della segnalazione, utilizzo misure di protezione verso aree critiche, disposizione cartellonistica e segnaletica di cantiere).

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



Ogni impresa dovrà quindi ottemperare ai contenuti del piano operativo di sicurezza oltre a quanto previsto dalle normative vigenti; dovranno essere trattate nello specifico le limitazioni all'installazione (condizioni atmosferiche ed ambientali) ed ogni altro rischio a cui saranno esposti i lavoratori.

12. BENEFICI DELL'OPERA E ANALISI DELLE POSSIBILI RICADUTE OCCUPAZIONALI, SOCIALI ED ECONOMICHE

Il presente paragrafo analizza il rapporto tra i costi ed i benefici derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto Agri-Fotovoltaico.

In particolare, l'analisi ha compreso l'individuazione e la valutazione degli aspetti economici del Progetto, in termini di costi e ricadute positive, e confrontando questi con gli effetti ambientali, positivi e negativi conseguenti alla realizzazione del Progetto stesso.

12.1 Risorsa economica

La realizzazione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico, oltre a benefiche ricadute di ambito globale dovute al minore inquinamento per produrre energia elettrica, introduce una serie di ricadute in ambito "locale" positive per il tessuto socio-economico-territoriale legate all'integrazione con il progetto agricolo; tra queste si possono sicuramente annoverare:

- 1) Aumento degli introiti nelle casse comunali in quanto i Comuni ricevono un flusso di cassa derivante dall'imposta comunale sugli immobili che il più delle volte consente un aumento considerevole del bilancio del Comune stesso;
- 2) Incremento delle possibilità occupazionali dovuto agli interventi manutentivi che dovessero risultare necessari;
- 3) Maggiore indotto, durante le fasi lavorative, per le attività presenti sul territorio (fornitori di materiale, attività alberghiere, ristoratori...)
- 4) Possibilità di avvicinare la gente alle fonti rinnovabili di energia per permettere la nascita di una maggiore consapevolezza nei problemi energetici e un maggiore rispetto per la natura;
- 5) Per la gestione delle aree destinate al progetto del pascolo solare si potranno innescare meccanismi virtuosi come il coinvolgimento di società locali.

Si possono poi distinguere: Ricadute occupazionali dirette, Ricadute occupazionali indirette, occupazioni permanenti e occupazioni temporanee.



- *Ricadute occupazionali dirette:*

Sono date dal numero di addetti direttamente impiegati nel settore oggetto di analisi (es: fasi di progettazione degli impianti, costruzione, installazione, O&M).

- *Ricadute occupazionali indirette:*

Sono date dal numero di addetti indirettamente correlati alla produzione di un bene o servizio e includono gli addetti nei settori “fornitori” della filiera sia a valle sia a monte.

- *Occupazione permanente:*

L’occupazione permanente si riferisce agli addetti impiegati per tutta la durata del ciclo di vita del bene (es: fase di esercizio e manutenzione degli impianti).

- *Occupazione temporanea:*

L’occupazione temporanea indica gli occupati nelle attività di realizzazione di un certo bene, che rispetto all’intero ciclo di vita del bene hanno una durata limitata (es. fase di installazione degli impianti).

Come si può desumere dai grafici sotto riportati (fonte GSE e Greenpeace) il fotovoltaico è la tecnologia con il valore più alto in termini occupazionali sia a livello storico che statistico.

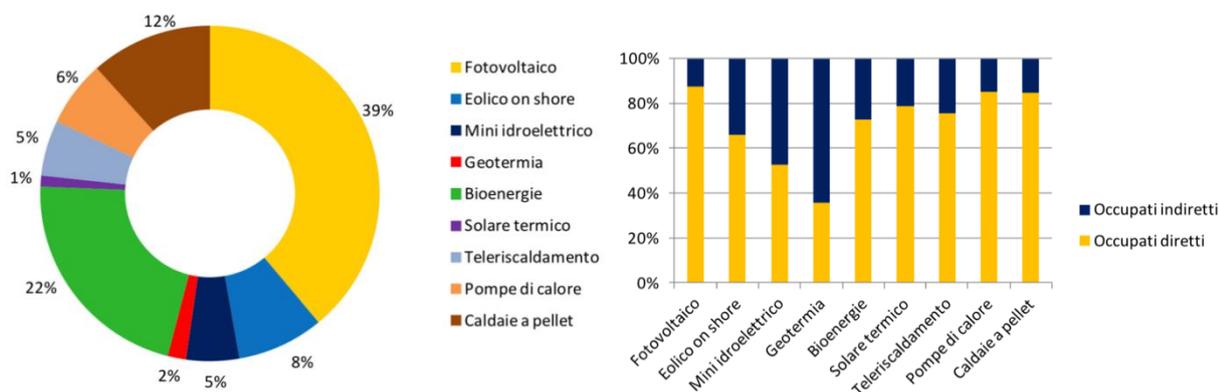


Fig. 39. Ricadute occupazionali delle diverse fonti di energia.

Nel caso specifico del progetto “Apricena Agricolo”, saranno valorizzate maestranze e imprese locali per appalti nelle zone interessate dal progetto, tanto nella fase di progettazione e sviluppo che nella costruzione oltre che nelle operazioni di gestione, manutenzione e infine dismissione.

● **FASE DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO**

Le attività previste sono:

- Mediazione immobiliare;

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



plan 
IT IS GREEN ENERGY

- Rilevazioni topografiche;
- Ingegneria e permitting;
- Consulenze specialistiche (acustica, agronomica, avifaunistica);
- Consulenza legale;
- Notarizzazione.

● FASE DI ESECUZIONE

Le lavorazioni previste sono:

- Rilevazioni topografiche;
- Movimentazione di terra;
- Montaggio di strutture metalliche in acciaio e lega leggera;
- Posa in opera di pannelli fotovoltaici;
- Realizzazione di cavidotti e pozzetti;
- Connessioni elettriche e cablaggi;
- Realizzazione di edifici in cls prefabbricato e muratura;
- Realizzazione di cabine elettriche;
- Realizzazioni di strade bianche e asfaltate;
- Sistemazione delle aree a verde e delle fasce di mitigazione;
- Sistemazione e preparazione delle aree adibite a progetto agricolo.

Le professionalità richieste ed impiegate saranno pertanto:

- Operai edili (muratori, carpentieri, addetti a macchine movimento terra, addetti manutenzione strade);
- Topografi;
- Eletttricisti generici e specializzati;
- Geometri/Ingegneri/Architetti;
- Agronomi/Geologi/Tecnici competenti in acustica;
- Personale di sorveglianza;
- Operai agricoli;
- Piccoli trasportatori locali;
- Contoterzisti agricoli con il loro personale.

È indubbio che saranno coinvolte indirettamente anche realtà al contorno come ad esempio B&B, alberghi, ristoranti, bar.

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



● FASE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE

Durante il periodo di esercizio dell'impianto, saranno impiegate maestranze per la manutenzione, la gestione e supervisione dell'impianto, oltre che per la sorveglianza dello stesso. Alcune di queste figure professionali saranno impiegate in modo continuativo, come ad esempio il personale di gestione/supervisione tecnica e di sorveglianza (O&M). Altre figure verranno impiegate occasionalmente al momento del bisogno, ovvero quando si presenta la necessità di manutenzioni ordinarie o straordinarie dell'impianto. La tipologia di figure professionali richieste in questa fase sono, oltre ai tecnici della supervisione dell'impianto ed al personale di sorveglianza, elettricisti, operai edili, artigiani e operai agricoli/giardinieri per la manutenzione del terreno di pertinenza dell'impianto (taglio dell'erba, sistemazione delle aree a verde ecc.).

Nell'intervento è inoltre prevista la realizzazione di una importante area di progetto agricolo per la quale è già in fase di definizione accordi con realtà agricole locali.

● FASE DI DISMISSIONE

Per la dismissione saranno coinvolte le medesime figure tecniche e le manovalanze che erano state previste per la realizzazione.

Tra gli obiettivi dell'installazione degli impianti agro-fotovoltaici, gli impatti positivi sulla collettività in termini sociali ed economici assumono un ruolo fondamentale ed indispensabile. Secondo varie ricerche condotte, durante la fase di costruzione di un impianto agro-fotovoltaico si creano mediamente circa 35 nuovi posti di lavoro, e nella fase di manutenzione 1 posto ogni 2-5 MW prodotti. Dal punto di vista economico, la minore o nulla competizione di utilizzo del suolo tra agricoltura ed impianti fotovoltaici permette di ottenere contemporaneamente produzioni e redditi diversificati sullo stesso appezzamento di terreno.

Si specifica, inoltre, che il numero di posti di lavoro per la **manutenzione** di un impianto fotovoltaico tradizionale è ad oggi di circa 1 ogni 5 MW.

A tali valori va poi aggiunto quello desunto dall'Audit Agronomico.

12.2 Mancate emissioni in ambiente

I benefici che la realizzazione del Progetto comporterebbe sull'ambiente sono dovuti essenzialmente alla mancata emissione di gas con effetto serra, come di seguito illustrato.

La produzione di energia elettrica mediante combustibili fossili comporta l'emissione di sostanze inquinanti e di gas serra. Il livello delle emissioni dipende dal combustibile e dalla tecnologia di



combustione e controllo dei fumi. Di seguito sono riportati i fattori di emissione per i principali inquinanti emessi in atmosfera per la generazione di energia elettrica da combustibile fossile:

- **CO₂ (anidride carbonica):** 462,0 g/kWh;
- **SO₂ (anidride solforosa):** 0,540 g/kWh;
- **NO_x (ossidi di azoto):** 0,490 g/kWh;
- **Polveri:** 0,024 g/kWh.

Tra questi gas, il più rilevante è l'anidride carbonica (o biossido di carbonio), il cui progressivo incremento potrebbe contribuire all'effetto serra e quindi ai cambiamenti climatici da esso indotti.

Come si evince dalla successiva tabella, il Progetto fotovoltaico, considerando l'energia stimata come produzione del primo anno e una perdita di efficienza annuale pari al 0,45 %, evita l'emissione di tonnellate di CO₂, SO₂, NO_x e Polveri sottili ogni anno, con i conseguenti effetti positivi indiretti sulla salute umana, e sulle componenti biotiche (vegetazione e fauna), nonché sui manufatti umani:

Emissioni evitate in atmosfera di	CO ₂	SO ₂	NOX	Polveri
Emissioni specifiche in atmosfera [g/kWh]	462,00	0,540	0,490	0,024
Emissioni evitate in un anno [kg]	74.048.236,50	86.549,89	78.536,01	3.846,66
Emissioni evitate in 20 anni [kg]	1.347.677.904,36	1.575.207,94	1.429.355,35	70.009,24

Fonte dati: Rapporto ambientale ENEL

Fig. 40. Mancate emissioni in ambiente.

Ad oggi in Italia ca. l'81,64%¹ della produzione di energia elettrica è ancora proveniente da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili sostanzialmente di origine fossile. Quindi, un altro utile indicatore è quello per definire il risparmio di combustibile derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e che viene espresso attraverso il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh]. Questo coefficiente individua le T.E.P. (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) necessarie per la realizzazione di 1 MWh di energia, ovvero le TEP risparmiate con l'adozione di tecnologie fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica:

Risparmio di combustibile in	TEP
Fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh]	0,187
TEP risparmiate in un anno	29.971,91
TEP risparmiate in 20 anni	545.488,68

Fonte dati: Delibera EEN 3/08, art. 2

¹ Fonte: Our World in Data based on BP Statistical Review of World Energy (2022).



Fig. 41. Risparmio di Combustibile per utilizzo Impianto “Apricena Agricolo”.

L'IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia dell'OECD, ha comunicato alcuni dati sulle emissioni globali di anidride carbonica nel 2011. Le emissioni globali continuano a crescere senza soluzione di continuità e ogni anno che passa diventa un record. Nel 2011 le emissioni globali di anidride carbonica, derivanti dall'uso di combustibili fossili, segnano un nuovo record di 31,6 miliardi di tonnellate, cioè un miliardo di tonnellate in più del 2010, che era stato l'anno record precedente, pari ad un incremento del 3,2% nello spazio di un solo anno.

Le emissioni provenienti dall'uso del carbone mantengono salda la loro posizione di testa con il 45% sul totale delle emissioni di gas serra, seguite da quelle del petrolio con il 35% e, infine, da quelle del gas naturale con il 20%.

L'Agenzia Europea per l'ambiente indica come al 2010 l'Italia era uno dei tre Paesi con le carte non in regola sulla strada che, dal 1990, ha portato ad una riduzione delle emissioni del 15,5% (il protocollo di Kyoto imponeva l'8%), che sono scese del 10,5% considerando l'Europa a 15. Di conseguenza, proprio Italia, Lussemburgo e Austria dovranno lavorare di più, scegliendo tra metodi alternativi, sfruttando meccanismi flessibili previsti dallo stesso protocollo, gli stessi che permettono per esempio di acquisire crediti con progetti in Paesi in via di sviluppo.

Per completezza, si riportano le parole menzionate in una nota ufficiale dell'Agenzia:

“Nel complesso, le emissioni all'interno dell'UE sono diminuite del 15,5 %. Le emissioni dell'UE-15 sono state inferiori rispetto ai livelli dell'anno di riferimento, attestandosi a una percentuale del 10,7%, che è nettamente più bassa dell'obiettivo collettivo di riduzione fissato all'8% per il periodo compreso tra il 2008 e il 2012. Tuttavia, dei 15 Stati membri dell'UE accomunati da un impegno comune assunto nel quadro del protocollo di Kyoto (UE-15), alla fine del 2010 l'Austria, l'Italia e il Lussemburgo non erano ancora riuscite a realizzare gli obiettivi previsti dal protocollo”.

Inoltre, sempre secondo quelle che sono state le prime stime per il 2010, si è riscontrato “un incremento del 2,4% delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE rispetto al 2009 (con un margine di errore pari a +/- lo 0,3 %), dovuto alla ripresa economica verificatasi in molti paesi, nonché a un maggiore fabbisogno di riscaldamento generato da un inverno più rigido.

Tuttavia, il passaggio dal carbone al gas naturale e la crescita sostenuta della produzione di energie rinnovabili hanno consentito di arginare l'aumento di queste emissioni”.

Nell'ambito della strategia europea per la promozione di una crescita economica sostenibile, lo sviluppo delle fonti rinnovabili rappresenta un **obiettivo prioritario** per tutti gli Stati membri. Secondo quanto stabilito dalla direttiva 2009/28/CE, nel 2020 l'Italia avrebbe dovuto coprire il 17% dei consumi finali di



energia mediante fonti rinnovabili. In realtà tale obiettivo è stato già raggiunto nel 2016 con 5 anni di anticipo. Nel nuovo documento sulla Strategia Energetica Nazionale pubblicate dal Ministero dell'Ambiente in data 12 giugno 2017 e in consultazione pubblica fino al 30 settembre 2017, sono indicate le seguenti priorità di azione:

- 1) *Migliorare la competitività del paese riducendo il prezzo dell'energia e soprattutto il gap di costo rispetto agli altri paesi dell'UE;*
- 2) *Raggiungere gli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione al 2030 definiti a livello europeo, ma anche nel COP21;*
- 3) *Migliorare la sicurezza di approvvigionamento e di conseguenza flessibilità e sicurezza delle infrastrutture* In tutti gli scenari previsti nella SEN sia di base che di policy, intesi in ogni caso come supporto alle decisioni, si prevede un aumento di consumi di energia da fonte rinnovabile al 2030 mai inferiore al 24% (rispetto al 17,5% registrato del 2016).

Passando al caso specifico è indubbio inoltre che, come ribadito in più punti nello stesso SEN, la realizzazione di un impianto fotovoltaico di grossa taglia, del tipo di quello proposto, possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi proposti.

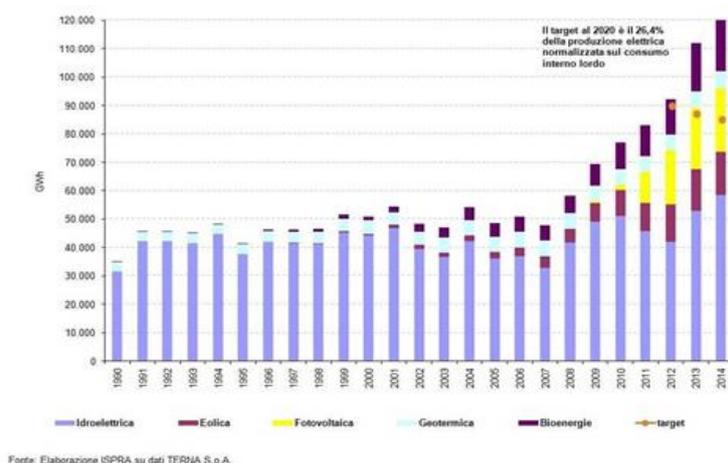


Fig. 42. Produzione lorda di energia da fonti energetiche rinnovabili in equivalente fossile sostituito.

13. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I tempi di realizzazione dell'impianto sono pari a circa 15 mesi.

La costruzione dell'impianto sarà avviata immediatamente dopo l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica, previa realizzazione del progetto esecutivo e dei lavori di connessione. Si riporta di seguito il dettaglio delle fasi di costruzione impianto:



Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Forniture															
Moduli PV	■	■	■	■	■	■									
Inverter e trafi			■	■	■	■	■	■							
cavi			■	■	■	■	■	■							
quadristica			■	■	■	■	■	■							
cabine			■	■	■	■	■	■							
strutture metalliche	■	■	■	■	■	■									
Costruzioni - Opere civili															
Approntamento cantiere	■	■													
Preparazione terreno	■	■	■												
Realizzazione recinzione	■	■	■	■											
Realizzazione viabilità di campo		■	■	■	■										
Posa pali di fondazione			■	■	■	■	■	■							
Posa strutture metalliche			■	■	■	■	■	■	■	■					
Montaggio pannelli				■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Scavi posa cavi				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Posa locali tecnici						■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Opere idrauliche	■	■	■	■	■	■									
Opere impiantistiche															
Collegamenti moduli FV					■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Installazione inverter e trafi						■	■	■	■	■	■	■	■		
Posa cavi							■	■	■	■	■	■	■	■	
Allestimento cabine									■	■	■	■	■	■	
Commissioning e collaudi													■	■	■

Fig. 43. Cronoprogramma dei lavori e fasi di costruzione Impianto.



14. DISMISSIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto sarà interamente rimosso al termine della sua vita utile, l'area sarà restituita come si presenta allo stato di fatto attuale.

In particolare, le operazioni di rimozione delle strutture nonché recupero e smaltimento dei materiali di risulta verranno eseguite applicando le migliori e più evolute metodiche di lavoro e tecnologie a disposizione, in osservazione delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti.

Le tempistiche delle attività di dismissione prevedono una durata complessiva di circa 10 mesi. Di seguito si riporta il cronoprogramma dei lavori di dismissione dell'impianto.

ATTIVITA' LAVORATIVE	OPERAZIONI DI DISMISSIONE										
	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese	9° mese	10° mese	
Smontaggio dei pannelli	■	■	■	■	■	■	■				
Smontaggio delle strutture di supporto				■	■	■	■	■			
Sfilaggio delle fondazioni					■	■	■	■	■		
Demolizione dei manufatti cabine di trasformazione					■	■	■				
Demolizione del manufatto cabina di campo						■	■				
Trasporto a discarica del materiale di risulta cabine							■				
Sfilaggio cavi	■	■	■	■	■						
Opere stradali: smantellamento della viabilità interna al parco					■	■	■	■	■	■	
Trasporto a discarica del materiale di risulta							■	■	■	■	■
Rimodellamento e stesa di terreno da coltivo							■	■	■	■	■
Semina terreni										■	■

Fig. 44. Cronoprogramma dei lavori e fasi dismissione Impianto.



15. CONCLUSIONI

L'opera proposta consiste nella realizzazione di un **impianto "Agri-fotovoltaico in Solar Belt"** ubicato su **aree idonee**, ai sensi dell'art.12 del Decreto Energia, ovvero aree che rientrano nelle seguenti categorie:

- **82,7 %** della superficie dell'impianto ricade su aree agricole, liberi di vincoli, **adiacenti o situate in un perimetro di 500 metri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale** compresi i siti di interesse nazionale, le **cave e le miniere**;
- **Il 6,6 %** della superficie dell'impianto ricade su aree **adiacenti alla rete autostradale in una distanza di 300 metri**.

Nel complessivo **il 100% dei terreni** su cui è ubicata l'opera **ricade nel limite di 3 km dalle aree produttive ed è pertanto certamente idonea alla realizzazione dell'intervento proposto**.

Il progetto denominato "Apricena agricolo" è caratterizzato da **produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili integrata con l'attività di coltivazione agricola e pastorale** garantendo così un **modello virtuoso ed eco-sostenibile** che unisce la produzione di cibo (attraverso sistemi di produzione agricola sostenibile) e di energia rinnovabile (fotovoltaico), in una sinergia collaborativa da cui entrambi ne traggono beneficio.

In tal modo **il progetto ha pienamente conseguito quattro importanti obiettivi**:

1. *Conseguire la transizione verde attraverso un utilizzo efficiente dello spazio a duplice uso del suolo per l'energia solare e l'agricoltura sostenibile. **La produzione di energia pulita, salvaguardando il consumo del suolo**, per sostenere i seguenti macro-obiettivi: i) la decarbonizzazione del territorio; ii) contrastare il cambiamento climatico in atto; iii) contribuire all'accelerazione della transizione ecologica dell'Italia; iv) contribuire a ridurre l'inquinamento atmosferico e gli impatti sulla salute umana; e infine v) contribuire alla sicurezza ed indipendenza energetica nazionale, misura per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, contrastare il rincaro del costo dell'energia;*
2. *Riduzione dell'impatto ambientale: **corretto inserimento nell'ambiente e nel tessuto a mosaico della campagna della Provincia Foggiana con adeguate opere di mitigazione**;*
3. *Valorizzazione agricola e maggiore redditività per gli agricoltori: **utilizzo agricolo del suolo pari al 82,64 % della superficie totale di impianto (superiore alla percentuale minima del 70% prevista dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici)**, così da creare valore per il territorio e le comunità locali, mantenendo comunque la loro identità agraria;*



4. *Gestione sostenibile del suolo, risparmio idrico e maggiore resilienza alle condizioni climatiche estreme: aumento della capacità di immagazzinamento del carbonio nei suoli agricoli*, attraverso pratiche agricole sostenibili come la riduzione dell'aratura, l'uso di colture di copertura, la rotazione delle colture e la gestione dei pascoli e **riduzione del consumo idrico dovuto all'evapotraspirazione anche fino al 15-20%** aumentando così sia la resistenza delle colture alle condizioni climatiche estreme, come la siccità, la grandine o il vento nonché la redditività agricola.

Si è posta particolare attenzione alle problematiche ambientali sapendo che è possibile utilizzare in maniera più consapevole le fonti rinnovabili, rispondendo al contempo alla salvaguardia del territorio regionale. Il progetto è perfettamente conforme alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR della Regione Puglia e agli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37.

Come sopra descritto l'iniziativa **"Agri-fotovoltaico in Solar Belt"** propone un modello virtuoso che prevede anche lo svolgimento di studi agronomici e attività sperimentali per individuare **il miglior compromesso tra minor costo dell'energia elettrica e tutela dell'ambiente**, esaminando tutti i fattori chiave (colture locali, condizioni ambientali, trattamenti colturali, layout impianto FV, ecc.).

Infine, il modello prevede anche l'impiego di personale esperto del settore agricolo che già utilizzano i terreni su cui sarà realizzato l'impianto agri-fotovoltaico, sicché da dare continuità e certezza nella conduzione agricola nelle aree dell'impianto agri-fotovoltaico; in tal modo il progetto non porta ad una detrazione di suolo agricolo, ma, al contrario, ha l'obiettivo di aumentare la resa agronomica e la redditività dei terreni agricoli.

In sintesi i principali **benefici** del progetto sono i seguenti:

- Dal punto di vista energetico, l'impianto **agri-fotovoltaico** produrrà e immetterà in rete **160.278 MWh/anno di energia pulita riducendo l'immissione di CO₂ e altre sostanze inquinanti nell'ecosistema** sotto forma di gas, polveri e calore **di 74.217 Ton/anno**, e inoltre **non sottrae terreni alla produzione agricola**. Al contrario tale co-ubicazione ottimizzata dell'agricoltura sostenibile e della produzione fotovoltaica rende possibile un futuro alimentare ed energetico sostenibile, grazie ai benefici sinergici che ciascuno ottiene dall'altro.
- Il progetto ha un **Impatto paesaggistico e visivo molto ridotto**, vista la distanza dai centri urbani del Comune di Apricena e grazie alla ridotta altezza massima delle installazioni e alla presenza di efficaci misure di mitigazione che verranno realizzate e che consentiranno il perfetto inserimento nel paesaggio comunale.



- Il progetto porterà ad un **miglioramento ambientale** dell'area **creando una "cintura verde"** (green belt) costituita da piante, da terreni coltivati con pratiche dell'agricoltura rigenerativa e biologica di precisione e da luoghi per la salvaguardia e il ripristino della biodiversità, sempre più soppressa da attività agricole intensive e ad inquinamento chimico del suolo e atmosferico, e la tutela delle specie impollinatrici. Questi corridoi ecologici e fasce verdi **attorno all'area a destinazione industriale/artigianale ed all'area degradata delle Cave di Pietra** fungono da sistema ambientale interconnesso di transizione tra le Zone urbane A, B, C della Città, la Zona Cave e la Zona D per insediamenti produttivi e la Zona E agricola-rurale della campagna Apricinese circostante e **andrà sia a mitigare l'impatto visivo e acustico delle attività produttive presenti che ad assorbire i possibili inquinanti gassosi o polveri derivanti dalle attività industriali insediate.**

Il progetto in fase esecutiva prevederà all'interno della cintura verde anche la **realizzazione di infrastrutture viabilistiche verdi** a servizio dei cittadini, comprendenti percorsi pedonali, naturalistici, ciclabili. Per "infrastruttura verde", seconda la definizione del Politecnico di Torino, si intende una rete attrezzata che assolve alla duplice funzione di:

- *Rete ecologica.* Sistema di paesaggi naturali che migliorano il patrimonio di naturalità e la qualità ambientale della rete delle città;
- *Rete di accessibilità e fruizione pubblica.* Sistema di percorsi preferibilmente – anche se non esclusivamente – verdi, che deve consentire di accedere con sicurezza, a piedi o in bicicletta, ad una molteplicità di attività ricreative e lavorative, percorrendo luoghi di alta qualità ambientale, paesaggistica e ricreativa.

La realizzazione di tale "infrastruttura verde" è *"un approccio alla Pianificazione teso a mantenere elevate le funzioni ecologiche a scala di paesaggio in armonia con usi del suolo multifunzionali"* (Bennet, 2009) e aiuta a raggiungere i seguenti obiettivi macro e benefici: ²

- **Rafforzare la funzionalità degli ecosistemi** aumentando la loro resilienza affinché forniscano costantemente beni e servizi;
- **Arginare la perdita di biodiversità** aumentando la connettività tra aree urbanistiche esistenti, migliorando la permeabilità del paesaggio;

² Fonte: Università degli Studi Firenze - Materia Paesaggio: *"Le Infrastrutture verdi nella pianificazione e progettazione strategica del paesaggio: significato, metodi e prospettive."* (Autore Fabio Salbitano - 3 aprile 2014, Bologna).



- **Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita dell'uomo** (nel campo della sanità, delle opportunità di green economy, del turismo, della conservazione del patrimonio storico e culturale).
- Il progetto **considera tutte le aree rese disponibili** - dai corridoi fotovoltaici, agli spazi coltivati con pratiche biologiche e rigenerative e anche le aree marginali vicine all'impianto agrivoltaico - **per creare delle oasi di biodiversità**. L'approccio applicato dal progetto, mira ad evitare la frammentazione degli habitat, promuovendo aree ad hoc di insediamento della flora e fauna selvatica e consente di inserire colonie di impollinatori per migliorare i servizi ecosistemici, anche a beneficio delle aree agricole circostanti. Perciò non va dimenticato menzionare la grande valenza ecologica di un tale intervento nei riguardi della salute circolare di uomo, animali e ambiente.
Tramite la riconversione ambientale delle aree si configura una condizione sinergica e sostenibile nella quale esiste un doppio uso del suolo, uso energetico e agricolo. La gestione dell'attività agricola vedrà il coinvolgimento di coltivatori e allevatori locali che svolgono da tempo attività agricole sul territorio. Per la conduzione agricola del terreno, l'apicoltura ed il pascolo di bestiame si evidenzia che la società proponente ha già siglato accordi preliminari con aziende agricole e con allevatori di zona e dell'area limitrofa all'impianto.
- Il progetto crea nuove opportunità lavoro e di reddito, un **valore aggiunto condiviso con le comunità locali** attraverso il **coinvolgimento delle aziende agricole, allevatori e pastori di zona** per lo svolgimento delle attività **di coltivazione agricola biologica, di pascolamento di bestiame, di gestione e manutenzione delle aree verdi** all'interno delle aree di realizzazione del campo agrifotovoltaico.
- L'investimento genera **valore condiviso** per la comunità locale e **importanti ricadute occupazionali**. Queste ricadute comprendono sia i lavoratori direttamente impiegati lungo la filiera delle diverse tecnologie esaminate -**occupazione diretta**- sia l'occupazione indotta da queste attività sugli altri settori -**occupazione indiretta**-.

I principali **benefici** attesi per le **comunità locali** sono i seguenti:

- **valorizzazione delle competenze locali** attraverso la formazione di figure professionali specialistiche (agronomi, agricoltori 4.0, periti elettrici, ecc.), in grado di sviluppare e gestire progetti fotovoltaici complessi, ottimizzando le produzioni di elettricità;
- **attivazione di collaborazioni** con università ed enti di ricerca locali per attività formative e sperimentali anche attraverso il finanziamento di borse di studio; a tal proposito lo sviluppatore

Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



dell'iniziativa "Plan A Energy" ha già siglato una convenzione con l'UNIFG Dipartimento DAFNE per avere un continuo supporto scientifico e monitoraggio delle attività agricole che saranno svolte sulla Superficie agricola utilizzata (SAU) dell'Impianto;

- **utilizzo sostenibile del suolo** con un doppio uso dei terreni creando una sinergia tra attività fotovoltaica e agricola:
 - creazione di **valore condiviso** per le comunità locali grazie all'implementazione di un modello virtuoso che unisce la produzione di energia elettrica pulita a quella agricola, rafforzando la biodiversità e tutelando gli ecosistemi, attraverso soluzioni impiantistiche «sito-specifiche»;
 - **integrazione al reddito degli agricoltori** con entrate «certe» che garantiscono la **continuità di coltivazione** della superficie agricola interessata, e versamento di tasse agli enti pubblici locali a beneficio delle comunità locali.

Infine, questo progetto agri-fotovoltaico contribuisce al raggiungimento dei seguenti **Obiettivi di sviluppo sostenibile** (SDGs, Sustainable Development Goals) dell'Agenda 2030:

- SDG 7: Garantire a tutti l'accesso a servizi energetici economici, affidabili, sostenibili e moderni;**
- SDG 9: Costruire infrastrutture resilienti, promuovere una industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione;**
- SDG 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze;**
- SDG 15: Proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità.**



Elaborato:
Relazione tecnica generale

Proponente:
AM ENERGY 2 S.r.l.



STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA
MEZZINA dott. Ing. Antonio



San Severo, Gennaio 2023

Il DIRETTORE TECNICO

Ing. MEZZINA Antonio



Timbro e Firma