

SOTTOCAMPO 1



PV 1: Ante operam



PV 1: Post operam senza mitigazione



PV 1: Post operam con mitigazione

SOTTOCAMPO 2



PV 9: Ante operam



PV 9: Post operam senza mitigazione



PV 9: Post operam con mitigazione

SOTTOCAMPO 3




PV 6: Ante operam



PV 6: Post operam senza mitigazione



PV 6: Post operam con mitigazione

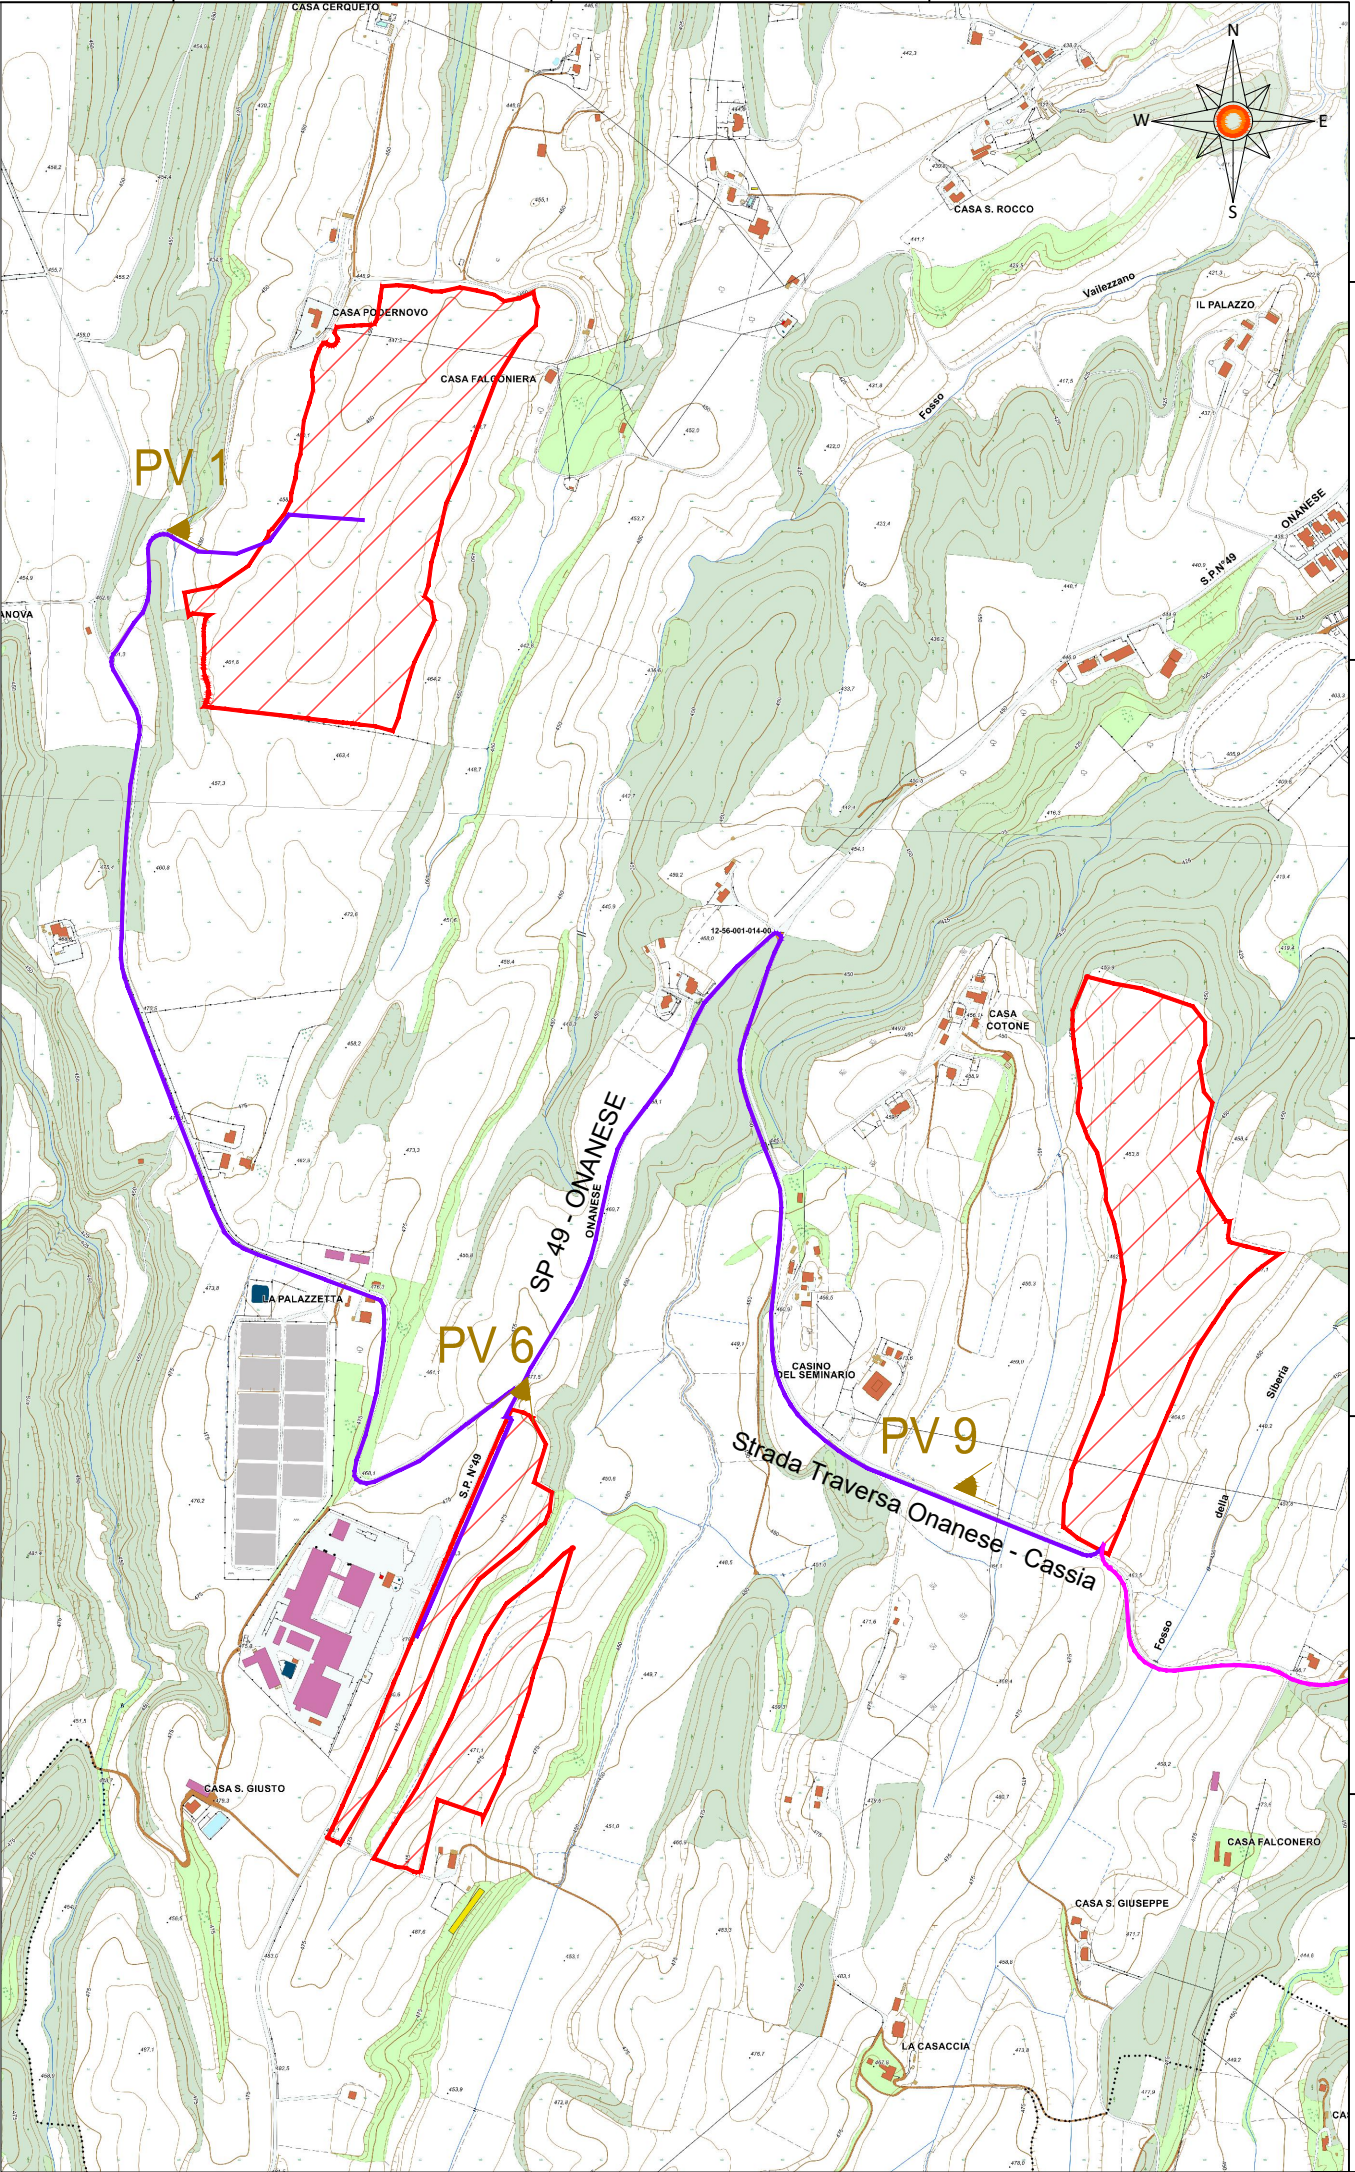

Distanze:
PV 1 - Sottocampo 1: 174m
PV 6 - Sottocampo 3: 57m
PV 9 - Sottocampo 2: 193m

- Legenda**
- Aree di impianto
 - Cavidotto AT (36kV) di connessione alla RTN
 - Cavidotto AT (36kV) di connessione interna
 - Punto di Vista Fotografico



0.0	12/05/2023	Revisione per integrazioni VIA	3E	-	-
Revisione	Data	Descrizione	Fatto	Verificato	Approvato
A1	-	Progetto	Acquapendente 37.15MWp Impianto agrovoltico		
Dimensione	Scala	Nome da disegno/titolo			
A1	-	Fotosimulazioni			
Numero di disegno	Ubicazione	Ciente	Page	Revisione	
119.21.01.W20	Acquapendente, Italy		1		
Le informazioni incluse in questo disegno sono sono proprietà di of Ingenium Capital Alliance, S.L. (Spain). Qualsiasi totale o parziale riproduzione è proibita senza il consenso scritto di Capital Alliance.					