




Esterzili

Stazione Utente  
"SU Taccu Sa Pruna"

Tratto di cavo posato  
in galleria impianto

Limite ortofoto digitale con pixel 30x30 cm  
della risposta aerea Regione Sardegna 2019

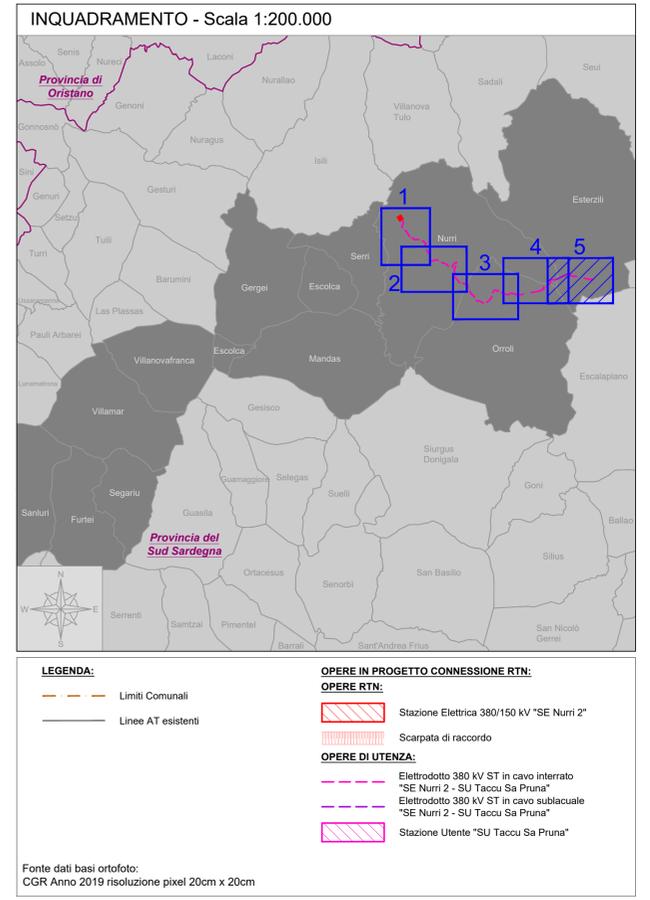

- LEGENDA:**
- Limiti Comunali
  - Linee AT esistenti
- OPERE IN PROGETTO CONNESSIONE RTN:**
- Stazione Elettrica 380/150 kV "SE Nurri 2"
  - Scarpa di raccordo
- OPERE DI UTENZA:**
- Elettrodotto 380 kV ST in cavo interrato "SE Nurri 2 - SU Taccu Sa Pruna"
  - Elettrodotto 380 kV ST in cavo sublacuale "SE Nurri 2 - SU Taccu Sa Pruna"
  - Stazione Utente "SU Taccu Sa Pruna"

Fonte dati basi ortofoto:  
CGR Anno 2019 risoluzione pixel 20cm x 20cm



**"TACCU SA PRUNA"**  
 Progetto di impianto di accumulo idroelettrico ad alta flessibilità  
 Connessione alla RTN - Piano Tecnico delle Opere Utenza

 COMMITTENTE	 PROGETTAZIONE
-----------------	-------------------

TITOLO ELABORATO	SCALA	1:5.000
Corografia di progetto - ortofoto	COMMESSA	G929
	CODIFICA DOCUMENTO	G929_DEF_T_003_UL_coro_prog_ortofoto_5-5_REV02

4				
3				
2	Luglio 2023	Geotech S.r.l.	Geotech S.r.l.	Edison S.p.A.
1	Giugno 2023	Geotech S.r.l.	Geotech S.r.l.	Edison S.p.A.
0	Giugno 2022	Geotech S.r.l.	Geotech S.r.l.	Edison S.p.A.

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Questo disegno non può essere riprodotto, né utilizzato altrove, né ceduto a terzi in tutto o in parte senza il consenso scritto degli autori.