

REGIONE SARDEGNA
Provincia di Oristano
Comune di San Nicolò D'Arcidano

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI
UN LOTTO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DENOMINATO
"SNARC_TERRA ZIRINGONIS" DELLA POTENZA
NOMINALE DI 22,78 MWp E DELLE RELATIVE OPERE
DI CONNESSIONE, DA REALIZZARE SULLA EX CAVA
"TERRA ZIRINGONIS" IN ZONA D.4.1 DEL COMUNE DI
SAN NICOLO' D'ARCIDANO

PROPONENTE
GREEN SOLE s.r.l.
Piazza Walther Von Vogelweide, 8
39100 Bolzano

COMMESSA
05_2020

PROGETTO DEFINITIVO
OGGETTO:
TAVOLA EFFETTI ELETTROMAGNETICI

PD
TAV06

IL PROGETTISTA
ing. giuseppe pipitone
via libero grassi, 8
91011 Alcamo (TP)
ing.giuseppepipitone@gmail.com
PEC: giuseppe.pipitone@ordineingegneritrapani.it




GRUPPO DI LAVORO
- ing. Bruno Manca
- ing. Mauro Amendola
- SIC s.r.l.
- Renova s.r.l.
- dott. geol. Cosima Atzori
- ing. Silvia Exana
- ing. Ilaria Giovagnorio
- ing. Alessandra Scalas


TIMBRO E FIRMA REDATTORE


TIMBRO DEL PROPONENTE

01	dic 2022	modifiche			
00	apr 2020	emissione	ing. g. d'ambale	ing. d. bonafede	ing. g. pipitone
REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
FORMATO: ISO A4 - 1050 x 297		FILE DI ELABORAZIONE: Snarc_Terra Ziringonis_Tavole di progetto.dwg		FILE DI STAMPA: Snarc_Terra Ziringonis_PD_Tav06_Tavola effetti elettromagnetici.pdf	SCALA: VARE

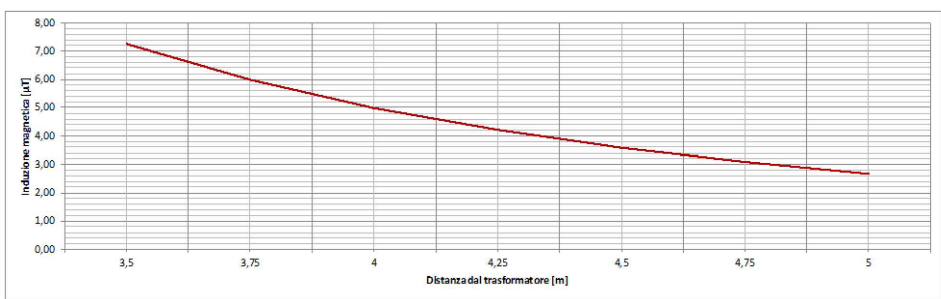


Andamento dell'induzione magnetica a partire dal trasformatore MT/BT

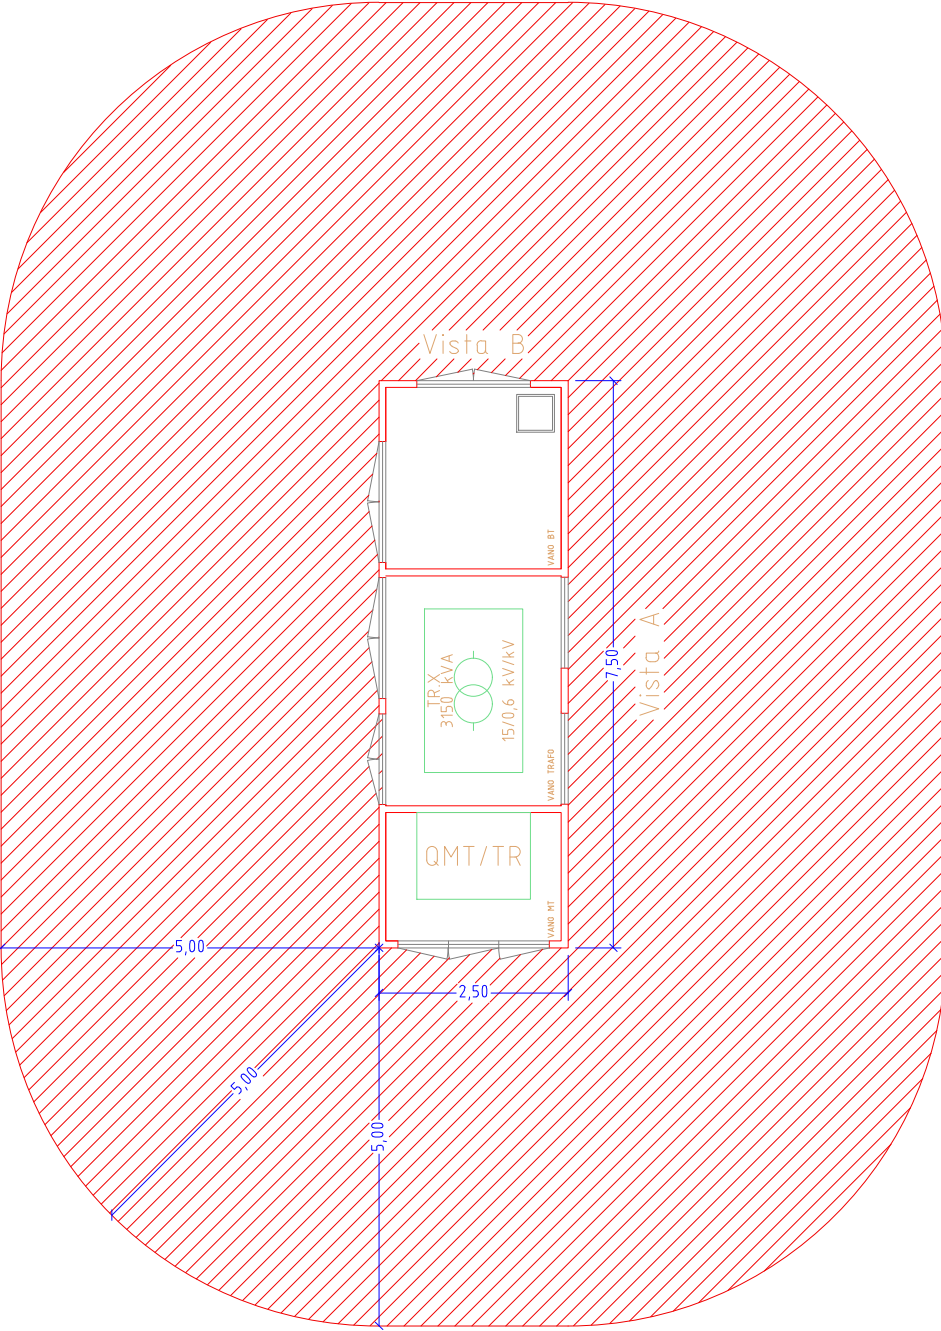

CABINA DI TRASFORMAZIONE BT/MT
Pianta - Scala 1:100


Fascia limite distanza di prima approssimazione

Area con induzione magnetica maggiore di 3 μT

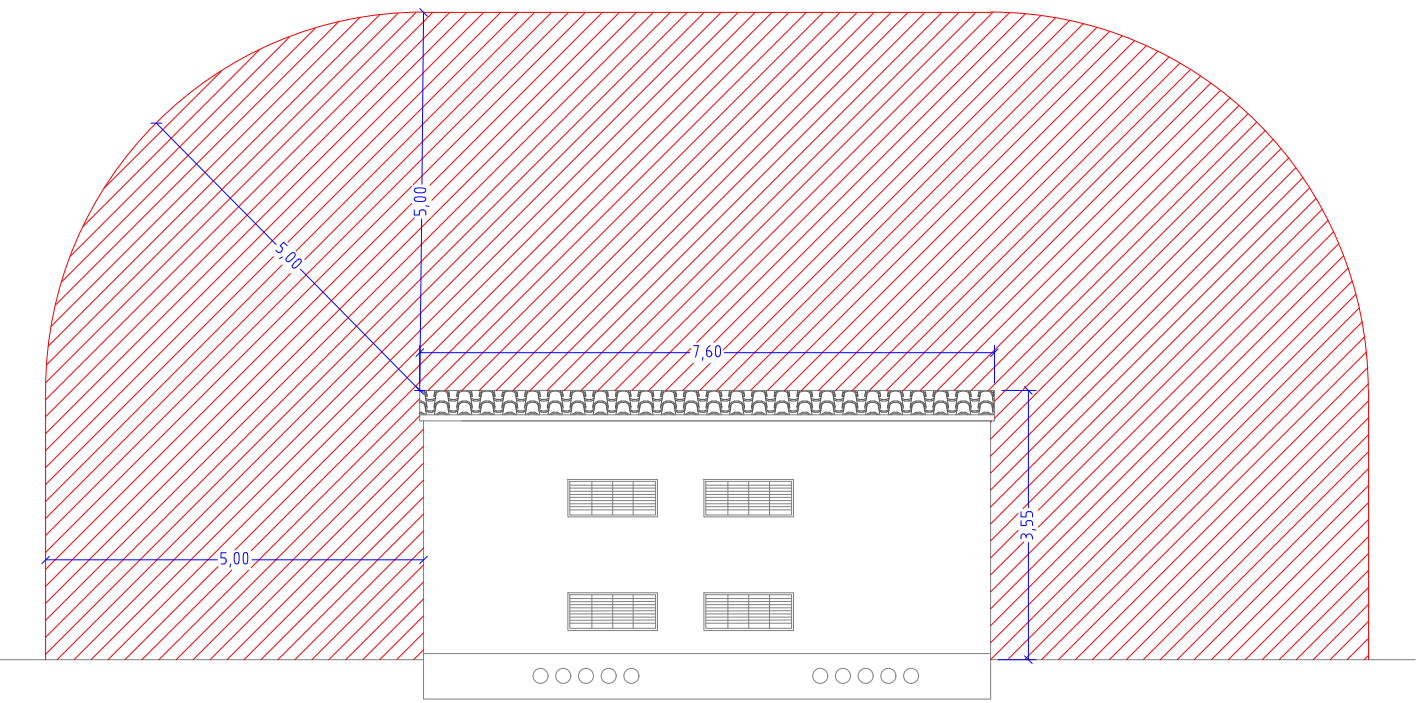

CABINA DI TRASFORMAZIONE BT/MT
Prospetto A - Scala 1:100


Fascia limite distanza di prima approssimazione

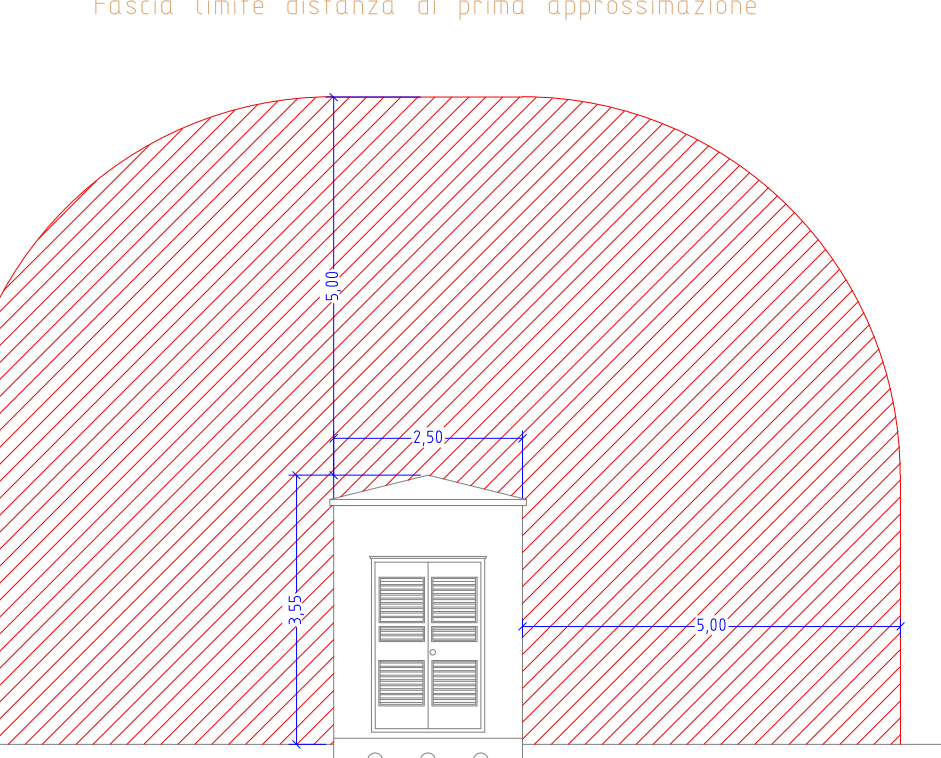


CABINA DI TRASFORMAZIONE BT/MT
Prospetto B - Scala 1:100

Fascia limite distanza di prima approssimazione

Area con induzione magnetica maggiore di 3 μT

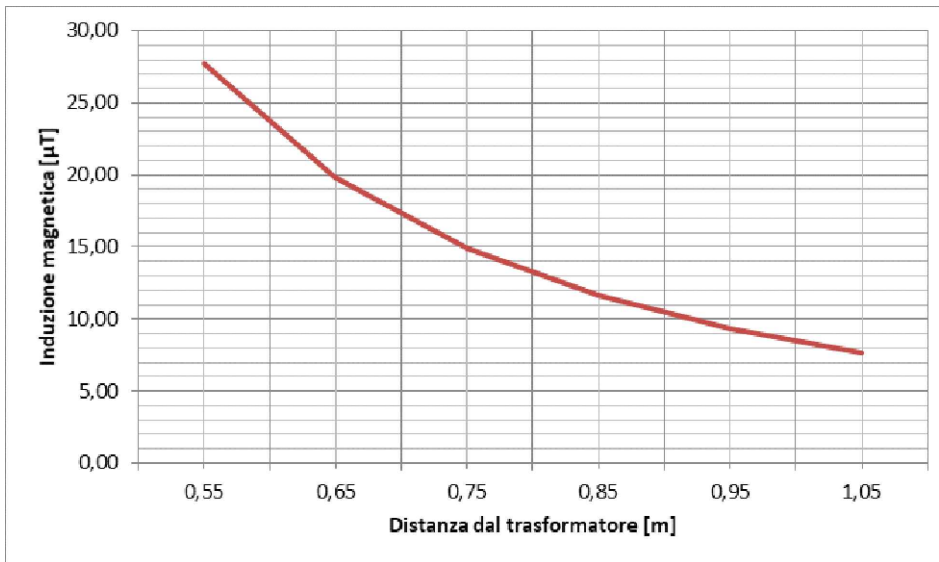


Andamento dell'induzione magnetica Linea MT

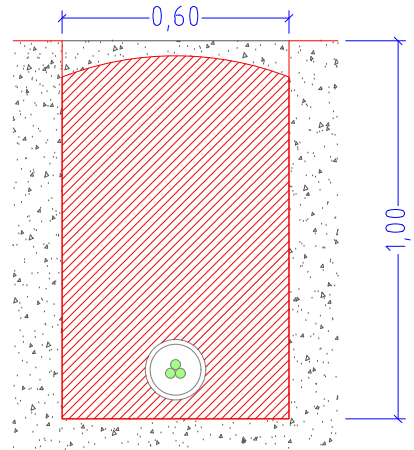


LINEA MT DI CAMPO - RG7H1R 12/20 kV 3x1x50
Sezione scavo - Scala 1:20

Fascia limite distanza di prima approssimazione

Area con induzione magnetica maggiore di 3 μT

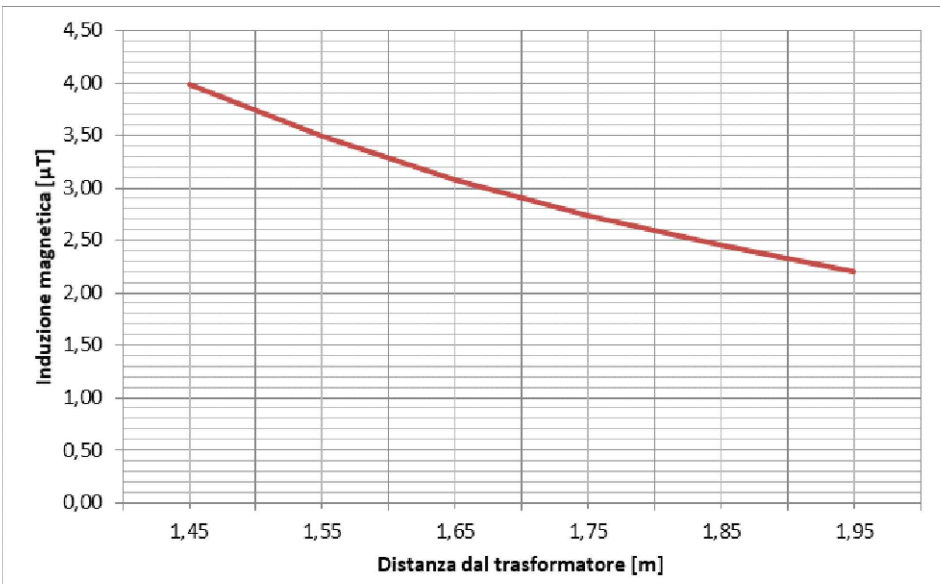

Andamento dell'induzione magnetica Linea MT

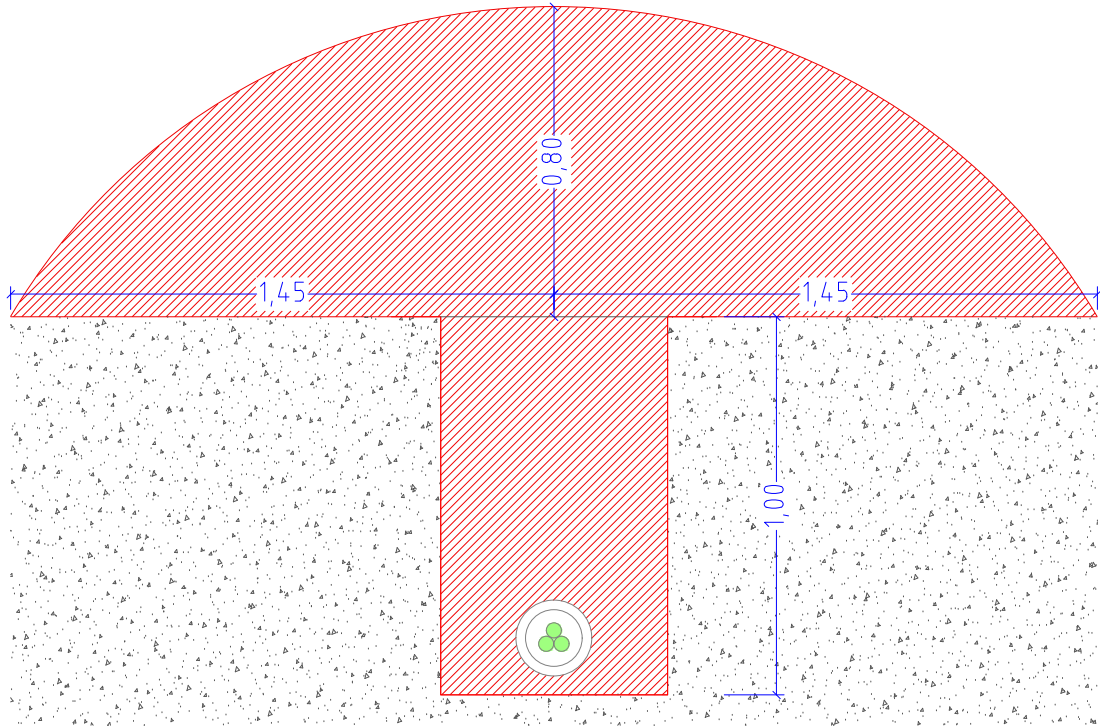

LINEA MT IMPIANTO - RG7H1R 12/20 kV 3x1x240
Sezione scavo - Scala 1:20

Fascia limite distanza di prima approssimazione

Area con induzione magnetica maggiore di 3 μT