TIPO.2004.11: Dettrodotto in banchina di strada esistente in conglomerato bituminoso
Esterna

ELENCO LAVORAZIONI:
a) Scavo a sezione ristretta per la posa dell'elettrodotto (h = 150 cm).
b) Posa elettrodotto.
c) Rinterro del cavo tramite strato di sabbia, tagliò protettivo
e materiale vagliato proveniente dagli scavi.
d) Soletta in cls C25/25 con doppia rete elettrosaldata (8x10x8)



TIPO.2004.12: Dettrodotto in banchina di strada esistente in conglomerato bituminoso
Esterna

ELENCO LAVORAZIONI:
a) Scavo a sezione ristretta per la posa dell'elettrodotto (h = 150 cm).
b) Posa elettrodotto.
c) Rinterro del cavo tramite strato di sabbia, tagliò protettivo
e materiale vagliato proveniente dagli scavi.
d) Soletta in cls C25/25 con doppia rete elettrosaldata (8x10x8)



TIPO.2004.13: Dettrodotto in banchina di strada esistente in conglomerato bituminoso
Esterna

ELENCO LAVORAZIONI:
a) Scavo a sezione ristretta per la posa dell'elettrodotto (h = 150 cm).
b) Posa elettrodotto.
c) Rinterro del cavo tramite strato di sabbia, tagliò protettivo
e materiale vagliato proveniente dagli scavi.
d) Soletta in cls C25/25 con doppia rete elettrosaldata (8x10x8)



TIPO.2004.15: Dettrodotto in banchina di strada esistente in conglomerato bituminoso
Esterna

ELENCO LAVORAZIONI:
a) Scavo a sezione ristretta per la posa dell'elettrodotto (h = 150 cm).
b) Posa elettrodotto.
c) Rinterro del cavo tramite strato di sabbia, tagliò protettivo
e materiale vagliato proveniente dagli scavi.
d) Soletta in cls C25/25 con doppia rete elettrosaldata (8x10x8)



TIPO.2004.16: Dettrodotto in banchina di strada esistente in conglomerato bituminoso
Esterna

ELENCO LAVORAZIONI:
a) Scavo a sezione ristretta per la posa dell'elettrodotto (h = 150 cm).
b) Posa elettrodotto.
c) Rinterro del cavo tramite strato di sabbia, tagliò protettivo
e materiale vagliato proveniente dagli scavi.
d) Soletta in cls C25/25 con doppia rete elettrosaldata (8x10x8)



TIPO.2004.18: Dettrodotto in banchina di strada esistente in conglomerato bituminoso
Esterna

ELENCO LAVORAZIONI:
a) Scavo a sezione ristretta per la posa dell'elettrodotto (h = 150 cm).
b) Posa elettrodotto.
c) Rinterro del cavo tramite strato di sabbia, tagliò protettivo
e materiale vagliato proveniente dagli scavi.
d) Soletta in cls C25/25 con doppia rete elettrosaldata (8x10x8)

TIPO.2004.21: Dettrodotto in banchina di strada esistente con pavimentazione naturale
Esterna

ELENCO LAVORAZIONI:
a) Scavo a sezione ristretta per la posa dell'elettrodotto (h = 200 cm).
b) Posa elettrodotto.
c) Rinterro del cavo tramite strato di sabbia, tagliò protettivo
e materiali appartenenti a gruppi A1,A2/4, A2/5 e A3



TIPO.2004.22: Dettrodotto in banchina di strada esistente con pavimentazione naturale
Esterna

ELENCO LAVORAZIONI:
a) Scavo a sezione ristretta per la posa dell'elettrodotto (h = 200 cm).
b) Posa elettrodotto.
c) Rinterro del cavo tramite strato di sabbia, tagliò protettivo
e materiali appartenenti a gruppi A1,A2/4, A2/5 e A3



TIPO.2004.23: Dettrodotto in banchina di strada esistente con pavimentazione naturale
Esterna

ELENCO LAVORAZIONI:
a) Scavo a sezione ristretta per la posa dell'elettrodotto (h = 200 cm).
b) Posa elettrodotto.
c) Rinterro del cavo tramite strato di sabbia, tagliò protettivo
e materiali appartenenti a gruppi A1,A2/4, A2/5 e A3



TIPO.2004.51: Dettrodotto in trivellazione orizzontale controllata
Esterna



TIPO.2004.52: Dettrodotto in trivellazione orizzontale controllata
Esterna



TIPO.2004.53: Dettrodotto in trivellazione orizzontale controllata
Esterna



TIPO.2004.41: Dettrodotto in banchina nuova stabilità del parco esistente
Interna

ELENCO LAVORAZIONI:
a) Scavo di sbancamento per una profondità di circa 50 cm e compattazione fondo scavo
b) Scavo a sezione ristretta per la posa dell'elettrodotto (h = 200 cm).
c) Posa elettrodotto.
d) Rinterro del cavo tramite strato di sabbia, tagliò protettivo
e materiali appartenenti a gruppi A1,A2/4, A2/5 e A3.
e) Realizzazione di vespaio in pietrame informe sp.50cm.
f) Realizzazione di pavimentazione stradale in misto granulometrico stabilizzato sp. 20 cm

Paccapelo Fabio
Firmato il: 20.07.2023
In vigore dal: 16:03:49
GMT+00:00



TIPO.2004.42: Dettrodotto in banchina nuova stabilità parco
Esterna

ELENCO LAVORAZIONI:
a) Scavo di sbancamento per una profondità di circa 50 cm e compattazione fondo scavo
b) Scavo a sezione ristretta per la posa dell'elettrodotto (h = 200 cm).
c) Posa elettrodotto.
d) Rinterro del cavo tramite strato di sabbia, tagliò protettivo e
materiali appartenenti a gruppi A1,A2/4, A2/5 e A3.
e) Realizzazione di vespaio in pietrame informe sp.50cm.
f) Realizzazione di pavimentazione stradale in misto granulometrico stabilizzato sp. 20 cm



TIPO.2004.43: Dettrodotto in banchina nuova stabilità parco
Esterna

ELENCO LAVORAZIONI:
a) Scavo di sbancamento per una profondità di circa 50 cm e compattazione fondo scavo
b) Scavo a sezione ristretta per la posa dell'elettrodotto (h = 200 cm).
c) Posa elettrodotto.
d) Rinterro del cavo tramite strato di sabbia, tagliò protettivo e
materiali appartenenti a gruppi A1,A2/4, A2/5 e A3.
e) Realizzazione di vespaio in pietrame informe sp.50cm.
f) Realizzazione di pavimentazione stradale in misto granulometrico stabilizzato sp. 20 cm



TIPO.2004.44: Dettrodotto in banchina nuova stabilità parco
Esterna

ELENCO LAVORAZIONI:
a) Scavo di sbancamento per una profondità di circa 50 cm e compattazione fondo scavo
b) Scavo a sezione ristretta per la posa dell'elettrodotto (h = 200 cm).
c) Posa elettrodotto.
d) Rinterro del cavo tramite strato di sabbia, tagliò protettivo e
materiali appartenenti a gruppi A1,A2/4, A2/5 e A3.
e) Realizzazione di vespaio in pietrame informe sp.50cm.
f) Realizzazione di pavimentazione stradale in misto granulometrico stabilizzato sp. 20 cm



SEZIONE DI SCAVO TIPO
SU PUBBLICA ASFALTATA
TERNA DI CAVI A.T.

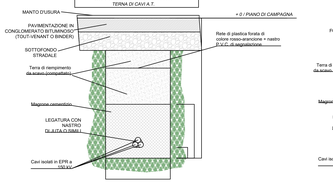

SEZIONE DI SCAVO TIPO
SU STRADA BRECCIATA
TERNA DI CAVI A.T.

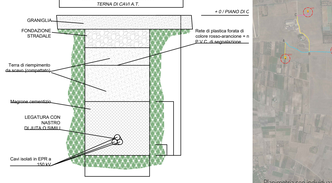

Planimetria con individuazione delle tipologie di posa dei cavidotti - scala 1:25.000

Legenda:

- TRXX — Aerogeneratore
- Piazzola definitiva
- SE RTN Terna 380/150/36 kV
- SU Stazione Utente
- SU BESS
- Cabina di Raccolta
- Area di Cantiere

Legenda tipologie strade/cavidotti

- Strada asfaltata
- Strada in terra battuta
- Strada in pietrisco
- Strada in pietrisco/terra battuta
- Strada in pietrisco/asfalto
- Strada in terra battuta/pietrisco
- Strada in terra battuta/asfalto
- Strada in asfalto/pietrisco
- Strada in asfalto/terra battuta
- Strada in pietrisco/terra battuta/asfalto
- Strada in terra battuta/pietrisco/asfalto
- Strada in asfalto/pietrisco/terra battuta
- Strada in asfalto/terra battuta/pietrisco
- Strada in pietrisco/asfalto/terra battuta
- Strada in terra battuta/pietrisco/asfalto/terra battuta

hope group
SRNTTE e Utenze

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO CON IMPIANTO DI ACCUMULO NEL TERRITORIO COMUNALE DI TARANTO, LIZZANO E TORRICELLA IN LOC. CAVIDONE (TA) POTENZA NOMINALE 100.2 MW

PROGETTO DEFINITIVO - SIA

PROGETTAZIONE E SIA
ing. Fabio PACCAPELO
ing. Andrea ARGEUNI
ing. Antonella Laura DIADEMANO
ing. Francesco SACCAROLA
COLLABORATORI
dr.ssa Anastasia AGNOLI
ing. Giulio MONTRONE
STUDI SPECIALISTICI
AMBIENTE ELETTRICO
ing. Giuseppe CAVALIERE
GEOLOGIA
geol. Mattheo DI CARLO
ACUSTICA
ing. Sabina SCARAMUZZI
ARCHEOLOGIA
dott. ssa Fabia MASTROPASQUA
VINCA, STUDIO BOTANICO VEGETAZIONALE E FITOGEOMORFOLOGICO
dot.ssa Lucia PESOLA
ARCHITETTURA
dr.ssa archiect. Domenica CARRASSO
INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E VALORIZZAZIONE
arch. Gianluca FORNARELLI
arch. Andrea GAUFREDA

PD.EG.3 CAVIDOTTI

EG.3.3 Sezioni tipo di posa

Scala: 1:50.000 1:20

REV.	DATA	DESCRIZIONE