





|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it  |   | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
| <b>ELABORAZIONI</b><br>I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l. con socio unico -<br>Via Giua s.n.c. - Z.I. CACIP, 09122 Cagliari (CA)<br>Tel./Fax +39.070.658297 Web www.iatprogetti.it |   | <b>PAGINA</b><br>1 di 58            |

## REGIONE SARDEGNA


### PROVINCIA DI ORISTANO

### IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO DA 15,60 MW


**ORDINE DEI GEOLOGI**  
**REGIONE SARDEGNA**  
 N. 222 Dott. Geol. Maria Francesca Lobina  





**ORDINE INGEGNERI**  
**PROVINCIA CAGLIARI**  
 N. 3453 Dott. Ing. Giuseppe Frongia  


|   |  |                                |                                 |  |                            |                         |                                |                      |   |                          |  |                       |                                     |                    |                                   |                           |                                  |                     |                                    |                   |  |                         |  |                  |  |                   |  |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|
| <b>OGGETTO</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b>  | <b>TITOLO</b><br><b>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA</b>  |                                |                                 |  |                            |                         |                                |                      |   |                          |  |                       |                                     |                    |                                   |                           |                                  |                     |                                    |                   |  |                         |  |                  |  |                   |  |
| <b>PROGETTAZIONE</b><br>I.A.T. CONSULENZA E PROGETTI S.R.L.<br>ING. GIUSEPPE FRONGIA  | <table border="0"> <tr> <td><b>GRUPPO DI PROGETTAZIONE</b></td> <td><b>CONTRIBUTI SPECIALISTICI</b></td> </tr> <tr> <td>Ing. Giuseppe Frongia<br/>(coordinatore e responsabile)</td> <td>Ce.Pi.Sar (Chiroterofauna)</td> </tr> <tr> <td>Ing. Marianna Barbarino</td> <td>Ing. Antonio Dedoni (acustica)</td> </tr> <tr> <td>Ing. Enrica Batzella</td> <td>Dott. Geol. Maria Francesca Lobina (Geologia)</td> </tr> <tr> <td>Pian.Terr. Andrea Cappai</td> <td>Agr. Dott. Nat. Nicola Manis (Pedologia)</td> </tr> <tr> <td>Ing. Gianfranco Corda</td> <td>Dott. Nat. Francesco Mascia (Flora)</td> </tr> <tr> <td>Ing. Paolo Desogus</td> <td>Dott. Nat. Maurizio Medda (Fauna)</td> </tr> <tr> <td>Pian. Terr. Veronica Fais</td> <td>Dott. Matteo Tatti (Archeologia)</td> </tr> <tr> <td>Ing. Gianluca Melis</td> <td>Dott.ssa Alice Nozza (Archeologia)</td> </tr> <tr> <td>Ing. Andrea Onnis</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pian. Terr. Eleonora Re</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ing. Elisa Roych</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ing. Marco Utzeri</td> <td></td> </tr> </table> | <b>GRUPPO DI PROGETTAZIONE</b> | <b>CONTRIBUTI SPECIALISTICI</b> | Ing. Giuseppe Frongia<br>(coordinatore e responsabile) | Ce.Pi.Sar (Chiroterofauna) | Ing. Marianna Barbarino | Ing. Antonio Dedoni (acustica) | Ing. Enrica Batzella | Dott. Geol. Maria Francesca Lobina (Geologia) | Pian.Terr. Andrea Cappai | Agr. Dott. Nat. Nicola Manis (Pedologia) | Ing. Gianfranco Corda | Dott. Nat. Francesco Mascia (Flora) | Ing. Paolo Desogus | Dott. Nat. Maurizio Medda (Fauna) | Pian. Terr. Veronica Fais | Dott. Matteo Tatti (Archeologia) | Ing. Gianluca Melis | Dott.ssa Alice Nozza (Archeologia) | Ing. Andrea Onnis |  | Pian. Terr. Eleonora Re |  | Ing. Elisa Roych |  | Ing. Marco Utzeri |  |
| <b>GRUPPO DI PROGETTAZIONE</b>  | <b>CONTRIBUTI SPECIALISTICI</b>  |                                |                                 |  |                            |                         |                                |                      |   |                          |  |                       |                                     |                    |                                   |                           |                                  |                     |                                    |                   |  |                         |  |                  |  |                   |  |
| Ing. Giuseppe Frongia<br>(coordinatore e responsabile)  | Ce.Pi.Sar (Chiroterofauna)   |                                |                                 |  |                            |                         |                                |                      |   |                          |  |                       |                                     |                    |                                   |                           |                                  |                     |                                    |                   |  |                         |  |                  |  |                   |  |
| Ing. Marianna Barbarino   | Ing. Antonio Dedoni (acustica)   |                                |                                 |  |                            |                         |                                |                      |   |                          |  |                       |                                     |                    |                                   |                           |                                  |                     |                                    |                   |  |                         |  |                  |  |                   |  |
| Ing. Enrica Batzella  | Dott. Geol. Maria Francesca Lobina (Geologia)  |                                |                                 |  |                            |                         |                                |                      |   |                          |  |                       |                                     |                    |                                   |                           |                                  |                     |                                    |                   |  |                         |  |                  |  |                   |  |
| Pian.Terr. Andrea Cappai  | Agr. Dott. Nat. Nicola Manis (Pedologia)   |                                |                                 |  |                            |                         |                                |                      |   |                          |  |                       |                                     |                    |                                   |                           |                                  |                     |                                    |                   |  |                         |  |                  |  |                   |  |
| Ing. Gianfranco Corda   | Dott. Nat. Francesco Mascia (Flora)  |                                |                                 |  |                            |                         |                                |                      |   |                          |  |                       |                                     |                    |                                   |                           |                                  |                     |                                    |                   |  |                         |  |                  |  |                   |  |
| Ing. Paolo Desogus  | Dott. Nat. Maurizio Medda (Fauna)  |                                |                                 |  |                            |                         |                                |                      |   |                          |  |                       |                                     |                    |                                   |                           |                                  |                     |                                    |                   |  |                         |  |                  |  |                   |  |
| Pian. Terr. Veronica Fais   | Dott. Matteo Tatti (Archeologia)   |                                |                                 |  |                            |                         |                                |                      |   |                          |  |                       |                                     |                    |                                   |                           |                                  |                     |                                    |                   |  |                         |  |                  |  |                   |  |
| Ing. Gianluca Melis   | Dott.ssa Alice Nozza (Archeologia)   |                                |                                 |  |                            |                         |                                |                      |   |                          |  |                       |                                     |                    |                                   |                           |                                  |                     |                                    |                   |  |                         |  |                  |  |                   |  |
| Ing. Andrea Onnis   |  |                                |                                 |  |                            |                         |                                |                      |   |                          |  |                       |                                     |                    |                                   |                           |                                  |                     |                                    |                   |  |                         |  |                  |  |                   |  |
| Pian. Terr. Eleonora Re   |  |                                |                                 |  |                            |                         |                                |                      |   |                          |  |                       |                                     |                    |                                   |                           |                                  |                     |                                    |                   |  |                         |  |                  |  |                   |  |
| Ing. Elisa Roych  |  |                                |                                 |  |                            |                         |                                |                      |   |                          |  |                       |                                     |                    |                                   |                           |                                  |                     |                                    |                   |  |                         |  |                  |  |                   |  |
| Ing. Marco Utzeri   |  |                                |                                 |  |                            |                         |                                |                      |   |                          |  |                       |                                     |                    |                                   |                           |                                  |                     |                                    |                   |  |                         |  |                  |  |                   |  |
| Cod. pratica 2022/0301c <span style="float: right;">Nome File: SR-NS-RC11_Relazione geologico-tecnica</span>  |  |                                |                                 |  |                            |                         |                                |                      |   |                          |  |                       |                                     |                    |                                   |                           |                                  |                     |                                    |                   |  |                         |  |                  |  |                   |  |
|   |  |                                |                                 |  |                            |                         |                                |                      |   |                          |  |                       |                                     |                    |                                   |                           |                                  |                     |                                    |                   |  |                         |  |                  |  |                   |  |
| 0   | Giugno 2023  | Emissione per procedura di VIA | MFL                             | GF   | SR                         |                         |                                |                      |   |                          |  |                       |                                     |                    |                                   |                           |                                  |                     |                                    |                   |  |                         |  |                  |  |                   |  |
| <b>REV.</b>   | <b>DATA</b>  | <b>DESCRIZIONE</b>             | <b>ESEG.</b>                    | <b>CONTR.</b>  | <b>APPR.</b>               |                         |                                |                      |   |                          |  |                       |                                     |                    |                                   |                           |                                  |                     |                                    |                   |  |                         |  |                  |  |                   |  |
| Disegni, calcoli, specifiche e tutte le altre informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà della I.A.T. Consulenza e progetti s.r.l. Al ricevimento di questo documento la stessa diffida pertanto di riprodurlo, in tutto o in parte, e di rivelarne il contenuto in assenza di esplicita autorizzazione. |  |                                |                                 |  |                            |                         |                                |                      |   |                          |  |                       |                                     |                    |                                   |                           |                                  |                     |                                    |                   |  |                         |  |                  |  |                   |  |

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   | <b>PAGINA</b><br>0 di 58            |

## INDICE

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>GENERALITÀ .....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1      | Premessa.....  | 1         |
| 1.2      | Richiami normativi.....  | 1         |
| 1.3      | Inquadramento topografico e territoriale .....   | 3         |
| 1.4      | Descrizione sommaria del progetto.....   | 8         |
| <b>2</b> | <b>MODELLO GEOLOGICO .....</b>   | <b>9</b>  |
| 2.1      | Contesto geologico dell'area vasta .....   | 9         |
| 2.2      | Aspetti tettonici e strutturali .....  | 13        |
| 2.3      | Assetto idrogeologico .....  | 14        |
| 2.4      | Assetto morfologico .....  | 16        |
| 2.5      | Idrografia .....   | 20        |
| 2.6      | Assetto litostratigrafico locale .....   | 22        |
|          | 2.6.1 <i>Vulcaniti plio-pleistoceniche costituite prevalentemente da basalti e trachibasalti</i> ..... | 24        |
|          | 2.6.2 <i>Vulcaniti oligo-mioceniche costituite prevalentemente da ignimbriti</i> .....                 | 25        |
| 2.7      | Modello stratigrafico di riferimento .....   | 26        |
| <b>3</b> | <b>PERICOLOSITÀ GEOLOGICA.....</b>   | <b>28</b> |
| 3.1      | Pericolosità idrogeologica .....   | 28        |
| 3.2      | Subsidenza.....  | 28        |
| 3.3      | Pericolosità idraulica.....  | 28        |
| 3.4      | Pericolosità da frana.....   | 28        |
| 3.5      | Pericolosità sismica.....  | 30        |
| <b>4</b> | <b>MODELLO GEOTECNICO .....</b>  | <b>31</b> |
| 4.1      | Assetto litostratigrafico.....   | 31        |
| 4.2      | Parametrizzazione geotecnica preliminare .....   | 31        |
| 4.3      | Stima della capacità portante.....   | 33        |
| <b>5</b> | <b>CONCLUSIONI .....</b>   | <b>34</b> |
| <b>6</b> | <b>SCHEDE SITO .....</b>   | <b>36</b> |

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenja Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgjenirenewables@sorgenja.it  | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI  | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   | <b>PAGINA</b><br>1 di 58            |

## 1 GENERALITÀ

### 1.1 Premessa

Nell'ambito delle attività a supporto della progettazione un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nella Provincia di Oristano, in agro dei comuni di Seneghe e Narbolia su iniziativa della Sorgenja Renewables S.r.l.<sup>(1)</sup>, lo scrivente geologo *Dott.ssa MARIA FRANCESCA LOBINA*<sup>(2)</sup> ha ricevuto incarico per l'espletamento dello studio geologico, geotecnico e sismico di supporto.

Gli argomenti in questa sede sviluppati hanno come base informativa dati originali acquisiti da rilievi diretti all'uopo eseguiti nell'area di intervento ed un suo adeguato intorno, coadiuvati da altri estrapolati da varie campagne geognostiche – mediante sondaggi geognostici, pozzetti esplorativi, prove geotecniche in situ ed in laboratorio – condotte dalla medesima scrivente per altre iniziative edilizie nel medesimo ambito territoriale comunale, oltreché dalla miscellanea e cartografia geotematica regionale.

Con le analisi attuate in questa sede si ritiene di aver compiutamente analizzato i preliminari aspetti geologico-litologici, morfologici ed idrogeologici interagenti con l'opera in progetto, nonché di aver valutato, con il necessario dettaglio, le condizioni di pericolosità geologico-idraulica in atto e/o potenziali od altre criticità in grado di condizionare negativamente la fattibilità dell'intervento nel suo complesso. Ciò al fine di poter predisporre il programma di indagini più consono ad approfondire e meglio specificare alcuni aspetti di dettaglio necessari a supportare adeguatamente la successiva fase di progettazione in relazione alla natura dell'intervento e dell'assetto geologico s.l. e geotecnico dei luoghi.

In questa sede la trattazione è incentrata sugli aspetti geologici di contesto e sito-specifici.

Si rimanda agli elaborati specialistici per quanto attiene le proprietà geotecniche dei terreni interagenti con l'opera in progetto e la caratterizzazione sismica.



### 1.2 Richiami normativi

La normativa vigente in materia a cui si è fatto riferimento per lo svolgimento degli studi e la compilazione del presente documento tecnico è la seguente:

- Circolare C.S. LL.PP. n. 7 del 21.01.2019 «*Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni*» di cui al D.M. 17.01.2018»;
- D.M. 17.01.2018 «*Aggiornamento Norme Tecniche per le Costruzioni*»;
- Circolare C.S. LL.PP. n. 617 del 02.02.2009 «*Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008*»;
- D.M. 14.01.2008 «*Norme Tecniche per le Costruzioni*»;


<sup>(1)</sup> Sede legale in Via Algardi n. 4 a Milano.

<sup>(2)</sup> Albo Geologi della Regione Sardegna N. 222 – Sezione A.

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it  | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI  | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>2 di 58            |

- Ordinanza P.C.M. n. 3519 del 28.04.2006 «*Criteria generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone*»;
- Ordinanza P.C.M. n. 3316 del 02.10.2003 «*Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri*»;
- Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 «*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica*»;
- Circ. Min. LL.PP. n. 30483 del 24.09.1988 che prevede l'obbligo di sottoporre tutte le opere civili pubbliche e private, alle verifiche per garantire la sicurezza e la funzionalità del complesso opere-terreni ed assicurare la stabilità complessiva del territorio nel quale si inseriscono;
- D.M. LL.PP.11.03.1988 «*Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione*» e relativa Circ. Min. LL.PP. n. 30483 del 24.09.1988;
- Legge n. 464 del 04.08.1984 «*Norme per agevolare l'acquisizione da parte del servizio geologico della direzione generale delle miniere del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale*»;
- Legge n. 64 del 02.02.1974 «*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*» che prevede l'obbligatorietà dell'applicazione per tutte le opere, pubbliche e private, delle norme tecniche che saranno fissate con successivi decreti del Ministero per il Lavori Pubblici».
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.54/33 del 30.12.2004 e reso esecutivo con Decreto Assessoriale n.3 del 21.02.2005 con pubblicazione nel BURAS n.8 dell'11.03.2005 e relative *Norme di Attuazione del P.A.I. (Testo coordinato aggiornato con le modifiche approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con Deliberazione n. 15 del 22 Novembre 2022)*.



|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenja Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgenjarenewables@sorgenja.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   | <b>PAGINA</b><br>3 di 58            |

### 1.3 Inquadramento topografico e territoriale

Il settore in studio è ubicato nella Sardegna centro-occidentale, nella Provincia di Oristano, nei territori comunali di Seneghe e Narbolia, nel versante meridionale del complesso vulcanico del *Montiferru*, a Nord ovest dei due centri abitati.

Il sito è raggiungibile dal lato ovest del centro urbano di Seneghe, imboccando la strada *Piazzale Montiferru* che, percorsa in direzione ovest, conduce a *Monte Mesu 'e Rocca* e più a Sud a *Monte Rassu* ed alla relativa viabilità interpodereale.


Dall'abitato di Narbolia l'areale è invece raggiungibile percorrendo verso Sud la S.P. 11, in direzione Riola Sardo per poi svoltare dopo circa 1 km dal centro abitato, sulla strada di collegamento alla S.S. 292 "Nord Occidentale Sarda" ed accedere agevolmente alla viabilità interpodereale.

I riferimenti cartografici sono rappresentati da:

- Foglio dell'I.G.M.I. 514 "Cuglieri" [scala 1:50.000]
- Sezione" dell'I.G.M.I. 514-II "San Vero Milis" [scala 1:25.000]
- Sezione" della C.T.R. 514-110 "Monte Mesu" [scala 1:10.000]



Figura 1.1 - Inquadramento geografico dei comuni di Seneghe e Narbolia

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenja Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenja.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>4 di 58            |


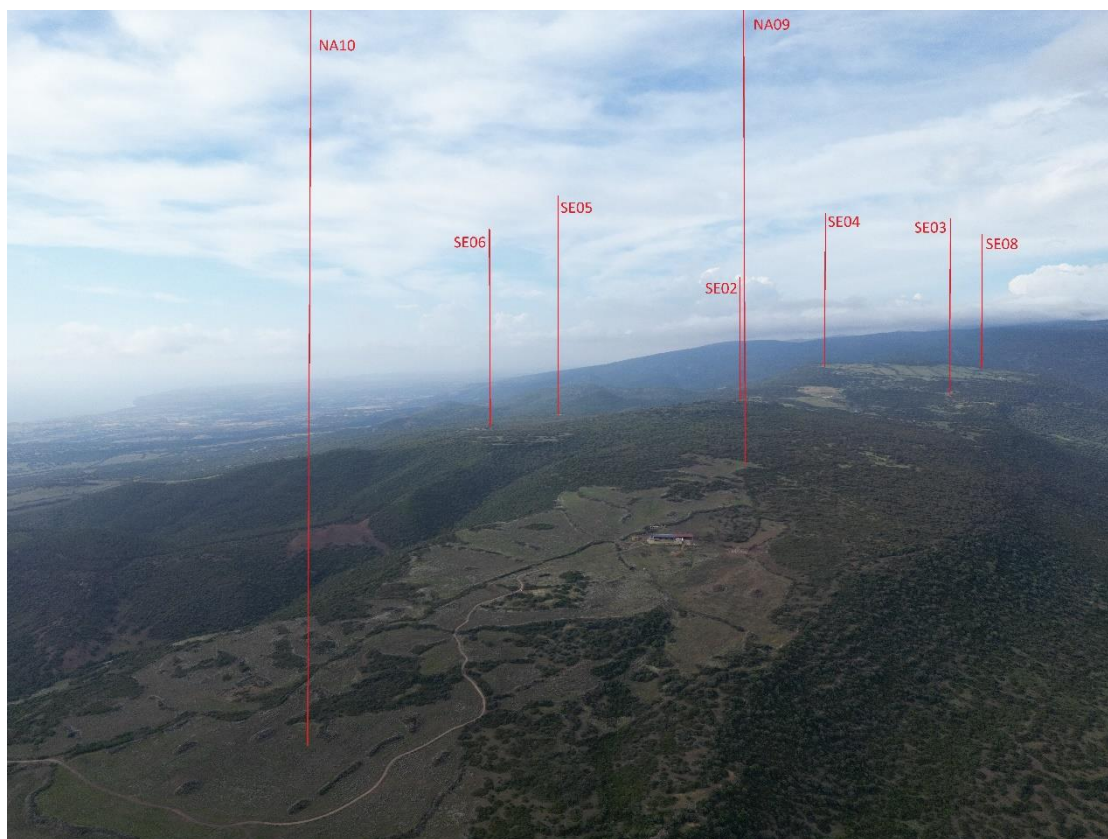



Figura 1.2 – Vista generale dell'area che ospiterà il parco eolico.

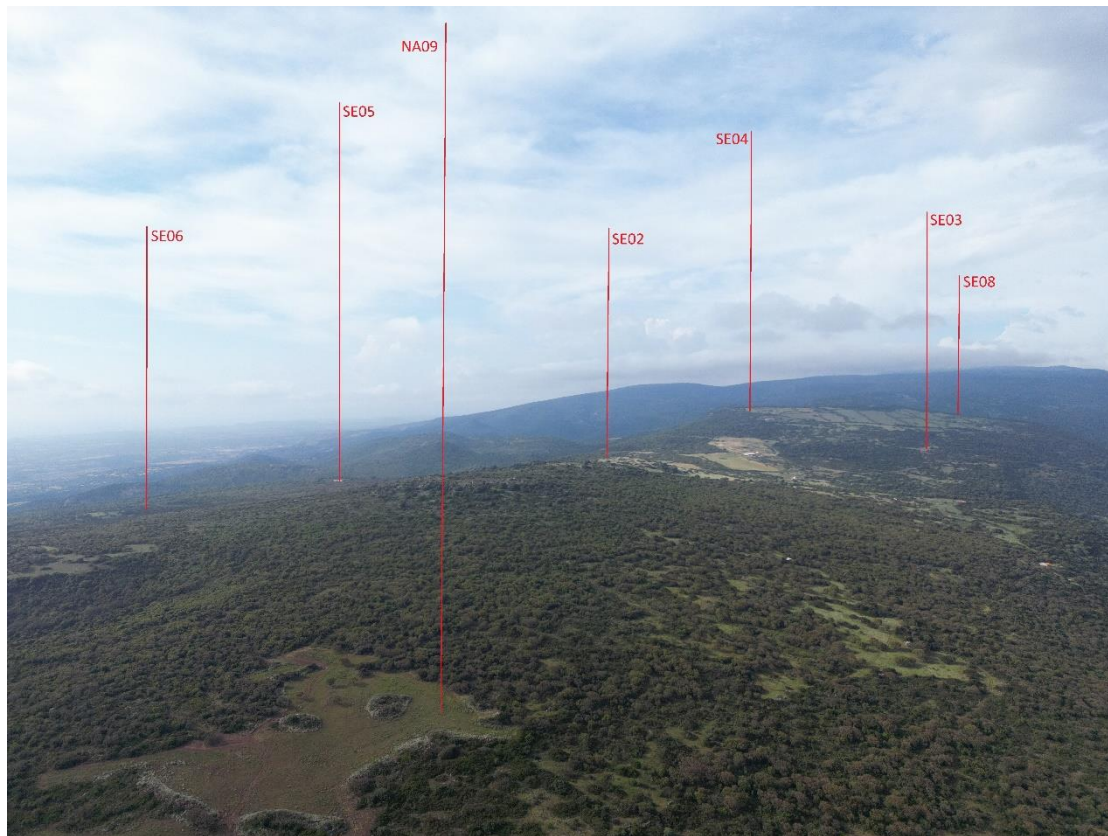

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenja Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenja.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>5 di 58            |

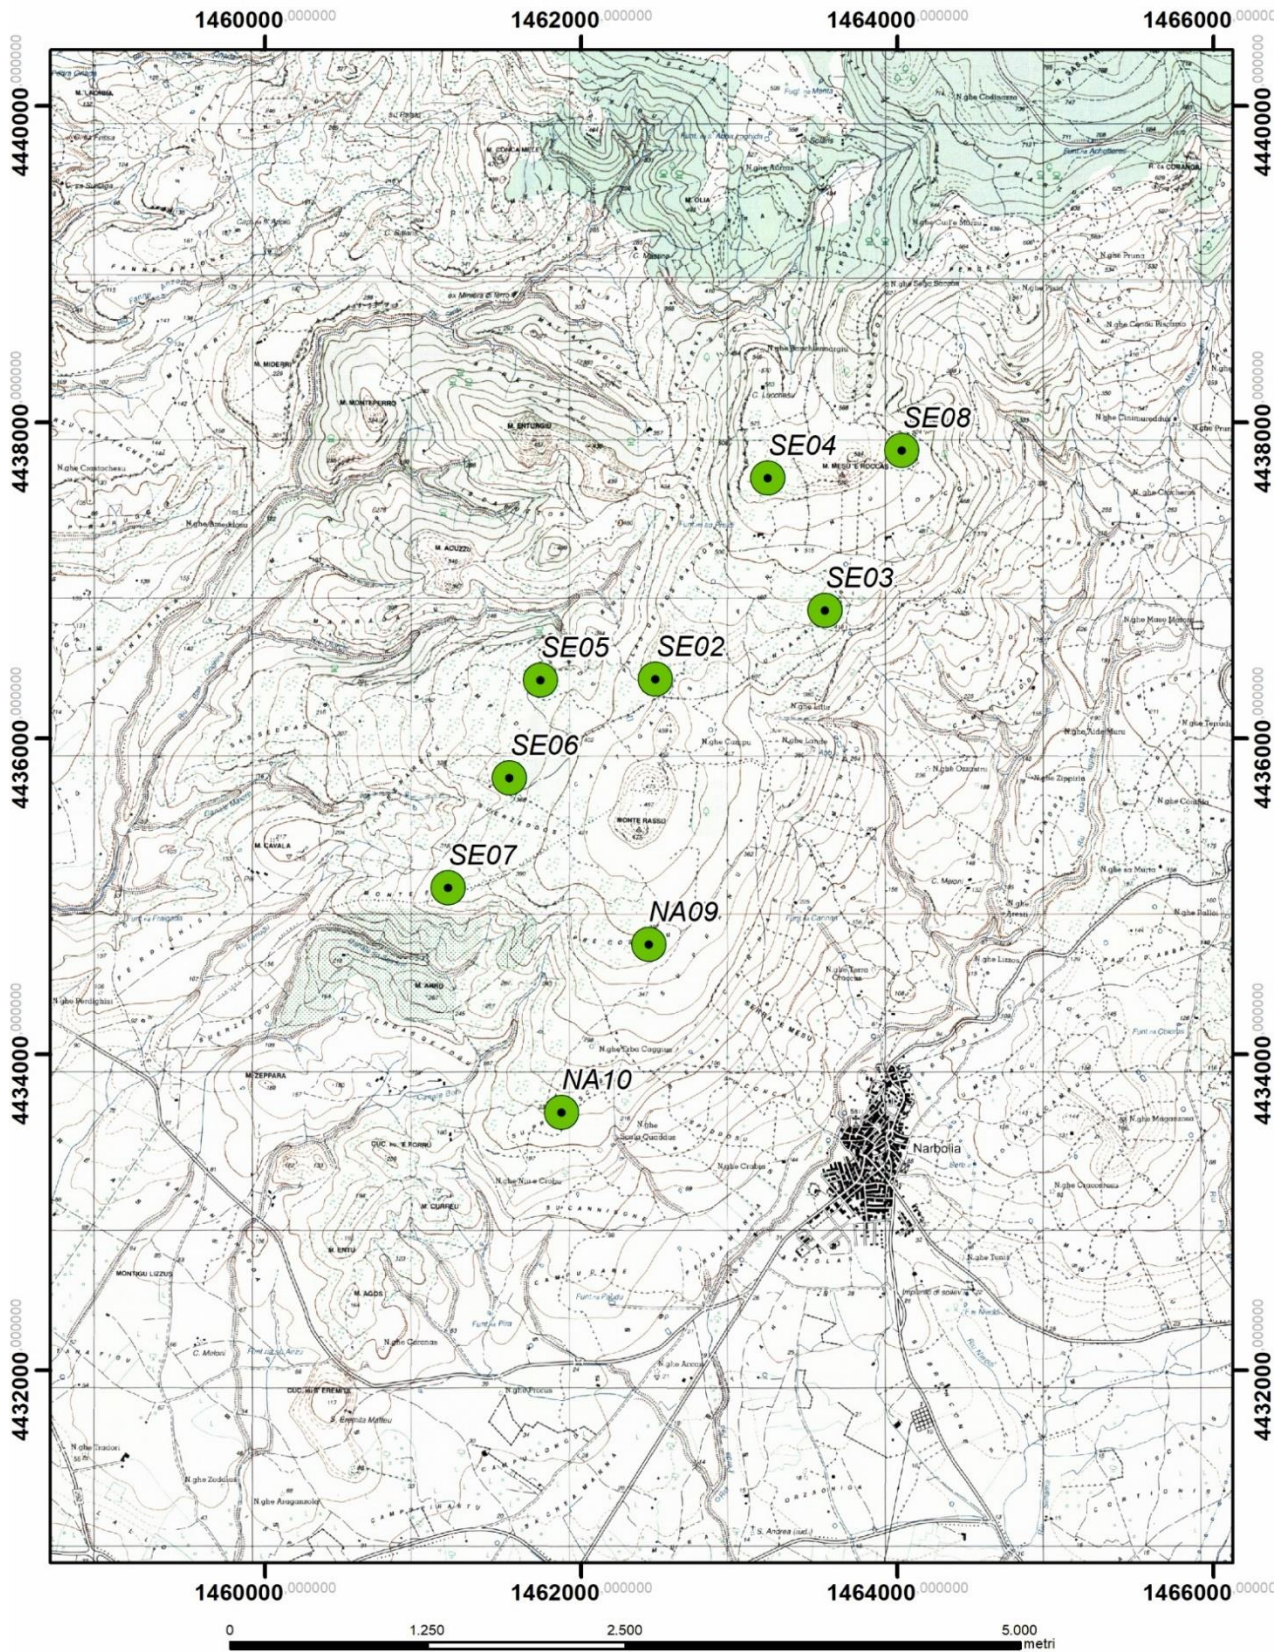



Figura 1.3 - Ubicazione dell'area di pertinenza dell'impianto su stralcio cartografia IGMI (scala 1:50.000).



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>CONSULENZA<br/>E PROGETTI</b>       | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>6 di 58            |

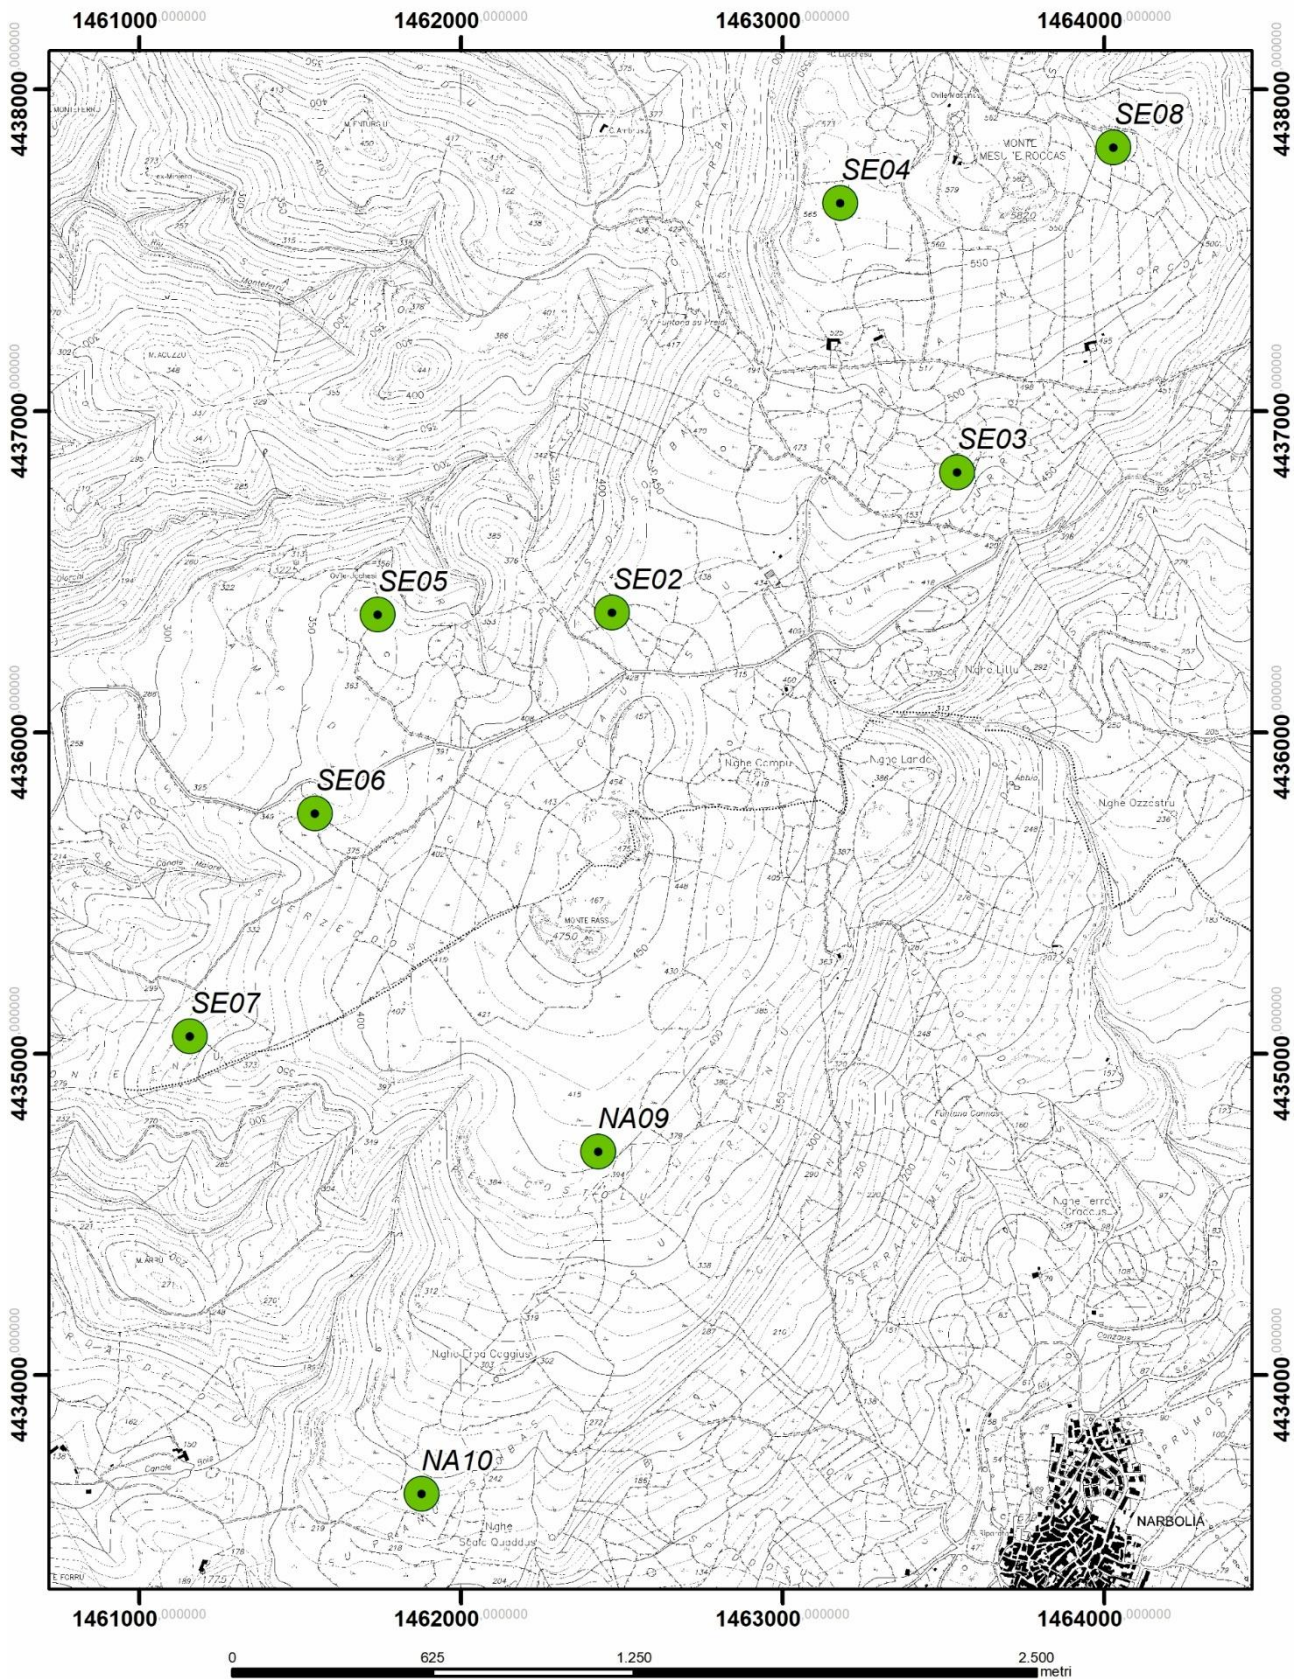



Figura 1.4– Ubicazione dell'area di pertinenza dell'impianto su stralcio cartografia CTR (scala 1:10.000).



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>7 di 58            |

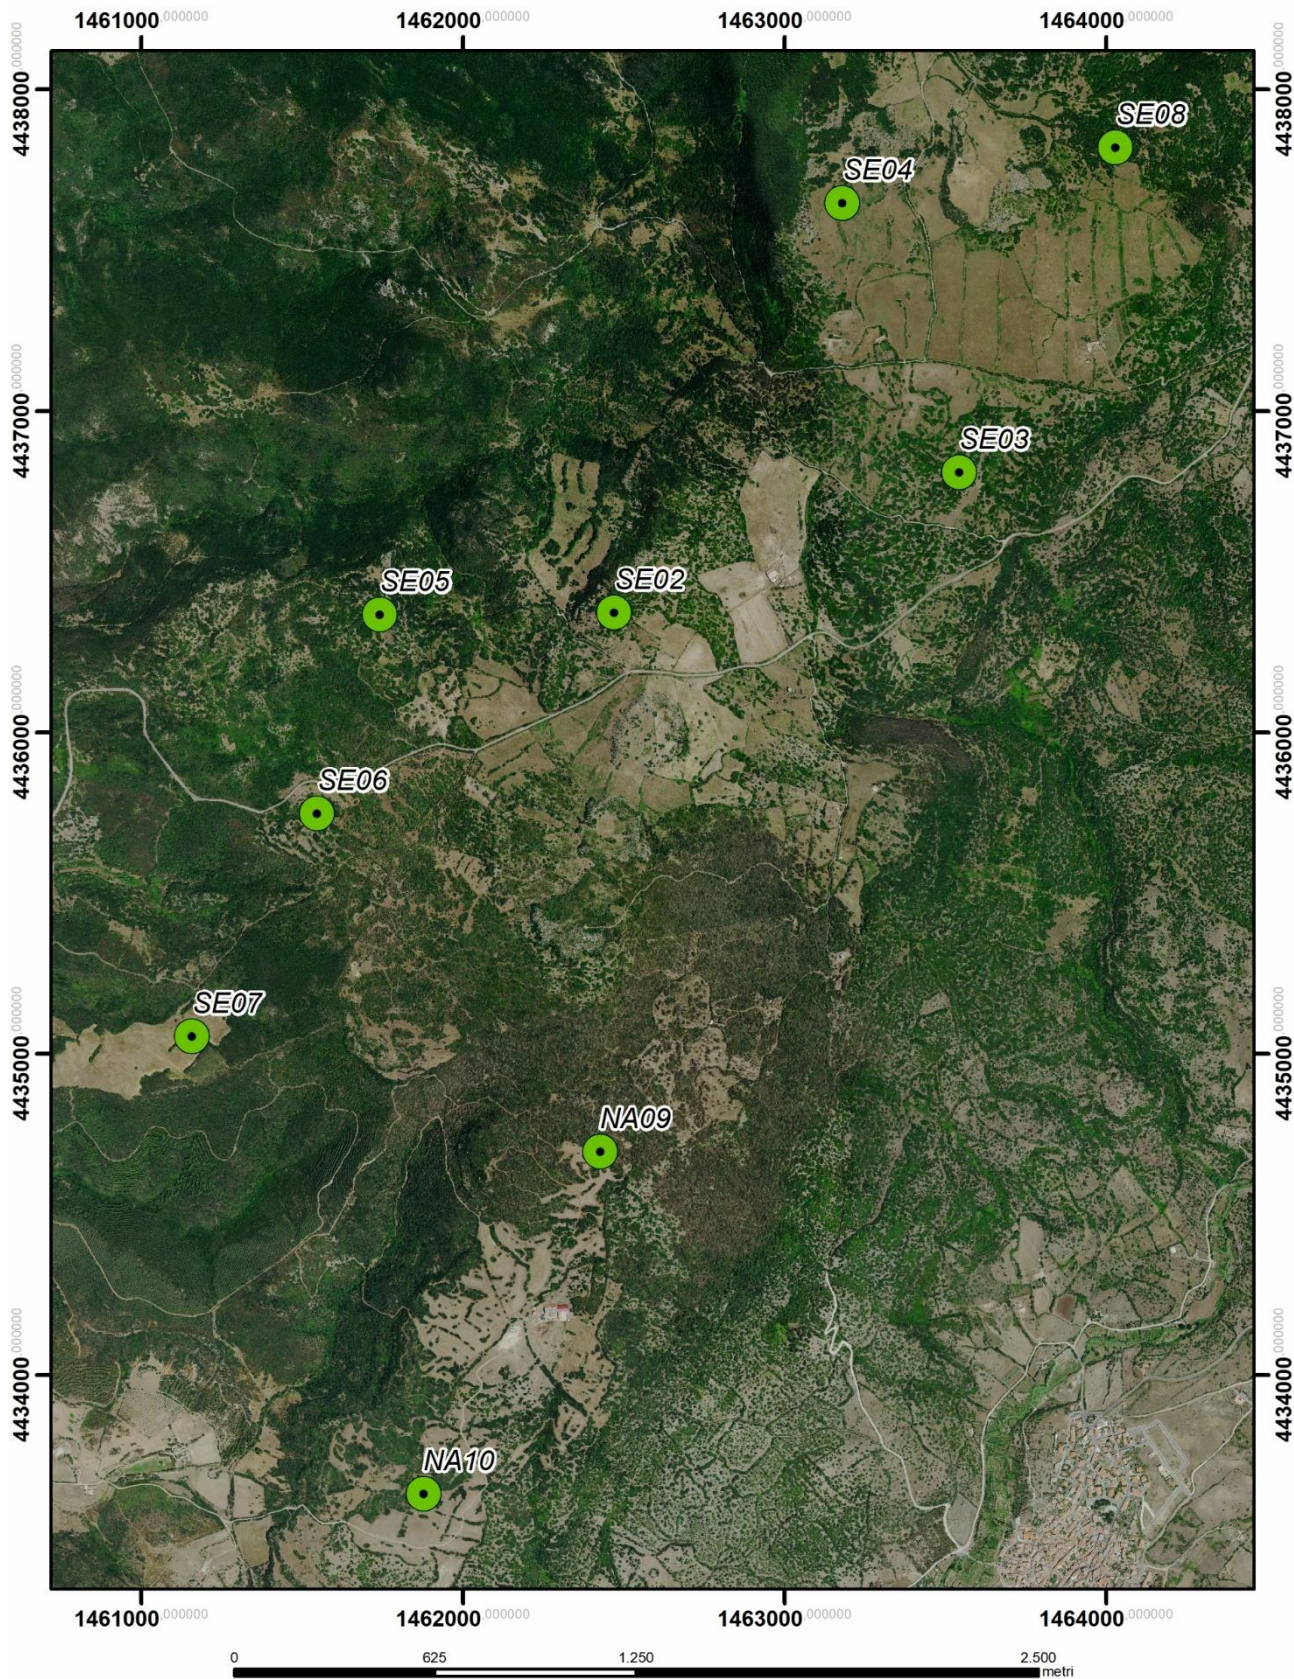




Figura 1.5 - Ubicazione dell'area di pertinenza dell'impianto su stralcio ortofotogrammetrico (scala 1:25.000)



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it  | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI  | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>8 di 58            |

#### 1.4 Descrizione sommaria del progetto

L'impianto in progetto, con integrato un sistema di accumulo da 15,6 MW, erogherà una potenza nominale di 75 MW, in accordo con la soluzione di connessione indicata da Terna, e sarà costituito da n. 9 aerogeneratori da 6,6 MW distribuiti lungo due assi orientati circa NE-SO che complessivamente, si estendono in linea d'aria per circa 4 km.

Il primo asse, che si sviluppa interamente nel territorio di Seneghe, comprende n. 7 aerogeneratori, mentre altri due aerogeneratori sono ubicati in territorio di Narbolia, immediatamente ad Est del primo asse e parallelo ad esso, secondo la seguente dicitura.

Ciascun aerogeneratore sarà costituito da n. 3 pale, con diametro massimo delle turbine di 170 m, altezza massima della torre di 125 m e altezza complessiva di 210 m.

Stante il fatto che la viabilità locale è interamente e agevolmente camionabile anche per il trasporto di aerogeneratori di grande taglia (multimegawatt) e delle relative parti complementari (conci di torre e pale), si prevede sin d'ora l'adeguamento temporaneo di alcune tratte.

Gli aerogeneratori saranno installati in piazzole accessibili a partire dalla nuova viabilità di accesso, con piste in terra battuta di larghezza di circa 5 m. Le piste saranno realizzate in misto stabilizzato e compattato con uno strato di fondazione in pietrisco costipato.

L'elettrodotto interrato di Media Tensione (MT), previsto sotto le piste di accesso al parco eolico e la viabilità pubblica dell'area, interconetterà gli aerogeneratori e realizzerà il collegamento con la cabina di sezionamento, prevista in prossimità dell'area di impianto in loc. *Sa Prunishedda* (Comune di Narbolia), dalla quale partiranno n. 3 terne di connessione alla Sottostazione Elettrica (SSE) Utente a 30/220 kV che si prevede di realizzare nelle immediate vicinanze della nuova SE RTN a 220 kV in loc. *Matza Serra* (Comune di Solarussa).



La suddetta raccoglierà le linee in cavo interrato MT provenienti dal parco eolico che saranno attestate ad un quadro elettrico in MT, installato all'interno di un locale dedicato all'interno della menzionata SSE.

L'elettrodotto interrato in AT sarà composto da una terna di conduttori unipolari realizzati in alluminio, schermati e tensione massima pari a 220 kV. I cavi saranno direttamente interrati in una trincea di sezione 60 cm, ad una profondità di scavo di 1,60 m, protetti inferiormente e superiormente con un letto di sabbia vagliata e compattati.

Per ulteriori specifiche si rimanda agli elaborati tecnici di progetto.

Per le finalità del presente elaborato, gli aerogeneratori (NAn e SEEn) sono suddivisi in due distinti gruppi ("Cluster") per semplicità di descrizione, a partire da quello in posizione più orientale:

- Cluster Est – Narbolia                      NA09 -NA10
- Cluster Ovest – Seneghe                      SE02, SE03, SE04, SE05, SE06, SE07, SE08

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it  | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI  | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   | <b>PAGINA</b><br>9 di 58            |

## 2 MODELLO GEOLOGICO

### 2.1 Contesto geologico dell'area vasta

L'areale designato per ospitare il parco eolico ricade nella Sardegna centro-occidentale, sub-regione del *Montiferru* dal nome dal massiccio di origine vulcanica omonimo che caratterizza questo settore geografico. Sin dal Terziario è stato interessato dai movimenti tettonici distensivi legati all'apertura del bacino balearico ed alla rotazione del blocco sardo-corso che nell'Isola ha avuto come conseguenza più evidente la formazione della Fossa Sarda, una vasta fossa tettonica che si estende in direzione NW-SE dal *Golfo dell'Asinara* sino al *Golfo di Cagliari*.

L'impianto eolico si prevede nel settore meridionale del *Montiferru* il quale, posto a ridosso del margine del *Campidano di Oristano*, è impostato su un sistema di faglie ad andamento prevalente NNW-SSE e NE-SW tale per cui viene considerato un "horst vulcano-tettonico". La sua struttura geologica è il risultato della sovrapposizione dei prodotti di due cicli vulcanici differenti: quello oligo-miocenico ad affinità calco-alcalina che costituisce il nucleo o basamento del paleo-Montiferru (Formazione andesitoide inferiore, Formazione trachitoida inferiore Autc., Formazione andesitoide superiore Autc., "riodaciti listate"), e quello plio-pleistocenico ad affinità alcalina, al quale si deve l'attuale configurazione (Basaniti analcitiche inferiori, Formazione trachitico-fonolitica, Basalti, Basaniti analcitiche superiori).


I due cicli vulcanici sono separati da un periodo di quiescenza vulcanica medio-miocenica, durante il quale il mare ha depositato potenti serie di sedimenti calcareo-arenaceo-marnosi. Il passaggio fra le formazioni vulcaniche e quelle sedimentarie è marcato da episodi in facies tufaceo-lacustre.

Nel versante meridionale del *Montiferru*, dove non affiorano i sedimenti medio-miocenici, le rocce più antiche sono rappresentate dalle vulcaniti calcocaline dell'Oligocene superiore, quali l'Unità di *Monte Olia*, caratterizzata da piroclastiti di flusso piroclastico, saldate, rioidacitiche, con locale alterazione epitermale da propilitica ad argillica.

Le formazioni oligo-mioceniche, a partire dall'Unità ignimbratica di *Monte Olia*, fino ai calcari della *Formazione di Santa Caterina di Pittinurri* (Langhiano medio – Serravalliano Inferiore), sono sormontate dalle vulcaniti plio-pleistoceniche originate da lave molto fluide che originano morfologie tipiche dei vulcani a scudo.

I processi erosivi e il susseguirsi degli eventi effusivi hanno dato origine nel tempo a distinte conformazioni. Nella parte centrale e settentrionale sono esaltate le strutture associate al nucleo vulcanico plio-quadernario più antico, costituite da basaniti, trachiti e fonoliti (*Unità di Santu Lussurgiu* – *Unità di Scano Montiferro*) che hanno attraversato e parzialmente ricoperto un substrato ignimbratico, tufitico, ed andesitico oligo-miocenico, nonché sedimenti lacustri e marini del Miocene. A tale compagine vulcanica è associato un paesaggio con forme secondarie coniche a guglie o cumuliformi con fianchi ripidi e rocciosi separati da ampie valli.



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>CONSULENZA<br/>E PROGETTI</b>       | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>10 di 58           |

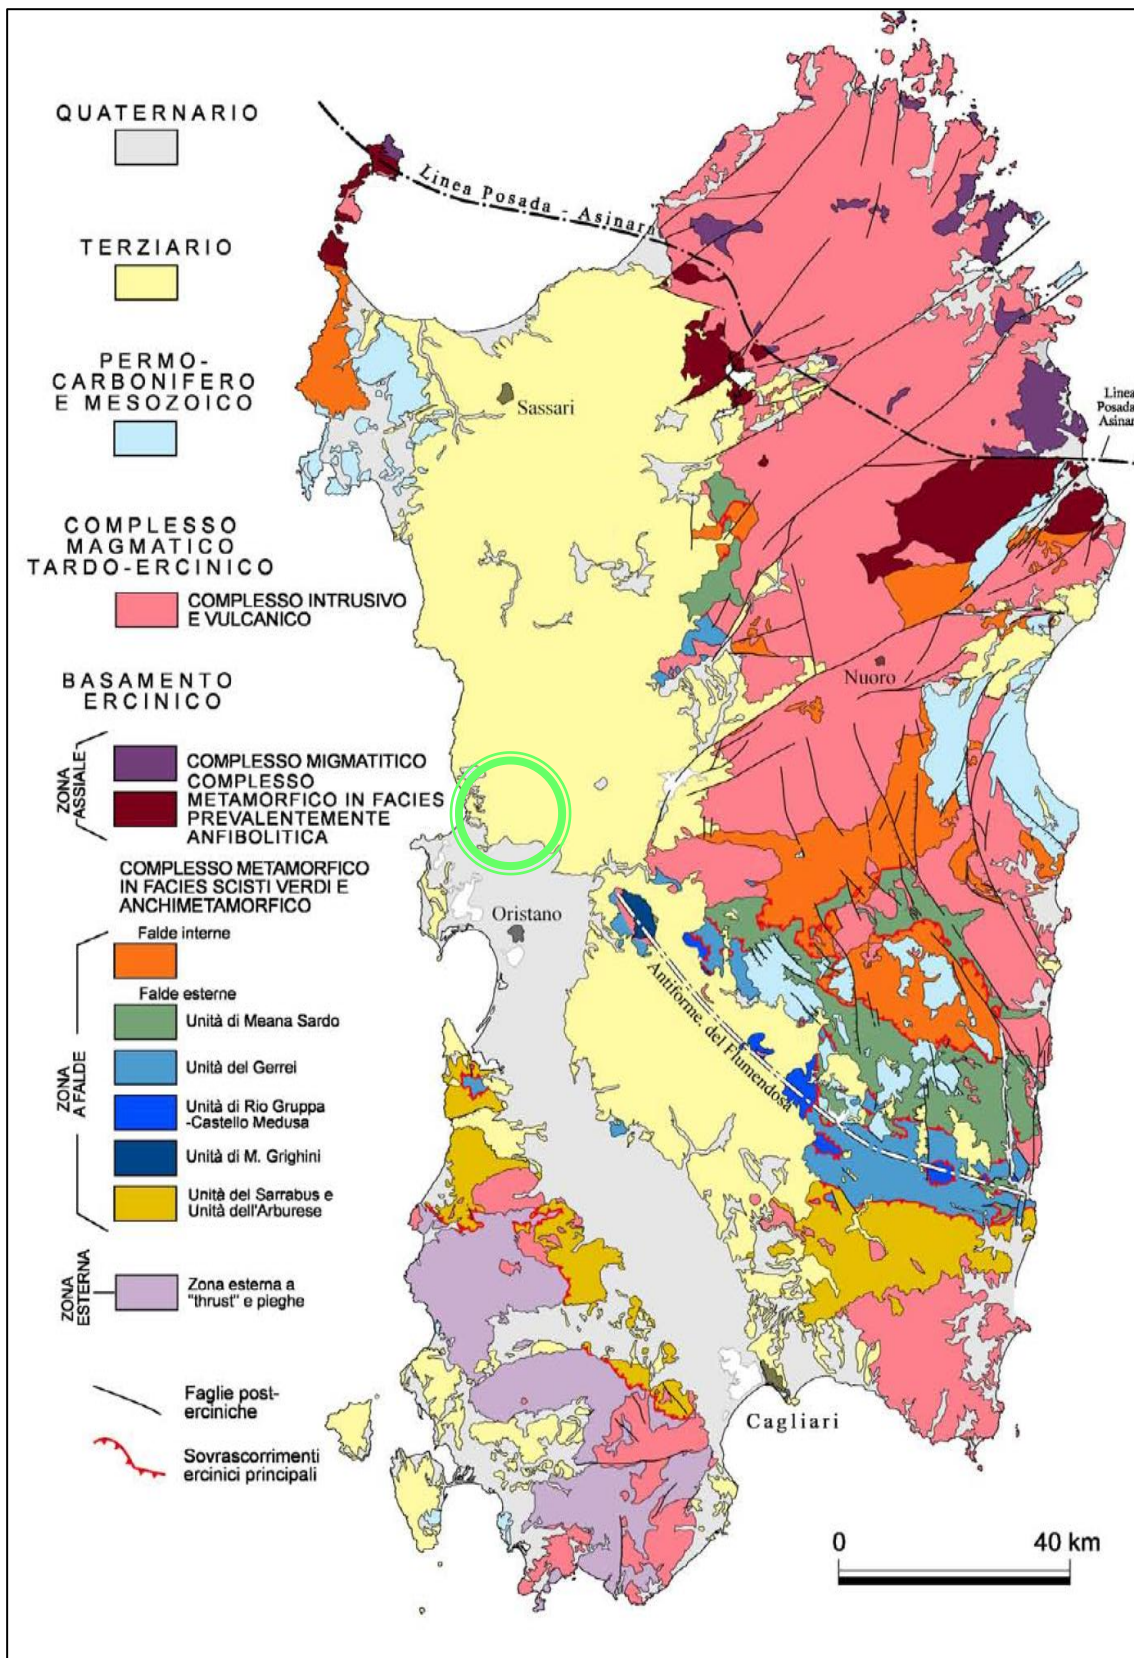




Figura 2.1 – Principali elementi strutturali del basamento ercinico sardo (estratto da "Guida all'escursione nel Basamento ercinico della Sardegna centro meridionale", a cura di A. Funedda e P. Conti, 2011)

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it  | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI  | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>11 di 58           |

Il paesaggio del versante occidentale si snoda dalla *Penisola del Sinis*, con andamento accidentato, fino a ricoprire il profilo costiero di Santa Caterina di Pittinuri ed i substrati calcareo-marnosi. Nei bordi della parte orientale e meridionale i dislivelli si attenuano giacché le colate basaltiche e trachitiche e gli accumuli di materiali piroclastici del Plio-Quaternario hanno conferito all'apparato vulcanico una tipica forma a cono.

Nel settore orientale, le colate laviche, con la loro giacitura quasi orizzontale, formano un vasto altopiano (Abbasanta, Paulilatino), mentre in quello meridionale, che fa capo ai centri di Narbolia, Seneghe e Bonarcado ovvero nel settore che ospiterà il parco eolico, sono separate da ampie valli ed assumono una lieve inclinazione, che verso il *Campidano* degradano nei depositi alluvionali della piana di Milis.

Sotto l'aspetto geologico e morfologico, quindi, la regione presenta una limitata variabilità: il substrato comprende litologie esclusivamente vulcaniche, ricoperte dai depositi sedimentari del modellamento dei versanti durante il Quaternario e dai prodotti pedogenici. Le lave basaltiche hanno la caratteristica di essere, al momento della messa in posto, molto fluide e pertanto di norma vanno a colmare paleo depressioni lasciando alla sommità una morfologia tabulare.

Nel Quaternario recente si sono completati i fenomeni di modellamento dei versanti, con l'accumulo dei depositi detritici.


Sui rilievi vulcano-tettonici di nuova genesi si sono quindi innescati i fenomeni di erosione, trasporto e sedimentazione ed i detriti prodotti si sono accumulati al piede dei versanti colmando le depressioni dei terreni oppure si sono depositi nei fondi valle.

In linea di massima l'azione di accumulo nel territorio in studio, dove è ubicato l'intervento in progetto, non è stata predominante, ed ha interessato solo in maniera limitata alcune aree di fondovalle.

Peraltro il raffreddamento della lava basaltica ha prodotto una fratturazione verticale subortogonale, isolando grossi blocchi a forma di colonne più o meno regolari, i cosiddetti "basalti colonnari". La fratturazione è ben visibile ai bordi degli espandimenti, oppure lungo le principali incisioni vallive. A luoghi si riscontra una fratturazione a blocchi subsferoidali.

Il passaggio tra colate successive è spesso segnato da livelli argillosi anche molto arrossati, interpretabili o come paleosuoli o più spesso come porzioni scoriacee delle parti periferiche delle colate. Le scorie sono caratterizzate da una notevole bollosità dovuta alla degassificazione dei magmi, essendo meno cristallizzate si alterano più facilmente.




|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>12 di 58           |



- 1** Ghiaie, sabbie, limi e argille sabbiose dei depositi alluvionali, colluviali, eolici e litorali, travertini (Olocene).
- 2a** Alluvioni antiche Auct. – Conglomerati, sabbie, argille più o meno compatte in terrazzi e conoidi alluvionali (Pliocene – Pleistocene).
- 5b** Basalti alcalini e transizionali, basaniti trachibasalti e hawaiiiti, talora con noduli peridotitici; andesiti basaltiche e basalti subalcalini (Pliocene- Pleistocene).
- 9b** Marne arenacee e siltose, arenarie conglomeratiche, calcareniti e sabbie silicee sublitorali – epibatiali (Burdigaliano medio-superiore – Langhiano medio-inferiore).
- 11** Rioliti, riodaciti, daciti e subordinatamente comenditi, in espandimenti ignimbrici, cupole di ristagno e rare colate, a cui si associano prodotti freatomagmatici; talora livelli epiclastici intercalati (Oligocene superiore – Miocene inferiore-medio).
- 12** Andesiti, andesiti basaltiche e rari basalti ad affinità thoeilitica e calcalcalina, talora brecciati, in colate, cupole di ristagno (Oligocene superiore – Miocene inferiore).

*Figura 2.2 – Inquadramento geologico del settore (fuori scala). Stralcio dalla Carta Geologica della Sardegna in scala 1:200.000 a cura del Comitato per il coordinamento della Cartografia Geologica e Geotematica della Sardegna.*

In Figura 2.2 viene richiamata sinteticamente la stratigrafia dell'ambito di intervento, che comprende il parco eolico i caviddotti e le cabine elettriche, a partire dalle unità litostratigrafiche più recenti, con riferimento alla simbologia ufficiale della cartografia geologica edita dell'APAT [Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i Servizi geologici e Dipartimento Difesa del Suolo – Servizio Geologico d'Italia].

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>13 di 58           |

Pertanto, con diretto riferimento alla succitata carta<sup>(3)</sup> (con modifiche) a partire dalle più recenti, nell'area vasta sono state distinte le unità restituite nella corrispondente legenda in Figura 2.3:













|   |             |  |
|---|-------------|--|
|    | <b>b</b>    | Depositi alluvionali generici (Olocene).   |
|    | <b>bn</b>   | Depositi alluvionali terrazzati generici (Olocene).  |
|    | <b>a</b>    | Depositi di versante costituiti da clasti angolosi, talora parzialmente cementati (Olocene).   |
|    | <b>LGI</b>  | <i>Unità di Santu Lussurgiu</i> – Trachiti, trachiti fonolitiche e fonoliti in cupole di ristagno e colate; depositi piroclastici stratificati e brecce vulcaniche (Plio-Pleistocene).   |
|    | <b>SMU</b>  | <i>Unità di Scano Montiferro</i> – Basaniti inferiori ad analcime, fortemente porfiriche con noduli gabbrici (Plio-Pleistocene).   |
|    | <b>RSU</b>  | <i>Formazione di Monte Rassu</i> – Basalti alcalini, trachibasalti, hawaiiiti, a noduli peridotitici e gabbrici con intercalazioni scoriaee, con di scorie, tufi e filoni (Plio-Pleistocene).  |
|    | <b>BPL3</b> | <i>Subunità di Funtana di Pedru Oe (Basalti della Campeda-Planargia)</i> - Basalti debolmente alcalini e trachibasalti, a grana minuta, porfirici, in estese colate (Pliocene superiore).  |
|    | <b>NCA</b>  | <i>Formazione di Nuraghe Casteddu</i> – Argilliti, siltiti, arenarie arcose, conglomerati, ad elementi subarrotondati di quarzo e metamorfiti, con resti vegetali; subordinate brecce eterometriche ad elementi di calcari mesozoici, di ambiente fluvio-deltizio e litorale (Pliocene medio). |
|    | <b>TTR</b>  | <i>Formazione di Santa Caterina di Pittinurri</i> – Calcari organogeni, calcari detritici più o meno arenacei e fossiliferi, con filoni di selce e calcite idrotermale (Langhiano medio – Serravalliano inferiore).  |
|    | <b>EGI</b>  | <i>Unità di Monte Entirgiu</i> – Andesiti e andesiti basaltiche, in cupole di ristagno e colate, con alterazione epitermale da propilitica ad argillica; locali livelli piroclastici ed epiclastici (Oligocene superiore).   |
|   | <b>CUL</b>  | <i>Unità di Cuglieri</i> - Depositi di flusso piroclastico in facies ignimbratica, pomiceo-cineritici, poco saldati, a chimismo riodacitico (Oligocene superiore).   |
|  | <b>OIA</b>  | <i>Unità di Monte Olla</i> – Depositi di flusso piroclastico in facies ignimbratica, a chimismo riodacitico, prevalentemente a struttura eutaxitica, con locale alterazione epitermale da propilitica ad argillica (Oligocene superiore).  |



Figura 2.3 – Legenda della “Carta geologica” fuori fascicolo (edita dell’APAT con modifiche).

Per la distribuzione areale delle unità geologiche si rimanda alla carta geologica fuori fascicolo allegata alla presente.

## 2.2 Aspetti tettonici e strutturali

I principali sistemi di faglie che interessano la regione in studio, con direzioni principali NE-SO, NNO-SSE e N-S, sono riconducibili fondamentalmente alle fasi distensive dell’Oligo-Miocene e del Plio-Quaternario, rispettivamente ricollegabili con l’evoluzione geodinamica del Mediterraneo occidentale e dell’area tirrenica.

<sup>(3)</sup> Scaricabile dal sito <https://www.sardegnaoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=mappetematiche>.

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it  | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI  | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   | <b>PAGINA</b><br>14 di 58           |

Queste discontinuità strutturali, avendo guidato la risalita dei magmi dei due cicli vulcanici calcoalcalino e alcalino, hanno anche costituito le direttrici di allineamento e determinato le zone di massima densità dei centri eruttivi. In particolare, le direzioni NE e NE-SO rappresentano i maggiori eventi che hanno condizionato lo sviluppo morfologico e vulcanologico del complesso, mentre quella NNO-SSE mostra episodi con importanza minore.

Nel settore in studio, la direzione N-S è poco significativa.

Il lineamento strutturale più importante del settore in studio è una dislocazione che decorre parallelamente al fianco orientale di *Monte Rassu* (475 m s.l.m.), assumendo il carattere di una vera faglia che attraversa da SW a NE tutto il territorio. Osservata in dettaglio, detta lineazione appare come una fascia di dislocazione larga qualche chilometro, costellata da numerosi centri di emissione, più o meno allineati parallelamente alla struttura principale.

### 2.3 Assetto idrogeologico



La diffusa presenza del substrato roccioso effusivo condiziona in maniera importante l'assetto idrogeologico del settore: questo è infatti caratterizzato da un nucleo di vulcaniti oligo-mioceniche costituito da depositi di flusso piroclastico in facies ignimbratica e da andesiti, che si può considerare complessivamente poco o mediamente permeabile.

Su tale "basamento" poggiano le potenti colate di rocce basaltiche plio-pleistoceniche che, grazie al loro sistema di fratture, rappresentano in modo differente acquiferi a medio-alto immagazzinamento idrico essendo generalmente composte dalla sovrapposizione di diverse colate, in cui s'intercalano livelli scoriacei a letto e a tetto di ciascuna colata, o dei paleosuoli. Queste variazioni litologiche e di permeabilità tendono ad interferire, in senso orizzontale e verticale, sulla circolazione idrica sotterranea e dunque sulla natura idrogeologica di molte sorgenti.

Nei basalti la porosità, che varia dall'1% nelle facies dense, al 10% fino al 50% nelle rocce con struttura vescicolare, risulta nel complesso irrilevante in relazione alla permeabilità, in quanto i pori presenti non sono intercomunicanti, salvo qualche eccezione, e non permettono la circolazione di flussi d'acqua all'interno della massa rocciosa. La circolazione dei flussi idrici è pertanto influenzata dal sistema di fratture, createsi per brusco raffreddamento delle lave durante la loro emissione, che conferisce all'ammasso roccioso una "permeabilità in grande". Detto acquifero per fessurazione può ospitare falda sovrapposte tra loro intercomunicanti sia attraverso le soluzioni di continuità dei livelli meno permeabili, sia attraverso il flusso di drenanza. La circolazione idrica sotterranea è solitamente del tipo basale, anche se spesso si ha un certo adattamento della superficie piezometrica alla morfologia del versante.

Peraltro la presenza, tra una colata e l'altra, di orizzonti scoriacei argillificati che fungono da barriera per la circolazione idrica, determinano la formazione di sorgenti quando le bancate intercettano la superficie topografia più inclinata. Tali livelli possono essere ricondotti a un'unica circolazione idrica sotterranea, perché il particolare tipo di deposizione vulcanica lascia moltissime soluzioni di continuità tra le colate permeabili ed i livelli scoriacei meno permeabili.



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it  | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI  | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>15 di 58           |

L'estensione della rete di fratture dell'ammasso roccioso, lo stato di apertura dei giunti ed il fatto che questi possano essere comunicanti, oltre alla potenza ed alla morfologia degli affioramenti, sono quindi i fattori che concorrono ad aumentare la capacità di immagazzinamento delle formazioni vulcaniche. Sulla base delle osservazioni dirette che hanno consentito di verificare lo stato di fratturazione e alterazione della facies basaltica affiorante o sub-affiorante ed il supporto dei dati bibliografici, è stato cautelativamente attribuito alla *Subunità di Pedru Oe* ed alla *Formazione di Monte Rassu*, una permeabilità media per fratturazione, espresso da un coefficiente  $K \cong 10^{-6}$  cm/s.

Dalle analisi condotte è risultato che i territori di Seneghe e Narbolia sono ricche di sorgenti, localizzate soprattutto nei settori montani, sebbene perlopiù con modeste portate stagionali. Nello specifico areale che ospiterà l'intervento in progetto, le sorgenti alimentate dall'unità idrogeologica vulcanica sono limitate ad alcune fontane localizzate in corrispondenza delle incisioni fluviali, al contorno dell'altopiano basaltico, dove preesistono anche alcuni pozzi a largo diametro.

Fra le principali fontane si segnala, nel settore nord, *Funtana Su Predi*, nel versante sud-occidentale del Monte "*Mesu 'e Roccas*" in località "*Pala de Sos Battos*", poco a sud dell'aerogeneratore *SE04*.

Nel settore sud in territorio di Narbolia, sono cartografate n. 3 sorgenti principali, immediatamente adiacenti all'areale di intervento ed esterne ad esso, ovvero *Funtana "Su Anzu"*, *Funtana "Pira"* e *Funtana "Paudi"* ed una, denominata "*Funtana Cannas*" in località "*Serra e Mesu*", immediatamente ad est del sito di imposta NA09.

Risorgive minori, a regime stagionale e scarsa rilevanza, sono state rilevate in corrispondenza di alcune aree di compluvio afferenti a localizzate in prossimità delle aree di sedime degli aerogeneratori *SE06*, *SE07*, *NA09* e *NA10*. Al momento non si hanno dati sulle portate ma si presuppone che esse siano molto basse ed a regime stagionale.


Stanti gli esili spessori e la discontinuità della copertura olocenica, di natura sostanzialmente eluviale, si esclude la possibilità di formazione di accumuli idrici di tipo freatico significativi se non quelli legati all'infiltrazione delle acque zenitali in occasione di piovosità abbondanti.

Dalle informazioni acquisite si può escludere la presenza di una falda acquifera alle profondità di progetto. Per questo motivo si ritiene che la realizzazione degli scavi e degli sbancamenti possa avvenire senza interazione di flussi idrici importanti. È altresì plausibile una circolazione idrica profonda, in particolare entro la formazione effusiva oligo-miocenica, favorita da particolari condizioni del reticolo di discontinuità (ad esempio zona intersezione tra fasce di fratturazione molto fitta o faglie estensionali), del tutto ininfluyente per gli obiettivi del presente lavoro.

Nell'area di progetto non sono altresì ravvisate condizioni indicative di emergenze idriche di rilievo.

Di seguito sono richiamate le classi di permeabilità distinte nel settore di intervento, con riferimento alla legenda della cartografia idrogeologica consultabile dal Geoportale della Sardegna<sup>(4)</sup>.

<sup>(4)</sup> Scaricabile dal sito <https://www.sardegnaegeoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=mappetematiche>.

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>16 di 58           |



#### Permeabilità alta

- b** Depositi alluvionali generici (Olocene).
- bn** Depositi alluvionali terrazzati generici (Olocene).



#### Permeabilità medio alta

- a** Depositi di versante costituiti da clasti angolosi, talora parzialmente cementati (Olocene).
- TTR** *Formazione di Santa Caterina di Pittinurri* – Calcari organogeni, calcari detritici più o meno arenacei e fossiliferi, con filoni di selce e calcite idrotermale (Langhiano medio – Serravalliano inferiore).



#### Permeabilità medio bassa

- SMU** *Unità di Scano Montiferro* – Basaniti inferiori ad analcime, fortemente porfiriche con noduli gabbrici (Plio-Pleistocene).
- RSU** *Formazione di Monte Rassu* – Basalti alcalini, trachibasalti, hawaiiiti, a noduli peridotitici e gabbrici con intercalazioni scoriacee, con di scorie, tufi e filoni (Plio-Pleistocene).
- BPL3** *Subunità di Funtana di Pedru Oe (Basalti della Campeda-Planargia)* - Basalti debolmente alcalini e trachibasalti, a grana minuta, porfirici, estese colate (Pliocene superiore).
- NCA** *Formazione di Nuraghe Casteddu* – Argilliti, siltiti, arenarie arcose, conglomerati, ad elementi subarrotondati di quarzo e metamorfiti, con resti vegetali; subordinate brecce eterometriche ad elementi di calcari mesozoici, di ambiente fluvio-deltizio e litorale (Pliocene medio).
- EGI** *Unità di Monte Entirgiu* – Andesiti e andesiti basaltiche, in cupole di ristagno e colate, con alterazione epitermale da propilitica ad argillica; locali livelli piroclastici ed epiclastici (Oligocene superiore).



#### Permeabilità bassa

- LGI** *Unità di Santu Lussurgiu* – Trachiti, trachiti fonolitiche e fonoliti in cupole di ristagno e colate; depositi piroclastici stratificati e brecce vulcaniche (Plio-Pleistocene).
- CUL** *Unità di Cuglieri* – Depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritica, pomiceo-cineritici, poco saldati, a chimismo riodacitico (Oligocene superiore).
- OIA** *Unità di Monte Oia* – Depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritica, a chimismo riodacitico, prevalentemente a struttura eutaxitica, con locale alterazione epitermale da propilitica ad argillica (Oligocene superiore).

Figura 2.4 – Legenda della “Carta delle permeabilità” fuori fascicolo (edita dell’APAT con modifiche).


Per la loro distribuzione areale si rimanda alla tavola fuori fascicolo.

## 2.4 Assetto morfologico

Il parco eolico in progetto è previsto in una vasta area a morfologia sostanzialmente tabulare delimitata ad ovest da una cornice rocciosa che mette in contatto i basalti pleistocenici con le formazioni effusive oligo-mioceniche: l’elemento dominante è rappresentato proprio dalla dorsale vulcanica che, partendo dall’estrema propaggine del territorio di Seneghe, arriva fino a *Monte Rassu*, per poi degradare dolcemente verso sud-ovest collegandosi con le ultime propaggini del *Campidano*.

La morfologia è complessivamente dolce in virtù della natura degli affioramenti, la cui messa in posto è ascrivibile prevalentemente ad un processo di espansione lavico lungo le linee di frattura, e della esigua copertura eluviale di natura limo-argillosa, con rara presenza di affioramenti litoidi isolati.



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>17 di 58           |

L'origine vulcanica delle rocce, la differente età e composizione delle colate hanno condizionato la fisionomia del paesaggio, che manifesta forme cupoliformi, rilievi dalle creste appuntite, versanti ripidi e rocciosi in corrispondenza delle rocce più antiche, che contrastano con le bancate sub-orizzontali che formano imponenti gradinate in corrispondenza delle colate laviche basaltiche più recenti, nelle quali predominano i corpi tabulari di *Monte Mesu 'e Roccas* e *Monte Rassu*. La dorsale nella sua apparente uniformità presenta quindi aspetti abbastanza vari e strettamente collegati, come è ovvio, al substrato geologico.


Tra i vari dossi riconoscibili nell'areale, si incontrano strette e lunghe vallate che si ramificano seguendo i fianchi delle colline come quelle di *Canale Bois*, nel settore sud-occidentale dell'adiacente canale *Su Sessini*, che incidono fortemente i depositi di flusso piroclastico in facies ignimbratica oligocenica appartenenti all'*Unità di Monte Olia*.

Più compatta è la parte basaltica della dorsale, costituita da una ripida scarpata di faglia nel lato meridionale, con quote che passano rapidamente da 475 m slm di *Monte Rassu* ai circa 50÷60 m s.l.m. della pianura. La parte superiore della dorsale si presenta invece abbastanza uniforme, con un tavolato che immerge verso sud-ovest; verso Seneghe è delimitata dalla cima di *Mesu e Rocca* e dalla valle del *Rio Mundighis*, che confluisce successivamente in quella del *Mast'Impera*.

Nelle zone di affioramento dei basalti sono inoltre ben riconoscibili gli apparati originari dei vulcani che hanno dato origine da effusioni laviche: ad ovest *M. te Enturgiu*, adiacente al sito SE04, *Monte Cavala*, nel settore sud-occidentale dell'areale di intervento, e *Monte Rassu* e *Monte Mesu e Roccas*, in quello centro settentrionale.



Figura 2.5 – Assetto geomorfologico dell'area di intervento.

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>18 di 58           |

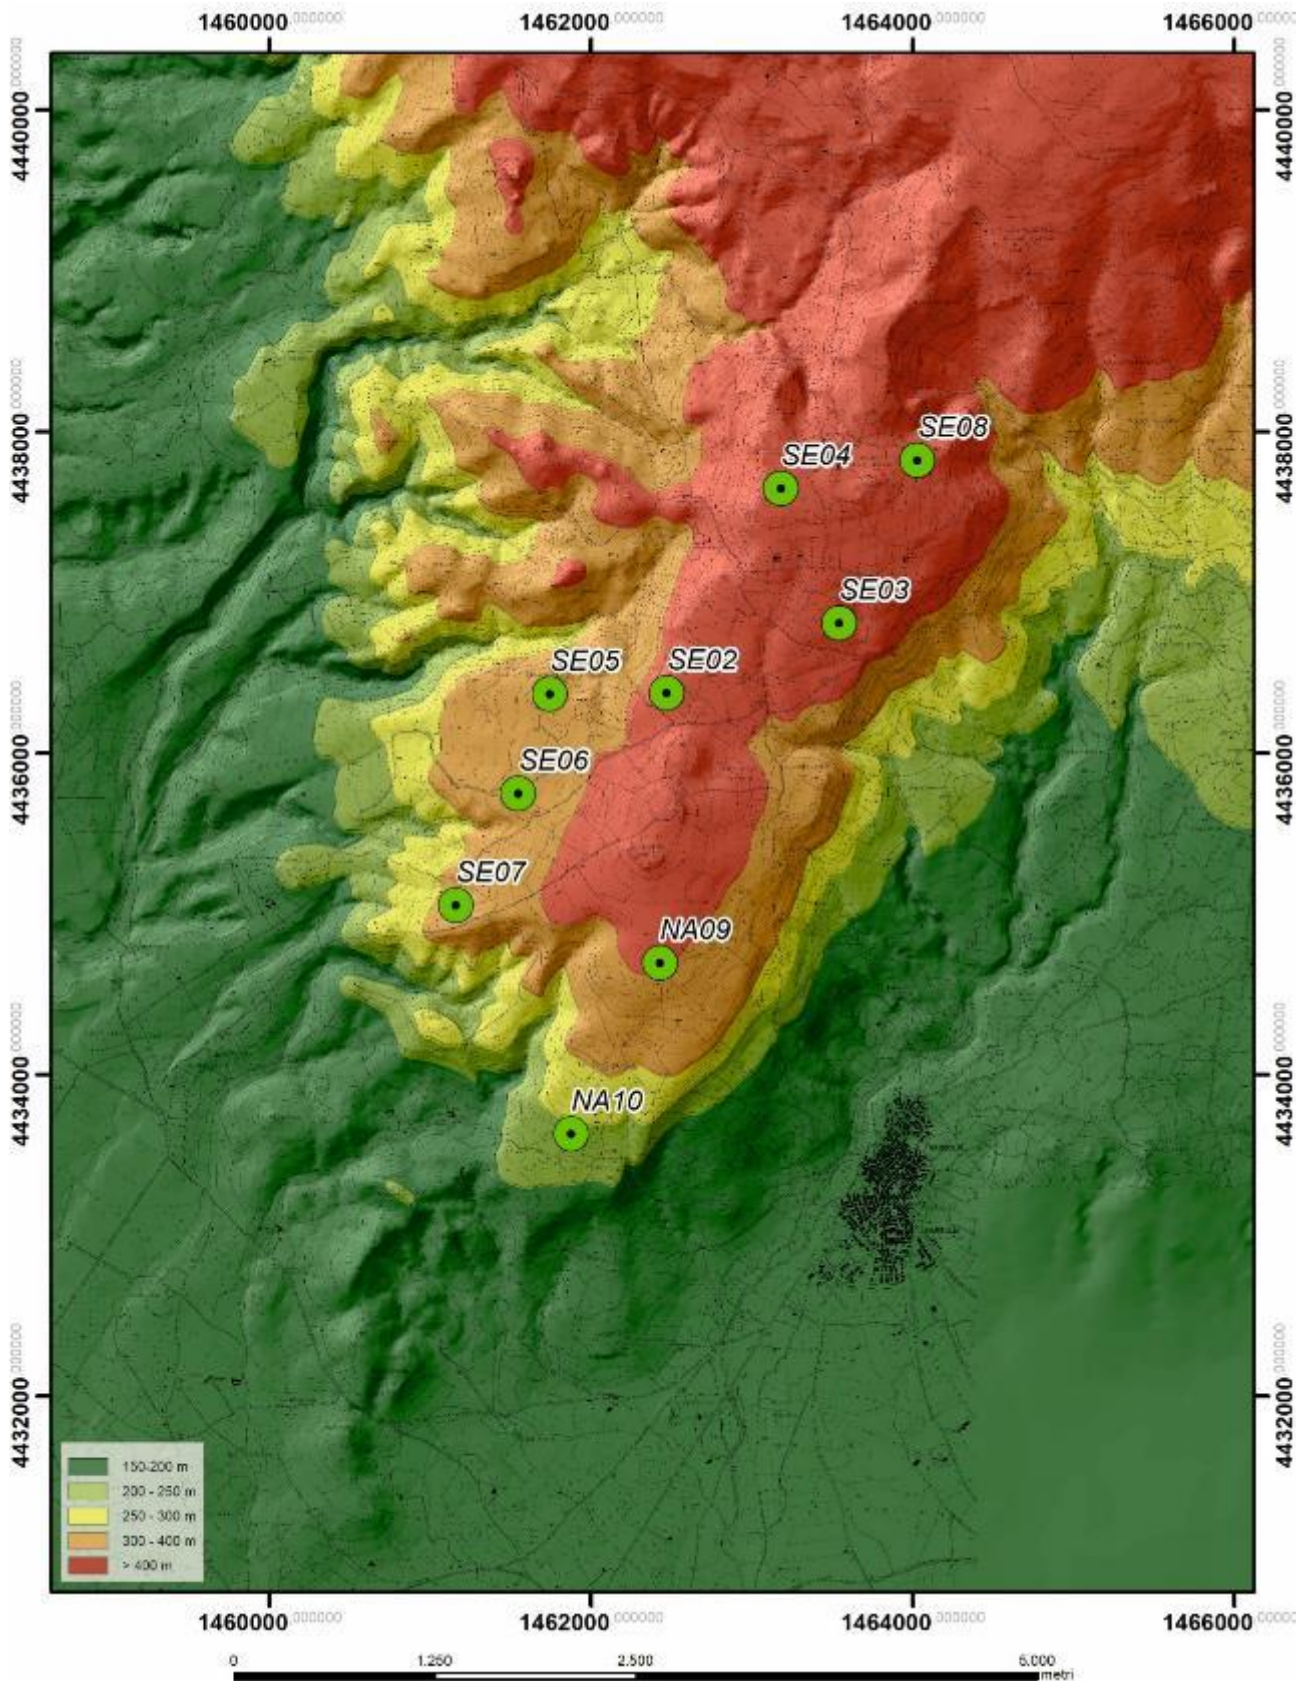



Figura 2.6 – Carta delle altimetrie (estratta dal Geoportale della Sardegna).



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>19 di 58           |

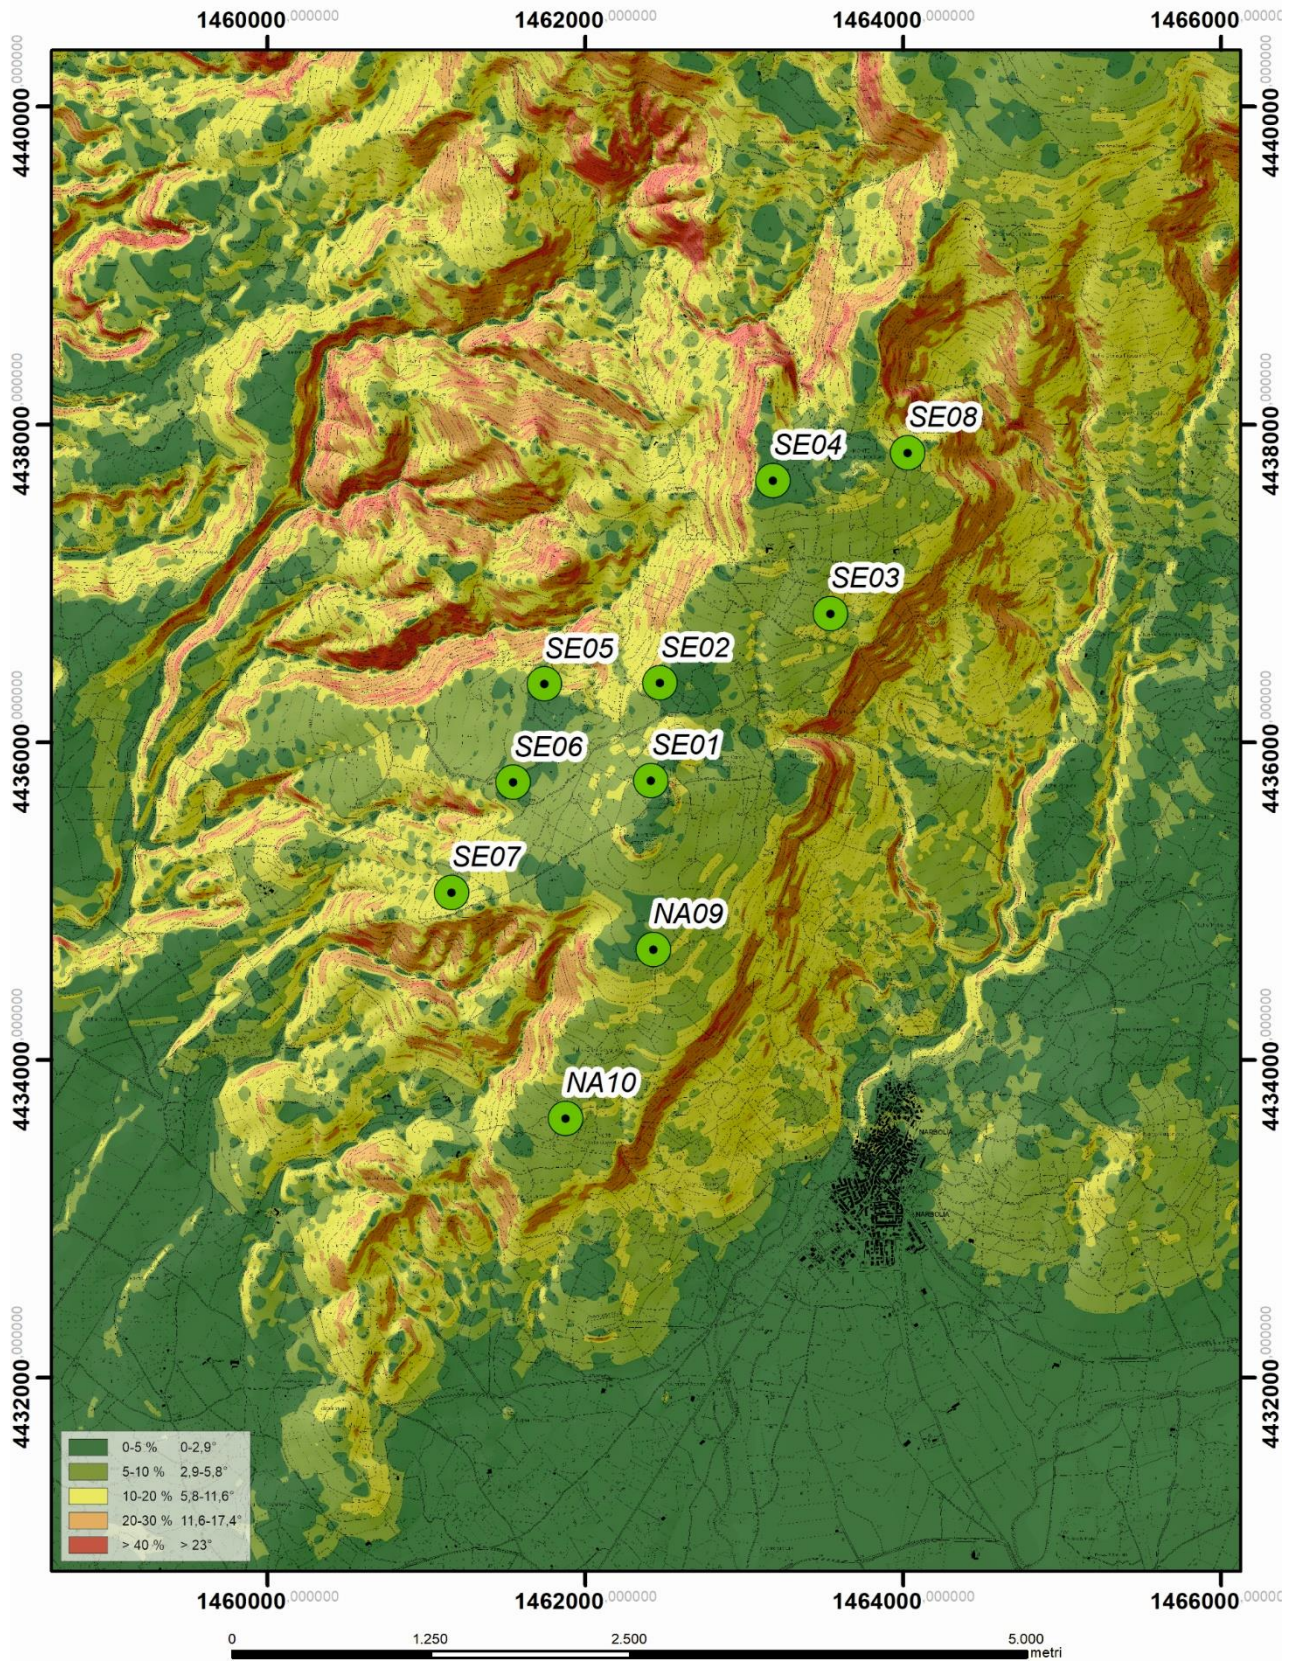




Figura 2.7 – Carta delle acclività (estratta dal Geoportale della Sardegna).



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it  | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI  | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>20 di 58           |

Nell'areale designato ad ospitare il parco, che non mostra scarpate significative e ha un'acclività d'insieme inferiore al 10%, non sono state ravvisate forme o processi attivi di versante dovute all'erosione e/o alla gravità. La limitata e/o nulla dinamica morfoevolutiva è garantita dalla combinazione delle caratteristiche strutturali, geo-meccaniche dei terreni, e dalla bassa acclività delle limitate coperture eluvio-colluviali.

## 2.5 Idrografia

L'assetto geologico-strutturale è anche il principale responsabile della conformazione idrografica locale e quindi dell'attuale circolazione idrica superficiale: nell'area e nelle zone collinari circostanti, il reticolo fluviale è di tipo sub-dendritico, con un controllo tettonico sui rami fluviali principali, che si raccordano fra di loro formando angoli di 90°.

Nella settore occidentale del vasto areale in studio, nel quale il reticolo fluviale è più fitto, il paesaggio è caratterizzato da processi fluviali con forme di incisione profonda, che riprendono i lineamenti tettonici e smembrano superfici più o meno tabulari, creando valli a forre.


Nel settore est, il *Riu Mastru Impera*, che scorre con direzione NE-SO, trae origine nel versante est di *Monte Mesu e Roccas* e che poco più a sud, in prossimità del centro abitato di Narbolia, prende il nome di *Riu Perda Pira* e di cui un modesto affluente, nel territorio meridionale, passa poco più ad est del sito di sedime dell'aerogeneratore *NA10*.

Nel settore ovest, procedendo in senso orario a partire da sud, si annoverano il *Canale Bois*, il *Canale Su Sessini*, il *Riu Fenugu*, il *Riu Olorchi* ed il *Rio Montiferru*. Hanno perlopiù carattere stagionale e presentano un andamento sub-rettilineo con orientamento NNE-SSW ed E-W mentre gli affluenti hanno alvei brevi e ripidi, con innesto perpendicolare sull'asta principale. Traggono origine dalle sorgenti o "fontane" di contatto che scaturiscono dalle rocce vulcaniche, a causa del loro grado di fratturazione e delle frequenti intercalazioni di materiali di alterazione di natura argillosa impermeabili.

Il regime dei corsi d'acqua principali e delle sorgenti è quello tipicamente mediterraneo, con portate massime concentrate nel periodo autunnale e primaverile ed un esteso periodo di magra estivo con l'annullamento della portata nel periodo di maggiore siccità.

Diversamente dalla situazione delineata al contorno, in corrispondenza delle forti incisioni nel vasto tavolato basaltico oggetto di intervento, la circolazione superficiale è prevalentemente limitata a fenomeni di ruscellamento superficiale che si manifestano in occasione degli intensi eventi pluviometrici e da modestissime aree di drenaggio, orientate lungo le linee tettoniche principali. I modestissimi avvallamenti nel terreno sono colmati dalle acque meteoriche che, in corrispondenza di eventi pluviometrici di grande intensità, formano dei piccoli bacini di ristagno.

L'analisi idro-geomorfologica ha inoltre evidenziato che il settore di progetto non è direttamente interessato da un'idrografia naturale o artificiale secondo l'art. 54 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152. Non interferisce e non si trova in prossimità di torrenti o canali artificiali ai sensi dell'art. 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523.

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>21 di 58           |

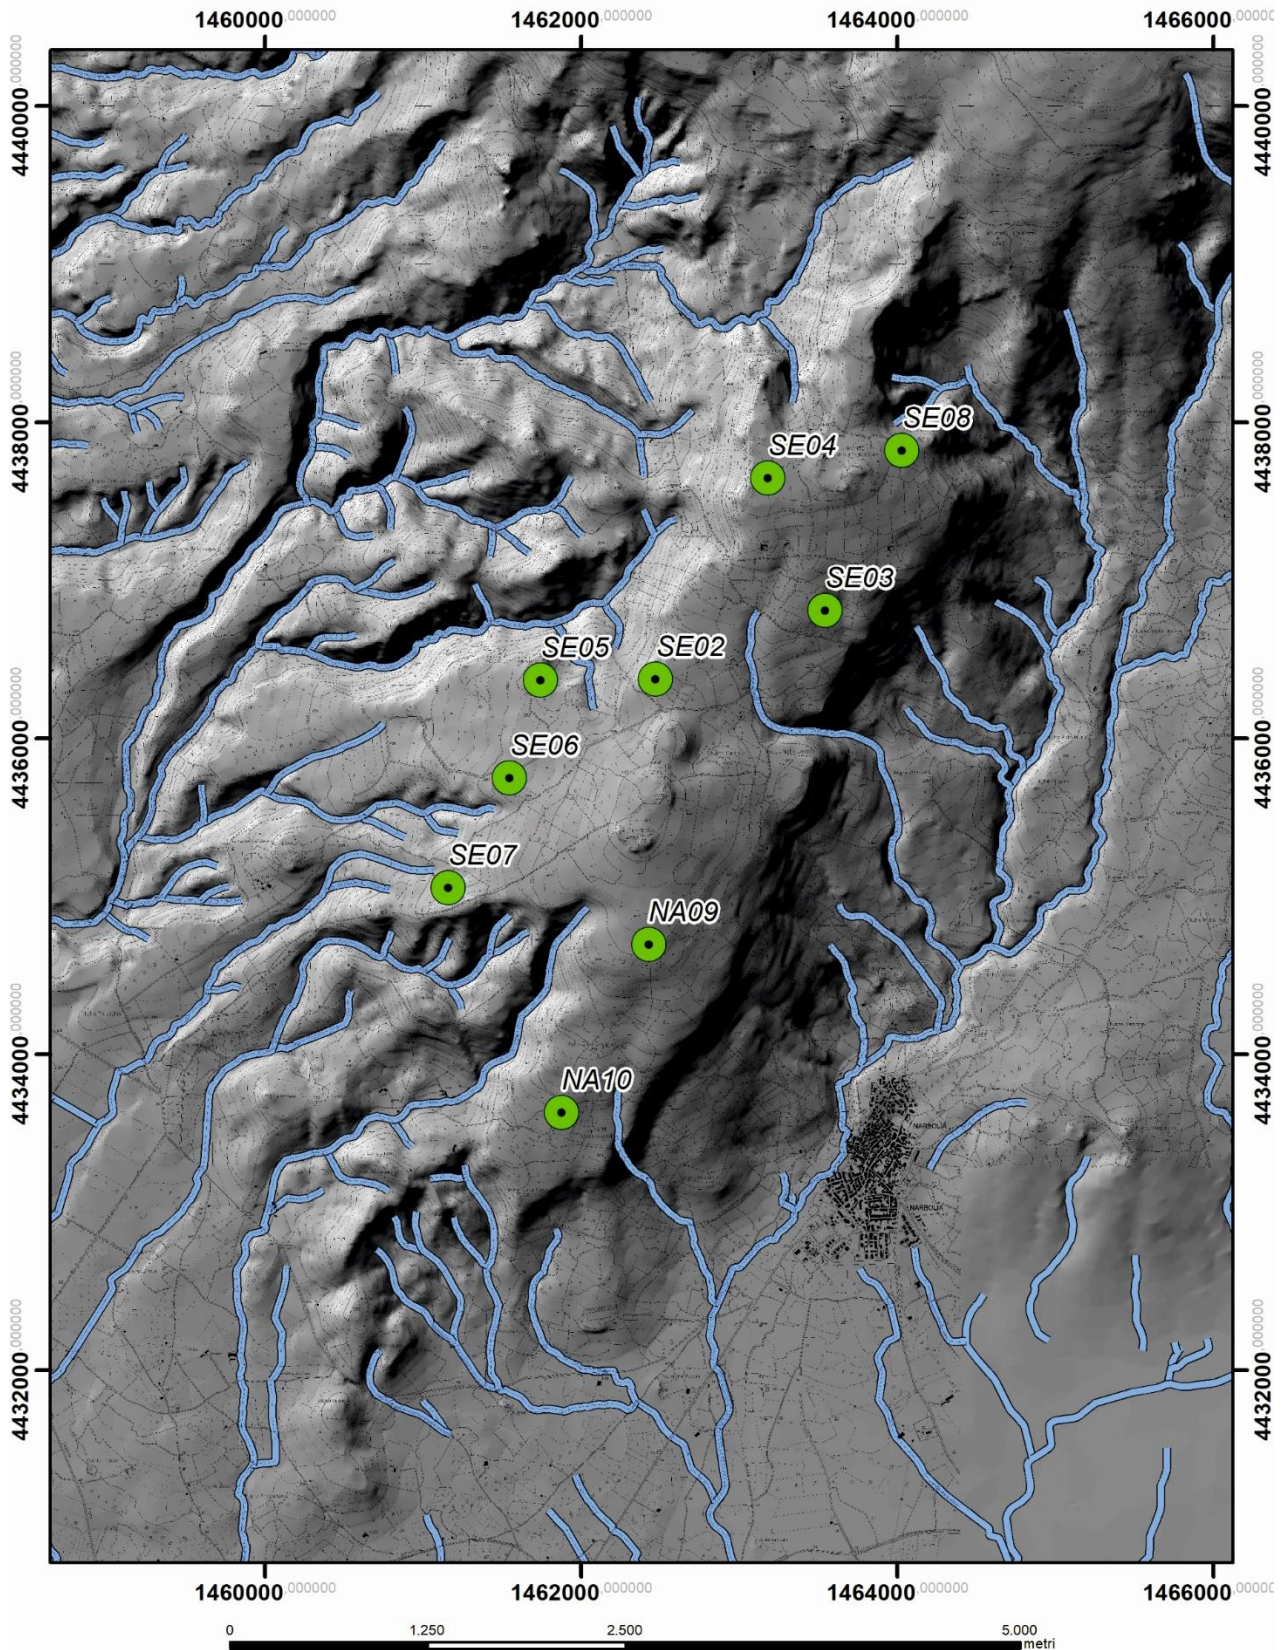




Figura 2.8 – Reticolo idrografico dell'area vasta (estratta dal Geoportale della Sardegna).



|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it  | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI  | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   | <b>PAGINA</b><br>22 di 58           |

## 2.6 Assetto litostratigrafico locale

Rispetto al contesto geologico e stratigrafico di tutto il settore del *Montiferru* sopra descritto, caratterizzato da una elevata complessità tettonico-strutturale, l'assetto geologico e litostratigrafico del vasto areale di imposta dell'impianto eolico è decisamente più semplificato in quanto si limita di fatto ad un'unica tipologia di rocce e di conseguenza ad un ampio settore monolitologico dai caratteri molto omogenei. È infatti localizzato su un altopiano basaltico variamente inciso e dislocato che, sotto forma di una imponente colata con andamento NE-SW, ricopre le formazioni effusive dell'Oligocene superiore, costituite da depositi di flusso piroclastico in facies ignimbratica (*Unità di Monte Olia*) e dalle andesiti e andesiti basaltiche (*Unità di Monte Entirgiu*).


Il fatto che le vulcaniti oligoceniche costituissero un alto morfologico con allineamento circa NE-SW ha di fatto influenzato sull'andamento delle colate basaltiche e della loro direzione di scorrimento. Inoltre, tra le valli e le cupole fonolitiche delle zone più elevate, le colate basaltiche sono potute scorrere sino alle zone periferiche, dove ricade il sito di intervento. Ciò in quanto i basalti sono infatti lave molto fluide e quindi con alta velocità di scorrimento, per cui possono espandersi per grandi estensioni mantenendo in genere un modesto spessore.

Le formazioni oligoceniche costituiscono quindi l'ossatura del settore: le prime (*Unità di Monte Olia*) affiorano diffusamente nel settore SW, a quote inferiori rispetto alle litologie basaltiche circostanti, mentre le seconde (*Unità di Monte Entirgiu*) sono presenti nel settore NW, immediatamente adiacenti all'areale di intervento, dove ricoprono parzialmente i depositi piroclastici dell'*Unità di Monte Olia*. I basalti plio-quadernari, perlopiù affioranti o subaffioranti, costituiscono quindi il substrato su cui poggia anche la totalità della locale viabilità di penetrazione agraria ed interpodereale e sulla quale verrà realizzato il cavidotto.

L'area individuato per la realizzazione del parco eolico predominano gli espandimenti di basalti debolmente alcalini e trachibasalti appartenenti alla *Subunità di Funtana Pedru Oe (Basalti della Campeda Planargia – Pliocene superiore)* e di basalti alcalini e trachibasalti della *Formazione di Monte Rassu (Plio-Pleistocene)* che ricoprono le litologie oligoceniche afferenti all'*Unità di Monte Olia* e di *Monte Entirgiu*.

In questo settore è ancora possibile riconoscere numerosi apparati vulcanici periferici responsabili delle emissioni che collegano il *Montiferru* ai basalti degli altipiani: trattasi di numerosi centri di emissione di lave basaltiche, collegati alla faglia secondaria di *Monte Rassu* probabilmente basculante, con fulcro tra San Leonardo e Santu Lussurgiu e rappresentati da *Monte Armiddosu, Rocca Corongiu, Mesu e Roccas, Monte Rassu*, che identificano una dorsale con allineamento ricalcante quello delle sottostanti vulcaniti oligoceniche.

Nella sella tra *Monte Mesu* e *Monte Roccas*, nel settore settentrionale del futuro parco ed in prossimità dei siti *SE04* e *SE08*, recenti lavori stradali hanno evidenziato un notevole spessore di scorie rossastre, mentre nel fianco settentrionale di *Monte Rassu*, il basalto si presenta con una inconsueta e fitta rete di fratture, che suddivide la roccia in grosse lastre pseudorettangolari dello spessore di qualche decimetro.

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenja Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgenjarenewables@sorgenja.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>23 di 58           |

In tutto il settore di *Monte Rassu* si riconoscono una serie di colate con direzione SW connesse con la faglia omonima, a carattere fissurale, spesso ribadite dalla presenza di scorie. La cima vera e propria di *Monte Rassu* è costituita da due imponenti bastioni di roccia di forma pseudocircolare, i quali rappresentano i relitti dei crateri di emissione. I basalti sormontano le andesiti e le ignimbriti nel settore occidentale, con morfologia non molto accentuata, mentre si presentano con una continua parete di faglia alle spalle del centro abitato.





Figura 2.9 – Vista aerea di Monte Rassu.

Ancora più a sud, separati dai precedenti dalla suddetta faglia di *Monte Rassu*, esterni all'areale di intervento ma ad esso contermini, si trovano gli apparati del vulcano di Seneghe, con un bastione di scorie riconoscibile all'ingresso dell'habitat, e di *Nuraghe Terra Craccus* presso Narbolia. In sito sono ben osservabili le colate basaltiche, spesse e giustapposte, ognuna riferibile a un distinto evento effusivo: alcuni livelli sono formati da roccia massiva e molto compatta, altri sono caratterizzati dalla presenza di vacuoli e bollosità formatesi a seguito dell'abbondante presenza di gas.

In estrema sintesi, le litologie direttamente interessate dalle opere (aerogeneratori e nuova viabilità di servizio) si limitano di fatto a tre unità litologiche, basaltiche e ignimbritiche, riportate di seguito, a partire dalle più recenti.



|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it  | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI  | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   | <b>PAGINA</b><br>24 di 58           |

### 2.6.1 *Vulcaniti plio-pleistoceniche costituite prevalentemente da basalti e trachibasalti*

#### **RSU – Formazione di Monte Rassu**

Tale formazione è con ogni probabilità riferibile alla presenza di un centro effusivo periferico rispetto all'edificio vulcanico principale del *Montiferru* presumibilmente attivo solo per un breve arco temporale. È costituita da litotipi a carattere basaltico-alcalino con struttura porfirica a piccoli fenocristalli. Il centro d'emissione non è facilmente riconoscibile in quanto non si sono conservati particolari caratteri morfologici identificativi.

Nell'areale di intervento i basalti della *Formazione di Monte Rassu* occupano il settore Nord-occidentale dell'area amministrativa di Narbolia e si presentano sotto forma di una piatta colata di modesta dimensione, circondata dalla più vasta colata basaltica della Subunità di *Funtana Pedru Oe*. La quota maggiore si rileva in corrispondenza della cima rocciosa di *Monte Rassu*, a circa 475 m s.l.m., poco più a sud della quale, in un'area tabulare a circa 400 m s.l.m. è invece localizzato il sito NA09.

Un piccolo lembo basaltico appartenente alla *Formazione di Monte Rassu* affiora nel settore più settentrionale dell'areale in studio, in corrispondenza di *Monte Mesu e Roccas*, nelle immediate vicinanze del sito *SE04*.

#### **BPL3 – Subunità di Funtana di Pedru Oe**

Trattasi di basalti debolmente alcalini e trachibasalti, in estese colate. Questa formazione, costituita da lave molto fluide, è la più rappresenta nell'areale di intervento, dove si ritrova in affioramento, sia nella zona montana del settore nord, in corrispondenza degli aerogeneratori SE03, SE04 e SE08, dove i basalti sono presenti in affioramento, sia nella zona pedemontana occidentale (SE02, SE05 e SE06) ed in quella SW, dove verrà posizionato NA10. In questi ultimi siti, la formazione litoide è subaffiorante, ricoperta da un sottile livello detritico alterato.

Su piccole sezioni verticali, messe in luce dai tagli stradali, è stato possibile osservare che la formazione è costituita da più banchi basaltici sovrapposti, ognuno riferibile a un distinto evento effusivo: alcuni livelli sono formati da roccia massiva e molto compatta, altri sono caratterizzati dalla presenza di vacuoli e bollosità formatesi a seguito dell'abbondante presenza di gas. Localmente queste litologie sono caratterizzate dalla presenza di un'abbondante fratturazione che le rende particolarmente suscettibili all'alterazione e all'erosione; sugli affioramenti rocciosi sono, infatti, sempre ben evidenti i processi di ossidazione e di argillificazione.

Tra le colate è possibile rivenire intercalati dei depositi continentali argillosi e ciottoloso-sabbiosi in matrice sabbioso-limosa, fortemente arrossati, d'ambiente fluvio-lacustre.

Talvolta il contatto tra le differenti litofacies è caratterizzato da brecce di frizione o da orizzonti a *pillows lave* che testimoniano il rapido raffreddamento dei magmi avvenuto in ambiente subacqueo. In differenti sezioni è possibile, infatti, osservare come le argilliti e i conglomerati si frappongano fra le colate della *Subunità*.


|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   | <b>PAGINA</b><br>25 di 58           |



Figura 2.10 – Formazione basaltica litoide subaffiorante



## 2.6.2 Vulcaniti oligo-mioceniche costituite prevalentemente da ignimbriti

### **OIA – Unità di Monte Olia**

È rappresentata da una potente serie di rocce vulcaniche acide costituite da lave riolitiche e riodacitiche in facies ignimbrítica, con strutture a fiamme, talora ricche di pomici, di colore nerastro, verdastro e rosso-violaceo. Nelle rocce laviche si intercalano tufi piroclastici finemente stratificati e talora gradati, di colore biancastro o grigio-verdastro, depositi in ambienti lacustri.

Questi prodotti vulcanici affiorano estesamente nel settore SW del parco ed in un lembo a NW, parzialmente inglobati e ricoperti dai basalti plio-pleistocenici. Si presentano debolmente immergenti verso NW ed originano ampie superfici tabulari degradanti verso l'altopiano di basalto pliocenico di Campeda. Il sovrapporsi delle diverse colate laviche intercalate ai depositi tufacei ha dato luogo a naturali gradonature, riconoscibili nei versanti delle valli principali, dove l'erosione selettiva sui diversi strati di roccia, marcata da livelli più o meno vegetati, sottolinea le rotture di pendio del versante, determinando un paesaggio caratterizzato da bancate rocciose variamente dislocate e ribassate.

In affioramento si presentano perlopiù come lave fortemente alterate e fittamente fratturate, con una

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it  | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI  | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>26 di 58           |

consistenza sublapidea e spesso terrosa, con colore dal rosato violaceo al nocciola. Sono quasi sempre sormontate da depositi bruni derivanti di alterazione in situ.

Su tale litotipo è prevista la posa dell'aerogeneratore SE07, localizzato, in un versante debolmente acclive in località *Monte Entu*, alla quota di circa 350 m s.l.m, ove il substrato ignimbrico è localmente subaffiorante.

La cartografia ufficiale è carente nella rappresentazione dei depositi di copertura in quanto nella realtà di luoghi, accanto agli ampi areali con roccia affiorante e subaffiorante con banchi a giacitura poco inclinata verso E-SE, in tutto il settore che ospiterà l'impianto eolico è sempre evidente la presenza di depositi eluviali a componente argillosa, di colore rossastro, derivanti dall'alterazione in posto delle litologie basaltiche. Presentano spessori molto limitati, dell'ordine dei 20÷30 cm, fino ad un massimo di 50 cm nelle aree leggermente più depresse. Detritici colluviali costituiti da ciottoli basaltici immersi in una matrice terroso-argillosa si rinvencono anche al piede sia delle ripe basaltiche che di quelle ignimbriche.

Questi livelli detritici vengono attualmente utilizzati per attività agricole, come risulta evidente anche dall'osservazione dalle immagini satellitari.

Una volta superato lo spessore submetrico di alterazione corticale, che verrà meglio definito in fase di progettazione definitiva mediante specifiche indagini geognostiche, si rinviene un livello litoide compatto, con proprietà litotecniche elevate ed ottimali caratteristiche di portanza e stabilità. Si ritiene che il passaggio tra la coltre eluviale e il sottostante substrato roccioso alterato e detensionato possa avvenire con gradualità.



## **2.7 Modello stratigrafico di riferimento**

Sulla base del rilevamento geologico nell'area che ospiterà il parco ed in un suo congruo intorno, è stato possibile permesso di ricostruire la natura e lo stato di consistenza della roccia che costituirà il piano di fondazione dei manufatti in elevazione, del cavidotto e della viabilità di collegamento.

Il sottosuolo è contraddistinto da un basamento in affioramento costituito da vulcaniti basaltiche o trachibasaltiche rappresentate da spesse e giustapposte colate laviche, in giacitura lievemente immergente SSW. Le rocce si presentano localmente vescicolari, di colore grigio scuro o nerastro, in facies lapidea o litoide, talora spalmate da patine rossastre di alterazione.

Gli ammassi lapidei benché si presentino in genere fratturati ma non disgregati, con fessurazioni a media spaziatura appartenenti a varie famiglie di discontinuità originate soprattutto per contrazione da raffreddamento, si contraddistinguono per la notevole compattezza e durezza della matrice.

Lo spessore della formazione vulcanica nell'area, per quanto possibile accertare, nel suo complesso può superare i 30 m.

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenja Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgenjarenewables@sorgenja.it  | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI  | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   | <b>PAGINA</b><br>27 di 58           |

Schematicamente, la sequenza stratigrafica può essere ricondotta alla sovrapposizione dei seguenti strati a partire dal più recente:

#### **LL\_A – Suoli e terre brune**

*Spessore min*      0,10 m

*Spessore max*      0,50 m



Terre più o meno rimaneggiate dalle pratiche agricole, di colore bruno. Trattasi di materiali perlopiù sabbioso limosi e localmente argillosi derivanti dall'alterazione spinta dei basalti, poco o moderatamente consistenti, a componente organica.

#### **LL\_B – Substrato basaltico**

*Spessore max*      ≥ 30 metri

Roccia da fratturata a massiva, poco degradata con discontinuità ossidate.

In base alle caratteristiche litostratigrafiche rilevate, l'impianto eolico sarà realizzato su un orizzonte litotecnico caratterizzato da rocce che presentano una buona consistenza meccanica globale a livello di ammasso, stabile e indeformabile e capace di sostenere in tutta sicurezza carichi unitari superiori alla resistenza a compressione uniassiale dell'ammasso roccioso.

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it  | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI  | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   | <b>PAGINA</b><br>28 di 58           |

### 3 PERICOLOSITÀ GEOLOGICA

#### 3.1 Pericolosità idrogeologica

L'assetto idrogeologico del settore interessato dall'impianto è condizionato dalla presenza di un substrato roccioso sostanzialmente poco permeabile e di un'esile coltre detritica prevalentemente eluviale di spessore poco significativo, non favorevole alla formazione di una circolazione idrica sotterranea a carattere freatico.

Altri flussi idrici sotterranei possono impostarsi entro gli ammassi rocciosi a profondità decisamente maggiori rispetto alle quote direttamente influenzate dalle opere di fondazione per cui non si prevedono interazioni di quest'ultima con le opere in progetto. Per le stesse ragioni non sussistono i presupposti affinché l'opera in progetto possa influenzare in qualche modo le caratteristiche qualitative o idrodinamiche delle acque sotterranee.

#### 3.2 Subsidenza

Se si esclude un lentissimo abbassamento ancora in atto in tutta l'area costiera meridionale, la subsidenza è irrilevante tra i processi morfodinamici dell'Isola: gli unici fenomeni riconducibili a subsidenza sono i "sink-holes" localizzati negli hinterland di Carbonia ed Iglesias.

Non sono noti nell'area sink-hole o altre tipologie di subsidenza naturale.

Analogamente, non si è a conoscenza di abbassamenti del suolo provocati dallo sfruttamento delle falde acquifere.

#### 3.3 Pericolosità idraulica

In ragione della posizione marginale rispetto al deflusso delle acque di ruscellamento concentrate, non si ravvisano pertanto elementi predisponenti a condizioni di pericolosità idraulica.


A suffragio di quanto, dai piani di settore ufficiali consultabili nel Geoportale della Sardegna, risulta che nessuna delle aree designate ad ospitare gli aerogeneratori sono gravate da alcuna criticità da idraulica (esondazioni, allagamenti con ristagni).

#### 3.4 Pericolosità da frana

Dalle carte della pericolosità da frana del PAI consultabili nel Geoportale della Sardegna (Figura 3.1) risulta che l'area di studio non è ricompresa in zone a rischio di frana, per cui non si rende necessaria la redazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica.

Ad ogni buon conto, qualora le verifiche puntuali nella fase progettuale più avanzata mettessero in evidenza condizioni morfodinamiche potenzialmente capaci di interagire negativamente con le opere in progetto, verranno definiti cautele ed accorgimenti in fase di realizzazione degli scavi per le fondazioni, piuttosto che per la realizzazione e l'adeguamento della viabilità e la posa del cavidotto interrato, onde evitare problematiche sia in fase di esecuzione dei lavori sia in fase di esercizio.



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenja Renewables S.r.l.<br>Via Algardì, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgenjarenewables@sorgenja.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>CONSULENZA<br/>E PROGETTI</b>       | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>29 di 58           |

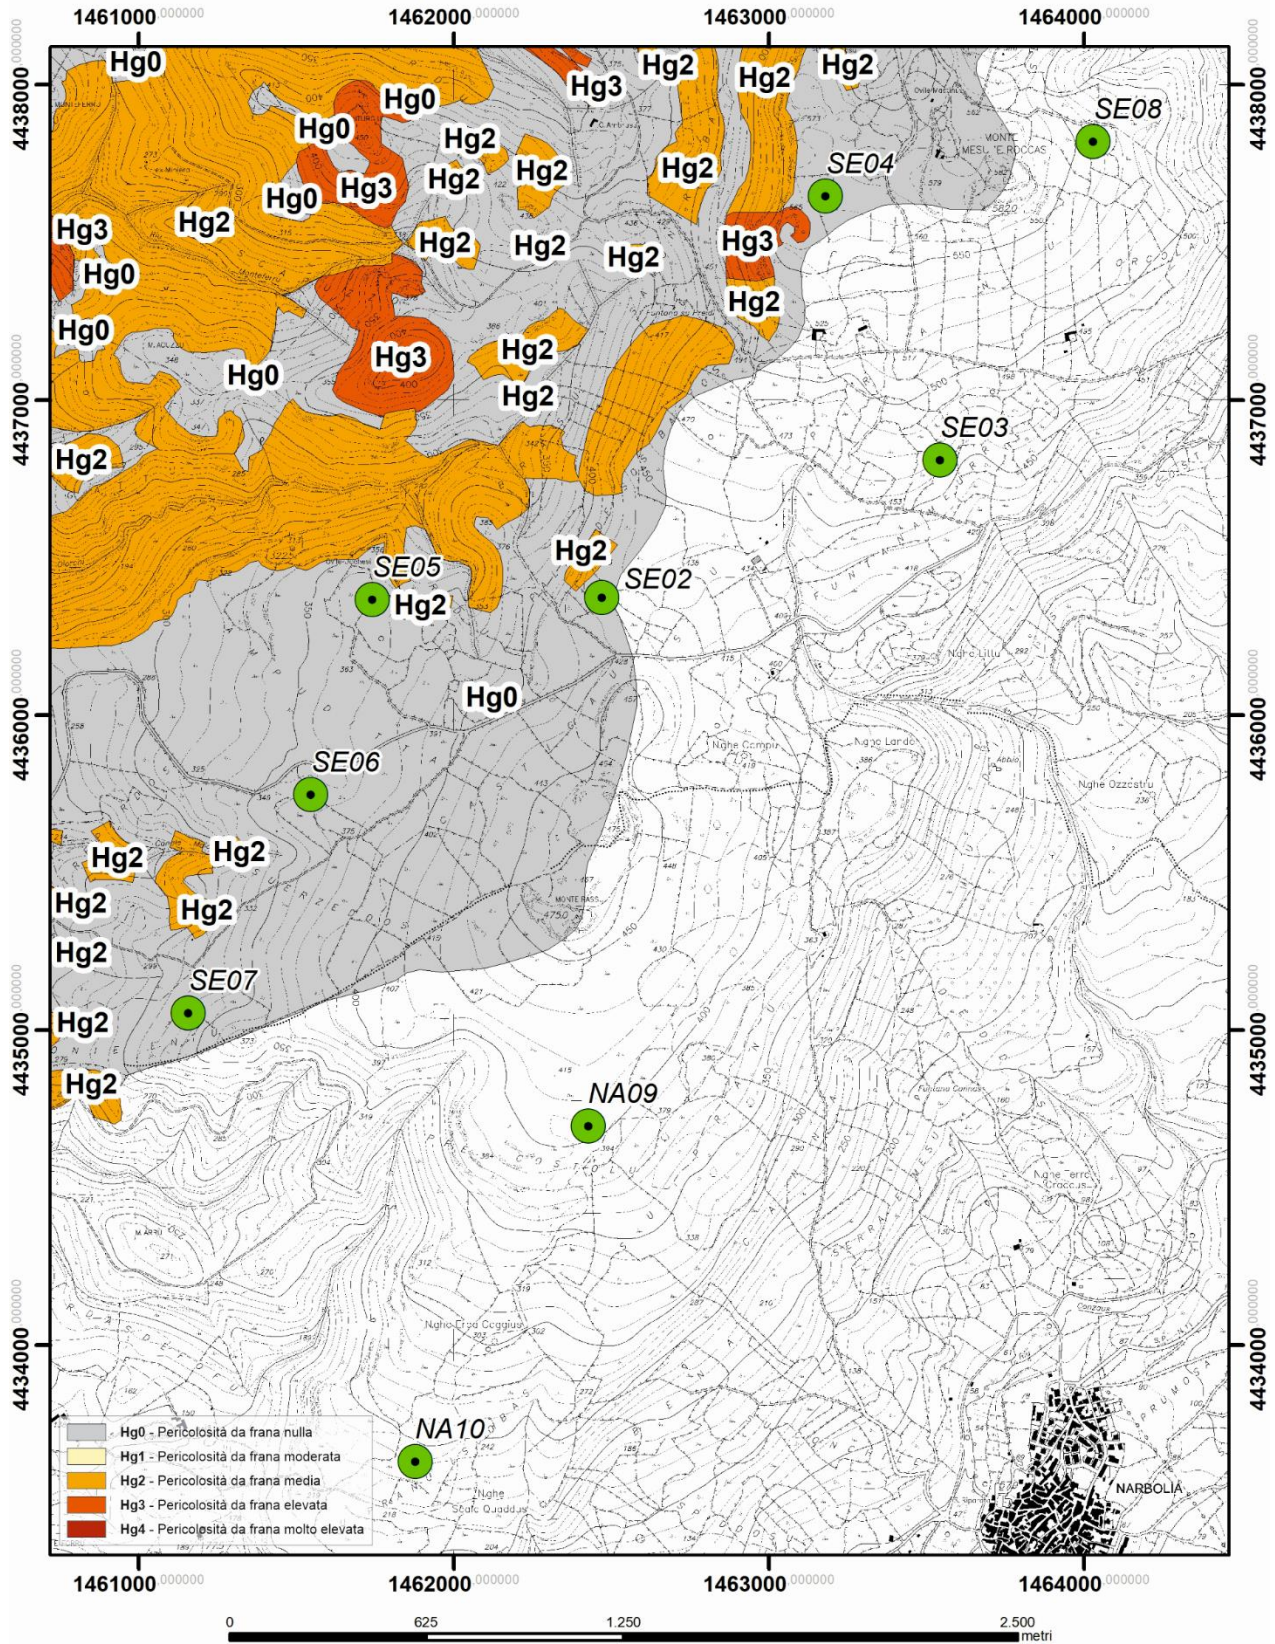



Figura 3.1 – Carta della pericolosità da frana, art. 8 del PAI (tratta da Geoportale Sardegna).



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>CONSULENZA<br/>E PROGETTI</b>       | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>30 di 58           |

### 3.5 Pericolosità sismica



La bassissima sismicità dell'Isola fa escludere elementi di pericolosità sismica che possano compromettere l'integrità e la fruibilità delle opere in progetto.

Dal *database* del progetto ITHACA (*ITaly HAZard from Capable faults*) non risulta la presenza di alcun elemento tettonico capace di interferire direttamente con i luoghi di intervento (Figura 3.2).



Figura 3.2 – Mappa con l'ubicazione delle faglie capaci scaricato dal catalogo del progetto ITHACA.



|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it  | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI  | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   | <b>PAGINA</b><br>31 di 58           |

## 4 MODELLO GEOTECNICO

### 4.1 Assetto litostratigrafico

Sulla base del rilevamento geologico nell'area che ospiterà il parco ed in un suo congruo intorno, è stato possibile ricostruire la natura e lo stato di consistenza della roccia che costituirà il piano di fondazione dei manufatti in elevazione, del cavidotto e della viabilità di collegamento.

Il sottosuolo è contraddistinto da un basamento in affioramento costituito da vulcaniti basaltiche o trachibasaltiche rappresentate da spesse e giustapposte colate laviche, in giacitura lievemente immergente SSW. Le rocce si presentano localmente vescicolari, di colore grigio scuro o nerastro, in facies lapidea o litoide, talora spalmate da patine rossastre di alterazione.

Gli ammassi lapidei benché si presentino in genere fratturati ma non disgregati, con fessurazioni a media spaziatura appartenenti a varie famiglie di discontinuità originate soprattutto per contrazione da raffreddamento, si contraddistinguono per la notevole compattezza e durezza della matrice.

Coerentemente con quanto illustrato nella relazione geologica, la successione stratigrafica assunta per rappresentare il sottosuolo dei luoghi di intervento vede, a partire dall'alto, le seguenti unità litologiche:

**LL\_A** Suoli e terre brune

**LL\_B** Substrato basaltico

### 4.2 Parametrizzazione geotecnica preliminare

Vengono di seguito descritti i caratteri geotecnici dei siti designati ad ospitare gli aerogeneratori, che costituiscono le opere di maggior impatto sul sottosuolo, in via preliminare e del tutto indicativa sulla base di dati provenienti dalla letteratura tecnica coadiuvate da informazioni estrapolate da indagini pregresse svolte in contesti geologici analoghi.

#### **LT\_A1 – Suoli e terreni agrari**


Spessore min      0,10 m

Spessore max      0,50 m

Suoli detritici costituiti da terre più o meno rimaneggiate dalle pratiche agricole, di colore bruno a componente organica fortemente argillificata.

Per lo spessore esiguo, il contenuto organico e le scarse proprietà fisico-meccaniche non rivestono alcuna significatività ai fini applicativi che interessano.

Per tale motivo si omette la parametrizzazione geotecnica.

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>32 di 58           |

## **LT\_A2 – Depositi detritici eluvio-colluviali di natura vulcanica**

Spessore min 0,20 m

Spessore max 1,00 m

Depositi detritici eluvio-colluviali di origine vulcanica, a granulometria sabbio-limosa e localmente argillosa, incoerenti o semi-coerenti, da poco a moderatamente addensati.

In considerazione degli elevati carichi derivanti dalla struttura in progetto, non costituiscono un piano di fondazione sufficientemente performante per cui è opportuno il loro superamento. Peraltro nelle aree di marcata alterazione dei prodotti vulcanici, è comune riscontrare depositi fortemente argillificati suscettibili ad un ulteriore peggioramento delle caratteristiche meccaniche con tendenza ad originare ristagni idrici superficiali.

Parametri geotecnici indicativi:

- Peso di volume naturale  $\gamma_{nat} = 16,00 \div 16,50 \text{ kN/m}^3$
- Angolo di resistenza al taglio  $\varphi' = 24 \div 26^\circ$
- Coesione non drenata  $c_u = 0,15 \div 0,30 \text{ daN/cm}^2$
- Modulo elastico  $E_{el} = 100 \text{ daN/cm}^2$
- Modulo edometrico  $M_d = 70 \div 80 \text{ daN/cm}^2$

## **LT\_B – Substrato basaltico**



Spessore max  $\geq 30 \text{ m}$

Roccia in facies basaltica, interessata da più sistemi di giunti variamente orientati e inclinati e da fenomeni di alterazione in genere blandi.

Stante la natura litoide di questi terreni e sulla scorta dei numerosi dati provenienti dalla letteratura geotecnica corrente, alla compagine rocciosa “integrata” possono associarsi i seguenti parametri geotecnici cautelativi:

- Peso di volume naturale  $\gamma_{nat} = 25,00 \div 26,00 \text{ kN/m}^3$
- Angolo di resistenza al taglio  $\varphi' = 35 \div 40^\circ$
- Coesione non drenata  $c' = 2,00 \div 2,50 \text{ daN/cm}^2$
- Modulo elastico  $E_{el} \leq 1.000 \text{ daN/cm}^2$





|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it  | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI  | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>33 di 58           |

### 4.3 Stima della capacità portante

Ad esclusione della coltre detritica superficiale ed alcune facies di alterazione corticale della roccia, il substrato basaltico in posto offre elevate garanzie di stabilità nel tempo per le opere fondali.

In ogni caso, stante le dimensioni dei dadi di fondazione costituenti la struttura di posa degli aerogeneratori, è prevedibile il superamento dei terreni di copertura [Unità LT\_A] e l'interferenza con i soli termini del basamento vulcanico [Unità LT\_B] le cui caratteristiche meccaniche garantiscono prestazioni adeguate alle opere in programma.

Fermo restando la necessità di supportare le valutazioni in questa sede con i dati provenienti dalle indagini geognostiche puntuali eseguite ad hoc, indicativamente e cautelativamente si possono assumere valori di capacità portante dell'ordine di **3,00÷3,50 daN/cm<sup>2</sup>**, senza che si manifestino cedimenti di entità apprezzabile o comunque pregiudizievoli per la stabilità delle strutture in progetto.

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it  | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI  | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   | <b>PAGINA</b><br>34 di 58           |

## 5 CONCLUSIONI

L'analisi geologica eseguita a supporto del progetto per la realizzazione di un impianto eolico nei territori comunali di Seneghe e Narbolia ha permesso di evidenziare, in conformità alla normativa vigente in materia, quanto di seguito esposto.

L'assetto geologico si caratterizza per la predominanza di un substrato roccioso in facies effusiva basaltica variamente fratturato (*FORMAZIONE DI MONTE RASSU* e *SUBUNITÀ DI FUNTANA DI PEDRU OE - BASALTI DELLA CAMPEDA - PLANARGIA*). interessato nei primi 50 cm da fenomeni più o meno spinti di alterazione eluviale.

La configurazione planoaltimetria favorisce diffuse condizioni di stabilità morfologica dei luoghi e non si prevede altresì che l'evoluzione morfodinamica dei luoghi possa in qualche modo compromettere la funzionalità delle opere per dissesti di tipo idraulico in quanto il sito di intervento ricade in una posizione priva di pericolosità da inondazione/allagamento.

Nell'areale designato ad ospitare il parco, che non mostra scarpate significative e ha un'acclività d'insieme inferiore al 10%, non sono state ravvisate forme o processi attivi di versante dovute all'erosione e/o alla gravità. La limitata e/o nulla dinamica morfoevolutiva è garantita dalla combinazione delle caratteristiche strutturali, geo-meccaniche dei terreni, e dalla bassa acclività delle limitate coperture eluvio-colluviali. La morfologia locale sopra descritta è da intendersi conservativa, in quanto i potenziali processi gravitativi o idrogeomorfologici sono deboli od assenti, e tendono a permanere in equilibrio, con le giuste precauzioni, anche dopo le perturbazioni derivate dalla realizzazione dell'opera.

Non si ravvisano criticità che possano predisporre il sito di intervento a fenomeni di denudazione o erosione accelerata da parte delle acque di scorrimento superficiale, crolli o frane innescate dall'arretramento dei versanti, piuttosto che alterazioni del tracciato o del regime dei corsi d'acqua, sovraescavazioni in alveo, anche in ragione della posizione ininfluente rispetto al reticolo idrografico.



Non si ritiene che gli interventi da realizzare, compresa la viabilità di servizio e gli scavi per i cavidotti, possano alterare le attuali dinamiche di deflusso superficiale, non trovandosi gli stessi in corrispondenza di elementi del reticolo idrografico o in prossimità dei principali corsi d'acqua.

Sotto il profilo idrogeologico, la presenza delle rocce basaltiche a permeabilità medio-bassa che permette un'infiltrazione solo ed esclusivamente attraverso una porosità secondaria per fratturazione, consente di escludere qualsiasi interazione tra scavi e sbancamenti e flussi idrici sotterranei se non con quelli temporanei dovuti a particolari condizioni meteorologiche (piogge intense, scioglimento di eventuali accumuli nevosi) capaci di saturare il modesto spessore detritico eluvio colluviale e lo strato di alterazione della roccia.

Lo studio effettuato, infatti, conferma la fattibilità dell'intervento, non essendo state rilevate situazioni ostative alla stabilità delle aree interessate e non sussistendo rischi potenziali legati ai fattori puramente geomorfologici.

In particolare, le opere saranno inserite in un ambiente morfoevolutivo e geologico che non impone



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it  | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI  | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>35 di 58           |

limitazioni per le opere d'ingegneria civile.

Sia gli scavi di fondazione sia quelli per le tratte di nuova viabilità che si diparte dall'attuale tracciato di penetrazione agraria, interagiranno con rocce di consistenza molto elevata e di qualità sostanzialmente ottimale una volta superato lo spessore submetrico "decoeso", per garantire stabilità nel tempo alle opere.

In fase di progettazione esecutiva dovranno quindi essere effettuate le opportune indagini atte a verificare lo spessore della copertura basaltica litoide e lo stato di fratturazione ed alterazione e la presenza di eventuali falde acquifere profonde che possano eventualmente interferire con le opere fondali delle opere in progetto.



In conclusione quindi, lo studio non ha evidenziato limitazioni alla fattibilità degli interventi o particolari problematiche geologiche o geomorfologiche che potrebbero compromettere o rendere impossibile la realizzazione delle opere in programma (aerogeneratori, cavidotto e viabilità di collegamento).

L'impianto eolico sarà realizzato in un ambito geologicamente contraddistinto da rocce con buona consistenza meccanica globale a livello di ammasso, stabile e indeformabile, capace di sostenere in sicurezza carichi unitari superiori alla resistenza a compressione uniassiale dell'ammasso roccioso.

Questa configurazione consente l'adozione di fondazione dirette purché si preveda il superamento della coltre detritica superficiale piuttosto che delle facies corticali di alterazione della roccia [Unità LT\_A] e l'individuazione del piano di posa entro il basamento vulcanico [Unità LT\_B] le cui caratteristiche meccaniche offrono elevate garanzie di stabilità nel tempo per le opere fondali.


Le indagini in sito non hanno evidenziato strutture idriche corticali permanenti o un sistema idro-geomorfologico che possa influenzare le operazioni di scavo e di sbancamento o le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione.

Per detti motivi si ritiene che nulla osti alla realizzazione dell'intervento in progetto, fatta salva l'esigenza di acquisire riscontri diretti attraverso l'esecuzione di una campagna di indagini geognostiche che dovrà obbligatoriamente supportare la successiva fase di progettazione per chiarire gli aspetti litostratigrafici indefiniti e dissipare qualsiasi incertezza sulle caratteristiche litologiche del sottosuolo (ad esempio lo spessore e caratteristiche litotecniche del cosiddetto "cappellaccio di alterazione della roccia"), con valutazione della tipologia dei prodotti di alterazione, proprietà geomeccaniche dei diversi substrati rocciosi, ovvero affinare il modello geologico per orientare al meglio le scelte progettuali, nonché per individuare l'ottimale profondità per la posa delle opere fondali degli aerogeneratori, della viabilità di accesso e del cavidotto.

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it  | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI  | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   | <b>PAGINA</b><br>36 di 58           |

## 6 SCHEDE SITO



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>37 di 58           |

### AEROGENERATORI SE03, SE04 e SE08




#### ACCESSIBILITÀ


Agevole attraverso la strada *Piazzale Montiferru* che, imboccata alla periferia nord dell'abitato di Seneghe e percorsa in direzione ovest, conduce a *Monte Rassu* ed alla relativa viabilità interpodereale.


L'accesso diretto avviene attraverso uno stradello esistente percorribile agevolmente anche da mezzi pesanti, previo allargamento e sistemazione.

Gli stradelli esistenti consentono l'avvicinamento fino a poche decine di metri dai siti e, laddove si rendesse necessario la realizzazione di nuove piste, queste attraverseranno brevi tratti di aree a debolissima pendenza.

Per raggiungere il sito SE08 è necessario, a partire dallo stradello esistente, l'apertura di una pista di circa 600 m di lunghezza.

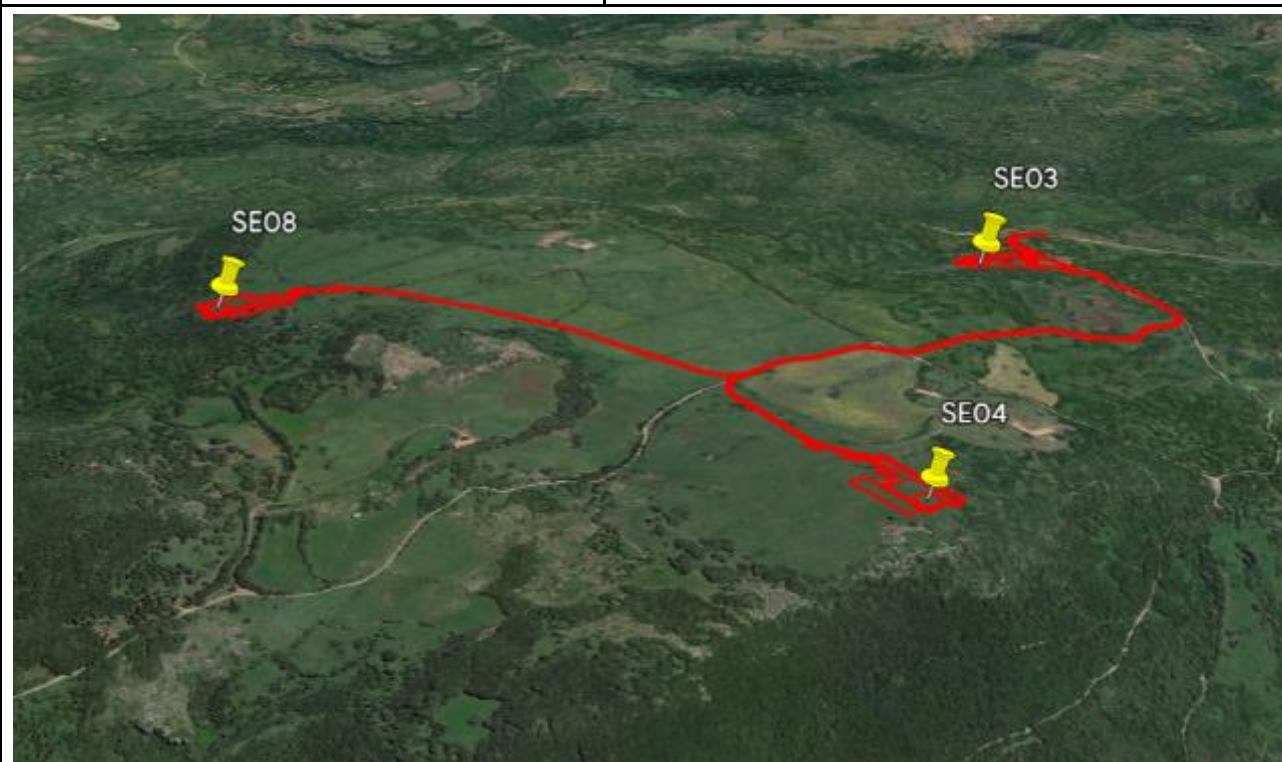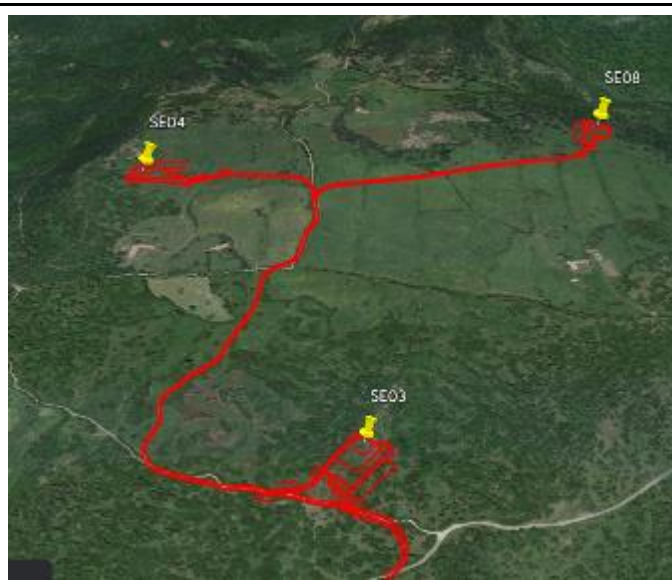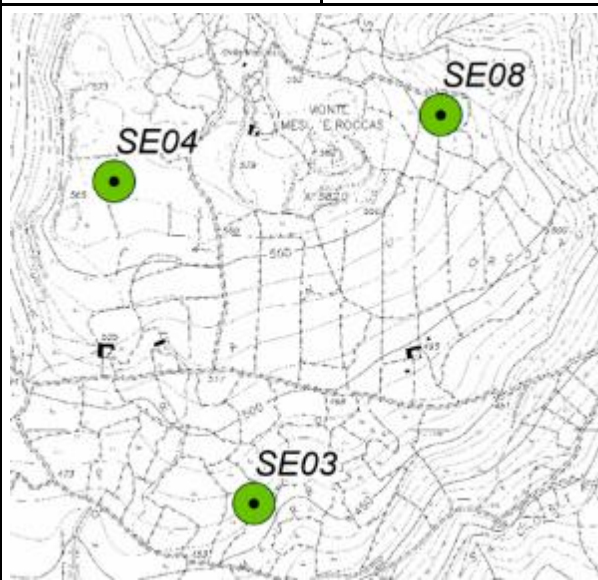

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   | <b>PAGINA</b><br>38 di 58           |

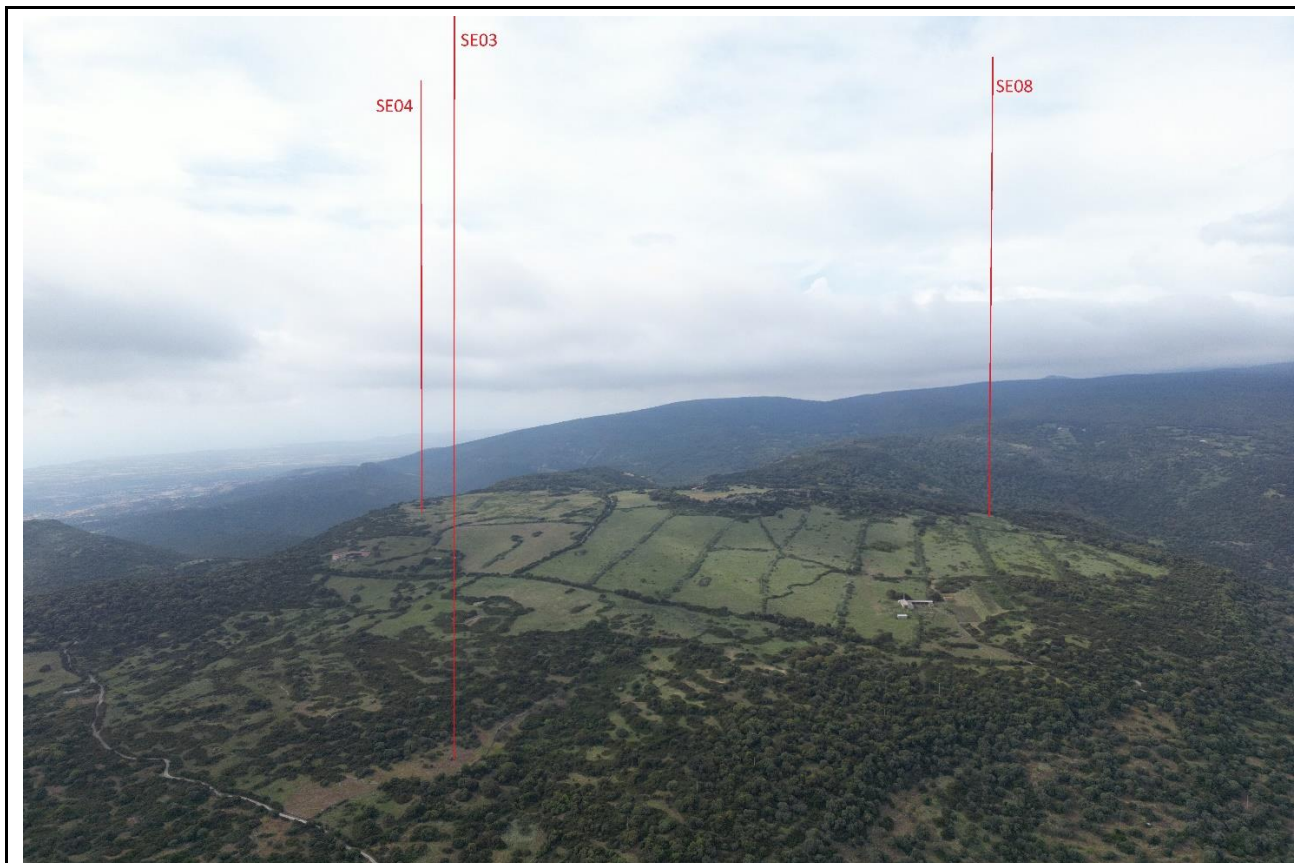


**PANORAMICA DELL'AREALE CHE OSPITERÀ GLI AEROGENERATORI**




**VIABILITÀ DI ACCESSO AI SITI DI INTERVENTO**



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>39 di 58           |



**AFFIORAMENTO BASALTICO IN UN TAGLIO STRADALE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO**

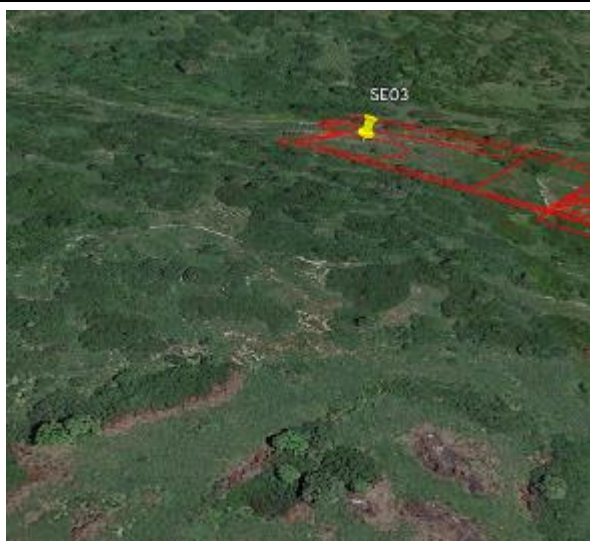

**SITO SE03**



**SITO SE03**








**SITO SE04**





**SITO SE04**

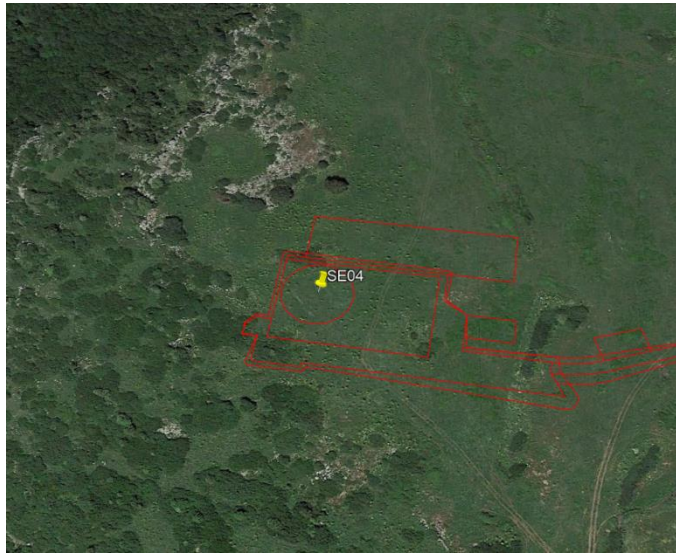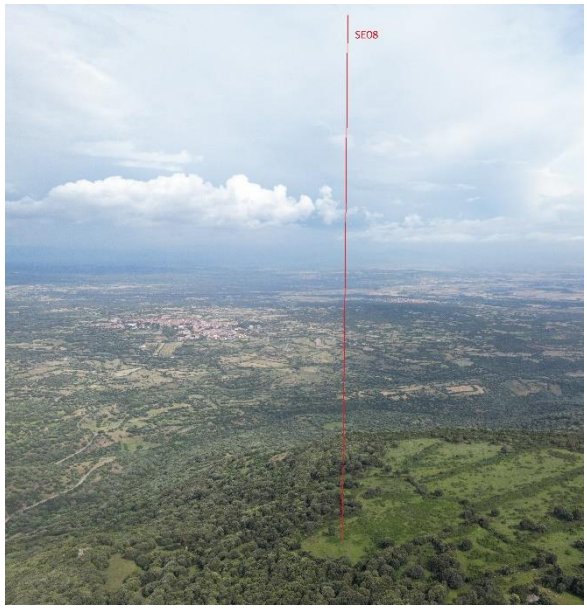


|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenja Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgenjarenewables@sorgenja.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   | <b>PAGINA</b><br>40 di 58           |

|  |  |
|--|--|
|   |    |
| <b>SITO SE08</b>   | <b>SITO SE08</b>   |
|  |   |
| <b>SITO SE08</b>   | <b>SITO SE08</b>   |
| <b>NATURA DEL SUBSTRATO</b>  | Ridotta copertura di spessore massimo 50 cm di suoli detritici costituiti da terre più o di colore bruno, a componente organica e granulometria sabbioso-limosa e localmente argillosa, derivanti dall'alterazione spinta dei basalti.<br>Il substrato lapideo, in facies basaltica ascrivibile alla Subunità di <i>Pedru Oe (Basalti della Campeda Planargia)</i> è subaffiorante e localmente affiorante.                        |
| <b>ASSETTO MORFOLOGICO</b>   | L'ambito è pressoché tabulare.<br>I siti che ospiteranno gli aerogeneratori sono ubicati nel lembo più settentrionale del tavolato basaltico che partendo dall'estrema propaggine del territorio di Seneghe, arriva fino a <i>Monte Rassu</i> , per poi degradare dolcemente verso SW collegandosi con la parte terminale del Campidano.<br>Risultano sufficientemente distanti dalle cornici rocciose che delimitano l'altopiano. |

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it  | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI  | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>41 di 58           |

|   |   |
|---|---|
| <b>ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>                    | <p>La permeabilità medio-bassa per fratturazione del substrato basaltico (acquifero fessurato) e la copertura olocenica sabbioso-argillosa fa sì che la presenza di flussi idrici sotterranei sia relegata a profondità decametriche.</p> <p>La presenza delle acque di ruscellamento è legata a temporanee circolazioni corticali correlate con i perdurevoli eventi piovosi.</p> <p>Nell'immediato intorno non si rilevano sorgenti e/o opere di captazione di acque sotterranee (pozzi né a largo che piccolo diametro).</p> |
| <b>CRITICITÀ GEOLOGICHE</b>                     | <p>Il sito specifico, localizzato in un'area a debolissima pendenza, non mostra criticità geomorfologiche al contorno ed è esente da fattori predisponenti a pericolo per frana.</p> <p>L'assenza di elementi idrografici nelle immediate vicinanze dei siti di sedime delle opere non presuppone condizioni di pericolo per inondazione.</p>   |
| <b>SCAVABILITÀ</b>                              | <p>Impiego di mezzi demolitori di media/elevata potenza e subordinato martello demolitore in corrispondenza dei livelli più francamente litoidi.</p>  |
| <b>NECESSITÀ DI APPROFONDIMENTI GEOGNOSTICI</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indagine geofisica MASW</li> <li>• Sondaggi geognostici</li> <li>• Prove di laboratorio geotecnico</li> <li>• Rilievo geomeccanico</li> </ul>  |



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>CONSULENZA<br/>E PROGETTI</b>       | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>42 di 58           |




### AEROGENERATORI SE02, SE05 e SE06

#### ACCESSIBILITÀ


Agevole attraverso la strada *Piazzale Montiferru* che, imboccata alla periferia nord dell'abitato di Seneghe e percorsa in direzione ovest, conduce a *Monte Rassu* ed alla relativa viabilità interpodereale.


I siti sono raggiungibili anche dal settore sud-occidentale, percorrendo la vecchia strada vicinale "Monte Entu" piuttosto che dal settore sud-occidentale attraverso la strada di collegamento SS292-SP11. Questa, imboccata dalla periferia sud dell'abitato di Narbolia e percorsa in direzione nord, verso Torre del Pozzo, consente l'accesso alla relativa viabilità interpodereale.

Gli stradelli esistenti, percorribili agevolmente anche da mezzi pesanti, previo allargamento e sistemazione consentono l'avvicinamento fino a poche decine di metri dai siti. Laddove si rendesse necessario la realizzazione di nuove piste, queste attraverseranno brevi tratti di aree a debolissima pendenza.

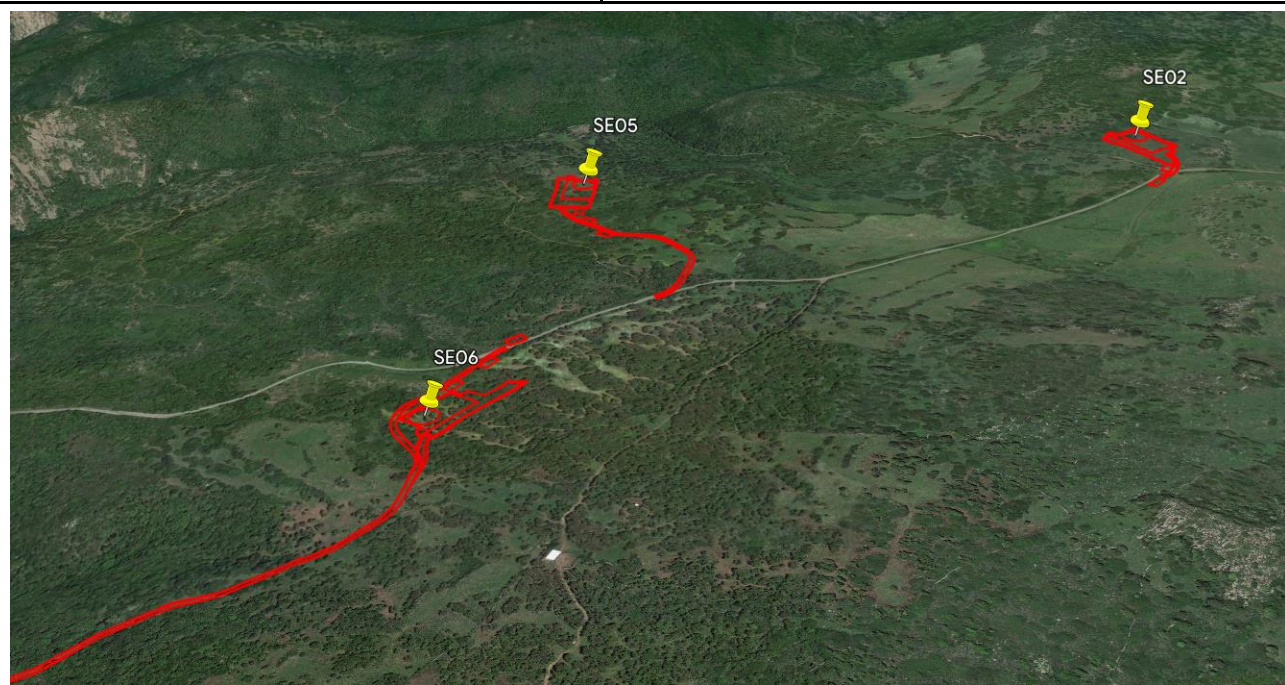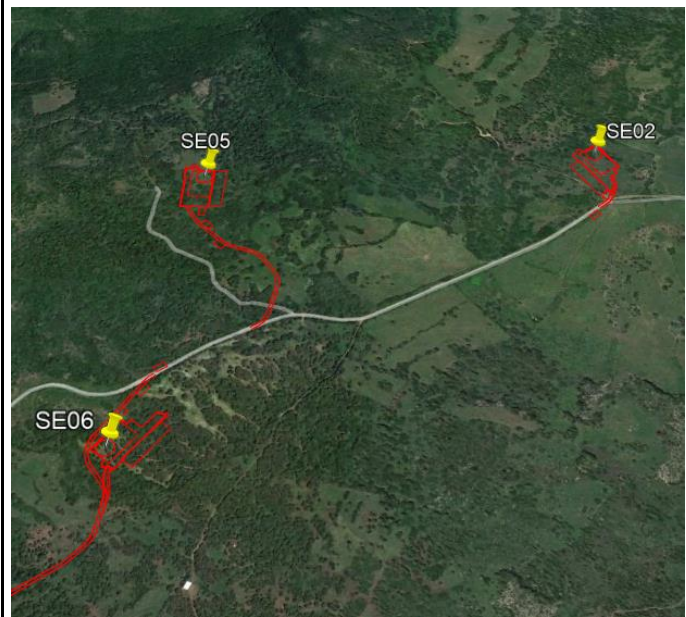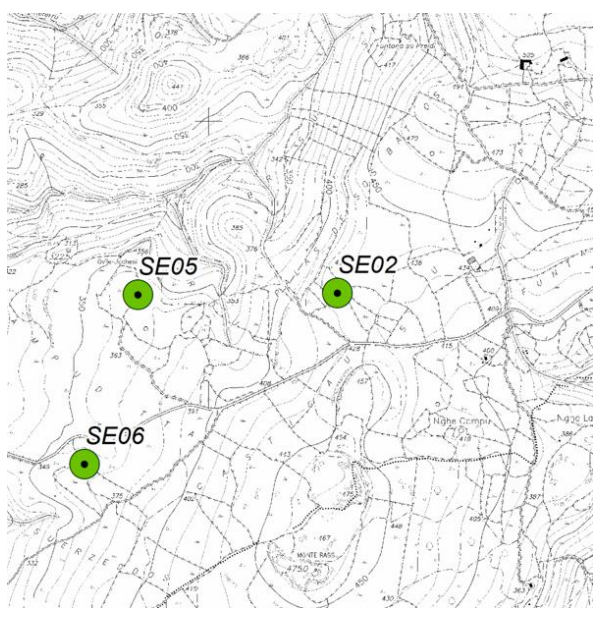




|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>43 di 58           |

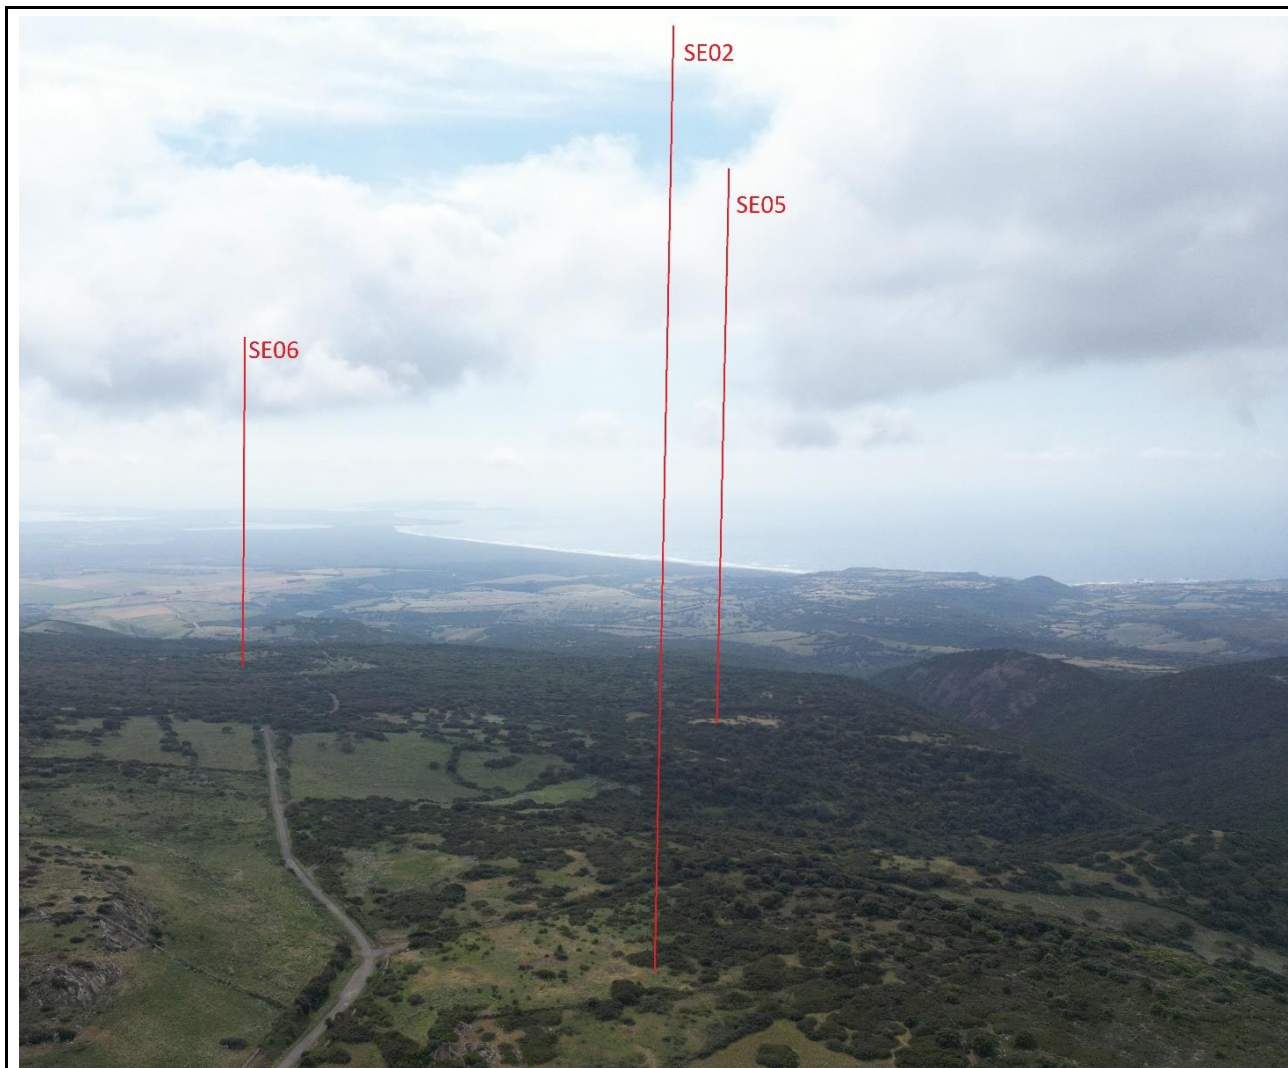


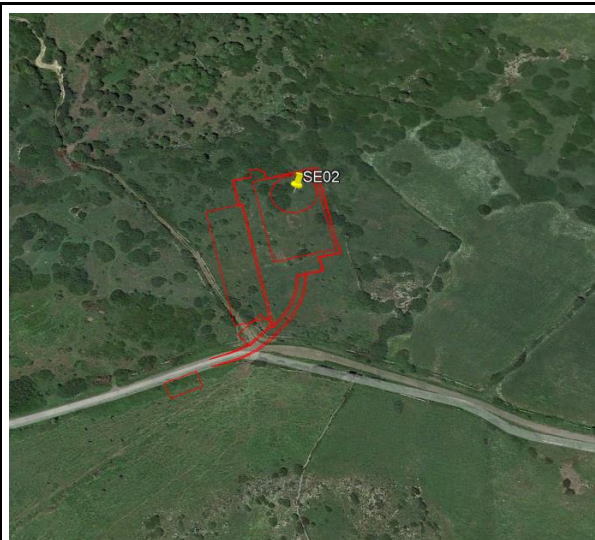
PANORAMICA DELL'AREALE CHE OSPITERÀ GLI AEROGENERATORI

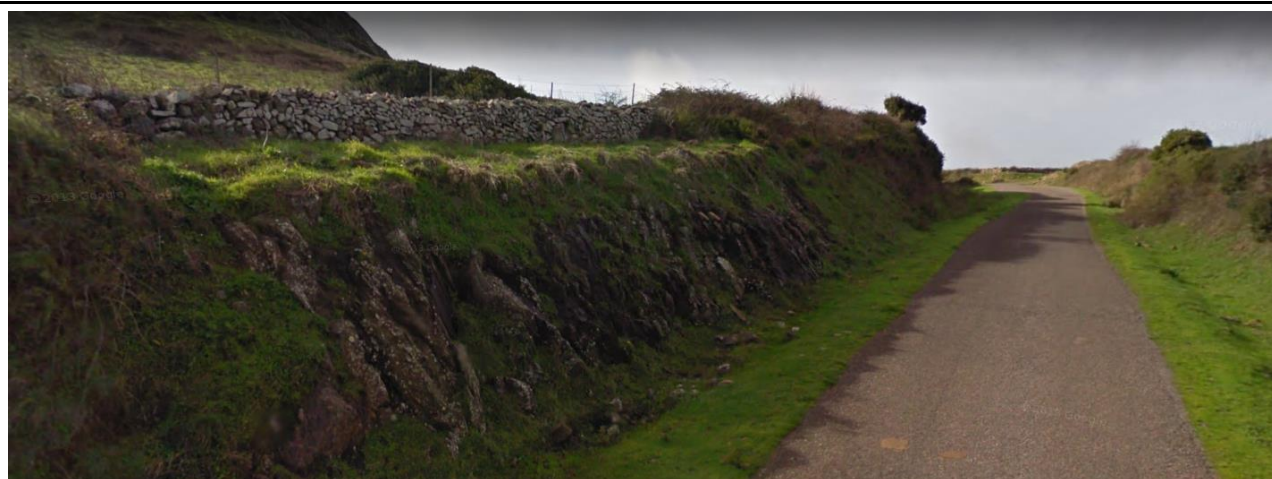

AFFIORAMENTO BASALTICO FRATTURATO IN UN TAGLIO STRADALE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO SITI



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenja Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgjenirenewables@sorgenja.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>44 di 58           |



SITO SE02




SITO SE02 – VIABILITÀ DI ACCESSO



SITO SE02



SITO SE02 – VIABILITÀ DI ACCESSO

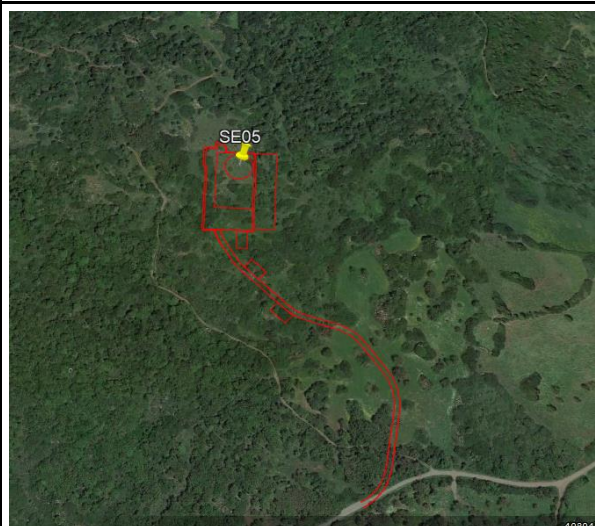


SITO SE05




SITO SE05 – VIABILITÀ DI ACCESSO



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>45 di 58           |




SITO SE06

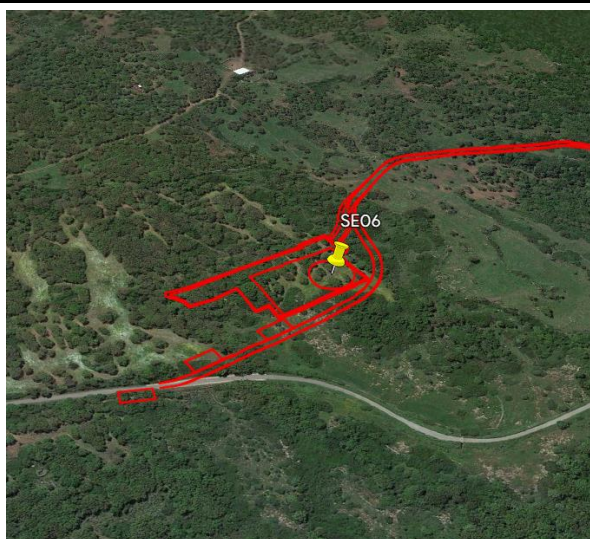

SITO SE06




SITO SE06

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>46 di 58           |

|   |   |
|---|---|
| <b>NATURA DEL SUBSTRATO</b>                     | <p>Ridotta copertura di spessore massimo 50 cm di suoli detritici costituiti da terre più o di colore bruno, a componente organica e granulometria sabbioso-limosa e localmente argillosa, derivanti dall'alterazione spinta dei basalti.</p> <p>Il substrato lapideo, in facies basaltica ascrivibile alla Subunità di <i>Pedru Oe (Basalti della Campeda Planargia)</i> è subaffiorante e localmente affiorante.</p>  |
| <b>ASSETTO MORFOLOGICO</b>                      | <p>L'ambito è lievemente immergente e localmente tabulare.</p> <p>I siti che ospiteranno gli aerogeneratori sono ubicati nel lembo più settentrionale del tavolato basaltico che partendo dall'estrema propaggine del territorio di Seneghe, arriva fino a <i>Monte Rassu</i>, per poi degradare dolcemente verso SW collegandosi con la parte terminale del Campidano.</p> <p>Risultano sufficientemente distanti dalle cornici rocciose che delimitano l'altopiano.</p>   |
| <b>ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>                    | <p>La permeabilità medio-bassa per fratturazione del substrato basaltico (acquifero fessurato) e la copertura olocenica sabbioso-argillosa fa sì che la presenza di flussi idrici sotterranei sia relegata a profondità decametriche.</p> <p>La presenza delle acque di ruscellamento è legata a temporanee circolazioni corticali correlate con i perdurevoli eventi piovosi.</p> <p>Nell'immediato intorno non si rilevano sorgenti e/o opere di captazione di acque sotterranee (pozzi né a largo che piccolo diametro).</p> |
| <b>CRITICITÀ GEOLOGICHE</b>                     | <p>Il sito specifico, localizzato in un'area a debolissima pendenza, non mostra criticità geomorfologiche al contorno ed è esente da fattori predisponenti a pericolo per frana.</p> <p>L'assenza di elementi idrografici nelle immediate vicinanze dei siti di sedime delle opere non presuppone condizioni di pericolo per inondazione.</p>   |
| <b>SCAVABILITÀ</b>                              | <p>Impiego di mezzi demolitori di media/elevata potenza e subordinato martello demolitore in corrispondenza dei livelli più francamente litoidi.</p>  |
| <b>NECESSITÀ DI APPROFONDIMENTI GEOGNOSTICI</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indagine geofisica MASW</li> <li>• Sondaggi geognostici</li> <li>• Prove di laboratorio geotecnico</li> <li>• Rilievo geomeccanico</li> </ul>  |






|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>47 di 58           |

### AEROGENERATORI NA07


#### ACCESSIBILITÀ

Agevole dal settore attraverso la strada di collegamento SS292-SP11. Questa, imboccata dalla periferia sud dell'abitato di Narbolia e percorsa in direzione nord, verso Torre del Pozzo, consente l'accesso alla relativa viabilità interpodereale.

Gli stradelli esistenti, percorribili agevolmente anche da mezzi pesanti, previo allargamento e sistemazione consentono l'avvicinamento fino a poche decine di metri dai siti. Laddove si rendesse necessario la realizzazione di nuove piste, queste attraverserebbero brevi tratti di aree a debolissima pendenza.

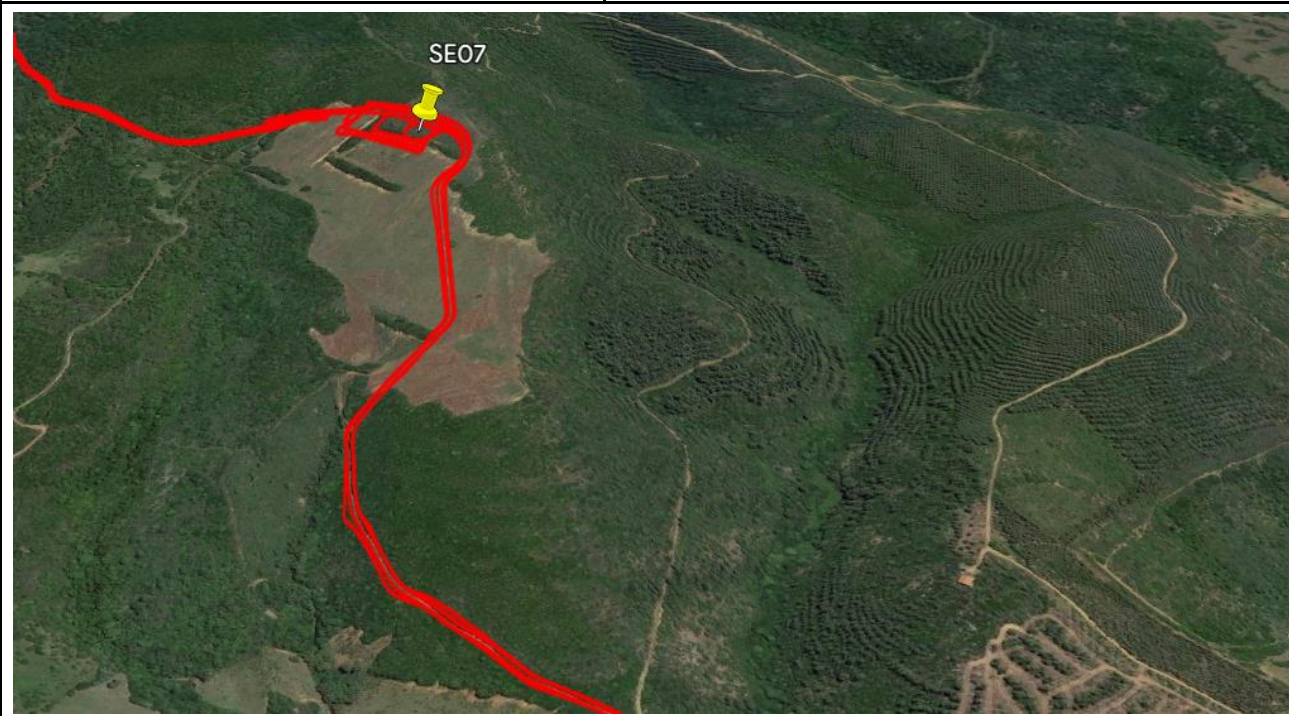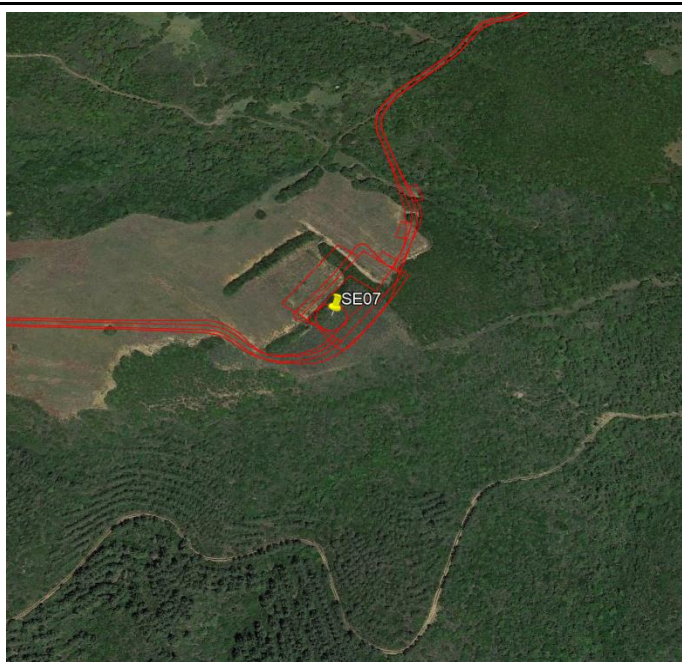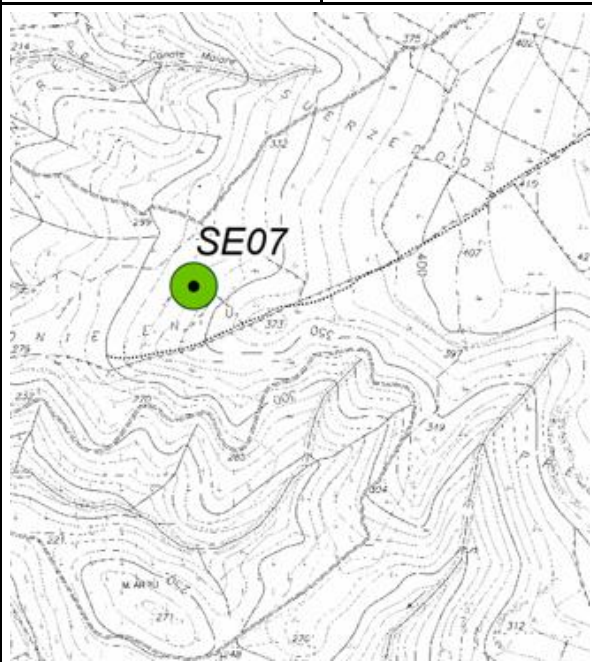




|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>48 di 58           |



**ACCESSO DALLA STRADA DI COLLEGAMENTO SS292-SP11 ALLA VIABILITÀ INTERPODERALE**




**PANORAMICA DEL SITO**

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenja Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgenjarenewables@sorgenja.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>49 di 58           |



|   |   |
|---|---|
| <b>NATURA DEL SUBSTRATO</b>                     | <p>Ridotta copertura di spessore massimo 50 cm di suoli detritici costituiti da terre più o di colore bruno, a componente organica e granulometria sabbioso-limosa e localmente argillosa, derivanti dall'alterazione spinta delle rocce ignimbritiche.</p> <p>Il substrato lapideo, di natura piroclastica in facies ignimbritica ascrivibile alla Unità di Monte Olia è subaffiorante.</p>  |
| <b>ASSETTO MORFOLOGICO</b>                      | <p>L'ambito è debolmente acclive.</p> <p>Il sito che ospiterà l'aerogeneratore è ubicato al contatto tra le litologie vulcaniche antiche in facies ignimbritica e l'estrema propaggine meridionale del tavolato basaltico che, dal settore settentrionale del territorio di Seneghe, arriva fino a Monte Rassu, per poi degradare dolcemente verso SW collegandosi con la parte terminale del Campidano.</p> <p>Risulta sufficientemente distante dalle cornici rocciose che delimitano l'altopiano.</p>                        |
| <b>ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>                    | <p>La permeabilità medio-bassa per fratturazione del substrato vulcanico (acquifero fessurato) e la copertura olocenica sabbioso-argillosa fa sì che la presenza di flussi idrici sotterranei sia relegata a profondità decametriche.</p> <p>La presenza delle acque di ruscellamento è legata a temporanee circolazioni corticali correlate con i perdurevoli eventi piovosi.</p> <p>Nell'immediato intorno non si rilevano sorgenti e/o opere di captazione di acque sotterranee (pozzi né a largo che piccolo diametro).</p> |
| <b>CRITICITÀ GEOLOGICHE</b>                     | <p>Il sito specifico, localizzato in un'area a debolissima pendenza, non mostra criticità geomorfologiche al contorno ed è esente da fattori predisponenti a pericolo per frana.</p> <p>L'assenza di elementi idrografici nelle immediate vicinanze dei siti di sedime delle opere non presuppone condizioni di pericolo per inondazione.</p>   |
| <b>SCAVABILITÀ</b>                              | <p>Impiego di mezzi demolitori di media/elevata potenza e subordinato martello demolitore in corrispondenza dei livelli più francamente litoidi.</p>  |
| <b>NECESSITÀ DI APPROFONDIMENTI GEOGNOSTICI</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indagine geofisica MASW</li> <li>• Sondaggi geognostici</li> <li>• Prove di laboratorio geotecnico</li> <li>• Rilievo geomeccanico</li> </ul>  |



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>50 di 58           |


### AEROGENERATORI NA09

#### ACCESSIBILITÀ


Agevole dal settore attraverso la strada di collegamento SS292-SP11. Questa, imboccata dalla periferia sud dell'abitato di Narbolia e percorsa in direzione nord, verso Torre del Pozzo, consente l'accesso alla relativa viabilità interpodereale.

Gli stradelli esistenti, percorribili agevolmente anche da mezzi pesanti, previo allargamento e sistemazione consentono l'avvicinamento fino a poche decine di metri dai siti.

Laddove si rendesse necessario la realizzazione di nuove piste, queste attraverseranno brevi tratti di aree a debolissima pendenza.

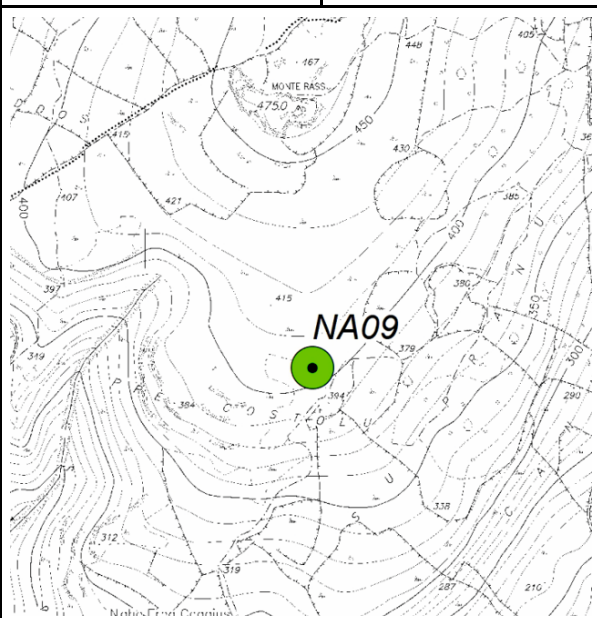



|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   | <b>PAGINA</b><br>51 di 58           |




**ACCESSO DALLA STRADA DI COLLEGAMENTO SS292-SP11 ALLA VIABILITÀ INTERPODERALE**





**PANORAMICA DEL SITO**



|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenja Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgenjarenewables@sorgenja.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   | <b>PAGINA</b><br>52 di 58           |




|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>NATURA DEL SUBSTRATO</b>  | Ridotta copertura di spessore massimo 50 cm di suoli detritici costituiti da terre più o di colore bruno, a componente organica e granulometria sabbioso-limosa e localmente argillosa, derivanti dall'alterazione spinta dei basalti.<br>Il substrato lapideo, in facies basaltica ascrivibile alla <i>Formazione di Monte Rassu</i> , è subaffiorante.   |
| <b>ASSETTO MORFOLOGICO</b>   | L'ambito è tabulare.<br>Il sito che ospiterà l'aerogeneratore è ubicato nel lembo più settentrionale del tavolato basaltico che partendo dall'estrema propaggine del territorio di Seneghe, arriva fino a <i>Monte Rassu</i> , per poi degradare dolcemente verso SW collegandosi con la parte terminale del Campidano.<br>Il sito di sedime insiste nel versante meridionale di <i>Monte Rassu</i> , quasi al contatto con la formazione basaltica afferente alla <i>Subunità di Pedru Oe</i><br>Risulta sufficientemente distante dalle cornici rocciose che delimitano l'altopiano. |
| <b>ASSETTO IDROGEOLOGICO</b> | La permeabilità medio-bassa per fratturazione del substrato basaltico (acquifero fessurato) e la copertura olocenica sabbioso-argillosa fa sì che la presenza di flussi idrici sotterranei sia relegata a profondità decametriche.<br>La presenza delle acque di ruscellamento è legata a temporanee circolazioni corticali correlate con i perdurevoli eventi piovosi.<br>Nell'immediato intorno non si rilevano sorgenti e/o opere di captazione di acque sotterranee (pozzi né a largo che piccolo diametro).   |
| <b>CRITICITÀ GEOLOGICHE</b>  | Il sito specifico, localizzato in un'area a debolissima pendenza, non mostra criticità geomorfologiche al contorno ed è esente da fattori predisponenti a pericolo per frana.<br>L'assenza di elementi idrografici nelle immediate vicinanze dei siti di sedime delle opere non presuppone condizioni di pericolo per inondazione.   |
| <b>SCAVABILITÀ</b>           | Impiego di mezzi demolitori di media/elevata potenza e subordinato martello demolitore in corrispondenza dei livelli più francamente litoidi.  |

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it  | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI  | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA   | <b>PAGINA</b><br>53 di 58           |

|   |         |
|---|---------|
| <b>NECESSITÀ DI<br/> APPROFONDIMENTI<br/> GEOGNOSTICI</b> | Nessuna |
|---|---------|





|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>CONSULENZA<br/>E PROGETTI</b>       | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>54 di 58           |

## AEROGENERATORI NA10


### ACCESSIBILITÀ

Agevole dal settore attraverso la strada di collegamento SS292-SP11. Questa, imboccata dalla periferia sud dell'abitato di Narbolia e percorsa in direzione nord, verso Torre del Pozzo, consente l'accesso alla relativa viabilità interpodereale.

Gli stradelli esistenti, percorribili agevolmente anche da mezzi pesanti, previo allargamento e sistemazione consentono l'avvicinamento fino a poche decine di metri dai siti. Laddove si rendesse necessario la realizzazione di nuove piste, queste attraverserebbero brevi tratti di aree a debolissima pendenza.

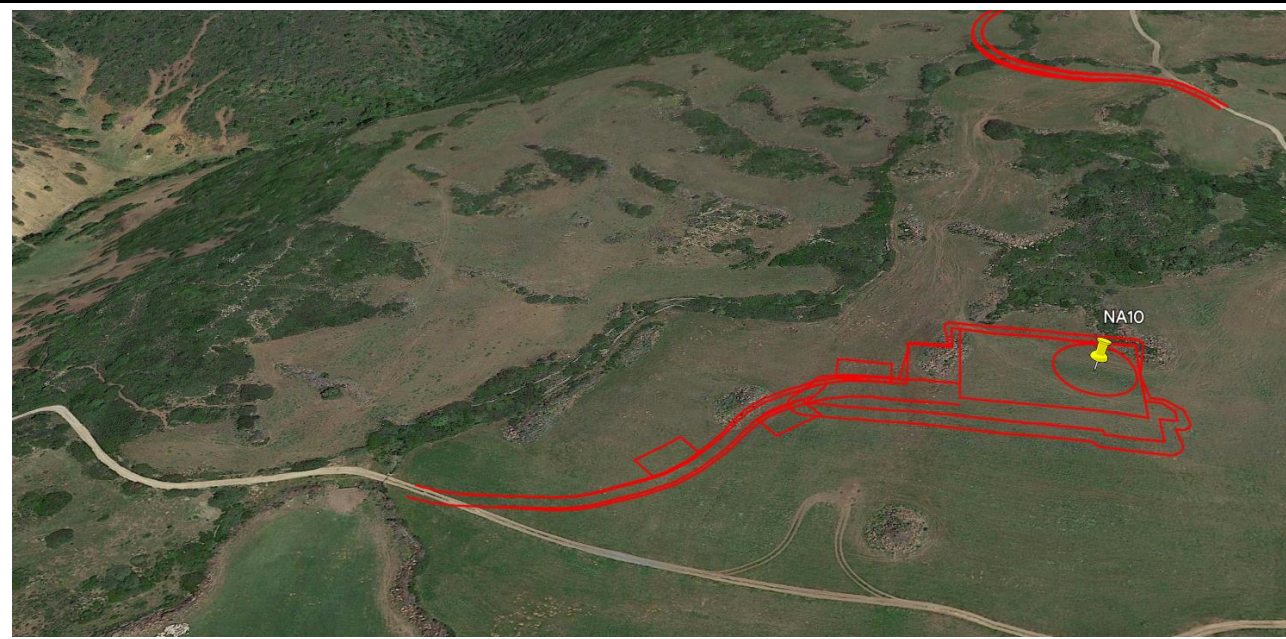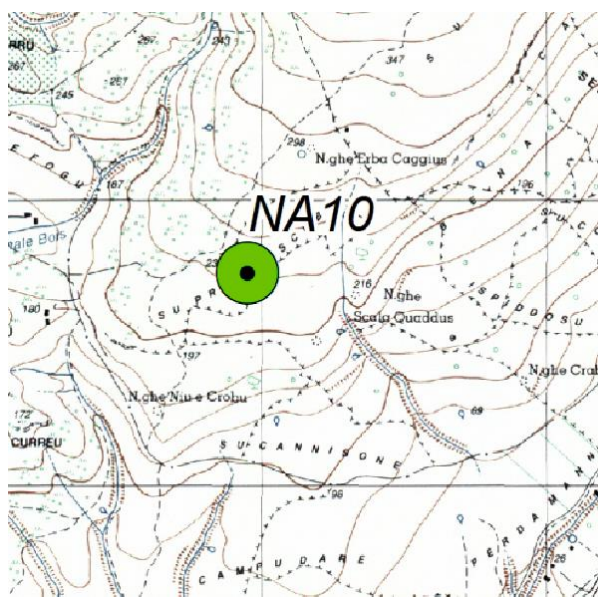




|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgienarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>55 di 58           |




**ACCESSO DALLA STRADA DI COLLEGAMENTO SS292-SP11 ALLA VIABILITÀ INTERPODERALE**

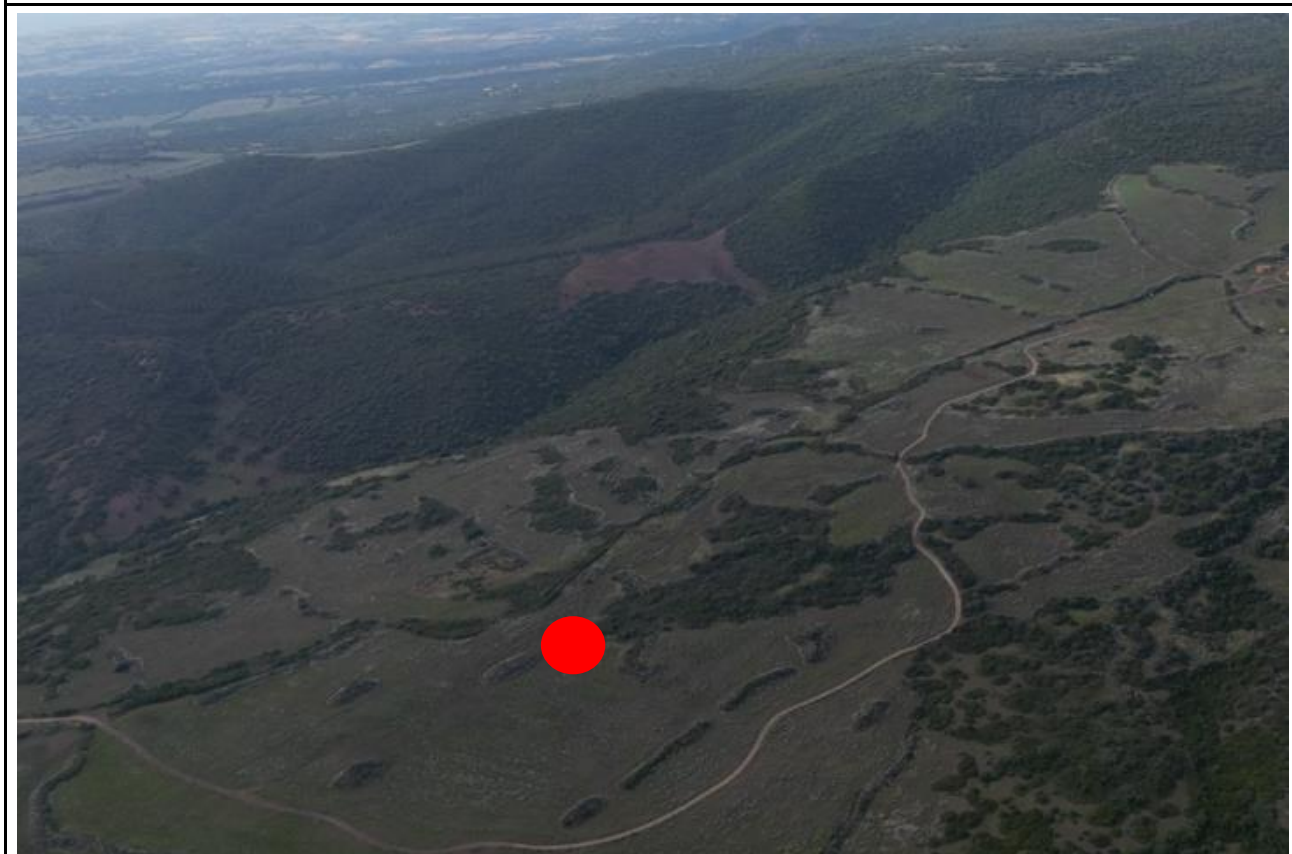

**PANORAMICA DEL SITO**



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>Sorgenia Renewables S.r.l.<br>Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI)<br>sorgeniarenewables@sorgenia.it | <b>OGGETTO</b><br>IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA<br>POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA DI<br>SISTEMA DI ACCUMULO O INTEGRATO DA 15,60 MW | <b>COD. ELABORATO</b><br>SR-NS-RC11 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI    | <b>TITOLO</b><br>RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA  | <b>PAGINA</b><br>56 di 58           |

|   |   |
|---|---|
| <b>NATURA DEL SUBSTRATO</b>                     | <p>Ridotta copertura di spessore massimo 50 cm di suoli detritici costituiti da terre più o di colore bruno, a componente organica e granulometria sabbioso-limosa e localmente argillosa, derivanti dall'alterazione spinta dei basalti.</p> <p>Il substrato lapideo, in facies basaltica ascrivibile alla Subunità di <i>Pedru Oe (Basalti della Campeda Planargia)</i> è subaffiorante e localmente affiorante.</p>  |
| <b>ASSETTO MORFOLOGICO</b>                      | <p>L'ambito è tabulare.</p> <p>Il sito che ospiterà l'aerogeneratore è ubicato nel lembo più settentrionale del tavolato basaltico che partendo dall'estrema propaggine del territorio di Seneghe, arriva fino a <i>Monte Rassu</i>, per poi degradare dolcemente verso SW collegandosi con la parte terminale del Campidano.</p> <p>Risulta sufficientemente distante dalle cornici rocciose che delimitano l'altopiano.</p>   |
| <b>ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>                    | <p>La permeabilità medio-bassa per fratturazione del substrato basaltico (acquifero fessurato) e la copertura olocenica sabbioso-argillosa fa sì che la presenza di flussi idrici sotterranei sia relegata a profondità decametriche.</p> <p>La presenza delle acque di ruscellamento è legata a temporanee circolazioni corticali correlate con i perdurevoli eventi piovosi.</p> <p>Nell'immediato intorno non si rilevano sorgenti e/o opere di captazione di acque sotterranee (pozzi né a largo che piccolo diametro).</p> |
| <b>CRITICITÀ GEOLOGICHE</b>                     | <p>Il sito specifico, localizzato in un'area a debolissima pendenza, non mostra criticità geomorfologiche al contorno ed è esente da fattori predisponenti a pericolo per frana.</p> <p>L'assenza di elementi idrografici nelle immediate vicinanze dei siti di sedime delle opere non presuppone condizioni di pericolo per inondazione.</p>   |
| <b>SCAVABILITÀ</b>                              | <p>Impiego di mezzi demolitori di media/elevata potenza e subordinato martello demolitore in corrispondenza dei livelli più francamente litoidi.</p>  |
| <b>NECESSITÀ DI APPROFONDIMENTI GEOGNOSTICI</b> | <p>Nessuna</p>  |