

# SIMBOLI E LEGENDA

- Limiti Comunali
- - - - - Elettrodotto interrato AT 36 kV di connessione tra l'Impianto di produzione "Palumbieri" e la nuova SE 36/380 kV da realizzare
- - - - - Elettrodotto interrato di connessione a 380 kV tra la nuova SE 36/380 kV da realizzare e la SE di Tema a 380/150 kV esistente

0	-	CP	LC	06/2023	
REV.	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTROL.	APPROV.	DATA

Montana

Montana SpA  
 Via Carlo Angelo Fumagalli, 6  
 20143 Milano  
 Milano (sede certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma

Tel. +39.02.54118173  
 Fax +39.02.54129890  
 www.montanambiente.com

P.N.A. 10414270156  
 Cap. Soc. 600.000,00 €

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE  
ISO 9001-ISO 14001


Committente  
**SOLAR INVEST 1 S.R.L.**  
 VIA REINELLA SNC - 71017  
 TORREMMAGGIORE (FG)

Progettisti  
 ING. LAURA CONTI  
 Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726

Oggetto  
 IMPIANTO INTEGRATO AGRIVOLTAICO COLLEGATO ALLA RTN  
 POTENZA NOMINALE 22 MW  
 COMUNE DI SAN SEVERO  
 PROGETTO DEFINITIVO

Tavola  
 Opere di connessione  
 Inquadramento generale su corografia IGM

N. Tav.  
**T29**

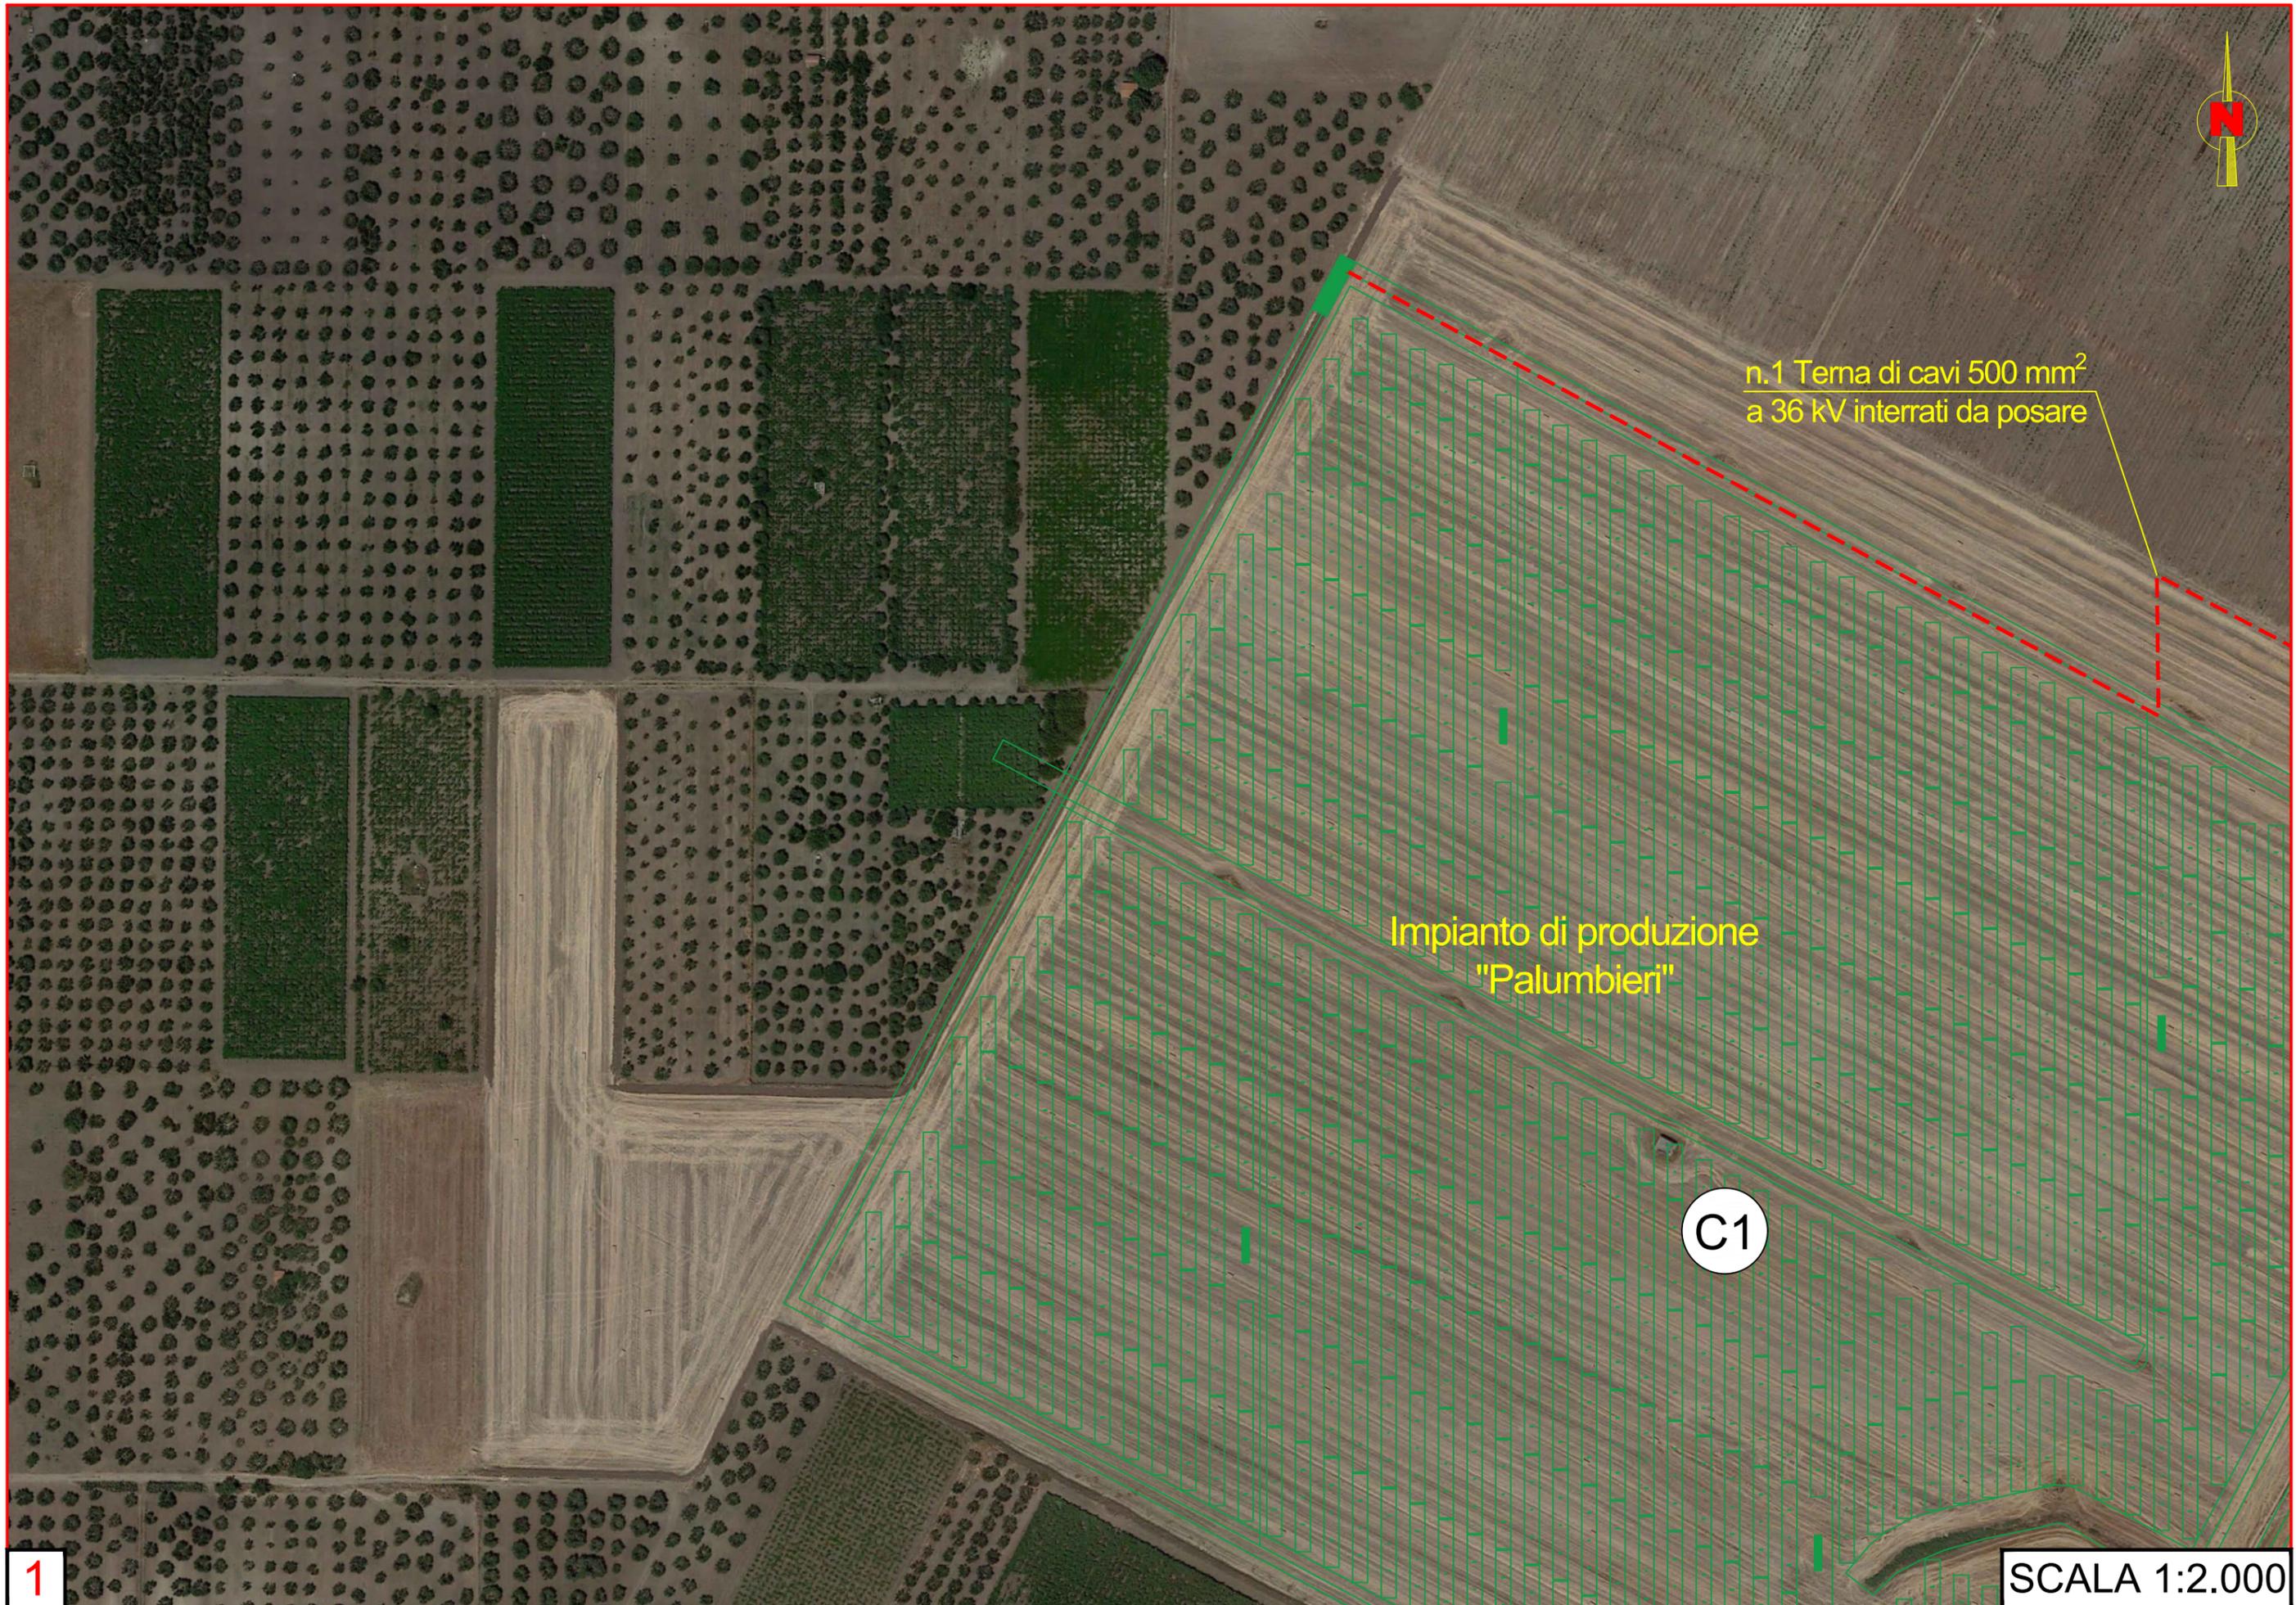



n.1 Tema di cavi 500 mm<sup>2</sup>  
a 36 kV interrati da posare

C1

C2

Impianto di produzione  
"Palumbieri"

S.P.20



n.1 Terna di cavi 500 mm<sup>2</sup>  
a 36 kV interrati da posare

S.P.20



n.1 Tema di cavi 500 mm<sup>2</sup>  
a 36 kV interrati da posare

S.P.20





n.1 Tema di cavi 500 mm<sup>2</sup>  
a 36 kV interrati da posare

S.P.20





n.1 Tema di cavi 500 mm<sup>2</sup>  
a 36 kV interrati da posare



n.1 Tema di cavi 500 mm<sup>2</sup>  
a 36 kV interrati da posare

S.P.20



Strada comunale senza nome

Strada comunale senza nome

S.P. 20

n.1 Tema di cavi 500 mm<sup>2</sup>  
a 36 kV interrati da posare



n.1 Tema di cavi 500 mm<sup>2</sup>  
a 36 kV interrati da posare

S.P.20



n.1 Tema di cavi 500 mm<sup>2</sup>  
a 36 kV interrati da posare

S.P.20

Strada comunale senza nome



Strada comunale senza nome

n.1 Tema di cavi 500 mm<sup>2</sup>  
a 36 kV interrati da posare

Strada comunale senza nome



n.2 Cabine di Raccolta

n.1 Tema di cavi 500 mm<sup>2</sup>  
a 36 kV interrati da posare

Nuova SE 36/380 kV  
da realizzare


Strada comunale senza nome

Comune di SAN SEVERO



Nuova SE 36/380 kV  
da realizzare

n.2 trame di cavi a 380 kV  
da posare

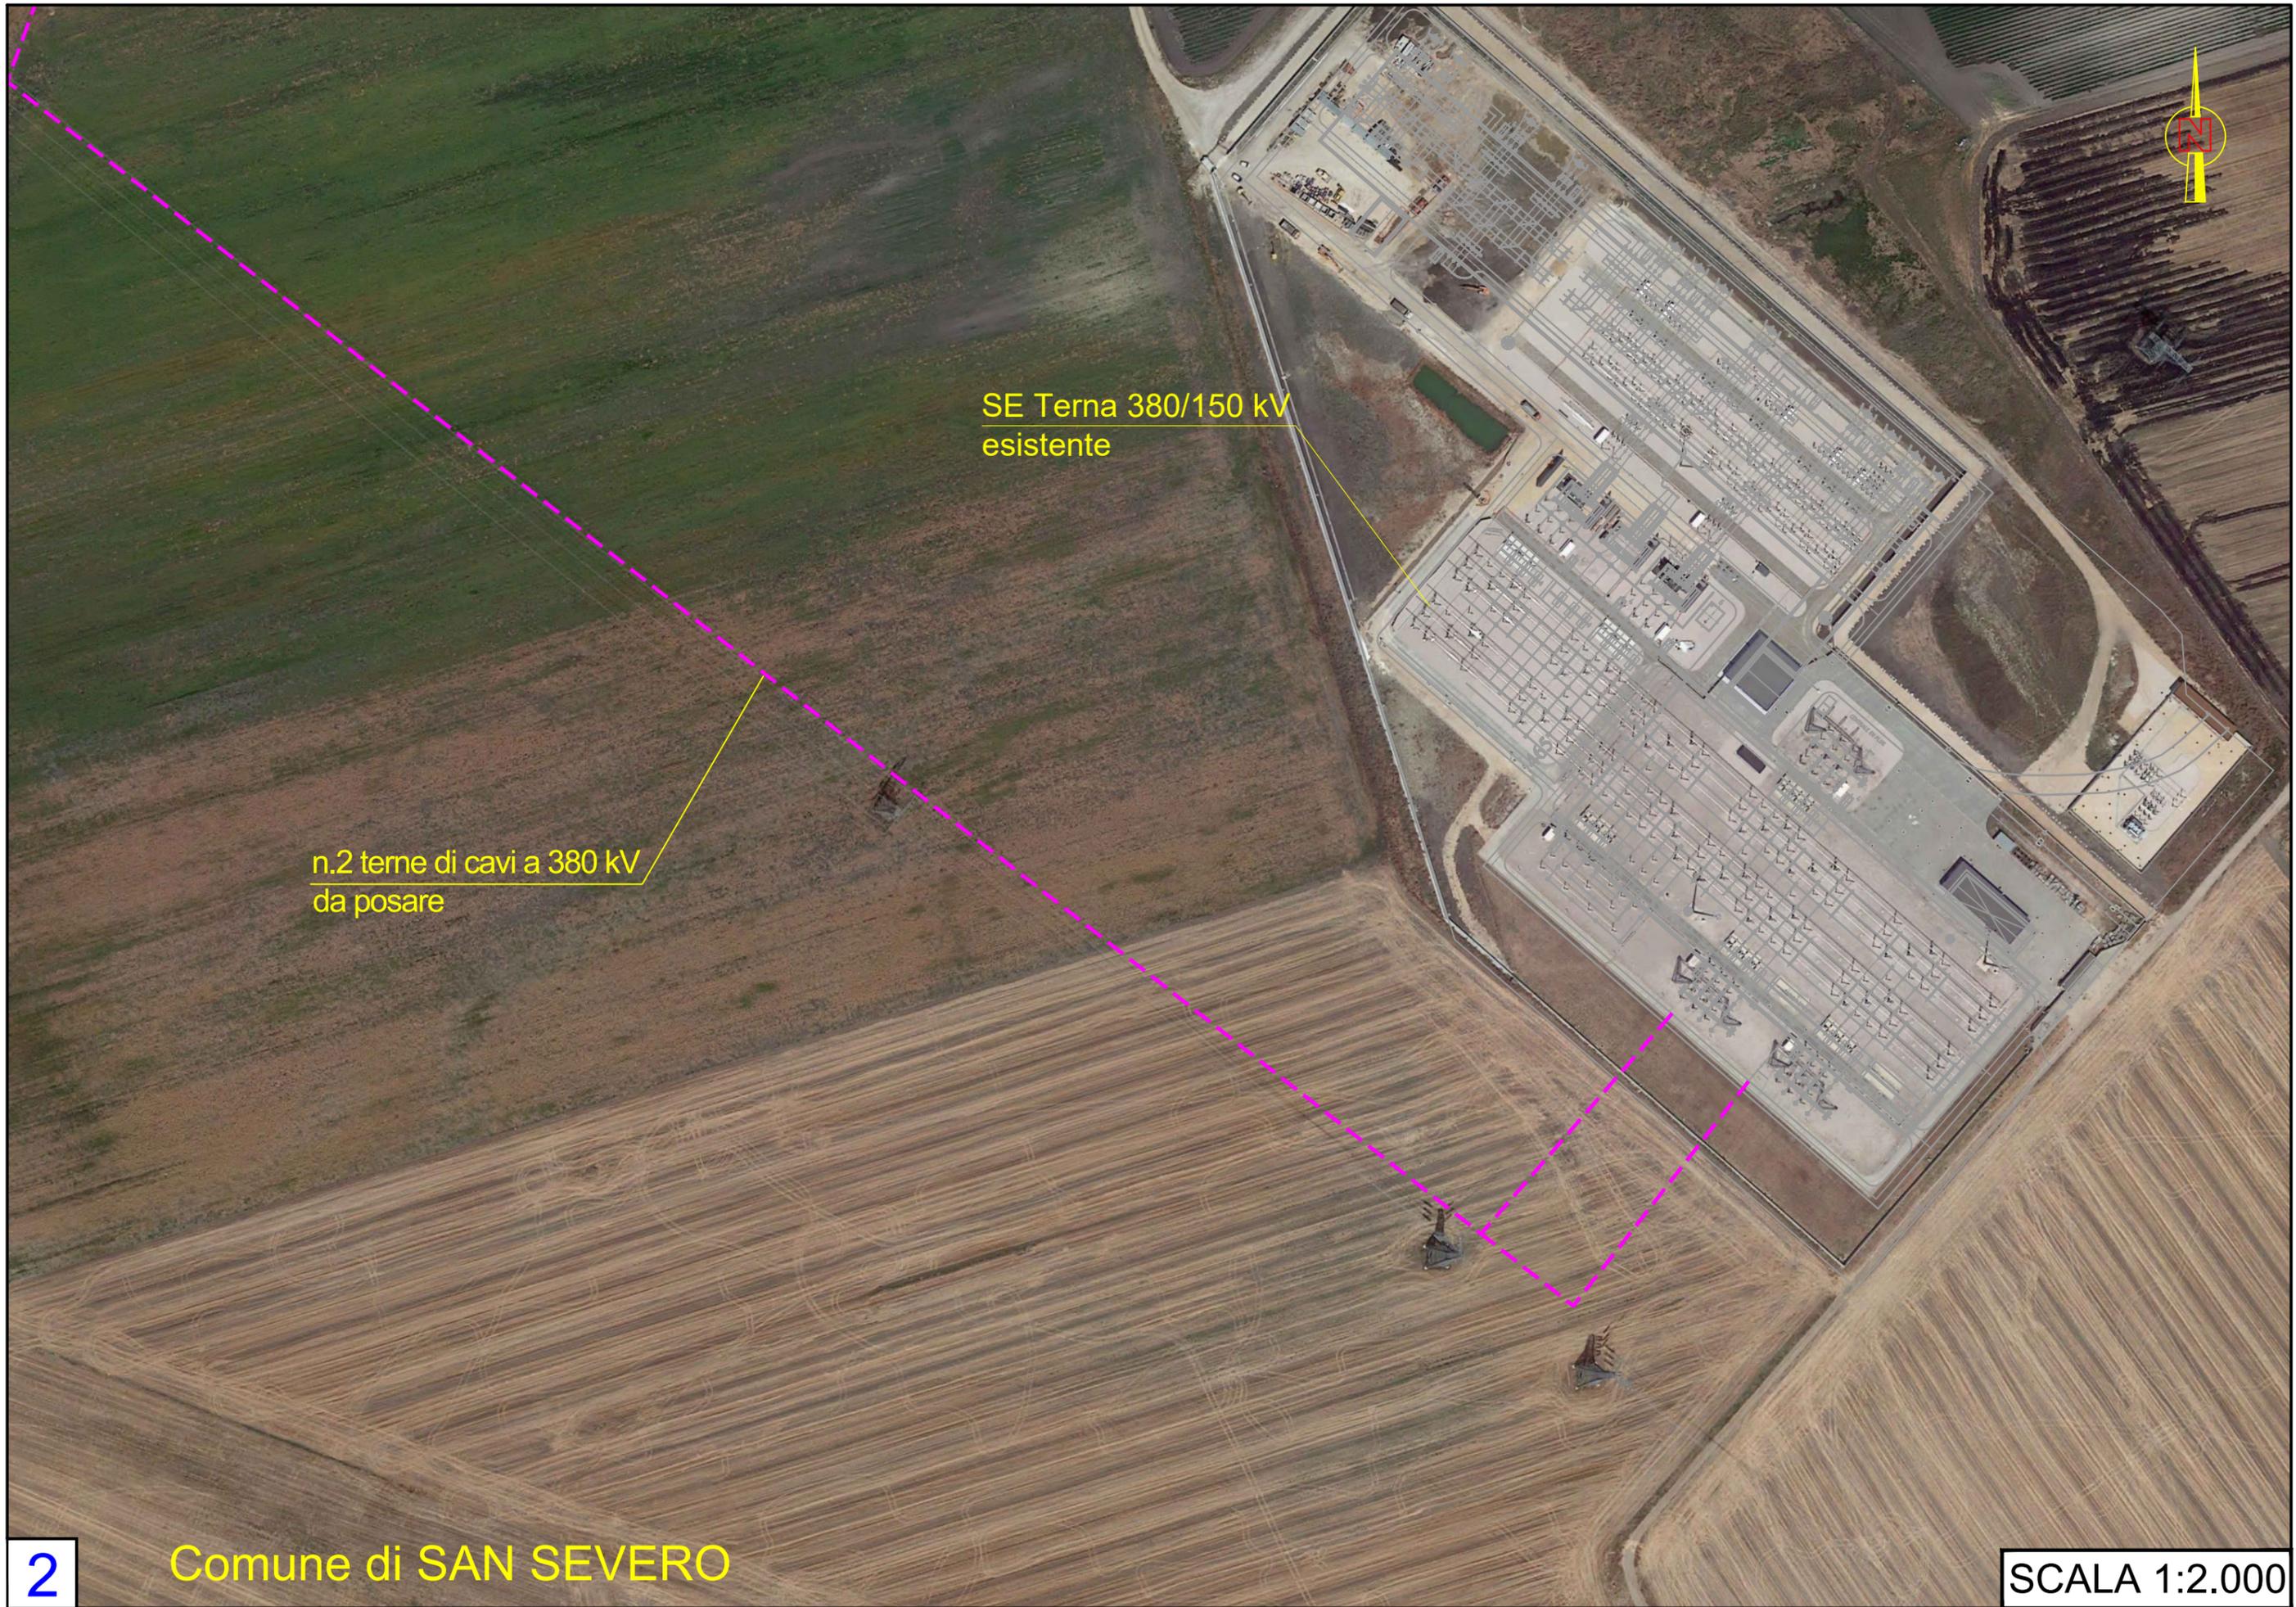

SE Terna 380/150 kV  
esistente

n.2 terne di cavi a 380 kV  
da posare