




WGS84 - LAT: 37°39'13.27"N LONG: 13°45'50.30"E

LEGENDA

- Confini provinciali
- Confini comunali
- Impianto Agrivoltaico
- Cabina di Centrale
- Mitigazione
- Cavidotto Interrato 36 kV
- Cavidotto Interrato 30 kV
- Cabina Utente per la consegna
- Futura SE Terna "Castronovo"
- Vincolo Idrogeologico

Fonte Dati: <https://www.sfr.regione.sicilia.it>
 Fonte CTR 10K: <https://www.sfr.regione.sicilia.it/download/download-carte-tecnica-regionale-1000013-2012-2013-formato.pdf>

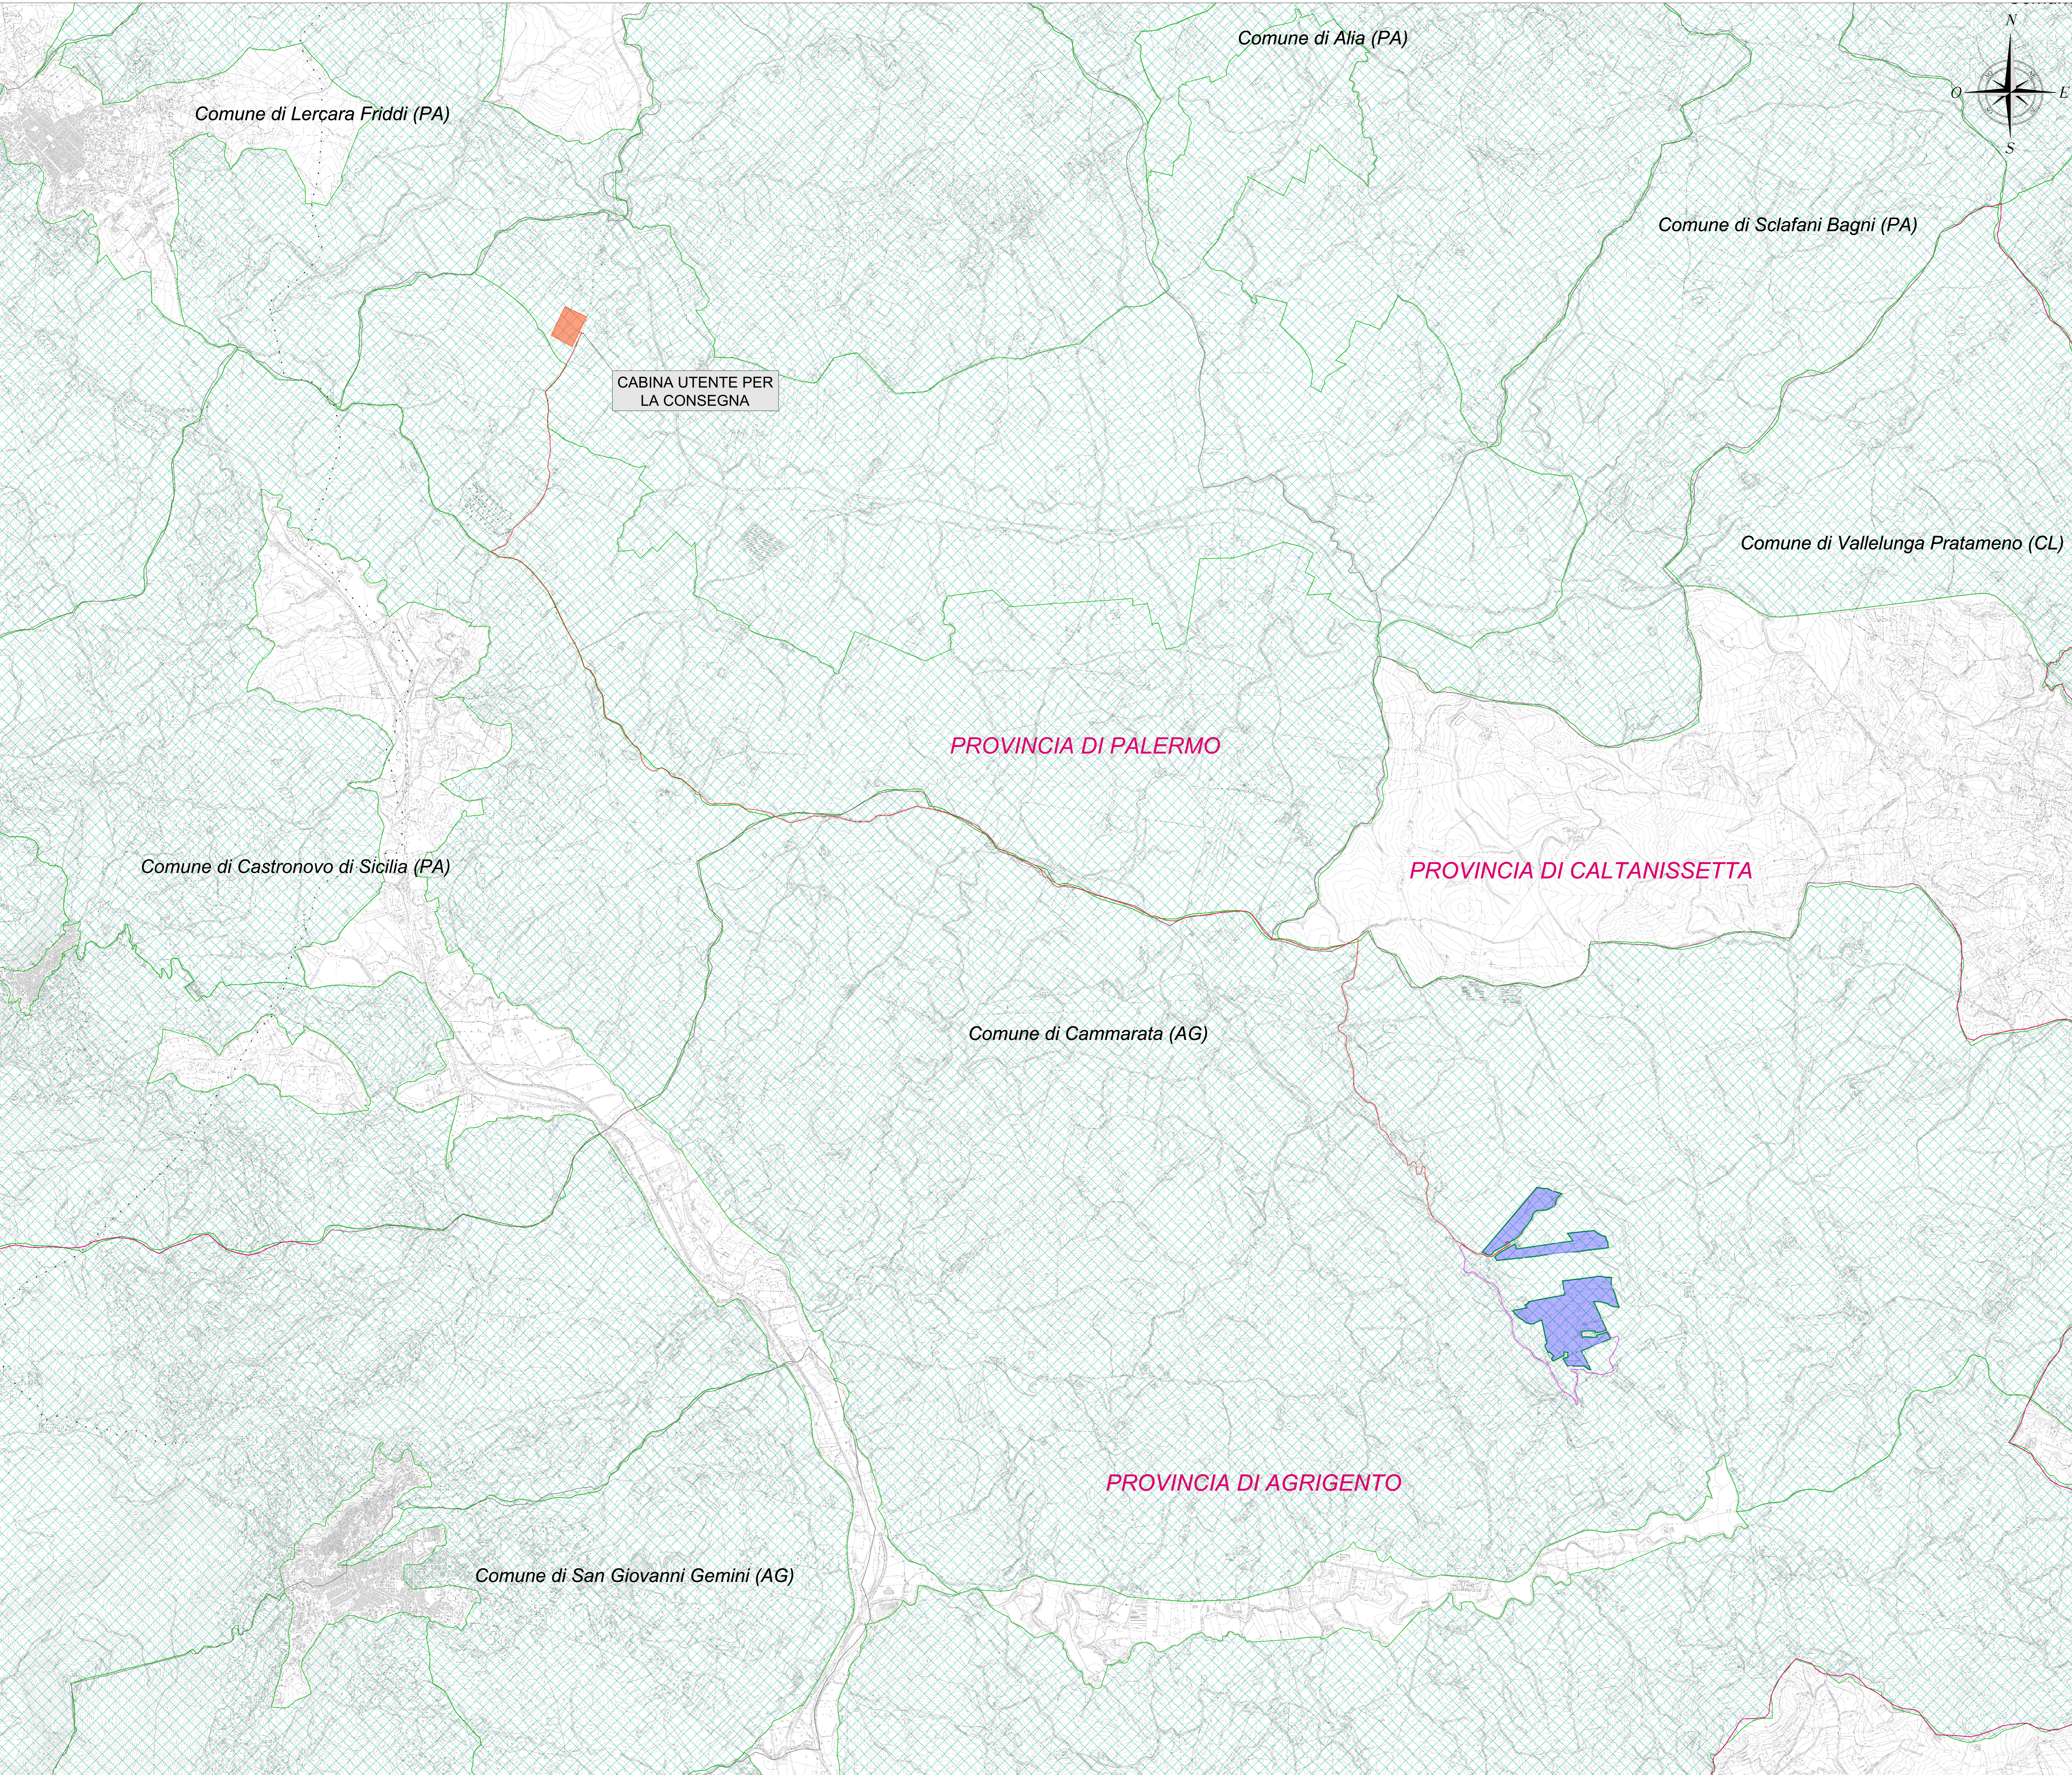

REGIONE SICILIA
 Libero Consorzio Comunale di Agrigento

COMUNE DI CAMMARATA



REV	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL	APPROV
01	EMISSIONE PER ENI ESTERNI	30/06/2023	URS2* R	BSI/RORE C	DEMARO D
00	EMISSIONE PER COMMENTI	16/06/2023	URS2* R	BSI/RORE C	DEMARO D

Committente:

DS ITALIA 12 S.R.L.

Via del Platano, 112 - 00186 ROMA (RM)
 Partita IVA: 16360510088 - P.E.C.: dsitalia12@dsitalia12.it



Via Janina, 16 - Loc. Belvedere - 96100 Siracusa (SR) Tel. 0931.1663409
 web: www.ontegroup.it e-mail: info@ontegroup.it



ingegneria & innovazione

Progetto: **IMPIANTO AGRIVOLTAICO "CAMMARATA"**
 Progettista: **Dott. Ing. Antonio Spagnolo**
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania n° 6105 sez. A

Titolo: **INQUADRAMENTO IMPIANTO SU VINCOLO IDROGEOLOGICO**

Scala: 1:20.000
 Nome SEI/FILE: C22016505-1A-PL-05-01
 Allegato: 1/1
 Foglio: A0
 Stato: **DEFINITIVO**

Il presente documento è di proprietà della ANTEC GROUP S.p.A.
 È vietata la comunicazione o l'uso di tale documento senza il permesso scritto dello stesso.
 La società assume i propri rischi e quelli di legge.