



 Elettrodotto 150kV
 Alternativa

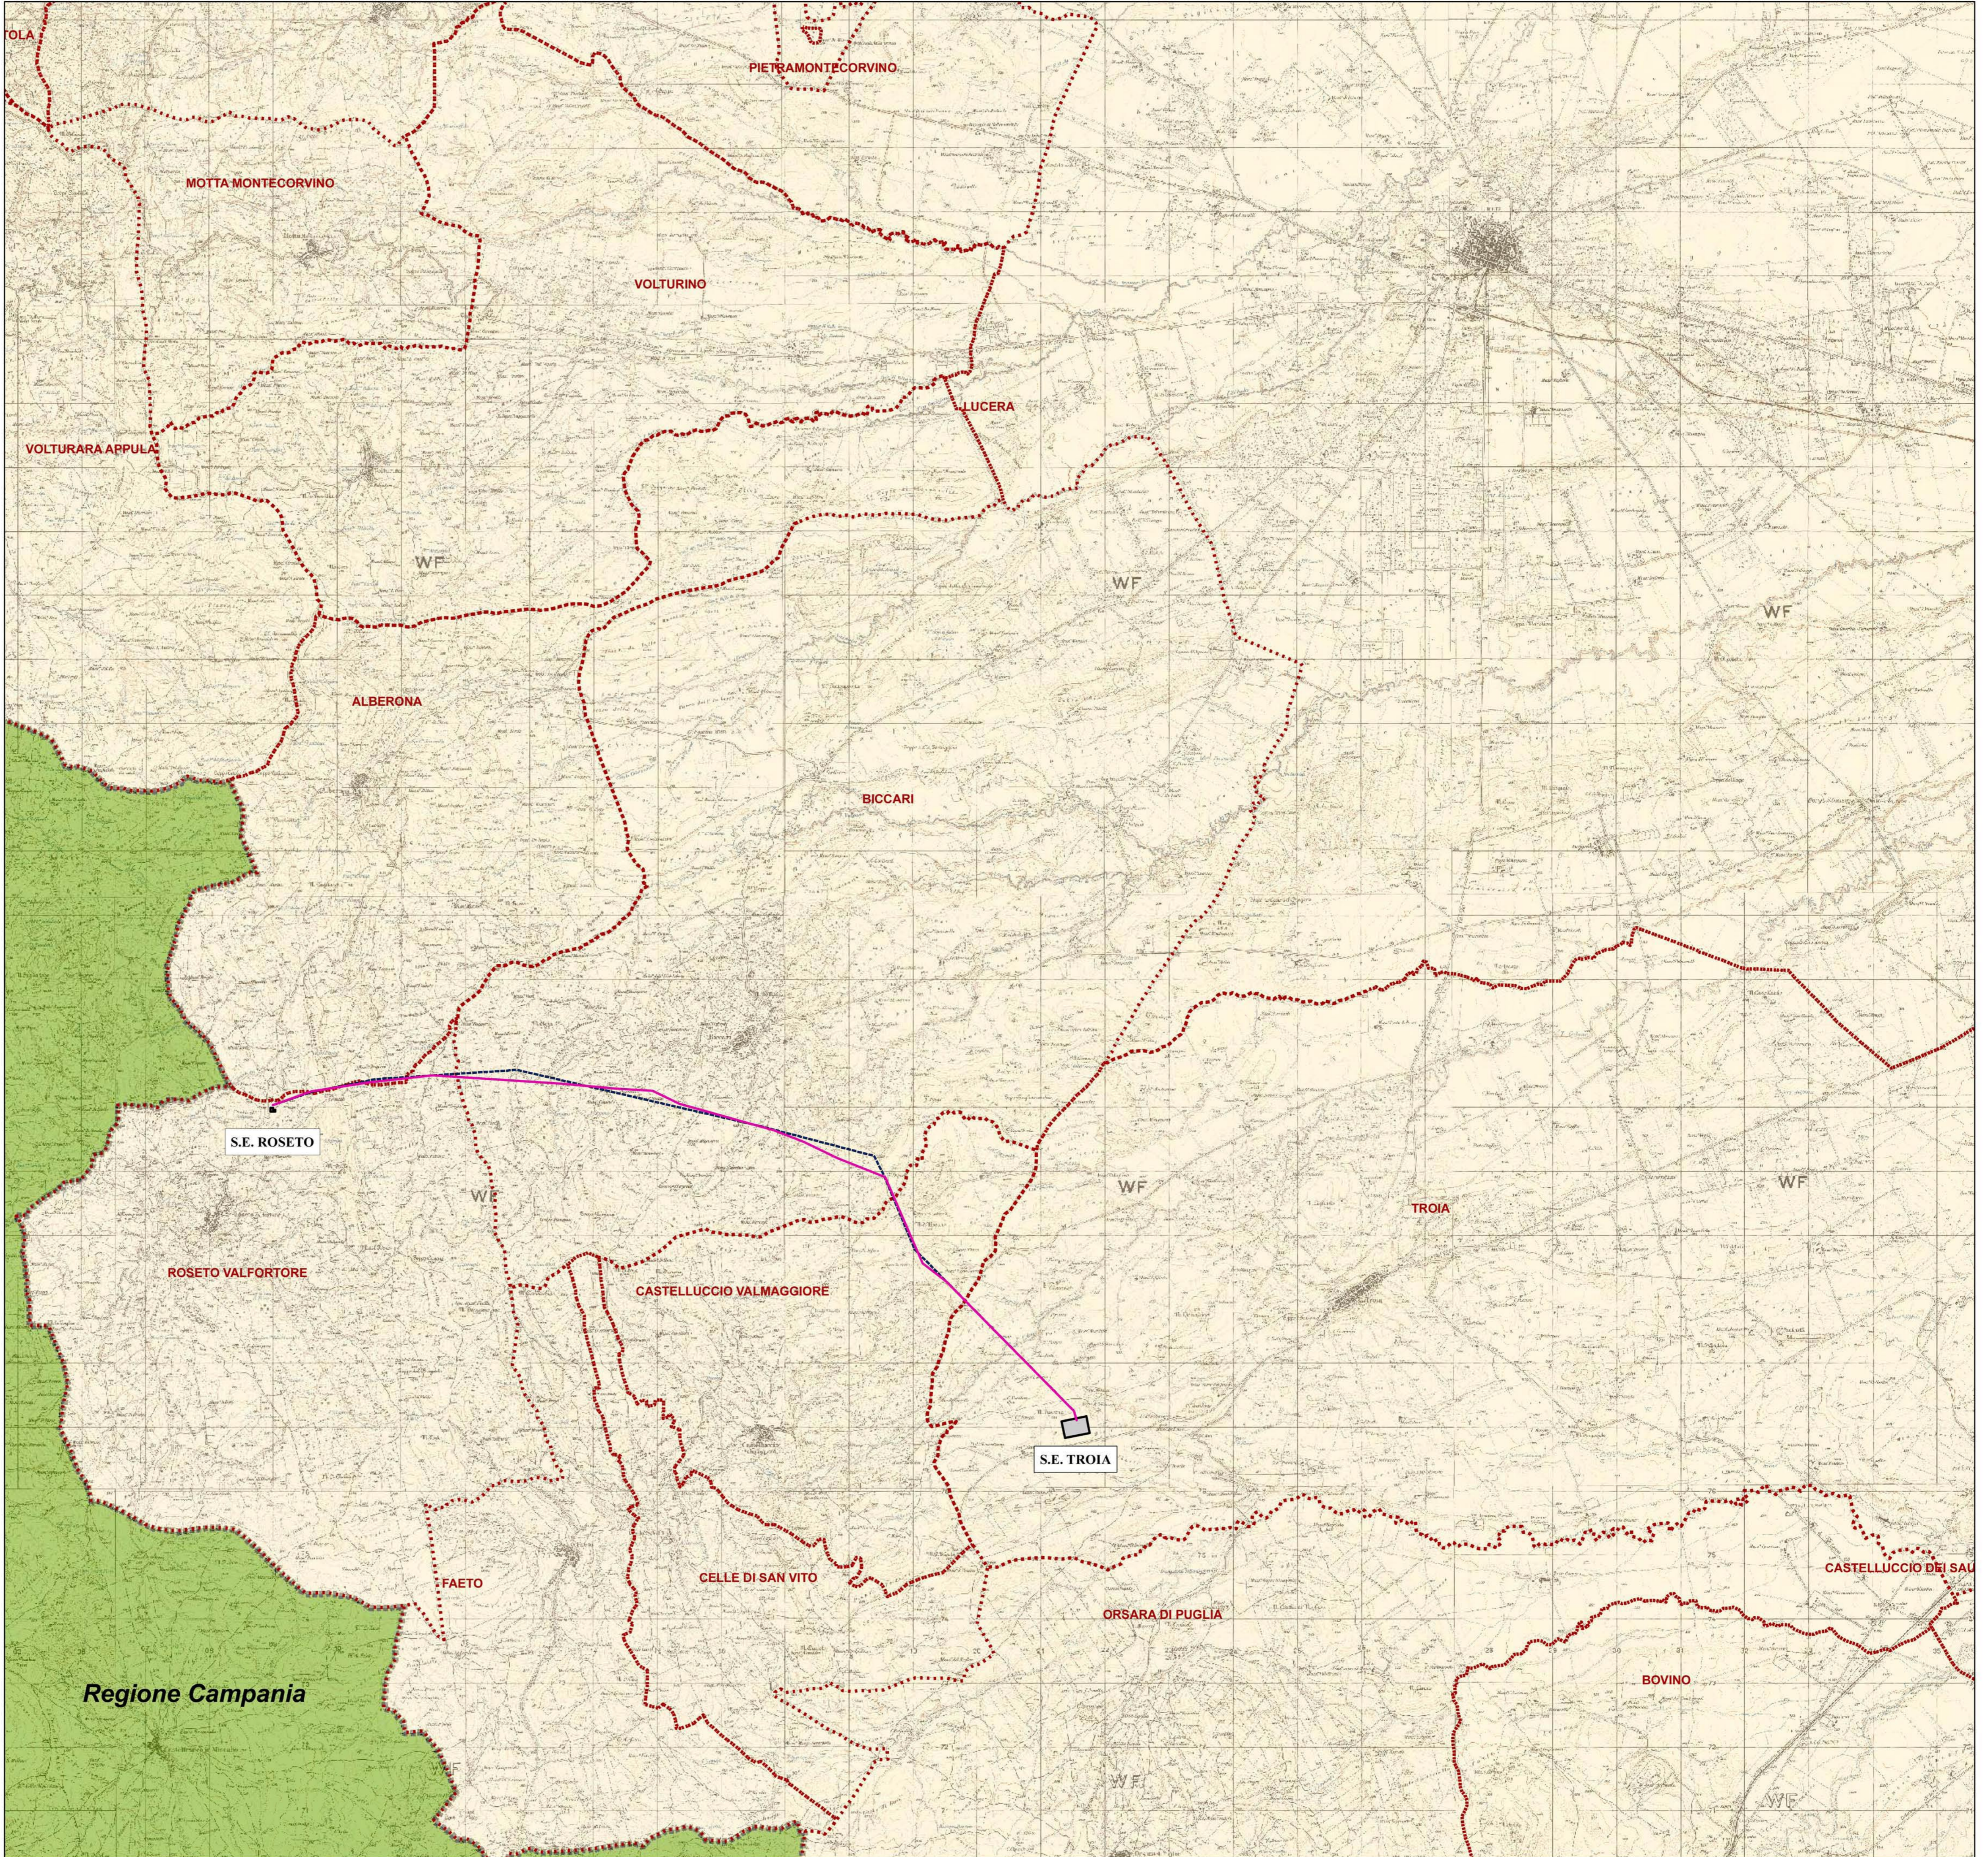

REVISIONI		N. DATA		DESCRIZIONE		ELABORATO		VERIFICATO		APPROVATO	

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO		CODIFICA DELL'ELABORATO	
COROGRAFIA		SRIARI10054-1	
PROGETTO		TITOLO	
RICALCO DAL DOC. TERNA		Elettrodotto 150 kV Doppia Terna "S.E. Troia - Roseto/Alberona"	
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA		SINTESI NON TECNICA	
		COROGRAFIA 1:50.000	

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
	1 unità = CAD		1:50.000	

Incarico e coordinamento:	gruppo di consulenza:	collaboratori:
arch. Fedele ZACCARA	arch. Carlo IERARDI PESAGGIO, BENI CULTURALI	arch. Cristian CASTRIGNANO
	dot. geol. Giovanni LAVECCHIA SUOLO, SOTTOSUOLO, SUSSESPERDENTE	
	dot. Giuseppe NAVAZIO dot. Michele BUX VEGETAZIONE, FAUNA, ECOSISTEMI	

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dai destinatari in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.
 This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibited.