

Legenda

Legenda di progetto


- Area di impianto
- Cavidotto 36 kV di progetto (interrato)
- Sottostazione RTN

Rischio incendio estivo

- Rischio basso
- Rischio medio
- Rischio alto
- Rischio molto alto

Limiti Amministrativi

- Limiti comunali
- Limiti provinciali

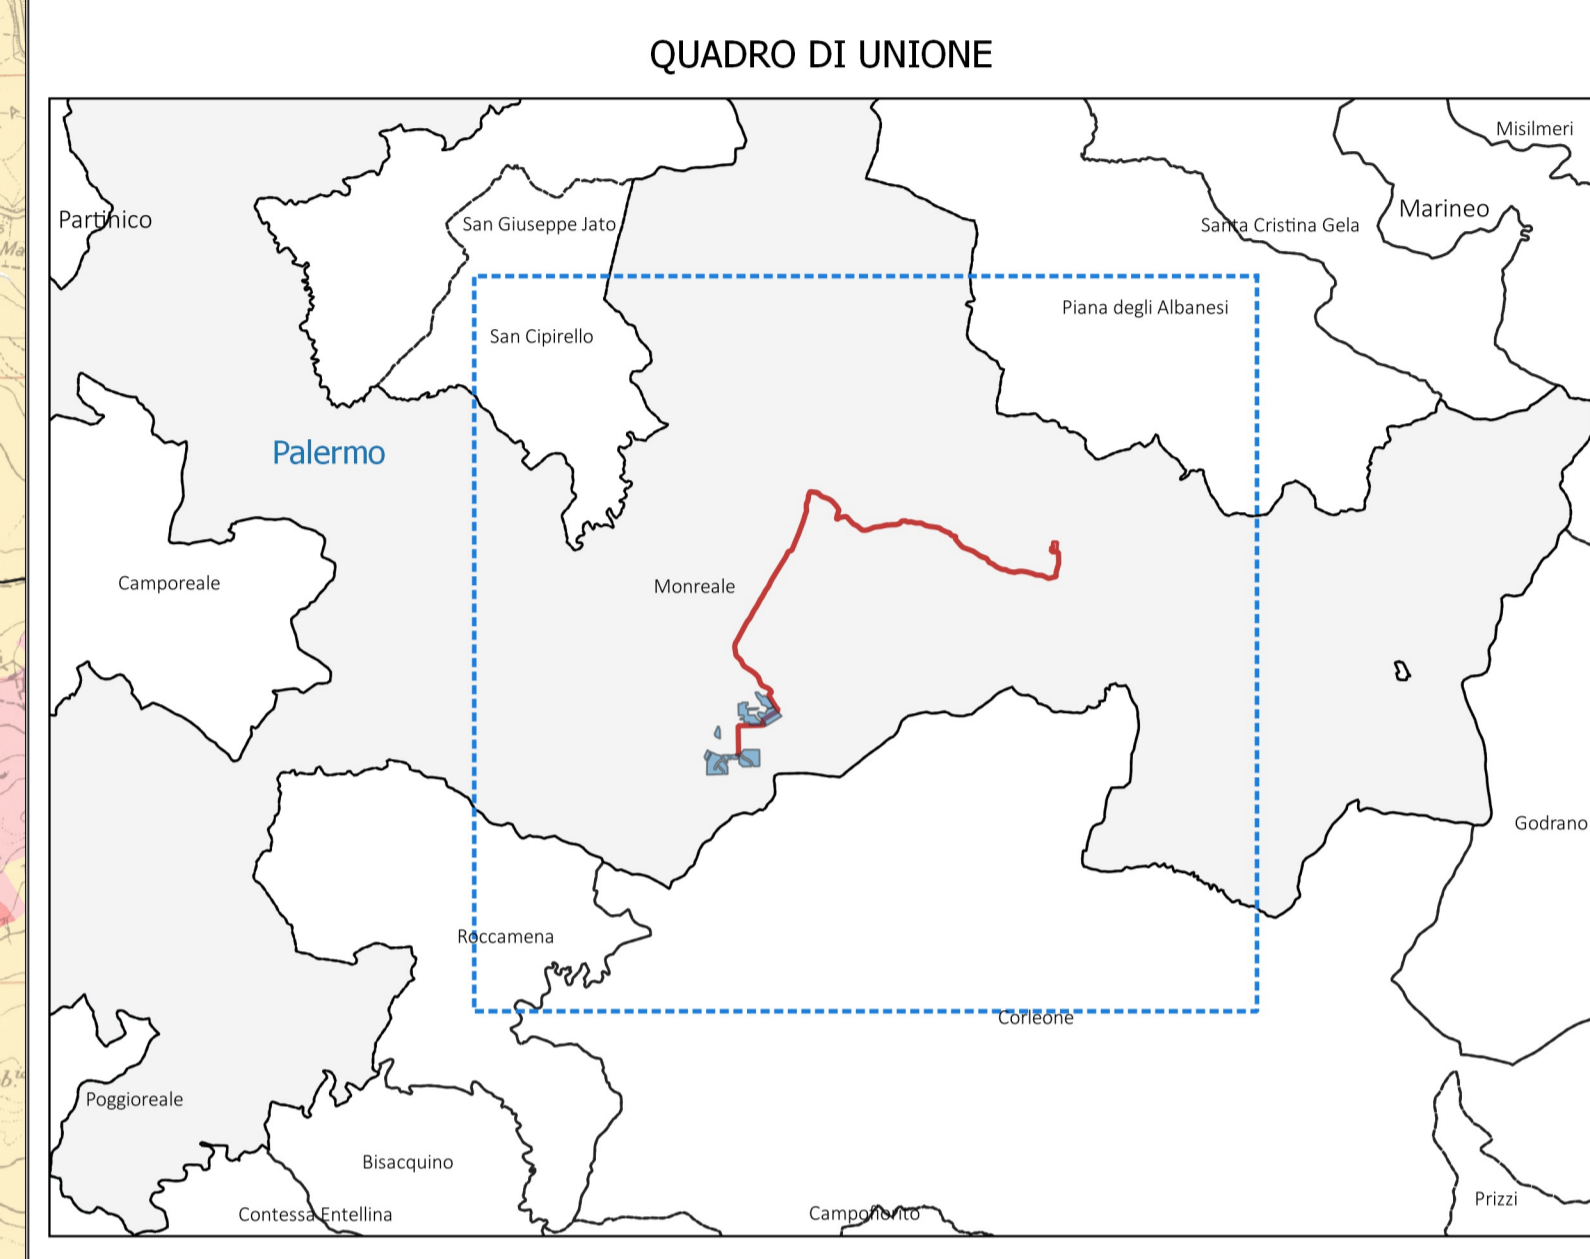

REGIONE SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

COMUNE DI MONREALE

LOCALITÀ MALVELLO

Oggetto:
PROGETTO DEFINITIVO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA DI PICCO PARI A 35,94 MWp E POTENZA NOMINALE PARI A 33,13 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Sezione:
SEZIONE C - STUDIO D'INSERIMENTO URBANISTICO E VINCOLISTICO

Elaborato:
CARTA DEL RISCHIO INCENDIO - RISCHIO INCENDIO ESTIVO

Nome file stampa: FV.MNR03.PD.C.06.1.pdf	Codifica Regionale: RS06EPD0019A0	Scala: 1:25000	Formato di stampa: A1
Nome elaborato: FV.MNR03.PD.C.06.1	Tipologia: D		

<p>Proponente:</p> <p>E-WAY 2 S.r.l. Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4 00186 ROMA (RM) P.IVA. 16647721006</p> <p>E-WAY 2 S.r.l. P.zza di San Lorenzo in Lucina, 4 00186 ROMA (RM) S.E.P. IVA 16647311006 PEC: e-way2srl@legalmail.it</p>	<p>Progettista:</p> <p>E-WAY 2 S.r.l. Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4 00186 ROMA (RM) P.IVA. 16647721006</p> <p>E-WAY 2 S.r.l. P.zza di San Lorenzo in Lucina, 4 00186 ROMA (RM) S.E.P. IVA 16647311006 PEC: e-way2srl@legalmail.it</p>
---	--

CODICE	REV. n.	DATA REV.	REDAZIONE	VERIFICA	VALIDAZIONE
FV.MNR03.PD.C.06.1	00	07/2023	S.A.Cantarella	A. Bottone	A. Bottone

Sede legale
 Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4
 00186 ROMA (RM)
 PEC: e-way2srl@legalmail.it tel. +39 0694414500