

Legenda

Legenda di progetto


- Area di impianto
- Cavidotto 36 kV di progetto (interrato)
- Sottostazione RTN

Limiti Amministrativi

- Limiti comunali
- Limiti provinciali

Rischio incendio invernale

- Rischio basso
- Rischio medio
- Rischio alto
- Rischio molto alto

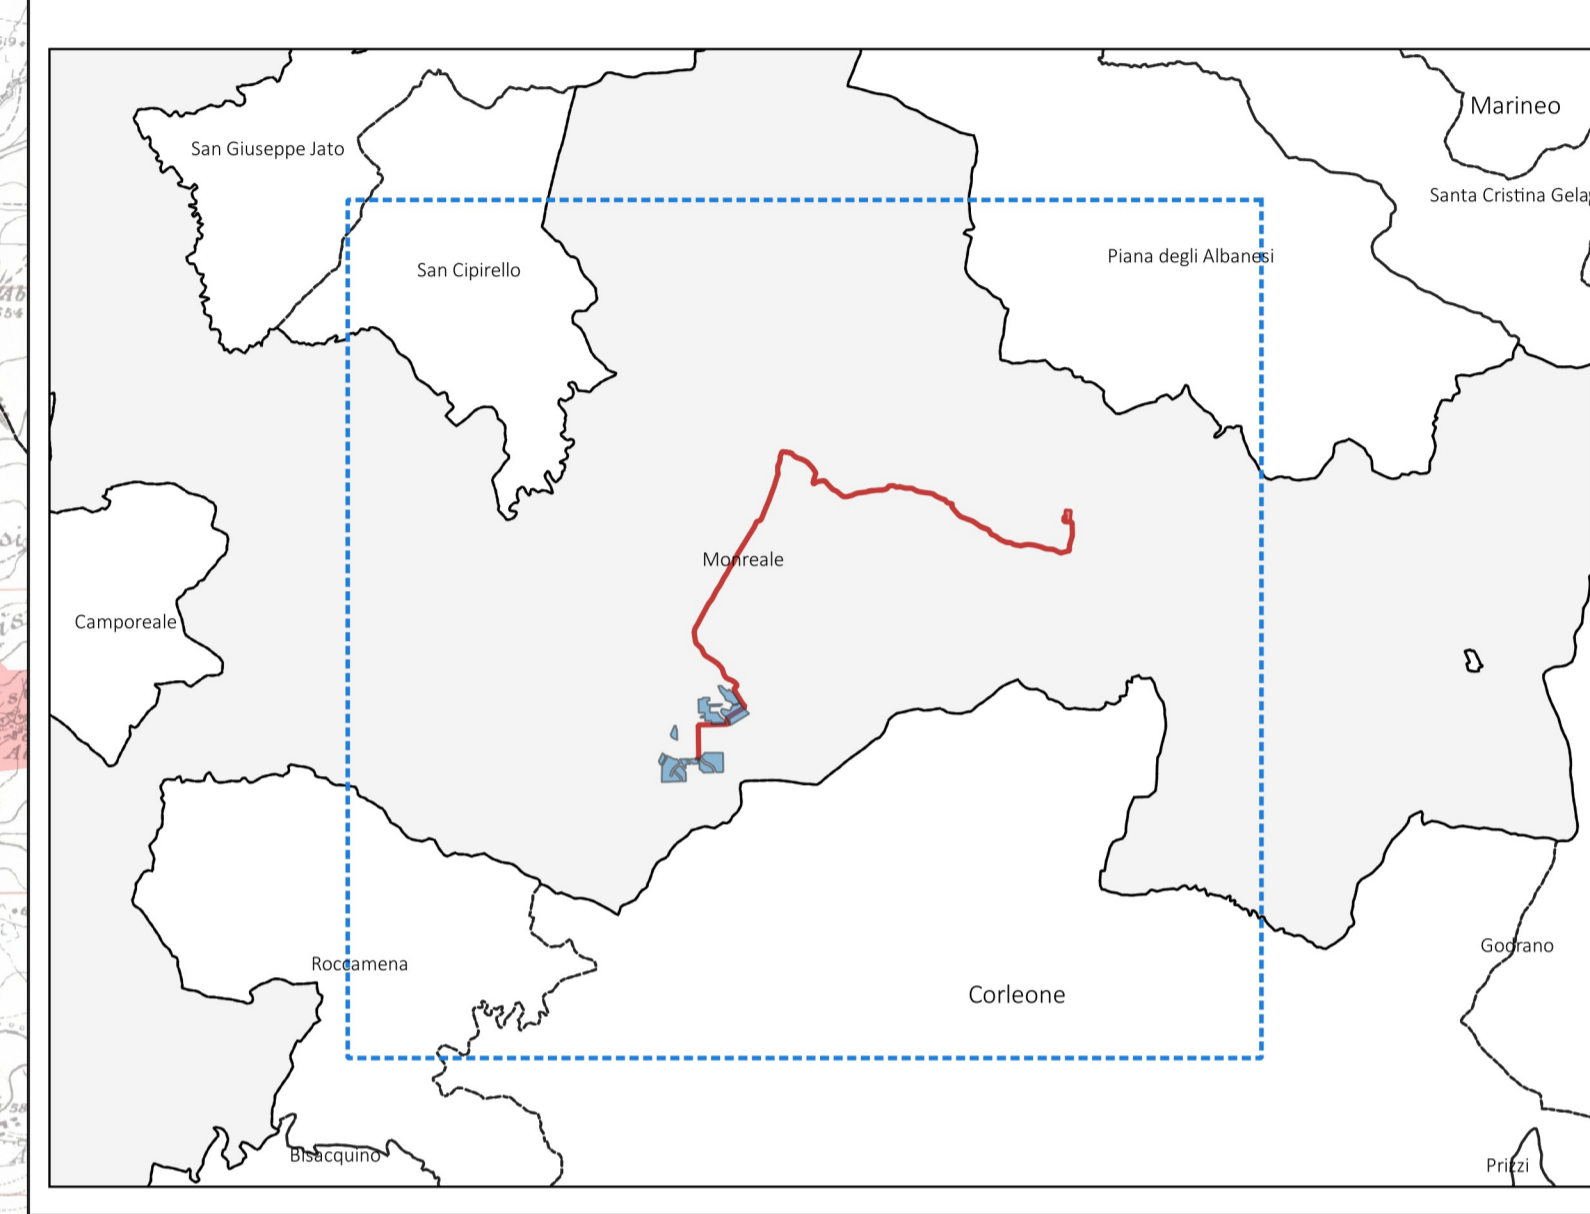

REGIONE SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

COMUNE DI MONREALE

LOCALITÀ MALVELLO

Oggetto:
PROGETTO DEFINITIVO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA DI PICCO PARI A 35,94 MWp E POTENZA NOMINALE PARI A 33,13 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Sezione:
SEZIONE C - STUDIO D'INSERIMENTO URBANISTICO E VINCOLISTICO

Elaborato:
CARTA DEL RISCHIO INCENDIO - RISCHIO INCENDIO INVERNALE

Nome file stampa: FV.MNR03.PD.C.06.2.pdf	Codifica Regionale: RS06EPD0020A0	Scala: 1:25000	Formato di stampa: A1
Nome elaborato: FV.MNR03.PD.C.06.2	Tipologia: D		

<p>Proponente:</p> <p>E-WAY 2 S.r.l. Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4 00186 ROMA (RM) P.IVA. 16647721006</p>	<p>Progettista:</p> <p>E-WAY 2 S.r.l. Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4 00186 ROMA (RM) P.IVA. 16647721006</p>
---	--

E-WAY 2 S.R.L.
 Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4
 00186 - ROMA
 P.IVA. 16647721006
 PEC: e-way2srl@legalmail.it

E-WAY 2 S.R.L.
 Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4
 00186 - ROMA (RM)
 P.IVA. 16647721006
 PEC: e-way2srl@legalmail.it

CODICE	REV. n.	DATA REV.	REDAZIONE	VERIFICA	VALIDAZIONE
FV.MNR03.PD.C.06.2	00	07/2023	S.A.Cantarella	A. Bottone	A. Bottone

E-WAY 2 S.r.l.

Sede legale:
 Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4
 00186 ROMA (RM)
 PEC: e-way2srl@legalmail.it tel. +39 0694414500